
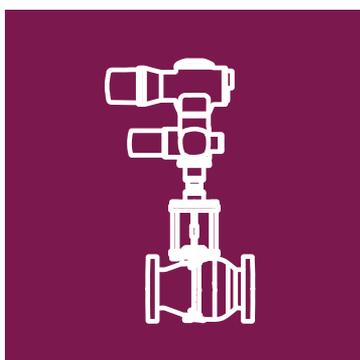
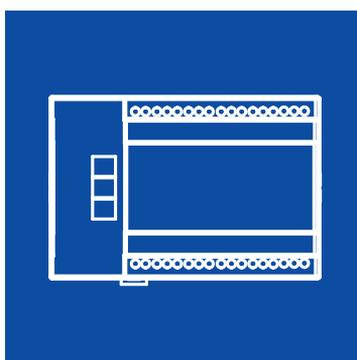
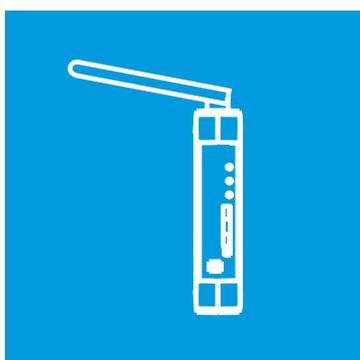


КАТАЛОГ 2016

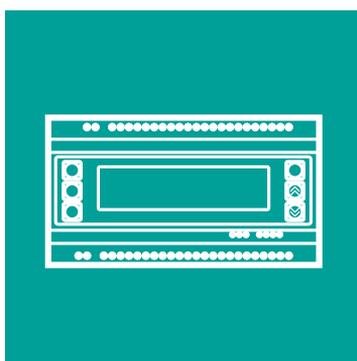


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ОВЕН

А	ДТС3xxx.....	145	НПТ-2.....	93	СПК110.....	244
АС2.....	ДУ.3.....	181	НПТ-3.....	93	СПК207.....	244
АС2-М.....	ДУ.4.....	181	НПТ-3-Ex.....	93	СПК210.....	244
АС3-М.....	ДУ.5.....	181	П		СПК107.Д.....	244
АС4.....	Е		ПВТ10.....	188	СПК110.Д.....	244
АС5.....	ЕКОН134.....	274	ПД100-111/171/181.....	167	СП307.....	262
АС-6.....	И		ПД100-111-EXIA.....	167	СП310.....	262
АС7.....	ИБП60.....	297	ПД100-115/115-EXD.....	169	Стержни (электроды).....	181
Б	ИДЦ1.....	42	ПД100-141.....	170	СУНА121.....	90
БГР.....	Изделия для		ПД100-311/371.....	168	Т	
БКК1.....	электромонтажа.....	362	ПД100-411.....	170	Твердотельные реле	
БКСТ1.....	ИМС-Ф1.....	81	ПД100-811.....	169	KIPPRIBOR.....	298
Блоки вентильные.....	ИНС-Ф1.....	81	ПД100-ДГ-137.....	168	ТРМ1.....	15
Бобышки	ИП320.....	262	ПД150.....	171	ТРМ10.....	15
для датчиков давления.....	ИСКРА.....	96	ПД200-ДД.....	173	ТРМ101.....	24
Бобышки для	ИТП-10.....	177	ПД200-ДИ.....	173	ТРМ12.....	15
термопреобразователей.....	ИТП-11.....	42	ПДУ.....	182	ТРМ133М.....	118
БПО2.....	ИТС-Ф1.....	81	ПДУ-И 4...20 мА.....	184	ТРМ136.....	48
БПО4.....	К		ПДУ.Ех.....	184	ТРМ138.....	48
БПО7.....	Кабели МГТФЭ, МКЭШ, МКШ.....	163	ПКП1.....	337	ТРМ138В.....	48
БП14.....	Кабели СФКЭ, ДКТК, ПВХ.....	162	ПЛК63.....	210	ТРМ148.....	55
БП15.....	КДТС.....	146	ПЛК73.....	210	ТРМ151.....	64
БП30.....	КЗР клапаны.....	346	ПЛК100.....	218	ТРМ200.....	28
БП60.....	Клапаны соленоидные.....	351	ПЛК150.....	218	ТРМ201.....	28
БП30xxxС.....	КМС-Ф1.....	81	ПЛК154.....	218	ТРМ202.....	28
БП60xxxС.....	Комплекующие для		ПЛК110.....	228	ТРМ210.....	28
БП120xxxС.....	электрических щитов.....	362	ПЛК110[М02].....	228	ТРМ212.....	28
БСФ.....	КПСР клапаны.....	347	ПЛК160.....	228	ТРМ232М.....	103
БУСТ.....	КССР клапаны.....	348	ПЛК304.....	240	ТРМ251.....	68
БУСТ2.....	Л		ПЛК323.....	240	ТРМ32.....	100
В	Логгер100.....	278	ПМ01.....	266	ТРМ33.....	114
ВБ1 емкостные.....	М		Приводы для воздушных		ТРМ500.....	8
ВБ2 индуктивные.....	МВ110-220(24).32ДН.....	252	заслонок.....	354	ТРМ501.....	11
ВБ3 оптические.....	МВ110-220(24).8АС.....	253	ПР-ИП485.....	208	ТРМ502.....	14
Винтовые клеммы	МВ110-224.2А.....	253	ПР-КП20.....	208	2ТРМ0.....	15
на DIN-рейку.....	МВ110-224.8А.....	253	ПР-М.....	209	2ТРМ1.....	15
Г	МВ110-224.8А.....	253	ПР-МИ485.....	208	Трубки импульсные.....	174
Гильзы защитные.....	МВ110-224.2АС.....	253	ПР110.....	200	Трубки отводные.....	174
Д	МВ110-224.16Д.....	252	ПР114.....	200	ТХ01.....	72
ДЗ-1-СН4.....	МВ110-224.16ДН.....	252	ПР200.....	200	У	
ДЗ-1-СО.....	МВ110-224.8ДФ.....	257	ПЧВ1.....	282	УЗОТЭ-2У.....	331
ДРТС.....	МВ110-224.1ТД.....	258	ПЧВ2.....	282	УКТ38.....	43
ДС.2.....	МВ110-224.4ТД.....	258	ПЧВ3.....	283	УКТ38-В.....	43
ДС.П.....	МВ110-224.рН.....	259	Р		Устройства демпферные.....	176
ДСП.3.....	МК110-224.8Д.4Р.....	256	Радиаторы для ТТР.....	304	Устройства переходные.....	176
ДС.ПВТ.....	МК110-224.8ДН.4Р.....	256	РБ1.....	290	Устройства управления	
ДТПхх1.....	МК110-220.4ДН.4Р.....	256	РБ2.....	290	и сигнализации.....	356
ДТПхх4.....	МК110-220.4ДН.4ТР.....	256	РБ3.....	290	УТ1.....	78
ДТПхх5.....	МК110-220.4К.4Р.....	257	РБ4.....	290	УТ24.....	78
ДТПхх5 на основе КТМС.....	МНС1.....	334	РД10.....	344	Ш	
ДТПхх5 4...20 мА.....	Монтажные колодки.....	318	РЗУ-420.....	342	Шаровые краны и приводы... 349	
ДТПхх4.ЕХ1.....	МСД200.....	276	РМО.....	288	Штуцеры подвижные.....	162
ДТПхх5.ЕХ1.....	МПР51.....	57	РМТ.....	288	Э	
ДТПС (ПП).....	МУ110-224.8И.....	255	РС0.....	289	ЭП10.....	343
ДТПхх5.ЕХ1 4...20 мА.....	МУ110-224.8К.....	254	РСТ.....	289	ЭРВЕН.....	122
ДТПхх5.ЕХD 4...20 мА.....	МУ110-224.16К.....	254	С		KIPVENT KIPPRIBOR.....	310
ДТСхх4.....	МУ110-224.8Р.....	254	САУ-М2.....	84	MasterSCADA.....	371
ДТСхх5.....	МУ110-224.16Р.....	255	САУ-М6.....	84	Modbus OPC-сервер Lectus.....	366
ДТСхх5 4...20 мА.....	МУ110-220(24).32Р.....	255	САУ-М7Е.....	84	MR KIPPRIBOR.....	315
ДТСхх5 с тефлоновым	МУ110-224.6У.....	255	САУ-У.....	84	LA KIPPRIBOR.....	190
покрытием.....	МЭ110-1М.....	260	СВ01.....	78	LK KIPPRIBOR.....	194
ДТСхх4.ЕХ1.....	МЭ110-1Н.....	260	СИ8.....	72	OPC-серверы ИнСАТ.....	367
ДТСхх5.ЕХ1.....	МЭ110-1Т.....	260	СИ10.....	72	OPC-сервер ОВЕН.....	366
ДТСхх5.ЕХ1 4...20 мА.....	МЭ110-220.3М.....	260	СИ20.....	72	Owen Process Manager (OPM) ..	368
ДТСхх5.ЕХD 4...20 мА.....	Н		СИ30.....	72	RP KIPPRIBOR.....	316
ДТС125Л 4...20 мА.....	НПТ-1.....	93	СМИ2.....	261	SR KIPPRIBOR.....	314
	НПТ-1.Ех.....	93	СПК105.....	244	VENT KIPPRIBOR.....	308

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ




КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



ДАТЧИКИ



ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА



УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ



СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА



АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ**Измерители-регуляторы общепромышленные**

Регуляторы	8
ТРМ500 экономичный терморегулятор	8
ТРМ501 реле-регулятор с таймером	11
ТРМ502 реле-регулятор температуры с термопарой ТХК	14
Измерители-регуляторы одно- и двухканальные	15
2ТРМ0 измеритель двухканальный	15
ТРМ1 измеритель-регулятор одноканальный	15
2ТРМ1 измеритель-регулятор двухканальный	15
ТРМ10 ПИД-регулятор одноканальный	15
ТРМ12 ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами	15
Измерители-регуляторы одно- и двухканальные с интерфейсом RS-485	24
ТРМ101 ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом RS-485	24
ТРМ200 измеритель двухканальный с RS-485	28
ТРМ201 измеритель-регулятор одноканальный с RS-485	28
ТРМ202 измеритель-регулятор двухканальный с RS-485	28
ТРМ210 ПИД-регулятор одноканальный с RS-485	28
ТРМ212 ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с RS-485	28
Измерители	42
ИТП-11 индикатор токовой петли	42
ИДЦ1 измеритель цифровой одноканальный	42
Устройства контроля температуры	43
УКТ38 8-канальное с аварийной сигнализацией	43
УКТ38-В 8-канальное с аварийной сигнализацией и встроенным барьером искрозащиты	43
Измерители-регуляторы многоканальные	48
ТРМ136 измеритель-регулятор 6-канальный	48
ТРМ138 измеритель-регулятор 8-канальный	48
ТРМ138В измеритель-регулятор 8-канальный со встроенным барьером искрозащиты	48
ТРМ148 универсальный ПИД-регулятор 8-канальный	55

Измерители-регуляторы специализированные

МПП51 регулятор температуры и влажности, программируемый по времени	57
ТРМ151 универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор	64
ТРМ251 одноканальный программный ПИД-регулятор	68

Счетчики, тахометры

СИ10 простой счетчик импульсов	72
СИ20 универсальный счетчик импульсов	72
СИ30 реверсивный счетчик импульсов	72
СИ8 счетчик импульсов и времени наработки	72
ТХ01 многофункциональный тахометр	72

Таймеры

СВ01 счетчик времени наработки	78
УТ1 двухканальный таймер реального времени	78
УТ24 универсальное двухканальное реле времени	78

Измерители параметров электрической сети

ИНС-Ф1 вольтметр	81
ИТС-Ф1 амперметр	81
ИМС-Ф1 мультиметр	81
КМС-Ф1 контроллер-монитор сети	81

Приборы для управления насосами, сигнализаторы уровней

САУ-М6 сигнализатор уровня жидкости 3-канальный	84
БКК1 сигнализатор уровня жидкости 4-канальный	84
САУ-М2 прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей	84
САУ-М7Е регулятор уровня жидких и сыпучих сред	84
САУ-У универсальный прибор для управления насосами	84
СУНА121 контроллер для управления насосами	90

Нормирующие преобразователи

НПТ-1 на DIN-рейку	93
НПТ-1.Ех на DIN-рейку во взрывозащищенном исполнении	93
НПТ-2 в головку типа «Луцкая»	93
НПТ-3 в головку «Евро» (тип В)	93
НПТ-3-Ех в головку «Евро» (тип В) во взрывозащищенном исполнении	93

Барьер искрозащиты

ИСКРА	96
-------------	----

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Контроллеры для систем отопления и горячего водоснабжения	
TRM32 для регулирования температуры в системах отопления и ГВС	100
TRM232M для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами	103
Контроллеры для приточно-вытяжных систем вентиляции и кондиционирования	
TRM33 для регулирования температуры в системах приточной вентиляции	114
TRM133M для регулирования температуры в приточно-вытяжных системах вентиляции с водяным или фреоновым охладителем	118
ЭРВЕН регулятор скорости вращения вентилятора	122

ДАТЧИКИ

Термопреобразователи общепромышленные	
Термопреобразователи сопротивления. Общая информация	125
Преобразователи термоэлектрические. Общая информация	125
Термопреобразователи сопротивления	126
ДТСхх4 с кабельным выводом	126
ДТСхх5 с коммутационной головкой	128
Преобразователи термоэлектрические	130
ДТПхх4 с кабельным выводом	131
ДТПхх5 с коммутационной головкой	134
ДТПхх5 с коммутационной головкой на основе КТМС	136
ДТПхх1 поверхностные	138
ДТПС (ПП) из благородных металлов	139
Датчики температуры с выходным сигналом 4...20 мА	140
ДТСхх5 термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой	140
ДТС125Л для измерения температуры воздуха	141
ДТПхх5 преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой	142
Специализированные термопреобразователи	144
Термисторы ДРТС	144
ДТСхх5 с тефлоновым покрытием для химической промышленности	144
ДТС3ххх для систем вентиляции и кондиционирования	145
Комплекты термопреобразователей сопротивления	146
КДТС	146
Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении	
Общая информация	148
Термопреобразователи сопротивления во взрывозащищенном исполнении	149
ДТСхх4.ЕХI с кабельным выводом	149
ДТСхх5.ЕХI с коммутационной головкой	149
Преобразователи термоэлектрические во взрывозащищенном исполнении	150
ДТПхх4.ЕХI с кабельным выводом	150
ДТПхх5.ЕХI с коммутационной головкой	151
Датчики температуры с выходным сигналом 4...20 мА во взрывозащищенном исполнении	152
ДТСхх5.ЕХI термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой	152
ДТПхх5.ЕХI преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой	154
ДТСхх5.ЕХD термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой	156
ДТПхх5.ЕХD преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой	158
Арматура для термопреобразователей	
Гильзы защитные ГЗ	160
Бобышки Б	161
Штуцеры подвижные ШП	162
Кабели СФКЭ, ДКТК, ПВХ к преобразователям термоэлектрическим	162
Кабели МГТФЭ, МКЭШ, МКШ к термопреобразователям сопротивления	163
Преобразователи давления	
Общая информация	164
Преобразователи давления измерительные. Общая информация	166
ПД100-111/171/181 общепромышленные	167
ПД100-111-ЕХIА во взрывозащищенном исполнении	167
ПД100-311/371 для ЖКХ	168
ПД100-ДГ-137 погружной преобразователь гидростатического давления	168
ПД100-115/115-ЕХD для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе	169
ПД100-811 на низкие давления для неагрессивных газов	169
ПД100-141 с открытым сенсором для вязких, загрязненных сред	170
ПД100-411 для агрессивных низкотемпературных сред	170
Датчики давления для котельной автоматики	171
ПД150 электроконтактный манометр с двумя силовыми реле	171
Преобразователи давления интеллектуальные общепромышленные и взрывозащищенные. Общая информация	172
ПД200-ДД дифференциального давления	173

ПД200-ДИ избыточного давления	173
Пример монтажа ПД200	173
Аксессуары для преобразователей давления	174
Трубки импульсные ТИ, трубки отводные ТО	174
Блоки вентильные БВ	175
Устройства переходные УП	176
Устройства демпферные УД	176
HART-модем АС6	176
Бобышки Б	177
Измеритель универсальный ИТП-10	177
Датчики уровня	
Общая информация	178
Датчики уровня кондуктометрические	180
ДС.ПВТ, ДС.2, ДС.П кондуктометрические одноэлектродные	180
ДСП.3, ДУ.3, ДУ.4, ДУ.5 кондуктометрические многоэлектродные	181
Стержни (электроды)	181
Датчики уровня поплавковые	182
ПДУ одноуровневые	182
ПДУ.Ех одноуровневые во взрывозащищенном исполнении	182
ПДУ двухуровневые	184
ПДУ.Ех двухуровневые во взрывозащищенном исполнении	184
ПДУ-И поплавковые с аналоговым выходом 4...20 мА	184
Сигнализаторы загазованности	
ДЗ-1-СН4 для метана	186
ДЗ-1-СО для окиси углерода	187
Датчик влажности и температуры	
ПВТ10	188
Датчики бесконтактные	
ВБ1 емкостные	189
ВБ2 индуктивные	189
ВБ3 оптические	189
Индуктивные бесконтактные датчики (выключатели) KIPPRIVOR	
Серия LA в цилиндрическом корпусе	190
Серия LK в прямоугольном корпусе	194
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА	
Программируемые реле	
Общая информация	198
PR110 для дискретных локальных систем	200
PR114 с поддержкой аналоговых сигналов для локальных систем	200
PR200 с индикацией для распределенных систем	200
Аксессуары для программируемых реле	
PR-МИ485 интерфейсный модуль	208
PR-КП20 комплект для программирования	208
PR-ИП485 интерфейсная плата	208
PR-М модуль расширения	209
Программируемые логические контроллеры	
Контроллеры с НМІ для локальных систем автоматизации	210
ПЛК63 в корпусе на DIN-рейку для размещения в автоматный щит	210
ПЛК73 в корпусе для крепления на лицевую панель щита	210
Контроллеры для малых систем автоматизации	218
ПЛК100 с дискретными входами/выходами	218
ПЛК150/ПЛК154 с дискретными и аналоговыми входами/выходами	218
Моноблочные контроллеры для средних систем автоматизации	228
ПЛК110[М02] с дискретными входами/выходами (новая аппаратная платформа)	228
ПЛК110 с дискретными входами/выходами	228
ПЛК160 с дискретными и аналоговыми входами/выходами	228
Коммуникационные контроллеры для распределенных систем управления и диспетчеризации	240
ПЛК304 с последовательными портами и Ethernet	240
ПЛК323 с последовательными портами, Ethernet и встроенным GSM-модемом	240
Сенсорные панельные контроллеры. Общая информация	244
СПК105/СПК107/СПК110 для автоматизации локальных систем	244
СПК207/СПК210 для автоматизации распределенных систем	244
СПК107.Д/СПК110.Д для автоматизации шкафов и пультов управления	244

Модули ввода/вывода для сети RS-485

Общая информация.....	250
Общепромышленные	252
Модули дискретного ввода MB110	252
Модули аналогового ввода с универсальными входами MB110	253
Модули скоростного аналогового ввода MB110	253
Модули дискретного вывода МУ110	254
Модули аналогового вывода МУ110	255
Модули дискретного ввода/вывода МК110	256
Специализированные	257
Модуль контроля уровня жидкости МК110	257
Модуль дискретного ввода для сигналов 220 В MB110.....	257
Модули ввода сигналов тензодатчиков MB110.....	258
Модуль аналогового ввода для сигнала pH или Eh MB110	259
Модули измерения параметров электрической сети МЭ110.....	260
Панели оператора и средства индикации. Общая информация.....	261
СМИ2 светодиодный Modbus индикатор	262
ИП320 графическая монохромная панель	262
СП307/СП310 сенсорные панели оператора	262

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ**Модем**

ПМ01 GSM-модем	266
----------------------	-----

Преобразователи интерфейсов

AC2 «токовая петля»/RS-232	268
AC2-M «токовая петля»/RS-485	269
AC3-M RS-232/RS-485.....	270
AC4 USB/RS-485	271
AC5 повторитель сигналов интерфейса RS-485	272
AC7 USB/UART.....	273

Ethernet-конвертеры

ЕКОН134 Ethernet – RS-232/RS-485.....	274
---------------------------------------	-----

Архиваторы

МСД200 модуль сбора данных.....	276
Логгер100 автономные регистраторы температуры и относительной влажности	278

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА**Преобразователи частоты векторные**

Общая информация.....	281
ПЧВ1/ПЧВ2 общепромышленные	282
ПЧВ3 для насосов и вентиляторов.....	283
Аксессуары ПЧВ	285
Энергосбережение с помощью преобразователей частоты	286
Калькулятор энергосбережения для ПЧВ	286
Конфигуратор ПЧВ.....	287
Опрос и управление ПЧВ по интерфейсу RS-485	287

Моторные дроссели (реакторы)

РМО однофазные.....	288
РМТ трехфазные.....	288

Сетевые дроссели (реакторы)

РСО однофазные	289
РСТ трехфазные	289

Тормозные (балластные) резисторы

РБ1 бюджетная линейка.....	290
РБ2, РБ3, РБ4 промышленная линейка.....	290

Блоки питания

Общая информация.....	292
БП02, БП04, БП15, БП30, БП60 одноканальные	294
БП07, БП14 многоканальные	295
БП30, БП60, БП120 для тяжелых условий эксплуатации	296
ИБП60 источник бесперебойного питания	297

Твердотельные реле	
Модификации твердотельных реле. Общая информация	298
РТР радиаторы для твердотельных реле	304
РТР радиаторы для силовых полупроводниковых приборов	307
VENT вентиляторы охлаждения	308
KIPVENT впускные решетки с вентиляторами	310
KIPVENT выпускные решетки с фильтром	310
Промежуточные реле	
SR тонкие интерфейсные	314
MR в компактном корпусе	315
RP общепромышленные	316
Монтажные колодки	318
Блоки управления и коммутации	
БУСТ блок управления симисторами и тиристорами для активной нагрузки, включенной в «звезду»	322
БУСТ2 блок управления симисторами и тиристорами	325
БКСТ1 блок коммутации силовых симисторов и тиристоров	329
Устройства контроля и защиты	
УЗОТЭ-2У устройство защитного отключения трехфазного электродвигателя	331
БТР блок гальванической развязки	333
МНС1 монитор напряжения сети	334
БСФ блок сетевых фильтров	336
Устройство для индикации и управления задвижками	
ПКП1 устройство управления и защиты электропривода задвижки	337
Задающее устройство	
РЗУ-420 генератор унифицированного сигнала тока	342
Дополнительные устройства	
ЭП10 эмулятор печи	343
РД10 резистивный делитель	344

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

Автоматическая запорно-регулирующая арматура	
КЗР автоматические запорно-регулирующие односедельные гидроклапаны	346
КПСР клапаны проходные односедельные запорно-регулирующие	347
КССР клапаны трехходовые смесительные регулируемые	348
Шаровые краны и приводы	349
Клапаны соленоидные	351
Приводы для воздушных заслонок	354

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства управления и сигнализации	356
Винтовые клеммы на DIN-рейку	359
Изделия для электромонтажа. Комплектующие для электрических щитов	362

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая информация	365
OPC-серверы	
OPC-сервер OVEN	366
Modbus OPC-сервер Lectus	366
OPC-серверы компании ИнСАТ	367
SCADA-системы	
Owen Process Manager (OPM)	368
MasterSCADA	371
Типы корпусов	373
Глоссарий	277
Прайс-лист	393
Сервисные центры	415
Дилерская сеть	416

КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

СЧЕТЧИКИ, ТАХОМЕТРЫ

ТАЙМЕРЫ

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

ПРИБОРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ, СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЕЙ

НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ



ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

РЕГУЛЯТОРЫ

ОВЕН ТРМ500

Экономичный терморегулятор

НОВИНКА



щитовой
96×48×100 мм
IP54 (со стороны передней панели)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


ТРМ500 – бюджетный промышленный регулятор для управления температурой. Применяется в электрических печах, термопластавтоматах (в том числе с горячеканальными прессформами), экструдерах, термопрессах, машинах для выдува ПЭТ-тары, запайщиках, сушилках, оборудовании для термоформинга, термоусадочном и другом оборудовании, при работе которого требуется управление нагревом при помощи электрических нагревателей.

- Работа по ON/OFF или ПИД-закону.
- 3 выхода для управления и сигнализации:
 - выход 1: реле для управления или сигнализации (до 30 А);
 - выход 2: выход для управления твердотельными реле (0...5 В);
 - выход 3: реле для сигнализации (до 5 А).
- Измерение температуры при помощи наиболее распространенных в России датчиков.
- Изменение режима работы по состоянию дискретного входа:
 - смена уставки с одного предустановленного значения на другое;
 - перевод в ручной режим;
 - «ПУСК/СТОП».
- Отображение температуры на ярком и крупном индикаторе с высотой цифр 20 мм.
- Удобная настройка.
- Работа при температуре окружающего воздуха –20... +50 °С.
- Является средством измерения.
- Высокая надежность. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) по ЭМС для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А.



ТУ 3434-001-46526536-03
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

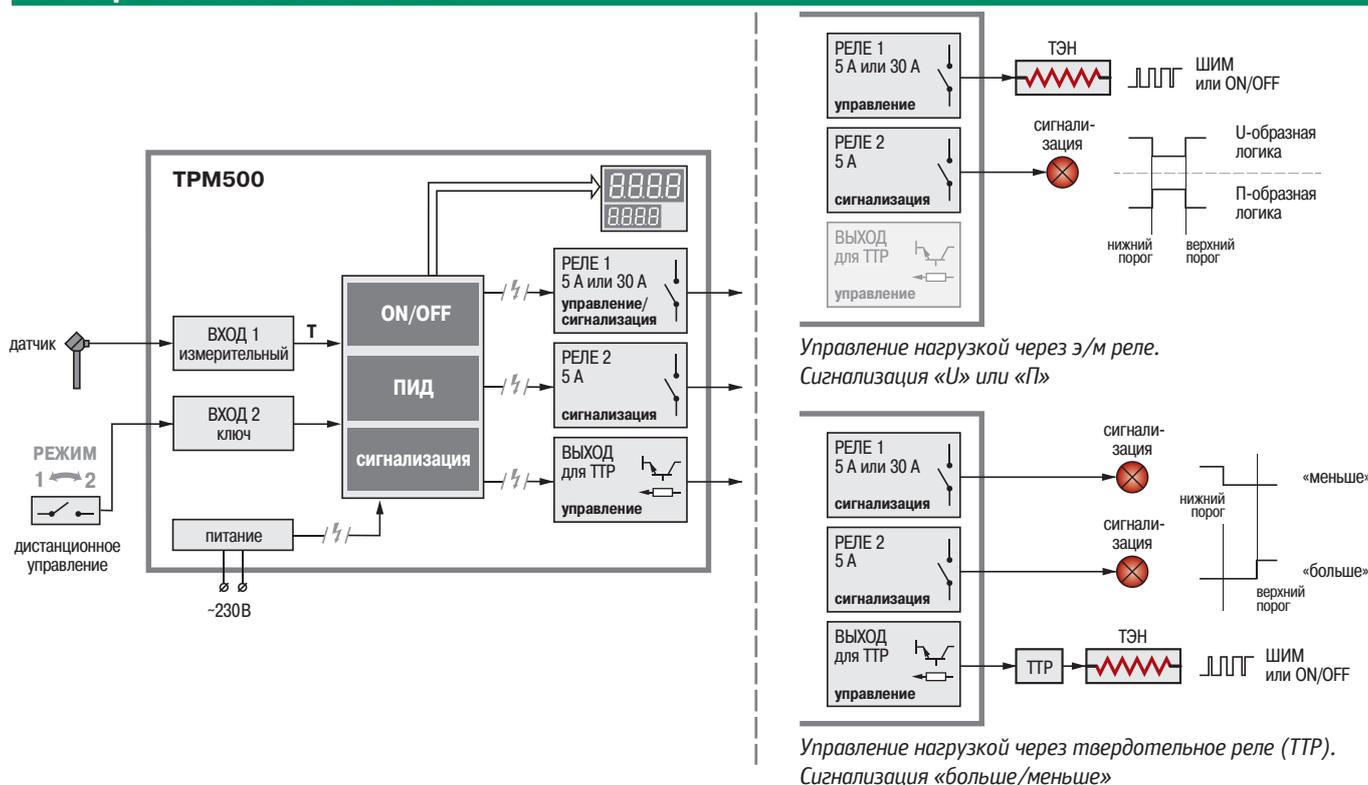


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	
Напряжение питания	96...264 В переменного тока
Потребляемая мощность	не более 5 Вт
Вход 1 (измерительный)	
Типы поддерживаемых датчиков: – термопреобразователи сопротивления (ТС) – термопары (ТП)	50\100\500\1000 (М, Cu, Pt), 53М L, J, N, K, T, S, R, B, A-1, A-2, A-3
Основная приведенная погрешность: – термопреобразователи сопротивления (ТС) – термопары (ТП)	±0,25 % ±0,5 %
Время опроса входа: – термопреобразователи сопротивления (ТС) – термопары (ТП)	0,26 с (3-проводная схема подключения) 0,16 с (2- и 4-проводная схема подключения) 0,16 с
Схема подключения ТС	2-, 3- или 4-проводная
Компенсация холодных концов ТП	встроенная
Сопротивление линий связи «прибор-датчик»: – для ТС – для ТП	не более 15 Ом не более 100 Ом
Вход 2 (дополнительный)	
Сопротивление внешнего ключа: – в замкнутом состоянии – в разомкнутом состоянии	не более 70 Ом не менее 1000 Ом
Выходы	
Количество выходов	3
Выход 1	реле электромагнитное 5 А (стандарт) / 30 А (опция)
Выход 2	реле электромагнитное 5 А
Выход 3	логический выход для управления ТТР
Низкий уровень на выходе 3 (закрыто)	0 В
Высокий уровень на выходе 3 (открыто)	4...5,5 В
Допустимый ток на выходе 3	25...40 мА
Конструктивное и климатическое исполнение	
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса со стороны передней панели	щитовой Щ2, 96x48x100 мм, IP54
Температура окружающего воздуха	-20...+50 °С
Сертификат средства измерения	
Сертификат утверждения типа средства измерения	RU.C.32.004.A №55703 действителен до 13.11.2019
Интервал между поверками	3 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Обозначение на индикаторе	Тип датчика	Диапазон измерений
Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001)		
tP.L	ТХК (L)	-99,9...+800 °С
tP.HA	ТХА (K)	-99,9...+1300 °С
tP.j	ТХК (J)	-99,9...+1200 °С
tP.n	ТНН (N)	-99,9...+1300 °С
tP.t	ТМК(T)	-99,9...+400 °С
tP.S	ТПП (S)	0...+1750 °С
tP.r	ТПП (R)	0...+1750 °С
tP.b	ТПР(B)	+200...+1800 °С
tP.A1	ТВР(A-1)	0...+2500 °С
tP.A2	ТВР(A-2)	0...+1800 °С
tP.A3	ТВР(A-3)	0...+1800 °С
Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ 6651-2009)		
c50	ТСМ (Cu50) $\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-50...+200 °С
c.50	ТСМ (50M) $\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+200 °С
P50	ТСП (Pt50) $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+850 °С
50П	ТСП (50П) $\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+850 °С
c.100	ТСМ (Cu100) $\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-50...+200 °С
c.100	ТСМ (100M) $\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+200 °С
P100	ТСП (Pt100) $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+850 °С
100П	ТСП (100П) $\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+850 °С
c500	ТСМ (Cu500) $\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-50...+200 °С
c.500	ТСМ (500M) $\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+200 °С
P500	ТСП (Pt500) $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+850 °С
500П	ТСП (500П) $\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+850 °С
n500	ТСН (500Н) $\alpha=0,00617\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-60...+180 °С
c.1E3	ТСМ (1000M) $\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-50...+200 °С
c.1E3	ТСМ (Cu1000) $\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+200 °С
P1E3	ТСП (Pt1000) $\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+300 °С
1E3П	ТСП (1000П) $\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-99,9...+300 °С
n1E3	ТСН (1000Н) $\alpha=0,00617\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	-60...+180 °С
Нестандартизированные термопреобразователи сопротивления		
c53	ТСМ (53M) $R_{25}=53\text{ Ом}$, $\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ (гр.23)	-50...+200 °С

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

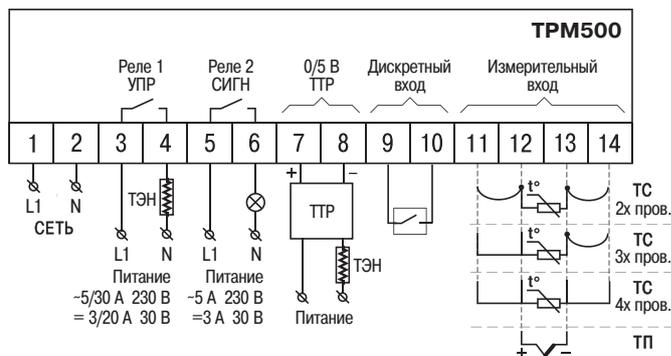

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Название	Значения [ед. изм.]	Заводская установка	Примечание
Меню «Быстрая настройка» (БН)				
S.tYP	Код датчика	см. таблицу 6.1	tP.L	
FUnC	Режим работы ВУ1 И ВУ3	Pid – ПИД-регулятор; on.oF – двухпозиционный регулятор	on.oF	
HSt	Гистерезис	0.0 ... 1800 [°C]	1.0	появляется для FUnC=on.oF
U.Lo	Нижний порог сигнализации	-250 ... +1800 [°C]	0.0	
ЦН	Верхний порог сигнализации	-250 ... +1800 [°C]	100.0	
Меню «Полная настройка» (ПН)				
Параметры ВУ (Cont)				
U.Lo	Нижний порог сигнализации	-250 ... +1800 [°C]	0.0	
ЦН	Верхний порог сигнализации	-250 ... +1800 [°C]	100.0	
ConF	Конфигурация ВУ	1.U = ВУ1 ON/OFF или ПИД-регулятор; ВУ2 U-логика; ВУ3 не задействовано. 1.П = ВУ1 ON/OFF или ПИД-регулятор; ВУ2 П-логика; ВУ3 не задействовано. 2.U = ВУ1 не задействовано; ВУ2 U-логика; ВУ3 ON/OFF или ПИД-регулятор. 2.П = ВУ1 не задействовано; ВУ2 U-логика; ВУ3 ON/OFF или ПИД-регулятор. 3.U = ВУ1 U-логика, верхний порог; ВУ2 U-логика, нижний порог; ВУ3 ON/OFF или ПИД-регулятор.	1.U	Значение задается как «Номер схемы. Логика сигнализации». Подробнее см. Приложение В
Prd	Период ШИМ	1.0 ... 60.0 [сек]	1.0	
dL	Минимальная длительность ШИМ	0.000 ... 9.999	0.050	
FUnC	Режим работы ВУ1 И ВУ3	Pid – ПИД-регулятор; on.oF – двухпозиционный регулятор	on.oF	

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

Параметр	Название	Значения [ед. изм.]	Заводская установка	Примечание
HSt	Гистерезис	0.0 ... 1800 [°C]	1.0	появляется для FUnC=on.oF
PidF	Пропорциональная составляющая	0.001 ... 9999	10.00	появляется для FUnC=Pid
PidI	Интегральная составляющая	0 ... 999.9	50.0	
PidD	Дифференциальная составляющая	0...999.9	25.0	
Параметры измерительного входа 1 (SEn5)				
S.tYP	Код датчика	см. таблицу 6.1	tP.L	
Cor.A	Коррекция «+»	-99.9 ... +99.9	0.0	
F.Lt	Постоянная времени фильтра	0.00 ... 30.00 [сек]	1.00	
F.LL	Полоса фильтра	0 ... 100 [°C]	10	
r.Con	Схема подключения ТС	2 = двухпроводная; 3 = трехпроводная; 4 = четырехпроводная	3	появляется для датчиков типа ТС
inPF	Функция дискретного входа	oFF= дискретный вход не используется; П-С= Пуск/Стоп регулятора; 3.U2= Замена уставки на УСТ2; С.U2= Сумма УСТ1 и УСТ2; РУЧ1= Режим ручного управления; РУЧ2= Режим ручного управления с заменой УСТ1 на последнее значение температуры при выходе	oFF	
P.in	Начальная мощность в РРУ	0.0... 100.0 [%] P-ПОС = последнее значение при автоматическом управлении	P-ПОС	
P.ind	Индикация в РРУ	P= текущая мощность; С-P= температура, при нажатии – мощность.		

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

TRM500-Щ2.X

Нагрузочная способность реле 1:

5A – э/м реле 5 А, один индикатор

30A – э/м реле 30 А, два индикатора



ОВЕН ТРМ501

Реле-регулятор с таймером



* со стороны передней панели




ТУ 4217-021-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Простой в управлении регулятор, устанавливается на различное оборудование: печи для выпечки, термоупаковочные аппараты, термоножки и т. п.

- Измерение и регулирование температуры или другой физической величины.
- Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков.
- Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование унифицированного сигнала.
- Управление «нагревателем» или «холодильником» по двухпозиционному (ON/OFF) закону.
- Дистанционное управление запуском/остановкой.
- Встроенный таймер для обратного отсчета времени 1...999 минут (модиф. ТРМ501), 1...999 секунд (модиф. ТРМ501-С) или 0,1...99,9 секунд (модиф. ТРМ501-Д).
- Три режима работы регулятора и таймера.
- Дополнительное реле для сигнализации об окончании процесса регулирования или об аварии.
- Программирование кнопками на лицевой панели прибора.
- Сохранение настроек при отключении питания.
- Защита уставок регулятора и таймера от несанкционированных изменений.
- Трансформатор 12 В/220 В – в комплекте поставки.


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

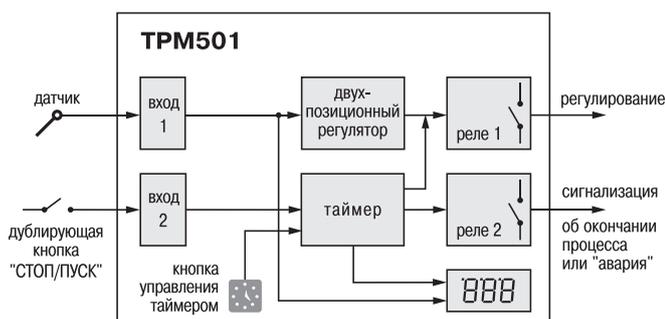

Три режима работы регулятора и таймера

- Таймер включен и управляет работой регулятора: процесс регулирования будет запускаться и останавливаться таймером (см. пример работы). Выходное реле 2 используется для сигнализации об окончании процесса регулирования.
- Регулирование происходит независимо от таймера (который может быть включен или выключен). По окончании времени работы таймера реле 2 замыкается, регулирование продолжается.
- Ручное управление запуском и остановкой процесса регулирования. Таймер при этом включен, уставка таймера равна 0. Кроме того, существует режим, в котором таймер запускается только когда регулируемая величина достигнет уставки.

ПРИМЕР РАБОТЫ ТРМ501

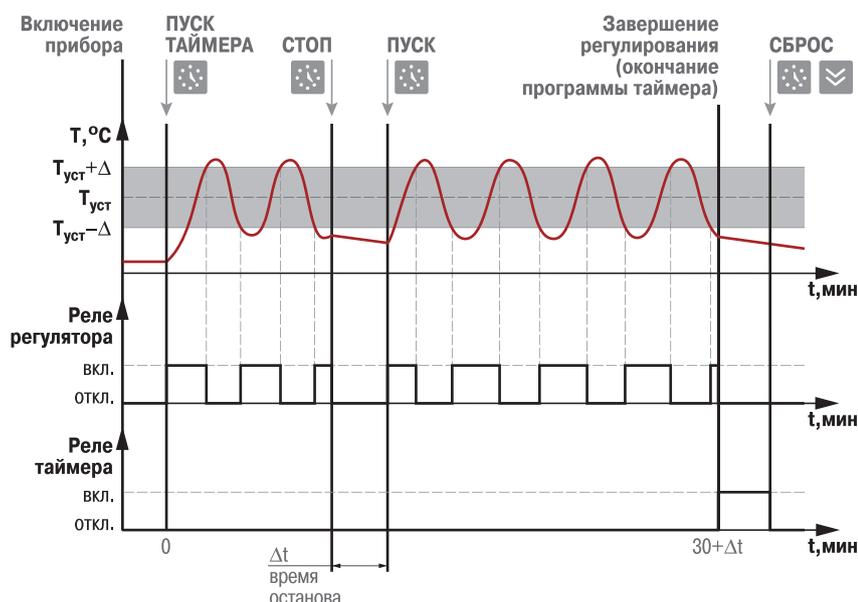

После включения в сеть для запуска таймера необходимо нажать кнопку . При этом начнется регулирование.

Отсчет таймера можно остановить нажатием кнопки . Это вызовет паузу в работе регулятора. При повторном нажатии кнопки таймер продолжит отсчет, следовательно, продолжится регулирование. По умолчанию программа таймера рассчитана на 30 мин. По истечении этого времени регулирование останавливается (реле 1 разомкнуто), реле таймера (реле 2) замыкается. Реле таймера размыкается после его сброса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	
Напряжение питания	12 В (постоянного или переменного тока)
Допустимое отклонение напряжения питания	-10 ... +10 %
Максимально допустимый ток источника питания	250 мА
Входы	
Время опроса входных каналов	не более 1 с
Предел основной приведенной погрешности измерения входной величины (без учета погрешности датчика)	±0,5 %
Входное сопротивление прибора для унифицированного сигнала:	10 Ом ±0,5 % не менее 100 кОм
- тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА - напряжения 0...100 мВ, 0...50 мВ	
Напряжение низкого (активного) уровня на управляющем входе («ПУСК/СТОП»)	0...0,8 В
Напряжение высокого уровня на управляющем входе («ПУСК/СТОП»)	2,4...30 В
Выходное сопротивление устройства внешнего управления таймером	не более 1 кОм
Выходы	
Количество встроенных выходных э/м реле	2
Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами э/м реле	8 А при 220 В 50 Гц и $\cos \varphi \geq 0,4$
Таймер	
Время работы таймера	0...999 мин 0...999 с 0...99,9 с
- ТРМ501	
- ТРМ501-С - ТРМ501-Д	
Дискретность времени работы таймера	1 мин 1 с 0,1 с
- ТРМ501	
- ТРМ501-С - ТРМ501-Д	
Корпус	
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса со стороны передней панели	щитовой ЩЗ, 76x34x70 мм, IP54


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Код тип	Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний	
00	ТСМ Cu100 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °С	1 °С	
01	ТСМ Cu50 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °С		
02	ТСР Pt100 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-99...+650 °С		
03	ТСР 100П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-99...+650 °С		
07	ТСР 50П ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-99...+650 °С		
08	ТСР Pt50 ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-99...+650 °С		
09	ТСМ 50М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-99...+200 °С		
14	ТСМ 100М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °С		
15	ТСМ гр. 23 ($R_0=53 \text{ Ом}$ ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$))	-50...+200 °С		
04	ТХК(L)	-99...+750 °С		0,1 %
05	ТХА(K)	-99...+999 °С		
19	ТНН(N)	-99...+999 °С		
20	ТЖК(J)	-99...+900 °С		
10	Ток 4...20 мА	0...100 %		
11	Ток 0...20 мА	0...100 %		
12	Ток 0...5 мА	0...100 %		
06	Напряжение 0...50 мВ	0...100 %		
13	Напряжение 0...100 мВ	0...100 %		

Устройства, подключаемые к дополнительному (управляющему) входу:


- Устройства с «сухими» контактами (кнопки, выключатели, герконы, реле и др.)
- Активные датчики, имеющие на выходе транзистор п-р-п-типа с открытым коллекторным выходом
- Другие типы датчиков с выходным напряжением высокого уровня от 2,4 до 30 В и низкого уровня от 0 до 0,8 В. Входной ток при напряжении низкого уровня не превышает 15 мА

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ501

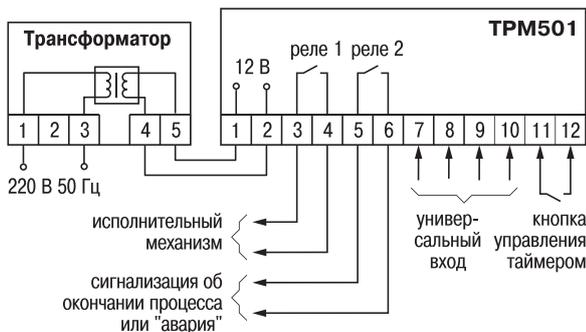

Примечание. Трансформатор ТПК-121-К40 входит в комплект поставки прибора.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ ТРМ501

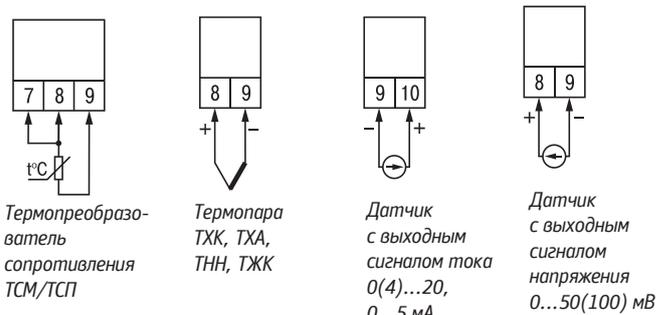

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Основные параметры регулирования			
Туст	Уставка регулятора	диапазон работы датчика	[ед. изм.]
tуст	Уставка таймера	0...999	[мин.] для ТРМ501, [с] для ТРМ501-С, [дес. доли с] для ТРМ151-Д
Группа 1. Параметры конфигурирования входа и обработки входного сигнала			
tin	Код типа датчика	см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»	
FiL	Режим работы цифрового фильтра	on oFF	Фильтр включен Фильтр выключен
Cor	Сдвиг характеристики датчика	-50...50	Прибавляется к измеренной величине, [ед. изм]
iPL	Нижняя граница диап. измерения	-99...999	Только для датчиков с кодами 6, 10, 11, 12, 13, [ед. изм]
iPH	Верхняя граница диап. измерения	-99...999	Только для датчиков с кодами 6, 10, 11, 12, 13, [ед. изм]
Группа 2. Параметры регулятора			
HYS	Гистерезис	диапазон работы датчика	[ед. изм]
LUt	Тип логики работы двухпозиционного регулятора	oFF Hot CoL -П- -U-	Регулятор выключен Прямой гистерезис («нагреватель») Обратный гистерезис («холодильник») П-образная логика U-образная логика
ALr	Состояние реле 1 (реле регулятора) при аварии датчика	on oFF	Реле замыкается Реле размыкается
SCr	Параметр секретности	on oFF	Нельзя изменять уставки Можно изменять уставки
Группа 3. Параметры таймера			
tir	Таймер вкл./выкл.	on oFF	Таймер включен Таймер выключен
toU	Режим работы таймера	on oFF	Таймер управляет работой регулятора Регулятор работает независимо от таймера
Stb	Состояние таймера при включении в сеть	on oFF	Таймер включается после нажатия кнопки «ПУСК» Таймер запускается автоматически
rSP	Запуск таймера	on oFF	Таймер запускается при первом достижении уставки Таймер запускается сразу (независимо от входной температуры)

Подробнее об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – см. ГЛОССАРИЙ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Трансформатор ТПК-121-K40
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ501-X

Единицы отсчета времени таймером:

- ТРМ501 – минуты
- ТРМ501-С – секунды
- ТРМ501-Д – десятые доли секунды

ОВЕН ТРМ502


Реле-регулятор температуры с термопарой ТХК



щитовой
48×48×100 мм
IP40*

* со стороны передней панели

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

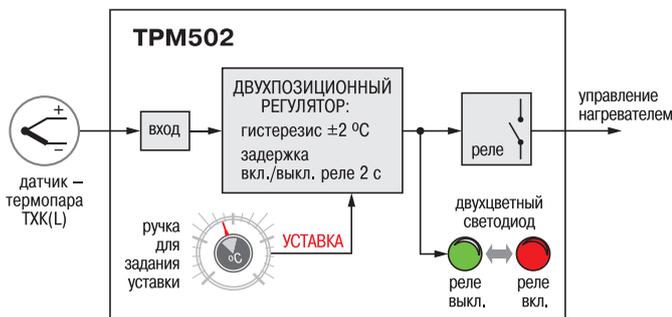

Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор может использоваться для управления нагревателем или для сигнализации о том, что измеренная величина превысила уставку.


Для защиты реле от случайных переключений в приборе заданы фиксированные значения гистерезиса (± 2 °C) и задержки включения и выключения реле (2 с).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОПАРЫ

Параметр	Значение
Тип термопары, входящей в комплект поставки	дТПЛ014-00.20/2
Исполнение рабочего спая относительно корпуса	изолированный
Диаметр термоэлектрода	0,5 мм
Длина погружаемой части	20 мм
Длина кабельного вывода	2 м

Примечание. По желанию можно использовать термопару ТХК(L) с другими характеристиками.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Простой в эксплуатации и недорогой регулятор, предназначен для поддержания температуры в составе полуавтоматов упаковочного оборудования, термопластавтоматов, в термоножках, печах для выпечки и т. д.

- Контроль температуры в диапазоне 0...+400 °C.
- Термопара ТХК – в комплекте поставки.
- Регулирование температуры по двухпозиционному (ON/OFF) закону.
- Прибор не требует настройки, кроме задания уставки с помощью ручки на лицевой панели.
- Компактный корпус (лицевая панель 48×48 мм).
- Высокая помехоустойчивость благодаря встроенному импульсному источнику питания.



ТУ 4211-014-46526536-2005

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания (пост. или перем. тока)	90...245 В 47...63 Гц
Тип датчика	преобразователь термоэлектрический ТХК(L)
Диапазон контролируемых температур	0...+400 °C
Количество встроенных выходных э/м реле	1
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	6 А при 220 В 50 Гц, $\cos \varphi > 0,4$
Точность задания уставки	цена деления шкалы
Гистерезис двухпозиционного регулятора	2 °C
Тип и габаритные размеры корпуса	щитовой, 48×48×100 мм
Степень защиты корпуса	IP40 (со стороны передней панели), IP00 (корпус)


Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха	+1...+50 °C
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 °C без конденсации влаги)	30...80 %

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

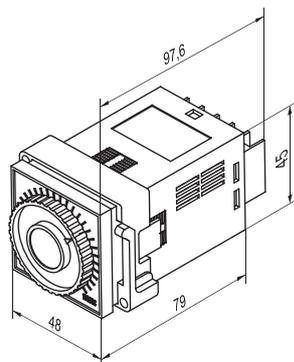

Габаритный чертеж



Разметка отверстий в лицевой панели щита под крепление нескольких приборов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАZE

ТРМ502

ОВЕН ТРМ1хх

Линейка измерителей-регуляторов
одно- и двухканальных

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В холодильной технике, сушильных шкафах, печах, пастеризаторах и другом технологическом оборудовании.



ТУ 4217-041-46526536-2013
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ



настенный
105×130×65 мм
IP44



щитовой
96×96×65 мм
IP54*



щитовой
96×48×100 мм
IP54*



щитовой со съемным
клеммником
96×96×49 мм
IP54*



на DIN-рейку
72×90×58 мм
IP20

* со стороны передней панели

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ТРМ1ХХ

2TRM0
Измеритель
двухканальный



TRM1
Измеритель-
регулятор
одноканальный



2TRM1
Измеритель-
регулятор
двухканальный



TRM10
ПИД-регулятор
одноканальный



TRM12
ПИД-регулятор
для управления
здвижками и
трехходовыми
клапанами



- Линейка TRM1xx полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А.
- Универсальный импульсный источник питания* -90...264 В (номинал 230 В) 47...63 Гц или =20...375 В (номинал 24 В).
- Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др.
- Универсальные входы для подключения датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
- «Быстрые» входы: время опроса 0,1 с для унифицированных сигналов 4...20 мА и 0...10 В.
- Обработка входных сигналов:
 - цифровая фильтрация и коррекция;
 - масштабирование унифицированного сигнала для отображения на индикаторе физической величины;
 - вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода).
- Двухпозиционное (ON/OFF) или ПИД-регулирование.
- Дискретные и аналоговые выходы (реле, оптотранзисторы, оптосимисторы, выходы для управления твердотельными реле, ЦАП 4...20 мА, 0...10 В).
- Возможность управления трехфазной нагрузкой (в модификациях по типу выхода С3).
- Сохранение настроек при отключении питания.
- Защита настроек от несанкционированных изменений.

* модификации с универсальным источником питания см. Технические характеристики


** только для приборов в корпусе Щ11

Гарантия – 5 лет.
Межповерочный интервал – 3 года.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ TRM1XX

Прибор		Основные функциональные возможности	
Измеритель двухканальный	2TRM0		<ul style="list-style-type: none"> • Двухканальный измеритель температуры, давления, влажности, расхода, уровня и других физических величин • Индикация измеренных величин или их разности • Переключение индицируемых каналов в ручном или автоматическом режиме
Измеритель-регулятор одноканальный	TRM1		<ul style="list-style-type: none"> • Режимы работы: <ul style="list-style-type: none"> – двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д. – устройство аварийной/предупредительной сигнализации с индикацией – управление лампами, сиренами, отсечными клапанами и т.п. – «нормирующий преобразователь с индикацией» для приборов с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У) – П-регулятор с аналоговым выходом – управление преобразователями частоты, клапанами с аналоговым управлением, регуляторами мощности • Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3) <p> Возможно изготовление прибора TRM1 в климатическом исполнении $-40...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$</p>
Измеритель-регулятор двухканальный	2TRM1		<ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д. : <ul style="list-style-type: none"> – по двум каналам – одноканальный с дополнительной сигнализацией • Трехпозиционный режим работы: один датчик – две уставки • Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» для приборов с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У): <ul style="list-style-type: none"> – по двум каналам – одноканальный с дополнительной сигнализацией
ПИД-регулятор одноканальный	TRM10		<ul style="list-style-type: none"> • ПИД-регулятор для точного поддержания параметра • Автонастройка • Управление: <ul style="list-style-type: none"> – нагревателями (выходы P, K, C, T) – преобразователями частоты, клапанами с аналоговым управлением 4...20 мА, 0...10 В (выходы И, У) • Дополнительная сигнализация • Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3)
ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами	TRM12		<ul style="list-style-type: none"> • Специализированный ПИД-регулятор для клапанов и задвижек с электромеханическим приводом («больше-меньше») типа МЭО • Автонастройка


Типовая функциональная схема

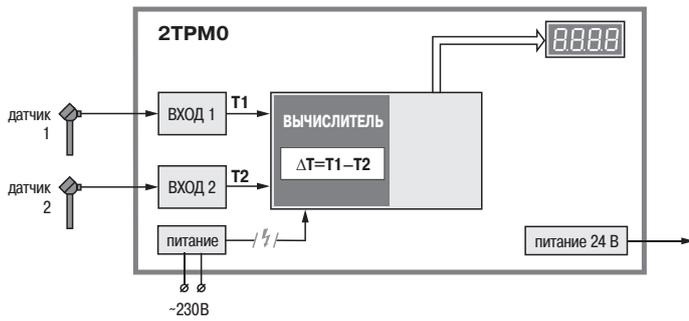



Варианты применения

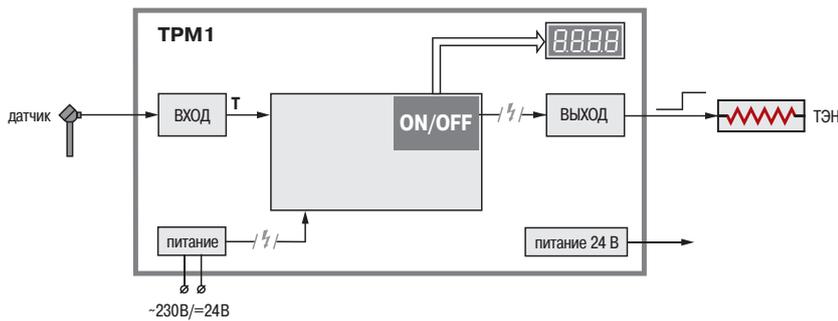

Регистрация измеряемой величины на аналоговом выходе типа И, У




Аналоговое П-регулирование измеряемой величины с помощью задвижки


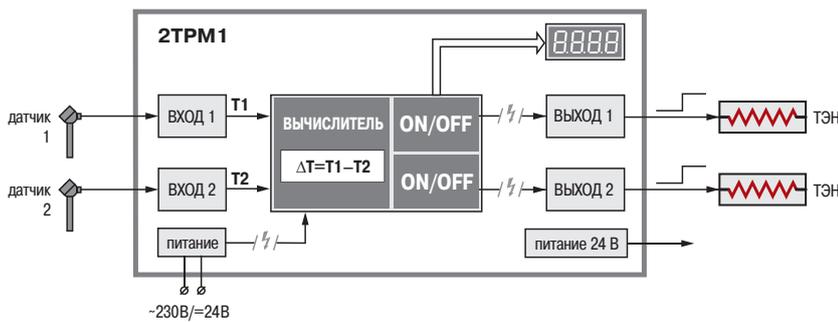


Регулирование и одновременная регистрация измеряемой величины на 2-м выходе типа И


Одноканальное трехпозиционное регулирование (с двумя разными уставками)




Регулирование разности двух измеряемых величин

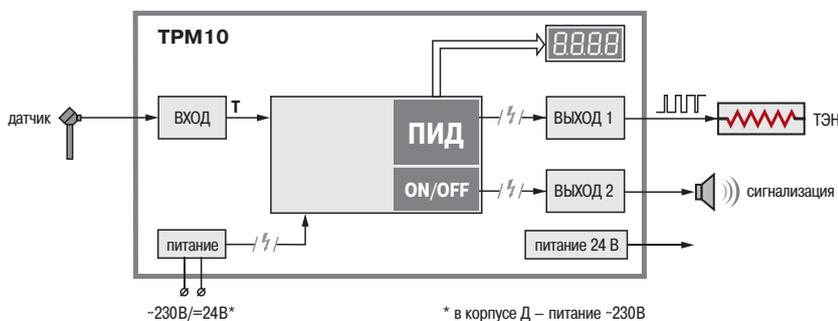

ПИД-регулирование мощности



ПИД-регулирование с помощью задвижки с аналоговым управлением

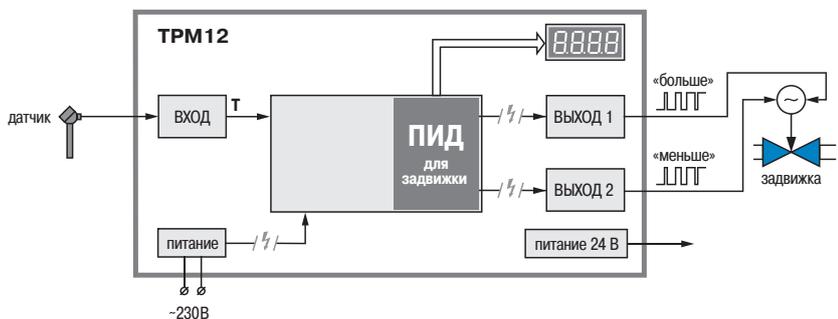

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор		2ТРМ0	ТРМ1	2ТРМ1	ТРМ10	ТРМ12
Питание						
Напряжение питания	в корпусе Щ11	универсальное питание ~90...264 В, 47...63 Гц или =20...375 В	универсальное питание ~90...264 В, 47...63 Гц или =20...375 В	универсальное питание ~90...264 В, 47...63 Гц или =20...375 В	универсальное питание ~90...264 В, 47...63 Гц или =20...375 В	универсальное питание ~90...264 В, 47...63 Гц или =20...375 В
	в корпусах Щ1, Щ2, Н в корпусе Д	переменное напряжение ~90...245 В, 47...63 Гц			~90...245 В, 47...63 Гц	переменное напряжение ~90...245 В, 47...63 Гц
Потребляемая мощность		не более 7 ВА				
Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей		24±3 В				
Макс. допустимый ток источника питания		80 мА				
Входы/выходы						
Количество универсальных входов		2	1	2	1	1
Количество выходных устройств		—	1	2	2 (или одно типа С3)	2 («больше», «меньше»)
Типы выходных устройств		—	Р, К, С, С3, Т, И, У	Р, К, С, Т, И, У	выход 1 (ПИД-регулятор) – Р, К, С, С3, Т, И, У выход 2 (сигнализация) – Р, К, С, Т	Р, К, С, Т (два выхода одного типа)
Конструктивное исполнение						
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса		<ul style="list-style-type: none"> щитовой Щ1, 96×96×65 мм, IP54 (со стороны передней панели) щитовой Щ2, 96×48×100 мм, IP54 (со стороны передней панели) щитовой Щ11, 96×96×49 мм, IP54 (со стороны передней панели) 		<ul style="list-style-type: none"> настенный Н, 105×130×65 мм, IP44 на DIN-рейку, 72×90×58 мм, IP20 		
Условия эксплуатации						
Температура окружающего воздуха		-20...+50 °С	-20...+50 °С, возможно исполнение -40...+50 °С	-20...+50 °С	-20...+50 °С	-20...+50 °С
Атмосферное давление		84...106,7 кПа				
Отн. влажность воздуха (при +35 °С и ниже б/конд. влаги)		30...80 %				

ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ

Параметр	Значение
Время опроса одного входа: – для ТП и ТС	не более 0,8 с
– для унифицированных сигналов тока/напряжения	<ul style="list-style-type: none"> не более 0,4 с – для приборов в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д не более 0,1 с – для приборов в корпусе Щ11
Предел основной приведенной погрешности: – для термоэлектрических преобразователей – для других датчиков	±0,5 % ±0,25 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

Обозн.	Тип выходного устройства	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	ON/OFF-регулирование – 8 А ПИД-регулирование – 4 А при 220 В 50 Гц, cos φ > 0,4
К	транзисторная оптопара п-р-п-типа	400 мА при 60 В пост. тока
С	симисторная оптопара	50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, t _{имп} < 5 мс)
С3	три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой	50 мА на каждую оптопару при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, t _{имп} < 5 мс)
Т	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4...6 В макс. выходной ток 25 мА
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4...20 мА»	нагрузка 100...800 Ом, напряжение питания 12...30 В
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение 0...10 В»	нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 16...30 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

Код b1-0 (b2-0)	Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний*
01	ТСМ Cu50 (α=0,00426 °C ⁻¹)	-50...+200 °С	0,1 °С
09	ТСМ 50М (α=0,00428 °C ⁻¹)	-200...+200 °С	0,1 °С
07	ТСП Pt50 (α=0,00385 °C ⁻¹)	-200...+850 °С	0,1 °С
08	ТСП 50П (α=0,00391 °C ⁻¹)	-240...+1100 °С	0,1 °С
00	ТСМ Cu100 (α=0,00426 °C ⁻¹)	-50...+200 °С	0,1 °С
14	ТСМ 100М (α=0,00428 °C ⁻¹)	-200...+200 °С	0,1 °С
02	ТСП Pt100 (α=0,00385 °C ⁻¹)	-200...+850 °С	0,1 °С
03	ТСП 100П (α=0,00391 °C ⁻¹)	-240...+1100 °С	0,1 °С
29	ТСН 100Н (α=0,00617 °C ⁻¹)	-60...+180 °С	0,1 °С
30	ТСМ Cu500 (α=0,00426 °C ⁻¹)	-50...+200 °С	0,1 °С
31	ТСМ 500М (α=0,00428 °C ⁻¹)	-200...+200 °С	0,1 °С
32	ТСП Pt500 (α=0,00385 °C ⁻¹)	-200...+850 °С	0,1 °С
33	ТСП 500П (α=0,00391 °C ⁻¹)	-250...+1100 °С	0,1 °С
34	ТСН 500Н (α=0,00617 °C ⁻¹)	-60...+180 °С	0,1 °С
35	ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °C ⁻¹)	-50...+200 °С	0,1 °С
36	ТСМ 1000М (α=0,00428 °C ⁻¹)	-200...+200 °С	0,1 °С
37	ТСП Pt1000 (α=0,00385 °C ⁻¹)	-200...+850 °С	0,1 °С
38	ТСП 1000П (α=0,00391 °C ⁻¹)	-250...+1100 °С	0,1 °С
39	ТСН 1000Н (α=0,00617 °C ⁻¹)	-60...+180 °С	0,1 °С
15	ТСМ 53М (R _с =53 Ом, α=0,00426 °C ⁻¹) (гр. 23)	-50...+200 °С	0,1 °С
04	термопара ТХК (L)	-200...+800 °С	0,1 °С
20	термопара ТЖК (J)	-200...+1200 °С	0,1 °С
19	термопара ТНН (N)	-200...+1300 °С	0,1 °С
05	термопара ТХА (K)	-200...+1360 °С	0,1 °С
17	термопара ТПП (S)	-50...+1750 °С	0,1 °С
18	термопара ТПР (R)	-50...+1750 °С	0,1 °С
16	термопара ТПВ (B)	+200...+1800 °С	0,1 °С
21	термопара ТВР (A-1)	0...+2500 °С	0,1 °С
22	термопара ТВР (A-2)	0...+1800 °С	0,1 °С
23	термопара ТВР (A-3)	0...+1800 °С	0,1 °С
24	термопара ТМК (T)	-200...+400 °С	0,1 °С
12	ток 0...5 мА	0...100 %	0,1 %
11	ток 0...20 мА	0...100 %	0,1 %
10	ток 4...20 мА	0...100 %	0,1 %
06	напряжение -50...+50 мВ	0...100 %	0,1 %
13	напряжение 0...1 В	0...100 %	0,1 %

* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже -99,9 °С дискретность показаний 1 °С

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВУХПОЗИЦИОННОГО (ON/OFF) РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10

Прибор	Режим работы ON/OFF регулятора	Тип выхода	Тип логики регулирования	Диаграмма работы выхода		Примеры применения
				ТРМ1, 2ТРМ1	ТРМ10 (выход 2)	
ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10	Двух-позиционный (ON/OFF) регулятор	дискретный (Р, К, С, С3, Т)	прямой гистерезис («нагреватель», срабатывание по нижнему пределу)			ON/OFF двух-позиционный регулятор дискретный выход Р К С Т ТЭН отсечной клапан сигнализация «холодильник»
			обратный гистерезис («холодильник», срабатывание по верхнему пределу)			
			П-образная логика (срабатывание при входе в границы)			
			U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)			
ТРМ1, 2ТРМ1	Аналоговый П-регулятор	ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	обратное управление («нагреватель»)		—	аналоговый П-регулятор ЦАП И 4...20 мА У 0...10 В регулирующий клапан БУСТ → регулирование мощности ПЧВ → частотный преобразователь
			прямое управление («холодильник»)		—	
ТРМ1, 2ТРМ1	Регистратор	ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	—		—	регистратор ЦАП И 4...20 мА У 0...10 В самописец «нормирующий преобразователь с индикацией» ПЛК
			Выключен	—	—	

Примечание.

Для ТРМ1, 2ТРМ1: $T_{уст}$ – уставка, Δ – гистерезис (для двухпозиционного регулятора) или 1/2 полосы пропорциональности (для П-регулятора).

Для ТРМ10: C1, C2 – уставки двухпозиционного регулятора.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ10, ТРМ12

Прибор	Режим регулирования	Тип выхода	Тип управления	Диаграмма работы выходов	Примеры применения
ТРМ10	ПИД-регулятор	дискретный (Р, К, С, С3, Т)	ШИМ		ПИД регулятор дискретный выход Р К С Т ТЭН
		ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	аналоговое		ПИД регулятор ЦАП И 4...20 мА У 0...10 В регулирующий клапан БУСТ2 → регулирование мощности ПЧВ → частотный преобразователь
ТРМ12	ПИД-регулятор для задвижки	2 дискретных (Р, К, С, Т)	ШИМ		ПИД регулятор для задвижки дискретный выход 1 дискретный выход 2 регулирующий клапан

Примечание. $T_{уст}$ – уставка, $t_{сл}$ – период следования импульсов ШИМ, D – длительность импульса.

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ1ХХ

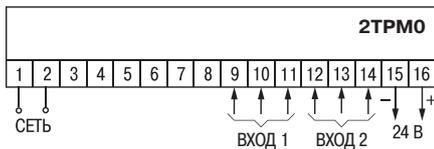


Схема расположения и назначение клемм ТРМ200

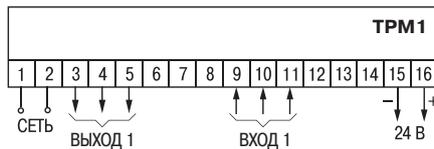


Схема расположения и назначение клемм ТРМ201

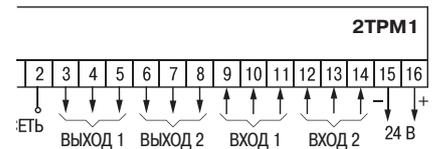


Схема расположения и назначение клемм ТРМ202



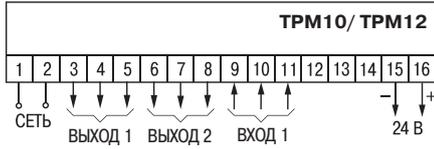


Схема расположения и назначение клемм ТРМ10, ТРМ12

Схемы подключения входов и выходов – см. ниже.

Схемы расположения и назначение клемм приборов в корпусах Щ11, Д – см. Руководство по эксплуатации.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ ТРМ1ХХ

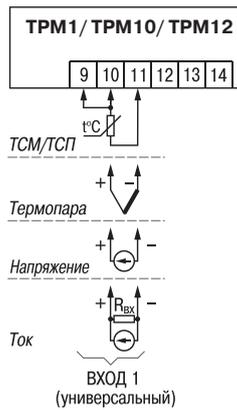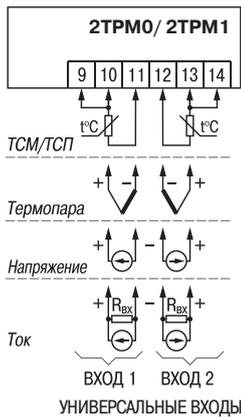

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ1ХХ

Тип выхода	Р э/м реле	К транзисторная оптопара	С симисторная оптопара	Т выход для управления твердотельным реле	СЗ три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой	И ЦАП 4...20 мА	У ЦАП 0...10 В
Схемы подключения выхода 1							
Наличие выхода 1 данного типа у прибора	2TRM0 TRM1 2TRM1 TRM10 TRM12	- + + + +	- + + + +	- + + + +	- + - + -	- + + + -	- + + + -
Схемы подключения выхода 2					-		
Наличие выхода 2 данного типа у прибора	2TRM0 TRM1 2TRM1 TRM10 TRM12	- - + + +	- - + + +	- - + + +	- - - - -	- - + - -	- - + - -

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН 2ТРОМ

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
b0-0	Параметр секретности	01 02	Разреш. изменять параметры Запрещ. изменять параметры
b0-4	Режим индикации	00 01 02 03 04	Индیکیруется только Т1 Ручн. переключение Т1 и Т2 Автом. переключение Т1 и Т2 Ручн. перекл. Т1, Т2 и ДТ Автом. перекл. Т1,Т2 и ДТ
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1			
b1-0	Код типа датчика для входа 1		см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
b1-1	Сдвиг характеристики датчика 1	-50,0...+50,0	Прибавляется к измер. на вх. 1 значению, [ед.изм.]
b1-2	Наклон характеристики датчика 1	0,900...1,100	Умножается на измер. на вх. 1 значение
b1-3	Вычислитель квадр. корня для входа 1	оп оFF	Включен Отключен
b1-5	Показание прибора для нижн. предела унифици. сигнала на входе 1	-999...9999	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-6	Показание прибора для верхн. предела унифици. сигнала на входе 1	-999...9999	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-7	Положение десятичной точки при индикации	0, 1, 2 и 3	Только для датч. с вых. сигн. тока или напряжения
b1-8	Полоса цифрового фильтра 1	0,0...30,0	[ед.изм.]
b1-9	Постоянная времени цифрового фильтра 1	0...99	[с]
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)			
b2-0...b2-9			

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ1

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Основные параметры регулирования			
T _{уст}	Уставка	-999...9999	[ед.изм.]
Δ	Гистерезис или 1/2 полосы пропорциональности	0...9999	Гистерезис - для двухпозиц. регулятора; 1/2 полосы пропорциональности для П-регулятора, [ед.изм.]
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора			
A0-0	Параметр секретности группы А	01 02 03	Разрешено изменять T _{уст} и Δ и параметры группы А Запрещено изменять параметры группы А. Можно менять T _{уст} и Δ Запрещено изменять параметры группы А, а также T _{уст} и Δ
A1-1	Режим работы ЛУ	см. табл. «Режимы работы ЛУ»	
A1-3	Нижний предел регистрации для ЛУ	-999...9999	Показание прибора, соответств. вых. току ЦАП 4 мА в режиме регистратора, [ед.изм.]
A1-4	Верхний предел регистрации для ЛУ	-999...9999	Показание прибора, соответств. вых. току ЦАП 20 мА в режиме регистратора, [ед.изм.]
A1-5	Задержка вкл. ВУ	0...99	[с]
A1-6	Задержка выкл. ВУ	0...99	[с]
A1-7	Мин. время нахождения ВУ во вкл. сост.	0...1000	[с]
A1-8	Мин. время нахождения ВУ в выкл. сост.	0...1000	[с]
A1-9	Состояние ВУ при неисправности	оFF оп	отключен (0 % мощности) включен (100 % мощности)
Группа б. Параметры, описывающие измерения и индикацию			
b0-0	Параметр секретности группы б	01 02	Разреш. изм. параметры гр. б Запрещ. изм. параметры гр. б
b1-0	Код типа датчика		см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
b1-1	Сдвиг характеристики датчика	-50,0...+50,0	Прибавляется к измеренному на входе значению, [ед.изм.]
b1-2	Наклон характеристики датчика	0,900...1,100	Умножается на измеренное на входе значение
b1-3	Вычислитель квадратного корня	оп оFF	Включен Отключен
b1-5	Показание прибора для нижн. предела унифици. сигнала	-999...9999	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-6	Показание прибора для верхн. предела унифици. сигнала	-999...9999	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-7	Положение десятич. точки при индикации	0, 1, 2 и 3	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения
b1-8	Полоса цифрового фильтра	0,0...30,0	[ед.изм.]
b1-9	Постоянная времени цифрового фильтра	0...99	[с]

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 2TRM1

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Основные параметры регулирования			
T _{уст.1}	Уставка канала 1	-999...9999	[ед.изм.]
Δ1	Гистерезис двухполос. регулятора 1 или 1/2 полосы пропорциональности П-регулятора 1	0...9999	[ед.изм.]
T _{уст.2}	Уставка канала 2	-999...9999	[ед.изм.]
Δ2	Гистерезис двухполос. регулятора 2 или 1/2 полосы пропорциональности П-регулятора 2	0...9999	[ед.изм.]
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора			
A0-0	Параметр секретности группы А	01 02 03	Разрешено изменять основные параметры регулирования (T _{уст} и Δ) и параметры группы А Запрещено изменять параметры группы А. Можно менять T _{уст} и Δ Запрещено изменять параметры группы А, а также T _{уст} и Δ
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ1			
A1-1	Режим работы ЛУ1	см. табл. «Режимы работы ЛУ1, ЛУ2»	
A1-2	Сигнал на входе ЛУ1	01 02 03	Сигнал со входа 1, T1 Сигнал со входа 2, T2 Разность сигналов на входах 1 и 2, ΔT=T1-T2
A1-3	Нижний предел регистрации для ЛУ1	-999...9999	Показание прибора, соответств. вых. току ЦАП 4 мА в режиме регистратора, [ед.изм.]
A1-4	Ширина диапазона регистрации для ЛУ1	-999...9999	Показание прибора, соответств. вых. току ЦАП 20 мА в режиме регистратора, [ед.изм.]
A1-5	Задержка вкл. ВУ1	0...99	[с]
A1-6	Задержка выкл. ВУ1	0...99	[с]
A1-7	Мин. время нахождения ВУ1 во вкл. сост.	0...900	[с]
A1-8	Мин. время нахождения ВУ1 в выкл. сост.	0...900	[с]
A1-9	Состояние ВУ1 при неисправности	oFF oP	отключен (0 % мощности) включен (100 % мощности)
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ2 (аналогичны параметрам для ЛУ1)			
A2-1...A2-9			
Группа б. Параметры, описывающие измерения и индикацию			
b0-0	Параметр секретности группы б	01 02	Разреш. изм. параметры гр. б Запрещ. изм. параметры гр. б
b0-4	Режим индикации	00 01 02 03 04	Индцируется только T1 Ручн. переключение T1 и T2 Автом. переключение T1 и T2 Ручн. перекл. T1, T2 и ΔT Автом. перекл. T1, T2 и ΔT
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1			
b1-0	Код типа датчика для входа 1		см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
b1-1	Сдвиг характеристики датчика 1	-50,0...+50,0	Прибавляется к измеренному на входе 1 значению, [ед.изм.]
b1-2	Наклон характеристики датчика 1	0,900...1,100	Умножается на измеренное на входе 1 значение
b1-3	Вычислитель квадр. корня для входа 1	oP oFF	Включен Отключен
b1-5	Показание прибора для нижн. предела унифицир. сигнала на входе 1	-999...9999	Только для датчиков с выходным сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-6	Показание прибора для верхн. предела унифицир. сигнала на входе 1	-999...9999	Только для датчиков с выходным сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-7	Положение десятичной точки при индикации	0, 1, 2 и 3	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения
b1-8	Полоса цифрового фильтра 1	0,0...30,0	[ед.изм.]
b1-9	Постоянная времени цифр. фильтра 1	0...99	[с]
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)			
b2-0...b2-9			

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ TRM12

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Основные параметры регулирования			
T	Уставка для ПИД-регулятора	-999...9999	[ед.изм.]
ти	Интегральная постоянная	0...9999	
тд	Дифференциальная постоянная	0...9999	[с]
Хр	Полоса пропорциональности	0...9999	[ед. изм.]
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора			
A0-0	Параметр секретности группы А	01 02 03	Разрешено изменять основные параметры регулирования и параметры группы А Запрещено изменять параметры группы А. Можно изменять осн. параметры регулирования Запрещено изменять параметры группы А, а также основные параметры регулирования
A1-2	Зона нечувствительности	0...999,9	[ед.изм.]
A1-3	Ограничение макс. мощности	0...100	[%]
A1-5	Период ШИМ	0...80	[с]
A1-6	Режим работы регулятора	00 01	ПИД-регулятор (для системы «нагреватель-холодильник») ПИД-регулятор (для задвижки)
A1-7	Время полного хода задвижки	3...900	[с]
A1-8	Мин. длительность импульса ШИМ	6 200	для ВУ типа К, С, Т, [мс] для ВУ типа Р, [мс]
Группа б. Параметры, описывающие измерения и индикацию			
b0-0	Параметр секретности группы б	01 02	Разреш. изм. параметры гр. б Запрещ. изм. параметры гр. б
b1-0	Код типа датчика	см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»	
b1-1	Сдвиг характеристики датчика	-50,0...+50,0	Прибавляется к измеренному на входе 1 значению, [ед.изм.]
b1-2	Наклон характеристики датчика	0,900...1,100	Умножается на измеренное на входе 1 значение
b1-3	Вычислитель квадр. корня	oP oFF	Включен Отключен
b1-5	Показание прибора для нижн. предела унифицир. сигнала	-999...9999	Только для датчиков с выходным сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-6	Показание прибора для верхн. предела унифицир. сигнала	-999...9999	Только для датчиков с выходным сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-7	Положение десятичной точки при индикации	0, 1, 2 и 3	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения
b1-8	Полоса цифрового фильтра	0,0...30,0	[ед.изм.]
b1-9	Постоянная времени цифрового фильтра	0...99	[с]

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – см. ГЛОССАРИЙ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

2ТРМ0-Х.У

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- Щ11** – щитовой со съёмным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Д** – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входов:

- У** – универсальные измерительные входы

2ТРМ1-Х.У.ХХ

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- Щ11** – щитовой со съёмным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Д** – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входов:

- У** – универсальные измерительный входы

Тип выходов 1 и 2:

- Р** – электромагнитное реле 8 А 220 В
- К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- С** – симисторная оптопара 50 мА 250 В
- Т** – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
- И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
- У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

ТРМ1-Х.У.Х.Х

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- Щ11** – щитовой со съёмным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Д** – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:

- У** – универсальный измерительный вход

Тип выхода:

- Р** – электромагнитное реле 8 А 220 В
- К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- С** – симисторная оптопара 50 мА 250 В
- СЗ** – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
- Т** – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
- И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
- У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

Климатическое исполнение:

- С** – температура окружающего воздуха –40...+50 °С
- Стандартное климатическое исполнение –20...+50 °С при заказе не указывается

ВНИМАНИЕ! При заказе 2ТРМ1 с дискретным и аналоговым выходами

первым по порядку указывается выход дискретного типа:

выход 1 – **Р, К, С, Т**

выход 2 – **И, У**

Пример обозначения:

2ТРМ1-Щ1.У.РИ
правильно

~~**2ТРМ1-Щ1.У.ИР**~~
неправильно

ТРМ12-Х.У.Х

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- Щ11** – щитовой со съёмным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Д** – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:

- У** – универсальный измерительный вход

Тип выходов:

- Р** – два электромагнитных реле 4 А 220 В
- К** – две транзисторные оптопары n–p–n-типа 400 мА 60 В
- С** – две симисторные оптопары 50 мА 250 В
- Т** – два выхода 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле

ТРМ10-Х.У.ХХ

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- Щ11** – щитовой со съёмным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Д** – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:

- У** – универсальный измерительный вход

Тип выхода 1:

- Р** – электромагнитное реле 4 А 220 В
- К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- С** – симисторная оптопара 50 мА 250 В
- СЗ** – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
- Т** – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле
- И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
- У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

Тип выхода 2:

- Р** – электромагнитное реле 8 А 220 В
- К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- С** – симисторная оптопара 50 мА 250 В
- Т** – выход 4...6 В 25 мА для управления твердотельным реле

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- Резистор С2-29В 50 Ом 0,1% 125ppm/°С – 2 шт. (ТРМ12-Х.У.Х – 1 шт.)

* со стороны передней панели

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОДНО- И ДВУХКАНАЛЬНЫЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS-485

ОВЕН ТРМ101

ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом RS-485



щитовой
48×48×102 мм
IP54*



КЛАСС
ТОЧНОСТИ
0,5/0,25



* со стороны передней панели




ТУ 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Для точного поддержания температуры в сложном технологическом оборудовании: термопластавтоматах, экструдерах, печах, упаковочном, полиграфическом, вакуум-формовочном оборудовании и т. п.

- Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности и др.
- Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование унифицированного сигнала.
- ПИД-регулирование для точного управления нагрузкой («нагреватель», «холодильник») или ON/OFF-регулирование.
- Автонастройка ПИД-регулятора.
- Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора с помощью внешнего устройства, подключенного к дополнительному входу 2.
- Сигнализация об аварийной ситуации двух типов:
 - о выходе регулируемой величины за заданные пределы;
 - об обрыве в цепи регулирования (LBA).
- Регулирование мощности (например, для управления инфракрасной лампой) в модификации с токовым выходом 4...20 мА совместно с прибором ОВЕН БУСТ2.
- Бесконтактное управление нагрузкой через внешнее твердотельное реле.
- Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
- Защита настроек прибора.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН).
- Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД200 позволяет архивировать измеряемые параметры.


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

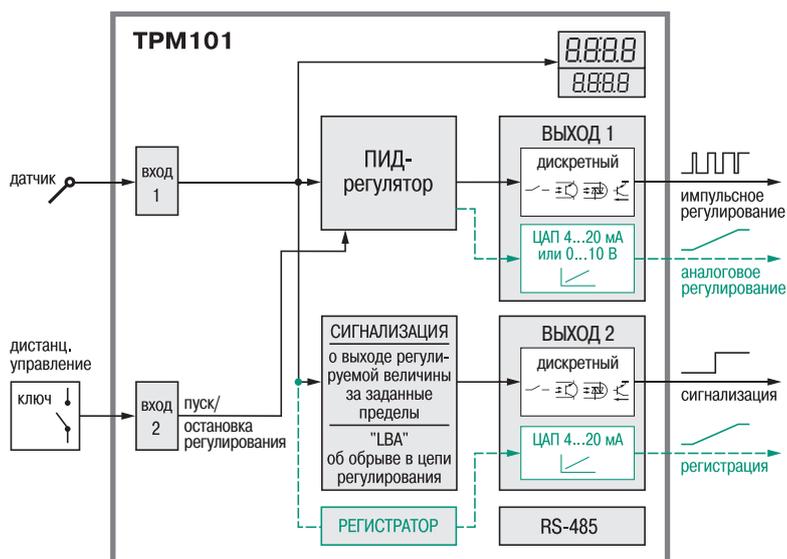


ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ




ПИД-регулирование температуры на дискретном выходе 1.
Сигнализация на дискретном выходе 2



ПИД-регулирование мощности на аналоговом выходе 1.
Сигнализация на дискретном выходе 2



ПИД-регулирование на аналоговом выходе 1
с помощью задвижки с аналоговым управлением.
Сигнализация на дискретном выходе 2



ПИД-регулирование температуры на дискретном выходе 1.
Регистрация измерений на аналоговом выходе 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	
Напряжение питания	90...245 В частотой 47...63 Гц
Универсальный вход 1	
Предел основной приведенной погрешности измерения:	$\pm 0,25\%$
– для термометров сопротивления	$\pm 0,5\%$
– для термопар	
Входное сопротивление при подключении унифицированного сигнала:	100 Ом $\pm 0,1\%$
– тока	не менее 100 кОм
– напряжения	
Дополнительный вход 2	
Сопротивление внешнего ключа:	0... 1 кОм
– в состоянии «замкнуто»	более 100 кОм
– в состоянии «разомкнуто»	
Выходы	
Количество выходов	2
Интерфейс связи	
Тип интерфейса	RS-485
Протокол	ОВЕН
Скорость передачи данных	2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Корпус	
Тип корпуса и его габаритные размеры (без элементов крепления)	щитовой Щ5, 48x48x102 мм
Степень защиты корпуса со стороны передней панели	IP54

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Код in-t	Тип датчика	Диапазон измерений
r385	ТСП Pt50 ($\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+750 $^{\circ}\text{C}$
r.385	ТСП Pt100 ($\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+750 $^{\circ}\text{C}$
r391	ТСП 50П ($\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+750 $^{\circ}\text{C}$
r.391	ТСП 100П ($\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+750 $^{\circ}\text{C}$
r-21	ТСП гр. 21 ($R_0=46\text{ Ом}$ ($\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$))	-200...+750 $^{\circ}\text{C}$
r426	ТСМ Cu50 ($\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-50...+200 $^{\circ}\text{C}$
r.426	ТСМ Cu 100 ($\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-50...+200 $^{\circ}\text{C}$
r-23	ТСМ гр. 23 ($R_0=53\text{ Ом}$ ($\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$))	-50...+200 $^{\circ}\text{C}$
r428	ТСМ 50М ($\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-190...+200 $^{\circ}\text{C}$
r.428	ТСМ 100М ($\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-190...+200 $^{\circ}\text{C}$
E_A1	термопара ТВР (А-1)	0...+2500 $^{\circ}\text{C}$
E_A2	термопара ТВР (А-2)	0...+1800 $^{\circ}\text{C}$
E_A3	термопара ТВР (А-3)	0...+1800 $^{\circ}\text{C}$
E_b	термопара ТТР (В)	+200...+1800 $^{\circ}\text{C}$
E_j	термопара ТЖК (J)	-200...+1200 $^{\circ}\text{C}$
E_k	термопара ТХА (K)	-200...+1300 $^{\circ}\text{C}$
E_l	термопара ТХК (L)	-200...+800 $^{\circ}\text{C}$
E_n	термопара ТНН (N)	-200...+1300 $^{\circ}\text{C}$
E_r	термопара ТПП (R)	0...+1750 $^{\circ}\text{C}$
E_s	термопара ТПП (S)	0...+1750 $^{\circ}\text{C}$
E_t	термопара ТМК (T)	-200...+400 $^{\circ}\text{C}$
i_0.5	ток 0...5 мА	0...100 %
i_0.20	ток 0...20 мА	0...100 %
i_4.20	ток 4...20 мА	0...100 %
U-50	напряжение -50...+50 мВ	0...100 %
U0_1	напряжение 0...1 В	0...100 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

Обозн.	Тип выходного устройства	Электрические характеристики
P	электромагнитное реле	1 А (ПИД-регулирование) 8 А (сигнализация) при 220 В 50...60 Гц, $\cos \varphi \geq 0,4$ или 30 В пост. тока
K	транзисторная оптопара n-p-n-типа	400 мА при 60 В пост. тока
C	симисторная оптопара	50 мА при 240 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, $t_{имп} < 5\text{ мс}$)
T	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4... 6 В макс. выходной ток 50 мА
I	цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4...20 мА»	нагрузка 0...1000 Ом, напряжение питания 10...30 В пост. тока
Y	цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение 0...10 В»	нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 $^{\circ}\text{C}$.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 $^{\circ}\text{C}$): 30...85 %.

ТИПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ВЫХОДЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗА ЗАДАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ

Парам. Alt	Тип сигнализации	Диаграмма работы дискретного выхода 2
00	Сигнализация выключена	—
01	Измеренная величина выходит за заданный диапазон	
02	Измеренная величина превышает уставку SP регулятора на X	
03	Измеренная величина меньше уставки SP регулятора на X	
04	Измеренная величина находится в заданном диапазоне	


Парам. Alt	Тип сигнализации	Диаграмма работы дискретного выхода 2
05	Аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания	
06	Аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания	
07	Аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания	
08	Измеренная величина превышает X по абсолютному значению	
09	Измеренная величина меньше X по абсолютному значению	
10	Аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания	
11	Аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания	

Примечания.
X – порог срабатывания (параметр AL-d), Δ – гистерезис (параметр AL-H).

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ101

Тип выхода	Р э/м реле	К транзисторная оптопара	С симисторная оптопара	Т выход для управления твердотельным реле	И ЦАП 4...20 мА	У ЦАП 0...10 В
Схемы подклю- чения выхода 1						
Схемы подклю- чения выхода 2						

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ101

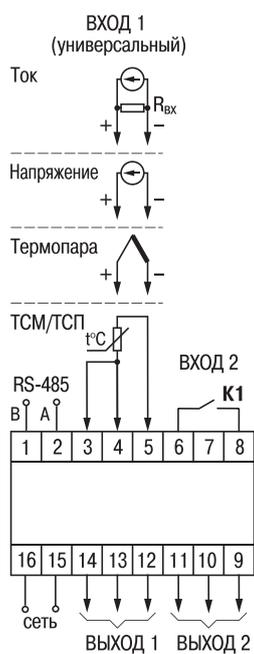

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
LvoP. Параметры регулирования			
SP	Уставка регулятора	SL-L...SL-H	[ед.изм.]
r-S	Запуск/остановка регулирования	rUn StoP	Регулятор работает Регулятор остановлен
At	Запуск/остановка автонастройки	rUn StoP	Автонастройка запущена Автонастройка остановлена
o	Вых. мощность ПИД-регулятора	0.0...100.0	Параметр не устанавливаемый, а индицируемый, [%]
init. Параметры основных настроек прибора			
in-t	Тип датчика	см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»	
dPt	Точность вывода температуры	0, 1	Число знаков после запятой при отображении на индикаторе t°
dP	Положение десятичной точки	0, 1, 2, 3	То же, при отображении измер. знач. и параметров, выраж. в ед. изм. (для датч. с выходным сигналом тока или напряжения)
in-L	Нижн. граница диап. измерения сигнала	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
in-H	Верх. граница диап. измерения сигнала	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
SL-L	Нижняя граница задания уставки	диапазон измерения датчика	Параметр для технолога, огран. область возможного изменения уставки оператором, [ед.изм.]
SL-H	Верхняя граница задания уставки	диапазон измерения датчика	Параметр для технолога, огран. область возможного изменения уставки оператором, [ед.изм.]
SH	Сдвиг характеристики датчика	-500...500	Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм]
KU	Наклон характеристики датчика	0.500...2.000	Умножается на измеренное значение
Fb	Полоса цифрового фильтра	0...9999	[ед.изм.]
inF	Постоянная времени цифрового фильтра	0...999	[с]
ALt	Тип сигнализации о выходе регул. параметра за заданные пределы	00...11	см. таблицу «Типы сигнализации о выходе регулируемого параметра за заданные пределы»
AL-d	Порог срабатывания для сигнализации	диап. измер. датчика	[ед. изм.]
AL-H	Гистерезис Δ для сигнализации	диап. измер. датчика	[ед. изм.]
An-L	Нижн. граница диап. регистрации ЦАП2	диапазон измерения	[ед.изм.]
An-H	Верх. граница диап. регистрации ЦАП2	диапазон измерения	An-LA An-H, [ед.изм.]
Ev-1	Функции ключа на до-полн. входе при дистанц. управлении регулятором	popE n-p n-C	Дополн. вход не задействован Запуск при размыкании ключа Запуск при замыкании ключа
orEU	Тип управления при регулировании	or-d or-r	«Прямое» управление («холодильник») «Обратное» управление («нагреватель»)
CP	Период следования управл. импульсов	01...250	[с]
Adv. Параметры ПИД-регулятора и LBA			
vSP	Скорость выхода на уставку	0...9999 0	[ед. изм./мин] Параметр отключен
CntL	Режим регулирования	PiD onoF	ПИД-регулятор Двухпозиционный регулятор

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Параметры для двухпозиционного регулятора (CntL=onoF)			
HYSt	Гистерезис двухпозицион. регулятора	0000...9999	[ед. изм.]
onSt	Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»	on oFF	Включен Выключен
onEr	Состояние выхода в режиме «ошибка»	on oFF	Включен Выключен
Параметры для ПИД-регулятора (CntL=PiD)			
p	Полоса пропорц. ПИД-регулятора	0,001...9999	[ед. изм.]
i	Интегральная постоянная ПИД-регулятора	0000...3999	[с]
d	Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора	0000...3999	[с]
db	Зона нечувствит. ПИД-регулятора	0...200	[ед. изм.]
oL-L	Мин. вых. мощность (нижний предел)	от 0 до oL-H	[%]
oL-H	Макс. вых. мощность (верхний предел)	от oL-L до 100	[%]
orL	Макс. скорость изменения вых. мощн.	0...100	[%/с]
mvEr	Значение выходной мощности в состоянии «ошибка»	0...100	[%]
mdSt	Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»	mvSt o	Заданное параметром mvSt Последнее значение выходной мощности
mvSt	Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования»	0...100	[%]
LbA	Время диагностики обрыва контура	0...9999	[с]. При LbA=0 функция опред. обрыва контура не работает
LbAb	Ширина зоны диагн. обрыва контура	0...9999	[ед. изм.]
Comm. Параметры обмена по интерфейсу RS-485			
bPS	Скорость обмена данными	2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2	[кбит/с] Должна соответствовать параметру сети
A.LEn	Длина сетев. адреса	8 или 11	[бит]
Addr	Базовый адрес прибора	0...2047	Запрещ. устан. одинак. номера неск. приборам в одной шине
rSdL	Задержка ответов по сети	1...45	[мс]
LmAn. Параметры ручного управления регулятором			
o-Ed	Выходная мощность ПИД-регулятора	от oL-L до oL-H	[%]
o.	Текущее значение вых. мощности	0...100	Параметр не устанавливаемый, а индицируемый, [%]
SECr. Параметры секретности			
EdPt	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	on oFF	Включена Выключена

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАZE

TRM101-XX

Тип выходов 1 и 2:

- P** – электромагнитное реле 8 А 220 В
- K** – транзисторная оптопара n-p-n-типа 400 мА 60 В
- C** – симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазной нагрузкой
- T** – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
- I** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
- Y** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

ОВЕН ТРМ2хх

Линейка измерителей-регуляторов
одно- и двухканальных с интерфейсом RS-485

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В холодильной технике, сушильных шкафах, печах, пастеризаторах и другом технологическом оборудовании.



ТУ 4217-026-465265536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ



настенный
105×130×65 мм
IP44



щитовой
96×96×70 мм
IP54*



щитовой
96×48×100 мм
IP54*



настенный
150×105×35 мм
IP20

* со стороны передней панели

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ТРМ2ХХ

TRM200
Измеритель
двухканальный
с интерфейсом
RS-485



TRM201
Измеритель-
регулятор
одноканальный
с интерфейсом
RS-485




TRM202
Измеритель-
регулятор
двухканальный
с интерфейсом
RS-485



TRM210
ПИД-регулятор
одноканальный
с интерфейсом
RS-485



TRM212
ПИД-регулятор
для управления
задвижками и
трехходовыми
клапанами
с интерфейсом
RS-485

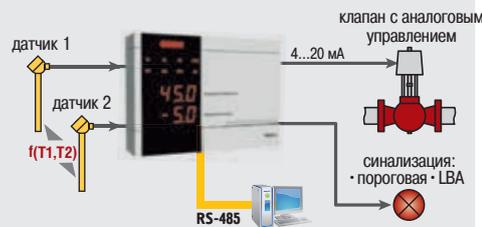

- Линейка ТРМ2хх полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А.
- Универсальные входы для подключения датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
- Обработка входных сигналов:
 - цифровая фильтрация и коррекция;
 - масштабирование унифицированного сигнала для отображения на индикаторе физической величины;
 - вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода).
- Двухпозиционное (ON/OFF) или ПИД-регулирование.
- Дискретные и аналоговые выходы (реле, оптотранзисторы, оптосимисторы, выходы для управления твердотельными реле, 0...20 мА, 0...10 В).
- Возможность управления трехфазной нагрузкой (в модификациях по типу выхода СЗ).
- Быстрый доступ к изменению уставки с лицевой панели прибора.
- Защита настроек от несанкционированных изменений.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы Modbus, OVEN):
 - конфигурирование на ПК;
 - передача в сеть текущих значений измеренных величин и уставок, а также любых программируемых параметров;
 - архивирование измеряемых параметров при использовании совместно с модулем ОВЕН МСД200.

Для ПИД-регуляторов:

- Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму с оптимизацией выхода на уставку.
- Дистанционный пуск и остановка регулирования.
- Режим ручного управления выходной мощностью (в ТРМ210).
- Сигнализация об обрыве в цепи регулирования (LBA).

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор	TRM200	TRM201	TRM202	TRM210	TRM212
Питание					
Напряжение питания	90...245 В переменного тока частотой 47...63 Гц				
Потребляемая мощность	не более 6 ВА				
Универсальные входы					
Количество универсальных входов	2	1	2	1	2
Дополнительный вход					
Наличие дополнительного входа 2	—	—	—	есть	есть
Функции дополнительного входа 2	—	—	—	дискретный (пуск/остановка регулирования)	универсальный измерительный вход 2 дискретный (пуск/остановка регулирования) датчик положения (резистивный или токовый)
Сопротивление внешнего ключа: – в состоянии «замкнуто» – в состоянии «разомкнуто»	—	—	—	0...1 кОм более 100 кОм	0...1 кОм более 100 кОм
Выходы					
Количество выходных устройств	—	1	2	2 (или одно типа С3)	2
Типы выходных устройств	—	Р, К, С, С3, Т, И, У	Р, К, С, Т, И, У	выход 1 – Р, К, С, С3, Т, И, У (ПИД-регулятор) выход 2 – Р, К, С, Т (сигнализация) И, У (регистрация)	2 выхода Р, К, С, Т (управление задвижкой «больше», «меньше») выход 1 – И, У (управление задвижкой с аналоговым входом), выход 2 – Р, К, С, Т (сигнализация)
Интерфейс связи					
Тип интерфейса	RS-485				
Протоколы	OБEH, Modbus (RTU, ASCII)				
Скорость передачи данных	2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с				
Тип кабеля	экранированная витая пара				
Конструктивное исполнение					
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса	<ul style="list-style-type: none"> щитовой Щ1, 96×96×70 мм, IP54 (со стороны передней панели) щитовой Щ2, 96×48×100 мм, IP54 (со стороны передней панели) 		<ul style="list-style-type: none"> настенный Н, 105×130×65 мм, IP44 настенный Н2, 150×105×35 мм, IP20 		
Условия эксплуатации					
Температура окружающего воздуха	+1...+50 °С				
Атмосферное давление	84...106,7 кПа				
Отн. влажность воздуха при +35 оС	30...80 %				

ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ

Параметр	Значение
Время опроса одного входа	не более 1 с
Входное сопротивление для унифицированного сигнала: – тока	100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора)
– напряжения	не менее 100 кОм
Предел основной приведенной погрешности: – для термопреобразователей сопротивления – для других датчиков	±0,25 % ±0,5 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ

Обозн.	Тип выходного устройства	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	ON/OFF регулирование – 8 А при 220 В 50 Гц, cos φ ≥ 0,4 ПИД-регулирование – 1 А при 220 В 50...60 Гц, cos φ ≥ 0,4 или 30 В пост. тока
К	транзисторная оптопара п-р-п-типа	400 мА при 60 В пост. тока
С	симисторная оптопара	50 мА при 240 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, t _{имп} < 5 мс)
С3	три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой	50 мА на каждую оптопару при 240 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, t _{имп} < 5 мс)
Т	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4... 6 В макс. выходной ток 50 мА
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4...20 мА»	нагрузка 0...1000 Ом, напряжение питания 10...30 В пост. тока
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение 0...10 В»	нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ


Код in.t1(2)	Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний*
r385	ТСР Pt50 (α=0,00385 °С ⁻¹)	-200...+750 °С	0,1 °С
r.385	ТСР Pt100 (α=0,00385 °С ⁻¹)	-200...+750 °С	
r391	ТСР 50П (α=0,00391 °С ⁻¹)	-200...+750 °С	
r.391	ТСР 100П (α=0,00391 °С ⁻¹)	-200...+750 °С	
r-21	ТСР гр. 21 (R ₀ =46 Ом (α=0,00391 °С ⁻¹))	-200...+750 °С	
r426	ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С ⁻¹)	-50...+200 °С	
r.426	ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С ⁻¹)	-50...+200 °С	
r-23	ТСМ гр. 23 (R ₀ =53 Ом (α=0,00426 °С ⁻¹))	-50...+200 °С	
r428	ТСМ 50М (α=0,00428 °С ⁻¹)	-190...+200 °С	
r.428	ТСМ 100М (α=0,00428 °С ⁻¹)	-190...+200 °С	
E_A1	термопара ТВР (А-1)	0...+2500 °С	
E_A2	термопара ТВР (А-2)	0...+1800 °С	
E_A3	термопара ТВР (А-3)	0...+1800 °С	
E__b	термопара ТПР (В)	+200...+1800 °С	
E__j	термопара ТЖК (J)	-200...+1200 °С	
E__k	термопара ТХА (К)	-200...+1300 °С	
E__l	термопара ТХК (L)	-200...+800 °С	
E__n	термопара ТНН (N)	-200...+1300 °С	
E__r	термопара ТПП (R)	0...+1750 °С	
E__s	термопара ТПП (S)	0...+1750 °С	
E__t	термопара ТМК (T)	-200...+400 °С	
i 0_5	ток 0...5 мА	0...100 %	0,1 %
i 0.20	ток 0...20 мА		
i 4.20	ток 4...20 мА		
U-50	напряжение -50...+50 мВ		
U0_1	напряжение 0...1 В		

* При измерении температуры выше 1000 °С и в точке -200 °С дискретность показаний 1 °С



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ TRM2XX

Прибор		Основные функциональные возможности	
Измеритель двухканальный с интерфейсом RS-485	TRM200		<ul style="list-style-type: none"> • Двухканальный измеритель температуры, давления, влажности, расхода, уровня и других физических величин • Индикация измеренных величин или их разности на двух цифровых светодиодных индикаторах
Измеритель-регулятор одноканальный с интерфейсом RS-485	TRM201		<ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д. • Устройство аварийной или предупредительной сигнализации с индикацией – управление лампами, сиренами, отсечными клапанами и т.п. • Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» для приборов с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У) • П-регулятор с аналоговым выходом – управление преобразователями частоты, клапанами с аналоговым управлением, регуляторами мощности • Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3) • Быстрый доступ к изменению уставки с лицевой панели прибора
Измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS-485	TRM202		<ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д. : <ul style="list-style-type: none"> – по двум каналам – одноканальный с дополнительной сигнализацией • Трехпозиционный режим работы: один датчик – две уставки • Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» для приборов с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У): <ul style="list-style-type: none"> – по двум каналам – одноканальный с дополнительной сигнализацией
ПИД-регулятор одноканальный с интерфейсом RS-485	TRM210		<ul style="list-style-type: none"> • ПИД-регулятор для точного поддержания параметра • Автонастройка • Управление: <ul style="list-style-type: none"> – нагревателями (выходы Р, К, С, Т) – преобразователями частоты, клапанами с аналоговым управлением 4...20 мА, 0...10 В (выходы И, У) • Сигнализация: <ul style="list-style-type: none"> – о выходе регулируемой величины за заданные пределы; – об обрыве в цепи регулирования (LBA) • Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3) • Режим ручного управления выходной мощностью ПИД-регулятора • Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора с помощью внешнего ключа и по сети RS-485
ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485	TRM212		<ul style="list-style-type: none"> • Специализированный ПИД-регулятор для клапанов и задвижек: <ul style="list-style-type: none"> – с электромеханическим приводом («больше-меньше») типа МЭО – с аналоговым управлением 4...20 мА или 0...10 В • Автонастройка • Вычисление разности, суммы, отношения, корня и других величин • Режим погодозависимого регулятора (график коррекции уставки по измерениям входа 2) • Измерение и регулирование мгновенного расхода по перепаду давления на стандартных сужающих устройствах (диафрагма, сопло и трубка Вентури) без применения диф. манометра • Работа с датчиком положения задвижки или без него • Возможность управления в ручном и дистанционном режимах • Сигнализация об обрыве в цепи регулирования (LBA)

Типовая функциональная схема



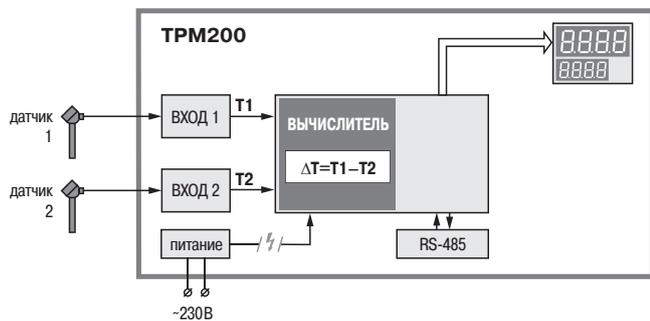


Варианты применения

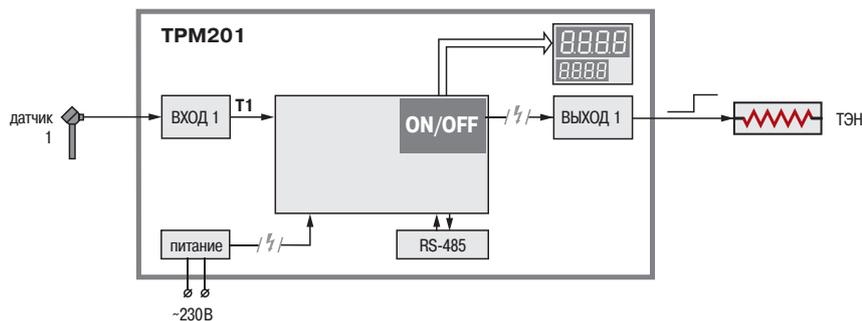


Регистрация измеряемой величины на аналоговом выходе типа И, У

Аналоговое П-регулирование измеряемой величины с помощью задвижки


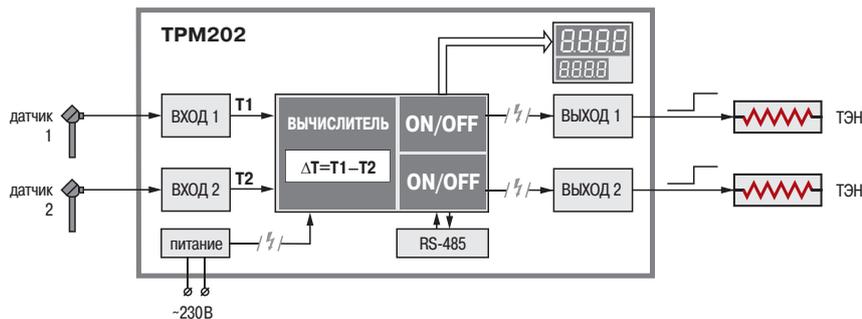


Регулирование и одновременная регистрация измеряемой величины на 2-м выходе типа И


Одноканальное трехпозиционное регулирование (с двумя разными уставками)




Регулирование разности двух измеряемых величин

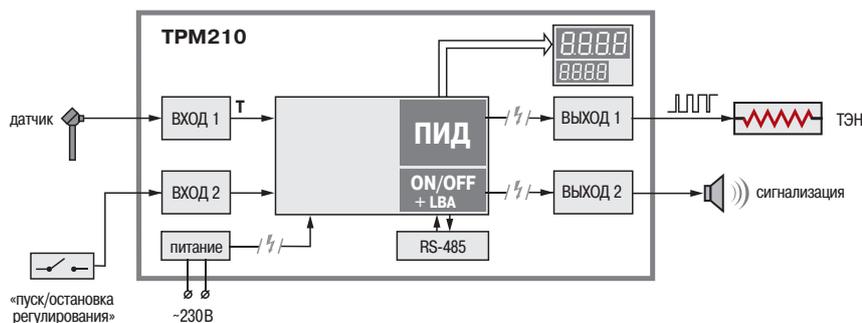



ПИД-регулирование мощности



ПИД-регулирование с помощью задвижки с аналоговым управлением








ПИД-регулирование и одновременная регистрация измерений на 2-м выходе типа И

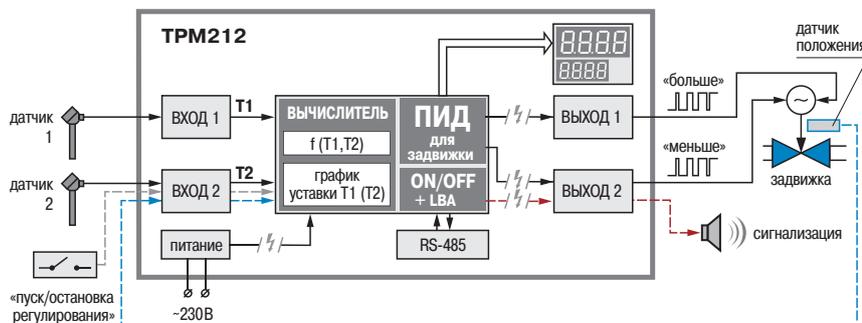

ПИД-регулирование с помощью задвижки с аналоговым управлением

Варианты применения ОВЕН TRM212 с различными функциями вычислителя см. следующую страницу.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ TPM212

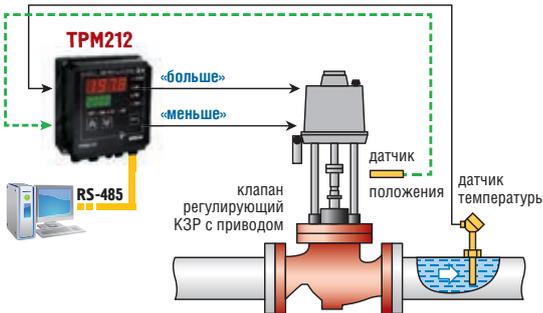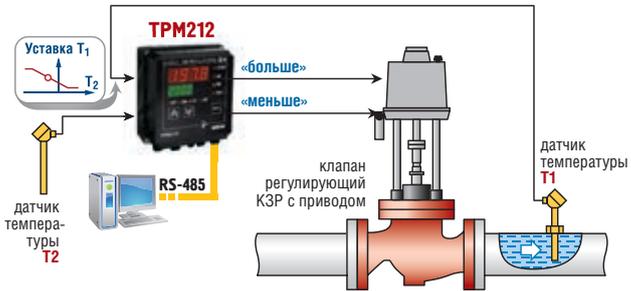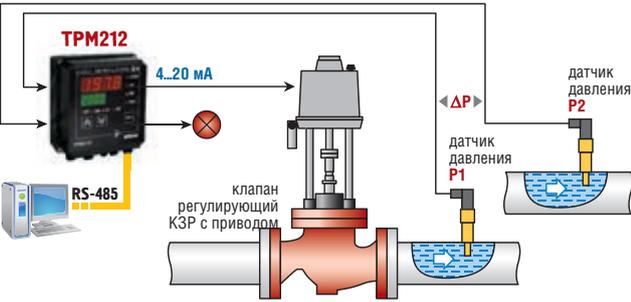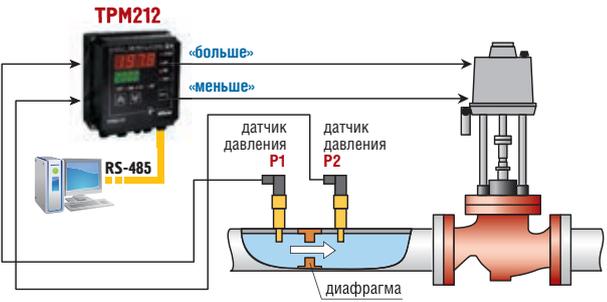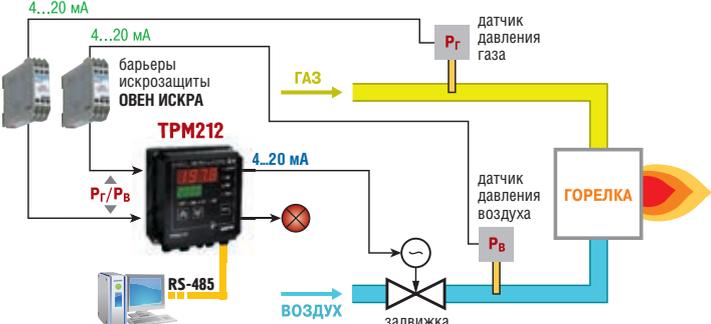Пример применения		Функция вычислителя
<p>Типовая функциональная схема: регулирование температуры спомощью трехходового клапана с датчиком положения или без него</p>		<p>вычислитель отключен</p> <p>T1 → Вычислитель отключен</p> <p>T2 → отключен</p>
<p>Погодозависимый регулятор: регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха</p>		<p>график коррекции уставки</p> <p>T1 → Вычислитель Уставка T1</p> <p>T2 → график уставки</p>
<p>Регулирование разности давлений в трубопроводах с помощью трехходового клапана без датчика положения</p>		<p>средневзвешенная сумма</p> <p>T1 → Вычислитель</p> <p>T2 → $k1 \times T1 + k2 \times T2$</p> <p>$k1=1$ $k2=-1$</p>
<p>Измерение и регулирование мгновенного расхода по перепаду давления на стандартных сужающих устройствах (диафрагма, сопло, трубка Вентури) без применения диф. манометра</p>		<p>квадратный корень из средневзвешенной суммы</p> <p>T1 → Вычислитель</p> <p>T2 → $\sqrt{k1 \times T1 + k2 \times T2}$</p>
<p>Регулирование соотношения газ/воздух с помощью задвижки с аналоговым входом. Второй выход можно использовать для аварийной сигнализации</p>		<p>отношение</p> <p>T1 → Вычислитель</p> <p>T2 → $k1 \times T1 / k2 \times T2$</p>

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВУХПОЗИЦИОННОГО (ON/OFF) РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ201, ТРМ202

Прибор	Режим работы ON/OFF регулятора	Тип выхода	Тип логики регулирования	Диаграмма работы выхода	Примеры применения
ТРМ201, ТРМ202	Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор	дискретный (Р, К, С, С3, Т)	прямой гистерезис («нагреватель», срабатывание по нижнему пределу)		ON/OFF двух-позиционный регулятор дискретный выход Р К С Т ТЭН отсечной клапан сигнализация «холодильник»
			обратный гистерезис («холодильник», срабатывание по верхнему пределу)		
			П-образная логика (срабатывание при входе в границы)		
			U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)		
Аналоговый П-регулятор	ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	обратное управление («нагреватель»)	прямое управление («холодильник»)		аналоговый П-регулятор ЦАП И 4...20 мА У 0...10 В регулирующий клапан БУСТ → регулирование мощности ПЧВ → частотный преобразователь
			Регистратор	ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	
Выключен	—	—	—	—	—

Примечание. SP – уставка, Δ – гистерезис, XP – полоса пропорциональности П-регулятора.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ210, ТРМ212

Прибор	Режим регулирования	Тип выхода	Тип управления	Диаграмма работы выходов	Примеры применения
ТРМ210	ПИД-регулятор	дискретный (Р, К, С, С3, Т)	ШИМ		ПИД регулятор дискретный выход Р К С Т ТЭН
		ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	аналоговое		ПИД регулятор ЦАП И 4...20 мА У 0...10 В регулирующий клапан БУСТ2 → регулирование мощности ПЧВ → частотный преобразователь
ТРМ212	ПИД-регулятор для задвижки	2 дискретных (Р, К, С, Т)	ШИМ		ПИД регулятор для задвижки дискретный выход 1 дискретный выход 2 ШИМ регулирующий клапан
		ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	аналоговое		ПИД регулятор ЦАП И 4...20 мА У 0...10 В регулирующий клапан

Примечание. T_{уст} – уставка, t_{сл} – период следования импульсов ШИМ, D – длительность импульса.

ТИПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ВЫХОДЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗА ЗАДАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ В ПРИБОРАХ ТРМ210, ТРМ212

Парам. ALt	Тип сигнализации	Диаграмма работы дискретного выхода 2
00	Сигнализация выключена	—
01	Измеренная величина выходит за заданный диапазон	
02	Измеренная величина превышает уставку SP регулятора на X	
03	Измеренная величина меньше уставки SP регулятора на X	
04	Измеренная величина находится в заданном диапазоне	
05	Аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания	
06	Аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания	
07	Аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания	

Парам. ALt	Тип сигнализации	Диаграмма работы дискретного выхода 2
08	Измеренная величина превышает X по абсолютному значению	
09	Измеренная величина меньше X по абсолютному значению	
10	Аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания	
11	Аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания	
12*	Регулируемая величина выходит за диапазон ±X	
13*	Регулируемая величина находится в диапазоне ±X	
14*	Аналог. п. 12 с блокировкой 1-го срабатывания	

Примечания.

X – порог срабатывания (параметр AL-d), Δ – гистерезис (параметр AL-H).

* Типы сигнализации ALt=12, 13, 14 возможны только для ТРМ212.

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ2ХХ

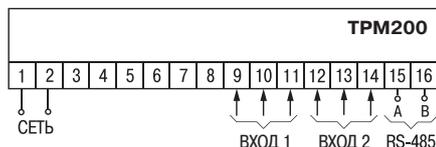


Схема расположения и назначение клемм ТРМ200

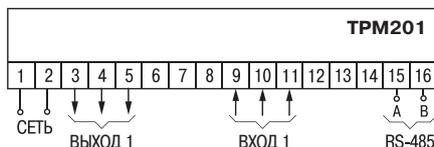


Схема расположения и назначение клемм ТРМ201


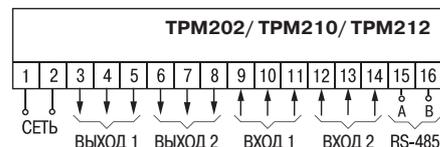


Схема расположения и назначение клемм ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212

Схемы подключения входов и выходов - см. ниже.

Схемы расположения и назначение клемм приборов в корпусе Н2 - см. Руководство по эксплуатации.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ ТРМ2ХХ

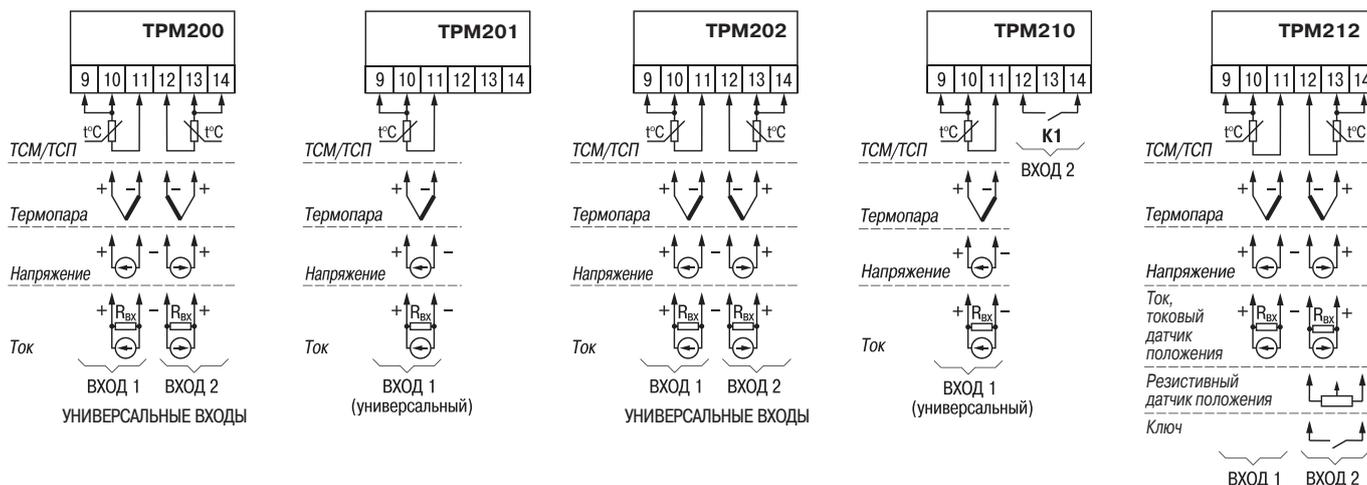

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ2ХХ

Тип выхода	Р э/м реле	К транзисторная оптопара	С симисторная оптопара	Т выход для управления твердотельным реле	СЗ три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой	И ЦАП 4...20 мА	У ЦАП 0...10 В
Схемы подключения выхода 1							
Наличие выхода 1 данного типа у прибора	ТРМ200	-	-	-	-	-	-
	ТРМ201	+	+	+	+	+	+
	ТРМ202	+	+	+	+	+	+
	ТРМ210	+	+	+	+	+	+
	ТРМ212	+	+	+	+	+	+
Схемы подключения выхода 2					-		
Наличие выхода 2 данного типа у прибора	ТРМ200	-	-	-	-	-	-
	ТРМ201	-	-	-	-	-	-
	ТРМ202	+	+	+	+	+	+
	ТРМ210	+	+	+	+	+	+
	ТРМ212	+	+	+	+	-	-

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ TRM200

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Lvin. Настройки входов прибора			
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1			
in.t1	Тип датчика для входа 1	см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»	
dP1	Положение десят. точки для входа 1	0, 1, 2, 3	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения
dPt1	Точность вывода температуры 1-го канала измерения	0, 1	Число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе
in.L1	Нижняя граница диап. измерения сигнала на входе 1	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм.]
in.H1	Верхняя граница диап. измерения сигнала на входе 1	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм.]
Sqr1	Вычислитель квадр. корня для входа 1	on oFF	Включен Отключен
iLU1	Входная величина для ЛУ1	Pv1 Pv2 dPv	Сигнал со входа 1, T1 Сигнал со входа 2, T2 Разность сигналов $\Delta T=T1-T2$
SH1	Сдвиг характеристики датчика 1	-500...500	Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.]
KU1	Наклон характеристики датчика 1	0.500...2.000	Умножается на измеренное значение
Fb1	Полоса цифрового фильтра 1	0...9999	[ед.изм.]
inF1	Постоянная времени фильтра 1	1...999 oFF	[с] Экспоненц. фильтр отключен
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1) in.t2...inF2			
Adv. Параметр индикации – время ожидания (см. TRM201)			
Comm. Параметры обмена по RS-485 (см. TRM201)			
Блокировка кнопок и защита параметров (аналогично TRM201)			

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – см. ГЛОССАРИЙ.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ TRM201

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
LvoP. Параметры регулирования			
SP	Уставка	SL.L...SL.H	[ед.изм.]
Lvin. Настройки входов прибора			
in.t	Тип датчика	см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»	
dP	Положение десят. точки	0, 1, 2, 3	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения
dPt	Точность вывода температуры 1-го канала измерения	0, 1	Число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе
in.L	Нижняя граница диап. измерения	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм.]
in.H	Верхняя граница диап. измерения	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм.]
Sqr	Вычислитель квадратного корня	on oFF	Включен Отключен
SH	Сдвиг характеристики датчика	-500...500	Прибавляется к измеренной величине, [ед. изм.]
KU	Наклон характеристики датчика	0.500...2.000	Умножается на измеренное значение
Fb	Полоса цифрового фильтра	0...9999	[ед.изм.]
inF	Постоянная времени фильтра	1...999 oFF	[с] Экспоненц. фильтр отключен
LvoU. Настройки регулирования и регистрации			
SL.L	Нижняя граница задания уставки	-1999...999	Ограничена диапазоном измерения датчика, [ед.изм.]
SL.H	Верхняя граница задания уставки	-1999...999	Ограничена диапазоном измерения датчика, [ед.изм.]
Параметры для дискретного выхода: двухпозиционный регулятор			
CmP	Тип логики двухпозиционного регулятора	00 01 02 03 04	Регулятор отключен Прямой гистерезис («нагреватель») Обратный гистерезис («холодильник») П-образная логика U-образная логика
HYS	Гистерезис Δ	0...9999	[ед.изм.]
don	Задержка вкл. ВУ	0...250	[с]
doF	Задержка выкл. ВУ	0...250	[с]
ton	Мин. время нахождения ВУ во вкл. сост.	0...250	[с]
toF	Мин. время нахождения ВУ в выкл. сост.	0...250	[с]
oEr	Состояние ключ. ВУ в режиме «ошибка»	oFF on	«откл.» «вкл.»
Параметры для аналогового выхода (ЦАП 4...20 МА)			
dAC	Режим работы ЦАП	o Pv	П-регулятор Измеритель-регистратор
Аналоговый П-регулятор (dAC=o)			
CtL	Способ управления при регулировании	HEAt Cool	«Нагреватель» «Холодильник»
Xp	Полоса пропорциональности	2...9999	[ед. изм.]
Регистратор (dAC=Pv)			
An.L	Нижняя граница вых. диап. ЦАП	-1999...9999	[ед. изм.]
An.H	Верхняя граница вых. диап. ЦАП	-1999...9999	[ед. изм.]
oEr	Состояние аналогового ВУ1 в режиме «ошибка»	oFF on	сигнал ЦАП — 4 МА (мин. знач.) сигнал ЦАП — 20 МА (макс. знач.)
Adv. Параметр индикации			
rESt	Время ожидания до возвр. к индикации текущих измерений	5...99 oFF	[с] Автомат. возврат отключен
Comm. Параметры обмена по RS-485			
bPS	Скорость обмена в сети	2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 15.2	[кбит/с] Должна соответствовать параметру сети
Addr	Базовый адрес прибора	0... 2047	Запрещ. устан. одинак. номера неск. приборам в одной шине
A.Len	Длина сетевого адреса	8 или 11	[бит]
rSdL	Задержка ответов по сети	1...45	[мс]
PROT	Протокол обмена данными	OWEN M.RTU M.ASC	OWEN Modbus RTU Modbus ASCII
Блокировка кнопок и защита параметров			
oAPt	Защита параметров от просмотра	0 1 2	Разрешен доступ ко всем параметрам Разрешен доступ только к SP Запрещен доступ ко всем параметрам
wtPt	Защита параметров от изменения	0 1 2	Разрешено изменение всех параметров Запрещено изменение всех параметров, кроме уставки SP Запрещено изменение всех параметров
EdPt	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	oFF on	Выключена Включена

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ TRM202

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
LvoP. Параметры регулирования			
SP1	Уставка канала 1	SL.L1...SL.H1	[ед.изм.]
SP2	Уставка канала 2	SL.L2...SL.H2	[ед.изм.]
Lvin. Настройки входов прибора			
Параметры для входа 1			
in.t1	Тип датчика для входа 1	см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»	
dPt1	Точность вывода температуры 1-го канала измерения	0, 1	Число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе
dP1	Положение десят. точки для аналогового входа 1	0, 1, 2, 3	Число знаков после запятой при отображении измеряемой величины аналогового входа 1
in.L1	Нижняя граница диапа. измерения сигнала на входе 1	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
in.H1	Верхняя граница диапа. измерения сигнала на входе 1	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
Sqr1	Вычислитель квадр. корня для входа 1	on oFF	Включен Отключен
SH1	Сдвиг характеристики датчика 1	-500...500	Прибавляется к измеренной величине, [ед. изм]
KU1	Наклон характеристики датчика 1	0.500...2.000	Умножается на измеренное значение
Fb1	Полоса цифрового фильтра 1	0...9999	[ед.изм.]
inF1	Постоянная времени фильтра 1	1...999 oFF	[с] экспоненц. фильтр отключен
iLU1	Входная величина для ЛУ1	Pv1 Pv2 dPv	Сигнал со входа 1, T1 Сигнал со входа 2, T2 Разность сигналов $\Delta T=T1-T2$
Параметры для входа 2 (аналогичны параметрам для входа 1)			
in.t2...iLU2			
LvoU. Настройки регулирования и регистрации			
Параметры для ЛУ1			
SL.L1	Ниж. граница задания уставки для ЛУ1	-1999...9999	[ед.изм.]
SL.H1	Верх. граница задания уставки для ЛУ1	-1999...9999	[ед.изм.]
Параметры для дискретного выхода 1: двухпозиционный регулятор			
CmP1	Тип логики двухпозиционного регулятора 1	00 01 02 03 04	Регулятор отключен Обратное управление («нагреватель») Прямое управление («холодильник») П-образная логика U-образная логика
HYS1	Гистерезис Δ для регулятора 1	0...9999	[°C или % шкалы измерения]
don1	Задержка вкл. ВУ1	0...250	[с]
doF1	Задержка выкл. ВУ1	0...250	[с]
ton1	Мин. время удержания ВУ1 во вкл. сост.	0...250	[с]
toF1	Мин. время удержания ВУ1 в выкл. сост.	0...250	[с]
oEr1	Состояние ключ. ВУ в режиме «ошибка»	oFF on	«откл.» «вкл.»

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Параметры для аналогового выхода 1 (ЦАП 4...20 мА, 0...10 В)			
dAC1	Режим работы ЦАП 1	o Pv	П-регулятор Измеритель-регистратор
Аналоговый П-регулятор (dAC1=o)			
CtL1	Способ управления при регулировании	HEAt CooL	Обратное управление («нагреватель») Прямое управление («холодильник»)
XP1	Полоса пропорциональности	2...9999	[ед. изм.]
Регистратор (dAC1=Pv)			
An.L1	Нижняя граница вых. диапазона регистрации ЦАП 1	-1999...9999	Ограничена диапазоном измерения, [ед. изм.]
An.H1	Верхняя граница вых. диапазона регистрации ЦАП 1	-1999...9999	Ограничена диапазоном измерения, [ед. изм.]
oEr1	Состояние аналогового ВУ1 в режиме «ошибка»	oFF on	сигнал ЦАП — 4 мА (мин. знач.) сигнал ЦАП — 20 мА (макс. знач.)
Параметры для ЛУ2 (аналогичны параметрам для ЛУ1)			
SL.L2...oEr2			
Adv. Параметры индикации			
diSP	Режим индикации текущих измерений	StAt CYKL botH	Постоянно индицируется входная величина ЛУ1 Отображ. вх. величин ЛУ1 и ЛУ2 автом. сменяется каждые 6 с Одновременное отображение измерений обоих каналов
rEst	Время выхода из режима программирования	5...99 oFF	Время, по истечении которого происх. возврат к индикации текущих измерений, [с] Автомат. возврат отключен
Comm. Параметры обмена по RS-485			
bPS	Скорость обмена в сети	2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2	[кбит/с] Должна соответствовать параметру сети
Addr	Базовый адрес прибора	0... 2047	Запрещ. устан. одинак. номера неск. приборам в одной шине
A.Len	Длина сетев. адреса	8 или 11	[бит]
rSdL	Задержка ответа от прибора по RS-485	1...45	мс
PROT	Протокол обмена данными	OWEN M.RTU M.ASC	OWEN Modbus RTU Modbus ASCII
Блокировка кнопок и защита параметров			
oAPt	Защита параметров от просмотра	0 1 2	Разреш. доступ ко всем парам. Разреш. доступ к SP1, SP2 Запрещ. доступ ко всем парам.
wtPt	Защита параметров от изменения	0 1 2 3	Разреш. изменение всех парам. Запрещ. изменение всех парам., кроме уставок SP1 и SP2 Запрещ. изменение всех парам., кроме уставки SP1 Запрещ. изменение всех парам.
EdPt	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	oFF on	Выключена Включена

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ TPM210

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
LvoP. Параметры регулирования			
SP	Уставка регулятора	SL-L...SL-H	[ед.изм.]
r-S	Запуск/остановка регулирования	rUn StoP	Регулятор работает Регулятор остановлен
At	Запуск/остановка автонастройки	rUn StoP	Автонастройка запущена Автонастройка остановлена
o	Вых. мощность ПИД-регулятора	0.0...100.0	Параметр не устанавливаемый, а индицируемый, [%]
init. Параметры основных настроек прибора			
in-t	Тип датчика	см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»	
dPt	Точность вывода температуры	0, 1	Число знаков после запятой при отображении на индикаторе t°
dP	Положение десятичной точки	0, 1, 2, 3	То же, при отображении измер. знач. и параметров, выраж. в ед. изм. (для датч. с выходным сигналом тока или напряжения)
in-L	Нижн. граница диап. измерения сигнала	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм.]
in-H	Верх. граница диап. измерения сигнала	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм.]
SL-L	Нижняя граница задания уставки	диапазон измерения датчика	Параметр для технолога, огран. область возможного изменения уставки оператором, [ед.изм.]
SL-H	Верхняя граница задания уставки	диапазон измерения датчика	Параметр для технолога, огран. область возможного изменения уставки оператором, [ед.изм.]
SH	Сдвиг характеристики датчика	-500...500	Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.]
KU	Наклон характеристики датчика	0.500...2.000	Умножается на измеренное значение
Fb	Полоса цифрового фильтра	0...9999	[ед.изм.]
inF	Постоянная времени цифрового фильтра	0...999	[с]
ALt	Тип сигнализации о выходе регулир. величины за заданные пределы	00...11	см. таблицу «Типы сигнализации о выходе регулируемой величины за заданные пределы»
AL-d	Порог срабатывания сигнализации	диап. измер. датчика	[ед. изм.]
AL-H	Гистерезис Δ для сигнализации	диап. измер. датчика	[ед. изм.]
An-L	Нижн. граница диап. регистрации ЦАП2	диапазон измерения	[ед.изм.]
An-H	Верх. граница диап. регистрации ЦАП2	диапазон измерения	An-L ≠ An-H, [ед.изм.]
Ev-1	Функции ключа на дополн. входе при дистанц. управлении регулятором	попЕ п-о п-С	Дополн. вход не задействован Запуск при размыкании ключа Запуск при замыкании ключа
orEU	Тип управления при регулировании	or-d or-r	«Прямое» управление («холодильник») «Обратное» управление («нагреватель»)
CP	Период следования управл. импульсов	01...250	[с]

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Adv. Параметры ПИД-регулятора и LBA			
vSP	Скорость выхода на уставку	0...9999 0	[ед. изм./мин] Параметр отключен
CntL	Режим регулирования	PiD onoF	ПИД-регулятор Двухпозиционный регулятор
Параметры для двухпозиционного регулятора (CntL=onoF)			
HVSt	Гистерезис двухпозицион. регулятора	0000...9999	[ед. изм.]
onSt	Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»	on oFF	Включен Выключен
onEr	Состояние выхода в режиме «ошибка»	on oFF	Включен Выключен
Параметры для ПИД-регулятора (CntL=PiD)			
P	Полоса пропорц. ПИД-регулятора	0,001...9999	[ед. изм.]
i	Интегр. постоянная ПИД-регулятора	0000...3999	[с]
d	Диффер. постоянная ПИД-регулятора	0000...3999	[с]
db	Зона нечувствит. ПИД-регулятора	0...200	[ед. изм.]
oL-L	Мин. вых. мощность (нижний предел)	от 0 до oL-H	[%]
oL-H	Макс. вых. мощность (верхний предел)	от oL-L до 100	[%]
orL	Макс. скорость изменения вых. мощн.	0...100	[%/с]
mvEr	Значение выходной мощности в состоянии «ошибка»	0...100	[%]
mdSt	Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»	mvSt o	Заданное параметром mvSt Последнее значение выходной мощности
mvSt	Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования»	0...100	[%]
LbA	Время диагностики обрыва контура	0...9999	[с]. При LbA=0 функция опред. обрыва контура не работает
LbAb	Ширина зоны диагностики обрыва контура	0...9999	[ед. изм.]
Comm. Параметры обмена по RS-485 (см. TPM202)			
LmAn. Параметры ручного управления регулятором			
o-Ed	Выходная мощность ПИД-регулятора	от oL-L до oL-H	[%]
o.	Текущее значение вых. мощности	0...100	Параметр не устанавливаемый, а индицируемый, [%]
SECr. Параметры секретности			
Edpt	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	oFF on	Выключена Включена

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ TRM212

Обозн.	Название	Допустимые значения	Комментарии
Группа LVOP (LVOP). Рабочие параметры прибора			
PV1	Измеренная величина на Входе 1 ¹⁾	Диапазон измер. датчика 1	
PV2	Измеренная величина на Входе 2 ²⁾	Диапазон измер. датчика 2	[ед. изм.] Параметры не устанавливаемые, а индицируемые
LUPV	Значение на выходе Вычислителя ¹⁾	Ограничения на ЦИ -1999...9999	
SP	Уставка регулятора ¹⁾	Определяется параметрами SL-L и SL-H	На ЦИ обозначение параметра не отображается
SET.P	Текущее значение уставки работающего регулятора ³⁾	SL-L и SL-H	Значение уставки с учетом коррекции по графику или заданной скорости ее изменения (VSP). Параметр доступен только по RS-485.
r-S	Запуск\остановка регулирования	rUn StOP	Регулятор работает Регулятор остановлен
At	Запуск\остановка автонастройки	Не появляется при r-S = StOP rUn – запускается режим автонастройки. StOP – автонастройка выключена.	
O	Выходная мощность ПИД-регулятора	0,0...100,0	Только для прибора с BV1 аналогового типа [%] Параметр не устанавливаемый, а индицируемый.
Группа init (init). Параметры входов прибора			
in.t1	Тип датчика для входа 1	см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»	
DPT1	Точность вывода температуры для Входа 1	0,1	количество знаков после запятой при отображении значения температуры на ЦИ для Входа 1
dP1	Положение десятичной точки для Входа 1	0, 1, 2, 3	количество знаков после запятой при отображении значения для аналогового Входа 1
in.L1	Нижняя граница диапазона измерения для Входа 1 ¹⁾	-1999...9999	значение измеряемой физической величины, соответствующее нижнему пределу выходного сигнала датчика
in.H1	Верхняя граница диапазона измерения для Входа 1 ¹⁾	-1999...9999	значение измеряемой физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика
SQR1	Вычислитель квадратного корня на Входе 1	OFF ON	выключен включен
SH1	Сдвиг характеристики датчика для Входа 1 ¹⁾	-500...+500	[ед. изм.] Прибавляется к измеренному значению
KU1	Наклон характеристики датчика для Входа 1	0,500...2,000	Умножается на измеренное значение
Fb1	Полоса цифрового фильтра для Входа 1 ¹⁾	0...9999	[ед. изм.]
inF1	Постоянная времени цифрового фильтра для Входа 2	1...999 OFF	[с] экспоненциальный фильтр отключен
in.t2	Тип входного датчика или сигнала для Входа 2	аналогично параметру in.t1	
DPT2	Точность вывода температуры для Входа 2	0,1	кол-во знаков после запятой при отображении значения температуры на ЦИ для Входа 2
dP2	Положение десятичной точки для Входа 2	0, 1, 2, 3	кол-во знаков после запятой при отображении значения измеряемой величины для аналогового Входа 2
in.L2	Нижняя граница диапазона измерения для Входа 2 ²⁾	-1999...9999	значение измеряемой физ. величины, соответствующее нижнему пределу выходного сигнала датчика
in.H2	Верхняя граница диапазона измерения для Входа 2 ²⁾	-1999...9999	значение измеряемой величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика
SQR2	Вычислитель квадратного корня на Входе 2	OFF ON	выключен включен

Обозн.	Название	Допустимые значения	Комментарии
SH2	Сдвиг характеристики датчика для Входа 2 ²⁾	-500...+500	[ед. изм.] Прибавляется к измеренному значению
KU2	Наклон характеристики датчика для Входа 2	0,500...2,000	Умножается на измеренное значение
Fb2	Полоса цифрового фильтра для Входа 2 ²⁾	0...9999	[ед. изм.]
inF2	Постоянная времени цифрового фильтра для Входа 2	1...999 OFF	[с] экспоненциальный фильтр отключен
Группа Adv. (Adv). Параметры регулирования и «LBA»			
inP2	Функция на Входе 2	Появляется при r-S = StOP OFF – датчик отключен In.t2 – датчик, заданный в параметре in.t2 EVnt – ключ V.Ptr – резистивный датчик положения V.CS – токовый датчик положения	
CALC	Формула вычислителя	Появляется при inP2 = in.t2 A.SUM – средневзвешенная сумма rAt – отношение SQPV – корень из средневзвешенной суммы GrAF – коррекция уставки	
K1	Весовой коэффициент для PV1	- 19,99...99,99	Появляется при inP2 = in.t2, CALC ¹⁾ GrAF.
K2	Весовой коэффициент для PV2	- 19,99...99,99	При CALC = rAt не устанавливать KP2 = 0
SL-L	Нижняя граница диапазона задания уставки ¹⁾	- 1999...3000	[ед. изм.]
SL-H	Верхняя граница диапазона задания уставки ¹⁾	- 1999...3000	[ед. изм.]
MVEr	Выходной сигнал в состоянии «ошибка»	CLoS – задвижка полностью закрыта HOLD – задвижка удерживается в прежнем сост. OPEn – задвижка полностью открыта 0...100 [%] Для аналоговой задвижки	
MdSt	Состояние выхода в состоянии «остановка регулирования»	Появляется только для прибора с BV1 аналогового типа: MVSt – заданный параметром MVST. 0 – последнее значение выходного сигнала.	
OREU	Тип управления при регулировании	Or-r «Обратное» управление. Применяется для управления ИМ типа «нагреватель» Or-d «Прямое» управление. Применяется для управления ИМ типа «холодильник»	
PVO	Регулируемая величина при нулевой выходной мощности	-100...2000	[ед. изм.]
RAMP	Режим быстрого выхода на уставку	OFF ON	выключен включен
P	Полоса пропорциональности ПИД-регулятора ¹⁾	0,001...9999	[ед. изм.]
I	Интегральная постоянная ПИД-регулятора	0...3999	[с]
D	Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора	0...3999	[с]
Db	Зона нечувствительности ПИД-регулятора ¹⁾	0...200	[ед. изм.]
VSP	Скорость изменения уставки ¹⁾	0...9999	[ед.изм./мин]
OL-L	Минимальная выходная мощность (нижний предел)	от 0 до OL-H	[%]
OL-H	Максимальная выходная мощность (верхний предел)	от OL-L до 100	[%]
ALt	Тип сигнализации о выходе регуляра параметра за заданные пределы	00...14	см. таблицу «Типы сигнализации о выходе регулируемого параметра за заданные пределы»
MVSt	Выходной сигнал в состоянии «остановка регулирования»	Аналогично параметру MVEr	
LbA	Время диагностики обрыва контура	0...9999 0	[с] Функция определения обрыва контура не работает
LbAb	Ширина зоны диагностики обрыва контура ¹⁾	0...9999	[ед. изм.]

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ TRM212

(продолжение таблицы)

Обозн.	Название	Допустимые значения	Комментарии
AL-d	Порог срабатывания компаратора ¹⁾	-1999...3000	[ед. изм.]
AL-H	Гистерезис компаратора ¹⁾	0...3000	[ед. изм.]
Группа VALV (VALV). Параметры задвижки			
V.MO	Полное время хода задвижки	5...999	[с]
V.db	Зона нечувствительности задвижки	0...9999 0...100	[мс] [%] Для аналоговой задвижки
V.GAP	Время выборки люфта задвижки	0.0...10.0	[с]
V.rEV	Минимальное время реверса	0.0...10.0	[с]
V.toF	Пауза между импульсами доводки	0...9 OFF	[с] доводчик отключен
Группа DISP (DISP). Параметры индикации			
diS1	Режим индикации 1	OFF On	Выключен Включен: – на верхнем ЦИ – PV1 – на нижнем ЦИ – SP
diS2	Режим индикации 2	OFF On	Выключен Включен: – на верхнем ЦИ – PV1 – на нижнем ЦИ – PV2
diS3	Режим индикации 3	OFF On	Выключен Включен: – на верхнем ЦИ – LUPV – на нижнем ЦИ – SP
diS4	Режим индикации 4	OFF On	Выключен Включен: – на верхнем ЦИ – PV1 – на нижнем ЦИ – 0
diS5	Режим индикации 5	OFF On	Выключен Включен: – на верхнем ЦИ – LUPV – на нижнем ЦИ – 0
rEt	Время выхода из режима программирования	5...99 – [с] время, по истечении которого прибор возвращается к индикации 1-го параметра группы LVOP. OFF – автоматического возврата к индикации не происходит	

Обозн.	Название	Допустимые значения	Комментарии
Группа GrAF (GrAF). Параметры графика коррекции уставки (появляется при CALC = GrAF)			
nOdE	Количество узловых точек графика	1...10	
X	Значение внешнего параметра в точке i ¹⁾	-1999...3000	[ед. изм.]
Y	Корректирующее значение уставки в точке i ¹⁾		[ед. изм.]
Группа COMM (COMM) Параметры обмена данными по интерфейсу			
PROT	Протокол обмена данными	OWEN M.RTU M.ASC	OWEN Modbus RTU Modbus ASCII
bPS	Скорость обмена в сети	2,4; 4,8; 9,6; 14,4;19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2	[кбит/с]
A.LEN	Длина сетевого адреса	8, 11	[бит]
Addr	Базовый адрес прибора в сети	0...2047	Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине
rSdL	Задержка ответа от прибора по RS-485	1...45	[мс]
Группа SECr (SECr). Параметры секретности (вход по коду PASS = 100)			
OAPt	Защита параметров от просмотра ⁴⁾	0 – Разрешен доступ ко всем параметрам 1 – Разрешен доступ только к параметрам группы LVOP 2 – Разрешен доступ только к SP	
WtPt	Защита параметров от изменения ⁴⁾	0 – Разрешено изменение всех параметров. 1 – Запрещено изменение всех параметров кроме параметров группы LVOP. 2 – Запрещено изменение всех параметров кроме R-S и SP 3 – Запрещено изменение всех параметров кроме уставки SP 4 – Запрещено изменение всех параметров	
EdPt	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	OFF On	Выключена Включена

¹⁾ Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP1

²⁾ Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP2

³⁾ Неизменяемые параметры, не отображаемые на ЦИ.

⁴⁾ По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров при любых значениях OAPt, WtPt.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

TRM200-X

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Н2** – настенный, 150×105×35 мм, IP20

TRM202-X.XX

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Н2** – настенный, 150×105×35 мм, IP20

TRM201-X.X

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Н2** – настенный, 150×105×35 мм, IP20

Тип выхода:

- Р** – электромагнитное реле 8 А 220 В
- К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- С** – симисторная оптопара 50 мА 240 В
- С3** – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
- Т** – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
- И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
- У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

Тип выходов 1 и 2:

- Р** – электромагнитное реле 8 А 220 В
- К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- С** – симисторная оптопара 50 мА 240 В
- Т** – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
- И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
- У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

* со стороны передней панели

ВНИМАНИЕ! При заказе TRM202 с дискретным и аналоговым выходами

первым по порядку указывается выход дискретного типа:

выход 1 – **Р, К, С, Т**

выход 2 – **И, У**

Пример обозначения:

TRM202-Щ1.РИ
правильно

~~TRM202-Щ1.ИР~~
неправильно

TRM210-X.XX

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Н2** – настенный, 150×105×35 мм, IP20

Тип выходов 1 и 2:

- Р** – электромагнитное реле 1 А (выход 1) / 8 А (выход 2) 220 В
- К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- С** – симисторная оптопара 50 мА 240 В
- С3** – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
- Т** – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
- И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
- У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

TRM212-X.XX

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Н2** – настенный, 150×105×35 мм, IP20

Тип выхода 1:

- Р** – электромагнитное реле 1 А 220 В
- К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- С** – симисторная оптопара 50 мА 240 В
- С3** – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
- Т** – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
- И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
- У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

Тип выхода 2:

- Р** – электромагнитное реле 1 А 220 В
- К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- С** – симисторная оптопара 50 мА 240 В
- Т** – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

* со стороны передней панели

ВНИМАНИЕ!

Необходимо использование внешнего блока питания 24 В:

- при заказе прибора линейки TRM2xx с выходами И, У (4...20 мА, 0...10 В),
- при использовании датчиков с унифицированным выходным сигналом тока/напряжения.

ОВЕН ИТП-11

Индикатор токовой петли



TU 4217-032-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений



ОСОБЕННОСТИ ИТП-11

- Измерение сигналов тока 4...20 мА.
- Два исполнения корпуса:
 - щитовой, с креплением в отверстие $\varnothing 22$ мм
 - настенный, с креплением на стену, трубу или DIN-рейку.
- Два исполнения по цвету индикатора.
- Питание от измеряемого сигнала (2-проводная схема подключения).
- Масштабирование измеренного значения в нужные единицы измерения.
- Возможность вычисления квадратного корня для измерения расхода.
- Цифровой фильтр для сглаживания пульсаций измеряемого сигнала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИТП-11

Питание	от сигнала 4...20 мА
Падение напряжения	не более 10 В
Количество каналов измерения	1
Входной сигнал	4...20 мА
Диапазон преобразования и индикации входного сигнала	3,8...22,5 мА
Диапазон входного сигнала, обеспечивающий функционирование	3,2...25 мА
Предел основной приведенной погрешности	$\pm(0,2+N)$ % (N – единица младшего разряда, в % от диапазона измерений)
Время установления показаний	10 с
Время установления рабочего режима	15 мин
Время опроса входа	1 с
Степень защиты щитового корпуса	IP65 (со стороны передней панели) IP20 (с других сторон)
Степень защиты настенного корпуса	IP65
Диапазон температур эксплуатации	-40...+80 °С
Интервал между поверками	3 года

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

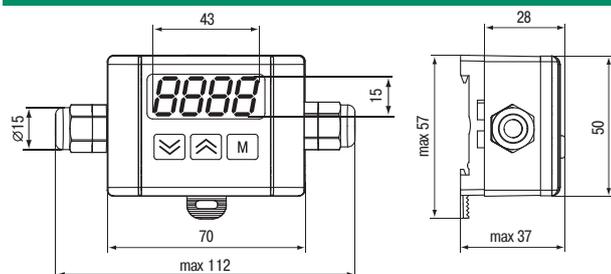

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ИТП-11.X.X

Цвет индикации:
КР – красный
ЗЛ – зеленый

Исполнение корпуса:
НЗ – настенный
Не указано – щитовой

ОВЕН ИДЦ1

Измеритель цифровой одноканальный



щитовой
144×96×43 мм
IP54*

* со стороны передней панели



TU 4217-034-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

ОСОБЕННОСТИ ИДЦ1

- Измерение температуры или другой физической величины (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) с помощью датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения.
- Крупный 4-разрядный цифровой индикатор, размер цифр 40×20 мм.
- Масштабирование измеренного значения в нужные единицы измерения.
- 2 выхода типа К (транзистор) для сигнализации по П- и U-образной логике.
- Функция «HOLD»: по команде пользователя текущее измеренное значение фиксируется на дисплее и записывается в энергонезависимую память.
- Съёмные клеммники, обеспечивающие легкость монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДЦ1

Диапазон напряжения питания	10,5...30 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность	не более 2 ВА
Количество каналов измерения	1
Входной сигнал	0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА 0...1 В, 0...10 В
Сопротивление входа в режиме измерения:	
– напряжения	не менее 100 кОм
– тока	121 Ом
Предел основной приведенной погрешности	$\pm 0,25$ % для сигнала 0...1 В $\pm 0,5$ % для остальных сигналов
Время опроса входа	1 с
Количество и тип выходов для сигнализации	2 оптопары п-р-п-типа
Коммутируемое напряжение	не более 60 В
Коммутируемый ток	не более 0,4 А
Тип и габаритные размеры корпуса	щитовой Щ8, 144×96×43 мм
Степень защиты корпуса	IP54 (со стороны передней панели) IP20 (с других сторон)
Высота цифр индикатора	40 мм
Диапазон температур эксплуатации	-20...+55 °С
Интервал между поверками	3 года

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


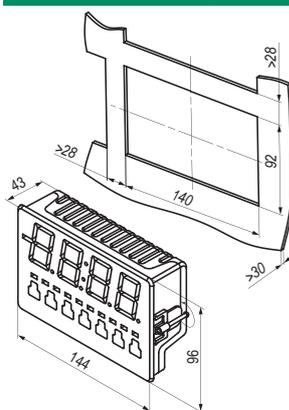


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

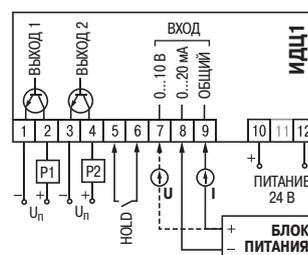

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ИДЦ1

Комплектность:

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОВЕН УКТ38

Устройства контроля температуры
восьмиканальные с аварийной сигнализацией

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве аварийного сигнализатора в многозонных печах
в пищевой, металлургической, химической, газовой и других
отраслях промышленности



щитовой
96×96×145 мм
IP54 (со стороны передней панели)

УКТ38-Щ4



TU 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ



подключение
через адаптер
ОВЕН АС2



[Exib] IIB

УКТ38-B

Применяется для работы
с датчиками температуры,
находящимися во взрывоопасных
зонах.



щитовой
96×96×180 мм
IP54*

УКТ38-B



TU 4211-006-46526536-03
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ УКТ38

УКТ38-Щ4

Устройство
контроля
температуры
восьмиканальное
с аварийной
сигнализацией



УКТ38-B

Устройство
контроля
температуры
восьмиканальное
с аварийной
сигнализацией
и встроенным
барьером
искрозащиты



- Контроль температуры (или другой физической величины* – давления, влажности, уровня и т. п.) в нескольких зонах одновременно (до 8-ми).
- Восемь входов** для подключения датчиков.
- Аварийная сигнализация или отключение установки при:
 - выходе любой из контролируемых величин за заданные пределы;
 - выходе датчиков из строя.
- Индикация измеренных величин и заданных для них уставок на двух встроенных индикаторах.
- Программирование кнопками на лицевой панели прибора.
- Сохранение настроек при отключении питания.
- Регистрация контролируемых параметров на ПК через адаптер сети ОВЕН АС2 по интерфейсу RS-232 (протокол ОВЕН).
- К сети RS-485 прибор подключается через преобразователь «токовая петля»/RS-485 АС2-М.

* УКТ38-B – только контроль температуры.

** Модификация входов определяется при заказе.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ УКТ38


Прибор		Основные функциональные возможности	
<p>Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией</p>	<p>УКТ38-Щ4</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Контроль температуры, влажности, давления или другой физической величины в нескольких зонах одновременно (до 8-ми) • Восемь входов* для подключения датчиков: <ul style="list-style-type: none"> – термопреобразователей сопротивления типа ТСМ/ТСР, Pt100; – терморпар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R); – датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В • Подключение к разным входам датчиков разных типов из числа приведенных в списке для одной модификации • Два выходных реле для включения аварийной сигнализации или аварийного отключения установки: <ul style="list-style-type: none"> – «Авария объекта» о выходе любой из контролируемых величин за заданные пределы; – «Авария датчика» при обрыве или коротком замыкании датчика
<p>Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией и встроенным барьером искрозащиты</p>	<p>УКТ38-В</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Контроль температуры в нескольких зонах одновременно (до 8-ми) • Восемь входов* для измерения температуры с помощью датчиков: <ul style="list-style-type: none"> – термопреобразователей сопротивления типа ТСМ 50М/Сu50 или ТСР 50П/Pt50; – термопреобразователей сопротивления типа ТСМ 100М/Сu100 или ТСР 100П/Pt100; – терморпар ТХК(L), ТХА(K) • Аварийная сигнализация или отключение установки при: <ul style="list-style-type: none"> – выходе любой из контролируемых величин за заданные пределы; – выходе датчиков из строя • Встроенный барьер искрозащиты для линий связи прибора с датчиками (маркировка взрывозащиты [Exib]IIB).

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор	УКТ38-Щ4	УКТ38-В
Питание		
Номин. напряжение питания	220 В 50 Гц	
Допустимое отклонение номинального напряжения	-15...+10 %	
Входы		
Кол-во входов для подключения датчиков	8	8
Предел основной приведенной погрешности	±0,5 %	±0,5 %
Время опроса входов	цикл опроса 8-ми входов, не более: <ul style="list-style-type: none"> • УКТ38-Щ4.ТС – 3,6 с • УКТ38-Щ4.ТП (ТПП) – 2,2 с • УКТ38-Щ4.АТ (АН) – 2,1 с 	время опроса одного входа: не более 2 с
Выходы		
Количество выходных устройств (э/м реле)	2	1
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле	4 А при 220 В (cos φ ≥ 0,4)	8 А при 220 В (cos φ ≥ 0,4)

Прибор	УКТ38-Щ4	УКТ38-В
Интерфейс связи		
Тип интерфейса	последовательный, RS-232	
Протокол	ОВЕН	
Подключение к ПК	через адаптер сети ОВЕН АС2	
Подключение к сети RS-485	через адаптер сети ОВЕН АС2-М	
Конструктивное исполнение		
Тип и габаритные размеры корпуса	щитовой Щ4, 96×96×145 мм	щитовой Щ, 96×96×180 мм
Степень защиты корпуса	IP54 (со стороны передней панели)	IP20
Взрывозащищенное исполнение		
Вид взрывозащиты для линий связи прибора с датчиками	—	«искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib»
Условия эксплуатации		
Температура окружающего воздуха	+1...+50 °С	
Атмосферное давление	86...106,7 кПа	
Отн. влажность воздуха при +35 оС	30...80 %	


Типовая функциональная схема

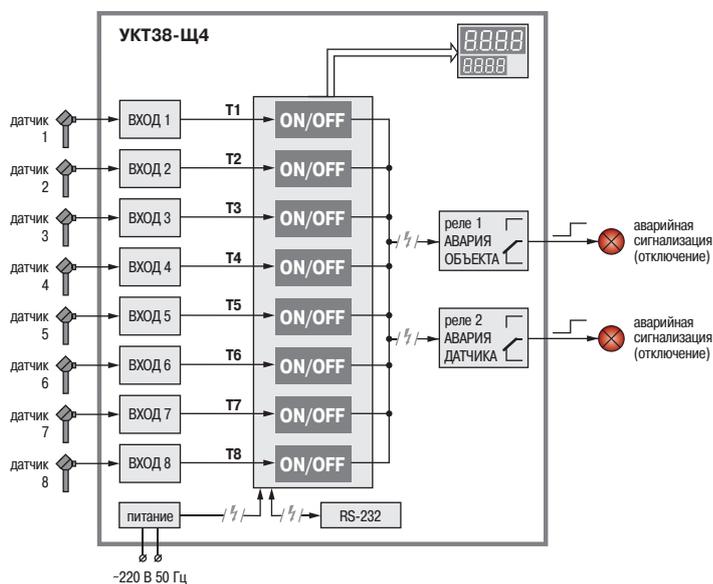

Варианты сигнализации

Тип сигнализации АВАРИЯ ОБЪЕКТА	Диаграмма работы выхода
прямой гистерезис (срабатывание по нижнему пределу)	
обратный гистерезис (срабатывание по верхнему пределу)	
П-образная логика (срабатывание при входе в границы)	
U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)	

Примечание. SP – уставка, Δ – гистерезис.

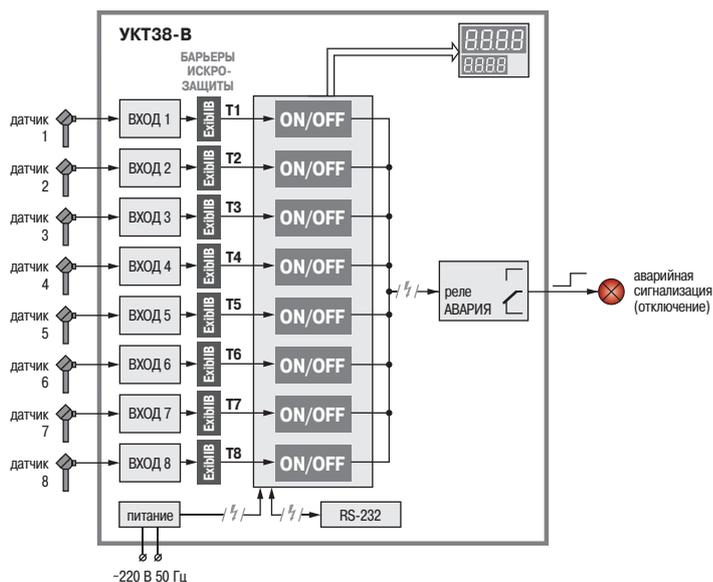

Тип сигнализации АВАРИЯ	Диаграмма работы выхода
температура больше уставки	
температура меньше уставки	

Примечание. SP – уставка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ УКТ38-Щ4

Код	Тип датчика	Тип входа	Диапазон измерений	Дискретность показаний
00	TСМ Cu100 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	ТС	-50...+200 °C	0,1 °C
01	TСМ Cu50 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	ТС	-50...+200 °C	0,1 °C
02	ТСП Pt100 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	ТС	-90...+750 °C	0,1 °C
03	ТСП 100П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	ТС	-90...+750 °C	0,1 °C
07	ТСП Pt50 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	ТС	-90...+750 °C	0,1 °C
08	ТСП 50П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	ТС	-90...+750 °C	0,1 °C
09	TСМ 50М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	ТС	-50...+200 °C	0,1 °C
14	TСМ 100М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	ТС	-50...+200 °C	0,1 °C
15	TСМ гр. 23	ТС	-50...+200 °C	0,1 °C
04	ТХК(L)	ТП	-50...+750 °C	0,1 °C
05	ТХА(K)	ТП	-50...+1300 °C	1 °C
19	ТНН(N)	ТП	-50...+1300 °C	1 °C
20	ТЖК(J)	ТП	-50...+900 °C	0,1 °C
17	ТПП(S)	ТПП	0...+1700 °C	1 °C
18	ТПП(R)	ТПП	0...+1700 °C	1 °C
10	Ток 4...20 мА	АТ	0...100 %	0,1 %
11	Ток 0...20 мА	АТ	0...100 %	0,1 %
12	Ток 0...5 мА	АТ	0...100 %	0,1 %
13	Напряжение 0...1 В	АН	0...100 %	0,1 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ УКТ38-В

Код	Тип датчика	Тип входа	Диапазон измерений	Дискретность показаний
01	TСМ Cu50 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	01	-50...+200 °C	0,1 °C
04	TСМ 50М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	01	-50...+200 °C	0,1 °C
02	ТСП Pt50 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	02	-80...+750 °C	0,1 °C
03	ТСП 50П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	02	-80...+750 °C	0,1 °C
01	TСМ Cu100 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	03	-50...+200 °C	0,1 °C
04	TСМ 100М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	03	-50...+200 °C	0,1 °C
02	ТСП Pt100 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	03	-80...+750 °C	0,1 °C
03	ТСП 100П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	03	-80...+750 °C	0,1 °C
04	ТХК(L)	04	-50...+750 °C	0,1 °C
05	ТХА(K)	04	-50...+1200 °C	1 °C

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УКТ38-Щ4

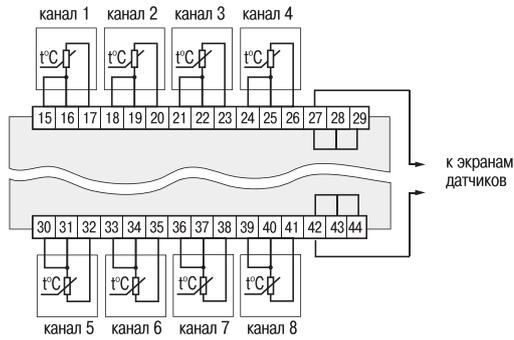


Схема подключения прибора модификации УКТ38-Щ4-ТС с термопреобразователями сопротивления типа ТСМ, ТСП

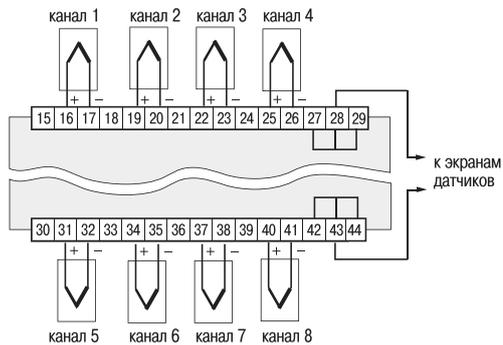


Схема подключения приборов модификаций УКТ38-Щ4-ТП и УКТ38-Щ4-ТПП с термоэлектрическими преобразователями

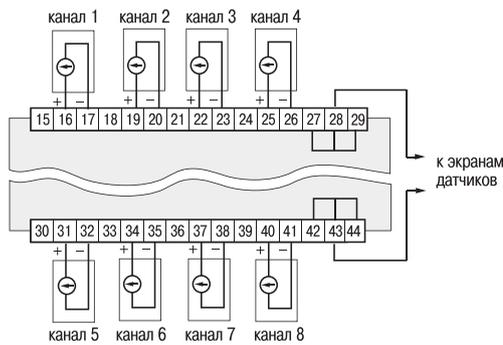


Схема подключения приборов модификаций УКТ38-Щ4-АТ и УКТ38-Щ4-АН с активными датчиками

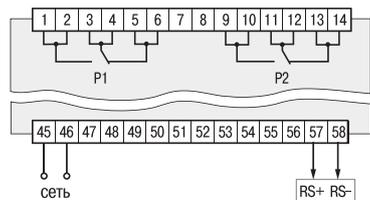


Схема подключения выходных реле

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УКТ38-Щ4

УКТ38-Щ4.X

- Тип входа:**
- ТС** – для подключения датчиков типа ТСМ 50М/100М, Сu50/Сu100 или ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100
 - ТП** – для подключения термопар ТХК(Л), ТХА(К), ТНН(Н) или ТЖК(Ј)
 - ТПП** – для подключения термопар ТПП(С) или ТПП(R)
 - АТ** – для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока
 - АН** – для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УКТ38-В

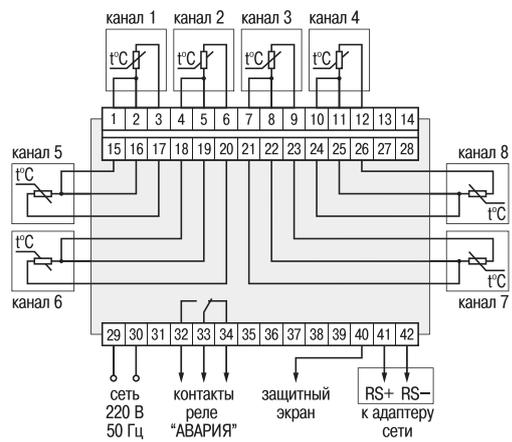


Схема подключения прибора модификаций УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03 с термопреобразователями сопротивления типа ТСМ, ТСП

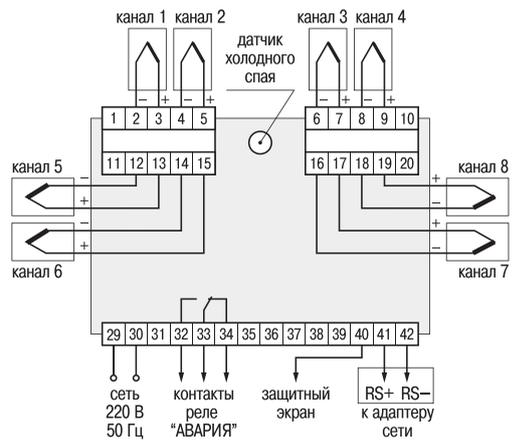


Схема подключения прибора модификации УКТ38-В.04 с термоэлектрическими преобразователями типа ТХК(Л), ТХА(К)

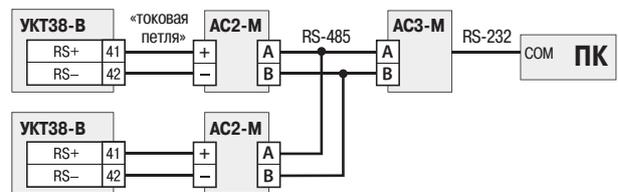


Схема подключения приборов УКТ38-В к ПК через преобразователи АС2-М и АС3-М

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УКТ38-В

УКТ38-В.X

- Тип входа:**
- 01** – для подключения датчиков типа ТСМ 50М/Сu50 или ТСП 50П/Pt50
 - 03** – для подключения датчиков типа ТСМ 100М/Сu100 или ТСП 100П/Pt100
 - 04** – для подключения термопар ТХК(Л) или ТХА(К)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ УКТ38-Щ4

Обозн. параметра	Название параметра	Допуст. значения	Комментарии
Группа У. Уставки и гистерезисы для аварийной сигнализации			
U-01...U-08	Уставки в каналах контроля 1...8	-99,9...999,9	[ед. изм.]
U-09...U-16	Гистерезисы в каналах контроля 1...8	-99,9...999,9	[ед. изм.]
Группа Р. Общие параметры			
P-01	Периодичность смены каналов при циклической индикации	01.00...09.0	[с]
P-02	Число используемых каналов	02...08	—
P-04 (2 лев. разр.)	Номер прибора в сети	00...71	—
P-04 (2 прав. разр.)	Скорость обмена по интерфейсу RS-232	00...04	1200, 2400, 4800, 9600 и 19200 [бод/с]
P-06	Скорость опроса датчиков	00.00 00.01	Увеличенная Нормальная
P-07...P-10	Тип сигнализации «Авария объекта» для каналов 1...8	00	Сигнализация выкл.
(по 2 левых и 2 правых разряда)	(тип логики двухпозиционных регуляторов 1...8)	01 02 03 04	«Прямой гистерезис» «Обратный гистерезис» П-образная логика U-образная логика
P-11...P-14 (по 2 левых и 2 правых разряда)	Положение десятичной точки на цифровых индикаторах для каналов 1...8	00 01 02 03	Точка отсутствует Точка после 3-го разряда Точка после 2-го разряда Точка после 1-го разряда
F-01...F-08	Сдвиг характеристики для каналов 1...8	-99,9...999,9	[ед. изм.], прибавл. к измер. значению
F-09...F-16	Наклон характеристики для каналов 1...8	-99,9...999,9	Умножается на измеренное значение
Группа А. Типы датчиков и параметры цифровых фильтров			
A-01...A-08 (2 прав. разр.)	Код типа входного датчика для каналов 1...8		см. табл. «Характеристики подключаемых датчиков». Можно задавать различные типы датчиков из списка для одного типа входов
A-01...A-08 (2 лев. разр.)	Глубина цифр. фильтра для каналов 1...8	0...30	При 00 и 01 фильтр отключен
Группа С. Параметры масштабирования (только для модификаций УКТ38-Щ4.АТ и УКТ38-Щ4.АН)			
C-01, C-03...C-15	Нижняя граница шкалы измерений для каналов 1...8	-99,9...999,9	[ед. изм.]
C-02, C-04...C-16	Верхняя граница шкалы измерений для каналов 1...8	-99,9...999,9	[ед. изм.]

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ УКТ38-В

Обозначение параметра	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка
U-01...U-08	Уставки температуры в каналах контроля 1...8, служащие для формирования сигнала «Авария»	диапазон измерения	[град.]	30
P-01 (2 лев. разр.)	Режим работы выходного реле при аварии	00 01 02	Реле не используется Реле выключено Реле включено	02
P-01 (2 прав. разр.)	Тип входных термопреобразователей	01 02 03 04 04 05	TSM Cu50, Cu100 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) TСП Pt50, Pt100 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) TСП 50П, 100П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) TSM 50М, 100М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) ТХК ТХА	01 04
P-02 (2 лев. разр.)	Число используемых каналов	02...08	—	08
P-02 (2 прав. разр.)	Тип аварийной сигнализации	00 01 02	Сигнализация выключена Сигнализация при измеренном значении, большем уставки Сигнализация при измеренном значении, меньшем уставки	01
P-03 (2 лев. разр.)	Режим работы автоматической коррекции температуры свободных концов термопары	00 01	Коррекция выключена Коррекция включена	01
P-04	Состояние интерфейса связи прибора с ЭВМ	71.00 71.01	Выключен Включен	71.01
P-05 (2 лев. разр.)	Режим индикации	00 01	Постоянно включен циклический режим Циклический режим переключается в статический кнопкой СТОП	00
P-05 (2 прав. разр.)	Режим работы сигнализации	00 01	Реле срабатывает только при выходе контролируемых параметров за заданные границы Реле срабатывает также при выходе датчиков из строя	01
F-01...F-08	Сдвиг характеристики для восьми каналов контроля	-20,0...20,0	[град.] Прибавляется к измеренному значению	00

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОВЕН ТРМ13х

Линейка измерителей-регуляторов многоканальных



КЛАСС ТОЧНОСТИ
0,5/0,25



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В многозонных печах, пищевой, упаковочной, металлообрабатывающей, химической промышленности, деревообработке, в производстве строительных материалов и др. Могут быть использованы в качестве многозонных регуляторов или многопороговой сигнализации.



TRM138B

Применяется в пищевой, медицинской, химической и нефтеперерабатывающей промышленности для работы с датчиками, находящимися во взрывоопасных зонах. Может использоваться как 8-канальный активный барьер искрозащиты



щитовой со съёмным клеммником и минимальной глубиной монтажа 169×138×50 мм IP54 (со стороны передней панели)



щитовой 96×96×148 мм IP54 (со стороны передней панели) +съёмный клеммник для входов

TRM136



ТУ 4217-038-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

TRM138



ТУ 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

TRM138B



ТУ 4211-017-46526536-2006
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ТРМ13Х

TRM136

Измеритель-регулятор универсальный 6-канальный



TRM138

Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный



TRM138B

Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный со встроенным барьером искрозащиты



- Универсальные входы* для подключения от 1 до 6 (8) датчиков разного типа в любых комбинациях, что позволяет одновременно измерять и контролировать несколько различных физических величин (температуру, влажность, давление и др.).
- Вычисление дополнительных величин:
 - средних значений от 2 до 6 (8) измеренных величин;
 - разностей измеренных величин;
 - скорости изменения измеряемой величины.
- До 6 (8) каналов регулирования или регистрации измеренных или вычисленных величин:
 - двухпозиционное (ON/OFF) регулирование;
 - регистрация на аналоговом выходе (4...20 мА или 0...10 В).
- 6 (8) выходов различных типов в выбранной пользователем комбинации.
- Режим ручного управления выходами.
- Аварийная сигнализация о неисправности датчиков и об обрыве цепи регулирования (LBA).
- Конфигурирование функциональной схемы и установка параметров:
 - кнопками на лицевой панели прибора;
 - на ПК с помощью программы-конфигуратора.
- Стандартная конфигурация — удобный выбор из четырех возможных.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол OVEN, Modbus).
- Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД200 позволяет архивировать измеряемые параметры.
- Минимальная глубина монтажа в щит**.
- Съёмный клеммник**.

* Для измерения давления, влажности, расхода и др. величин используются датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения 0...50 мВ, 0...1 В.

** Для TRM136 и TRM138 в корпусе Щ7.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор	ТРМ136	ТРМ138	ТРМ138В
Питание			
Напряжение питания	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц		100...245 В переменного тока частотой 47...63 Гц
Потребляемая мощность	не более 18 ВА		не более 12 ВА
Напряжение встроенного источника питания	24±3 В постоянного тока		24±3 В постоянного тока
Максимально допустимый ток: – для активных датчиков – для ЦАП и внешних устройств	150 мА 150 мА		4 канала по 40 мА каждый 150 мА
Входы/выходы			
Количество универсальных входов	6	8	8
Количество выходных устройств	6	8	8
Типы выходных устройств	Р, К, С, Т, И, У	Р, К, С, Т, И, У	Р, К, С, И
Интерфейс связи			
Тип интерфейса	RS-485		
Протоколы	ОВЕН, Modbus (RTU, ASCII)		
Скорость передачи данных	2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с		
Конструктивное исполнение			
Тип и габаритные размеры корпуса	• щитовой Щ7, 144×169×50,5 мм	• щитовой Щ4, 96×96×145 мм • щитовой Щ7, 144×169×50,5 мм	• щитовой Щ4 со съемным клеммником, • 96×96×148 мм
Степень защиты корпуса	IP54 (со стороны передней панели)		
Условия эксплуатации			
Температура окружающего воздуха	+1...+50 °С		
Атмосферное давление	86...106,7 кПа		
Отн. влажность воздуха при +25 °С	не более 80 %		

ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ

Параметр	Значение
Время опроса одного входа	не более 0,6 с
Предел основной приведенной погрешности: – для термоэлектрических преобразователей – для других датчиков	±0,5 % (±0,25 % для ТРМ136 и ТРМ138 с откл. схемой коррекции холодного спая) ±0,25 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

Тип датчика	Диапазон измерений		Дискретность показаний*	
	ТРМ136 ТРМ138	ТРМ138В	ТРМ136 ТРМ138	ТРМ138В
ТСМ Cu50 (α=0,00426 °C ⁻¹)	-50...+200 °С		0,1 °С	
ТСМ 50М (α=0,00428 °C ⁻¹)	-190...+200 °С	-180...+200 °С		
ТСМ Cu100 (α=0,00426 °C ⁻¹)	-50...+200 °С			
ТСМ 100М (α=0,00428 °C ⁻¹)	-190...+200 °С	-180...+200 °С		
ТСП Pt50 (α=0,00385 °C ⁻¹)	-200...+750 °С			
ТСП 50П (α=0,00391 °C ⁻¹)	-200...+750 °С			
ТСП Pt100 (α=0,00385 °C ⁻¹)	-200...+750 °С			
ТСП 100П (α=0,00391 °C ⁻¹)	-200...+750 °С			
ТСМ гр. 23 (R ₀ =53 Ом (α=0,00426 °C ⁻¹))	-50...+200 °С			
термопара ТХК (L)	-50...+750 °С		0,1 °С	
термопара ТХК (J)	-50...+900 °С			
термопара ТНН (N)	-50...+1300 °С		1 °С	0,1 °С
термопара ТХА (K)	-50...+1300 °С			
термопара ТПП (S)	0...+1750 °С	+10...+1740 °С		
термопара ТПП (R)	0...+1750 °С	+10...+1740 °С		
термопара ТВР (A-1)	0...+2500 °С	+20...+2500 °С		
ток 0...5 мА	0...100 %		0,1 %	
ток 0...20 мА	0...100 %			
ток 4...20 мА	0...100 %			
напряжение -50...+50 мВ	0...100 %			
напряжение 0...1 В	0...100 %			

* При измерении температуры выше +999,9 °С и ниже -99,9 °С дискретность показаний 1 °С

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ







Обозн.	Тип выхода	Электрические характеристики	
		ТРМ136, ТРМ138	ТРМ138В
Р	электромагнитное реле	1 А при 250 В 50 Гц, cos φ ≥ 0,4 или 30 В пост. тока	4 А при 250 В 50 Гц, cos φ ≥ 0,4
К	транзисторная оптопара п-р-п-типа	400 мА при 60 В пост. тока	
С	симисторная оптопара в режиме управления внешним симистором в режиме коммутации нагрузки	400 мА при 250 В 50 Гц, длит. импульса не более 2 мс, частота (50 ± 1) Гц	500 мА при 300 В 50 Гц, длит. импульса 5 мс, частота 50 Гц
		40 мА при 250 В 50 Гц	50 мА при 300 В 50 Гц
Т	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение холостого хода – (6±0,5) В пост. тока, выходное напряжение на нагрузке 250 Ом – 3,3...4,9 В пост. тока, ток КЗ – 50...72 мА	—
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4...20 мА»	нагрузка 0...1300 Ом (номин. 700 Ом), напряжение питания 10...36 В пост. тока (номин. 24±3 В)	нагрузка 0...800 Ом
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение 0...10 В»	нагрузка не менее 5 кОм, напряжение питания 15...36 В (номин. 24±3 В)	—

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ TRM13X

Прибор		Основные функциональные возможности	
<p>Измеритель-регулятор универсальный шестиканальный</p>	<p>TRM136</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 6 универсальных входов для подключения от 1 до 6 датчиков разного типа в любых комбинациях • Вычисление дополнительных величин: <ul style="list-style-type: none"> – средних значений от 2 до 6 измеренных величин – разностей измеренных величин – скорости изменения измеряемой величины • До 6 каналов регулирования или регистрации измеренных или вычисленных величин: <ul style="list-style-type: none"> – двухпозиционное (ON/OFF) регулирование – регистрация на аналоговом выходе (4...20 мА, 0...10 В) • 6 выходов различных типов в выбранной пользователем комбинации (Р, К, С, Т, И, У)
<p>Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный</p>	<p>TRM138</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 8 универсальных входов для подключения от 1 до 8 датчиков разного типа в любых комбинациях • Вычисление дополнительных величин: <ul style="list-style-type: none"> – средних значений от 2 до 8 измеренных величин – разностей измеренных величин – скорости изменения измеряемой величины • До 8 каналов регулирования или регистрации измеренных или вычисленных величин: <ul style="list-style-type: none"> – двухпозиционное (ON/OFF) регулирование – регистрация на аналоговом выходе (4...20 мА, 0...10 В) • 8 выходов различных типов в выбранной пользователем комбинации (Р, К, С, Т, И, У)
<p>Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный со встроенным барьером искрозащиты</p>	<p>TRM138B</p>	 <div style="text-align: center;">  [Exia] IIC </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 универсальных входов • Вычисление дополнительных величин • Встроенный барьер искрозащиты для линий связи прибора с датчиками (маркировка взрывозащиты [Exia] IIC) • До 8 каналов двухпозиционного (ON/OFF) регулирования или регистрации на аналоговом выходе • 8 выходов Р, К, С, И в различных комбинациях • Возможность работы в качестве восьмиканального активного барьера искрозащиты в модификации с токовыми выходами


Типовая функциональная схема

Варианты применения

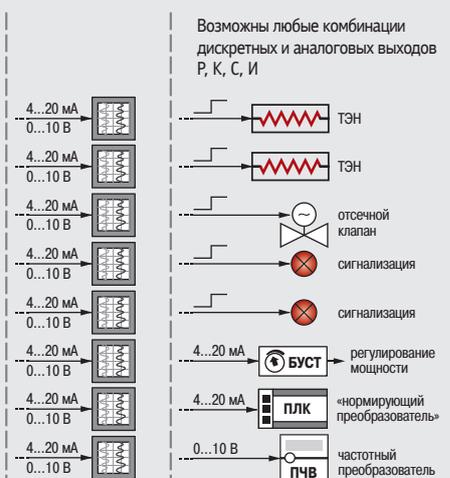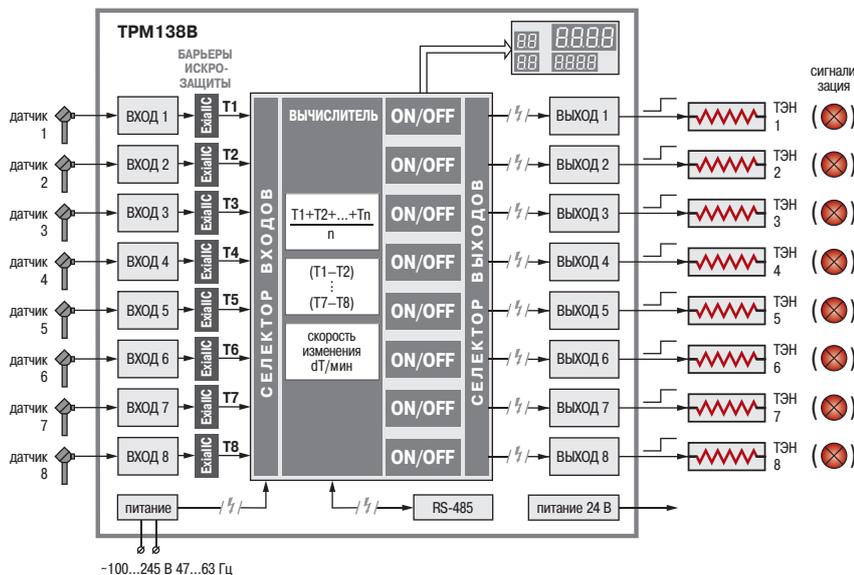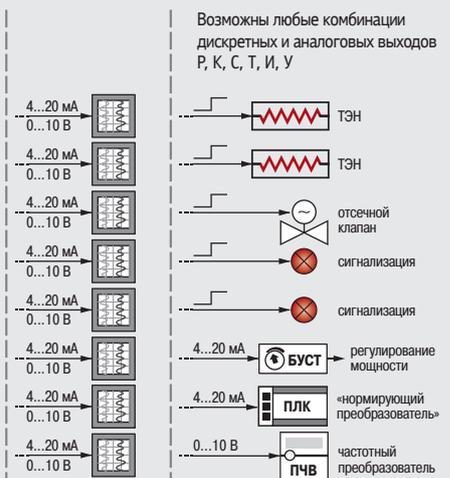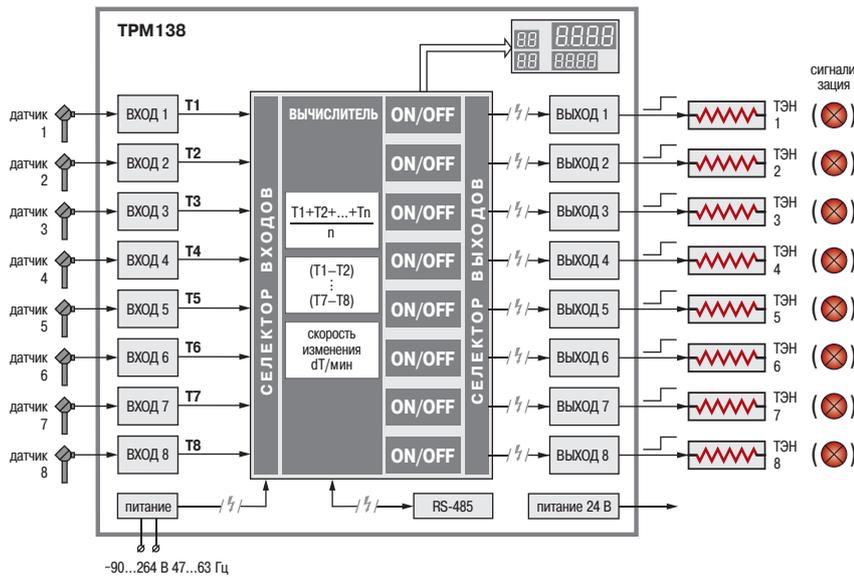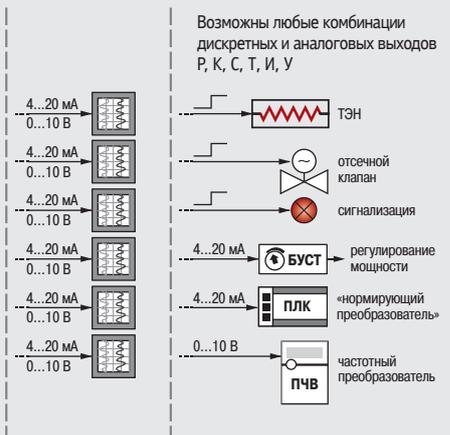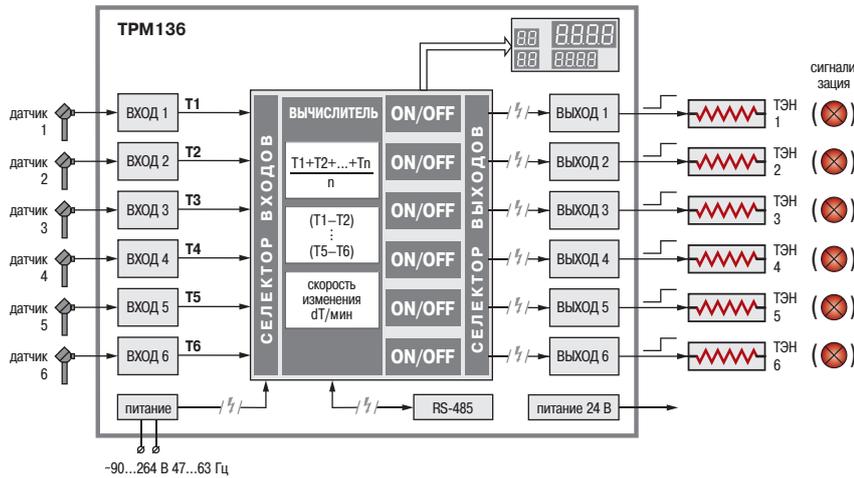


Функциональные схемы стандартных конфигураций приборов см. след. страницу


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СТАНДАРТНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ТРМ13Х

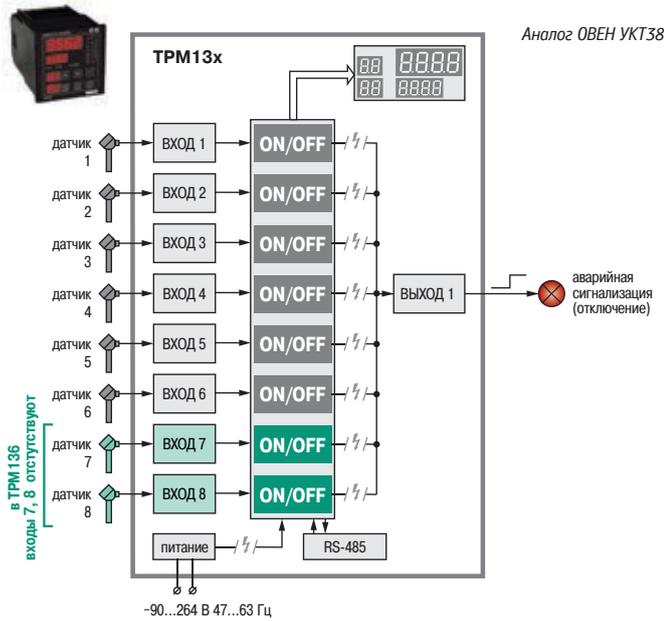


6- или 8-канальный аварийный сигнализатор, может использоваться в многозонных печах в пищевой, металлургической и других отраслях промышленности.

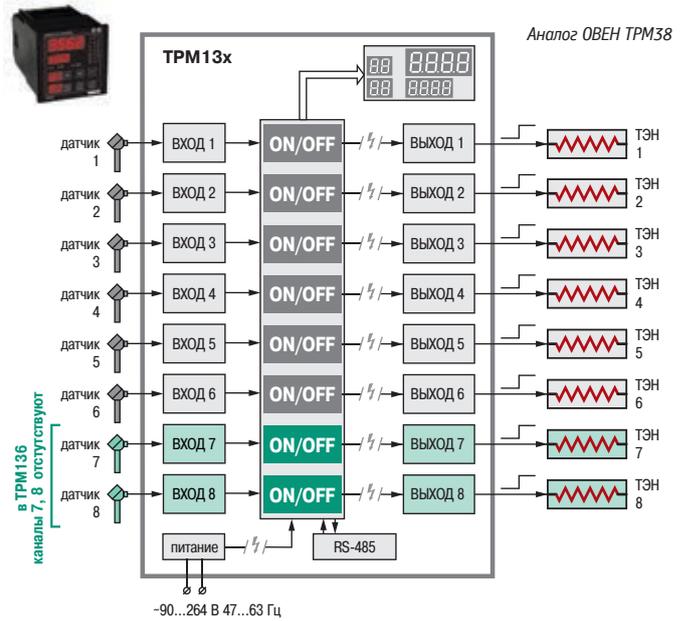

6- или 8-канальный регулятор температуры либо другой физической величины, может использоваться в многозонных печах туннельного типа, в хлебопекарном производстве и другом технологическом оборудовании.

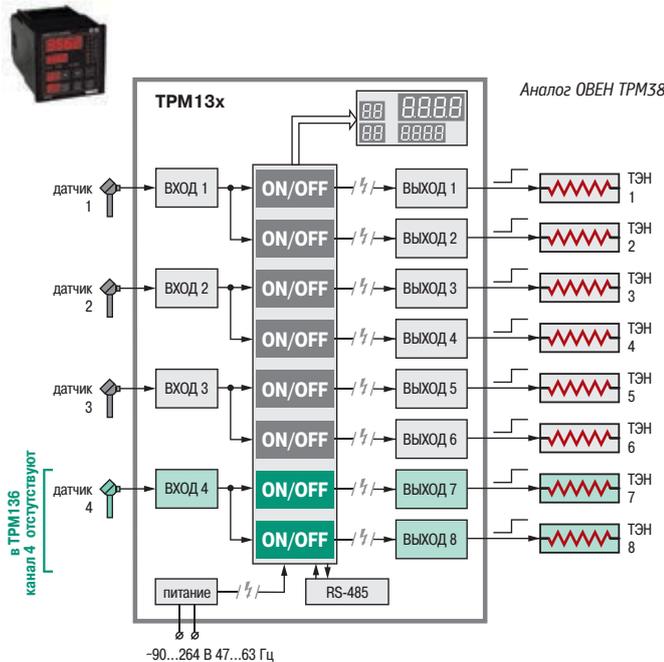

3- или 4-канальный трехпозиционный регулятор, может использоваться для контроля температуры и двухступенчатого управления процессом нагрева в технологическом оборудовании, содержащем до четырех зон нагрева и требующем быстрого разогрева при начале работы (в хлебопекарных печах, термопластавтоматах, экструдерах и др.).

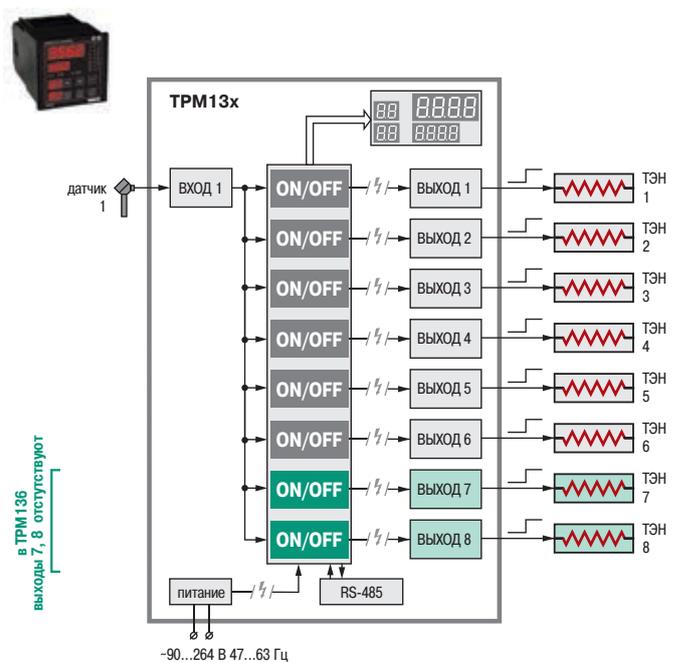

Одноканальный двухпозиционный регулятор с 6-ю или 8-ю уставками, может использоваться для контроля температуры одним датчиком и поддержания по двухпозиционному (ON/OFF) закону шести (восьми) независимых уставок.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ13Х

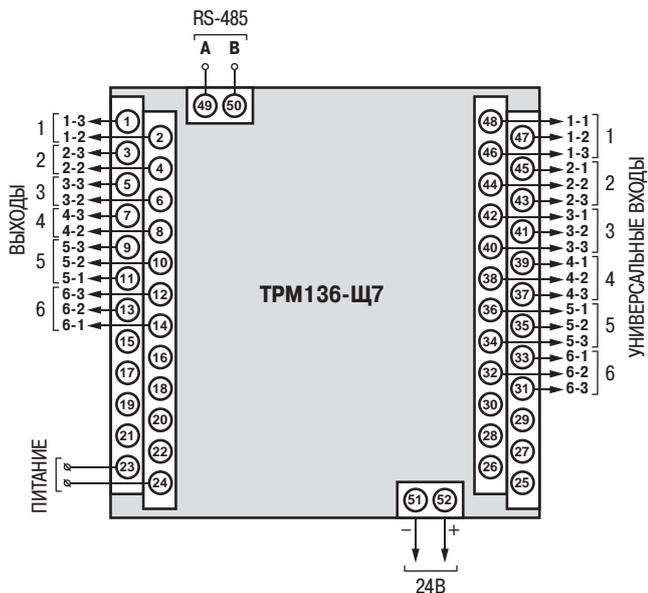


Схема расположения и назначение клемм ТРМ136 в корпусе Щ7

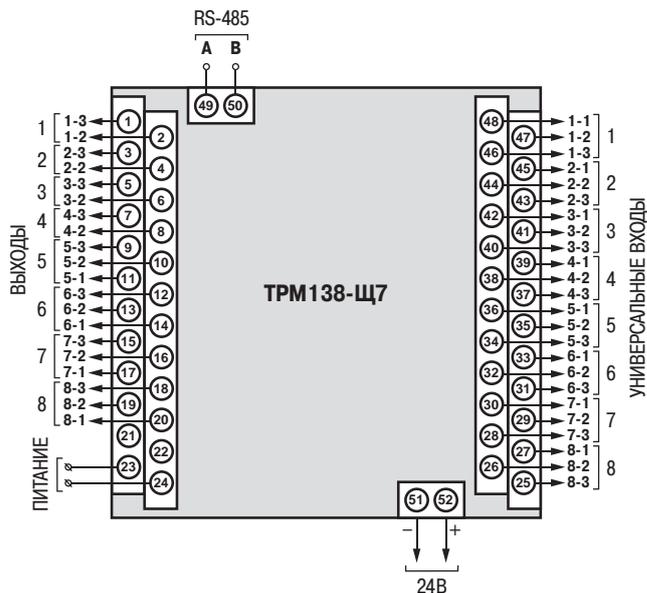


Схема расположения и назначение клемм ТРМ138 в корпусе Щ7

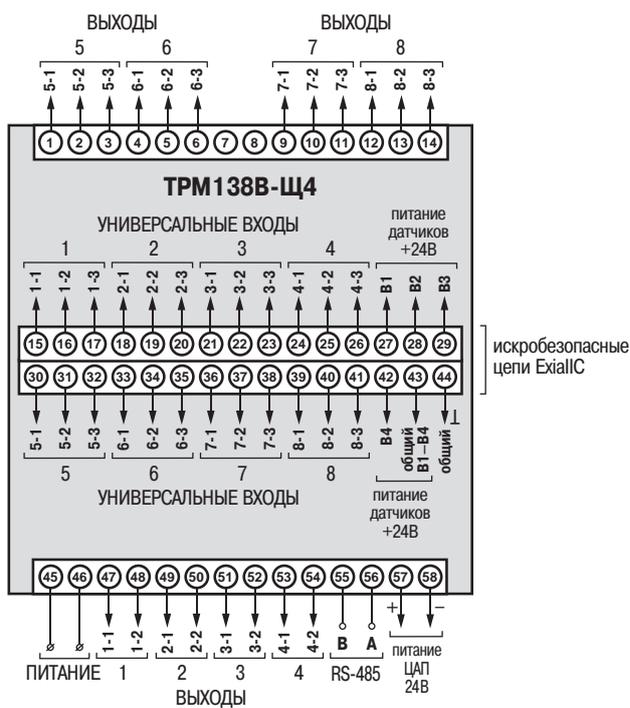


Схема расположения и назначение клемм ТРМ138В в корпусе Щ4


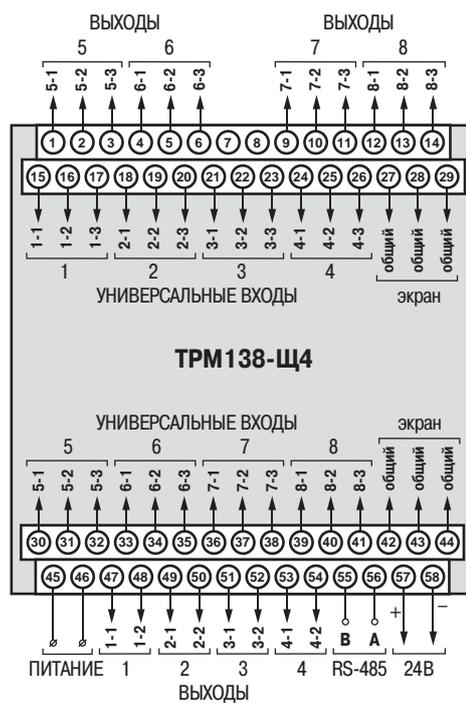



Схема расположения и назначение клемм ТРМ138 в корпусе Щ4

Схемы подключения входов и выходов – см. ниже.


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ВХОДАМ ТРМ13Х




Термопреобразователь сопротивления ТСМ/ТСР



Термопара



Датчик с выходным сигналом тока $I(0)...20, 0...5 \text{ мА}$



Датчик с выходным сигналом напряжения $0...50 \text{ мВ}, 0...1 \text{ В}$

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ13Х

Тип выхода	Выходы 1-4		Выходы 5-8	
	корпус Щ4	корпус Щ7	корпус Щ4, Щ7	корпус Щ4, Щ7
Р э/м реле				
К транзисторная оптопара				
С симисторная оптопара				
Т* выход для управления твердотельным реле				
И ЦАП 4...20 мА				
У* ЦАП 0...10 В	—	—		

* Выходы Т, У в приборе ТРМ138В отсутствуют.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ТРМ13Х

Стандартные модификации

ТРМ136-Х.Щ7

ТРМ138-Х.Х

Типы выходов 1...6:

- Р** – 6 реле электромагнитных 1 А 250 В
- К** – 6 транзисторных оптопар структуры п-р-п-типа 400 мА 60 В
- С** – 6 симисторных оптопар 40 мА 300 В
- Т** – 6 выходов 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
- И** – 6 цифроаналоговых преобразователей «параметр – ток 4...20 мА»
- ИИИРРРР** – 3 ЦАП 4...20 мА, 3 э/м реле

Типы выходов 1...8:

- Р** – 8 реле электромагнитных 1 А 250 В
- К** – 8 транзисторных оптопар структуры п-р-п-типа 400 мА 60 В
- С** – 8 симисторных оптопар 40 мА 300 В
- Т** – 8 выходов 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
- И** – 8 цифроаналоговых преобразователей «параметр – ток 4...20 мА»
- ИИИИРРРР** – 4 ЦАП 4...20 мА, 4 э/м реле

ТРМ138В-Х

Типы выходов 1...8:

- Р** – 8 реле электромагнитных 4 А 250 В
- К** – 8 транзисторных оптопар структуры п-р-п-типа 400 мА 60 В
- С** – 8 симисторных оптопар 50 мА 300 В
- И** – 8 цифроаналоговых преобразователей «параметр – ток 4...20 мА»
- ИИИИРРРР** – 4 ЦАП 4...20 мА, 4 э/м реле

Тип корпуса:

- Щ7** – щитовой, 169×138×50 мм, IP54 со стороны передней панели
- щитовой **Щ4** (при заказе не указывается), 96×96×145 мм, IP54 со стороны передней панели

ВНИМАНИЕ! Различные типы выходных устройств указываются только в такой последовательности:

И Т С К Р

Пример обозначения:

ТРМ138-ИИТТКРР
правильно

~~**ТРМ138-РРКТТИИ**~~
неправильно

Модификации на заказ: ТРМ13х-Х Х Х Х Х Х Х Х

Типы выходов 1...8:

- Р** – реле электромагнитное
- К** – транзисторная оптопара
- С** – симисторная оптопара
- Т*** – для управления твердотельным реле
- И** – ЦАП 4...20 мА
- У*** – ЦАП 0...10 В

* Выходы типа У (0...10 В) могут устанавливаться только на позиции 5, 6, 7, 8. В приборе ТРМ138В не устанавливаются выходы типа Т, У.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОВЕН ТРМ148

Универсальный ПИД-регулятор 8-канальный



щитовой со съёмным клеммником и минимальной глубиной монтажа 169×138×50 мм IP54*



щитовой 96×96×145 мм IP54*

* со стороны передней панели



ТУ 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для построения автоматизированных систем мониторинга, контроля и управления технологическими процессами в пищевой, металлообрабатывающей промышленности, при производстве керамики, в системах климат-контроля и др.



- Линейка стандартных модификаций для наиболее распространенных технологических процессов.
- Восемь универсальных входов для подключения широкого спектра датчиков.
- Восемь встроенных выходных элементов различных типов в выбранной пользователем комбинации для управления исполнительными механизмами:
 - 2-позиционными (ТЭНы, двигатели, устройства сигнализации);
 - 3-позиционными (задвижки, краны).
- Вычисление дополнительных функций от измеренных величин (квадратного корня, разности, среднего арифметического, относительной влажности психрометрическим методом, минимума, максимума и др.).
- Задание графика коррекции уставки по измерениям другого входа или по времени.
- Автонастройка ПИД-регуляторов.
- Режим ручного управления выходной мощностью.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН).
- Широкие возможности конфигурирования:
 - программа быстрого старта EasyGo;
 - программа «Конфигуратор ТРМ148» для свободного конфигурирования прибора;
 - задание параметров с лицевой панели прибора.
- Быстрый доступ к уставкам.
- Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД200 позволяет архивировать измеряемые параметры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Напряжение питания	90...245 В частотой 47...63 Гц
Количество универсальных входов	8
Типы подключаемых датчиков и сигналов	термосопротивления: ТСМ: 50М/Сu50, 100М/Сu100, 500М/Сu500, 1000М/Сu1000; ТСР: 50П/Рt50, 100П/Рt100, 500П/Рt500, 1000П/Рt1000; ТСН: 1000Н/500Н термопары: ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K), ТПП (S), ТПР (R), ТВР (A-1) ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА напряжение 0...50 мВ, 0...1 В
Входное сопротивление при подключении унифицированного сигнала: – тока – напряжения	100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора) не менее 100 кОм
Предел основной приведенной погрешности: – для термопар – для других датчиков	±0,5 % ±0,25 %
Время опроса одного входа	не более 1 с

Параметр	Значение
Напряжение встроенного источника питания	24 В постоянного тока
Макс. допустимый ток источника питания	150 мА
Количество выходных устройств	8
Типы и электрические характеристики выходных устройств	Р – э/м реле 4 А 220 В К – транзисторная оптопара п-р-п-типа 400 мА 60 В С – симисторная оптопара 50 мА 300 В (до 0,5 А в импульсном режиме 50 Гц, 5 мс) Т – выход для управления внешним твердотельным реле 4...6 В 50 мА И – ЦАП 4...20 мА У – ЦАП 0...10 В
Тип интерфейса связи с ПК	RS-485
Протокол	ОВЕН
Скорость передачи данных	2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Тип кабеля	экранированная витая пара
Тип и габаритные размеры корпуса	• щитовой Щ4, 96×96×145 мм • щитовой Щ7, 144×169×50,5 мм
Степень защиты корпуса	IP54 со стороны передней панели


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажн. воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %


СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТРМ148

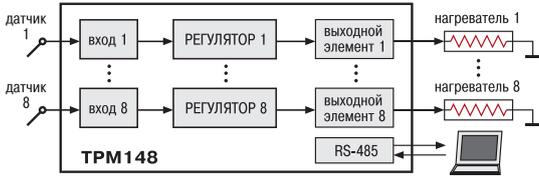


Модификация 1. 8 каналов регулирования физических величин по ПИД- или ON/OFF-закону. Количество каналов может быть уменьшено программным путем.

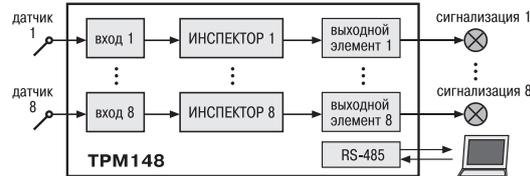


Модификация 2. 8 каналов контроля нахождения физической величины в допустимом диапазоне. К выходам подключаются сигнальные лампы, звонки и т.п.

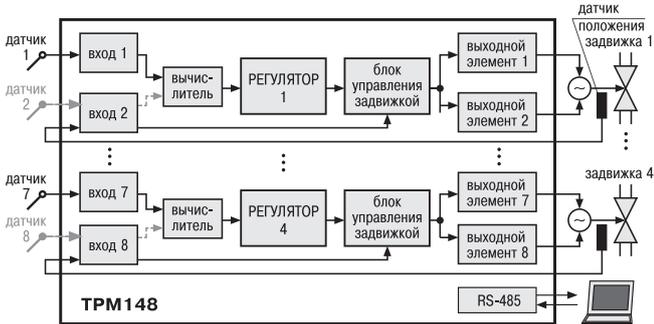


Модификация 3. 4 канала управления 3-позиционными исполнительными механизмами (задвижками, заслонками, жалюзи и т. д.). Возможно регулирование как с датчиком положения ИМ, так и без него.

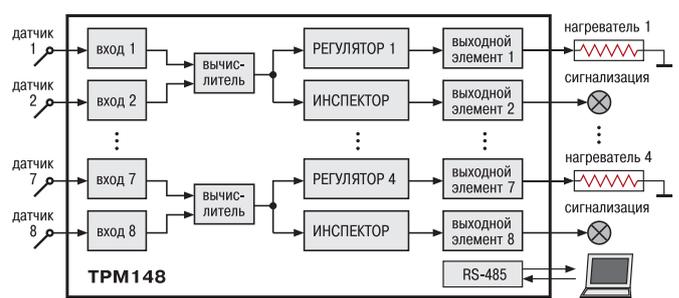

Модификация 4. 4 канала регулирования по ПИД- или ON/OFF-закону. Параллельно – контроль нахождения регулируемой величины в заданном диапазоне. Регулируемая величина может быть вычислена по результатам измерений одного или двух входов.

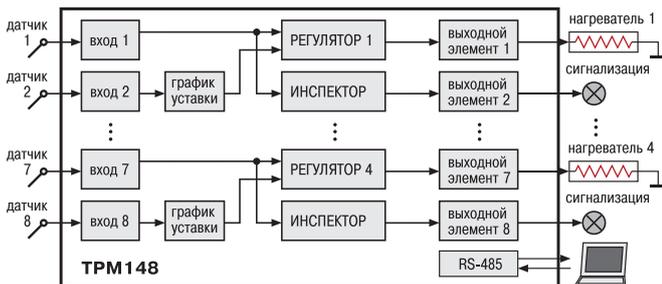

Модификация 5. 4 канала регулирования по ПИД- или ON/OFF-закону. Параллельно – контроль нахождения регулируемой величины в заданном диапазоне. Кроме того, проводится коррекция уставки по графику зависимости от измеряемой на соседнем входе физической величины.

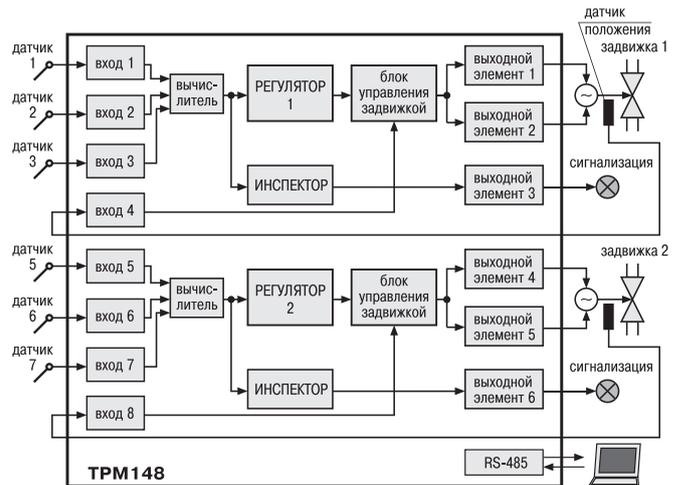

Модификация 6. 2 канала регулирования 3-позиционными ИМ (задвижками, заслонками, жалюзи и т. д.). Регулируемая величина может быть вычислена по результатам измерений трех входов. Имеется вход для подключения датчика положения. В каждом канале осуществляется контроль нахождения регулируемой величины в заданном диапазоне.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- Компакт-диск с ПО

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Стандартные модификации:

ТРМ148-Х.Х

Типы выходов 1...8:

- Р** – 8 реле электромагнитных
- К** – 8 транзисторных оптопар
- С** – 8 симисторных оптопар
- Т** – 8 выходов для управления твердотельным реле
- И** – 8 ЦАП 4...20 мА
- ИИИИУУУУ** – 4 ЦАП 4...20 мА, 4 ЦАП 0...10 В

Тип корпуса:

- Щ7** – щитовой, 169×138×50 мм, IP54 со стороны передней панели
- щитовой **Щ4** (при заказе не указывается), 96×96×145 мм, IP54 со стороны передней панели

Модификации на заказ: ТРМ148-Х Х Х Х Х Х Х Х

Типы выходов 1...8:

- Р, К, С, Т, И, У** в различных комбинациях

ВНИМАНИЕ!

Выходы типа У могут быть установлены только на последних 4-х позициях.

Пример обозначения: **ТРМ148-ИИТСКРКУ** **правильно**

ТРМ148-УРККСТИИ **неправильно**

Различные типы выходных устройств

указываются только в такой последовательности:

И Т С К Р У

ОВЕН МПР51

Регулятор температуры и влажности,
программируемый по времени



щитовой
96×96×145 мм
IP54*

* со стороны передней панели



RS-485



RS-232



ПРОТОКОЛ
ModBus



ПРОТОКОЛ
OWEN



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов при производстве мясных и колбасных изделий, в хлебопекарном производстве, в инкубаторах, термо- и климатокамерах, варочных и сушильных шкафах, при сушке древесины, изготовлении железобетонных конструкций и пр.

- Измерение трех параметров:
 - температуры камеры («сухого» термометра) $T_{\text{сух}}$;
 - температуры «влажного» термометра $T_{\text{влаж}}$;
 - температуры продукта $T_{\text{прод}}$.
- Вычисление двух дополнительных параметров:
 - разности температур $\Delta T = T_{\text{сух}} - T_{\text{прод}}$;
 - влажности Ψ психрометрическим методом (по показаниям «сухого» и «влажного» термометров).
- Два ПИД-регулятора для поддержания любых двух из пяти вышеперечисленных величин.
- Четыре выходных реле для подключения ТЭНов, охладительных систем, задвижек и других исполнительных устройств.
- Регулирование по заданной пользователем программе.
- Дополнительное реле и 8 транзисторных ключей:
 - для сигнализации об аварии и об окончании выполнения программы;
 - для управления дополнительным оборудованием.
- Автонастройка ПИД-регуляторов.
- Уровни защиты настроек прибора для разных групп специалистов (наладчиков, технологов и т. д.).
- Интерфейс «токсовая петля» – RS-232 или RS-485.
- Конфигурирование на ПК с помощью программы-конфигуратора (для подключения к ПК используется специальный кабель).




ТУ 3434-001-46526536-03

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

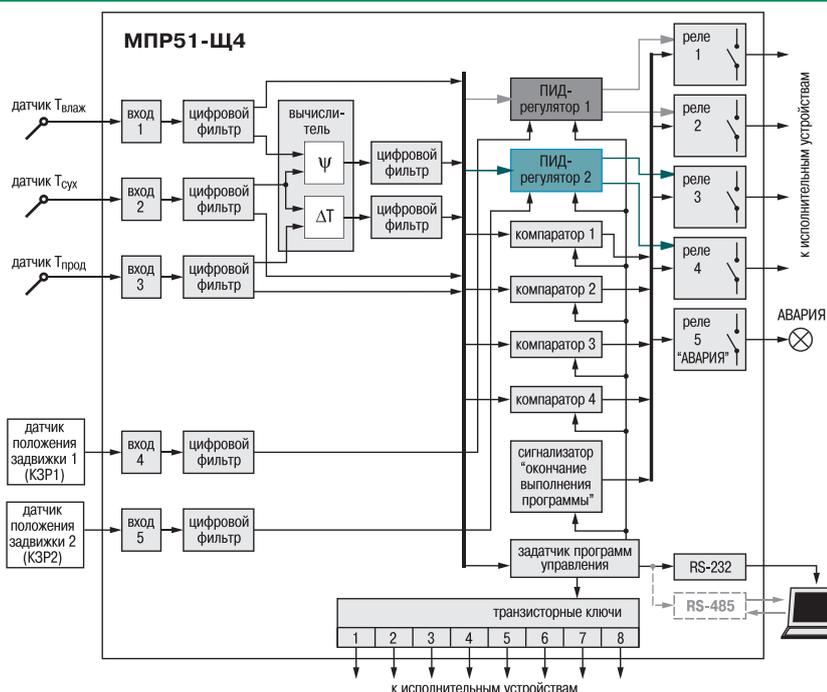

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА МПР51-Щ4

Входы для измерения температур

Датчики температуры $T_{\text{сух}}$, $T_{\text{влаж}}$ и $T_{\text{прод}}$ подключают ко входам 1...3. Прибор имеет две модификации входов:

- для подключения датчиков ТСМ/ТСП сопротивлением 50 Ом;
- для подключения датчиков ТСМ/ТСП сопротивлением 100 Ом, а также Pt100.

Использование датчиков положения задвижки

МПР51-Щ4 может управлять задвижками с использованием резистивных датчиков положения, которые подключаются ко входам 4 и 5.

Точное регулирование температуры и влажности

МПР51-Щ4 имеет в своем составе два ПИД-регулятора, которые обеспечивают точное поддержание любых двух из пяти измеренных и вычисленных параметров: $T_{\text{сух}}$, $T_{\text{влаж}}$, $T_{\text{прод}}$, Ψ и ΔT .

Выходные устройства для управления исполнительными механизмами и сигнализации

Для регулирования в МПР51-Щ4 используются 4 двухпозиционных нормально-разомкнутых реле 4 А 220 В, которые попарно закреплены за ПИД-регуляторами. ПИД-регуляторы могут управлять различными исполнительными механизмами:

- двухпозиционным (ТЭНом, охладителем) с использованием одного э/м реле;
- трехпозиционным (задвижкой) с использованием двух э/м реле.

Для управления дополнительным оборудованием либо для сигнализации о ходе технологического цикла можно использовать пятое реле «Авария» или 8 транзисторных ключей с открытым коллектором.

Любое незадействованное реле может использоваться одним из компараторов для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные пределы или для двухпозиционного регулирования.

Диагностика и контроль прохождения технологического процесса

Прибор выдает сигнал «Авария» замыканием контактов пятого реле прибора и свечением светодиода «Авария»:

- при выходе любого из регулируемых параметров за заданные пределы;
- при обрыве или коротком замыкании датчика;
- при диагностировании невозможности продолжения работы;
- по окончании выполнения программы.

В случае временного отключения питания во время выполнения программы дальнейшие действия прибора определяются по заданному пользователем алгоритму.

Регулирование по заданной пользователем программе

Изменение параметров регулирования осуществляется по заданной пользователем программе, состоящей из последовательности шагов. На каждом шаге программы могут быть заданы:

- входная величина (из пяти возможных) для каждого ПИД-регулятора;
 - уставки поддерживаемых температур и влажности;
 - условия перехода к следующему шагу — по времени и (или) по достижении заданного значения температуры (влажности);
 - скорость выхода на уставку;
 - режимы следования импульсов для транзисторных ключей.
- Программы запоминаются в энергонезависимой памяти прибора, а затем используются по выбору пользователя. Количество программ, хранящихся в памяти прибора, зависит от числа шагов в каждой из них. Количество шагов в программе задается пользователем. Всего прибор может хранить от 60 программ по 7 шагов каждая до 5 программ по 99 шагов каждая.

Программирование и защита настроек

Значения параметров задаются с помощью кнопок на лицевой панели прибора. Для каждой группы специалистов (наладчиков, технологов и т. д.) имеется своя группа параметров, доступ к которой возможен только через пароль. Существует возможность задания и изменения параметров МПР51-Щ4 с помощью программы-конфигуратора на ПК. Для этого прибор необходимо подключить к ПК с помощью **специального кабеля**.

Регистрация данных на ПК

В приборе предусмотрена возможность регистрации хода технологического процесса на ПК. Для регистрации можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или программу стороннего производителя.

В зависимости от модификации, подключение прибора к ПК осуществляется по интерфейсу RS-232 через адаптер сети OVEN AC2 или по интерфейсу RS-485 через адаптер AC3-M или AC4.

Компания OVEN бесплатно предоставляет для МПР-51-Щ4:

- драйвер для Tgase Mode;
- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологии;
- библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания	150...242 В перем. тока частотой 47...63 Гц или 210...300 В пост. тока
Диапазон измерения при использовании (в скобках – дискретность измерений): – датчика ТСМ – датчика ТСП – датчика положения задвижки	–50...+200 °С (0,1 °С) –80...+750 °С (0,1 °С) 0...100 % (1 %)
Предел основной приведенной погрешности измерения входного параметра (без учета погрешности датчика)	±0,5 %
Количество входных каналов, из них: – температуры – положения задвижки	5 3 2
Количество каналов регулирования	2
Количество выходных реле	5
Количество выходных транзисторных ключей	8
Период следования управляющих импульсов на выходе регулятора	1...120 с
Максимально допустимый ток нагрузки устройств управления: – э/м реле (при ~220 В или =30 В) – транзисторного ключа (при постоянном напряжении =50 В)	4 А 200 мА
Интерфейс связи с ПК	последовательный, RS-232 (через адаптер сети AC2) или RS-485
Длина линии связи прибора с AC2	не более 1000 м
Тип корпуса	щитовой Щ4
Габаритные размеры	96x96x145 мм
Степень защиты корпуса со стороны передней панели	IP54


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Относительная влажность воздуха (при +35 °С) – 30...80 %

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ

Контролируемый параметр	Рекомендуемый термопреобразователь OVEN	
	Тип входа 01	Тип входа 03
Тсух	ДТС035-50M.B3.120	ДТС035-100M.B3.120
Твлаж	ДТС035-50M.B3.120	ДТС035-100M.B3.120
Тпрод	ДТС174-50M.B3.100	ДТС174-100M.B3.100

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МПР51

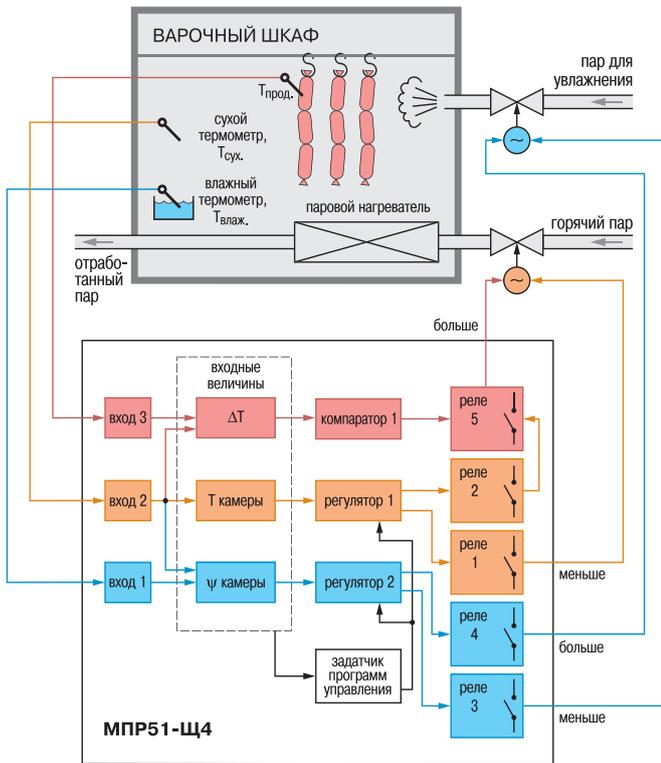


Пример 1. Управление температурно-влажностным режимом варочного шкафа

Технология изготовления некоторых вареных колбас требует соблюдения особого температурного режима, суть которого заключается в необходимости поддержания заданной разности температур ΔT в камере ($T_{сух}$) и внутри продукта. Превышение этой величины может привести к разрыву оболочки батонов и порче продукции.

Для выполнения условия $\Delta T \leq A$, где $\Delta T = T_{сух} - T_{прод}$; A — максимально допустимая разность температур, в МПР51-Щ4 используется компаратор 1, который в случае превышения ΔT заданного значения блокирует включение реле 2, подающего пар для нагрева камеры.

Пример блока программы для поддержания компаратором 1 заданной величины ΔT

Значение параметра	Комментарии
c01=004	Входная величина компаратора равна $\Delta T = T_{сух} - T_{прод}$
c02=005	Выходом компаратора 1 является реле 5
c03=20	Значение верхней уставки компаратора 1 равно 20 °C
c04=18	Значение нижней уставки компаратора 1 равно 18 °C
c05=001	Логика работы компаратора 1: по достижении $\Delta T=20$ (верхняя уставка) компаратор блокирует включение реле 2 (реле 5 разомкнуто); по достижении $\Delta T=18$ (нижняя уставка) компаратор снимает блокировку реле 2 (реле 5 замкнуто)
c06=000	Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки в начале программы отключена
c07=001	Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки в начале шага отключена

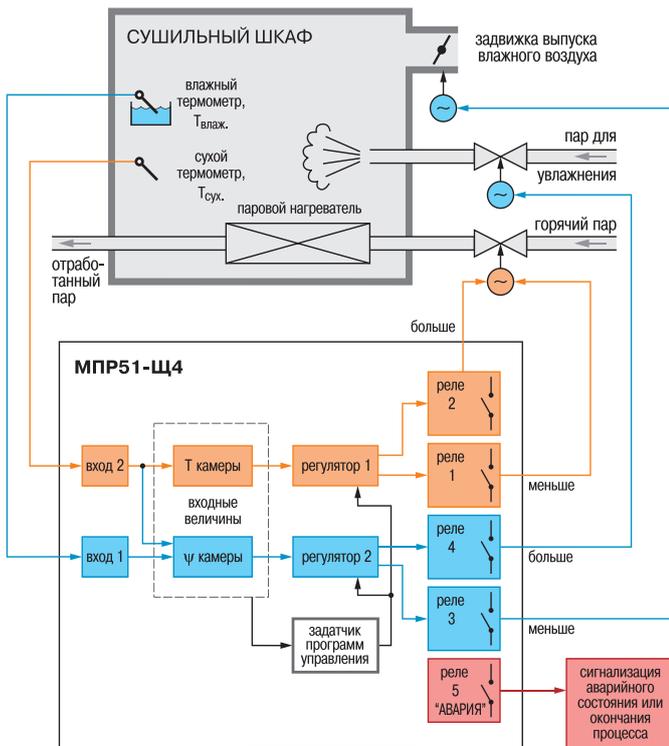




Пример 2. Управление температурно-влажностным режимом в процессе сушки

Процесс сушки состоит из нескольких последовательных этапов с определенной длительностью, во время которых температура и влажность поддерживаются постоянными.

Для поддержания температуры в сушильном шкафу используется паронагреватель, через который пропускается горячий пар.

Для управления количеством проходящего пара используются реле 1 и реле 2. Два других реле задействованы в управлении подачи пара для поддержания влажности: реле 4 управляет положением клапана, подающего пар, а реле 3 управляет задвижкой выпуска влажного воздуха. Реле 5 используется для сигнализации об аварии и об окончании процесса сушки.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МПР51

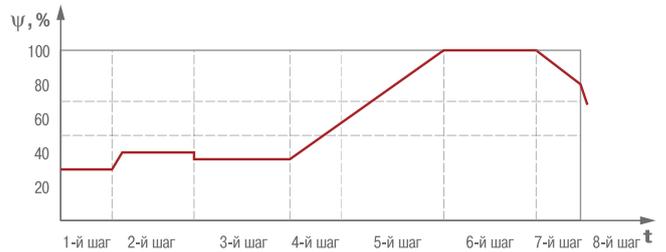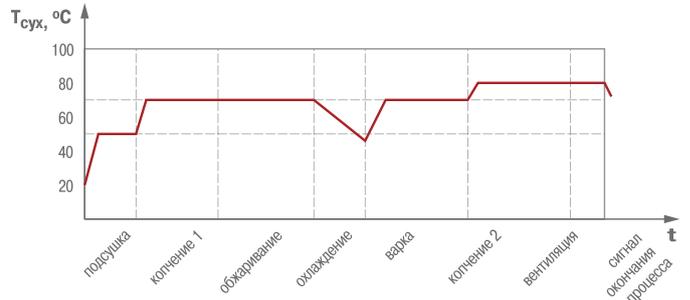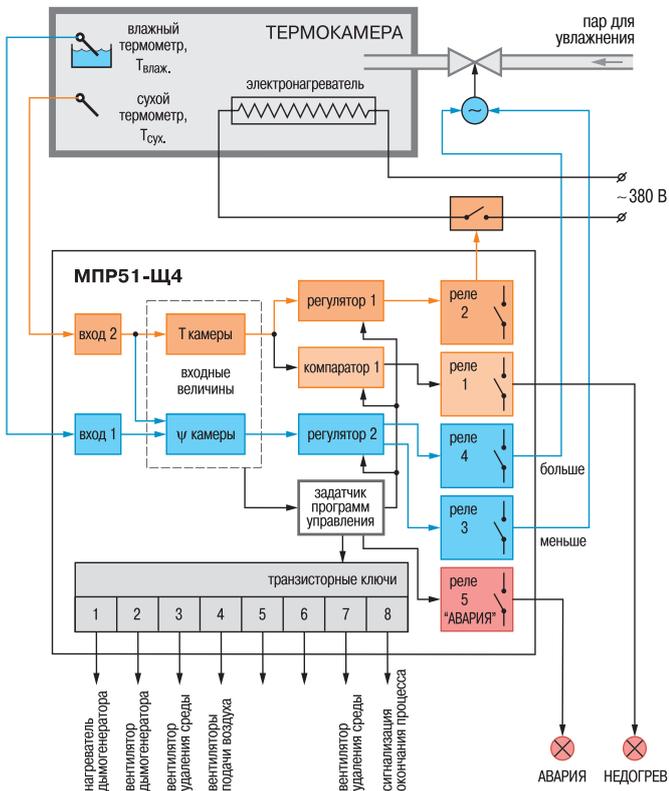

Графики температуры и влажности заданного температурно-влажностного режима

Пример 3.

Управление температурно-влажностным режимом при термической обработке мясoproдуктов в термокамере

При термообработке и копчении мясoproдуктов в термокамере требуется не только точное поддержание определенной температуры и влажности на каждой стадии процесса, но и периодическое включение дополнительных устройств, например, дымогенератора или вентилятора. Для этого, помимо реле 2 для управления ТЭНом и двух реле (реле 3 и реле 4), обеспечивающих непрерывное поступление пара в камеру, в схеме задействованы транзисторные ключи для управления вспомогательными устройствами.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

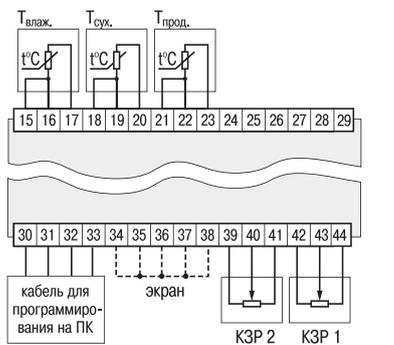


Схема подключения измерительных датчиков и датчиков положения задвижек

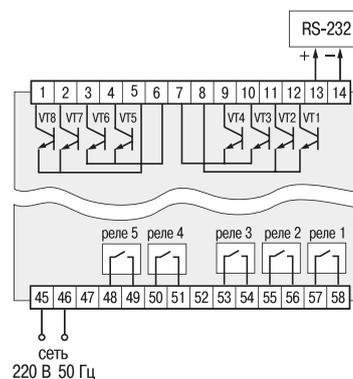


Схема подключения транзисторных ключей и выходных устройств

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обознач.	Название	Допустимые значения	Комментарии
Уровень L1. Параметры программы технолога			
Параметры программ			
H01	Количество шагов в программе	001...099	—
H02	Номер шага программы, который явл. начальным шагом цикла	000...099	—
Параметры компараторов С1... С4			
c01	Входная величина компаратора	001 002 003 004 005 006 007	Температура продукта ($T_{\text{прод.}}$), [град.] Температура камеры (сухого термометра, $T_{\text{сух.}}$), [град.] Температура влажного термометра ($T_{\text{влаж.}}$), [град.] $\Delta T = T_{\text{сух.}} - T_{\text{прод.}}$, [град.] Относительная влажность Ψ , [%] Входная величина 1-го регулятора Входная величина 2-го регулятора
c02	Выход компаратора	000 001...004 005 006	Выход компаратора отключен 1...4-е реле 5-е реле, светодиод «Авария» не горит 5-е реле, светодиод «Авария» горит
c03	1-я (верхняя) уставка компаратора	-99...+999 0...99	[град.] [%]
c04	2-я (нижняя) уставка компаратора	-99...+999 0...99	[град.] [%]
c05	Логика работы компаратора	000 001 002 003	Реле замыкается при значении контролируемой величины, больше верхней уставки, а размыкается — при меньшем нижней уставки Реле замыкается при значении величины, меньшем нижней уставки, а размыкается — при большем верхней уставки Реле замыкается при значении контролируемой величины, находящемся между нижней и верхней уставками Реле замыкается при выходе значения контролируемой величины за пределы, заданные верхней и нижней уставками
c06	Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки в начале программы	000 001	Откл. Вкл.
c07	Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки в начале шага	000 001	Откл. Вкл.
c08	Блокировка срабатывания компаратора до снятия внешнего воздействия	000 001	Откл. Вкл.
c09	Время задержки срабатывания компаратора	000...999	[с]
c10	Время задержки отпущения компаратора	000...999	[с]
Параметры шагов			
n01... n08	Режимы 1-го...8-го транзисторных ключей на данном шаге	000 001 002...015	Ключ не замкнут (транзистор закрыт) Ключ замкнут непрерывно (транзистор открыт) 1...14-й импульсные режимы работы ключа, задаваемые в параметрах F02... F15 (F.02... F.15)
Y01	Условие перехода к следующему шагу	000 001 002 003	По достижении установленного в параметре Y02 значения температуры или влажности По достижении установл. в параметрах Y04 и Y05 времени По выполнении условий 000 и 001 По выполнении условий 000 или 001
Y02	Условия перехода к следующему шагу по температурам или влажности	001 (002) 003 (004) 005 (006) 007 (008) 009 (010)	$T_{\text{прод.}} > T_{\text{уст.прод.}}$ ($T_{\text{прод.}} < T_{\text{уст.прод.}}$), [град.] $T_{\text{сух.}} > T_{\text{уст.сух.}}$ ($T_{\text{сух.}} < T_{\text{уст.сух.}}$), [град.] $T_{\text{влаж.}} > T_{\text{уст.влаж.}}$ ($T_{\text{влаж.}} < T_{\text{уст.влаж.}}$), [град.] $\Delta T > \Delta T_{\text{уст.}}$ ($\Delta T < \Delta T_{\text{уст.}}$), [град.] $\Psi > \Psi_{\text{уст.}}$ ($\Psi < \Psi_{\text{уст.}}$), [%]
Y03	Уставка условия перехода к следующему шагу по температурам или влажности	-99...+999	в диапазоне измерения датчиков
Y04	Длительность шага	0...60	[ч]
Y05	Длительность шага	0...59	[мин]
Параметры 1-го (2-го) регуляторов на данном шаге			
E01 (E.01)	Входная величина регулятора	001 002 003 004 005	Температура продукта, [град.] Температура сухого термометра в камере, [град.] Температура влажного термометра, [град.] $\Delta T = T_{\text{сух.}} - T_{\text{прод.}}$, [град.] Относительная влажность Ψ , [%]
E02 (E.02)	Уставка входной величины (целая часть) — XXX.	-99...+999 0...99	[град.], пользователь задает только [%] целую часть уставки XXX.X
E03 (E.03)	Уставка входной величины (дробная часть) — .00X	00.0...00.9 00.1...00.9	[град.], пользователь задает только [%] дробную часть уставки XXX.X
E04 (E.04)	Скорость выхода на уставку	00.0...99.9	[град/мин]; [%/мин]
E05 (E.05)	Знак скорости выхода на уставку	000 001	Положительный (рост входной величины) Отрицательный (снижение входной величины)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

(продолжение таблицы)

Обознач.	Название	Допустимые значения	Комментарии
Уровень L2. Общие параметры			
Scr	Параметр секретности	001 002 003	Вход в уровень только через пароль Вход в уровень по паролю для записи, без пароля для чтения Вход в уровень без установки пароля для чтения и записи
Параметры импульсных режимов транзисторных ключей			
F02 ... F15	Длительность импульса 1...14-го режимов	000...999	[с]
F.02... F.15	Длительность паузы между импульсами 1...14-го режимов	000...999	[с]
Коррекция показаний термометров			
Сдвиг характеристики датчика			
1с1 2с1 3с1	для термометра продукта для сухого термометра для влажного термометра	000...51.1	Прибавляется к измеренному значению, [ед. измер.]
Знак сдвига характеристики			
1с2 2с2 3с2	для термометра продукта для сухого термометра для влажного термометра	000 001	Положительный Отрицательный
Наклон характеристики датчика			
1с3 2с3 3с3	для термометра продукта для сухого термометра для влажного термометра	000...25.5	Умножается на измеренное значение, [% от измер. велич.]
Параметры цифровых фильтров			
d01... d03	Постоянные времени цифровых фильтров влажного, сухого термометров и термометра продукта, соответственно	000...064	[с]
d05, d06	Пост. времени фильтров датч. положения задвижек 1 и 2	000...064	[с]
Основные параметры работы прибора			
o01	Тип температурных датчиков, подключаемых к прибору	000 001 002 003	TSM Cu50/Cu100 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) TСП Pt50/Pt100 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) TСП 50П/100П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) TSM 50М/100М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)
o02	Индикация десятых долей измеренной величины на индикаторе «ПАРАМЕТР»	000 001	Индикация без десятых долей Индикация с десятными долями
o03	Управление индикатором «ВЛАЖНОСТЬ»	000 001	Индикатор указывает номер программы Индикатор указывает влажность
o04	Количество индицируемых параметров на индикаторе «ПАРАМЕТР»	001 002 003 004 005	Индцируется только $T_{\text{сух}}$. Индцируется $T_{\text{сух}}$ и $T_{\text{влаж}}$. Индцируется $T_{\text{сух}}$, $T_{\text{влаж}}$ и $T_{\text{прод}}$. Индцируется $T_{\text{сух}}$, $T_{\text{влаж}}$, $T_{\text{прод}}$ и положение задвижки 1 Индцируется $T_{\text{сух}}$, $T_{\text{влаж}}$, $T_{\text{прод}}$, полож. задвижек 1 и 2
o05	Использование коэффициентов калибровок	000 001	Используется коэфф. калибровки отдельно для входа 1, входа 2 и отдельно для входа 3 Использ. коэфф. калибр. входа 1 для всех 3-х термометров
o06	Психрометрический коэфф., для вычисления влажности	064...080	Зависит от внешних условий
o07	Поведение прибора после появления пропавшего напряжения сети питания 220 В	001 002 003 004 005	Продолжение работы с момента пропадания питания Аварийный останов (со срабатыванием реле 5) Неаварийный останов (переход в режим «Останов») Продолжение, если $T_{\text{сух}} (T_{\text{влаж}}, T_{\text{прод}}) < T_{\text{откл.}} - T_{\text{вкл.}}$ если $>$, то аварийный останов ¹ Продолжение, если $T_{\text{сух}} (T_{\text{влаж}}, T_{\text{прод}}) < T_{\text{откл.}} - T_{\text{вкл.}}$ если $>$, то неаварийный останов
o08	Значение $(T_{\text{откл.}} - T_{\text{вкл.}}) / T_{\text{откл.}}$ -100 %, необходимое для задания значений 004, 005 предыдущего параметра o07	0...99	[%]
o09	Скорость обмена данными с компьютером по последовательному порту RS-232	000 001 002 003 004 005 006 007	300 бод (бит/с) 600 бод 1200 бод 2400 бод 4800 бод 9600 бод 14400 бод 19200 бод
o10	Тип разбиения памяти на программы и шаги	000 001 002 003 004 005 006 007	Колич. программ 60 30 20 15 12 10 6 5 Количество шагов 7 16 25 34 43 52 88 99
o11	Тип переключения каналов индикации	000 001	Автоматическое переключение Ручное переключение
Параметры 1-го (2-го) ПИД-регуляторов			
P01 (P.01)	Постоянная времени дифференцирования	000...999	[с]

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

(продолжение таблицы)

Обознач.	Название	Допустимые значения	Комментарии
P02 (P.02)	Постоянная времени интегрирования	000...999	[с]
P03 (P.03)	Полоса пропорциональности	000...999 0...99	[град] [%]
P04 (P.04)	Период следования выходных импульсов	000...120	[с]
P05 (P.05)	Зона действия интегральной составляющей	000...999	[град]
P06 (P.06)	Ограничение максимальной мощности	000...99	[%]
P07 (P.07)	Тип исполнительного устройства на выходе регулятора	000 001 002 003 004 005 006 007	Коммутирует свои реле: одно – «нагреватель», другое – «холодильник» Регулятор отключен Коммутирует свое реле как «нагреватель» Коммутирует свое реле как «холодильник» Управляет задвижкой по прямо пропорциональному закону Управляет задвижкой по обратно пропорциональному закону Управляет задвижкой по прямо пропорциональному закону с обратной связью по положению Управляет задвижкой по обратно пропорциональному закону с обратной связью по положению
P08 (P.08)	Зона нечувствительности	000...099 0...99	[град] [%]
Уровень L3. Самонастройки 1-го (2-го) ПИД-регуляторов			
SLF (SLF.)	Входная величина, для которой производится самонастройка	001 002 003 004 005	Температура $T_{\text{прод.}}$ Вход $T_{\text{сух.}}$ Вход $T_{\text{влаж.}}$ $\Delta T = T_{\text{сух.}} - T_{\text{прод.}}$ Относительная влажность Ψ
Уровень L4. Калибровки датчиков			
CAL	Калибровки входов термодатчиков и датчиков положения	001 002 003 004 005 006	Калибровка входа 1 Калибровка входа 2 Калибровка входа 4 при полностью закрытой задвижке 1 Калибровка входа 4 при полностью открытой задвижке 2 Калибровка входа 5 при полностью открытой задвижке 2 Калибровка входа 5 при полностью закрытой задвижке 2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАZE

МПР51-Щ4.X.X

Тип входа:
01 – ТС 50 для подключения датчиков типа TCM 50M/Cu50 или TСП 50П/Pt50
03 – ТС 100 для подключения датчиков типа TCM 100M/Cu100 или TСП 100П/Pt100

Интерфейс RS-485:
RS – указывается при заказе модификации прибора с интерфейсом RS-485

Дополнительно поставляется
кабель для программирования МПР51-Щ4 на ПК

ОВЕН ТРМ151

Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Создание систем управления различного уровня сложности — от контуров локального регулирования до комплексных систем управления объектами с интеграцией в АСУ.



ценовой
96×96×70 мм
IP54*

* со стороны передней панели



настенный
105×130×65 мм
IP44



TU 4217-027-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ



- Линейка стандартных модификаций для наиболее распространенных технологических процессов.
- Два встроенных универсальных входа и два выхода.
- Программное управление различными исполнительными механизмами:
 - 2-позиционными (ТЭНы, двигатели);
 - 3-позиционными (задвижки, краны);
 - дополнительными устройствами (заслонки, жалюзи, дымо- или парогенераторы и т. п.).
- Широкие возможности конфигурирования на ПК или с передней панели прибора:
 - различные уровни доступа для оператора, технолога и наладчика системы;
 - для каждой стандартной модификации прибора – свой удобно организованный набор параметров.
 - программы быстрого старта, разработанные специально для каждой модификации.
- Возможность быстрого доступа к уставкам при программировании прибора с передней панели.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол OWEN).
- Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД200 позволяет архивировать измеряемые параметры.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Универсальные входы

ТРМ151 имеет два универсальных входа, к которым можно подключать датчики разного типа:

- термопреобразователи сопротивления типа ТСМ/ТСП/ТСН;
- термопары ТХК(Л), ТХА(К), ТЖК(Л), ТНН(Н), ТПП(Р), ТПП(С), ТПР(В), ТВР(А-1,2,3), ТМК(Т);
- датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В, -50...+50 мВ;
- датчики положения задвижки (резистивные или токовые);
- «сухие» контакты.

Вычисление функций от измеренных величин

ТРМ151 может вычислять целый ряд функций от величин, измеренных на входах:

- относительную влажность психрометрическим методом;
- квадратный корень из измеренной величины;
- разность измеренных величин;
- среднее арифметическое измеренных величин;
- минимальное и максимальное значения измеренных величин;
- взвешенную сумму и частное измеренных величин.

Регулирование по программе, заданной технологом

В ТРМ151 одновременно могут работать 1 или 2 канала регулирования измеренной или вычисленной величины.

ТРМ151 управляет технологическим процессом по программе, которая представляет собой последовательность шагов, например:

- нагрев или охлаждение до заданной температуры или в течение заданного времени (с необходимой скоростью);
- поддержание температуры на уровне уставки в течение заданного времени;
- поддержание температуры на уровне уставки до тех пор, пока измеряемая величина в одном из каналов не достигнет заданного значения.

Для каждого шага программы задаются уставки, параметры регулирования и условия перехода на следующий шаг.

ТРМ151 может иметь 12 программ по 10 шагов в каждой. Также можно создать программу с бесконечным числом циклов или «сцепить» несколько программ в одну, что позволяет описать технологический процесс практически любой сложности.

Режимы работы регуляторов

Регуляторы ТРМ151 могут работать в двух режимах:


- **двухпозиционное регулирование** (включение/выключение выходных устройств в соответствии с заданной логикой);
- **ПИД-регулирование**, позволяющее с высокой точностью управлять сложными объектами.

В приборе реализована функция автонастройки ПИД-регуляторов, избавляющая пользователей от трудоемкой операции ручной настройки.

Выходные элементы

В приборе в зависимости от заказа могут быть установлены 2 выходных элемента в любых сочетаниях:

- реле 4 А 220 В;
- транзисторные оптопары п-р-п-типа 400 мА 60 В;
- симисторные оптопары 50 мА 300 В;
- ЦАП «параметр-ток 4...20 мА»;
- ЦАП «параметр-напряжение 0...10 В»;
- выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле.

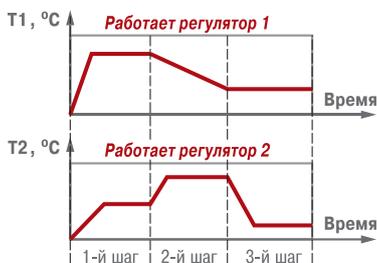

Пример программы для двухканального регулятора ТРМ151-01

Управление 2- и 3-позиционными исполнительными механизмами

TRM151 может производить регулирование 2- (ТЭНы, двигатели) и 3- позиционными (задвижки, краны) исполнительными механизмами.

Контроль прохождения технологического процесса и работоспособности системы регулирования

TRM151 может контролировать:

- нахождение регулируемой величины в заданных пределах (для этого служит блок «инспектор»);
- работоспособность измерителей (проверка на обрыв, замыкание, выход за допустимый диапазон и т. д.)
- работоспособность выходных элементов (LBA-авария).

При этом TRM151 анализирует критичность аварийной ситуации. Например, на определенном шаге программы технолога произошел обрыв датчика, который не задействован на данном шаге. Прибор в этом случае, не останавливая выполнение программы, сигнализирует о неисправности, позволяя ее вовремя устранить без прерывания технологического цикла. Однако если произошла поломка нужного в данный момент измерителя, то TRM151 останавливает программу технолога и переводит объект в режим АВАРИЯ. При этом в режиме АВАРИЯ все выходные устройства не отключаются, а переходят на заранее заданную аварийную мощность

Генераторы импульсов для выходных устройств

В технологическом процессе могут быть задействованы устройства, которые не осуществляют регулирования, но требуют периодического включения на определенном этапе. Это дымо- или парогенераторы, жалюзи систем вентиляции и т. д. TRM151 позволяет управлять такими устройствами, задавая им интервалы включения и выключения на определенном шаге программы.

Регулирование разных величин с помощью одного исполнительного механизма

В некоторых случаях может возникнуть необходимость регулирования на разных шагах программы различных входных величин с использованием одного и того же исполнительного механизма. Например, с помощью одного ТЭНа на первом шаге можно регулировать температуру, а на втором – разность температур. TRM151 позволяет реализовать такую возможность. Для этого в приборе для каждой входной величины конфигурируют свой регулятор, а затем на разных шагах программы к выходу прибора подключают разные регуляторы.

Интерфейс связи RS-485

В TRM151 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартному протоколу ОВЕН. Интерфейс RS-485 позволяет:

- конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
- передавать в сеть текущие значения измеренных величин, выходной мощности регулятора, параметров программы технолога, а также любых программируемых параметров;
- получать из сети оперативные данные для генерации управляющих сигналов.

Подключение TRM151 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4. При интеграции TRM151 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для TRM151:

- драйвер для Trace Mode;
- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологии;
- библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

Программы конфигурирования

Так как прибор обладает широкими возможностями, его настройка может превратиться в довольно сложную задачу. Для облегчения конфигурирования TRM151 компанией ОВЕН разработана специальная программа для ПК.

Программа «Конфигуратор TRM151» имеет 3 уровня доступа, защищенных паролями, – для наладчика системы, технолога и оператора. Для каждой стандартной модификации в программе представлен свой набор удобно сгруппированных параметров. Кроме того, в конфигураторе предусмотрена возможность регистрации хода технологического процесса.

Для каждой стандартной модификации предлагается программа «Быстрый старт» с простым и понятным интерфейсом. Отвечая на предлагаемые программой вопросы, можно легко произвести первую настройку прибора.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания	90...245 В перем. тока
Частота напряжения питания	47...63 Гц
Потребляемая мощность	не более 6 ВА
Количество входов для подключения датчиков	2
Время опроса одного входа	0,3 с
Количество выходных элементов	2
Интерфейс связи с компьютером	RS-485 (протокол ОВЕН)
Габаритные размеры и степень защиты корпуса: — настенный Н — щитовой Щ1	105x130x65 мм, IP44 96x96x70 мм, IP54 со стороны передней панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Обозн.	Тип выходного элемента	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
К	транзисторная оптопара n-p-n-типа	400 мА при 60 В
С	симисторная оптопара для управления однофазной нагрузкой	50 мА при 600 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 100 Гц и t _{инт.} = 5 мс)
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток» 4...20 мА	сопротивление нагрузки 0...900 Ом
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение» 0...10 В	сопротивление нагрузки более 2 кОм
Т	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4...6 В макс. выходной ток 50 мА


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний	Предел осн. привед. погрешн.
ТСМ Cu50/Cu100 (α=0,00426 °C ⁻¹)	-50...+200 °C	0,1 °C	0,25 %
ТСМ 50М/100М (α=0,00428 °C ⁻¹)	-190...+200 °C	0,1 °C	
ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100 (α=0,00391 или 0,00385 °C ⁻¹)	-200...+750 °C	0,1 °C	
ТСП 500П/1000П, Pt500/Pt1000 (α=0,00391 или 0,00385 °C ⁻¹)	-200...+750 °C	0,1 °C	
ТСН 100Н/1000Н (α=0,00617 °C ⁻¹)	-60...+180 °C	0,1 °C	
ТСМ гр. 23 (R ₀ =53 Ом (α=0,00426 °C ⁻¹))	-50...+200 °C	0,1 °C	
ТХК (L)	-200...+800 °C	0,1 °C	
ТЖК (J)	-200...+1200 °C	1 °C	
ТНН (N), ТХА (K)	-200...+1300 °C	1 °C	
ТПП (S), ТПП (R)	0...+1750 °C	1 °C	
ТПР (B)	+200...+1800 °C	1 °C	0,5 %
ТВР (A-1)	0...+2500 °C	1 °C	
ТВР (A-2)	0...+1800 °C	1 °C	
ТВР (A-3)	0...+1600 °C	1 °C	
ТМК (T)	-200...+400 °C	0,1 °C	
Сигнал тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА	0...100 %	0,1 %	
Сигнал напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В	0...100 %	0,1 %	
Датчик положения задвижки: — резистивный 0,9 кОм, 2,0 кОм — токовый 0...5 мА, 0(4)...20 мА	0...100 % 0...100 %	1 % 0,1 %	


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °C.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °C и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %


СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТРМ151 ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

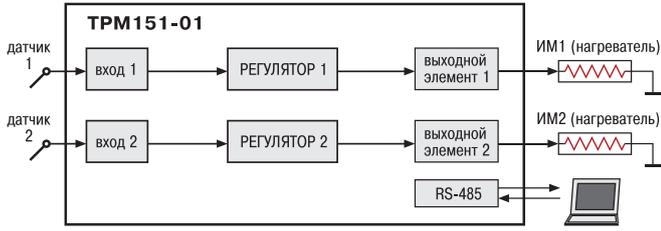


2 канала пошагового регулирования, каждый из которых подключен к своему выходному элементу. Регулятор может работать в режимах ПИД и ON/OFF

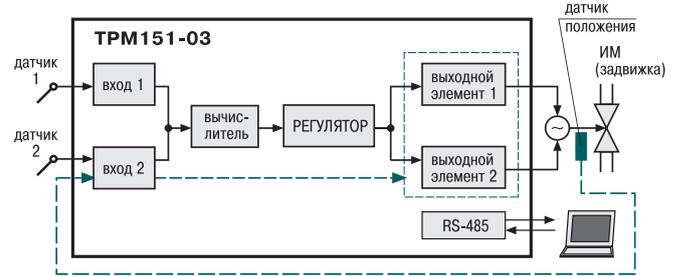


Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой с датчиком положения или без него. Применяется в системах вентиляции, водоснабжения, в пищевой промышленности, может применяться как регулятор соотношения

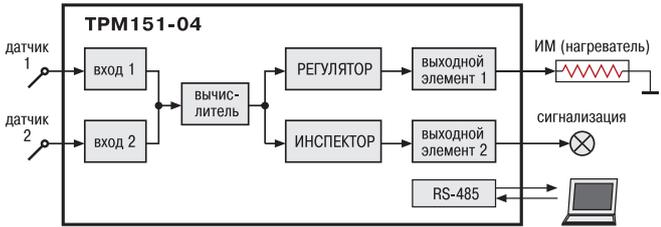


Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной величине. Имеется блок контроля выхода величины за допустимый диапазон («инспектор»). Сигнал инспектора подается на выходной элемент 2, к которому подключается средство аварийной сигнализации (лампа, звонок и т. д.)

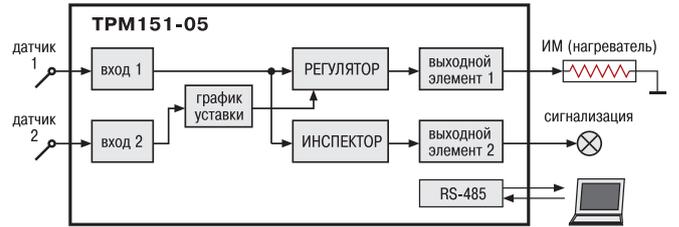


Одноканальное пошаговое регулирование, при этом уставка регулятора может быть скорректирована по определенной функции от значения, измеренного на входе 2. Также может быть подключен блок инспектора, соединенный со вторым выходом прибора. Применяется в погодозависимых системах отопления, многозонных электропечах, теплицах и инкубаторах

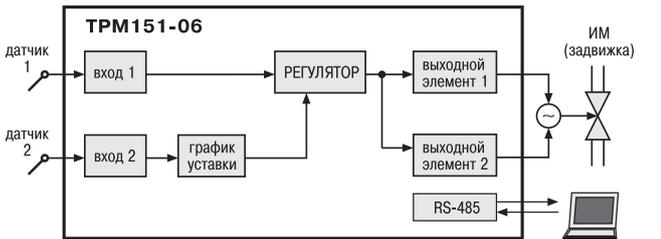


Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой без датчика положения. При этом уставка регулятора может быть скорректирована по определенной функции от значения, измеренного на входе 2. Применяется в погодозависимых системах отопления, вентиляции, теплицах и инкубаторах, может применяться как регулятор соотношения

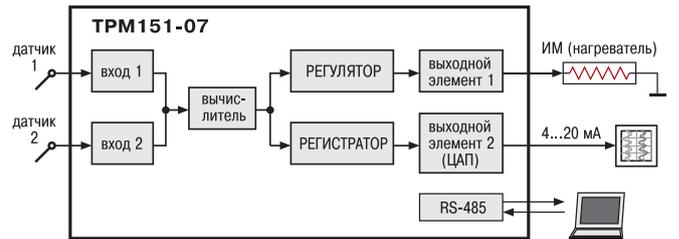


Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной величине. Эта величина дублируется на ЦАП 4...20 мА, к которому подключается аналоговый регистратор. Применяется при автоматизации процессов, требующих регистрации на аналоговых самописцах

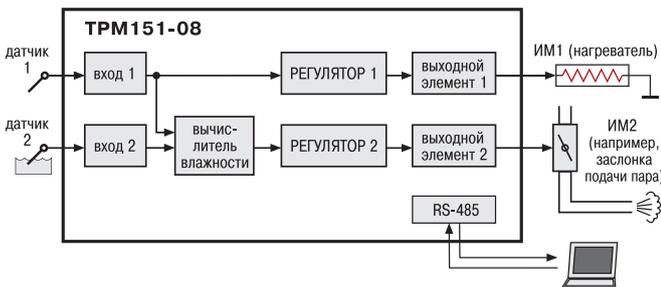

Одновременное пошаговое регулирование температуры и влажности. Вычисление влажности производится психрометрическим методом по температуре «сухого» и «влажного» термометров. Применяется при автоматизации климатических камер и теплиц

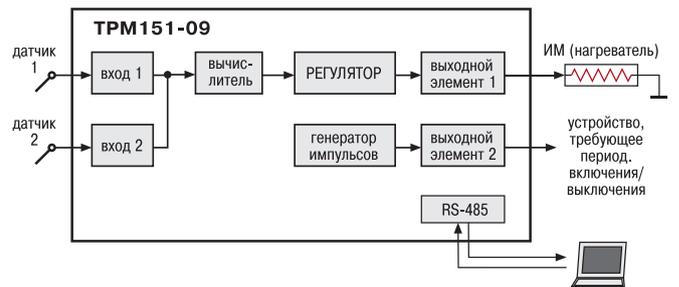


Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной величине. На второй выход прибора можно на определенном шаге программы подать периодические импульсы. Применяется для автоматизации различных установок, требующих включения дополнительного или сигнального оборудования. Находит широкое применение в пищевой и лесной промышленности

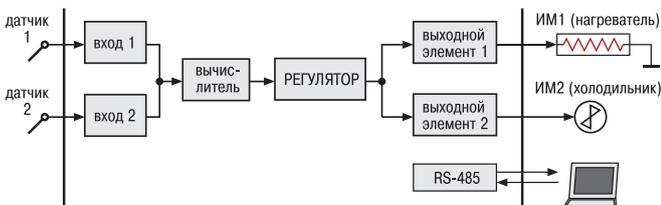


Одноканальное пошаговое регулирование с помощью системы «нагреватель – холодильник». Применяется для автоматизации климатических камер, систем вентиляции и кондиционирования


ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ151

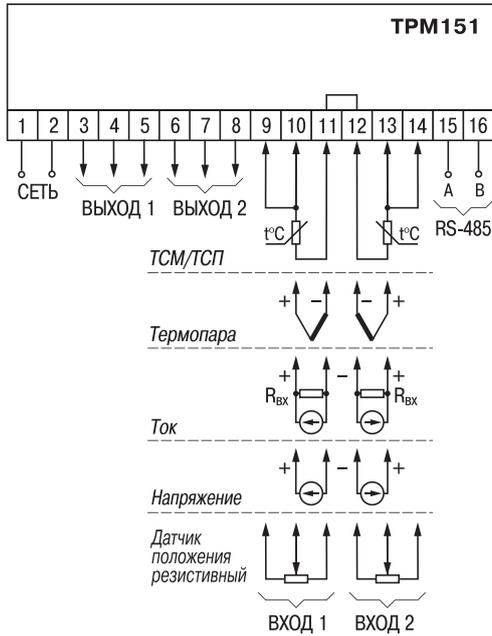


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ




Выходной элемент типа P (э/м реле)




Выходной элемент типа K (транзисторная оптопара)




Выходной элемент типа C (симисторная оптопара)

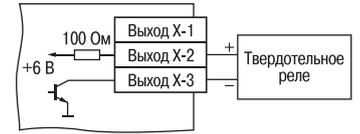

Выходной элемент типа T (для управления твердотельным реле)




Выходной элемент типа И (ЦАП 4...20 мА)



Выходной элемент типа У (ЦАП 0...10 В)

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

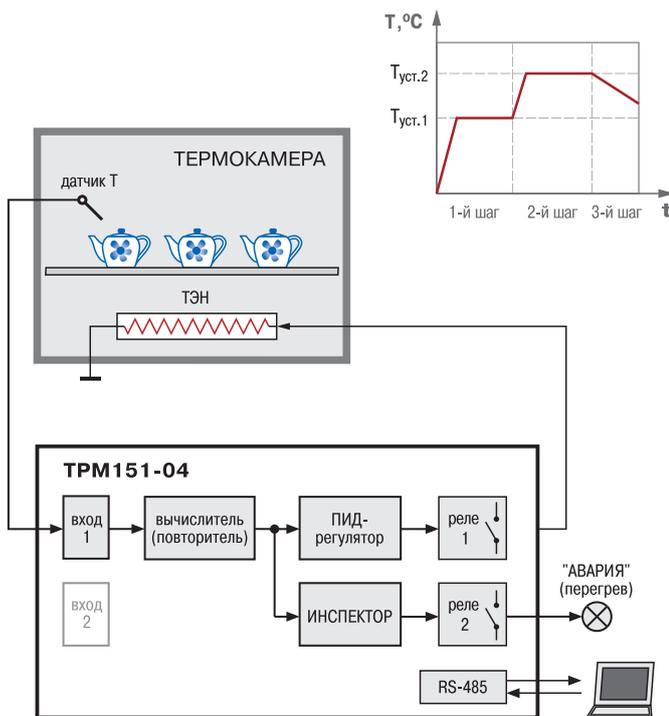

Использование ТРМ151-04 при термообработке керамики для регулирования температуры в камере, с возможностью аварийной сигнализации ПИД-регулирование температуры осуществляется с помощью ТЭНа. Программа регулирования состоит из 3-х шагов, каждый с заданной длительностью: 1-й шаг — нагрев и выдержка при температуре $T_{уст.1}$; 2-й шаг — то же при $T_{уст.2}$; 3-й шаг — охлаждение. Второе реле прибора используется для аварийной сигнализации, например, при перегреве.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ151-Х.ХХ.Х

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96x96x70 мм, IP54
- Н** – настенный, 105x130x65 мм, IP44

Выход 1 (2):

- Р** – реле электромагнитное 4 А 220 В
- К** – транзисторная оптопара структуры п-р-п-типа 400 мА 60 В
- С** – симисторная оптопара 50 мА 600 В
- Т** – для управления твердотельным реле 4...6 В 50 мА
- И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
- У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»

Модификация по алгоритму работы:

- 01** – двухканальный регулятор
- 03** – одноканальный регулятор для управления задвижкой
- 04** – одноканальный регулятор с аварийной сигнализацией
- 05** – одноканальный регулятор с коррекцией уставки по графику и аварийной сигнализацией
- 06** – одноканальный регулятор для управления задвижкой с коррекцией уставки по графику
- 07** – одноканальный регулятор с регистрацией измеренной величины на ЦАП
- 08** – регулятор температуры и влажности
- 09** – одноканальный регулятор с генерацией периодических импульсов на втором выходе
- 10** – одноканальный регулятор для управления системой «нагреватель–холодильник»

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- Компакт-диск с ПО

ОВЕН ТРМ251

Одноканальный программный ПИД-регулятор



Н настенный
105×130×65 мм
IP44

Щ1 щитовой
96×96×70 мм
IP54*

* со стороны передней панели

ЕАС ТУ 4211-019-46526536-2007
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений


РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления многоступенчатыми температурными режимами в электропечах (камерных, элеваторных, шахтных, плавильных и др.). Прибор имеет удобный, интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс.



- Два универсальных входа (основной и резервный).
- Функция резервирования датчиков – автоматическое включение резервного датчика в случае отказа основного.
- Время опроса входа – 300 мс.
- Программное пошаговое ПИД-регулирование – 3 программы технолога по 5 шагов.
- Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму.
- Три встроенных выходных элемента:
 - 1-й ВЭ: управление исполнительным механизмом (э/м реле, транзисторная или симисторная оптопара, 4...20 мА или выход для управления внешним твердотельным реле);
 - 2-й ВЭ: сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы (э/м реле);
 - 3-й ВЭ: сигнализация об обрыве датчика или контура регулирования LBA (э/м реле) или регистрация (4...20 мА).
- Удобный человеко-машинный интерфейс.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН).
- Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
- Функция сохранения образа EEPROM.
- Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД200 позволяет архивировать измеряемые параметры.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

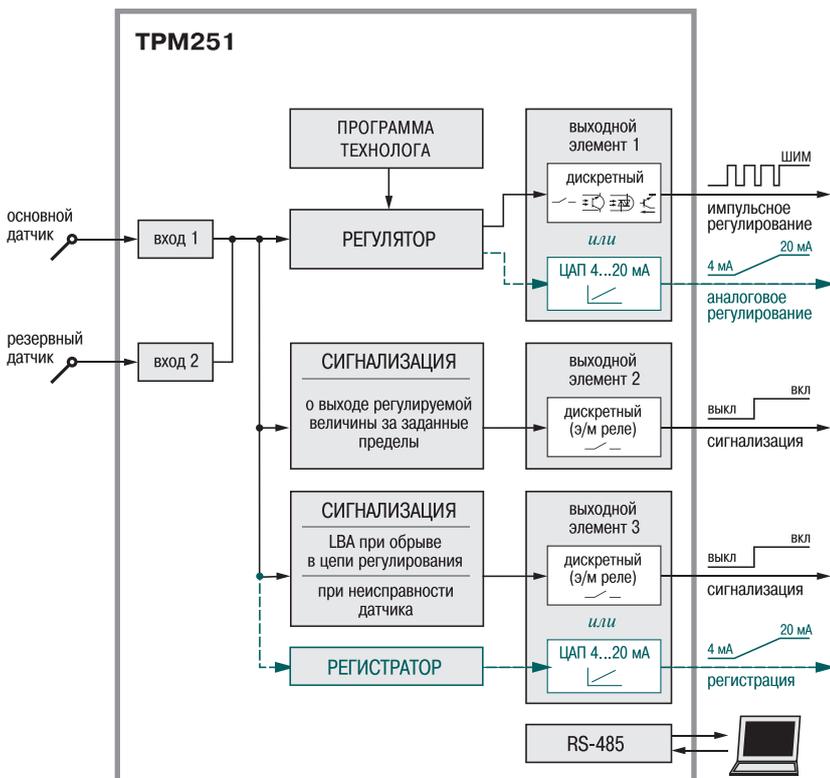

Измерительный канал с функцией резервирования датчика

ТРМ251 в обычном режиме осуществляет одноканальное регулирование по показаниям основного датчика, подключенного ко входу 1.

В случае отказа основного датчика (обрыв, короткое замыкание и т.п.) прибор автоматически переключается на регулирование по показаниям резервного датчика, подключенного ко входу 2.

Универсальные входы

Входы ТРМ251 – универсальные, к ним подключаются все наиболее распространенные типы датчиков:

- термопреобразователи сопротивления типа ТСМ/ТСР/ТСН;
- термопары ТХК(Л), ТХА(К), ТЖК(Л), ТНН(Н), ТПП(Р), ТПП(С), ТПР(В), ТВР(А-1,2,3), ТМК(Т);
- датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В, -50...+50 мВ.

ПИД-регулирование с автонастройкой

ТРМ251 позволяет управлять объектом с высокой точностью благодаря ПИД-регулированию. В приборе реализована функция автонастройки ПИД-регуляторов, избавляющая пользователя от трудоемкой операции ручной настройки.


Если в особой точности нет необходимости, прибор может работать в режиме двухпозиционного регулирования.

Регулирование по программе, заданной технологом

TRM251 управляет технологическим процессом по программе, которая представляет собой последовательность шагов. Шаг включает в себя 2 стадии:

- нагрев до заданной температуры в течение заданного времени роста;
- поддержание температуры на уровне уставки в течение заданного времени выдержки.

TRM251 может хранить в памяти 3 программы по 5 шагов в каждой.

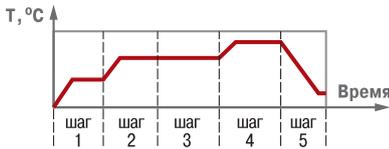

Пример программы для TRM251

Управление исполнительными механизмами

Для регулирования температуры или другой физической величины прибор управляет исполнительным механизмом, подключенным к выходному элементу 1 (ВЭ1). Тип ВЭ1 в зависимости от подключаемой нагрузки пользователь выбирает при заказе:

- реле 4 А 220 В;
- транзисторная оптопара п-р-п-типа 400 мА 60 В;
- симисторная оптопара 50 мА 250 В;
- ЦАП «параметр-ток 4...20 мА»;
- выход 4...6 В 70 мА для управления твердотельным реле.

Контроль исправности датчиков и контура регулирования

TRM251 контролирует работоспособность:

- основного и резервного датчиков (проверка на обрыв, замыкание, выход за допустимый диапазон и т. д.)
- контура регулирования (LBA-авария).

В случае отказа одного из датчиков включается функция резервирования, при этом выдается предупреждающее сообщение.

В случае неисправности обоих датчиков или контура регулирования прибор останавливает технологический процесс и сигнализирует об аварии с индикацией ее причины. Возможно подключение внешней сигнализации о неисправности системы, если при заказе в качестве ВЭ3 установлено э/м реле 2 А 220 В (модификация TRM251-X.XPP).

Регистрация измеряемой величины

TRM251 может осуществлять преобразование измеряемой величины в сигнал тока 4...20 мА для регистрации на внешнем носителе. Для этого при заказе в качестве ВЭ3 должен быть установлен ЦАП 4...20 мА (модификация TRM251-X.XPI).

Сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы

TRM251 контролирует нахождение регулируемой величины в установленных границах. При выходе за границы технологический процесс не прерывается, но выдается предупреждение и срабатывает выходной элемент 2 (э/м реле 2 А 220 В), к которому можно подключить различные сигнальные устройства (лампу, звонок и т. п.).

Интерфейс RS-485

В TRM251 установлен модуль интерфейса RS-485, позволяющий:

- дистанционно запускать и останавливать программу технолога;
- конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
- регистрировать на ПК параметры текущего состояния;
- обновлять прошивку микроконтроллера;
- восстанавливать образ EEPROM.

TRM251 может работать в сети только при наличии в ней мастера. Мастером сети RS-485 может быть персональный компьютер, программируемый контроллер, например, ОВЕН ПЛК, панель оператора ОВЕН ИП320 и др. Интерфейс RS-485 в TRM251 совместно с модулем МСД200 позволяет архивировать измеряемые параметры. Подключение TRM251 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4.

Поддержка протоколов ОВЕН и Modbus

Для сетевого обмена с TRM251 пользователь может выбрать один из трех протоколов: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII. Конфигурирование TRM251 осуществляется по протоколу ОВЕН.

Поддержка универсального протокола Modbus позволяет TRM251 работать в одной сети с контроллерами и модулями ОВЕН или других производителей.

Интеграция в АСУ ТП

При интеграции TRM251 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для TRM251:

- драйвер для Trace Mode;
- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологии;
- библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Режим работы прибора оператор контролирует по светодиодам слева от цифрового индикатора: **«РАБОТА»** – светится при выполнении программы, погашен в режиме **«СТОП»**, мигает в режиме ручного управления выходной мощностью; **«НАСТР.ПИД»** – светится в режиме автостройки ПИД-регулятора; **«АВАРИЯ»** – сигнализирует об аварийной ситуации.

Удобно организован выбор программы и шага для выполнения.

В памяти TRM251 могут содержаться 3 программы технолога по 5 шагов каждая. Необходимую программу оператор выбирает кнопкой **№**, начальный шаг – кнопкой **«ШАГ»** с соответствующим номером. Оператор видит, какая программа и какой шаг выполняются в текущий момент, по свечению светодиодам:

«ПРОГРАММА» 1...3;
«ШАГ» 1...5.

Для запуска выбранной программы необходимо нажать кнопку **ПУСК**, для остановки – ту же кнопку повторно.

Контрастный цифровой индикатор отображает всю необходимую информацию. В процессе выполнения программы технолога индицируется измеренное значение, при этом светится светодиод **«ЗНАЧЕНИЕ»** и, если измеряется температура, светодиод **«°C»**.



Для контроля работы выходных элементов предназначены светодиоды **«K1»**, **«K2»**, **«K3»**.

Оператор может контролировать, а также редактировать технологические параметры программы в процессе ее выполнения. Например, мгновенное значение уставки текущего шага вызывается на дисплей нажатием кнопки **«УСТАВКА»** на лицевой панели, при этом рядом с кнопкой загорается светодиод **«УСТАВКА»**.


Для редактирования уставки нужно:

– нажать кнопку **ПРОГ. ВВОД**;


– стрелками **↑** и **↓** задать значение.

Таким же образом можно в любой момент отобразить на дисплее другие параметры текущего шага программы: **«ВРЕМЯ РОСТА»** (время выхода на уставку); **«ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ»**. При необходимости их значения также можно изменить.


ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ TRM251

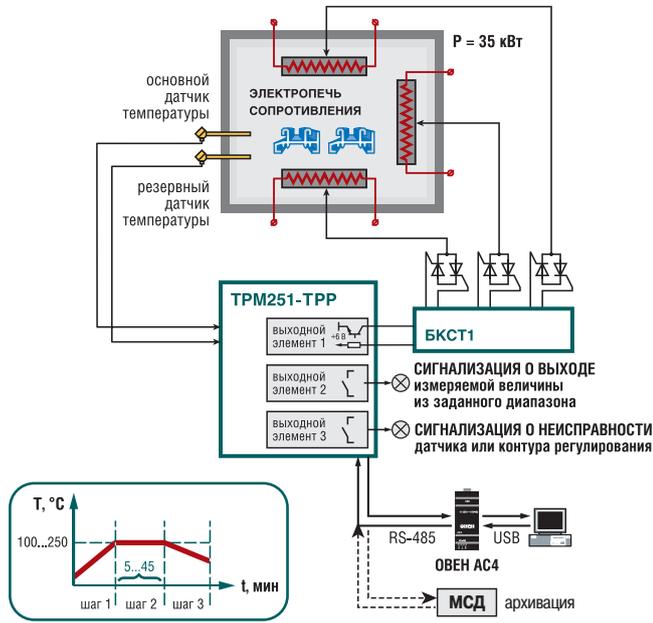


Пример 1.
Программное управление процессом полимеризации порошковых покрытий
 Процесс полимеризации включает в себя 3 стадии: нагрев до 100...250 °С, выдержку при данной температуре и охлаждение. TRM251 позволяет на каждом шаге задать необходимую скорость роста (или снижения) температуры. Прибор сигнализирует о возникновении аварийных ситуаций (перегрев, недогрев, неисправность датчика или контура регулирования).

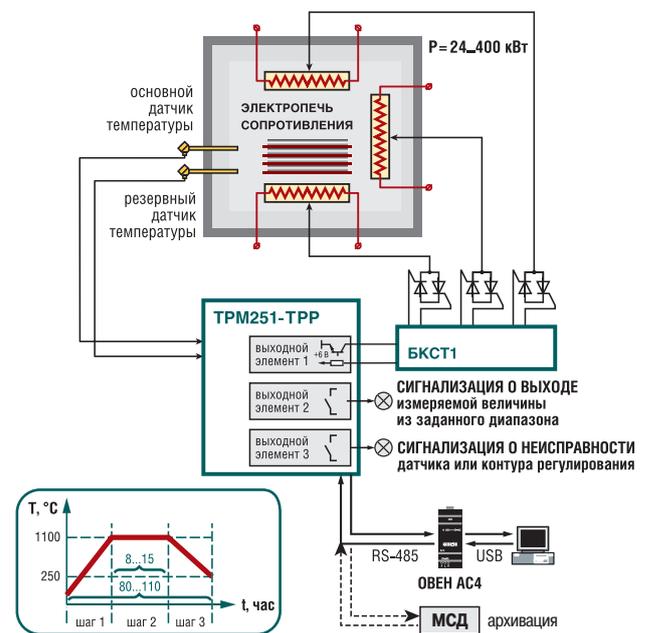

Пример 2.
Обеспечение температурного режима при отжиге: управление процессом гомогенизации слитков
 TRM251 может управлять отжигом различных изделий, обеспечивая нагрев до высокой температуры с заданной скоростью, выдержку и последующее охлаждение. Пользователь может занести в память прибора 3 технологические программы с различными температурными режимами. Возможна интеграция прибора в сеть RS-485, что позволяет запускать и останавливать технологический процесс дистанционно, а также регистрировать данные на ПК.

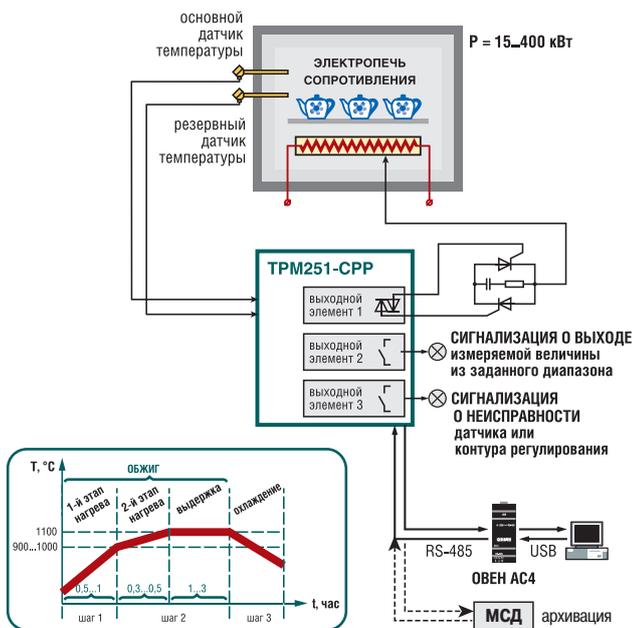

Пример 3.
Управление многоступенчатым температурным режимом при обжиге керамических изделий
 TRM251 позволяет на каждом шаге задать необходимую скорость роста (или снижения) температуры. В результате нагрев и охлаждение происходят плавно, без скачков, что позволяет избежать термических напряжений, которые могут привести к разрушению керамики. Кроме того, TRM251 контролирует перегрев/недогрев, а также аварийные ситуации в цепях измерения и регулирования. Прибор имеет возможность подключения резервного датчика, с которого снимаются показания в случае неисправности основного датчика.

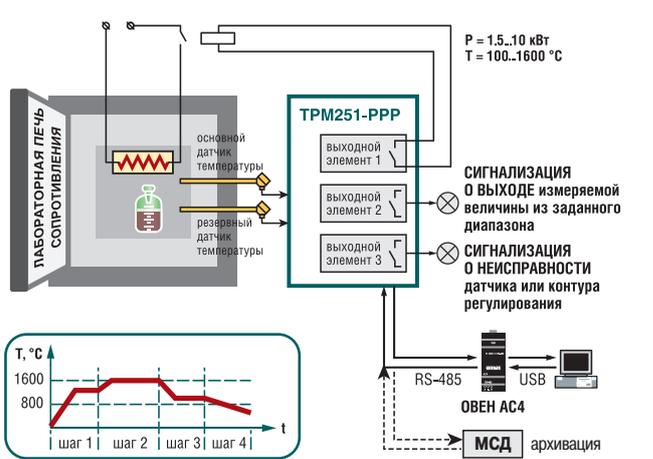

Пример 4.
Обеспечение температурного режима в лабораторной печи при приготовлении фармацевтических препаратов
 TRM251 может управлять различными технологическими процессами в лабораторных печах. При управлении маломощным нагревателем выходное реле прибора подключается к ТЭНу напрямую. В случае мощной нагрузки управление нагревателем осуществляется через промежуточное реле (см. рисунок).

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания	90...245 В перем. тока
Частота напряжения питания	47...63 Гц
Потребляемая мощность	не более 6 ВА
Количество универсальных входов	2 (основной и резервный)
Минимальное время опроса входа	не более 0,3 с
Количество выходных элементов	3
Интерфейс связи с компьютером	RS-485
Скорость передачи данных	2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,6; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
Протоколы передачи данных	ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII
Габаритные размеры и степень защиты корпуса:	
— настенный Н	105x130x65 мм, IP44
— щитовой Щ1	96x96x70 мм, IP54 со стороны передней панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний*	Предел осн. привед. погрешн.
TSM Cu50/Cu100 ($\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-50...+200 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	0,25 %
TSM 50M/100M ($\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-99...+200 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
TСП 50П/100П, Pt50/Pt100 ($\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ или $0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+750 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
TСП 500П/1000П, Pt500/Pt1000 ($\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ или $0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+750 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
TСН 100Н/1000Н ($\alpha=0,00617\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-60...+180 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
TСМ гр. 23 ($R_0=53\text{ Ом}$, $\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-50...+180 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
ТХК (L)	-200...+800 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	0,5 %
ТЖК (J)	-200...+1200 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
ТНН (N), ТХА (K)	-200...+1300 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
ТПП (S), ТПП (R)	0...+1750 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
ТПР (B)	+200...+1800 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
ТВР (A-1)	0...+2500 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
ТВР (A-2)	0...+1800 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
ТВР (A-3)	0...+1800 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
ТМК (T)	-200...+400 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	
Сигнал тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА	0...100 %	0,1 %	0,25 %
Сигнал напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В	0...100 %	0,1 %	

При измерении температуры выше 999,9 $^{\circ}\text{C}$ и ниже минус 99,9 $^{\circ}\text{C}$ дискретность показаний прибора 1 $^{\circ}\text{C}$

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Обозн.	Тип выходного элемента	Электрические характеристики
P	электромагнитное реле	для ВЭ1 – 4 А; для ВЭ2, ВЭ3 – 2 А при 220 В 50 Гц ($\cos \varphi > 0,4$)
K	транзисторная оптопара структуры п-р-п-типа	400 мА при 60 В пост. тока
C	симисторная оптопара	50 мА при 250 В (пост. откр. симистор) или 400 мА (симистор вкл. с частотой 50±1 Гц и тимп. не более 2 мс)
И	ЦАП «параметр–ток» 4...20 мА	сопротивление нагрузки 0...1300 Ом напряжение питания 10...36 В
T	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4...6 В макс. выходной ток 70±20 мА


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 $^{\circ}\text{C}$.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 $^{\circ}\text{C}$ и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %


КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- Компакт-диск с ПО


ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ251

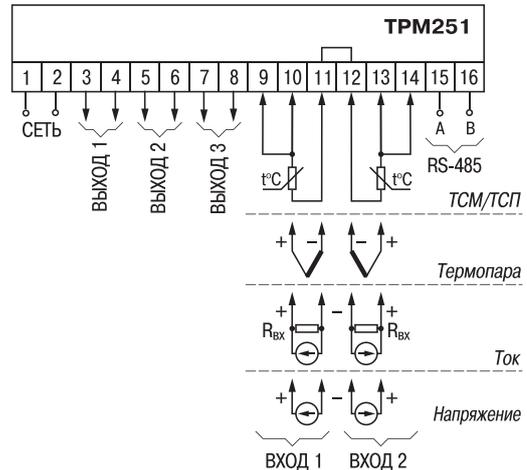

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ

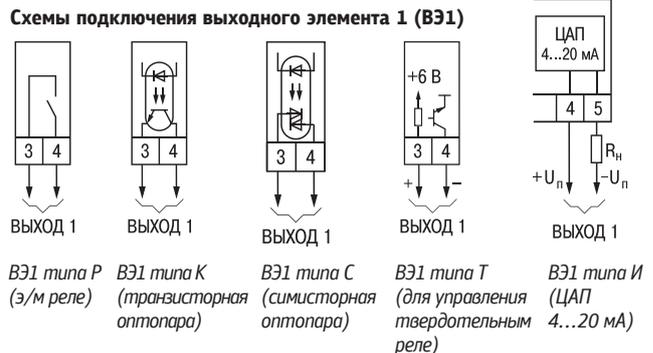


Схемы подключения выходного элемента 2 (ВЭ2)




ВЭ2 типа P
(э/м реле)

Схемы подключения выходного элемента 3 (ВЭ3)



ВЭ3 типа P
(э/м реле)



ВЭ3 типа И
(ЦАП 4...20 мА)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ251-Х.Р.Х

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96x96x70 мм, IP54
Н – настенный, 105x130x65 мм, IP44



Выход 1:
P – реле электромагнитное 4 А 220 В
K – транзисторная оптопара структуры п-р-п-типа 400 мА 60 В
C – симисторная оптопара 50 мА 250 В
T – для управления твердотельным реле 4...6 В 70 мА
И – ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»

Выход 2:
P – реле электромагнитное 2 А 220 В

Выход 3:
P – реле электромагнитное 2 А 220 В
И – ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»




ОВЕН СИ10/СИ20/СИ30/СИ8/ТХ01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

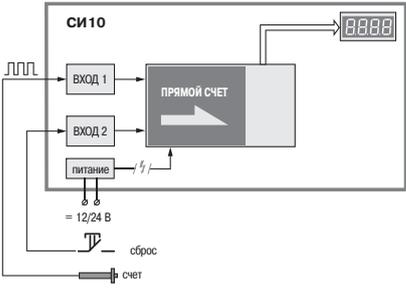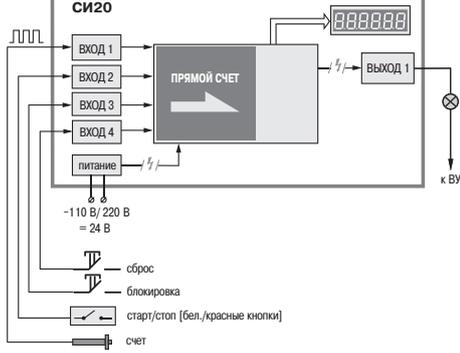Название	СИ10	СИ20
	Простой счетчик импульсов 	Универсальный счетчик импульсов 
Назначение	Используется для суммарного подсчета количества продукции на транспортере, числа посетителей и т.д.	Адаптирован для управления системами дозирования жидкости и намоточными установками.
Функциональная схема		
Напряжение питания	≈10,5...34 В	Универсальный источник питания: ≈90...264 В или ≈20...34 В
Количество счетных каналов	1	1
Разрядность индикации	4	6
Входная частота	200 Гц	2,5 кГц
Перевод в реальные единицы измерения	-	+
Тип счета	Прямой счет	Прямой счет
Кнопка «Сброс» на передней панели	Да (блокируется перемычкой на клеммах)	Да (блокируется программно)
Входы, количество	2	4
Входы, тип	Сухой контакт, п-р-п	Сухой контакт, п-р-п/р-п-р
Функции входов	Счет, сброс	Счет, старт/стоп, блокировка, сброс
Фильтрация сигнала	+	+
Встроенный источник питания датчиков	-	≈24 В, 50 мА
Выходы, количество	-	1
Выходы, тип	-	Р, К, С
Функции срабатывания выходов	-	<ul style="list-style-type: none"> • При значениях, меньших уставки (режим «Дозатор») - для управления системами дозирования жидкости и намоточными установками. • При значениях, больших уставки (режим «Сигнализатор») - сигнализирует о достижении уставки.




Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

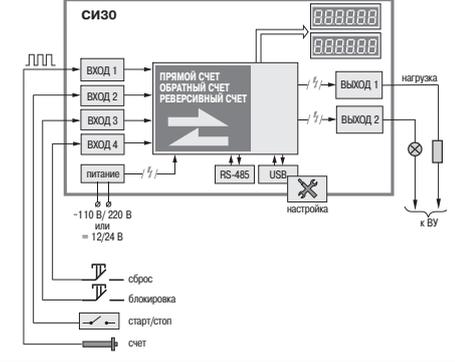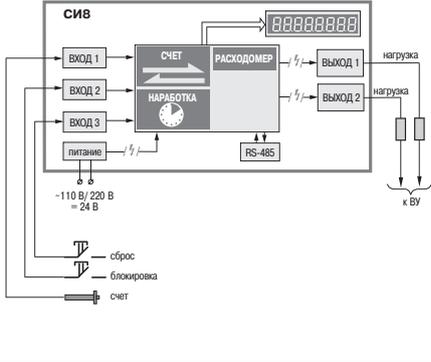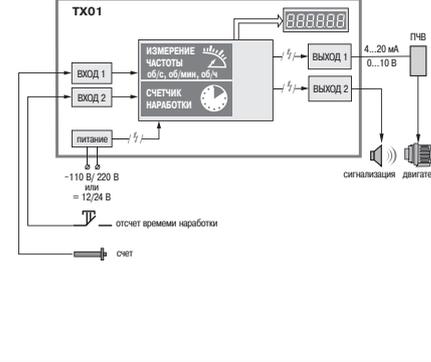СИЗО	СИ8	ТХ01
Реверсивный счетчик импульсов	Счетчик импульсов и времени наработки	Многофункциональный тахометр
		
<p>Используется для подсчета количества продукции на транспортёре, длины наматываемого кабеля, экструзионной пленки, управления системами дозирования жидких сред и т.п. Адаптирован для работы с энкодерами.</p>	<p>Предназначен для подсчета импульсов, времени наработки, среднего или суммарного расхода жидкости (совместно с импульсными или частотными датчиками).</p>	<p>Предназначен для измерения скорости вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки оборудования.</p>
		
<p>Модификация 220: ≈90...250 В Модификация 24: ≈10,5...30 В</p>	<p>Универсальный источник питания: ≈90...264 В или ≈20...34 В</p>	<p>Модификация 224 (универсальный источник питания): ≈90...264 В или ≈20...34 В Модификация 24: ≈10,5...30 В</p>
1	1	1
6 + 6	8	6
10 кГц	8 кГц	2,5 кГц
+	+	+
Прямой, обратный или реверсивный счет		Прямой счет
Да (блокируется программно)	Нет	Нет
4	3	2
Сухой контакт, п-р-п/р-п-р, напряжение логических «0» и «1» (меандр)	Сухой контакт, п-р-п, напряжение логических «0» и «1» (меандр)	Сухой контакт, п-р-п
Счет, старт/стоп, блокировка, сброс	Счет, сброс, блокировка	Счет оборотов, счетчик наработки
+	+	+
≈24 В, 100 мА	≈24 В, 100 мА	≈24 В, 50 мА
2	2	2
Р, К, С	Р, К, С	И, У, Р, К, С
<ul style="list-style-type: none"> • При значениях, больших уставки. • При значениях, меньших уставки. • При достижении уставки включается на время t. • При значениях кратных уставке включается на время t. 	<ul style="list-style-type: none"> • Включено при значениях, меньших уставки. • Включено при значениях, больших уставки. • Включено, если значение находится в заданном интервале. • Выключено, если значение находится в заданном интервале. • Включается на время t при достижении уставки. • Включается на время t при значении, кратном уставке. • ВУ изменяет состояние на противоположное при значении, кратном уставке. 	<p>Дискретное ВУ (Р, К, С) – устройство сравнения (компаратор). 4 типа логики:</p> <ul style="list-style-type: none"> – прямой гистерезис; – обратный гистерезис; – П-образная логика; – U-образная логика. <p>Аналоговое ВУ (И, У) – П-регулятор и регистратор.</p>


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СИ10	СИ20																																																								
Защита настроек паролем	Не программируется	+																																																								
Сохранение настроек и результатов при отключении питания	+	+																																																								
Интерфейсы	-	-																																																								
Конфигуратор для настройки с ПК	-	-																																																								
Корпус	Щ3	Н, Щ1, Щ2																																																								
Температура эксплуатации	-20...+70 °С	-20...+70 °С																																																								
Схемы подключения	<p>СИ10</p> <table border="1"> <tr><td>+24 В</td><td>1</td></tr> <tr><td>-24 В</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>+Up вых</td><td>4</td></tr> <tr><td>-Up вых</td><td>5</td></tr> <tr><td>СОМ</td><td>6</td></tr> <tr><td>Вход2</td><td>7</td></tr> <tr><td>Вход1</td><td>8</td></tr> <tr><td>Ф</td><td>9</td></tr> <tr><td>+Ф</td><td>10</td></tr> <tr><td>Блк СБР</td><td>11</td></tr> <tr><td>+Блк СБР</td><td>12</td></tr> </table> <p>Подключение коммутационных устройств (реле, герконы и т.д.) при работе от питающего напряжения прибора.</p>	+24 В	1	-24 В	2		3	+Up вых	4	-Up вых	5	СОМ	6	Вход2	7	Вход1	8	Ф	9	+Ф	10	Блк СБР	11	+Блк СБР	12	<p>СИ20</p> <table border="1"> <tr><td>Сеть +</td><td>1</td></tr> <tr><td>Сеть -</td><td>2</td></tr> <tr><td>Выбор 24В</td><td>3</td></tr> <tr><td>Выбор 24В</td><td>4</td></tr> <tr><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>ВУ1.1</td><td>5</td></tr> <tr><td>ВУ1.2</td><td>6</td></tr> <tr><td>ВУ1.3</td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>Общий</td><td>8</td></tr> <tr><td>Вх.1</td><td>9</td></tr> <tr><td>Вх.2</td><td>10</td></tr> <tr><td>Вх.3</td><td>11</td></tr> <tr><td>Вх.4</td><td>12</td></tr> <tr><td>-24</td><td>13</td></tr> <tr><td>+24</td><td>14</td></tr> </table> <p>Подключение к входу коммутационных устройств (реле, герконы и т.д.)</p>	Сеть +	1	Сеть -	2	Выбор 24В	3	Выбор 24В	4		5	ВУ1.1	5	ВУ1.2	6	ВУ1.3	7		8	Общий	8	Вх.1	9	Вх.2	10	Вх.3	11	Вх.4	12	-24	13	+24	14
+24 В	1																																																									
-24 В	2																																																									
	3																																																									
+Up вых	4																																																									
-Up вых	5																																																									
СОМ	6																																																									
Вход2	7																																																									
Вход1	8																																																									
Ф	9																																																									
+Ф	10																																																									
Блк СБР	11																																																									
+Блк СБР	12																																																									
Сеть +	1																																																									
Сеть -	2																																																									
Выбор 24В	3																																																									
Выбор 24В	4																																																									
	5																																																									
ВУ1.1	5																																																									
ВУ1.2	6																																																									
ВУ1.3	7																																																									
	8																																																									
Общий	8																																																									
Вх.1	9																																																									
Вх.2	10																																																									
Вх.3	11																																																									
Вх.4	12																																																									
-24	13																																																									
+24	14																																																									
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	<p style="text-align: center;">СИ10-24.Щ3</p> <p>24 – напряжение питания: от сети постоянного напряжения от 10,5 до 30 В (номинальные значения 12 или 24 В).</p> <p>Щ3 – конструктивное исполнение: корпус щитового крепления с размерами 74х32х70 мм и степенью защиты со стороны передней панели IP54</p>	<p style="text-align: center;">СИ20-У.Х.Х</p> <p>Тип корпуса:</p> <p>Н – настенный, 130х105х65 мм, IP44</p> <p>Щ1 – щитовой, 96х96х70 мм; IP54 со стороны передней панели</p> <p>Щ2 – щитовой, 96х48х100 мм, IP54 со стороны передней панели</p> <p>Тип выхода:</p> <p>Р – контакты электромагнитного реле 8 А 220 В</p> <p>К – оптопара транзисторная п-р-п-типа 0,4 А 50 В</p> <p>С – оптопара симисторная 40 мА 240 В</p>																																																								


СИ30	СИ8	ТХ01
+	+	+
+	+	+
RS-485 (Modbus ASCII/RTU, OBEH), USB	RS-485 (OBEH)	RS-485 (Modbus ASCII/RTU) – в разработке
+	-	-
Н, Щ1, Щ2	Н, Щ1, Щ2	Н, Щ2
-20...+70 °С	+1...+50 °С	-20...+70 °С

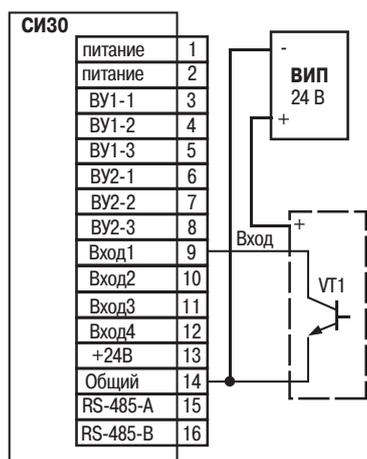

Подключение датчиков п-р-п-типа с открытым коллекторным входом (пассивный датчик).

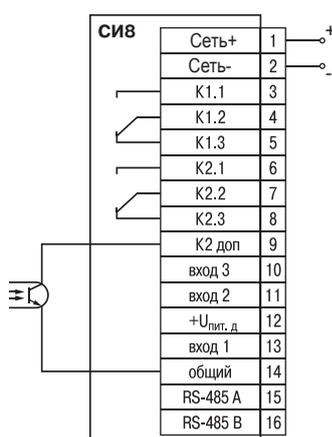

Подключение прибора с ВУ типа Р с питанием от сети переменного тока.

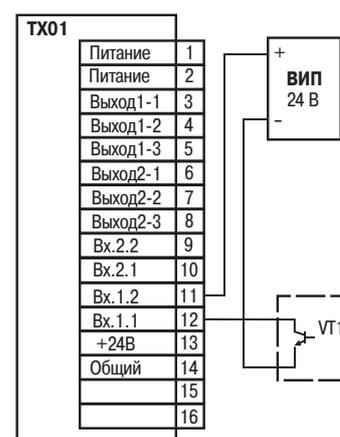

Подключение пассивных датчиков п-р-п-типа с открытым коллекторным входом при работе датчика от внешнего источника питания.

СИ30-Х.Х.Х

Напряжение питания: 220 – 90...250 В переменного тока 47...63 Гц 24 – 10,5...30 В постоянного тока
Тип корпуса: Н – настенный, 130x105x65 мм, IP44 Щ1 – щитовой, 96x96x70 мм; IP54 со стороны передней панели Щ2 – щитовой, 96x48x100 мм, IP54 со стороны передней панели
Тип выхода: Р – контакты электромагнитного реле 8 А 220 В К – оптопара транзисторная п-р-п-типа 0,2 А 50 В С – оптопара симисторная 40 мА 240 В

СИ8-Х.Х.Х

Тип корпуса: Щ1 – щитовой, 96x96x70 мм, IP54 Щ2 – щитовой, 96x48x100 мм, IP54 Н – настенный, 105x130x65 мм, IP44
Тип выхода: Р – два электромагнитных реле 8 А 220 В К – две транзисторные оптопары структуры п-р-п типа 200 мА 50 В С – две симисторные оптопары 50 мА 300 В для управления однофазными нагрузками
Наличие интерфейса связи: RS – интерфейс RS-485 – без интерфейса связи (не указывается)

ТХ01-Х.Х.ХХ.РС

Напряжение питания: 224 – ~ 90...264 В (частота 47...63 Гц) или = 20...34 В 24 – = 10,5...30 В
Тип корпуса: Н – настенный, 105x130x65 мм, P44 Щ2 – щитовой, 96x48x100 мм, IP54 со стороны передней панели
Тип аналогового ВУ: И – ЦАП «параметр-ток 4...20 мА» У – ЦАП «параметр-напряжение 0...10 В» – без аналогового ВУ
Тип дискретного ВУ: Р – контакты э/м реле 8А 220 В К – оптопара транзисторная п-р-п-типа 400 мА 60 В С – оптопара симисторная 40 мА 240 В – без дискретного ВУ
Наличие интерфейса связи: RS – интерфейс RS-485 – без интерфейса связи (не указывается)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН СИ20

Обозначение параметра	Наименование параметра	Диапазон значений
	Уставка	от 000000 до 999999
oUt	Режим работы ВУ	1 – Включено после уставки 2 – ВУ в режиме дозатора
FDP	Положение десятичной точки множителя	----- -----. -----. ----- --.----- -.-----
F	Множитель	от 0,00001 до 99999
DP	Положение десятичной точки	----- -----. -----. ----- ---.----- -.-----
SPM	Тип работы по достижению уставки	Cnt – Продолжить счет без сброса rStCnt – Сбросить счетчик и продолжить счет rStStP – Сбросить счетчик и остановить счет
rSt	Тип работы по сигналу «Сброс»	Cont – Сбросить счетчик и продолжить счет StoP – Сбросить счетчик и остановить счет
FREQ	Частота входного фильтра	от 1 до 2500 Гц
Cnt.t	Минимальная длительность сигнала на управляющих входах	от 200 до 999999 мкс
LoCK	Блокировка кнопок	oFF – Блокировка отсутствует 1 – Заблокирована кнопка сброс счетчика 2 – Заблокирована кнопка сброс счетчика и изменение уставки
PASS	Пароль	от 0000 до 9999
dEFAULT	Восстановление заводских настроек	no - не выполнять восстановление настроек YES - выполнить восстановление настроек

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН СИ30

Обозначение параметра	Наименование параметра	Диапазон значений
U1	Уставка 1	от минус 99999 до 999999
U2	Уставка 2	от минус 99999 до 999999
inP	Режим счета	1 – Прямой 2 – Обратный 3 – Командный 4 – Индивидуальный 5 – Реверсивный 6 – Квадратурный
oUt	Режим вывода	1 – Включено после уставки 1 – Включено до уставки 3 – Включено на время после уставки 4 – Включено на время при кратных уставке значениях
t1	Временной отрезок для ВУ1	от 0 до 999990 мс
t2	Временной отрезок для ВУ2	от 0 до 999990 мс
FDP	Положение десятичной точки множителя	----- -----. -----. ----- --.----- -.-----
F	Множитель	от 0,00001 до 99999
DP	Положение десятичной точки	----- -----. -----. ----- ---.----- -.-----
SPM	Тип работы после достижения уставки	CONT – Продолжить счет без сброса STOP – Остановить счет до появления сигнала «СБРОС» RESET – Сбросить счетчик и продолжить счет
rSt	Тип работы по сигналу «Сброс»	1 – Сбросить счетчик 2 – Сбросить счетчик и снять выходные сигналы 3 – Сбросить счетчик и ждать импульса «Старт» 4 – Сбросить счетчик и ждать импульса «Стоп»
FREQ	Частота входного фильтра	от 1 до 50000 Гц
Cnt.t	Минимальная длительность сигнала на управляющих входах	от 10 до 9999990 мкс (1 – 999999)
SiG	Входная логика1) (тип входного сигнала)	nPn PnP
brHt	Яркость индикатора	от 1 до 4
LoCK	Блокировка кнопок	oFF – Кнопки разблокированы 1 – Заблокирован сброс счетчика 2 – Заблокировано изменение уставки 3 – Заблокированы сброс и изменение уставки
dEFAULT	Восстановление заводских настроек	YES / no
PASS	Пароль	от 0000 до 9999
bPS	Скорость передачи данных	2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200
LEn	Длина слова данных	7 бит (7 bit) 8 бит (8 bit)
PrtY	Паритет	NO – без паритета EVEN – четный паритет Odd – нечетный паритет
Sbit	Количество стоп-бит	1 стоп-бит 2 стоп-бита
Addr	Базовый адрес прибора	от 0 до 255 при A.Len=8 от 0 до 2047 при A.Len=11
A.LEN	Длина сетевого адреса	8 бит 11 бит
rS.dL	Задержка ответа по RS-485	от 0 до 45 мс

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН ТХ01

Обозначение параметра	Наименование параметра	Допустимые значения	Комментарии
oUtdAC	Режим работы аналогового выхода	0	Управление отключено
		1	П-регулятор, прямо-пропорциональное регулирование
		2	П-регулятор, обратно-пропорциональное регулирование
		3	Режим регистратора
UdAC	Уставка для управления аналоговым выходом	0...999999	
dPro	Зона пропорциональности	1...999999	
Log	Нижний предел регистрации	0...999999	
Hir	Верхний предел регистрации	0...999999	
oFFdAC	Состояние аналогового выхода при отключенном управлении	Lo	На ВУ выдается значение LdAC
		Hi	На ВУ выдается значение HdAC
SrcC	Источник для управления дискретным выходом	tACNo	Показания тахометра
		LiFE_T	Показания счетчика наработки
oUtdo	Режим работы дискретного выхода	0	Управление отключено
		1	Прямой гистерезис
		2	Обратный гистерезис
		3	П-образная логика
		4	U-образная логика
Udo	Уставка для управления дискретным выходом (уставка компаратора)	0...999999	
dU	Гистерезис компаратора	0...999999	
UdAY	Уставка для управления дискретным выходом по наработке, дни (уставка наработки, дни)	0...9999	





Обозначение параметра	Наименование параметра	Допустимые значения	Комментарии
UHour	Уставка для управления дискретным выходом по наработке, часы (уставка наработки, часы)	0...23	
UMin	Уставка для управления дискретным выходом по наработке, минуты (уставка наработки, минуты)	0...59	
USEc	Уставка для управления дискретным выходом по наработке, секунды (уставка наработки, секунды)	0...59	
oFFdo	Состояние дискретного выхода при отключенном управлении	oFF	Выключен
		On	Включен
dtTA	Интервал измерения тахометра	SEC	Секунда
		Min	Минута
		Hour	Час
dP	Точность показаний тахометра (положение десятичной точки)	-----	
		-----,	
		-----,	
		-----,	
		-----,	
FdP	Точность множителя (положение десятичной точки)	-----	
		-----,	
		-----,	
		-----,	
		-----,	
F	Множитель	0...999	
FrEq	Фильтр входного сигнала тахометра	1...2500 Гц	
rESEtt	Сброс счетчика наработки	no	Не сбрасывать счетчик
		YES	Сбросить счетчик
dEFAUL	Установка заводских настроек	No	Не устанавливать
		YES	Установить
PASS	Пароль	0000...9999	

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОВЕН СИ8/СИ10/СИ20/СИ30/ТХ01

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- Компакт-диск с ПО (только для ОВЕН СИ30)

ОВЕН СВ01/УТ1/УТ24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

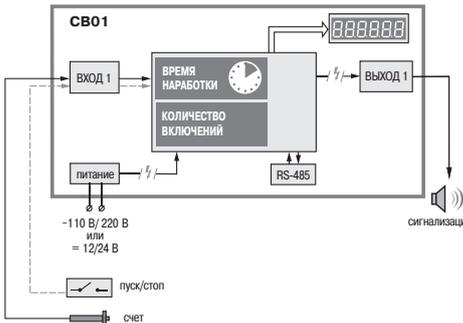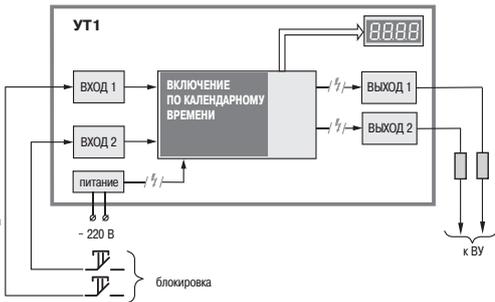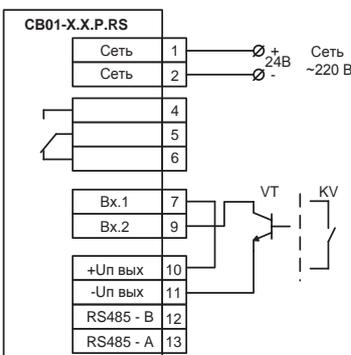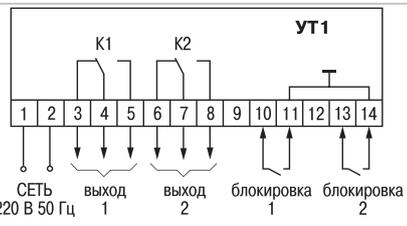Название	СВ01	УТ1
	Счетчик времени наработки	Двухканальный таймер реального времени
		
Назначение	Учет времени наработки оборудования (двигателей, станков, автономных электростанций, компрессоров, холодильных установок, спецтехники и т.п.).	Управление уличным освещением и наружной рекламой, освещением в теплицах, инкубаторах, а также в технологических процессах, где время включения и выключения оборудования связано с календарной датой или временем суток.
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> Подсчет времени наработки. Подсчет количества включений оборудования. Сигнализация. 	<ul style="list-style-type: none"> Вкл./выкл. оборудования по календарному времени. Коррекция программы по восходу и заходу солнца. Две независимых программы.
Функциональная схема		
Разрядность индикации	6	4
Кнопка «Сброс» на передней панели	Да (блокируется программно)	Нет
Напряжение питания	Модификация 220: ≈90...264 В и =120...375 В Модификация 24: =10,5...30 В	≈198...253 В
Каналы	1	2
Входы, количество	1	2
Входы, тип	Сухой контакт, п-р-п	Сухой контакт, п-р-п
Функции входов	Запуск счета времени	Блокировка команд
Выходы, количество	1	2
Выходы, тип	P	P
Защита настроек паролем	+	+
Сохранение настроек и результатов при отключении питания	+	+
Интерфейсы	RS-485 (Modbus ASCII/RTU, ОВЕН)	-
Корпус	Н, Щ1, Щ2	Н, Щ1, Щ2, Д
Температура эксплуатации	-20...+60 °С	-20...+50 °С
Схемы подключения		
	Подключение датчиков п-р-п-типа с открытым коллектором или коммутационных устройств при питании датчика от внутреннего источника питания.	Схема подключения прибора в настенном исполнении корпуса.



Декларация о соответствии ТР Таможенного союза


УТ24

Универсальное двухканальное реле времени



Применяется в качестве таймера, устройства задержки включения или формирователя последовательности импульсов, длительность которых задается пользователем (управление конвейером, прессом и т.п.).

- Запуск по команде оператора или при подаче питания.
- Две независимых программы из конечного/бесконечного числа циклов по 1...30 шагов.
- 4 конструктивных исполнения корпуса.

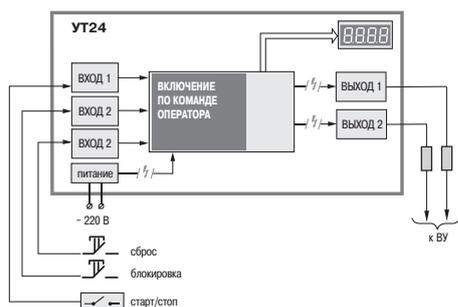

4
Нет
≈130...265 В и ≈180...310 В
2
3
Сухой контакт, п-р-п, напряжение логических «0» и «1» (меандр)
Пуск, стоп, блокировка, сброс
2
Р, К, С
+
+
-
Н, Щ1, Щ2, Д
+1...+50 °С

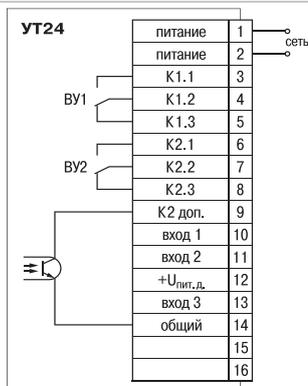


Схема подключения прибора УТ24 с релейным выходом

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН УТ24

Обозначение параметра	Наименование параметра	Диапазон значений
Cn	Номер таймера для задания параметров	1 — первый 2 — второй
StnX*	Количество шагов в цикле	1...30
tXdI	Время задержки начала выполнения программы	0...9 ч 59 мин 59,9 с
dXon	Приращение времени включенного состояния	от -9 ч 59 мин 59,9 с до 9 ч 59 мин 59,9 с
dXoF	Приращение времени выключенного состояния	от -9 ч 59 мин 59,9 с до 9 ч 59 мин 59,9 с
nX	Число циклов	0...9999 или CYCL
IndX	Режим индикации выбранного канала	0...5
Inp	Состояние селектора входов	1...7
rESt	Режим перезапуска таймеров	1...6
SEC	Защита от несанкционированного изменения параметров	0 — снята 1 — установлена
Corr	Коррекция точности отсчета	0...200
InIt	Контроль питания	0 – установлен 1 – снят
SttX	Номер выполняемого шага	1...30
tXon	Время включенного состояния таймера	0...99 ч 59 мин 59,9 с
tXoF	Время выключенного состояния таймера	0...99 ч 59 мин 59,9 с

* «X» в названии параметра — номер канала.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОВЕН СВ01/УТ1/УТ24

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СВ01

СВ01-Х.Х.Х.Х

Напряжение питания:

- 220** – от сети переменного тока с частотой от 47 до 63 Гц и напряжением от 90 до 264 В или от сети постоянного напряжения от 80 до 375 В
- 24** – от сети постоянного напряжения от 10,5 до 30 В (номинальные значения 12 и 24 В)

Тип корпуса:

- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54

Наличие выходного устройства (ВУ):

- Р** – прибор имеет ВУ типа электромагнитного реле
- прибор без ВУ

Наличие интерфейса связи:

- RS** – прибор имеет интерфейс связи RS-485
- прибор без интерфейса

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УТ1

УТ1-Х

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Д** – на DIN-рейку, 72×90×58 мм, IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УТ24

УТ24-Х.Х

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
- Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54
- Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- Д** – на DIN-рейку, 72×90×58 мм, IP20

Выходы:

- Р** – два электромагнитных реле 8 А 220 В
- К** – две транзисторные оптопары структуры п–р–п типа 200 мА 50 В
- С** – две симисторные оптопары 50 мА 300 В для управления однофазной нагрузкой

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

ОВЕН ИНС-Ф1/ИТС-Ф1/ИМС-Ф1/КМС-Ф1

Приборы для измерения и отображения основных показателей однофазной электрической сети: напряжение, ток, частота питающей сети и др. В линейку входят простые измерители (вольтметр, амперметр, мультиметр), а также контроллер-монитор электрической сети КМС-Ф1 с управляющими выходами и интерфейсом RS-485.



ИНС-Ф1: ТУ 4221-002-46526536-2011
 ИТС-Ф1: ТУ 4221-001-46526536-2011
 ИМС-Ф1: ТУ 4221-003-46526536-2011
 КМС-Ф1: ТУ 4221-005-46526536-2012
 Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
 Государственный реестр средств измерений

- Измерение и отображение на индикаторах параметров однофазной сети.
- Высокая точность измерений – фактическая погрешность измерений составляет не более 0,1 %.
- Широкий диапазон температур: от -20 до +50 °С.
- Высокая надежность. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51522-99 по электромагнитной совместимости.
- Внесены в Государственный реестр средств измерений
- Большой срок службы – не менее 10-ти лет.
- Возможность измерения больших токов с применением внешнего трансформатора, при этом задается коэффициент пересчета измеренного значения для удобства индикации.
- Индикация аварийной ситуации.

ИЗМЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип измерителя	Вольтметр		Амперметр		Мультиметр		Контроллер-монитор сети		Класс точности средства измерения (СИ)
	ИНС-Ф1.1.X 	ИНС-Ф1.2.X 	ИТС-Ф1 		ИМС-Ф1 		КМС-Ф1 		
Подключение	Диапазон измерения								
	прямое подключение	прямое подключение	прямое подключение	подключение с использованием трансформаторов	прямое подключение	подключение с использованием трансформаторов	прямое подключение	подключение с использованием трансформаторов	
Напряжение (U)	~ 40... 400 В	~ 5... 400 В	~ 0,02...5 А	~ 0,02...1000 А	~ 40... 400 В		~ 40... 400 В	~ 40...4×10 ⁶ В	0,25 0,5
Ток (I)	—	—	~ 0,02...5 А	~ 0,02...1000 А	~ 0,02...5 А	~ 0,02...1000 А	~ 0,02...5 А	~ 0,02...5×10 ⁵ А	0,5
Активная мощность (P)	—	—	—	—	0,02...2 кВт	0,02...400 кВт	0,02...2 кВт	20...2×10 ⁷ Вт	1,0
Реактивная мощность (Q)	—	—	—	—	0,02...2 кВАр	0,02...400 кВАр	0,02...2 кВАр	20...2×10 ⁷ ВАр	1,0
Полная мощность (S)	—	—	—	—	0,02...2 кВА	0,02...400 кВА	0,02...2 кВА	20...2×10 ⁷ ВА	1,0
Частота измеряемого сигнала (F)	—	—	—	—	43...63 Гц		45...65 Гц		0,5
Cos(φ)	>0,03 кВт (кВАр, кВА)	—	—	—	0...1		0...1		2,0
	<0,03 кВт (кВАр, кВА)	—	—	—					5,0
Активная энергия	—	—	—	—	—	—	0...4×10 ⁶ кВт/ч	0...4×10 ¹² кВт/ч	0,5
Реактивная энергия	—	—	—	—	—	—	0...4×10 ⁶ кВАр/ч	0...4×10 ¹² кВАр	0,5
Полная энергия	—	—	—	—	—	—	0...4×10 ⁶ кВА/ч	0...4×10 ¹² кВА/ч	0,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ OWEN

Название	ИНС-Ф1.Х.Щ9	ИНС-Ф1.Х.Щ3	ИТС-Ф1	ИМС-Ф1
	Вольтметр	Вольтметр	Амперметр	Мультиметр
Измеряемые параметры сети	Напряжение	Напряжение	Ток	Напряжение, ток
Вычисляемые параметры сети	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> активная мощность (P, Вт) реактивная мощность (Q, ВАр) полная мощность (S, ВА) частота измеряемого сигнала (F, Гц) cos(φ)
Измерение с использованием внешнего трансформатора	—	—	Возможно применение трансформатора тока, измеренное значение тока при этом пересчитывается с коэффициентами трансформации 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 200	
Интерфейс связи	—	—	—	—
Выходы для внешней сигнализации или защитного отключения оборудования	—	—	—	—
унифицированные сигналы	—	—	—	—
Количество выходных устройств	—	—	—	—
Аварийная сигнализация	Индикация сообщения о выходе измеряемой величины за допустимые границы	Индикация сообщения о выходе измеряемой величины за допустимые границы	Индикация сообщения о выходе измеряемой величины за допустимые границы	Индикация сообщения о выходе измеряемой величины за допустимые границы
Дополнительные функции	Компактный эргономичный корпус	—	Работа при номинальных частотах сети 50 Гц и 60 Гц	3 индикатора для отображения напряжения, тока и вычисленных параметров (Q, S, P, F, cos(φ) – циклически по нажатию кнопки)
Напряжение питания	8...30 В пост. тока	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц
Потребляемая мощность	не более 4 ВА	не более 4 ВА	не более 4 ВА	не более 4 ВА
Количество каналов измерения	1 канал измерения	1 канал измерения	1 канал измерения	2 канала измерения
Время измерения параметров	не более 1 с	не более 1 с	не более 1 с	не более 1 с
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса со стороны передней панели	щитовой Щ9, 26×48×65 мм, цилиндрическая часть М22, IP54	щитовой Щ3, 76×34×70 мм, IP54	щитовой Щ3, 76×34×70 мм, IP54	щитовой Щ1, 96×96×65 мм, IP54 не более 1 с
Средний срок службы	не менее 8 лет	не менее 8 лет	не менее 10 лет	не менее 10 лет
Схемы подключения:				
– прямое подключение				
– с использованием согласующего трансформатора	—	—		
Обозначение при заказе	ИНС-Ф1.Х.Щ9 Диапазон измеряемого напряжения: 1 — -40...400 В 2 — -5...400 В	ИНС-Ф1.Х.Щ3 Диапазон измеряемого напряжения: 1 — -40...400 В 2 — -5...400 В	ИТС-Ф1.Щ3	ИМС-Ф1.Щ1

КМС-Ф1

Контроллер-монитор сети



КМС-Ф1 может выполнять функцию счетчика электроэнергии, а совместное использование его с архиватором ОВЕН МСД-200 позволяет организовать систему учета электроэнергии на предприятии.

Напряжение, ток

- активная мощность (P, Вт)
- реактивная мощность (Q, ВАр)
- полная мощность (S, ВА)
- частота измеряемого сигнала (F, Гц)
- $\cos(\varphi)$
- активная энергия (кВт/ч)
- реактивная энергия (кВАр/ч)
- полная энергия (кВА/ч)

Возможно применение трансформатора тока и/или напряжения, измеренное значение тока при этом пересчитывается с коэффициентом трансформации 0,001...9999 (задается программным путем)

RS-485 (протокол Modbus-RTU, Modbus-ASCII, ОВЕН)

- Р — э/м реле 5 А при 250 В 50 Гц ($\cos \varphi \geq 0,4$)
- Т — выход для управления твердотельным реле, выходное напряжение 3,3...4,9 В, максимальный выходной ток 50...72 мА
- К — транзисторная оптопара структуры п-р-п-типа, 400 мА при 60 В пост. тока
- С — симисторная оптопара для управления однофазной нагрузкой, 40 мА при 250 В (0,4 А в импульсном режиме, 50 Гц, тимп. < 2 мс)

- И — ЦАП «параметр-ток» 4...20 мА, нагрузка 0...1300 Ом, напряжение питания 10...36 В
- У — ЦАП «параметр-напряжение» 0...10 В, нагрузка ≥ 5 кОм, напряжение питания 15...36 В

3 выхода (в любой комбинации)*

- Индикация аварийной ситуации (выход измеряемой величины за допустимые границы, отсутствие связи по RS-485)
- Звуковая сигнализация

- Часы реального времени (погрешность хода не более 5 с/сутки)**
- Возможность ручного управления ВУ
- Запись в память минимальных и максимальных значений измеряемых параметров с фиксацией времени и даты

90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц


не более 10 ВА

2 канала измерения

не более 1 с

щитовой Щ2,
76×48×100 мм,
IP54

не менее 10 лет

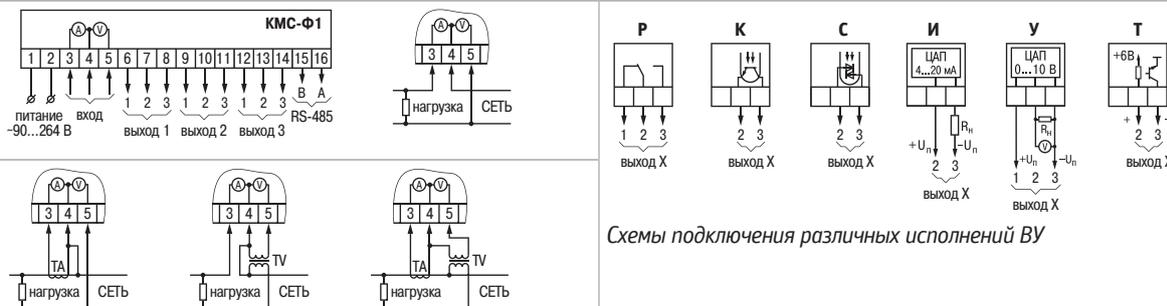

Схемы подключения различных исполнений ВУ

КМС-Ф1.Щ2.XXX

Выходы 1, 2, 3:

- Р** — электромагнитное реле
- К** — транзисторная оптопара структуры п-р-п-типа
- С** — симисторная оптопара
- И** — ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»
- У** — ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
- Т** — выход для управления твердотельным реле

* Модификация по выходам выбирается при заказе.




** При кратковременном отключении питания настройки часов реального времени сохраняются, при длительном – происходит сброс (прибор не имеет встроенной батареи питания).

ПРИБОРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ, СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЕЙ

ОВЕН САУ-М6/БКК1/САУ-М2/САУ-М7Е/САУ-У

Сигнализаторы и регуляторы уровня

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИГНАЛИЗАТОРОВ И РЕГУЛЯТОРОВ УРОВНЕЙ

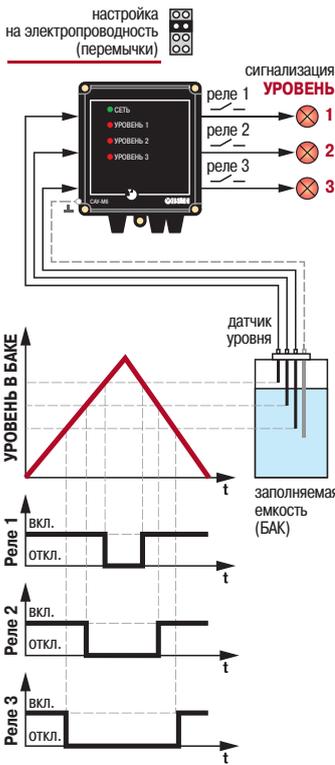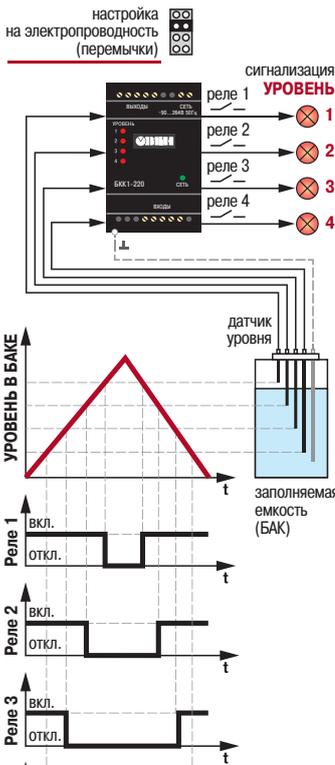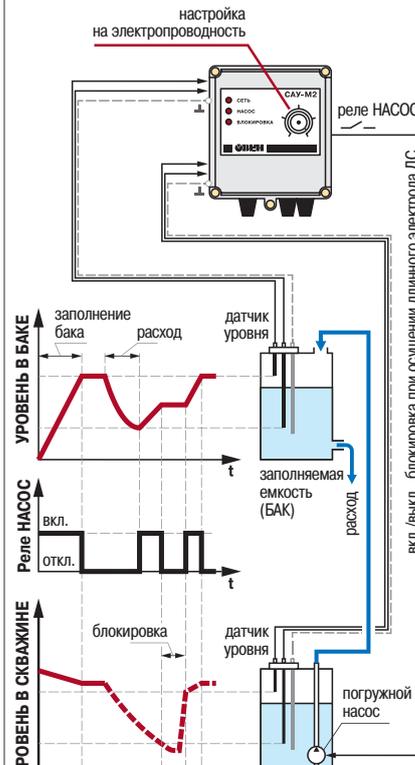	САУ-М6	БКК1	САУ-М2
	Сигнализатор уровня жидкости 3-канальный	Сигнализатор уровня жидкости 4-канальный	Прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей
Фото			
Функциональные возможности	<ul style="list-style-type: none"> • Три независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре. • Возможность инверсии режима работы любого канала. • Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением. 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 канала контроля уровня жидкости в резервуаре. • Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением. 	<ul style="list-style-type: none"> • Автоматическое заполнение или осушение резервуара до заданного уровня. • Защита погружного насоса от «сухого» хода (в режиме заполнения).
Особенности применения	Функциональный аналог приборов ESP-50 и РСС 301.	Может использоваться как самостоятельное изделие либо как блок согласования кондуктометрических датчиков с ПЛК	Оптимальное решение для системы «скважина – накопительный бак»
Контролируемая среда	жидкости токопроводящие и неэлектропроводные (при применении поплавковых датчиков) (см. БКК1/САУ-М2 + вода дистиллированная)	жидкости токопроводящие и неэлектропроводные (при применении поплавковых датчиков): вода водопроводная, загрязненная, молоко, пищевые продукты (слабокислотные, щелочные и пр.)	
Примеры временной диаграммы работы прибора	<p>настройка на электропроводность (перемычки)</p>  <p>сигнализация</p> <p>реле 1 УРОВЕНЬ</p> <p>реле 2</p> <p>реле 3</p> <p>датчик уровня</p> <p>заполняемая емкость (БАК)</p> <p>Реле 1</p> <p>Реле 2</p> <p>Реле 3</p>	<p>настройка на электропроводность (перемычки)</p>  <p>сигнализация</p> <p>реле 1 УРОВЕНЬ</p> <p>реле 2</p> <p>реле 3</p> <p>реле 4</p> <p>датчик уровня</p> <p>заполняемая емкость (БАК)</p> <p>Реле 1</p> <p>Реле 2</p> <p>Реле 3</p> <p>Реле 4</p>	<p>настройка на электропроводность</p>  <p>реле НАСОС</p> <p>датчик уровня</p> <p>заполняемая емкость (БАК)</p> <p>расход</p> <p>Реле НАСОС</p> <p>Реле НАСОС</p> <p>блокировка</p> <p>датчик уровня</p> <p>погружной насос</p> <p>емкость для отбора воды (СКВАЖИНА)</p> <p>вкл./выкл., блокировка при осушении длинного электрода ДС</p>
	Поддержание уровня. В любом из каналов режим работы реле может быть инвертирован  установкой перемычки.	Поддержание уровня. В любом из каналов режим работы реле может быть инвертирован  установкой перемычки.	Режим заполнения резервуара



ТУ 4217-017-46526536-2009
 Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
 САУ-М6: Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня жидких или сыпучих веществ в различного рода резервуарах, емкостях, контейнерах. Они широко применяются в различных областях промышленности.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

рекомендуется применять вместо САУ-МП

САУ-М7Е

Регулятор уровня жидких и сыпучих сред



- Контроль уровня жидких или сыпучих материалов по трем датчикам.
- Работа в режиме заполнения или опорожнения резервуара.
- Ручной или автоматический режим управления электроприводом исполнительного механизма.
- Сигнализация об аварийном переполнении или осушении резервуара.

Встроенная логика заполнения/осушения резервуара

- жидкости токопроводящие и неэлектропроводные (при применении поплавковых датчиков): вода водопроводная, загрязненная, молоко, пищевые продукты (слабокислотные, щелочные и пр.)
- сыпучие материалы


САУ-У

Универсальный прибор для управления насосами




- 12 встроенных алгоритмов управления.
- Удобное программирование и настройка.
- Работа с аналоговыми, дискретными сигналами и кондуктометрическими датчиками.
- Универсальный источник питания (питание прибора постоянным и переменным напряжением).
- Ручной или автоматический режим управления выходными реле.

Применяется для управления подающими насосами (например, в системах горячего и холодного водоснабжения).

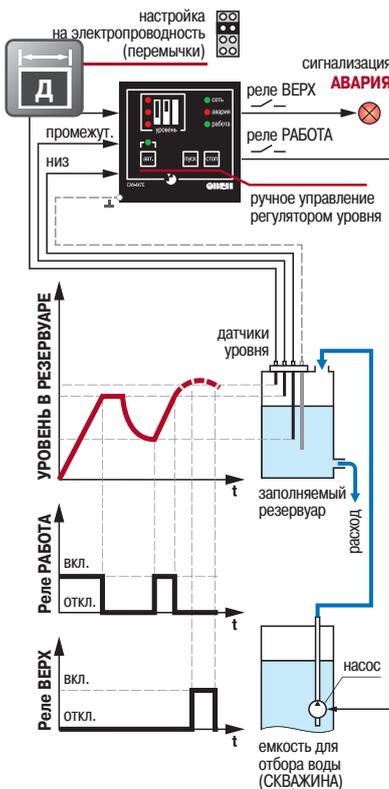

Режим заполнения резервуара

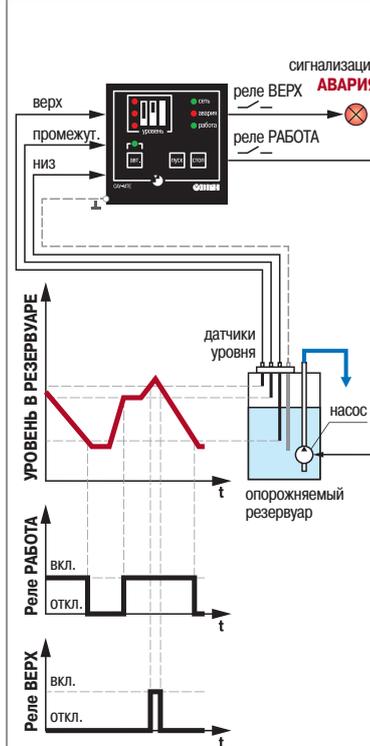

Режим опорожнения резервуара




см. ниже Описание алгоритмов работы САУ-У

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИГНАЛИЗАТОРОВ И РЕГУЛЯТОРОВ УРОВНЕЙ


	САУ-М6		БКК1		САУ-М2
			БКК1-24	БКК1-220	
Напряжение питания	переменного тока: номинальное 220 В, отклонение -15...+10 % частота 50 Гц		постоянного тока: 14...36 В (ном. 24 В)	переменного тока: 90...264 В (ном. 220 В) частота 47...63 Гц	переменного тока: номинальное 220 В, отклонение -15...+10 % частота 50 Гц
Количество входов	3		4		2
Типы подключаемых датчиков	<ul style="list-style-type: none"> • кондуктометрические (например, ДС.ПВТ, ДСП.3) • поплавковые (например, ПДУ) 				
Напряжение питания датчиков уровня	не более 10 В переменного тока частотой 50 Гц		не более 5 В переменного тока частотой 1,5...2,5 Гц		не более 12 В постоянного тока
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика	не более 500 кОм		не более 850 кОм		не более 500 кОм
Количество выходных устройств	3		4		1
Тип выходных устройств	э/м реле		транзисторные двунаправл. ключи		э/м реле (нормально-разомкнутые)
Максимально допустимая нагрузка выхода	4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)		50 мА 36 В пост. тока		8 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
Встроенный источник питания активных датчиков: — напряжение источн. питания — макс. ток нагрузки	—				
Потребляемая мощность	не более 6 ВА		не более 1 ВА	не более 2 ВА	не более 3 ВА
Тип, габаритные размеры, степень защиты корпуса	• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44		• на DIN-рейку Д3, 54×90×57 мм, IP20		• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
Схемы подключения	<p>САУ-М6</p>		<p>БКК1-24 БКК1-220</p>		<p>САУ-М2</p>
Обозначение при заказе	САУ-М6		БКК1-Х		САУ-М2
			<p>Напряжение питания: 24 – 24 В постоянного тока, выходы – транзисторные ключи 220 – 220 В переменного тока, выходы – э/м реле</p>		

Заполнение резервуара с помощью погружного насоса с защитой от «сухого» хода. При работе без защиты от «сухого» хода на клеммы 4, 5, 6 ставится перемычка.

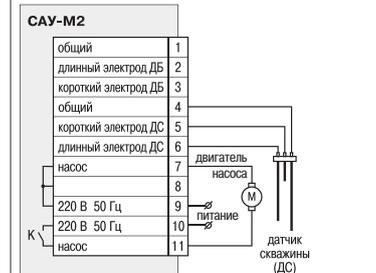

Осушение резервуара.


CAU-M7E	CAU-Y
переменного тока: номинальное 220 В, отклонение -15...+10 % частота 50 Гц	<ul style="list-style-type: none"> переменного тока: 90...264 В частота 47...63 Гц постоянного тока: 20...34 В
3	4
<ul style="list-style-type: none"> кондуктометрические (например, ДС.ПВТ, ДСП.3) поплавковые (например, ПДУ) активные с выходными ключами п-р-п-типа механические контактные устройства 	<ul style="list-style-type: none"> кондуктометрические (например, ДС.ПВТ, ДСП.3) поплавковые (например, ПДУ) активные с выходными ключами п-р-п-типа механические контактные устройства датчики с токовым выходом 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА
не более 12 В постоянного тока	встроенный источник 5±0,5 В постоянного или переменного тока частота для переменного тока 25±1 Гц
не более 500 кОм	не более 450 кОм
2	3
э/м реле	э/м реле (нормально-разомкнутые)
8 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)	1 А 250 В пост. тока (для категории использования DC-14 по ГОСТ Р 50030.1-2000) 3 А 24 В перем. тока (для категории использования AC-15 по ГОСТ Р 50030.1-2000)
12±1,2 В	24±1,2 В
50 мА	50 мА
не более 6 ВА	не более 6 ВА
<ul style="list-style-type: none"> настенный Н, 105×130×65 мм, IP44 щитовой Щ1, 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели 	<ul style="list-style-type: none"> настенный Н, 105×130×65 мм, IP44 щитовой Щ11, 96×96×46,5 мм, IP54 со стороны передней панели на DIN-рейку Д, 72×88×54 мм, IP20

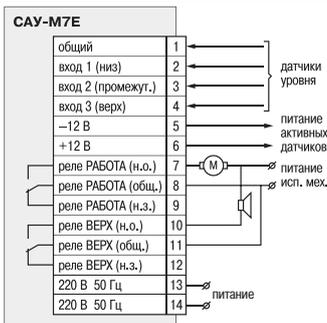


Общая схема подключения CAU-M7E






Подключение кондуктометрических датчиков уровня



Подключение емкостных переключателей



Подключение активных датчиков Д1...Д3 при питании их от внешнего источника

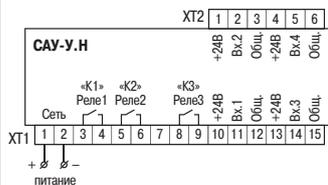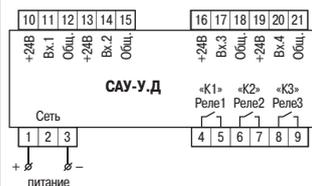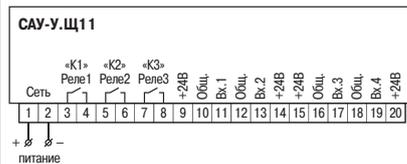











CAU-M7E-X

Тип корпуса:
Н - настенный, 105×130×65 мм, IP44
Щ1 - щитовой, 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели

CAU-Y.X

Тип корпуса:
Н - настенный, 105×130×65 мм, IP44
Щ11 - щитовой, 96×96×46,5 мм, IP54 со стороны передней панели
Д - на DIN-рейку, 72×88×54 мм, IP20

САУ-У. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ДЛЯ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ

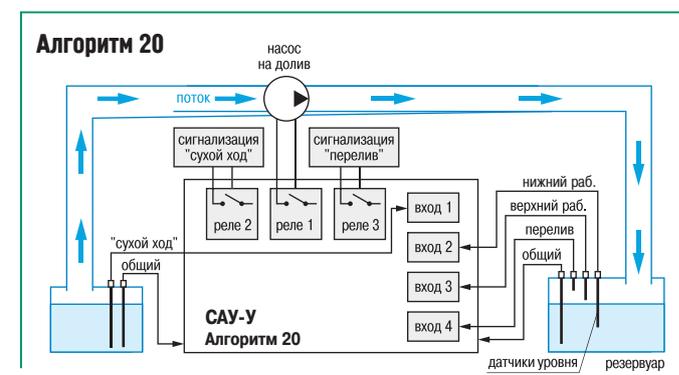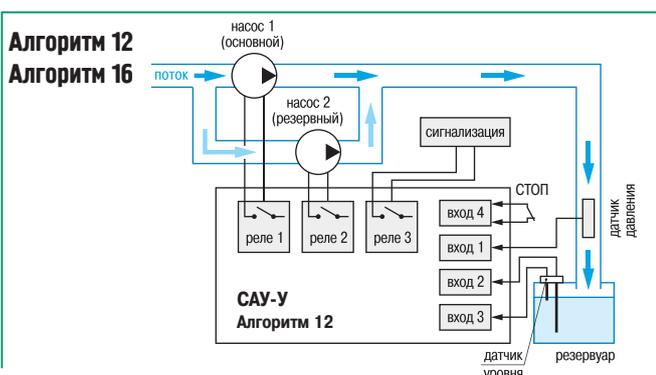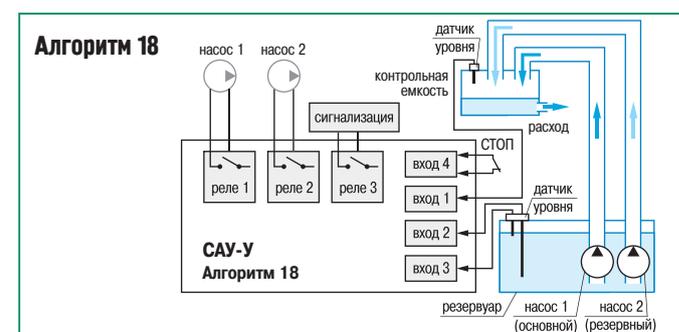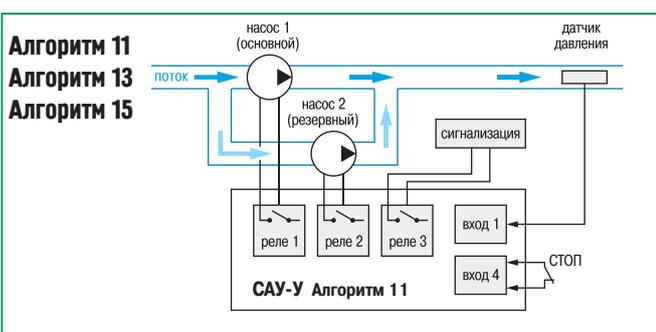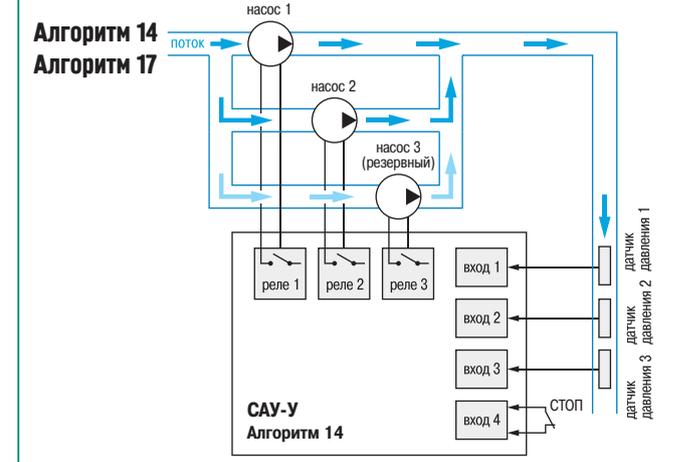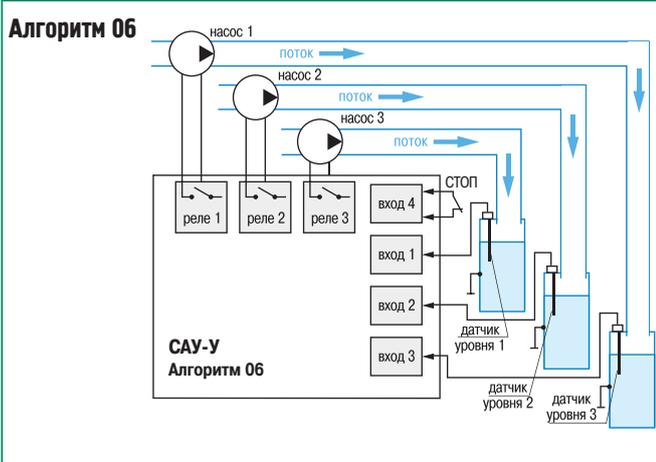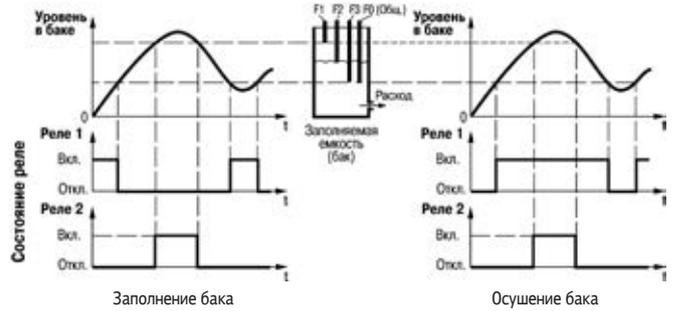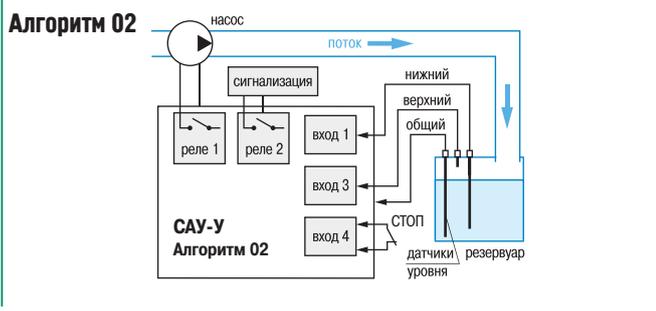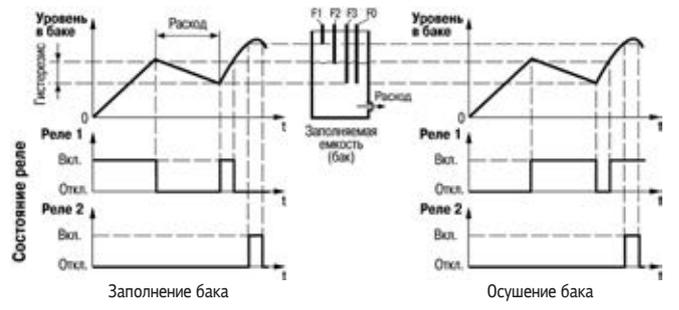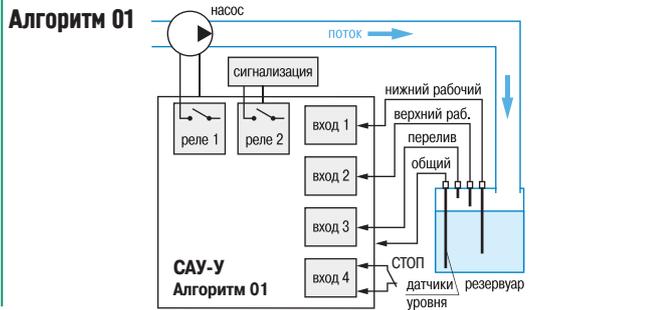

САУ-У. АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ

Алгоритм САУ-У	Управление	Режим работы	Используемые датчики	Дистанционное управление (вход 4)	Внешняя аварийная сигнализация	Примечание	Аналоги		
							Алгоритм Контур-У	Другие приборы	
01	Управление одним насосом	Заполнение/ осушение резервуара по гистерезисному закону	3 кондуктометрических датчика уровня (верхний, промежуточный, нижний уровень)	+	+	(при превышении уровня)	-	02.01, 03.01	САУ-М7Е
02	Управление одним насосом	Заполнение/ осушение резервуара без гистерезиса	2 кондуктометрических датчика уровня (верхний, нижний уровень)	+	+	(при превышении уровня)	-	02.02, 03.02	РОС 102, САУ-М7Е
06	Управление тремя независимыми насосами	Поддержание уровня жидкости в трех резервуарах (прямая/обратная логика)	3 кондуктометрических датчика уровня	+	-		-	01.01, 04.01	РОС 301 ДРУ-ЭПМР САУ-М6 САУ-МП-Х.06
11	Управление двумя циркуляционными насосами, работающими на одну магистраль поочередно	Работа в магистрали водоснабжения	Датчик давления («сухой контакт»)	+	+	(при отказе обоих насосов)	-	05.01	САУ-МП-Х.11
12	Управление двумя насосами, работающими поочередно	Заполнение резервуара	Датчик давления («сухой контакт»), 2 кондуктометрических датчика уровня (верхний, нижний уровень)	+	+	(при нарушении режима)	-	06.01	САУ-МП-Х.12
13	Управление двумя циркуляционными насосами, работающими на одну магистраль поочередно	Работа в магистрали водоснабжения	Датчик давления («сухой контакт»)	+	-		Аналог алгоритма 11. Отличается тем, что реле 3 используется для переключения схемы питания насосов «звезда» → «треугольник» на время пуска	05.03	САУ-МП-Х.13
14	Управление тремя циркуляционными насосами, работающими на одну магистраль поочередно парами 1-2, 1-3, 2-3, 1-2....	Работа в магистрали водоснабжения	3 датчика давления («сухой контакт») – для каждого насоса свой датчик	+	-		-	07.01	САУ-МП-Х.14
15	Управление двумя циркуляционными насосами, работающими на одну магистраль поочередно	Работа в магистрали водоснабжения	Датчик давления («сухой контакт»)	+	+	(при отказе любого из двух насосов)	Аналог алгоритма 11. Отличается логикой работы аварийной сигнализации	05.02	САУ-МП-Х.15
16	Управление двумя насосами, работающими поочередно	Осушение резервуара	Датчик давления («сухой контакт»), 2 кондуктометрических датчика уровня (верхний, нижний уровень)	+	+	(при нарушении режима)	Аналог алгоритма 12. Отличается режимом работы (осушение резервуара)	06.02	САУ-МП-Х.16
17	Управление тремя циркуляционными насосами, работающими на одну магистраль поочередно 1-2-3-1-2....	Работа в магистрали водоснабжения	3 датчика давления («сухой контакт») – для каждого насоса свой датчик	+	-		Аналог алгоритма 14. Отличается тем, что одновременно работает только один насос	07.02	САУ-МП-Х.17
18	Управление двумя насосами, работающими поочередно	Осушение резервуара	3 кондуктометрических датчика уровня: 2 – в резервуаре (верхний, нижний уровень), 1 – в контрольной емкости	+	+	(при нарушении режима)	Аналог алгоритма 16. Отличается наличием контрольной емкости с датчиком уровня для контроля исправности насосов	08.01	САУ-МП-Х.18
20	Управление одним насосом с защитой от «сухого хода»	Поддержание уровня жидкости (долив) в резервуаре при перекачке ее насосом из скважины	4 кондуктометрических датчика уровня (верхний, нижний уровень, «сухой ход», перелив)	-	+	(при «сухом ходе» или переливе)	-	-	САУ-МП-Х.20

ОВЕН СУНА-121

Контроллер для управления насосами

НОВИНКА



Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм. Установка в стандартный бокс.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Контроллер СУНА-121 предназначен для управления насосными группами в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений для жилых и офисных зданий, промышленных предприятий, коттеджных посёлков, детских садов, школ, больниц и др. объектов.

- Интуитивно-понятное, русскоязычное меню.
- Двухстрочный ЖК дисплей с подсветкой.
- Дистанционное управление по RS-485 (Modbus).
- Смена алгоритма в среде OWEN Logic.
- Питание от сети ~230 В и =24 В.
- Температура эксплуатации -20...+55 °С.






TU4218-016-46526536-2016
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

СУНА-121. АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ

Базовые функции алгоритмов:




- Контроль исправности насоса
- Контроль температуры насоса
- Задержки перед и между включениями насосов
- Контроль наличия воды на входе станции
- Контроль максимального давления на выходе станции
- Распределение наработки между насосами
- Резервирование насосов

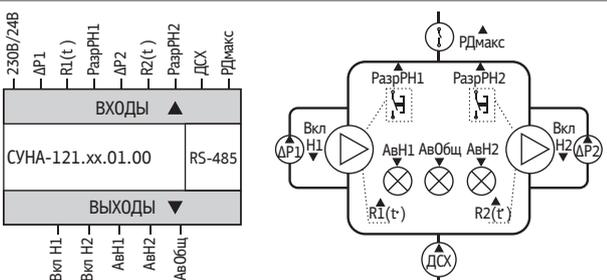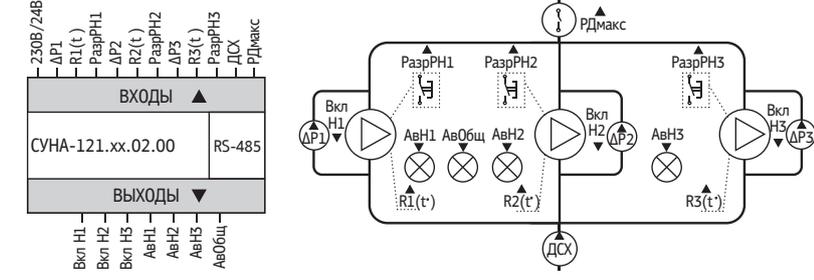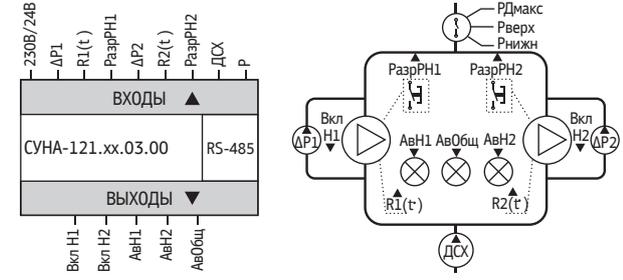Алгоритм	Функциональная схема
<p>01.00 Чередование 2-х насосов</p> <p>Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера.</p> 	
<p>02.00 Чередование 3-х насосов</p> <p>Управление насосной станцией из трех насосов одного типоразмера.</p> 	
<p>03.00 Регулирование давления 2-мя насосами по реле давления</p> <p>Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналам от дискретных датчиков выходного давления.</p> 	

04.00

Регулирование давления 2-мя насосами по аналоговому датчику давления




Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналу от аналогового датчика давления.

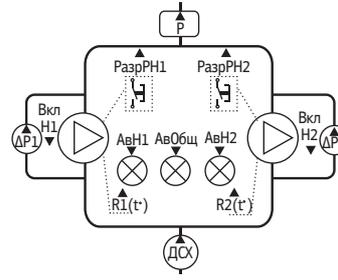

05.00

Регулирование давления 3-мя насосами по аналоговому датчику давления



Управление насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналу от аналогового датчика давления.

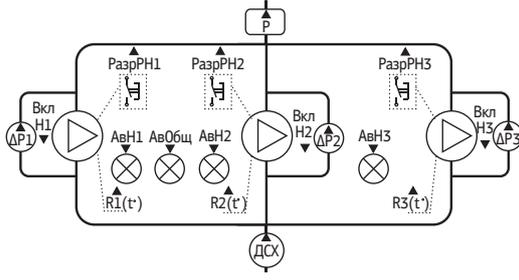

06.00

Заполнение или осушение резервуара 2-мя насосами по дискретным датчикам уровня



Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или откачки* по показаниям дискретных датчиков уровня.

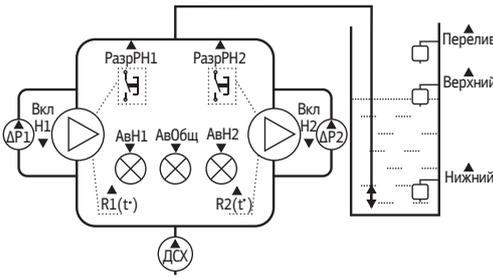

07.00

Заполнение или осушение резервуара 2-мя насосами по аналоговому датчику уровня



Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или откачки* по показаниям аналогового датчика уровня.

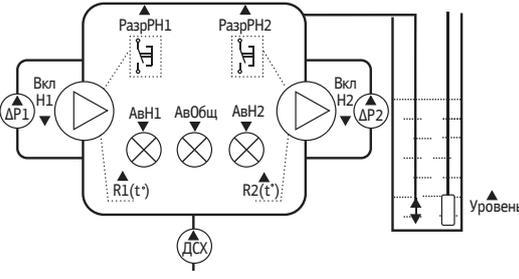

08.00

Заполнение или осушение резервуара 3-мя насосами по аналоговому датчику уровня

Управления насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или откачки* по показаниям аналогового датчика уровня.

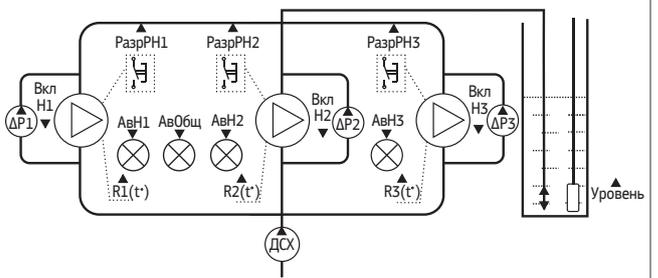

* Логика управления на «откачку» или «наполнение» устанавливается пользователем в настройках контроллера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значения	
	СУНА-121.220.xx	СУНА-121.24.xx
Диапазон напряжения питания	94...264 В (номинальное 120...230 В, при 47...63 Гц)	19...30 В (номинальное 24 В)
Электрическая прочность изоляции	2830 В (между входом питания и другими цепями)	1780 В (между входом питания и другими цепями)
Потребляемая мощность, не более	17 ВА	10 Вт
Встроенный источник питания	24 ± 3 В	-
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более	100 мА	-
Сетевые возможности		
Интерфейс связи (протокол)	RS-485 (Modbus-RTU, ASCII)	
Конструкция		
Тип корпуса / Размеры / Степень защиты / Масса, не более	Для крепления на DIN-рейку (35 мм) / 123 x 90 x 58 мм / IP20 / 0,6 кг	
Дискретные входы		
Количество входов	8	
Номинальное напряжение питания	230 В (переменный ток)	24 В (постоянный ток)
Максимально допустимое напряжение питания	264 В (переменный ток)	30 В (постоянный ток)
Тип датчика для дискретного входа	механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.)	<ul style="list-style-type: none"> • механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) • с выходными транзисторными ключами (например, имеющие на выходе транзистор р-п-р-типа с открытым коллектором)
Уровень сигнала, соответствующий «логической единице»	159...264 В	15...30 В
Уровень сигнала, соответствующий «логическому нулю»	0...40 В	-3...5 В
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом	50 мс	2 мс
Гальваническая развязка	Групповая, по 4 входа (1-4 и 5-8)	
Электрическая прочность изоляции	1780 В между группами входов 2830 В между другими цепями прибора	
Аналоговые входы		
Количество	4	
Тип измеряемых сигналов, униполярный	4...20 мА, 0...4 кОм	
Предел основной приведенной погрешности	±0,5 %	
Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для 4...20 мА	121 Ом	
Период обновления результатов измерения четырех каналов, не более	10 мс	
Дискретные выходы		
Количество выходных устройств / Тип выходного устройства	8 / э/м реле (NC)	
Коммутируемое напряжение и ток в нагрузке	30 В / 3 А 250 В / 5 А (cosφ > 0,95)	

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект клеммных соединителей

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

СУНА-121.X.X.00

Питание:

- 220** – работа в переменной сети питания с номиналом 230 В.
- 24** – работа в сети постоянного питания с номиналом 24 В.

Алгоритмы:

- 01** – Чередование 2-х насосов.
- 02** – Чередование 3-х насосов.
- 03** – Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления
- 04** – Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления.
- 05** – Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления.
- 06** – Заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня.
- 07** – Заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, аналоговые датчики уровня.
- 08** – Заполнение/осушение резервуара, 3 насоса, аналоговые датчики уровня.

ОВЕН НПТ

Нормирующие преобразователи




Преобразователи НПТ измеряют сигналы термопар или термометров сопротивления, формируют унифицированный сигнал тока 0(4)...20 мА. Преобразуют сигналы с разнотипных датчиков температуры в унифицированные, повышают помехоустойчивость линий связи, позволяют увеличить длину соединительных проводов и разветвить измеренную температуру на несколько контроллеров или приборов.

- Преобразуют сигналы с датчиков температуры в унифицированные.
 - Поддерживают большинство российских и импортных датчиков температуры.
 - Компенсируют сопротивление проводов при подключении ТС (кроме НПТ-2).
 - Настраиваются на компьютере без дополнительных устройств (кроме НПТ-2).
 - Работают в широком диапазоне температур окружающего воздуха.
 - Монтируются на DIN-рейку или в головку датчика.
 - Являются средствами измерения в России и странах СНГ.
 - Имеют высокую надежность.
- Соответствуют ГОСТ Р 51522-99 по ЭМС, с классом А.



КУВФ.405541.001ТУ
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН НПТ

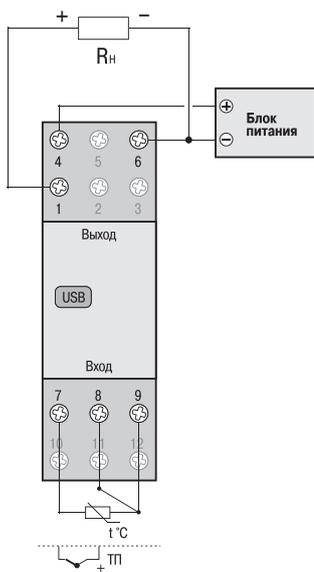


ОВЕН НПТ-1.00.1.1



ОВЕН НПТ-1.00.1.1.Ex

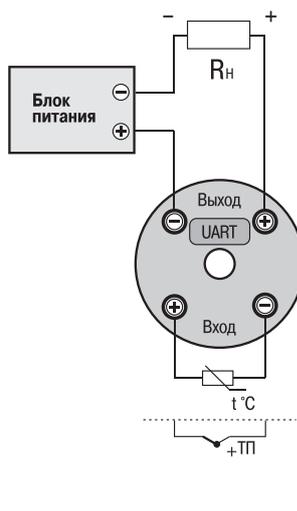


ОВЕН НПТ-2.XX.1.2

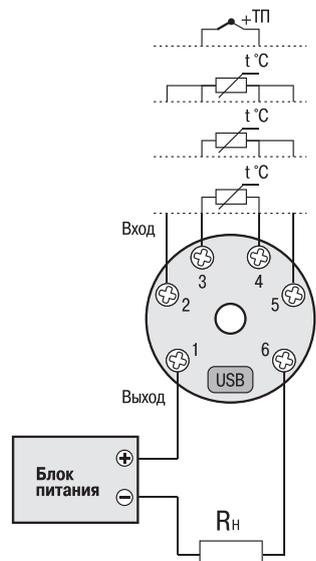

ОВЕН НПТ-3.00.1.2 (Ex)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	НПТ-1.00.1.1 на DIN-рейку	НПТ-1.00.1.1.Ex на DIN-рейку во взрыво- защищенном исполнении 	НПТ-2.XX.1.2 в головку типа «Луцкая»	НПТ-3.00.1.2 в головку «Евро» (тип В)	НПТ-3.00.1.2.Ex в головку «Евро» (тип В) во взрыво- защищенном исполнении 
					
Монтаж					
	На DIN-рейку 35 мм		Головка «Луцкая»	Головка «Евро» (тип В)	
Сигнал на входе	Термометры сопротивления, термоэлектрические преобразователи				
Подключение ТС	3-проводное	3-проводное	2-проводное	2, 3 или 4-проводное	2, 3 или 4-проводное
Компенсация ХКТ	встроенная				
Класс точности СИ	ТС: 0.25 %, ТП: 0.5 %				
Нелинейность	0,1 %	0,1 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,1 %
Разрядность измерен.	ТС: 15 бит, ТП: 14 бит	ТС: 15 бит, ТП: 14 бит	ТС: 15 бит, ТП: 14 бит	ТС: 15 бит, ТП: 14 бит	ТС: 15 бит, ТП: 14 бит
Сопротивление линий связи	Не более 100 Ом	Не более 100 Ом	Не более 0,01 R ₀ *	Не более 15 Ом	Не более 15 Ом
Выходной сигнал	0...20 мА, 4...20 мА	4...20 мА	4...20 мА	4...20 мА	4...20 мА
Разрядность выхода	11 бит	11 бит	12 бит	12 бит	14 бит
Пulsации выходных сигналов	Не более 0,12 мА	Не более 0,12 мА	Не более 0,12 мА	Не более 0,12 мА	Не более 0,12 мА
Время прогрева	Не более 15 мин	Не более 30 мин	30 мин	30 мин	30 мин
Отклик «0...100 %»	3 сек	2 сек	1 сек	1 сек	2 сек
Допустимая нагрузка	1200 Ом	900 Ом	1250 Ом	1250 Ом	1200 Ом
Напряжение питания	12...36 В	18...36 В	12...36 В	12...36 В	12...36 В
Напряжение питания номинал	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В
Схема подключения питания	Отдельным проводом	От петли 4...20 мА	От петли 4...20 мА	От петли 4...20 мА	От петли 4...20 мА
Настройка	Mini USB	Mini USB	НП-КП20 или AC7	Mini USB	Mini USB
Температура эксплуатации	-40...+85 °С	-40...+85 °С	-40...+85 °С	-40...+85 °С	-40...+85 °С
Габариты	110 × 76 × 27 мм	110 × 76 × 27 мм	(∅45×13) ± 1 мм	(∅45×18) ± 1 мм	(∅45×18) ± 1 мм
Средство измерения	Да	Да	Да	Да	Да
МПИ	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Срок гарантии	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

* - R₀ сопротивление датчика при температуре 0 °С


ПАРАМЕТРЫ ИСКРБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ

Параметр	НПТ-1.00.1.1.Ех	НПТ-3.00.1.2.Ех
Входное напряжение, U_i , В, не более	30	35
Входной ток, I_i , мА, не более	100	73,8
Внутренняя емкость, C_i , мкФ, не более	0,04	0,04
Внутренняя индуктивность, L_i , мГн, не более	1	1,5
Выходное напряжение, U_o , В, не более	6	5,5
Выходной ток, I_o , мА, не более	20	26
Внешняя емкость, C_o , мкФ, не более	500	40
Внешняя индуктивность, L_o , мГн, не более	100	40
Маркировка искрозащиты	[Exic]IIC	[Exia]IIC

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ДАТЧИКИ

Сигнал на входе	НПТ-1.00.1.1	НПТ-1.00.1.1.Ех	НПТ-2.ХХ.1.2	НПТ-3.00.1.2	НПТ-3.00.1.2.Ех
50М/100М	+	+	+	+	+
Pt100	+	+	+	+	+
100П	+	+	+	+	+
Cu50	+	+	—	+	+
50П	+	+	—	+	+
Pt50	+	+	—	+	+
Cu100	+	+	—	+	+
Pt500	—	—	—	+	—
Pt1000	+	+	—	+	—
100 Н	+	+	—	+	+
500П/1000П	+	+	—	+	—
L	+	+	+	+	+
K	+	+	+	+	+
S	+	+	—	+	+
B	+	+	—	+	+
J	+	+	—	+	+
R	+	+	—	+	+
N	+	+	—	+	+
A-1	+	+	—	+	+
A-2	+	+	—	+	+
A-3	+	+	—	+	+
T	+	+	—	+	+

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (НАСТРОЙКА)

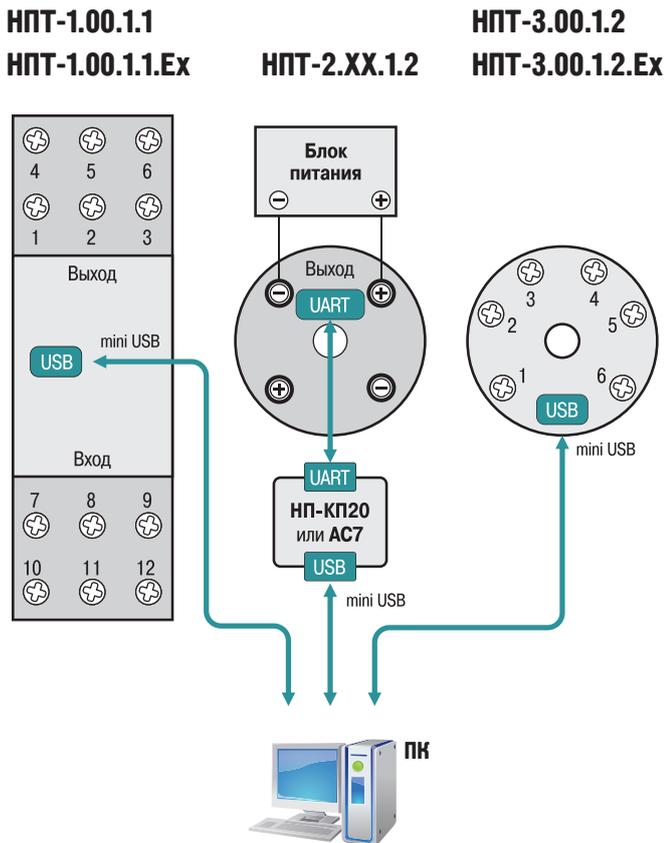

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

НПТ-Х.ХХ.1.ХХ

Конструктивное исполнение:

- 1 - монтаж на DIN-рейку 35 мм
- 2 - монтаж в отечественную головку (Луцкая)
- 3 - монтаж в головку типа «В» (Евро)

Тип датчика, диапазон (заводская настройка)*

- 00** - пользовательская
ХХ - см. таблицу 1 (только для НПТ-2)

Тип выходного сигнала:

- 1** - 4...20 мА, 0...20 мА (только для НПТ-1)
2 - 4...20 мА (для НПТ-2, НПТ-3, НПТ-1.Ех)

Искробезопасная измерительная цепь:

- отсутствует (при заказе не указывается)
Ех - присутствует (только НПТ-1 и НПТ-3)

Таблица 1. Маркировка типа датчика и диапазона преобразования (заводская настройка)

Термометры сопротивления (ТС):

- 50М** ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)
01 - 50М, «-50...+180 °С»
11 - 50М, «-50...+50 °С»
21 - 50М, «0...+50 °С»
31 - 50М, «0...+100 °С»
41 - 50М, «0...+150 °С»
51 - 50М, «-50...+150 °С»
- 100М** ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)
06 - 100М, «-50...+180 °С»
16 - 100М, «-50...+50 °С»
26 - 100М, «0...+50 °С»
36 - 100М, «0...+100 °С»
46 - 100М, «0...+150 °С»
56 - 100М, «-50...+150 °С»

- 100П** ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)
02 - 100П, «-50...+500 °С»
12 - 100П, «-100...+100 °С»
22 - 100П, «0...+100 °С»
32 - 100П, «0...+150 °С»
42 - 100П, «0...+300 °С»
52 - 100П, «0...+500 °С»

- Pt100** ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)
03 - Pt100, «-50...+500 °С»
13 - Pt100, «-100...+100 °С»
23 - Pt100, «0...+100 °С»
33 - Pt100, «0...+150 °С»
43 - Pt100, «0...+300 °С»
53 - Pt100, «0...+500 °С»
07 - Pt100, «0...+200 °С»

Термоэлектрические преобразователи (ТП)

- ТПЛ (ХК)**
04 - ТПЛ (ХК), «-40...+600 °С»
14 - ТПЛ (ХК), «0...+400 °С»
24 - ТПЛ (ХК), «0...+600 °С»
34 - ТПЛ (ХК), «0...+800 °С»

- ТПК (ХА)**
05 - ТПК (ХА), «-40...+800 °С»
15 - ТПК (ХА), «0...+400 °С»
25 - ТПК (ХА), «0...+600 °С»
35 - ТПК (ХА), «0...+800 °С»
45 - ТПК (ХА), «0...+1000 °С»
55 - ТПК (ХА), «0...+1300 °С»

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

* Заводская настройка - это предустановленное заводом изготовителем значение типа датчика и диапазона преобразования температуры. При этом все приборы серии НПТ являются универсальными по поддержке первичных преобразователей и могут перенастраиваться пользователем.

ОВЕН ИСКРА

Барьер искрозащиты



EAC ТУ 4217-002-46526536-04
Сертификат взрывозащиты ТР
Таможенного союза

По специальному заказу приборы барьеры искрозащиты ИСКРА могут быть изготовлены в исполнении, позволяющем использовать их при температуре окружающей среды от -40 до +50 °С.

Барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРА устанавливается в электрической цепи, связывающей датчик, находящийся во взрывоопасной зоне, и вторичный преобразователь (прибор), расположенный во взрывобезопасной зоне. Барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРА обеспечивает искрозащиту электрической цепи датчика путем ограничения значений напряжения и тока до искробезопасных. ОВЕН ИСКРА применяются в системах регулирования, сигнализации и аварийной защиты на взрывопожароопасных участках, где могут присутствовать взрывоопасные смеси газов, паров, а также легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества (пыль, порошок).

- Защита цепей при воздействии на барьер напряжения до 250 В
- Барьеры имеют искробезопасные цепи уровня [Exia]IIC (особовзрывобезопасные)
- Пригодны для наиболее взрывоопасных нерудничных сред, например – водород, ацетилен (группа IIC)
- Высокая надежность взрывозащиты обеспечена:
 - троированием полупроводниковых элементов, ограничивающих напряжение;
 - двухступенчатой системой «гашения» аварийного напряжения: первая ступень (на TVS-диодах) «срезает» мощные выбросы напряжения, вторая (на стабилитронах) – снижает напряжение до искробезопасного значения.

БАРЬЕРЫ ИСКРА ВЫПУСКАЮТСЯ В ТРЕХ МОДИФИКАЦИЯХ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДАТЧИКОВ

ИСКРА-АТ.02 – барьер искрозащиты для датчиков с выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА:

- Широкий диапазон напряжений питания датчиков с выходным токовым сигналом (до 28 В).
- Выдерживает кратковременное (до 1 мин) короткое замыкание на выходных клеммах без срабатывания предохранителей.
- Не требует повторного выключения и включения питания в случае кратковременного короткого замыкания на выходных клеммах.

ИСКРА-ТП.02 – барьер искрозащиты для термопар и датчиков с выходным сигналом напряжения -1...+1 В:

- Возможность работы с источниками напряжения до 6 В.

ИСКРА-ТС.02 – барьер искрозащиты для термосопротивлений типа ТСМ/ТСП:

- Низкая погрешность барьера (до 0,1 % от диапазона измерений) вследствие точного подбора сопротивлений резисторов и предохранителей.
- Малое переходное сопротивление «кабель-барьер», обеспеченное соединением проводов «под винт».

ПРИБОРЫ, С КОТОРЫМИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БАРЬЕРЫ ИСКРА

Приборы ОВЕН:



2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ501, ТРМ10, ТРМ101, ТРМ12, ТРМ138, МПР51-Щ4, ТРМ151, МВА8, ТРМ133, МВ110-224.8А, ПЛК63, МВ110-224.2А, ПЛК150, ПЛК154, ТРМ251, ТРМ148.

Барьеры искрозащиты ОВЕН ИСКРА могут использоваться также с приборами других производителей, имеющими сходные характеристики входных электрических сигналов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА



МОДИФИКАЦИИ БАРЬЕРОВ ИСКРА И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

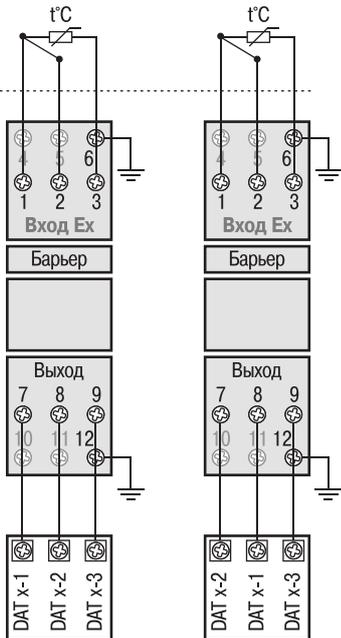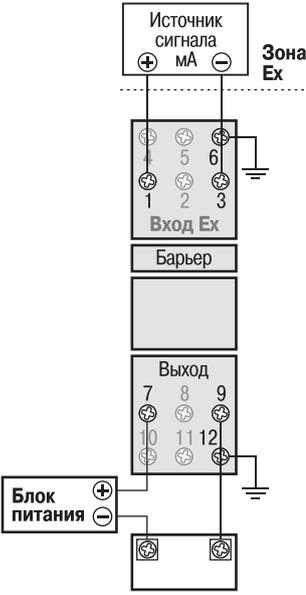ИСКРА-ТС.02	ИСКРА-ТП.02	ИСКРА-АТ.02
 <p style="text-align: center;">Измерительный вход</p> <p>ТРМ1-ТРМ12 и МВ110-2А</p> <p style="text-align: center;">Остальные приборы</p>	 <p style="text-align: center;">Измерительный вход</p>	 <p style="text-align: center;">Измерительный вход</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Работает с термометрами сопротивления 50М, 100М, 50П, 100П, Pt50, Pt100, • низкая проходная погрешность барьера (до 0,1 % от диапазона измерений) • точный подбор сопротивлений резисторов и предохранителей • малое переходное сопротивление «кабель-барьер» • соединением проводов «под винт» 	<ul style="list-style-type: none"> • Работает с термопарами ТХК(L), ТХА(K), ТМК(T), ТПП(S), ТПП(R), ТНН(N), ТЖК(J), ТВР(A1), ТВР(A2), ТВР(A3) • с источниками напряжения до 6 В • датчики с унифицированным сигналом напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В, -1...+1 В • Сопротивление цепи 110 Ом. • Входное сопротивление вторичного преобразователя – не менее 1 МОм 	<ul style="list-style-type: none"> • Работает с сигналами тока 0...20, 0...5, 4...20 мА • питание датчиков до 28 В • выдерживает короткое замыкание на выходных клеммах в течении 1 мин. • не требует перезагрузки после короткого замыкания на выходных клеммах • Максимальное сопротивление нагрузки: $R_{н.макс} = \frac{(U_{пит} - U_{д.мин} - 10,0)}{I_d}, \text{ кОм}$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основная погрешность	Не более 0,1 % (при температуре окружающего воздуха 20 °С)
Дополнительная погрешность	Не более 0.002% на 1 °С
Температура эксплуатации*	+1...+50 °С
Тип корпуса/IP/габариты	Крепление на DIN рейку 35мм / IP20 / 110×76×27 мм

* По специальному заказу изготавливаются барьеры с диапазоном температур эксплуатации от -40 до +50 °С

ПАРАМЕТРЫ ИСКРБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ

Параметр	ИСКРА-ТС.02	ИСКРА-ТС.02	ИСКРА-ТС.02
Максимальное напряжение Um	250 В		
Выходное напряжение Uo, не более	10,2 В	6,8 В	31,8 В
Выходной ток Io, не более	100 мА	100 мА	88 мА
Внешняя емкость, Co, не более	2,75 мкФ	17,9 мкФ	0,05 мкФ
Внешняя индуктивность Lo, не более	3 мГн	0,15 мГн	0,1 мГн
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	1		

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Тип источника сигнала:	
АТ	– для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока
ТП	– для подключения термопар и датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения
ТС	– для подключения термосопротивлений

ИСКРА-Х.02

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНОВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МОДИФИКАЦИИ	ТРМ32	ТРМ232М
	Для регулирования температуры в системах отопления и ГВС	Для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами
		
Количество контуров регулирования	2	1 или 2
Погодозависимое регулирование	Да	Да
Типовые задачи управления контурами	Отопление + ГВС	Отопление/ ГВС/ Отопление + Отопление/ Отопление + ГВС/ Теплый пол
Контроль температуры обратной воды	Да	Да
Управление клапаном: - 3-позиционное управление; - аналоговое управление (0-10 В)	Да Нет	Да Да
- ПИД-закон регулирования - Автонастройка	Да Нет	Да Да
- Управление циркуляционными насосами - Количество насосов	Нет	Да 2
Управление контуром подпитки	Нет	Да – до 2-х насосов (с модулем МР1)
Управление насосами ХВС	Нет	Да (с модулем МР1)
Встроенные часы реального времени	Нет	Да
Аналоговые входы	50М/50П или 100М/100П/РТ100	Универсальные
Сетевой интерфейс	RS-485 (по заказу)	RS-232/RS-485
Протокол обмена	ОВЕН/Modbus	ОВЕН/Modbus

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

МОДИФИКАЦИИ	ТРМ33	ТРМ133М	
	Для регулирования температуры в системах приточной вентиляции	ТРМ133М-02	ТРМ133М-04
			
Блок расширения	Нет	Да	Да
Калорифер нагрева	Водяной	Водяной	Электрический (3 ступени)
Калорифер охлаждения	Нет	Водяной либо фреоновый	Водяной либо фреоновый
Управление клапаном: - 3-позиционное управление; - аналоговое управление (0-10 В)	Да Нет	Да Да	Да Да
- ПИД-закон регулирования - Автонастройка	Да Нет	Да Да	Да Да
Прогрев жалюзи в зимний период	Нет	Да	Да
Контроль температуры обратной воды	Да	Да	Нет
Управление насосом	Нет	Да	Да
Встроенные часы реального времени	Нет	Да	Да
Аналоговые входы	50М/50П или 100М/100П/РТ100	Универсальные	Универсальные
Сетевой интерфейс	RS-485 (по заказу)	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485
Протокол обмена	ОВЕН/Modbus	ОВЕН/Modbus	ОВЕН/Modbus

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОВЕН ТРМ32

Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС



Щ7



Щ4

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Для поддержания температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения.

- Регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику.
- Поддержание постоянной заданной температуры в контуре горячего водоснабжения (ГВС).
- Высокая точность поддержания температуры, обеспеченная ПИД-регуляторами.
- Защита системы отопления от превышения температуры обратной воды.
- Переключение режимов «день/ночь».
- Регистрация данных на ПК по интерфейсу RS-485 через ОВЕН АС4* (протоколы ОВЕН, Modbus).

ТУ 4217-025-46526536-2010
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ



ПРИМЕР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ТРМ32

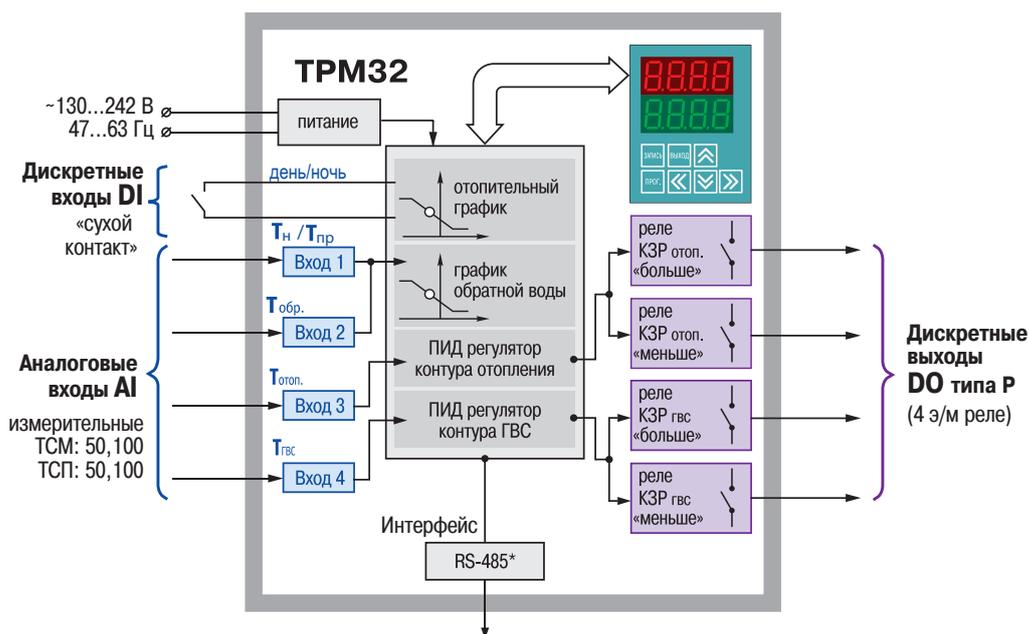

* Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ

Регулирование температуры в контуре отопления осуществляется в соответствии с отопительным графиком, а защита системы от превышения температуры обратной воды — с графиком температуры обратной воды.

Графики отображают линейную зависимость температуры теплоносителя в контуре отопления $T_{уст.отоп.}$ и температуры обратной воды $T_{обр.мах}$ от температуры наружного воздуха $T_{наруж.}$. Оба графика могут быть построены и от температуры прямой воды $T_{прям.}$, в этом случае вместо датчика $T_{наруж.}$ должен быть подключен датчик $T_{прям.}$, установленный в подающем трубопроводе.


Построение графиков осуществляется прибором автоматически по заданным пользователем координатам точек перегиба — А и В, зависящим от характеристик системы отопления.

Регулирование температуры по отопительному графику


По отопительному графику $T_{уст.отоп.} = f(T_{наруж.})$ или $T_{уст.отоп.} = f(T_{прям.})$, в зависимости от контролируемого на входе параметра, прибор вычисляет температуру уставки $T_{уст.отоп.}$ и поддерживает ее с помощью КЗР $_{отоп.}$. Управление КЗР $_{отоп.}$ осуществляется кратковременными импульсами (ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет поддерживать заданную температуру с необходимой точностью.

Для достижения максимально экономичной работы в приборе предусмотрены следующие функции:

- возможность переключения с дневного на ночной режим работы;
- контроль температуры обратной воды.

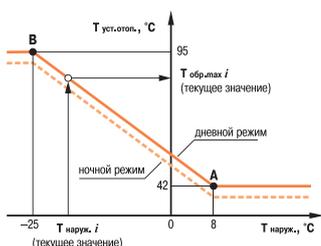

Пример отопительного графика — $T_{уст.отоп.} = f(T_{наруж.})$

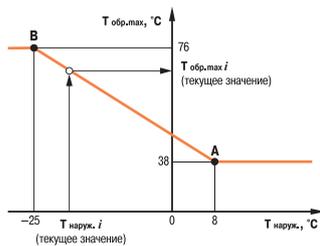

Пример графика температуры обратной воды — $T_{обр.мах} = f(T_{наруж.})$

Дневной/ночной режим работы

Переключение прибора в ночной режим работы происходит при замыкании внешних контактов прибора «день/ночь». При этом отопительный график сдвигается на заданную пользователем величину, значение которой указывается при программировании прибора. Коммутация может осуществляться любым исполнительным устройством с «сухими» контактами (тумблер, переключатель или таймер).

Индикация режимов:

P--0 — дневной режим работы

P--1 — ночной режим работы

Контроль температуры обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль


Контроль температуры обратной воды осуществляется по графику $T_{обр.мах} = f(T_{наруж.})$ или $T_{обр.мах} = f(T_{прям.})$, в зависимости от контролируемого на входе параметра.

В случае превышения максимально допустимого значения $T_{обр.мах}$ ТРМ32 прерывает регулирование температуры в контуре отопления и понижает температуру обратной воды до значения $(T_{обр.мах} - \Delta)$. После снижения температуры обратной воды до допустимых пределов продолжается регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику.


Индикация режимов:

P--2 — работа в режиме защиты от превышения температуры обратной воды

Значение Δ задается пользователем при программировании прибора.

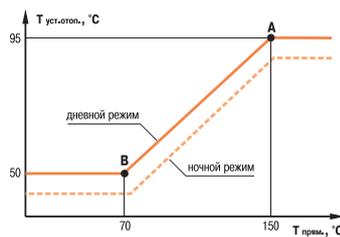

Пример отопительного графика — $T_{уст.отоп.} = f(T_{прям.})$

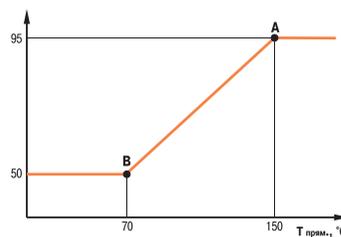

Пример графика температуры обратной воды — $T_{обр.мах} = f(T_{прям.})$

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Верхний 4-разрядный цифровой индикатор

в режиме РАБОТА отображает значение температуры в канале контроля, выбранном пользователем: $T_{наруж.}$ ($T_{прям.}$), $T_{обр.}$, $T_{отоп.}$ или $T_{гвс.}$

В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает номер программируемого параметра.

Нижний 4-разрядный цифровой индикатор

в режиме РАБОТА отображает информационную заставку режима (P--0...P--2), если выбран канал индикации $T_{наруж.}$, или значение соответствующей уставки, если выбран канал индикации $T_{обр.}$, $T_{отоп.}$ или $T_{гвс.}$


В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИРОВАНИЕ показывает значение программируемого параметра.

Светодиоды «T°_{наруж.}», «T°_{обр.}», «T°_{отоп.}», «T°_{гвс.}»

постоянной засветкой сигнализируют о выбранном для индикации канале контроля, мигающей засветкой — об аварии датчиков.

Светодиоды «+», «-» отоп. и «+», «-» гвс

сигнализируют о формировании сигналов управления запорно-регулирующими клапанами систем отопления и ГВС.

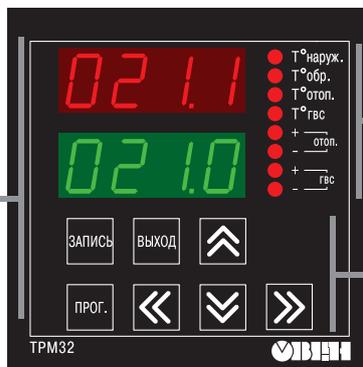

Кнопка **ПРОГ.** предназначена для перехода в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР — в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.


Кнопка **ЗАПИСЬ** предназначена для записи установленных значений программируемых параметров в память прибора.

Кнопка **ВЫХОД** предназначена для возврата из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР — в режим РАБОТА.

Кнопки **↑** и **↓** позволяют в режиме РАБОТА переключать каналы индикации.

4 кнопки с изображением стрелок позволяют в режиме ПРОСМОТР выбирать нужные параметры, а в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их значение.

ТИПОВАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

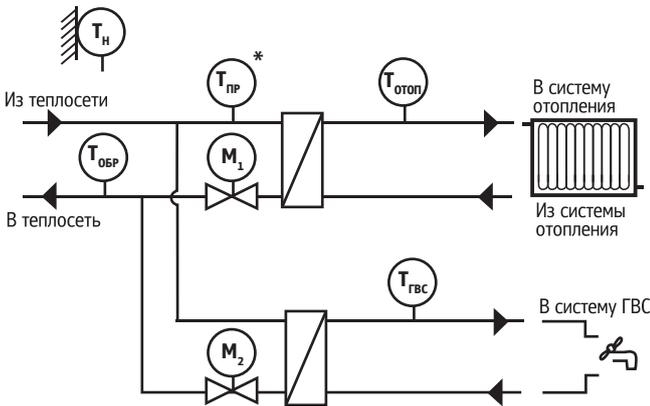

* Вместо датчика T_н может быть подключен датчик температуры прямой воды T_{пр}, подаваемой из ТЭЦ.


НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ32

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
T _н	Измерение температуры наружного воздуха	AI
T _{пр}	Измерение температуры подачи теплоносителя из теплосети	AI
T _{отоп}	Измерение температуры в контуре отопления	AI
T _{обр}	Измерение температуры обратной воды	AI
T _{гвс}	Измерение температуры в контуре ГВС	AI
M	Регулирующий клапан с электроприводом	DO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Напряжение питания	от 130 до 242 В
Потребляемая мощность	не более 6 ВА
Диапазон контроля температуры	-50... + 199,9°C
Тип входных ТС	ТСМ: 50М/Сu50, 100М/Сu100; ТСП: 50П/Рt50, 100П/Рt100
Количество каналов контроля температуры	4
Количество дискретных входов	1
Время цикла опроса датчиков	не более 6 с
Количество выходных реле	4
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	4 А при напряжении 220 В 50 Гц (cos φ > 0,4)
Адаптер, используемый для подключения прибора к порту USB ПК	АС4 (для приборов ТРМ32-Х.ХХ.РС)
Габаритные размеры	
Щ4, щитовой	96×96×145 мм; IP54
Щ7, щитовой	144×169×50,5 мм; IP54

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ32-Щ4

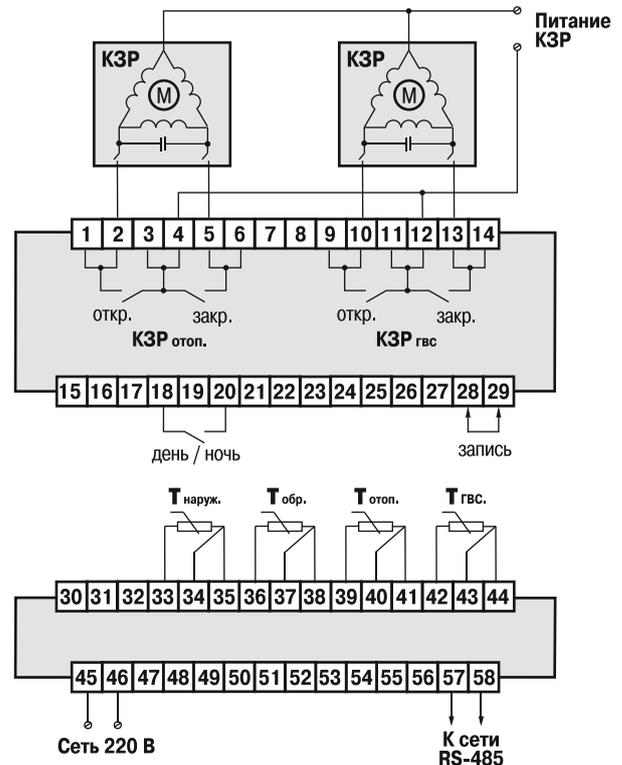

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ32-Х.Х.Х

Тип корпуса

Щ4 - щитовой, 96×96×145 мм, IP54
Щ7 - щитовой, 144×169×50,5 мм, IP54

Тип входных датчиков

для корпуса Щ4

01 - подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 50 Ом

03 - подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 100 Ом

для корпуса Щ7

ТС - подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 50 и 100 Ом

Наличие интерфейса:

РС - интерфейс RS-485

Примечание

Схему подключения для ТРМ32-Щ7 см. на сайте www.owen.ru

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор ТРМ32.
- Комплект крепежных элементов Щ.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

ОВЕН ТРМ232М

Контроллер для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для управления котельной, ИТП, ЦТП.




- Встроенные готовые конфигурации под типовые схемы ИТП. Не требует программирования и настройки.
- 5 типовых схем для управления СО и ГВС:**
 - 1 Один контур «Отопление»
 - 2 Один контур «ГВС»
 - 3 Два независимых контура «Отопление + ГВС» без насосов отопления
 - 4 Два независимых контура «Отопление»*
 - 5 Два независимых контура «Отопление + ГВС»*
- Полная автоматизация одного контура с помощью одного прибора. Не требует дополнительных модулей.
- Управление до двух независимых контуров отопления или ГВС по графику.
- Управление циркуляционными насосами с ротацией и автоматическим вводом резерва (АВР) в каждом контуре.



* Для двухконтурной системы необходимо использовать ТРМ232М в комплекте с модулем расширения ОВЕН МР1.

ЕАТ ТУ 4217-047-46526536-2014
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ТРМ232М

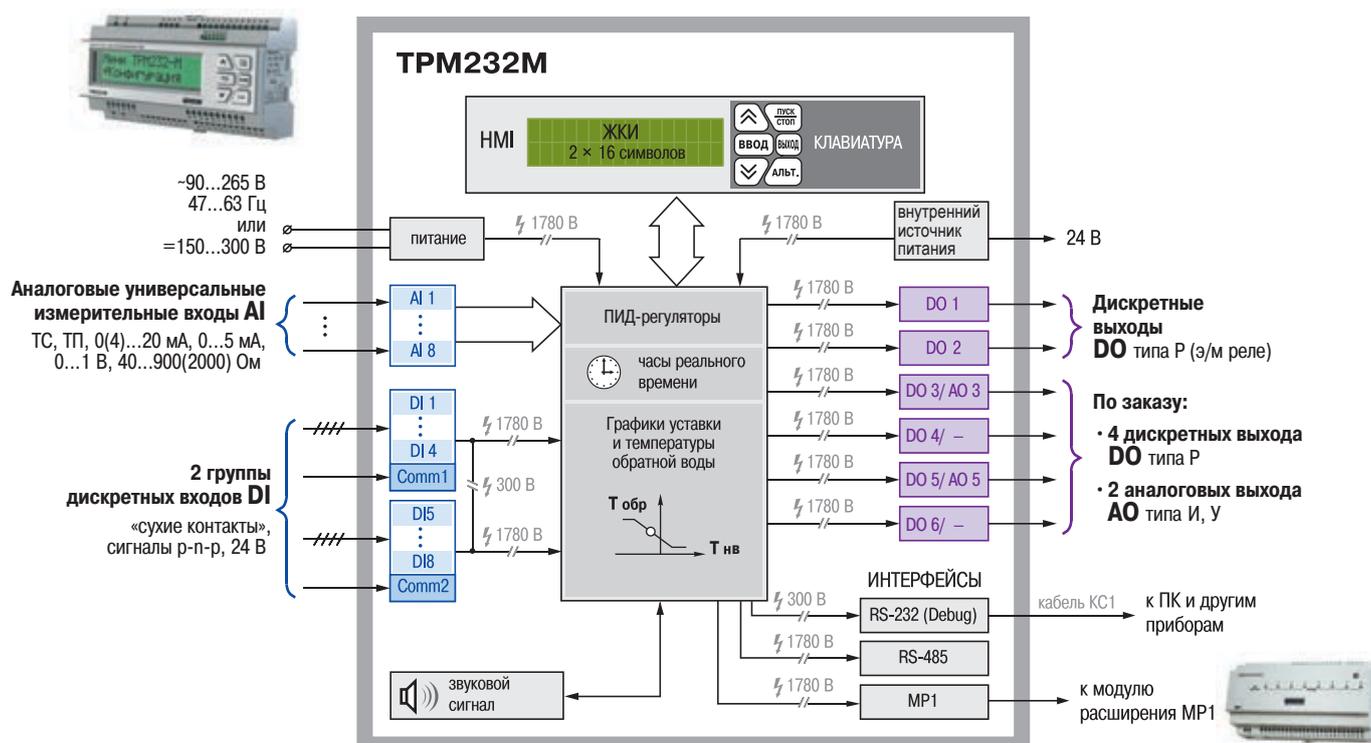

РЕЖИМЫ РАБОТЫ И УПРАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ232М

Работа по отопительному графику

Температура в контуре отопления (T_k) поддерживается прибором согласно отопительному графику (режим **НАГРЕВ**). График задается по точкам (до 5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха (T_n) либо температуры подачи теплоносителя из теплосети (T_{np}).

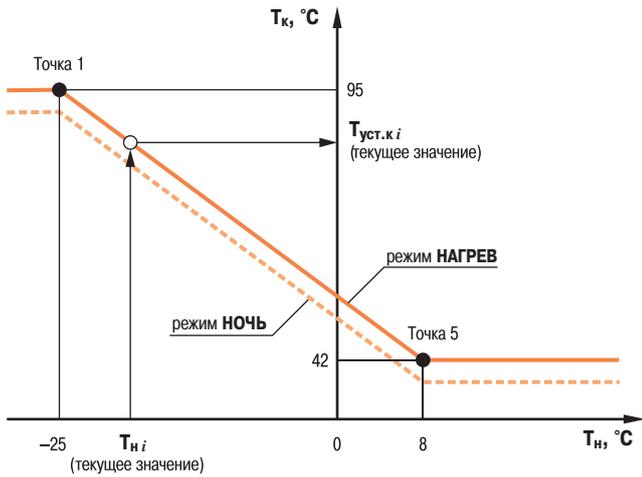

Снижение отопительного графика по встроенным часам реального времени

Отопительный график может быть снижен на заданное значение по встроенным часам реального времени в ночное время (параметр «Время Ночь») и выходные дни («Выходной 1», «Выходной 2») – режим **НОЧЬ**.

Летний режим работы для контура отопления

Прибор переводит контур отопления в режим **ЛЕТО** при достижении температурой наружного воздуха T_n заданной уставки $T_{зима/лето}$. В летнем режиме прибор прекращает управление системой отопления, закрывая регулирующий клапан полностью и отключая циркуляционные насосы. Циркуляционные насосы в летний период могут быть включены на заданное время с заданной периодичностью для предупреждения заклинивания.

Поддержание температуры в контуре ГВС

Температура в контуре ГВС (T_k) поддерживается прибором в соответствии с заданной фиксированной уставкой (режим **НАГРЕВ**).

Снижение уставки ГВС по встроенным часам реального времени

Уставка T_k может быть снижена на заданное значение по встроенным часам реального времени в ночное время (параметр «Время Ночь») и выходные дни («Выходной 1», «Выходной 2»).

Автонастройка

Для автоматического подбора оптимальных коэффициентов ПИД-регулятора (для максимально точного поддержания T_k в контуре отопления и T_k в контуре ГВС) в прибор заложен режим Автонастройки (**АНР**).

Авария датчиков температуры


При аварии одного или нескольких основных датчиков температуры (T_n , $T_{обр.}$, T_{np} , T_k) прибор переводит регулирующий клапан в заданное пользователем безопасное положение (от 0 до 100 %) до устранения аварии.

Режим пуска-наладки

Режим настройки и диагностики системы **ОСТАНОВ**. В данном режиме имеется возможность вносить любые изменения в значения параметров прибора, вручную управлять положением клапана.

Контроль температуры обратной воды

Температура обратной воды в контуре контролируется по графику (до 5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха (T_n) либо температуры подачи теплоносителя из теплосети (T_{np}) с учетом допустимого перегрева ($\Gamma_{ист.+}$) или охлаждения ($\Gamma_{ист.-}$) относительного графика.

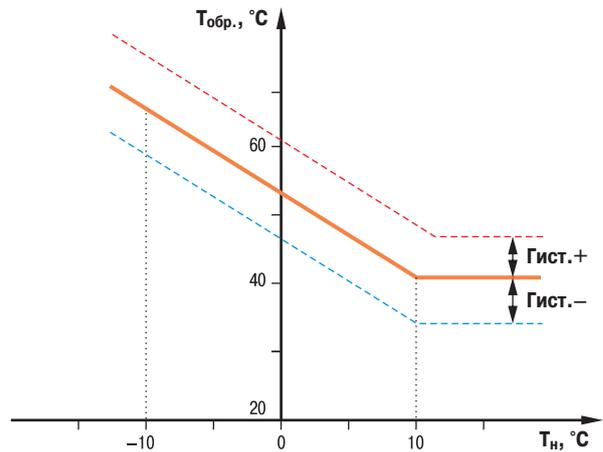

Если $T_{обр.}$ воды > ($T_{обр.}$ по графику + «Гист.+») (режим **ОБРАТНАЯ** при работе с ТЭЦ), то прибор подает команды на прикрытие регулирующего клапана.

Если $T_{обр.}$ воды < ($T_{обр.}$ по графику – «Гист.–») (режим **ОБРАТНАЯ** при подаче теплоносителя от котла), то прибор подает команды на открытие регулирующего клапана.

Функцию контроля температуры обратной воды можно включить/отключить независимо для каждого контура (отопления или ГВС).

Управление циркуляционными насосами с функцией ротации и АВР (контур отопления или ГВС)

Контур содержит 2 циркуляционных насоса, при управлении которыми применяется функция ротации и автоматического ввода резерва (АВР). Насосы включаются попеременно. Переключение насосов осуществляется с заданной паузой (для защиты от гидроударов). В случае выхода работающего насоса из строя (сигнал от датчика $\Delta P1$ ($\Delta P2$)) этот насос выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.

Управление системой подпитки (контур отопления)

Одноконтурная система отопления. При снижении давления $P_{подпит.}$ в системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение насоса подпитки либо открытие отсечного клапана системы подпитки.
Двухконтурная система (2 контура отопления или «Отопление + ГВС»). В этом случае используются два циркуляционных насоса подпитки с функцией ротации и автоматического ввода резерва (АВР). Пример для контура отопления 1. При снижении давления $P_{подпит. 1}$ в системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение насоса подпитки №1. Как только давление поднимется – насос будет выключен. При следующем снижении давления $P_{подпит. 1}$ в системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение насоса подпитки №2. Таким образом, насосы чередуются. В случае выхода работающего насоса из строя (сигнал от датчика $\Delta P3$) этот насос выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.


Управление насосами ХВС с функцией ротации и АВР (двухконтурная система «Отопление + ГВС»)

Аналогично управлению циркуляционными насосами основного контура. 2 насоса ХВС включаются попеременно, с заданной паузой (для защиты от гидроударов). В случае выхода работающего насоса из строя (сигнал от датчика $\Delta P4$) этот насос выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.

1 ОДИН КОНТУР «ОТОПЛЕНИЕ»

ТИПОВАЯ СХЕМА № 1


Для управления одним контуром отопления с циркуляционными насосами – для небольших объектов: частный дом, склад и др.

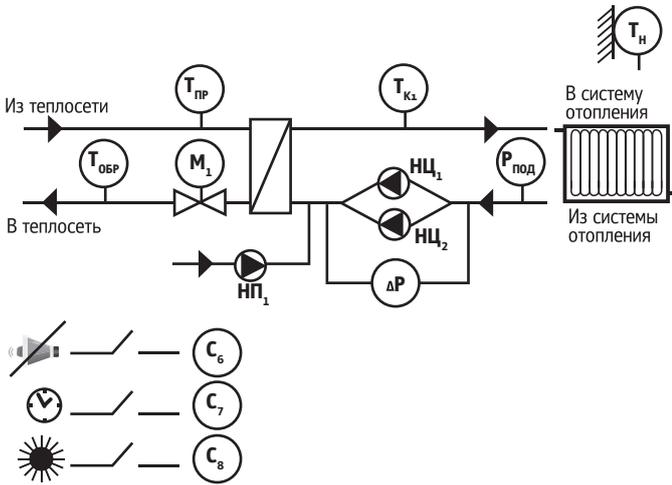

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ232М

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
T _н	Измерение температуры наружного воздуха	AI
T _{пр}	Измерение температуры подачи теплоносителя из теплосети	AI
T _{к1}	Измерение температуры в контуре отопления	AI
T _{обр}	Измерение температуры обратной воды	AI
P _{подп}	Измерение давления в контуре отопления	AI
ΔP	Вход датчика аварии насосов контура (C5)	DI
M	Регулирующий клапан с электроприводом	DO или AO
НЦ1, НЦ2	Сигнал управления вкл./выкл. циркуляционного насоса контура	DO
НП1	Сигнал управления вкл./выкл. насоса подпитки контура	DO
C ₆	Отключение сигнализации	DI
C ₇	Перевод в ночной режим	DI
C ₈	Выключатель перехода в летний режим	DI

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ232М ДЛЯ ОДНОКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

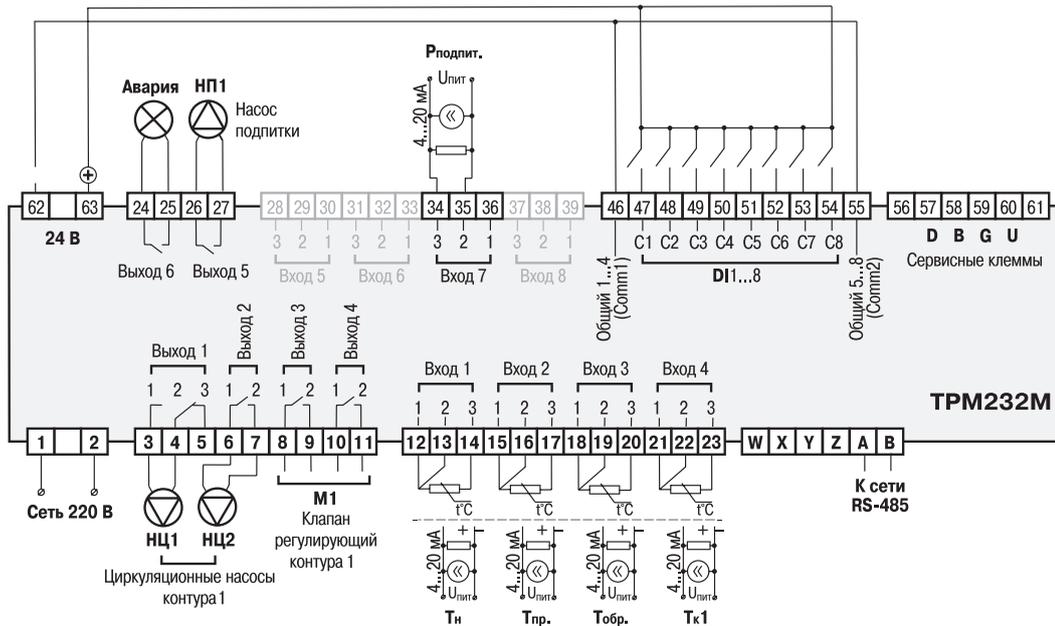

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ232М ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №1

- Регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику.
- Снижение отопительного графика в ночное время и выходные дни.
- Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева и замерзания.
- Управление регулирующим клапаном (с трехпозиционным или аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора).
- Автоматический выбор режима (*Нагрев, Ночь, Обратная, Лето* и др.).
- Управление циркуляционными насосами (1 либо 2 насоса) с ротацией и автоматическим вводом резерва (ABP).
- Управление системой подпитки контура отопления (насос, отсеочный клапан).
- Управление устройством аварийной сигнализации.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №1

ТРМ232М-Р

дискретное управление приводом клапана


ТРМ232М-УР

аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)

2 ОДИН КОНТУР «ГВС»

ТИПОВАЯ СХЕМА № 2

Для управления одним контуром ГВС с циркуляционными насосами – для небольших объектов: частный дом, склад и др.

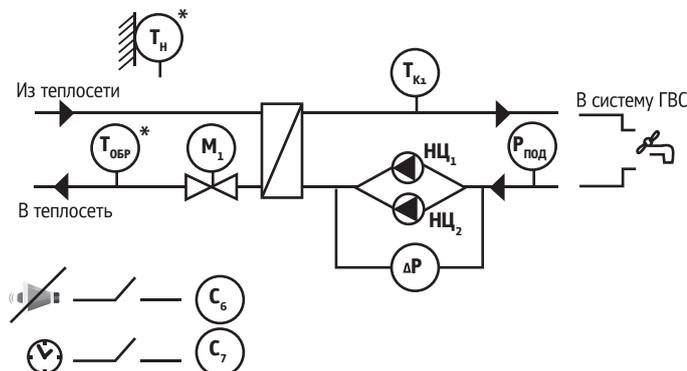


* Датчики Tн и Tобр подключают, если необходима функция контроля температуры обратной воды (по умолчанию в контуре ГВС функция отключена).

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ232М

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
T _{к1}	Измерение температуры в контуре горячего водоснабжения	AI
T _{обр} *	Измерение температуры обратной воды	AI
T _н *	Измерение температуры наружного воздуха	AI
ΔP	Вход датчика аварии насосов контура (C5)	DI
M	Регулирующий клапан с электроприводом	DO или AO
НЦ1, НЦ2	Сигнал управления вкл./выкл. циркуляционного насоса контура	DO
C ₆	Отключение сигнализации	DI
C ₇	Перевод в ночной режим	DI

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ232М ДЛЯ ОДНОКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ ГВС

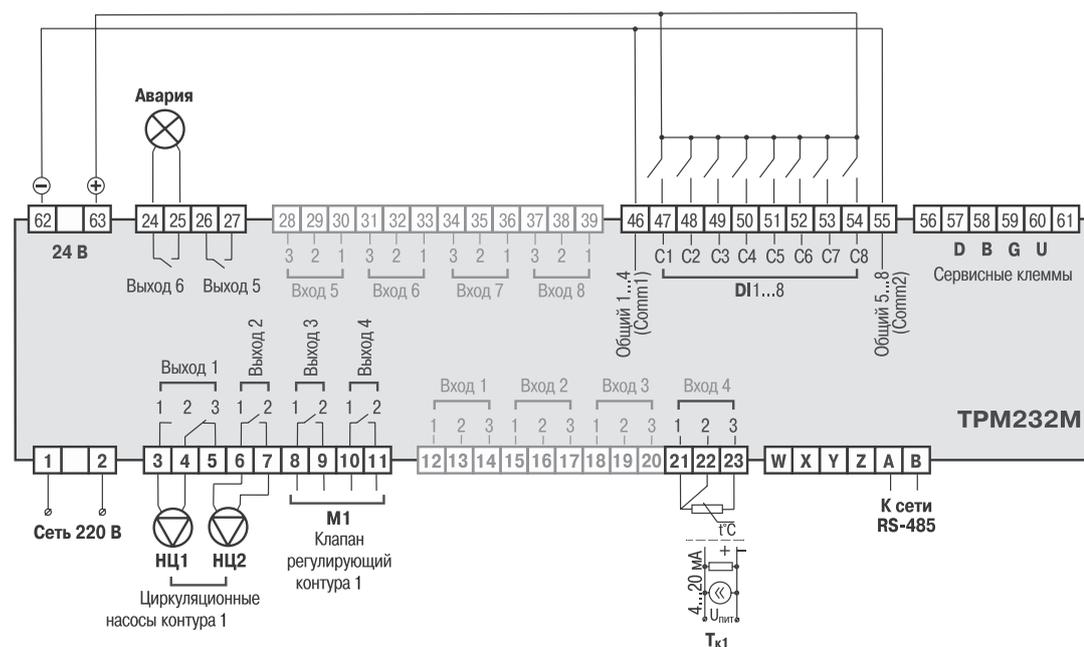

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ232М ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №2

- Поддержание заданной температуры в контуре ГВС.
- Снижение уставки ГВС в ночное время и выходные дни.
- Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева и замерзания.
- Управление регулирующим клапаном (с трехпозиционным или аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора).
- Автоматический выбор режима (*Нагрев, Ночь, Обратная* и др.).
- Управление циркуляционными насосами (1 либо 2 насоса) с ротацией и автоматическим вводом резерва (ABP).
- Управление устройством аварийной сигнализации.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №2

ТРМ232М-Р

дискретное управление приводом клапана


ТРМ232М-УР

аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)

3 ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА «ОТОПЛЕНИЕ+ГВС» БЕЗ НАСОСОВ ОТОПЛЕНИЯ

ТИПОВАЯ СХЕМА № 3


Для управления двумя независимыми контурами отопления на различных объектах, таких как многоэтажные жилые дома, предприятия и др.

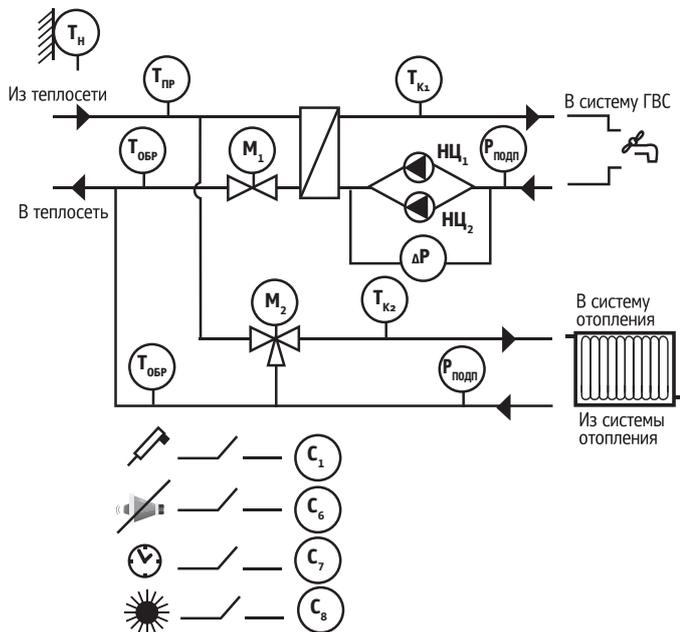

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ232М

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
T_n	Измерение температуры наружного воздуха	AI
$T_{пр}$	Измерение температуры подачи теплоносителя из теплосети	AI
$T_{к1}, T_{к2}$	Измерение температуры в контурах	AI
$T_{обр1}, T_{обр2}$	Измерение температуры обратной воды	AI
$P_{подп}$	Измерение давления в контуре отопления	AI
ΔP	Вход датчиков аварии насосов контура (C5)	DI
C1	Сигнал датчика давления прямой воды	DI
C6	Отключение сигнализации	DI
C7	Перевод в ночной режим	DI
C8	Выключатель перехода в летний режим	DI
M_1, M_2	Регулирующие клапаны с электроприводом	DO или AO
НЦ1, НЦ2	Сигнал управления включения/выключения циркуляционного насоса контура	DO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ232М ДЛЯ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

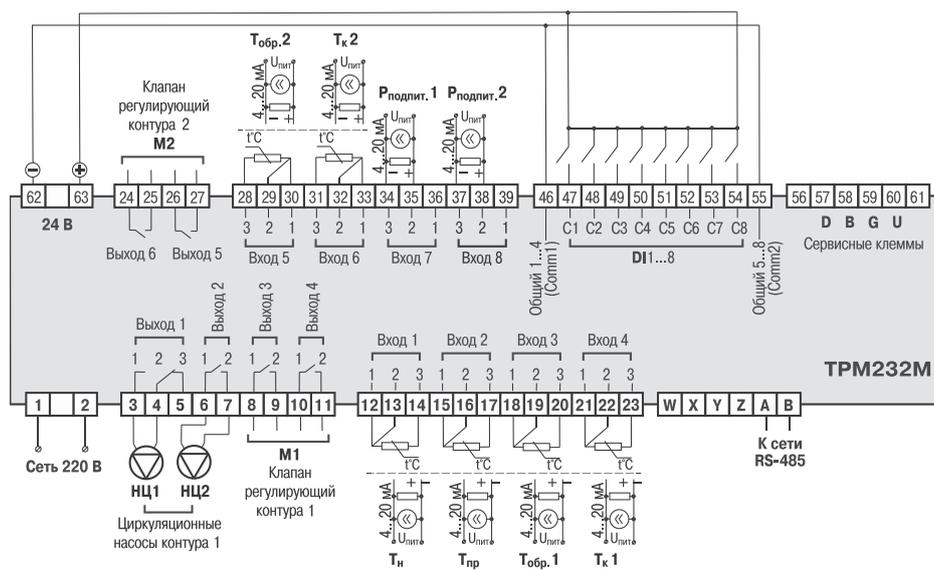

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ232М ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №3

- Регулирование температуры в двух независимых контурах отопления по отопительному графику.
- Снижение отопительного графика в ночное время и выходные дни.
- Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева и замерзания – в каждом контуре.
- Управление регулирующими клапанами (с трехпозиционным или аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора) – в каждом контуре.
- Автоматический выбор режима (*Нагрев, Ночь, Обратная, Лето* и др.).

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №3

ТРМ232М-Р

- 1 контур: дискретное управление приводом клапана
- 2 контур: дискретное управление приводом клапана


ТРМ232М-УР

- 1 контур: аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
- 2 контур: дискретное управление приводом клапана

4 ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА «ОТОПЛЕНИЕ»

ТИПОВАЯ СХЕМА № 4


Для управления двумя независимыми контурами отопления и ГВС на различных объектах, таких как многоэтажные жилые дома, предприятия и др.

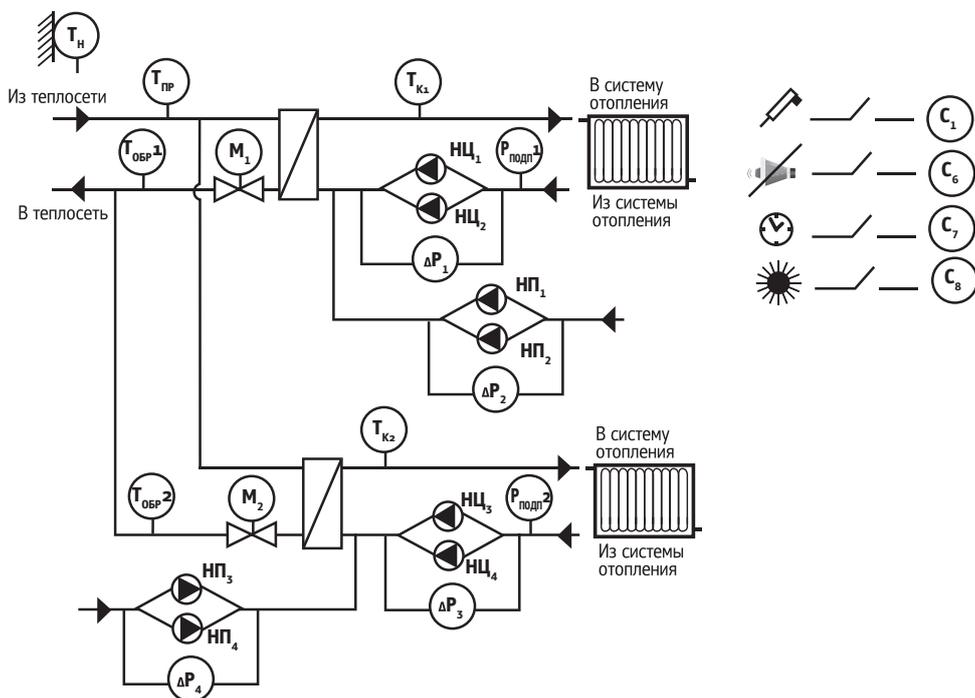

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ КОНТРОЛЛЕРА TRM232M

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
T_n	Измерение температуры наружного воздуха	AI
$T_{пр}$	Измерение температуры подачи теплоносителя из теплосети	AI
$T_{к1}, T_{к2}$	Измерение температуры в контурах отопления	AI
$T_{обр1}, T_{обр2}$	Измерение температуры обратной воды	AI
$P_{подп1}, P_{подп2}$	Измерение давления в контуре отопления	AI
ΔP	Вход датчиков аварии насосов контура (C5)	DI
C1	Сигнал датчика давления прямой воды	DI
C6	Отключение сигнализации	DI
C7	Перевод в ночной режим	DI
C8	Выключатель перехода в летний режим	DI
M1, M2	Регулирующие клапаны с электроприводом	DO или AO
НЦ1–НЦ4	Сигнал управления вкл./выкл. циркуляционного насоса контура	DO
НП1–НП4	Сигнал управления вкл./выкл. насоса подпитки контура	DO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ232М ДЛЯ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

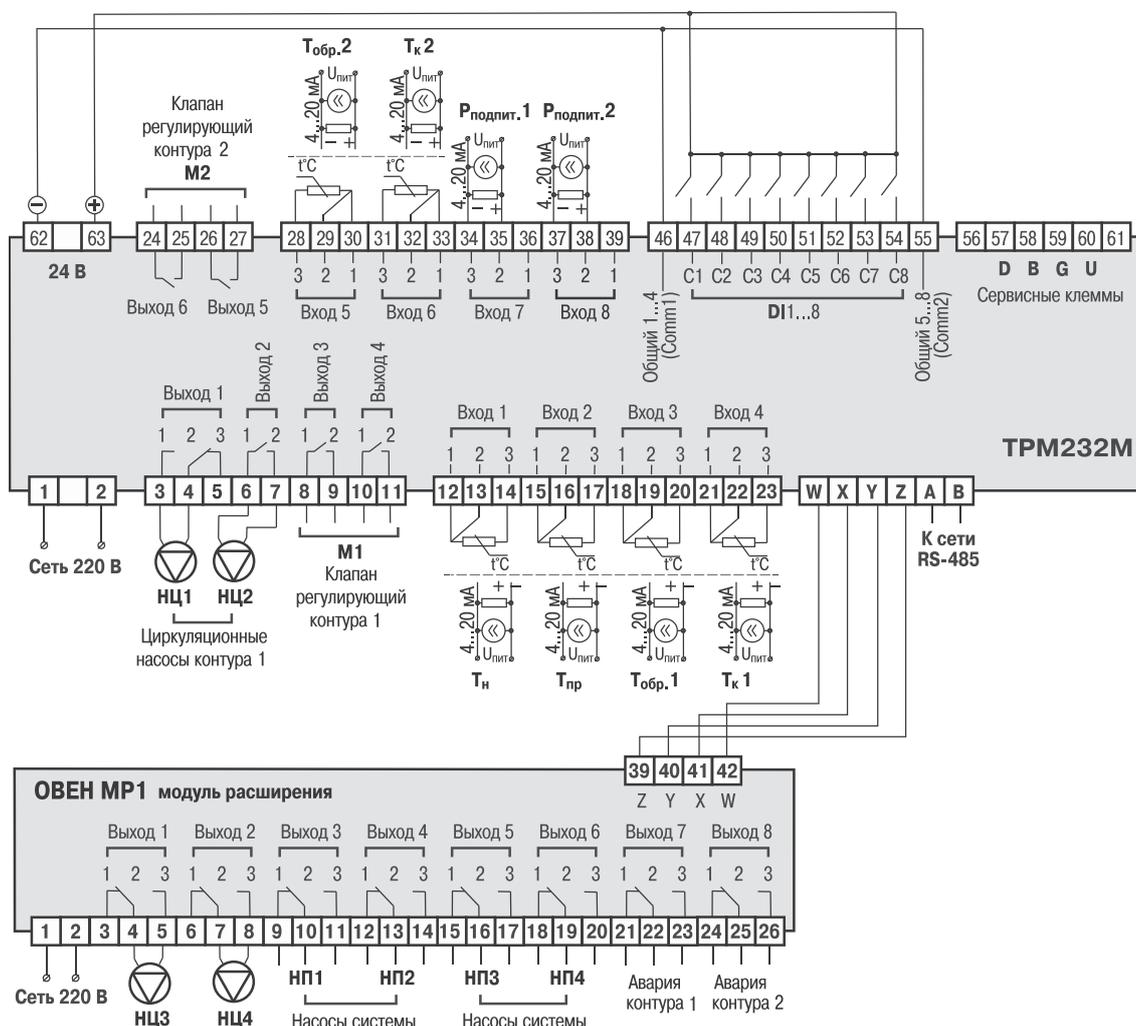

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ232М ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №4

- Регулирование температуры в двух независимых контурах отопления по отопительному графику.
- Снижение отопительного графика в ночное время и выходные дни.
- Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева и замерзания – в каждом контуре.
- Управление регулирующими клапанами (с трехпозиционным или аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора) – в каждом контуре.
- Автоматический выбор режима (*Нагрев, Ночь, Обратная, Лето* и др.).
- Управление циркуляционными насосами (1 либо 2 насоса) с ротацией и автоматическим вводом резерва (АВР) – в каждом контуре.
- Управление системой подпитки (1 либо 2 насоса) – в каждом контуре.
- Управление устройствами аварийной сигнализации.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №4

ТРМ232М-Р МР1-Р

- 1 контур: дискретное управление приводом клапана
- 2 контур: дискретное управление приводом клапана

ТРМ232М-У МР1-Р


- 1 контур: аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
- 2 контур: аналоговое управление приводом клапана

ТРМ232М-УР МР1-Р

- 1 контур: аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
- 2 контур: дискретное управление приводом клапана

5 ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА «ОТОПЛЕНИЕ + ГВС» ТИПОВАЯ СХЕМА № 5


Для управления двумя независимыми контурами отопления и ГВС на различных объектах, таких как многоэтажные жилые дома, предприятия и др. Схема позволяет управлять насосами ХВС.

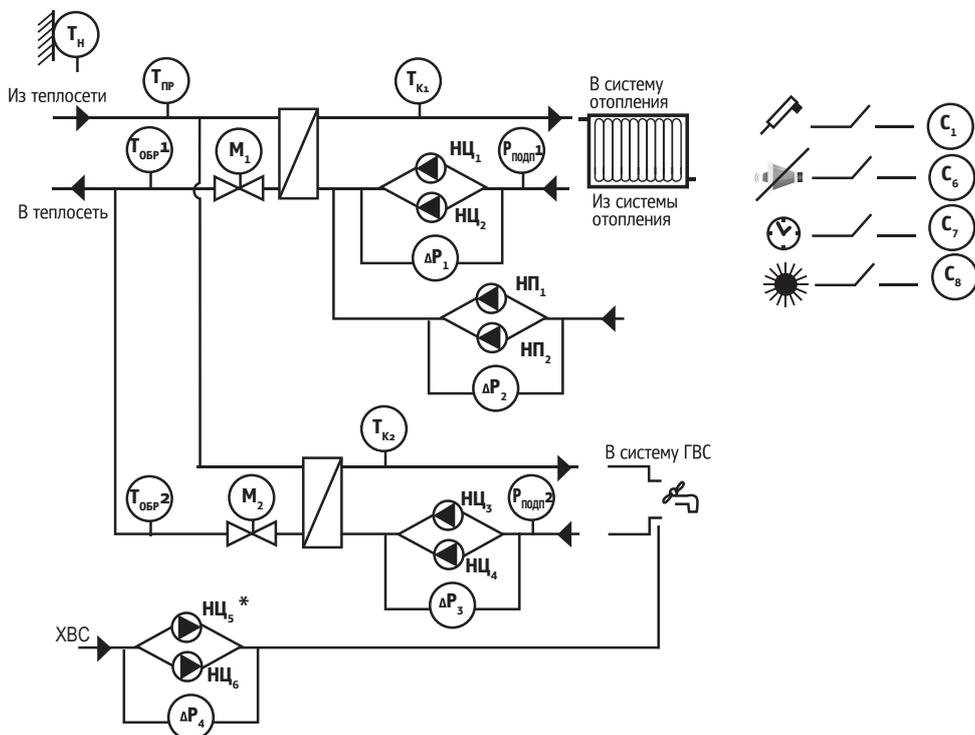

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ232М

Обозн. на схеме	Назначение	Тип сигнала
T _н	Измерение температуры наружного воздуха	AI
T _{пр}	Измерение температуры подачи теплоносителя из теплосети	AI
T _{к1}	Измерение температуры в контуре отопления	AI
T _{к2}	Измерение температуры в контуре горячего водоснабжения	AI
T _{обр.1} , T _{обр.2}	Измерение температуры обратной воды в контурах отопления и ГВС	AI
P _{подп1}	Измерение давления в контуре отопления (C5)	AI
P _{подп2}	Измерение давления в контуре горячего водоснабжения	AI
C1	Сигнал датчика давления прямой воды	DI
C2...C5	Сигналы датчиков аварии насосов ΔP1...ΔP4: отопления, ГВС, подпитки, ХВС	DI
C ₆	Отключение сигнализации	DI
C ₇	Перевод в ночной режим	DI
C ₈	Выключатель перехода в летний режим	DI
M1, M2	Регулирующие клапаны с электроприводом	DO или AO
НЦ1, НЦ2	Сигналы управления вкл./выкл. циркуляционных насосов контура отопления	DO
НЦ3, НЦ4	Сигналы управления вкл./выкл. циркуляционных насосов контура ГВС	DO
НЦ5, НЦ6*	Сигналы управления циркуляционными насосами ХВС	DO
НП1, НП2	Сигналы управления вкл./выкл. насосов подпитки контура отопления	DO

* Для работы схемы без насосов ХВС необходимо отключить датчик ΔP4 через меню прибора или установить соответствующую перемычку.

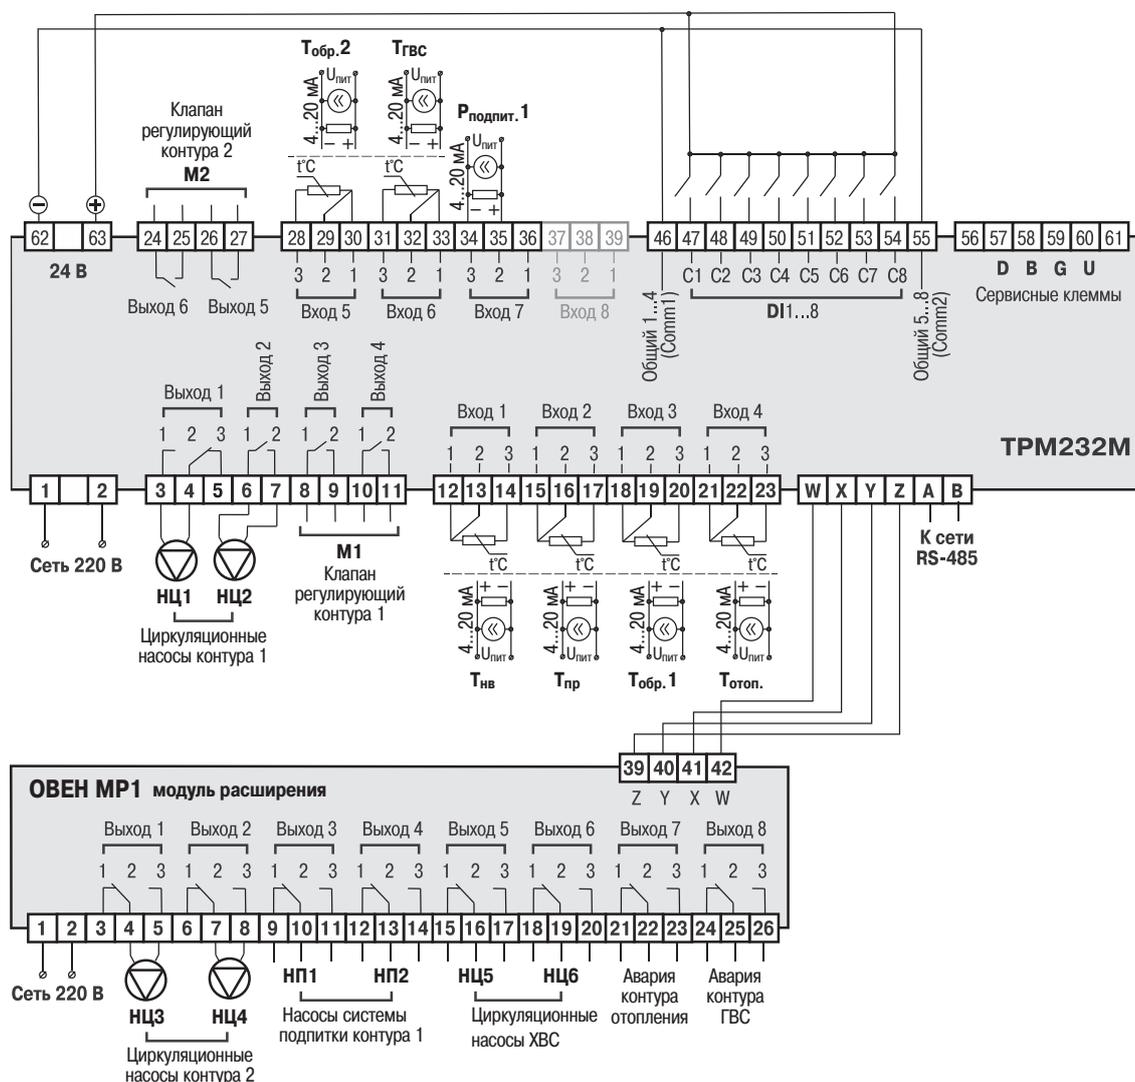СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ232М ДЛЯ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ «ОТОПЛЕНИЕ + ГВС»

**ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ232М
ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №5**

- Регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику.
- Поддержание заданной температуры в контуре ГВС.
- Снижение отопительного графика и установки ГВС в ночное время и выходные дни.
- Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева и замерзания – в каждом контуре.
- Управление регулирующими клапанами (с трехпозиционным или аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора) – в каждом контуре.
- Автоматический выбор режима (*Нагрев, Ночь, Обратная, Лето* и др.).
- Управление циркуляционными насосами (1 либо 2 насоса) с ротацией и автоматическим вводом резерва (ABP) – в каждом контуре.
- Управление системой подпитки (1 либо 2 насоса) в контуре отопления.
- Управление насосами ХВС с ротацией и автоматическим вводом резерва (ABP).
- Управление устройствами аварийной сигнализации.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №5
**ТРМ232М-Р
МР1-Р**

- 1 контур: дискретное управление приводом клапана
- 2 контур: дискретное управление приводом клапана

**ТРМ232М-У
МР1-Р**

- 1 контур: аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
- 2 контур: аналоговое управление приводом клапана

**ТРМ232М-УР
МР1-Р**

- 1 контур: аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
- 2 контур: дискретное управление приводом клапана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	
Напряжение питания	<ul style="list-style-type: none"> переменный ток: 90...264 В 47... 63 Гц постоянный ток: 150...300 В
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> переменный ток: не более 18 ВА постоянный ток: не более 12 Вт
Параметры встроенного вторичного источника питания	выходное напряжение 24±3 В ток нагрузки не более 180 мА
Гальваническая изоляция	есть
Электрическая прочность изоляции	1780 В
Интерфейсы связи	
Интерфейс связи	RS-485; RS-232
Режим работы	Slave
Протоколы передачи данных	OBEH; Modbus ASCII; Modbus RTU
Скорости передачи данных	RS-485 – 2400...115200 бит/с RS-232 – 115200 бит/с
Тип используемого кабеля	RS-485 – витая пара RS-232 – КС1 для связи с ПК
Гальваническая развязка	RS-485 – 1780 В RS-232 – 300 В
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения	
Программирование	программа «Конфигуратор TPM232M» с лицевой панели прибора
Интерфейс для программирования	RS-232
Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения	DBGU
Элементы человеко-машинного интерфейса и дополнительное оборудование	
Тип дисплея	текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой
Количество знакомест	2 × 16 символов
Количество кнопок	6
Дополнительное оборудование	<ul style="list-style-type: none"> часы реального времени с автономным питанием встроенный источник звукового сигнала
Конструктивное и климатическое исполнение	
Тип корпуса	корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм
Габаритные размеры прибора	(157×86×58) ±1 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP20

Параметр	Значение
Масса прибора	не более 0,5 кг
Температура окружающего воздуха	-10...+55 °С
Аналоговые входы (AI)	
Количество аналоговых входов	8
Типы подключаемых датчиков	термосопротивления ТСМ/ТСП/ТСН, термопары ТХК, ТХА, унифицированные сигналы тока/напряжения/сопротивления
Время опроса входа:	0,8 с
– температуры ГВС (среднее)	10,5 с
– остальных входов (среднее)	
Предел основной приведенной погрешности	±0,5 % – для ТП ±0,25 % – для ТС и унифицированных сигналов
Дискретные входы (DI)	
Количество дискретных входов	8
Подключаемые входные устройства	датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
Максимальная частота входного сигнала	50 Гц
Уровень сигнала «логической единицы» / ток в цепи	15...30 В / 5...10 мА
Уровень сигнала «логического нуля» / ток в цепи	-3...5 В / не более 1,5 мА
Мин. длительность входного импульса	5 мс
Гальваническая развязка	групповая (по 4 входа)
Электрическая прочность изоляции	1780 В (между группами и другими цепями)
Дискретные и аналоговые выходы (DI, AI)	
Количество собственных выходов контроллера	6, из них: <ul style="list-style-type: none"> выходы 1, 2 – дискретные (э/м реле) выходы 3...6 – по заказу: <ul style="list-style-type: none"> – 4 дискретных выхода типа Р (э/м реле) – 2 аналоговых выхода (выходы 3, 5) типа У, И (ЦАП 0...10 В, 4...20 мА), при этом выходы 4, 6 не установлены
Типы выходных элементов и их характеристики	см. таблицу «Характеристики выходных элементов»
Гальваническая развязка	есть, индивидуальная
Электрическая прочность изоляции	1780 В
Дополнительные дискретные выходные элементы	8 э/м реле – при подключении модуля МР1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний	
ТСП Pt50, Pt100 (α=0,00385 °С ⁻¹)	-200...+750 °С	0,1 °С	
ТСП 50П, 100П (α=0,00391 °С ⁻¹)	-200...+750 °С		
ТСМ Cu50, Cu100 (α=0,00426 °С ⁻¹)	-50...+200 °С		
ТСМ 50М, 100М (α=0,00428 °С ⁻¹)	-190...+200 °С		
ТСП Pt500, Pt1000 (α=0,00385 °С ⁻¹)	-200...+650 °С		
ТСП 500П, 1000П (α=0,00391 °С ⁻¹)	-200...+650 °С		
ТСН 1000Н (α=0,00617 °С ⁻¹)	-60...+180 °С		
термопара ТХК (L)	-200...+800 °С		
термопара ТХА (K)	-200...+1300 °С		
ток 0...5 мА	0...100 %		0,1 %
ток 0...20 мА			
ток 4...20 мА			
напряжение 0...1 В			
резистивный 40...900 Ом			
резистивный 40...2000 Ом			

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Обозн.	Тип выходного элемента	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток» 4...20 мА	напряжение питания 15...32 В, сопротивление нагрузки 0...900 Ом
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение» 0...10 В	питание от встроенного источника 24 В, сопротивление нагрузки более 2 кОм

РАБОТА С ПРИБОРОМ: КНОПКИ



Горячие клавиши:

- Сброс аварии насосов
- Переключение между экранами индикации Контура 1 и Контура 2
- Изменение положения курсора
- Переход к редактированию времени и даты
- Переход к редактированию значения координаты Y графиков $T_{отоп.}$, $T_{обр}$

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- TRM232M
- Паспорт и РЭ
- Гарантийный талон
- Кабель для прошивки

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Контроллеры для систем отопления и ГВС ОВЕН TRM232M могут применяться для регулирования одного или двух контуров. Если вы приобрели изначально контроллер ОВЕН TRM232M для управления только одним контуром, то вы можете самостоятельно переконфигурировать его на управление двумя контурами. Для полноценного управления 2-контурными системами необходимо использовать блок расширения ОВЕН MP1 (приобретается отдельно).

Маркировка контроллера	Тип управления	Использование модуля MP1	Пример систем
Одноконтурные системы			
TRM232M-P*	Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)	-	См. схемы 1, 2, 3
TRM232M-УP*	Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)	-	См. схемы 1, 2, 3
Двухконтурные системы			
TRM232M-P	1-й контур: Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше) 2-й контур: Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)	+	См. схемы 4, 5
TRM232M-У	1-й контур: Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В) 2-й контур: Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)	+	См. схемы 4, 5
TRM232M-УP	1-й контур: Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В) 2-й контур: Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)	+	См. схемы 4, 5

* Модификация изначально предназначена для регулирования одного контура, но может быть самостоятельно переконфигурирована под управление двумя контурами. Для корректной работы 2-х контуров необходим блок расширения ОВЕН MP1.

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ОВЕН ТРМ33

Контроллер для регулирования температуры в системах приточной вентиляции



Ц7



Ц4

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для регулирования температуры воздуха в системах приточной вентиляции с водяным или паровым калорифером.

- Поддержание заданной температуры приточного воздуха по ПИД-закону.
- Управление приточным вентилятором, жалюзи и КЗР, подающим теплоноситель в калорифер.
- Прогрев калорифера при запуске.
- Защита системы от превышения температуры обратной воды.
- Защита водяного калорифера от замерзания.
- Дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи.
- Автоматический переход в летний режим.
- Регистрация данных на ПК по интерфейсу RS-485* через адаптер ОВЕН АС4*



ТУ 4217-025-46526536-2010

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ



ПРОТОКОЛ
ModBus


ПРОТОКОЛ
OWEN

RS-485

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:

- драйвер для Trace Mode;
- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологии;
- библиотеки WIN DLL.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОВЕН ТРМ33

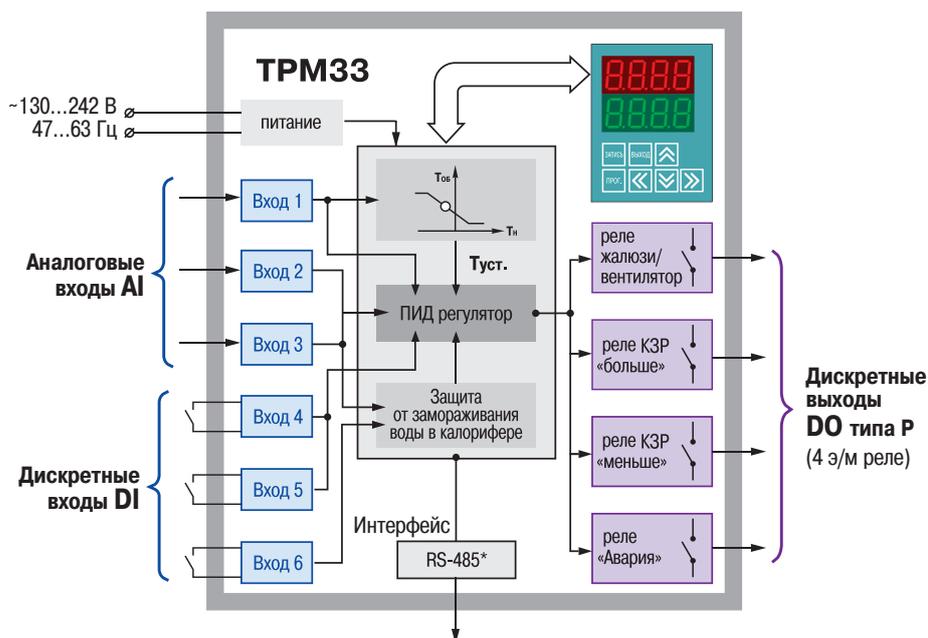

* Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

В приборе предусмотрено 7 режимов работы.

1. Прогрев калорифера

Перед началом работы ТРМ33 осуществляет прогрев калорифера. Время прогрева определяется пользователем, исходя из эксплуатационных параметров системы. Для более быстрого разогрева прибор формирует команду на выключение вентилятора, закрытие жалюзи и полное открытие КЗР.

Индикация режима:

P--0 — работа прибора в режиме прогрева калорифера.

2. Управление системой приточной вентиляции

Управление системой приточной вентиляции прибор осуществляет, обеспечивая:

1. Поддержание температуры приточного воздуха $T_{прит.}$ на заданном уровне.
2. Защиту от превышения температуры обратной воды $T_{обр.}$, возвращаемой в теплоцентраль.
3. Защиту калорифера от замерзания.

3. Поддержание температуры приточного воздуха на заданном уровне

Температура приточного воздуха в системе $T_{уст.прит.}$ задается пользователем при программировании прибора. Нагрев приточного воздуха осуществляется теплоносителем, проходящим через калорифер. ТРМ33 по температуре уставки $T_{уст.прит.}$ с помощью выходных реле управляет жалюзи и вентилятором, подающими приточный воздух, а также положением КЗР, подающим теплоноситель в калорифер. Управление КЗР осуществляется кратковременными импульсами (ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет поддерживать заданную температуру с высокой точностью.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

$$T_{обр.min} < T_{обр.} < T_{обр.max}; T_{прит.} > T_{авар.}$$

Индикация режима:

P--2 — работа в режиме поддержания температуры приточного воздуха.

4. Защита от превышения температуры обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль

Управление температурой обратной воды осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с графиком $T_{обр.} = f(T_{наруж.})$. График обратной воды строится прибором автоматически по заданным пользователем координатам точек А, В и С.

При превышении заданного значения температуры обратной воды $T_{обр.i} > T_{обр.max.i}$ прибор прерывает управление КЗР по $T_{прит.}$ и переходит на управление по сигналу рассогласования $E = T_{обр.i} - T_{обр.max.i}$. После возврата $T_{обр.i}$ в допустимые пределы регулирование продолжается по $T_{прит.}$.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

$$T_{обр.} > T_{обр.max}; T_{прит.} > T_{авар.}$$

Индикация режима:

P--3 — работа в режиме защиты от превышения температуры обратной воды.

5. Защита от замораживания воды в калорифере

При падении температуры приточного воздуха или температуры обратной воды ниже заданной пользователем критической температуры либо возникновения неисправности входных датчиков (обрыв или короткое замыкание), система переходит на работу в режиме защиты от замораживания воды в калорифере. Для максимально быстрого повышения температуры ТРМ33 формирует команду на полное открытие КЗР, выключение вентилятора и закрытие жалюзи.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

$$T_{обр.} < T_{обр.min} \text{ или } T_{прит.} < T_{авар.} \text{ или замыкание датчика } C3.$$

Индикация режима:

P--4 — работа в режиме защиты от замораживания воды в калорифере.

6. Дежурный режим

Дежурный режим предусмотрен для случаев, когда в работе приточной вентиляции нет необходимости (ночное время суток, выходные дни и т. п.). В этом режиме ТРМ33 контролирует только температуру обратной воды, вентилятор выключен и жалюзи закрыты.

Переход в дежурный режим можно осуществить с помощью внешнего коммутирующего устройства С1, либо установив нужное значение в соответствующем программируемом параметре.

Индикация режима:

P--1 — работа в дежурном режиме.

7. Летний режим

Это экономичный режим, поскольку управление температурой приточного воздуха не осуществляется. КЗР при этом полностью закрыт и циркуляция воды через калорифер прекращена.


ТРМ33 автоматически переводит систему на работу в летнем режиме при превышении температурой наружного воздуха значения $T_{летн.}$, заданного при программировании прибора. Отключение летнего режима происходит при достижении $T_{наруж.}$ значения $T_{наруж.A}$.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

$$T_{наруж.} > T_{летн.}$$

Индикация режима:

P--5 — работа в летнем режиме.

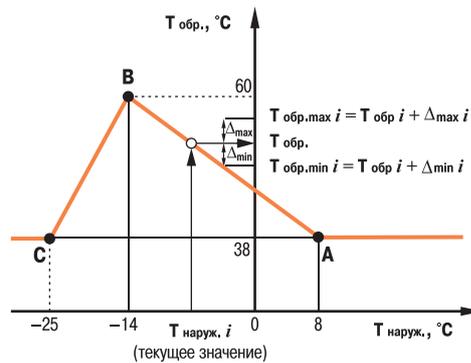

Пример графика температуры обратной воды — $T_{обр.} = f(T_{наруж.})$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Напряжение питания	от 130 до 242 В
Потребляемая мощность	не более 6 ВА
Диапазон контроля температуры	-50... + 199,9°С
Тип входных ТС	ТСМ: 50М/Сu50, 100М/Сu100; ТСП: 50П/Рt50, 100П/Рt100
Количество каналов контроля температуры	3
Количество дискретных входов	3
Время цикла опроса датчиков	не более 6 с
Количество выходных реле	4
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	4 А при напряжении 220 В 50 Гц ($\cos \varphi > 0,4$)
Адаптеры, используемые для подключения прибора к порту RS-232 ПК	АС3-М для приборов ТРМ33.X.XX.RS
Адаптер, используемый для подключения прибора к порту USB ПК	АС4 (для приборов ТРМ33-X.XX.RS)
Габаритные размеры	
Щ4, щитовой	96×96×145 мм; IP54
Щ7, щитовой	144×169×50,5 мм; IP54

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Верхний 4-разрядный цифровой индикатор в режиме **РАБОТА** отображает значение температуры в канале контроля, выбранном пользователем: $T_{\text{наруж.}}$, $T_{\text{обр.}}$ или $T_{\text{прит.}}$. В режимах **ПРОСМОТР** и **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** показывает программируемый параметр.

Нижний 4-разрядный цифровой индикатор в режиме **РАБОТА** отображает информационную заставку режима (P—X), если выбран канал индикации $T_{\text{наруж.}}$ или значение соответствующей уставки, если выбран канал индикации $T_{\text{обр.}}$ или $T_{\text{прит.}}$. В режимах **ПРОСМОТР** и **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** показывает значение программируемого параметра.

Светодиоды « $T^{\circ}_{\text{наруж.}}$ », « $T^{\circ}_{\text{обр.}}$ », « $T^{\circ}_{\text{приточ.}}$ » постоянной засветкой сигнализируют о выбранном для индикации канале контроля, мигающей засветкой — об аварии датчиков.

Светодиоды C1, C2, C3 сигнализируют о состоянии внешних контактных датчиков.

Светодиоды «+», «-» клапан сигнализируют о направлении перемещения запорно-регулирующего клапана.



Кнопка **ПРОГ.** предназначена для перехода в режим **ПРОСМОТР**, а из режима **ПРОСМОТР** — в режим **ПРОГРАММИРОВАНИЕ**.

Кнопка **ЗАПИСЬ** предназначена для записи установленных значений программируемых параметров в память прибора.

Кнопка **ВЫХОД** предназначена для возврата из режима **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** в режим **ПРОСМОТР**, а из режима **ПРОСМОТР** — в режим **РАБОТА**.


Кнопки **↑** и **↓** позволяют в режиме **РАБОТА** переключать каналы индикации.

Кнопки **→** и **←** позволяют при параметре A-01, равном нулю, вручную управлять перемещением КЗР.

4 кнопки с изображением стрелок позволяют в режиме **ПРОСМОТР** выбирать нужные параметры, а в режиме **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** изменять их значение.


ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С ВОДЯНЫМ КАЛОРИФЕРОМ

ТИПОВАЯ СХЕМА

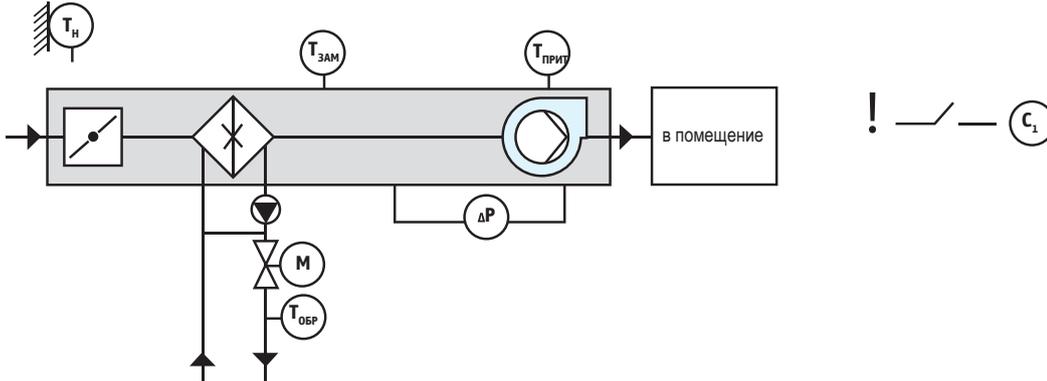

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
T_n	Измерение температуры наружного воздуха	AI
$T_{\text{прит}}$	Измерение температуры приточного воздуха	AI
$T_{\text{обр.}}$	Измерение температуры обратного теплоносителя	AI
$T_{\text{зам}}$	Термостат защиты от замерзания (C3)	DI
ΔP	Вход датчика падения давления на приточном вентиляторе (C2)	DI
C1	Кнопка/ выключатель перевода в дежурный режим	DI

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ33-Щ4

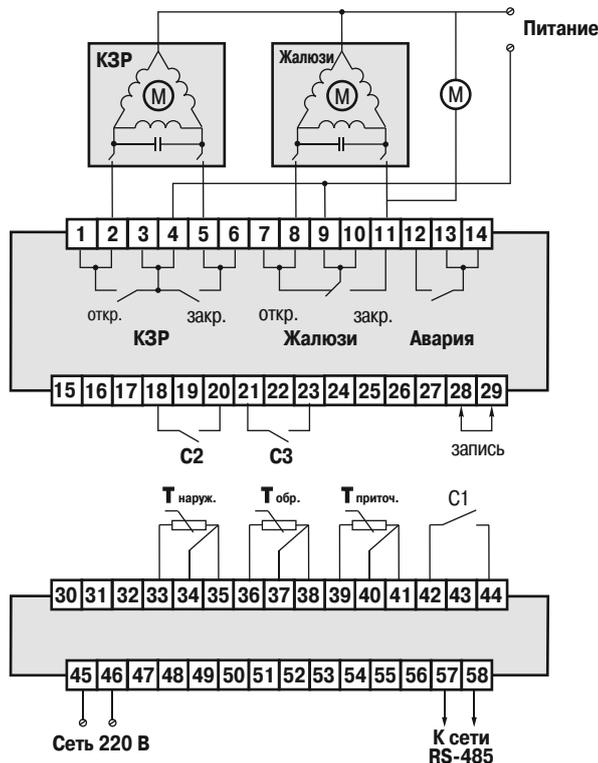

Примечание

Схему подключения для ТРМ32-Щ7 см. на сайте www.owen.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ

Контролируемый параметр	Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН	
	Тип входа 01	Тип входа 03
T _{наруж.}	ДТС125-50М.В2.60	ДТС125-100М.В2.60
T _{прит.}	ДТС015-50М.В3.120	ДТС015-100М.В3.120
T _{обр.}	ДТС035-50М.В3.120 или ДТС224-50М.В3.43/1,5	ДТС035-100М.В3.120 или ДТС224-100М.В3.43/1,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор ТРМ33.
- Комплект крепежных элементов Щ.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ33-Х.Х.Х

Тип корпуса

Щ4 - щитовой, 96x96x145 мм, IP54

Щ7 - щитовой, 144x169x50,5 мм, IP54

Тип входных датчиков

для корпуса Щ4

01 - подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 50 Ом

03 - подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 100 Ом

для корпуса Щ7

ТС - подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 50 и 100 Ом

Наличие интерфейса:

RS - интерфейс RS-485

ОВЕН ТРМ133М

Контроллер для регулирования температуры в приточно-вытяжных системах вентиляции с водяным или фреоновым охладителем

контроллер работает в комплекте с модулем расширения MP1



Д9



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


для систем приточно-вытяжных систем вентиляции.

- 1 ТРМ133М-02 – контроллер для систем вентиляции с водяным калорифером нагрева и водяным либо фреоновым охладителем.
 - 2 ТРМ133М-04 – контроллер для систем вентиляции с электрическим калорифером нагрева и водяным либо фреоновым охладителем. Применяются в комплекте с модулем MP1.
- Поддержание температуры приточного воздуха по уставке или по графику.
 - Автоматический выбор режимов (нагрев/вентиляция/охлаждение; защита от замерзания и др.).
 - Автонастройка всех ПИД-регуляторов.
 - Встроенные часы реального времени.
 - Диагностика аварийных ситуаций.
 - Интерфейс RS-485 и RS-232 (протоколы OVEN и Modbus).
 - Устойчивость к электромагнитным воздействиям.
 - До 3-х ступеней нагрева при дискретном управлении электрическим калорифером (для модификации ТРМ133М-04).



ТУ 4217-030-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОВЕН ТРМ133

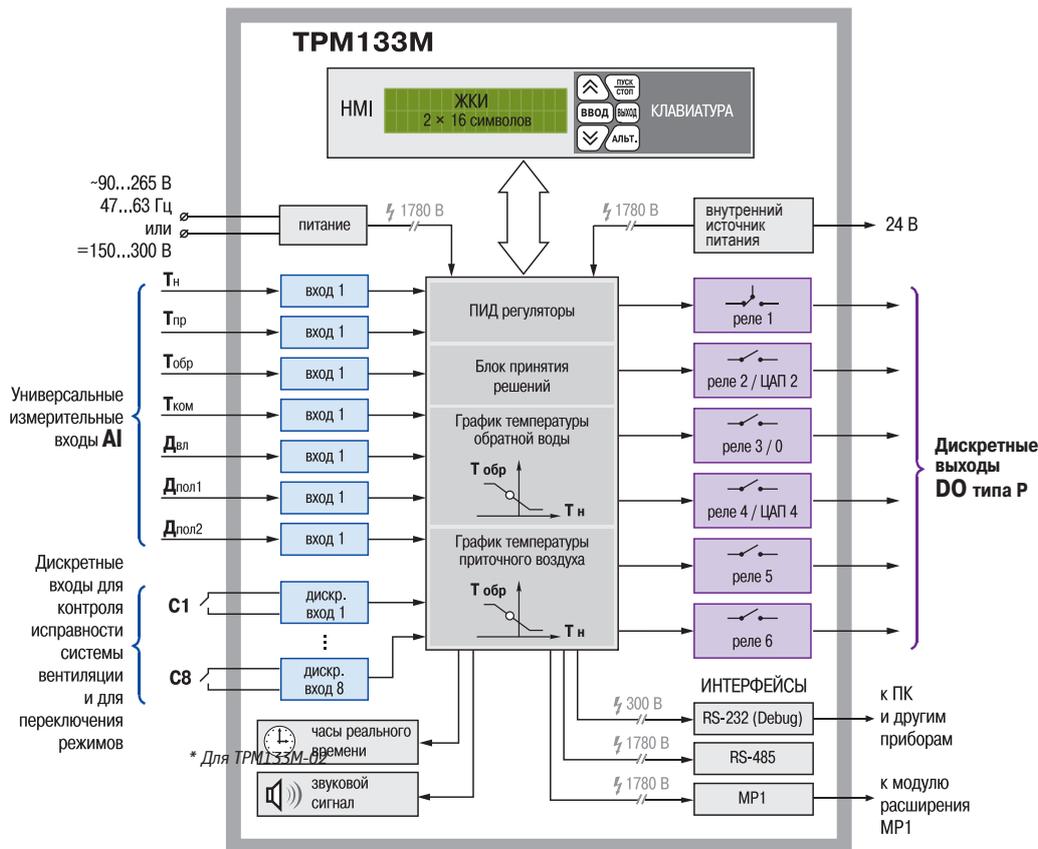

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Диапазон напряжения питания ТРМ133М и МР1	90...245 В переменного тока частотой 47...63 Гц
Потребляемая мощность, не более	12 ВА
Количество аналоговых входов	8
Количество дискретных входов	8
Подключаемые входные устройства	Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопки и т.д.)
Количество ВУ внутри контроллера	6 (5 из них – с возможностью установки ЦАП)
Количество ВУ внутри модуля МР1	8 (реле электромагнитное)
Напряжение встроенного источника питания	24 ±3 В
Максимально допустимый ток нагрузки	180 мА
Тип интерфейса связи	RS-485; RS-232
Режим работы	Slave
Протоколы передачи данных	ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU
Тип корпуса	на DIN-рейку
Габаритные размеры прибора	(157×86×58)±1 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP20
Масса прибора, не более	0,5 кг
Температура окружающего воздуха	-10...+55 °С

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

В приборе ТРМ133М установлены модули интерфейсов RS-485 и RS-232 для организации работы прибора по стандартным протоколам ОВЕН либо Modbus, предоставляющим пользователю возможность:

- программировать прибор с персонального компьютера с помощью программы конфигуратора;
- считывать измеряемые величины из прибора в компьютер;
- тиражировать конфигурацию из одного прибора в один или несколько других*.

* программа-конфигуратор, программы для записи и тиражирования прошивок поставляются бесплатно.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

№	ТРМ133М-02	ТРМ133М-04
1	Останов – прибор не управляет системой.	
2	Прогрев – прогрев калорифера и/или воздушного клапана (жалюзи).	
3	Нагрев – регулирование температуры приточного воздуха (зима) и температуры в помещении (подрежим прогрева помещения при низком значении Тком.	
4	Вентиляц – вентиляция.	
5	Охлажден – охлаждение приточного воздуха (лето).	
6	Деж.лето – дежурный режим (лето); нет охлаждения приточного воздуха, отключение вентиляции.	
7	Деж.зима – дежурный режим (зима) отключение вентиляции, отработка графика Тобр.	Деж.зима – дежурный режим (зима) отключение вентиляции, нет нагрева .
8	Замерз – защита от замерзания.	
9	Обратная – регулирование Тобр. при выходе за пределы графика.	
10	АНР Тпр З – автонастройка температуры приточного воздуха (зима) и автонастройка аналогового вентилятора (для ТРМ133М-04).	
11	АНР Тпр Л – автонастройка температуры приточного воздуха (лето).	
12	АНР Тобр. Д – автонастройка температуры обратной воды.	

МОДИФИКАЦИИ ПРИБОРА И ИХ ФУНКЦИИ

ТРМ133М-02

- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в соответствии с заданной уставкой или по графику (от температуры наружного воздуха);
- измерение, контроль и регулирование следующих основных параметров:
 - температуры воды, возвращаемой в теплосеть, в соответствии с графиком;
 - температуры комнатного воздуха;
 - измерение дополнительных физических параметров:
 - влажности;
 - положения задвижек;
- формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устройствами: водяным либо фреоновым калориферами охлаждения, водяным калорифером нагрева, ТЭНом воздушного клапана, приточным/вытяжным вентилятором, насосами в контурах нагрева и охлаждения, воздушным клапаном, устройствами сигнализации;
- диагностика аварийных ситуаций;
- задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной клавиатуры управления, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232;
- поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII.

ТРМ133М-04

- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в соответствии с заданной уставкой или по графику (от температуры наружного воздуха);
- измерение, контроль и регулирование следующих основных параметров:
 - температуры комнатного воздуха;
 - измерение дополнительных физических параметров:
 - влажности;
 - положения задвижек;
- формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устройствами: водяным либо фреоновым калориферами охлаждения, электрическим калорифером нагрева (аналоговое управление или дискретное до 3-х ступеней), ТЭНом воздушного клапана, приточным/вытяжным вентилятором, насосами в контуре охлаждения, воздушным клапаном, устройствами сигнализации;
- диагностика аварийных ситуаций;
- задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной клавиатуры управления, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232;
- поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ


Обозначение типа ВУ	Наименование	Электрические характеристики
Р	Реле электромагнитное	4 А при напряжении не более 220 В 50 Гц и cos φ > 0,4
И	ЦАП «параметр - ток 4...20 мА»	Напряжение питания 15...32 В, нагрузка 0...900 Ом
У	ЦАП «параметр - напряжение 0...10 В»	Питание осуществляется от встроенного источника питания 24 В, нагрузка более 2000 Ом

Примечание. Для выходов И и У предел допускаемой основной приведенной погрешности равен 0,5 %, предел дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, составляет 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности.

1 ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С ВОДЯНЫМ КАЛОРИФЕРОМ

ТИПОВАЯ СХЕМА № 1

Для управления приточной вентиляцией с водяным калорифером на различных объектах, таких как офисы, детские сады, школы и т.п.

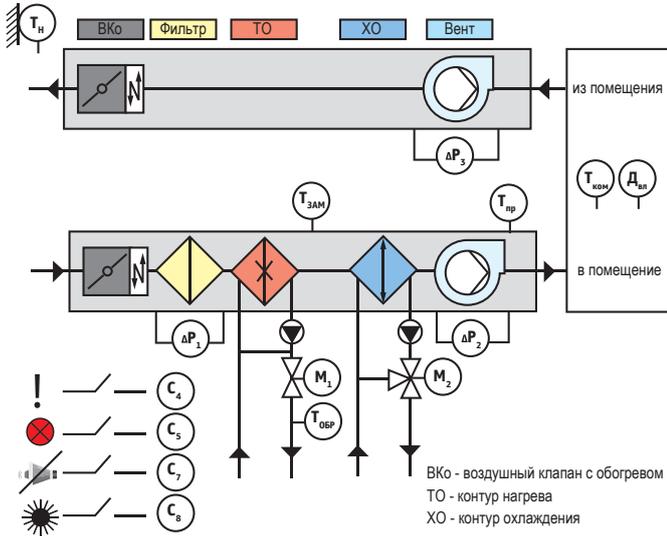


Представленная схема является примерной и не содержит всех компонентов, которые могут оказаться в вашей системе.

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ \ ВЫХОДОВ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ133М-02

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
T _н	Измерение температуры наружного воздуха	AI
T _{пр}	Измерение температуры приточного воздуха	AI
T _{обр.}	Измерение температуры обратного теплоносителя	AI
T _{комн.}	Датчик температуры в помещении	AI
T _{зам.}	Термостат защиты от замерзания (СЗ)	DI
D _{вл.}	Датчик влажности воздуха в помещении	AI
DP1	Вход датчика засорения воздушного фильтра (C2)	DI
DP2	Вход датчика аварийного падения давления на приточном вентиляторе (C1)	DI
DP3	Вход датчика аварийного падения давления на вытяжном вентиляторе (C6)	DI
C4	Перевод системы в дежурный режим	DI
C5	Датчик пожарной сигнализации	DI
C7	Выключение ревуна	DI
C8	Смена уставки в зимнее время	DI
M1, M2	Регулирующий клапан с электроприводом	DO
H1	Сигнал на управление насосом водяного калорифера нагрева	DO
H2	Сигнал на управление насосом калориферов охлаждения	DO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ ТРМ133М-02

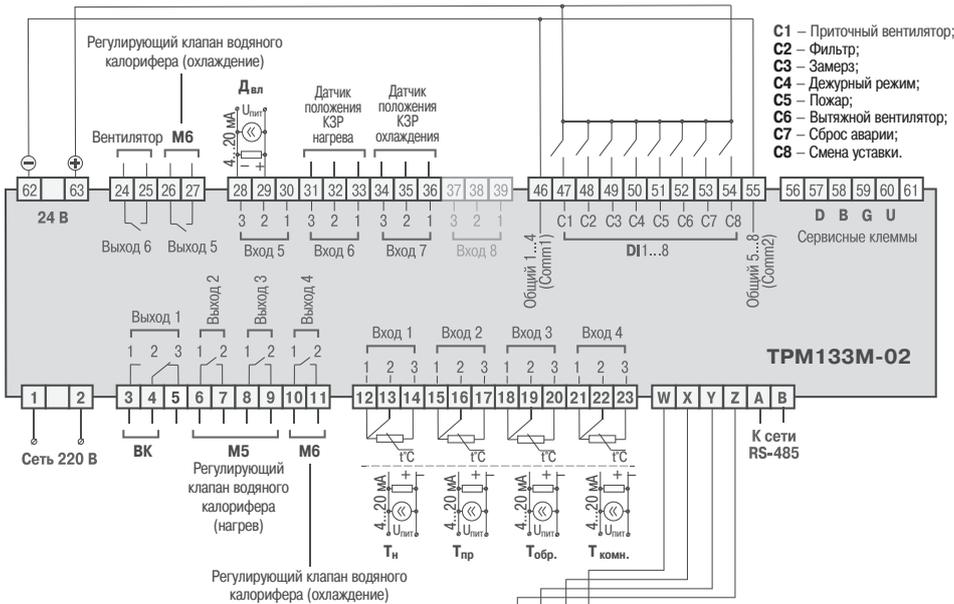

- C1 – Приточный вентилятор;
- C2 – Фильтр;
- C3 – Замерз;
- C4 – Дежурный режим;
- C5 – Пожар;
- C6 – Вытяжной вентилятор;
- C7 – Сброс аварии;
- C8 – Смена уставки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор ТРМ133М*
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- модуль расширения ОВЕН МР1 (в счете модуль указывается, как отдельная позиция)



ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ133М-РXXXXP.02

- Упр. КЗР нагревателя:**
 PP — дискретное упр. КЗР нагревателя
 У0 — аналоговое управление 0...10 В
 И0 — аналоговое управление 4...20 мА
- Управление охладителем:**
 PP — дискретное упр. КЗР охладителя/фреоновым охладителем (два эл./маг. реле)
 У0 — аналоговое управление 0...10 В
 И0 — аналоговое управление 4...20 мА

Модуль расширения дискретных выходов:


8 дискретных выходов (э/м реле)

MP1-P

2 ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КАЛОРИФЕРОМ

ТИПОВАЯ СХЕМА № 2

Для управления приточной вентиляцией с электрическим калорифером на различных объектах, таких как офисы, детские сады, школы и т.п.

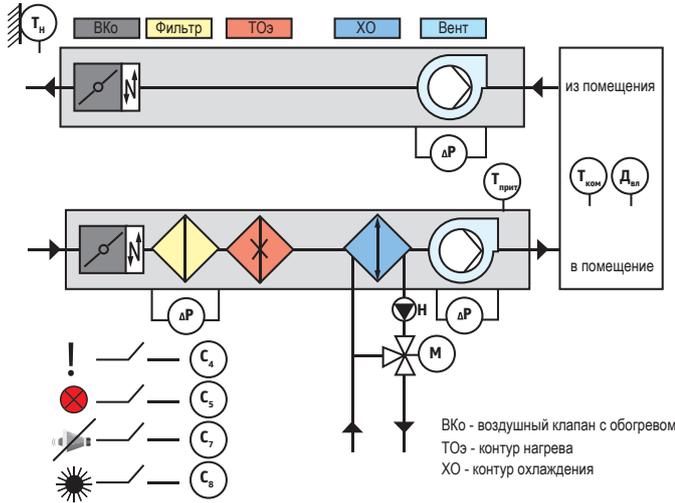


Представленная схема является примерной и не содержит всех компонентов, которые могут оказаться в вашей системе.

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ \ ВЫХОДОВ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ133М-04

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
T _н	Измерение температуры наружного воздуха	AI
T _{прит}	Измерение температуры приточного воздуха	AI
T _{комн}	Температура в помещении	AI
D _{вл}	Датчик влажности воздуха	AI
ΔP1	Вход датчика засорения воздушного фильтра (C2)	DI
ΔP2	Вход датчика аварийного падения давления на приточном вентиляторе (C1)	DI
ΔP3	Вход датчика аварийного падения давления на вытяжном вентиляторе (C6)	DI
C4	Перевод системы в дежурный режим	DI
C5	Датчик пожарной сигнализации	DI
C7	Выключение ревуна	DI
C8	Смена уставки в зимнее время	DI
M	Регулирующий клапан с электроприводом	DO
H	Сигнал на управление насосом калориферов охлаждения	DO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ ТРМ133М-04

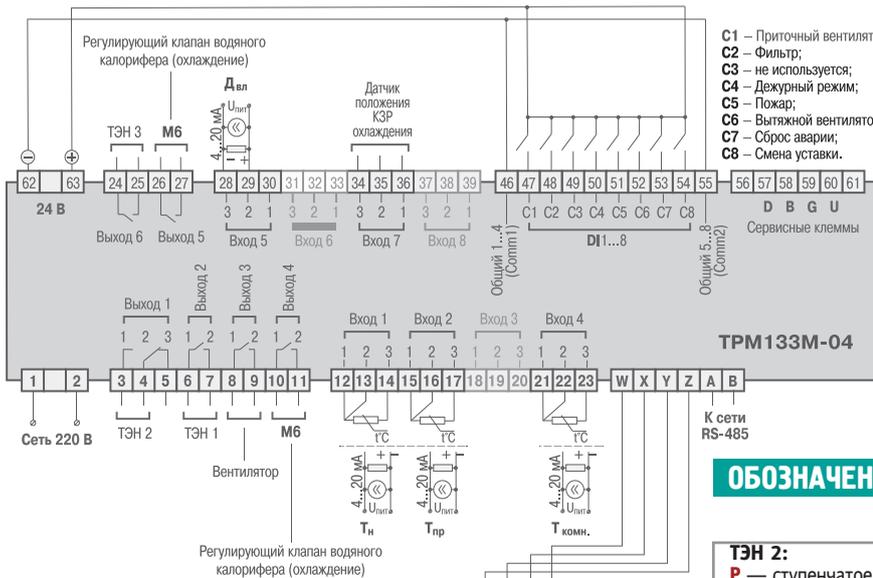

- C1 – Приточный вентилятор;
- C2 – Фильтр;
- C3 – не используется;
- C4 – Дежурный режим;
- C5 – Пожар;
- C6 – Вытяжной вентилятор;
- C7 – Сброс аварии;
- C8 – Смена уставки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор ТРМ133М*
 - Паспорт и руководство по эксплуатации
 - Гарантийный талон
- * модуль расширения ОВЕН МР1 (в счете модуль указывается, как отдельная позиция)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ133М-XXXXXX.04

- ТЭН 2:**
 P — ступенчатое упр. эл. калорифером
 O — аналоговое управление
- ТЭН 1:**
 P — ступенчатое упр. эл. калорифером
 U — аналоговое управление 0...10 В
 I — аналоговое управление 4...20 мА
- Управление вентилятором:**
 P — дискретное управление вентилятором
 U — аналоговое управление 0...10 В
 I — аналоговое управление 4...20 мА
- Управление охладителем:**
 PP — дискретное упр. клапаном охладителя/ фреоновым охл. (два эл./ маг. реле)
 UO — аналоговое управление 0...10 В
 IO — аналоговое управление 4...20 мА
- ТЭН 3:**
 P — ступенчатое упр. эл. калорифером
 O — аналоговое управление

Модуль расширения дискретных выходов:



ОВЕН ЭРВЕН

Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры



щитовой
96×48×100 мм
IP54*

* со стороны передней панели

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для поддержания температуры в системах охлаждения за счет изменения скорости вращения вентилятора.

- Измерение температуры объекта с помощью Positive Temperature Coefficient (PTC) датчика.
- PTC-датчик – в комплекте поставки.
- Плавное управление однофазным двигателем вентилятора мощностью до 500 Вт.
- Индикация температуры объекта.
- Индикация относительной скорости вращения вентилятора в процентах от максимально возможной.
- Аварийное сообщение на индикаторе при обрыве датчика.
- Программирование кнопками на лицевой панели прибора.
- Сохранение настроек при отключении питания.
- Защита настроек от несанкционированных изменений.



ТУ 4218-008-46526536-2009

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА


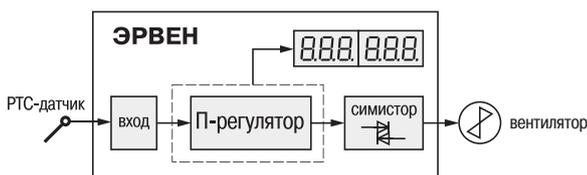


График зависимости скорости вращения вентилятора от температуры

Регулирование температуры с помощью ЭРВЕН

Температура измеряется с помощью Positive Temperature Coefficient (PTC) датчика, в данном случае полупроводникового термистора типа КТУ 81-110.

П-регулятор поддерживает заданное значение температуры (уставку SP), изменяя скорость вращения вентилятора $V_{\text{вращ.}}$. Чем выше температура, тем быстрее вращается вентилятор (см. график). При уменьшении температуры до значения уставки или ниже, скорость вращения остается на минимальном уровне V_{min} , заданном при программировании прибора. Крутизна характеристики определяется полосой пропорциональности регулятора (дифференциалом) и также задается при программировании.

При обрыве датчиков ЭРВЕН диагностирует аварийную ситуацию и выдает сообщение на индикатор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания	220 В 50 Гц
Тип входного датчика	PTC-датчик
Измеряемая температура	-50...+50 °С
Уставка температуры	0...50 °С
Дискретность уставки температуры	1 °С
Дифференциал	3...10 °С
Дискретность дифференциала	1 °С
Минимальная скорость вращения вентилятора	20...100 %
Дискретность мин. скорости	1 %
Тип выхода	симистор
Тип корпуса	Щ2
Габаритные размеры	96x48x100 мм
Степень защиты со стороны передней панели	IP54

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Относительная влажность воздуха (при +35 °С) – 30...80 %

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- PTC-датчик

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ЭРВЕН

ДАТЧИКИ

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
АРМАТУРА ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ
ДАТЧИКИ УРОВНЯ
ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ
ДАТЧИКИ БЕСКОНТАКТНЫЕ
ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIVOR

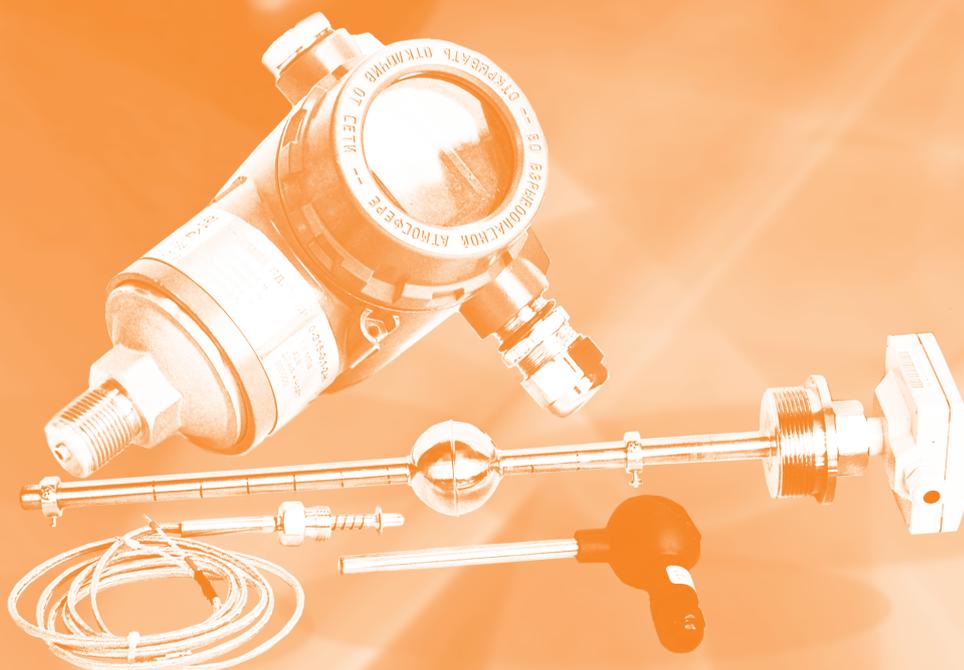

В данном разделе каталога представлен весь спектр разрабатываемых и выпускаемых компанией ОВЕН термопреобразователей (датчиков температуры), а также защитной арматуры для них.

Термопреобразователи применяются для непрерывного измерения температуры в различных отраслях промышленности.

Исполнение	Датчики температуры общепромышленные	Датчики температуры специализированные	Датчики температуры с унифицированным выходным сигналом 4...20 мА	Датчики температуры во взрывозащищенном исполнении	Датчики температуры с унифицированным выходным сигналом 4...20 мА во взрывозащищенном исполнении
Модели и применение	Термопреобразователи сопротивления 	Термопреобразователи сопротивления для химической промышленности 	Термопреобразователи сопротивления 	Термопреобразователи сопротивления 	Термопреобразователи сопротивления  
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	TСМ 50М/100М ТСП 50П/100П ТСП Pt100/ Pt500/ Pt1000	TСМ 50М/100М ТСП 50П/100П ТСП Pt100/ Pt500/ Pt1000	TСМ 50М/100М ТСП 50П/100П ТСП Pt100	TСМ 50М/100М ТСП 50П/100П ТСП Pt100/ Pt500/ Pt1000	TСМ 50М/100М ТСП 50П/100П ТСП Pt100 
Модели и применение	Термопары 	Термисторы 	Термопары 	Термопары 	Термопары  
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	ХА (К) хромель-алюмель ХК (L) хромель-копель ПП (S) платина-платинородий НН (N) нихросил-нисил ЖК (J) железо-константан	РТС (Positive Temperature Coefficient – положительный температурный коэффициент)	ХА (К) хромель-алюмель ХК (L) хромель-копель	ХА (К) хромель-алюмель ХК (L) хромель-копель ПП (S) платина-платинородий НН (N) нихросил-нисил ЖК (J) железо-константан	ХА (К) хромель-алюмель ХК (L) хромель-копель
Модели и применение		Термо-преобразователи для HVAC-систем 			
Номинальная статическая характеристика (НСХ)		TСМ 50М/100М ТСП Pt100/ Pt500/ Pt1000			
Модели и применение		Комплекты термометров сопротивления 			
Номинальная статическая характеристика (НСХ)		ТСП Pt100/ Pt500/ Pt1000			

Арматура для датчиков температуры

Гильзы защитные	Бобышки приварные	Штуцер подвижный	Экран от солнечных лучей	Хомут	Кабель
<ul style="list-style-type: none"> • На 25 МПа • На 16 МПа 	<ul style="list-style-type: none"> • Угловые • Прямые 	<ul style="list-style-type: none"> • Под различный диаметр монтажной части 	<ul style="list-style-type: none"> • Для модели ДТС125Л 	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый • Металлический 	<ul style="list-style-type: none"> • Медный • Термокомпенсационный
					

Термопреобразователи сопротивления. Общая информация



ТУ 4211-023-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза (для датчиков в исполнении Ex)

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на свойстве проводника менять электрическое сопротивление пропорционально изменению температуры окружающей среды (ГОСТ Р 6651-2009). Конструктивно такие термопреобразователи выполняются в виде катушки из тонкой медной или платиновой проволоки на каркасе из изоляционного материала или используются тонкопленочные чувствительные элементы, заключенные в защитную гильзу.

Компания ОВЕН разрабатывает и производит термопреобразователи сопротивления двух типов, отличающихся материалом чувствительного элемента:

- ТСМ – медь
- ТСП – платина

Основные преимущества термопреобразователей сопротивления ОВЕН:

- высокая точность измерений
- высокая стабильность
- близость характеристики к линейной зависимости

Класс допуска и диапазон измерений термопреобразователей сопротивления ОВЕН ДТС

Таблица 1

Класс допуска	Допустимые отклонения	Диапазон измеряемых температур (в зависимости от конструктивного исполнения)		
		50П/100П $\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	Pt100/ Pt500/ Pt1000 $\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	50М/100М $\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
A	$\pm(0,15 \text{ } ^\circ\text{C} + 0,002T)$	-50...+250 (450) $^\circ\text{C}$	-50...+250 (300) $^\circ\text{C}$	-50...+120 $^\circ\text{C}$
B	$\pm(0,30 \text{ } ^\circ\text{C} + 0,005T)$	-50...+250 (500) $^\circ\text{C}$	-50...+250 (500) $^\circ\text{C}$	-50...+150 (180) $^\circ\text{C}$
C	$\pm(0,50 \text{ } ^\circ\text{C} + 0,0065T)$	-50...+250 (500) $^\circ\text{C}$	-50...+250 (500) $^\circ\text{C}$	-50...+150 (180) $^\circ\text{C}$

Значение показателя тепловой инерции ОВЕН ДТС составляет от 10 до 30 секунд (зависит от конструктивного исполнения датчика)

T – температура измеряемой среды, $^\circ\text{C}$.

Преобразователи термоэлектрические. Общая информация



ТУ 4211-022-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза (для датчиков в исполнении Ex)

Принцип действия термоэлектрических преобразователей (термопар) основан на возникновении термоэлектродвижущей силы (термоЭДС) в месте соединения двух проводников с разными термоэлектрическими свойствами. Значение термоЭДС зависит от разности температур спая и холодных концов термопары.

В качестве материала термоэлектродов применяются специализированные сплавы, наиболее распространенными являются хромель-алюмель (ХА) и хромель-копель (ХК). Для измерения высоких температур наиболее часто применяется термопара с термоэлектродами из чистой платины и сплава платины с 10 % родия (ПП), нихросил-нисил (НН).

Компания ОВЕН производит термопары пяти типов с различными материалами термоэлектродов (ГОСТ Р 8.585-2001):

- хромель-алюмель
- хромель-копель
- платина-платинородий
- нихросил-нисил
- железо-константан

Основные преимущества термопар ОВЕН:

- большой диапазон измеряемых температур
- возможность измерения высоких температур

Класс допуска и диапазон измерений преобразователей термоэлектрических ОВЕН ДТП

Таблица 2

Тип термопреобразователя	Тип	Наименование	Класс допуска	Диапазон измеряемых температур (в зависимости от конструктивного исполнения)	Допустимые отклонения
ОВЕН ДТПК	ХА	хромель-алюмель	2	-40...+333 $^\circ\text{C}$ 333...1200 $^\circ\text{C}$	$\pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\pm 0,0075T$
			1	-40...+375 $^\circ\text{C}$ 375...1200 $^\circ\text{C}$	$\pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\pm 0,004T$
ОВЕН ДТПН	НН	нихросил-нисил	2	-40...+333 $^\circ\text{C}$ 333...1300 $^\circ\text{C}$	$\pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\pm 0,0075T$
			1	-40...+375 $^\circ\text{C}$ 375...1300 $^\circ\text{C}$	$\pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\pm 0,004T$
ОВЕН ДТПЛ	ХК	хромель-копель	2	-40...+360 $^\circ\text{C}$ 360...600 $^\circ\text{C}$	$\pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\pm(0,7 \text{ } ^\circ\text{C} + 0,005T)$
ОВЕН ДТПЖ	ЖК	железо-константан	1	-40...+375 $^\circ\text{C}$ 375...750 $^\circ\text{C}$	$\pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\pm 0,004T$
ОВЕН ДТПС	ПП	платина-платинородий	2	0...600 $^\circ\text{C}$	$\pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			1	600...1300 $^\circ\text{C}$	$\pm 0,0025T$

Значение показателя тепловой инерции ОВЕН ДТП не превышает:

10 с – для термопреобразователей с изолированным от корпуса измерительным спаем;

20 (60) с – для термопреобразователей с изолированным от корпуса измерительным спаем, зависит от конструктивного исполнения датчика.

T – температура измеряемой среды, $^\circ\text{C}$.

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3

Характеристика	ОВЕН ДТС			
	ДТС ХХ4 (с кабельным выводом)		ДТС ХХ5 (с коммутационной головкой)	
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	50М 100М	50П 100П Pt100 Pt500 Pt1000	50М 100М	50П 100П Pt100 Pt500 Pt1000
Диапазон измеряемых температур*	-50...+150 °С	-50...+250 °С	-50...+180 °С	-50...+500 °С
Класс допуска	А, В, С			
Условное давление	10 МПа			
Показатель тепловой инерции	не более 10...30 с			
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм			
Количество чувствительных элементов	1 или 2			
Схема внутренних соединений проводников	2 – двухпроводная 3 – трехпроводная 4 – четырехпроводная			
Исполнение сенсора относительно корпуса	изолированный			
Длина кабельного вывода	0,2 м – стандарт до 20 м – по заказу		–	
Исполнение коммутационной головки	–		пластмассовая металлическая	
Тип резьбового штуцера	метрическая резьба			
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т латунь		сталь 12Х18Н10Т	
Степень защиты	IP54, IP65			


*Диапазон измеряемых температур зависит от класса допуска, см. табл. 1

ОВЕН ДТСxx4

Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Х ДТС ХХ4-Х.ХХ.Х/Х

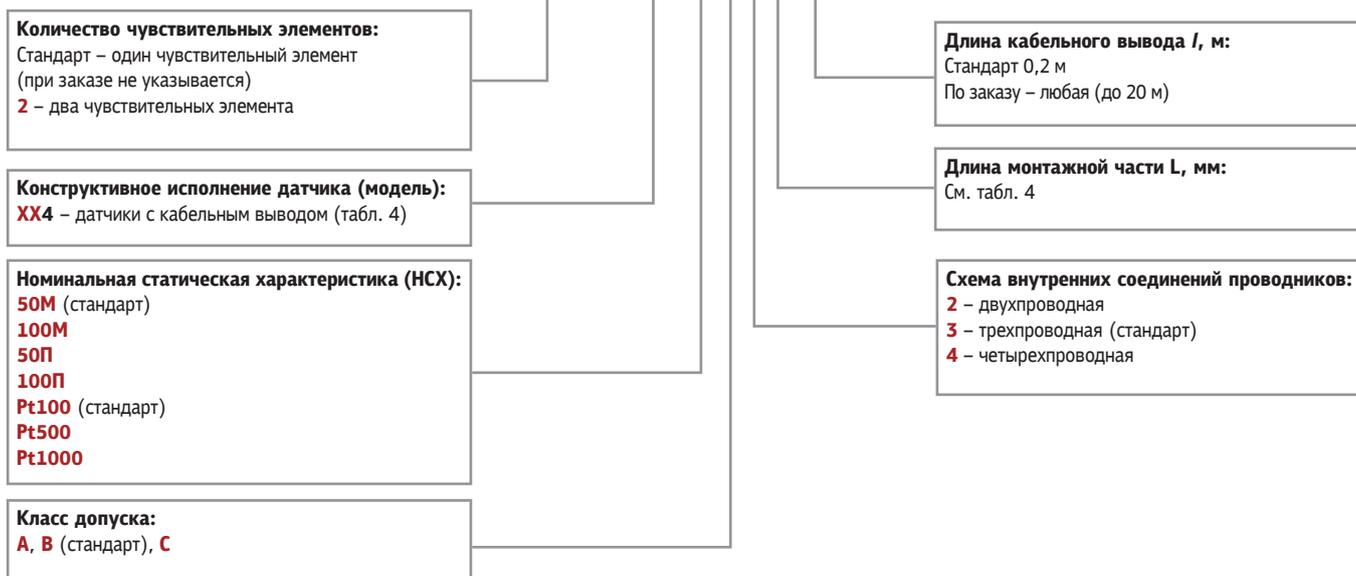

Пример обозначения при заказе: **ОВЕН ДТС054-50М.В3.60/1**

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 50М, модель 054, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельного вывода 1 м, диапазон измерения: -50...+150 °С.

Конструктивные исполнения

Таблица 4

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	014	D = 5 мм	латунь	20
	024	D = 8 мм	сталь 12Х18Н10Т	30
	214	D = 5 мм	сталь 12Х18Н10Т	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160
	314	D = 5 мм	сталь 12Х18Н10Т	40, 50, 60, 80, 100, 120, 160
	414	D = 5 мм	сталь 12Х18Н10Т	40, 50, 60, 80, 100, 120, 160
	034	D = 5 мм, M = 8×1 мм	латунь	20
	044	D = 8 мм, M = 12×1,5 мм	сталь 12Х18Н10Т	30
	054	D = 6 мм, M = 16×1,5 мм**, S = 22 мм, h = 9 мм	сталь 12Х18Н10Т	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
	064	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм		
	074	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм		
	194	D = 6 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм		
	084	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм		
	094	D = 6 мм, D1 = 13 мм	сталь 12Х18Н10Т	60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
	104	D = 8 мм, D1 = 18 мм		
	114	D = 10 мм, D1 = 18 мм		
	124	D = 6 мм, M = 16×1,5 мм**, S = 17 мм	сталь 12Х18Н10Т	60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
	134	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	144	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	154	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	164	D = 4 мм, D1 = 10 мм (только Pt100)	сталь 12Х18Н10Т	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320
	174	D = 5 мм, D1 = 10 мм		
	184	D = 6 мм, D1 = 10 мм		
	204	M = 10×1 мм, S = 14 мм	латунь	40, 65
	224	Датчик накладной на трубопровод диаметром от 20 до 200 мм. Крепится на трубопровод с помощью кабельного хомута.	латунь	43
	324	D = 6 мм	сталь 12Х18Н10Т	41

* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.








** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

ОВЕН ДТСхх5

Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой

Конструктивные исполнения

Таблица 5

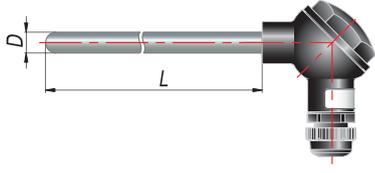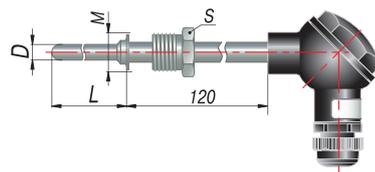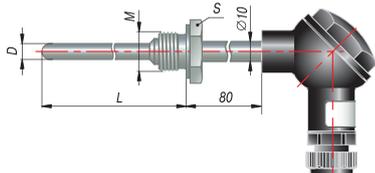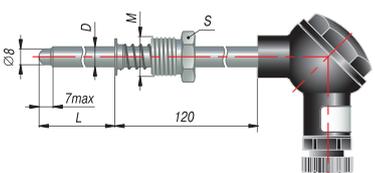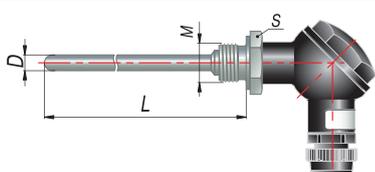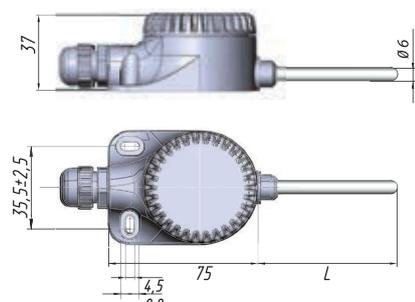Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм	
	015	D = 8 мм	сталь 12X18Н10Т	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000	
	025	D = 10 мм			
	035	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			
	045	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			
	145	D = 6 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			
 <p>остальное – см. мод. 045</p>	055	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	065	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм			
	075	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм			
	085	D = 10 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм			
	095	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	105	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм			
	125Л	D = 6 мм (-50...+100 °С)			60, 80, 100

* Длина монтажной части L выбирается при заказе.

** По спец. заказу возможно изготовление датчиков с трубной резьбой.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАZE

X ДТС XX5 X-X.XX.X.X

Количество чувствительных элементов:

Стандарт – один чувствительный элемент
(при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Конструктивное исполнение датчика (модель):

XX5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 5)

Конструктивное исполнение коммутационной головки (см. табл. 5.1):

Стандартная головка (при заказе не указывается)
Л – увеличенная коммутационная головка

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

50M (стандарт)
100M
50П
100П
Pt100 (стандарт)
Pt500
Pt1000

Исполнение коммутационной головки:

Пластмассовая – стандарт
(при заказе не указывается)
МГ – металлическая

Длина монтажной части L, мм:

См. табл. 5

Схема внутренних соединений проводников:

2 – двухпроводная
3 – трехпроводная (стандарт)
4 – четырехпроводная

Класс допуска:

A, B (стандарт), **C**

Примечания:

1. Датчики 50/100 Ом с 2-проводной схемой соединения изготавливаются с длиной монтажной части не более 250 мм.
2. Датчики с металлической головкой и двумя чувствительными элементами производятся только с 2-проводной схемой соединения.
3. Датчики с двумя чувствительными элементами производятся только с увеличенной коммутационной головкой.
4. При измерении температуры выше 180 °С для моделей 015, 025, 105 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045-100М.В3.120.МГ





Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 100М, модель 045, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 120 мм, с металлической коммутационной головкой, диапазон измерения: -50...+80 °С.

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС125Л-100М.В3.80

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 100М, модель 125Л, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной погружаемой части 80 мм, диапазон измерения: -50...+80 °С.

Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТС

Таблица 5.1

Конструктивное исполнение головки	Стандартное исполнение	Увеличенная
Пластмассовая		
Металлическая		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 6

Характеристика	ОВЕН ДТП								
	ДТП ХХ4 (с кабельным выводом)				ДТП ХХ5 (с коммутационной головкой)				
	ДТПЛ ХХ4	ДТПЖ ХХ4	ДТПК ХХ4	ДТПН ХХ4	ДТПЛ ХХ5	ДТПЖ ХХ5	ДТПК ХХ5	ДТПН ХХ5	ДТПС ХХ5
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	L (ХК) хромель-копель	J (ЖК) железо-константан	K (ХА) хромель-алюмель	N (НН) нихросил-нисил	L (ХК) хромель-копель	J (ЖК) железо-константан	K (ХА) хромель-алюмель	N (НН) нихросил-нисил	S (ПП) платина-10% родий/ платина
Диапазон измеряемых температур	-40...+400 °С	-40...+650 °С	-40...+400 °С или -40...+600 °С	-40...+1000 °С	-40...+600 °С	-40...+500 °С	-40...+1100 °С	-40...+1250 °С	0...+1300 °С
Класс допуска	2	1	1 или 2	1	2	1*	1* или 2	1*	2
Показатель тепловой инерции	с изолированным рабочим спаем – не более 20 с с неизолированным рабочим спаем – не более 10 с				с изолированным рабочим спаем – не более 20 с с неизолированным рабочим спаем – не более 10 с				
Количество чувствительных элементов	1				1 или 2				
Длина кабельного вывода	0,2 м – стандарт до 20 м – по заказу				-				
Диаметр термоэлектрода (в зависимости от конструктивного исполнения)	0,5 мм 0,7 мм	-	0,5 мм 0,7 мм	-	0,5 мм 0,7 мм 1,2 мм 3,2 мм	-	0,5 мм 0,7 мм 1,2 мм 3,2 мм	-	0,5 мм
Диаметр КТМС (в зависимости от конструктивного исполнения)	3,0 мм 4,0 мм	4,5 мм	1,5 мм 2,0 мм 3,0 мм 4,5 мм 6,0 мм	4,5 мм	3,0 мм 4,0 мм	3,0 мм 4,5 мм	1,5 мм 2,0 мм 3,0 мм 4,5 мм	3,0 мм 4,5 мм 6,0 мм	-
Исполнение коммутационной головки	-				пластмассовая металлическая				
Материал защитной арматуры	латунь сталь 12Х1810Т сталь AISI 321 сталь AISI 310 сталь Microbell D				сталь 12Х1810Т сталь 08Х20Н14С2 сталь 15Х25Т сталь ХН45Ю сталь AISI 321 сталь AISI 310 сталь Microbell D керамика МКРц				корунд СЕР795
Степень защиты	IP54, IP67								
Схема внутренних соединений проводников	2 – двухпроводная								
Условное давление	10 МПа								
Исполнение сенсора относительно корпуса	изолированный неизолированный								
Тип резьбового штуцера	метрическая резьба, трубная резьба								











* только для датчиков на основе КТМС

ОВЕН ДТПхх4






Преобразователи термоэлектрические с кабельным выводом

Конструктивные исполнения

Таблица 7

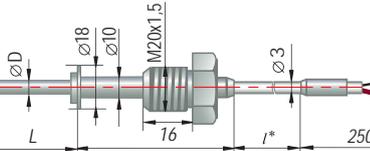Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	014	D = 5 мм	ДТПК, ДТП латунь (-40...+300 °С)	20
	024	D = 8 мм	ДТПК, ДТП сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	30
	034	D = 5 мм M = 8×1 мм	ДТПК, ДТП латунь (-40...+400 °С)	20
	044	D = 8 мм M = 12×1,5 мм	ДТПК, ДТП сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	30
	054	D = 6 мм M = 16×1,5 мм** S = 22 мм, h = 9 мм	ДТПК, ДТП сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
	064	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм, h = 8 мм		
	074	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм** S = 27 мм, h = 8 мм		
 <p>остальное – см. мод. 074</p>	084	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм, h = 8 мм	ДТПК, ДТП сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	10, 32, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
	094	D = 6 мм D1 = 13 мм		
	104	D = 8 мм D1 = 18 мм		
	114	D = 10 мм D1 = 18 мм		
	124	D = 6 мм M = 16×1,5 мм** S = 17 мм	ДТПК, ДТП сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	10, 32, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
	134	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		
	144	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		
 <p>остальное – см. мод. 144</p>	154	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПК, ДТП сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	Длина любая 110...2000
	254	D = 8 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм		
	174	D = 2 мм D1 = 10 мм		
	184	D = 3 мм D1 = 10 мм		
	194	D = 5 мм D1 = 10 мм	ДТПК, ДТП латунь (-40...+400 °С)	40, 65
	204	M = 10×1 мм S = 14 мм		

Окончание табл. 7 на след. стр.

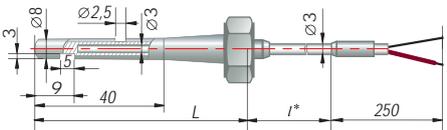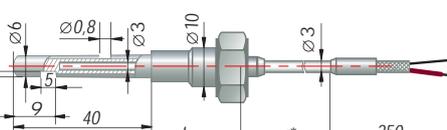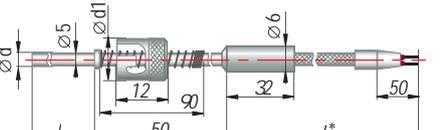Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	264	D = 8 мм M = 20×1,5 мм (накидная)	ДТПК, ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С)	80
	274	D = 6 мм M = 20×1,5 мм (накидная)	ДТПК, ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С)	Длина любая 60...100
	214	D = 4,5 мм	ДТПЛ сталь AISI 321 (-40...+600 °С) ДТПН сталь Microbell D (-40...+1250 °С) ДТПК сталь AISI 310 (-40...+900 °С)	Длина любая 100...30000
	314	D = 1,5 мм	ДТПК сталь AISI 321 (-40...+600 °С)	
	334	D = 2 мм		
	344	D = 3 мм		
	354	D = 6 мм	ДТПК, ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...400 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320
	224	d = 3 мм d1 = 7,2 мм БС7	ДТПК сталь AISI 321 (-40...+800 °С)	Длина любая 10...3200
	234	d = 4,5 мм d1 = 12,5 мм БС12	ДТПЛ сталь AISI 321 (-40...+600 °С) ДТПК сталь AISI 310 (-40...+900 °С)	
	244	d = 6 мм d1 = 15,2 мм БС15	ДТПК, ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+350 °С)	
	284	D = 4,5 мм	ДТПЛ сталь AISI 321 (-40...+600 °С) ДТПН сталь Microbell D (-40...+1000 °С) ДТПК сталь AISI 310 (-40...+900 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320
	364	D = 1,5 мм	ДТПК сталь AISI 321 (-40...+800 °С)	
	374	D = 2 мм		
	384	D = 3 мм		
	394	D = 6 мм	ДТПК, ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	

* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

Примечание:
БС – байонетное соединение

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Х ДТПХ ХХ4-ХХ.Х/ХХ.Х

Количество чувствительных элементов:
Стандарт – один чувствительный элемент
(при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
К – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПЛ (ХК) хромель-копель
N – преобразователь типа ТПН (НН) нихросил-нисил
J – преобразователь типа ТПЖ (ЖК) железо-константан

Конструктивное исполнение датчика (модель):
ХХ4 – датчики с кабельным выводом (табл. 7)

Исполнение рабочего спае относительно корпуса:
0 – изолированный
1 – неизолированный

Класс допуска:
1 – первый класс (для ДТТ из КТМС);
Второй класс – стандарт (при заказе не указывается)

Тип кабеля:
Кабель ДКТ – стандарт (при заказе не указывается)
К – кабель СФКЭ
Ф – фторопласт
С – силикон

Длина кабельного вывода l, м:
Стандарт 0,2 м
По заказу – любая (до 20 м)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 7

Диаметр термоэлектрода:	Диаметр КТМС:
0 – 0,5 мм (стандарт)	5 – 1,5 мм
1 – 0,7 мм	6 – 2,0 мм
	7 – 3,0 мм
	8 – 4,0 мм
	9 – 4,5 мм
	10 – 6,0 мм

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПЛ054-00.60/1,5

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-копель» с диапазоном измерения температуры: -40...+400 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,5 мм, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельного вывода 1,5 м, в корпусе 054.

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПН214-09.100/1








Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термopара «нихросил-нисил» с диапазоном измерения температуры: -40...+1250 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром КТМС 4,5 мм, длиной монтажной части 100 мм, длиной кабельного вывода 1 м, конструктивное исполнение 214.

ОВЕН ДТПхх5

Преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой

Конструктивные исполнения

Таблица 8

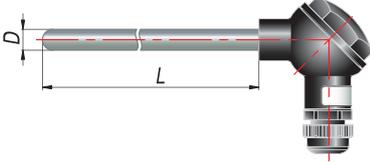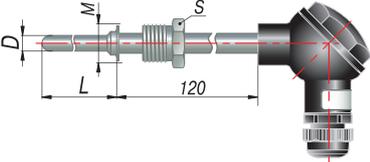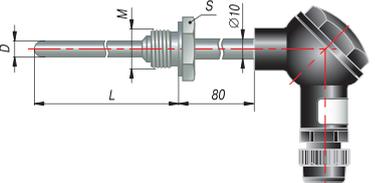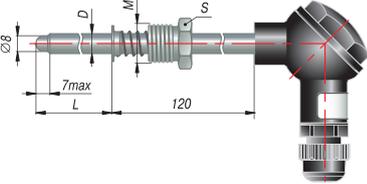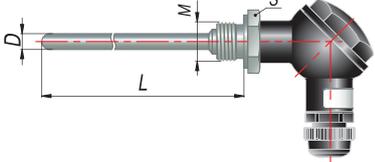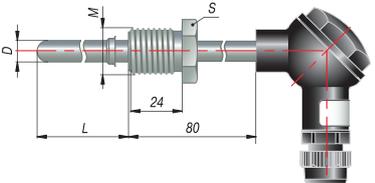Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	015	D = 8 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	025	D = 10 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)	
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)	
 <p>остальное – см. мод. 045</p>	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)	
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)	
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)	
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	185	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
195	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 27 мм			
	185	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
195	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 27 мм			

Продолжение табл. 8

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	205	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм R = 9,5 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400
	215	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм R = 12 мм		
	265	D = 6 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000

* Длина монтажной части L выбирается при заказе.

** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТПХ ХХ5 Х-XXXX.X

Количество чувствительных элементов:
Стандарт – один чувствительный элемент (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
К – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
Л – преобразователь типа ТПЛ (ХК) хромель-копель

Конструктивное исполнение датчика (модель):
ХХ5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 8)

Конструктивное исполнение коммутационной головки (см. табл. 8.2):
Стандартная головка (при заказе не указывается)
Л – увеличенная коммутационная головка

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:
0 – изолированный
1 – неизолированный

Диаметр термоэлектрода:
0 – 0,5 мм
1 – 0,7 мм (стандарт)
2 – 1,2 мм
3 – 3,2 мм

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 8

Материал защитной арматуры:
для ДТПЛ
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С), мод. 015–265
для ДТПК
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С), мод. 015–265
1 – сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С), мод. 025, 045, 075, 085

Исполнение коммутационной головки:
0 – пластмассовая
1 – металлическая

Примечание:

Модели датчиков 115–165 не изготавливаются с увеличенной коммутационной головкой.

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК045-0211.120










Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 08Х20Н14С2 с диапазоном измерения температуры: -40...+900 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 1,2 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе 045.

ОВЕН ДТПхх5

Преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой на основе КТМС

Конструктивные исполнения

Таблица 8.1

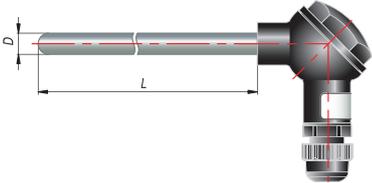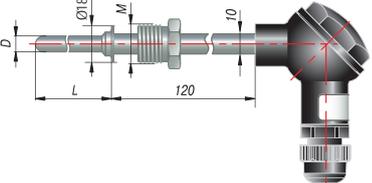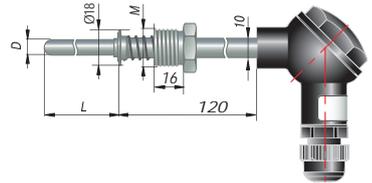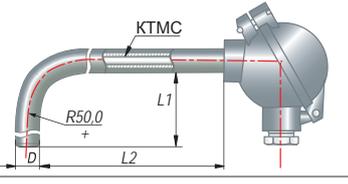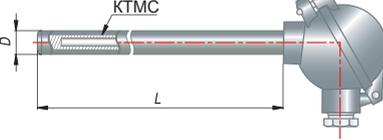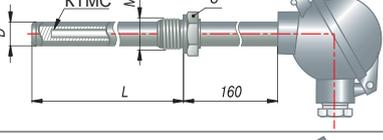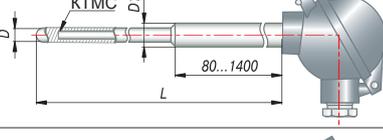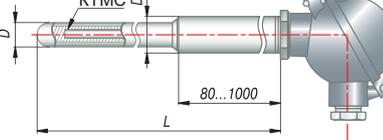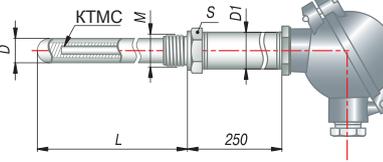Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	275	D = 3 мм D = 4 мм D = 4,5 мм	ДТПК	Длина любая 100...20000
	285	D = 3 мм D = 4 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм	сталь AISI 321 (-40...+800 °C), диаметр КТМС 3 мм AISI 310 (-40...+900 °C), диаметр КТМС 4 мм ДТПН сталь Microbell D (-40...+1250 °C), диаметр КТМС 4,5 мм	
	295	D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм		
	115	D = 20 мм Диаметр КТМС 4,5 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °C)	
	125	D = 20 мм Диаметр КТМС 4,5 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °C) 15Х25Т (-40...+1000 °C) ХН45Ю (-40...+1100 °C) ДТПН сталь ХН45Ю (-40...+1100 °C)	250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	135	D = 20 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм Диаметр КТМС 4,5 мм		
	145	D = 12 мм, D1 = 20 мм Диаметр КТМС 4,5 мм		
	155	D = 20 мм, D1 = 30 мм Диаметр КТМС 4,5 мм	ДТПК, ДТПН Керамика МКРц (-40...1100 °C)	250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	165	D = 20 мм, D1 = 30 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм Диаметр КТМС 4,5 мм		

* Длина монтажной части L выбирается при заказе.

** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Х ДТПХ ХХ5 Х-ХХХХ.Х.Х

Количество чувствительных элементов:

Стандарт – один чувствительный элемент
(при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

К – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
Л – преобразователь типа ТПЛ (ХК) хромель-копель
Н – преобразователь типа ТПН (НН) нихросил-нисил

Конструктивное исполнение датчика (модель):

ХХ5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 8.1)

Конструктивное исполнение коммутационной головки (см. табл. 8.2):

Стандартная головка (при заказе не указывается)
Л – увеличенная коммутационная головка

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:

0 – изолированный
1 – неизолированный

Диаметр КТМС:

7 – 3,0 мм
8 – 4,0 мм
9 – 4,5 мм

Исполнение коммутационной головки:

0 – пластмассовая
1 – металлическая

Класс допуска:

1 – первый
Второй класс – стандарт (при заказе указывается)

Длина монтажной части L, мм:

См. табл. 8.1

Материал защитной арматуры:

для ДТПЛ

0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С), мод. 115–135

для ДТПК

0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С), мод. 015–135
1 – сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С), мод. 025, 045, 075, 085
2 – сталь 15Х25Т (-40...+1000 °С), мод. 115, 125, 135
3 – керамика МКРц (-40...+1100 °С), мод. 145, 155, 165
4 – сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С), мод. 115, 125, 135
5 – сталь AISI 310 (-40...+900 °С), мод. 275, 285, 295
6 – сталь AISI 316 (-40...+900 °С), мод. 275, 285, 295
7 – сталь AISI 321 (-40...+800 °С), мод. 275, 285, 295

для ДТПН

4 – сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С), мод. 115, 125, 135
3 – керамика МКРц (-40...+1100 °С), мод. 145, 155, 165
8 – Microbell D (-40...+1250 °С), мод. 275, 285, 295

для ДТПС

3 – керамика МКРц (-40...+1300 °С), мод. 145, 155, 165

Примечание:

Модели датчиков 115–165 не изготавливаются с увеличенной коммутационной головкой.

Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТП

Таблица 8.2

Конструктивное исполнение головки	Стандартное исполнение	Увеличенная	Для ДТП Модели 125-165 (по заказу)
Пластмассовая			-
Металлическая			

ОВЕН ДТПХХ1 Преобразователи термоэлектрические поверхностные

Предназначены для измерения температуры поверхностей в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалом преобразователей термоэлектрических, и влажностью не более 80 %.



ТУ 4211-022-45626536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 9

Характеристика	Модель 011		Модели 021, 031		Модель 021
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	К (ХА)	Л (ХК)	К (ХА)	Л (ХК)	С (ПП)
Рабочий диапазон измеряемых температур	-40...+300 °С	-40...+300 °С	-40...+1100 °С	-40...+600 °С	0...+1300 °С
Класс допуска	2				
Показатель тепловой инерции	не более 3 с				

Конструктивные исполнения

Таблица 10

Конструктивное исполнение	Модель	Диаметр термоэлектрода, мм	D, мм	D1, мм	Тип изоляции	Длина термопары L, м	Длина кабельного вывода l
<p>нить К11С6</p>	011	0,5	2,0	1,8	нить К11С6		-
		0,7	2,8	2,0			
		1,2	4,0	2,8			
<p>трубка МКРц</p>	021	0,5	4,63...5		трубка МКРц		
		0,7					
<p>бусы МКРц</p>	021	1,2	6,4...7,0		бусы МКРц	1,5 5 10 15 20 по заказу – любая	-
<p>бусы МКРц</p>		3,2					
<p>трубка МКРц</p>	031	0,5	4,63	1,8	трубка МКРц/ бусы МКРц		по заказу – любая (до 20 м)
		0,7	7,0	2,0			
		1,2	7,0	2,8			

Примечание:

Длина термопары L и длина кабельного вывода l определяются заказчиком.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТПХ ХХ1-Х/Х/Х

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

К – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
Л – преобразователь типа ТПЛ (ХК) хромель-копель

Конструктивное исполнение датчика (модель):

ХХ1 – датчики с кабельным выводом (табл. 10)

Длина кабельного вывода (только для моделей 031) l, м:
по заказу – любая (до 20 м)

Длина термопары, L, м:
1,5 5 10 15 20

Диаметр термоэлектрода, мм:
0,5 0,7 1,2 3,2

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТЛ021-0,5/5

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-копель», модели 021 с изоляцией – трубка МКРц, диаметром термоэлектрода 0,5 мм, длиной термопары 5 м, диапазон измерения: -40...+600 °С.

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК031-0,7/10/3






Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-алюмель», модели 031 с изоляцией – трубка МКРц, диаметром термоэлектрода 0,7 мм, длиной термопары – 10 м, длиной кабельного вывода – 3 м, диапазон измерения: -40...+110 °С.

ОВЕН ДТЭС (ПП)

Преобразователи термоэлектрические из благородных металлов

Конструктивные исполнения

Таблица 11

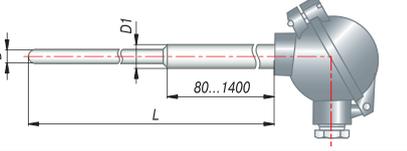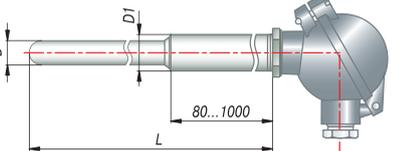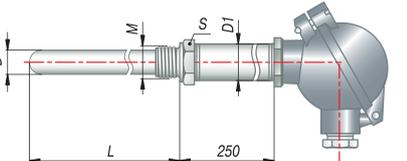Конструктивное исполнение	Модель	Внешний диаметр	Длина термопары, L
	ДТЭС021.10-0,5/L	Не более 4,6 мм	От 0,2 до 2 м
	ДТЭС021.13-0,5/L	Не более 4,6 мм	От 0,2 до 2 м
	ДТЭС145-0019.L	D = 12 мм D1 = 20 мм Корунд CER795	250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 мм
	ДТЭС155-0019.L	D = 20 мм D1 = 30 мм Корунд CER795	
	ДТЭС165-0019.L	D = 20 мм D1 = 30 мм M=27×2 мм S = 32 мм Корунд CER795	

Примечание:

Диаметр платинового электрода/диаметр платинородиевого электрода – 0,5/0,4 мм, диапазон измерения: 0...+1300 °С.

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТЭС021.13-0,5/0,2

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «платина-платинородиевая», модель 021 диаметр термоэлектрода: платина – 0,5 мм, платинородий – 0,4 мм, датчик выполнен с изолированным рабочим спаем, максимальный диаметр одного из термоэлектродов – 0,5 мм, длина термопары – 0,2 м, диапазон измерения: 0...+1300 °С.

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТЭС021.10-0,5/0,2

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «платина-платинородиевая», модель 021, диаметр термоэлектрода: платина – 0,5 мм, платинородий – 0,4 мм, датчик выполнен с неизолированным рабочим спаем, максимальный диаметр одного из термоэлектродов – 0,5 мм, длина термопары – 0,2 м, диапазон измерения: 0...+1300 °С.

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТЭС145-0019.250

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «платина-платинородиевая», модель 145, диаметр термоэлектрода: платина – 0,5 мм, платинородий – 0,4 мм, датчик выполнен с изолированным рабочим спаем, длина монтажной части 250 мм, материал корпуса – корунд CER795, диапазон измерения: 0...+1300 °С.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4...20 МА



НРТ-3



Свидетельство об утверждении типа средств измерений

Предназначены для измерения и непрерывного преобразования температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА.

В состав термпреобразователя входят:

- первичный преобразователь (термозонд) — термпреобразователь сопротивления (ДТС) или преобразователь термоэлектрический (ДТП);
- измерительный преобразователь НРТ-3.

Использование в составе изделия микропроцессорного преобразователя НРТ-3 позволяет устанавливать через USB-интерфейс любой диапазон измерения температуры в пределах диапазона измерения соответствующего термозонда.

ОВЕН ДТСхх5

Термпреобразователи сопротивления с коммутационной головкой

Конструктивные исполнения

Таблица 12

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Длина монтажной части, L*, мм	
	015	D = 8 мм	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000	
	025	D = 10 мм		
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		
	145	D = 6 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		
	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
остальное – см. мод. 045				
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм		
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		

* Длина монтажной части L выбирается при заказе.

** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Конструктивное исполнение датчика:
015; 025; 035; 045; 145; 055; 065; 075; 085;
095; 105

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
50М
100М
100П
Pt100

Класс точности, %
для 50М, 100М
0,5 или 1,0
для 100П, Pt100
0,25 или 0,5

ДТСХМ-Х.Х.Х.Х.И[Х]

Диапазон преобразования:

для 50М	для 100П
1 – «-50...+180 °С»	4 – «-50...+500 °С»
2 – «0...+100 °С»	5 – «0...+300 °С»
3 – «0...+150 °С»	6 – «0...+500 °С»
17 – «-50...+150 °С»	12 – «-50...+100 °С»
16 – «-50...+50 °С»	73 – «0...+200 °С»
для 100М	для Pt100
1 – «-50...+180 °С»	4 – «-50...+500 °С»
2 – «0...+100 °С»	5 – «0...+300 °С»
3 – «0...+150 °С»	6 – «0...+500 °С»
17 – «-50...+150 °С»	12 – «-50...+100 °С»
16 – «-50...+50 °С»	73 – «0...+200 °С»

Исполнение коммутационной головки:
Пластмассовая – стандарт (при заказе не указывается)
МГ – металлическая

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 12

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045М-100М.0,5.120.МГ.И[1]

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления медный 100М, модель конструктивного исполнения 045, класс точности 0,5 %, с длиной монтажной части 120 мм, металлической коммутационной головкой, со встроенным нормирующим преобразователем, диапазоном преобразования температур: -50...+180 °С.

Пример обозначения при заказе: ДТС035М-50М.0,5.120.И[1]

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления медный 50М, модель конструктивного исполнения 035, класс точности 0,5 %, с длиной монтажной части 120 мм, пластиковой коммутационной головкой, со встроенным нормирующим преобразователем, диапазоном преобразования температур: -50...+180 °С.

ОВЕН ДТС125Л

Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воздуха

Конструктивные исполнения

Таблица 12.1

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Длина монтажной части, L, мм	Экран для защиты от солнечных лучей
	125Л	D = 6 мм	80	ЭКРАНО1
			100	ЭКРАНО2
			120	ЭКРАНО3

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТС125Л-Х.Х.Х.И[Х]

Номинальная статическая характеристика:
50М, 100М, 100П, Pt100

Класс точности, %:
для 50М, 100М
0,5 или 1,0
для 100П, Pt100
0,25 или 0,5

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 12.1

Диапазон преобразования:

для 50М	для 100П
16 – «-50...+50 °С»	12 – «-50...+100 °С»
14 – «-20...+80 °С»	14 – «-20...+80 °С»
15 – «-40...+80 °С»	15 – «-40...+80 °С»
для 100М	для Pt100
16 – «-50...+50 °С»	12 – «-50...+100 °С»
14 – «-20...+80 °С»	14 – «-20...+80 °С»
15 – «-40...+80 °С»	15 – «-40...+80 °С»

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС125Л-50М.0,5.80.И[14]









Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления медный 50М, модель 125Л, класс точности 0,5 %, с длиной погружаемой части 80 мм, со встроенным нормирующим преобразователем, диапазоном преобразования температур: -20...+80 °С.


ОВЕН ДТПхх5

Преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой

Конструктивные исполнения

Таблица 13

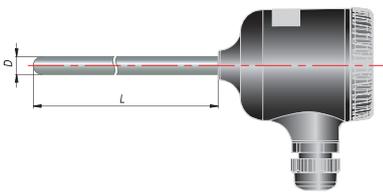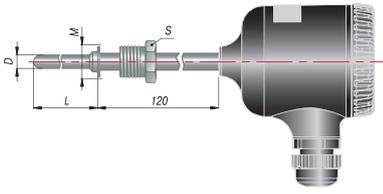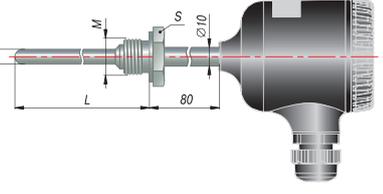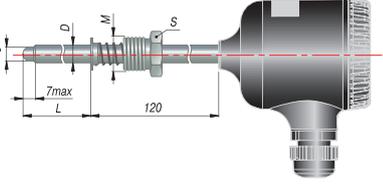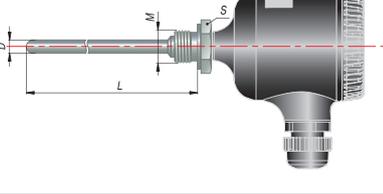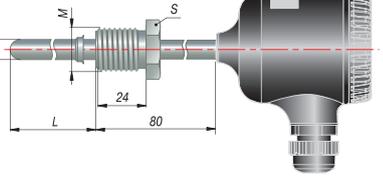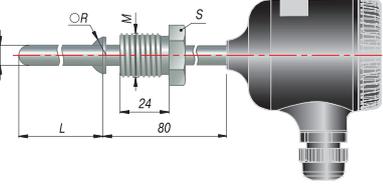Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части, L*, мм	
	015	D = 8 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000	
	025	D = 10 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)		
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)		
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)		
 <p>остальное см. мод. 045</p>	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)		80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)		
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм			
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм			
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)		60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм			
		185		D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм	
195		D = 10 мм M = 22×2 мм** S = 27 мм			
	205	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм R = 9,5 мм		ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400
	215	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм R = 12 мм			

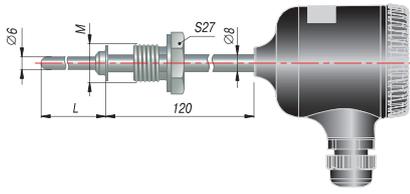Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части, L*, мм
	265	D = 6 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм	ДТПЛ сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000

* Длина монтажной части L выбирается при заказе.

** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТПХХМ-01ХХ.Х.И[Х]

Тип сенсора (НСХ):

L – преобразователь типа ТПЛ (ХК) хромель-копель
K – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель

Конструктивное исполнение датчика:

015; 025; 035; 045; 055; 065; 075; 085; 095; 105; 185; 195; 205; 215; 265

Исполнение коммутационной головки:

0 – пластмассовая
1 – металлическая

Диапазон преобразования:

для ДТПЛ

7 – «-40...+600 °С»
8 – «0...+400 °С»
9 – «0...+600 °С»

для ДТПК

10 – «-40...+800 °С»
9 – «0...+600 °С»
11 – «0...+800 °С»

Длина монтажной части L, мм:

См. табл. 13

Материал защитной арматуры:

для ДТПЛ

0 – сталь 12Х18Н10Т (-200...+600 °С)

для ДТПК

0 – сталь 12Х18Н10Т (-200...+800 °С), мод. 015-105, 185-265
1 – сталь 08Х20Н14С2 (-200...+900 °С), мод. 025, 045, 075, 085

Пример обозначения при заказе: **ОВЕН ДТПК045М-0110.120.И[10]**



Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термopара «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т с диапазоном измерения температуры: -40...+800 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектродов 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе 045, со встроенным нормирующим преобразователем, диапазон преобразования температур: -40...+800 °С.

Пример обозначения при заказе: **ОВЕН ДТПЛ035М-0100.630.И[8]**

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термopара «хромель-копель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т с диапазоном измерения температуры: -40...+600 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектродов 0,7 мм, с пластиковой коммутационной головкой, длиной монтажной части 630 мм, в корпусе 035, со встроенным нормирующим преобразователем, диапазон преобразования температур: 0...+400 °С.

Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТС.И и ОВЕН ДТП.И

Таблица 13.1

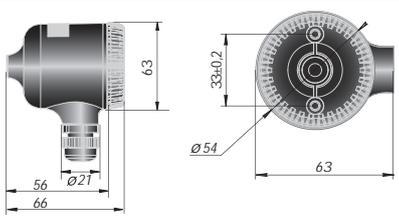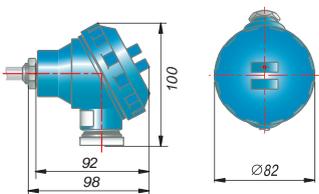Конструктивное исполнение головки	Под НПТ-3
Пластмассовая	
Металлическая	



ОВЕН ДРТС Термисторы

РТС датчики – это термисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) (*Positive Temperature Coefficient* – положительный температурный коэффициент). Термисторы или терморезисторы – это полупроводниковые резисторы, сопротивление которых нелинейно зависит от температуры. Температурная зависимость сопротивления термистора с положительным ТКС характеризуется значительным увеличением сопротивления при достижении определенной температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Допустимый рабочий ток	10 мА – при температуре 25 °С 2 мА – при максимальной рабочей температуре
Температурный диапазон	-55...+150 °С
Сопротивление при 25 °С	1980...2020 Ом
Погрешность	+1,3 °С
Изменение сопротивления	980...4280 Ом

Конструктивное исполнение

Конструктивное исполнение	Модель (обозначение при заказе)	Параметры
	ДРТС014-1000 Ом.50/2	L = 50 мм, l = 2 м, D = 5 мм
	ДРТС094-1000 Ом.500/1	L = 500 мм, l = 1 м, D = 6 мм
	ДРТС174-1000 Ом.120/6	L = 120 мм, l = 6 м, D = 5 мм

ОВЕН ДТСХХ5 Термопреобразователь сопротивления

с тефлоновым покрытием для химической промышленности




Термопреобразователи сопротивления с тефлоновым покрытием.
Толщина покрытия – 50 мкм.
Возможно изготовление любой модели из табл. 5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
НСХ	50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt500, Pt1000
Диапазон температур	-50...+150 (+180) °С
Класс допуска	А, В, С

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

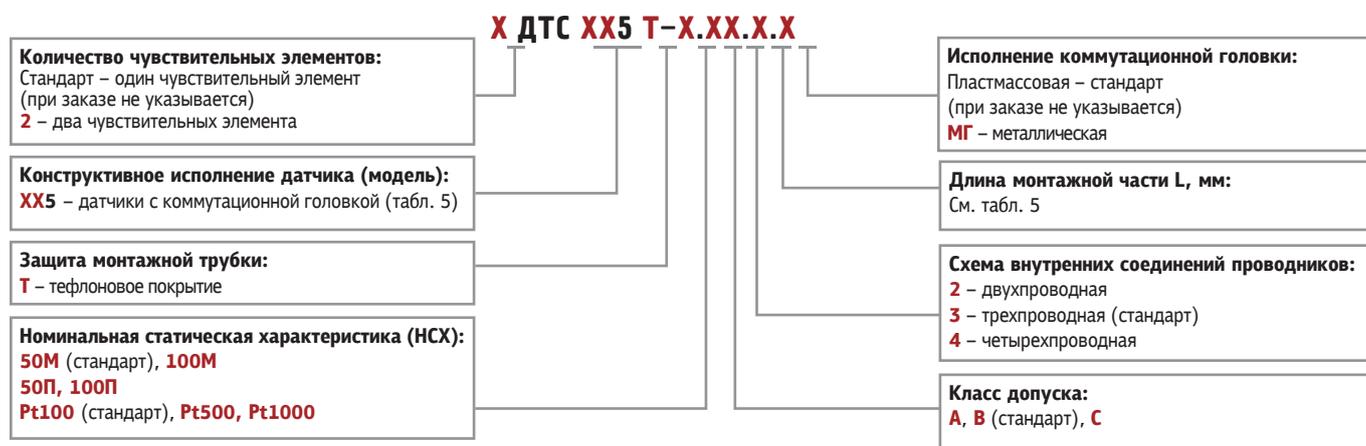

Пример обозначения при заказе: **ОВЕН ДТС035Т-50М.В3.80**

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления медный 50М, модель 035 с тефлоновым покрытием до упорной шайбы, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 80 мм, диапазон измерения: -50...+180 °С.

ОВЕН ДТС3ХХХ Термопреобразователи сопротивления

для систем вентиляции и кондиционирования

Предназначены для работы с контроллерами ОВЕН ПЛК, приборами ОВЕН ТРМ133, ТРМ148, ТРМ151, МВА8, совместимы с контроллерами других производителей (российских и зарубежных). Полная взаимозаменяемость с наиболее распространенными зарубежными моделями. Чувствительный элемент – Pt1000 или по заказу: Pt100, Pt500, 50M.

Конструктивное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Температура среды	-50...+120 °С
Погрешность измерения	(0,3+0,005 t) °С
Схема соединения	2-проводная – для Pt500, Pt1000, 3- и 4-проводная – для Pt100, 50M

Таблица 14

Конструктивное исполнение	Модель	Чувствительный элемент	Длина монтажной части	Степень защиты	Применение датчика
	3014	Pt1000 Pt500 Pt100	50 мм	IP67	ДТС3014-PT1000.B2.50/2 ДТС3014-PT100.B3.50/2 для измерения температуры воды в контурах нагрева.
	3194	Pt1000 Pt500 Pt100	250 мм	IP67	ДТС3194-PT1000.B2.250/2 для измерения температуры воды в трубопроводах контуров отопления.
	3105	Pt1000 Pt500 Pt100	70 мм 120 мм 220 мм	IP54	ДТС3105-PT1000.B2.x для измерения температуры воды в трубопроводах контуров отопления.
	3015	Pt1000 Pt500 Pt100	200 мм	IP54	ДТС3015-PT1000.B2.200 для измерения температуры в канале воздуховода системы вентиляции. Для подключения кабеля в корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой.
	3005	Pt1000 Pt500 Pt100 50M	-	IP54	ДТС3005-PT1000.B2 для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зданий. Устанавливается на плоскую поверхность стены. Аналог датчика ДТС125-50M.B2.60. Для подключения кабеля в корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой.
	3225	Pt1000 Pt500 Pt100 50M	-	IP54	ДТС3225-PT1000.B2 Накладной датчик для измерения температуры воды в трубопроводах систем отопления и вентиляции. Устанавливается на трубопровод, крепление осуществляется с помощью хомута. Для улучшения теплопроводности имеет медную пластину, изогнутую под соответствующий диаметр трубопровода.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТС3XXX-X.XX.X/X

Конструктивное исполнение датчика: 3014; 3105; 3005; 3194; 3015; 3225		Длина кабельного вывода: Указывается для моделей 3014 и 3194 Стандарт – 2 м
Номинальная статическая характеристика (НСХ): 50M; Pt100; Pt500; Pt1000		Длина монтажной части, мм: См. табл. 14
Класс допуска: В – стандарт; С		Схема внутренних соединений проводников: 2 – двухпроводная 3 – трехпроводная 4 – четырехпроводная

Пример обозначения при заказе: ДТС3194-PT1000.B2.250/2

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Pt1000, модель конструктивного исполнения 3194, класс допуска В, с 2-проводной схемой подключения, длиной монтажной части 250 мм, кабельным выводом длиной 2 метра.

Пример обозначения при заказе: ДТС3015-PT1000.B2.200

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Pt1000, модель конструктивного исполнения 3015, класс допуска В, с 2-проводной схемой подключения, с длиной монтажной части 200 мм, пластиковой коммутационной головкой.

ОВЕН КДТС

Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчетчиков

ОВЕН КДТС (парные комплектные датчики температуры) предназначены для работы в составе различных приборов и систем учета и контроля тепловой энергии: теплосчетчиках, узлах учета тепла, системах теплоснабжения, АСКУТ, АСКУТЭ, АСКУЭ и т.п.

Комплектные термопреобразователи ОВЕН КДТС измеряют температуру и разность температур в прямом и обратном трубопроводах на входе и выходе объекта, энергопотребление которого контролируется методом непосредственного погружения в теплоноситель, неагрессивный по отношению к материалу оболочки их чувствительного элемента.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОВЕН КДТС

- Датчики обладают максимально близкими характеристиками (расхождение не более 0,1 °С).
- Проходят контроль заводского ОТК и первичную поверку.
- Межповерочный интервал – 4 года (соответствует среднему межповерочному интервалу большинства теплосчетчиков и узлов учета).
- Различные варианты исполнения, позволяющие использовать их на широком диапазоне теплоносителей и объектов.



Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Методика поверки – КУВФ.405210.003 МП


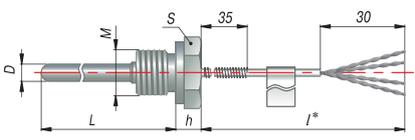
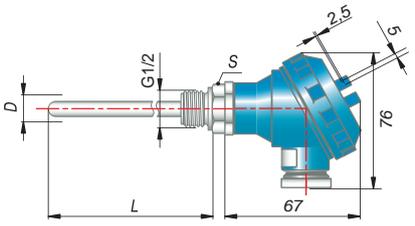
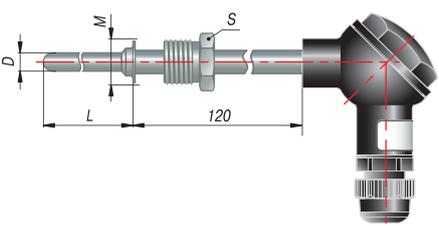
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН КДТС

Таблица 15

Наименование		Значение			
Исполнение					
Диапазон измеряемых температур		0...+150 °С			
Диапазон измерения разности температур		+3...+150 °С			
Номинальная статическая характеристика		Pt100, Pt500, Pt1000			
Степень защиты от влаги и пыли	КДТС014	IP67			
	КДТС105, КДТС054, КДТС045, КДТС145, КДТС035	IP54			
Схема соединения проводников	Pt100	4-проводная			
	Pt500, Pt1000	2-, 4-проводная			
Устойчивость к вибрации	КДТС014	Группа N1 по ГОСТ P52931			
	КДТС105, КДТС054, КДТС045, КДТС145, КДТС035	Группа N2 по ГОСТ P52931			
Класс допуска		А или В			
Относительная погрешность при измерения разности температур, %		$\delta_{\Delta t} = (0,5 + 3\Delta t_{\min} / \Delta t)$			
Группа и вид климатического исполнения		С4, P2			
Материал защитной арматуры		сталь 12Х18Н10Т			

Конструктивное исполнение

Таблица 16


Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L, мм
	014	D = 5 мм	сталь 12Х18Н10Т	40, 45
	054	D = 6 мм M = 16×1,5 мм (G1/2**) S = 22 мм h = 9 мм		45, 60
	105	D = 8 мм G1/2 (M = 20×1,5 мм**) S = 27 мм В комплекте с гильзой		60, 80, 120, 160, 180, 200
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм (G1/2**) S = 27 мм		
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм (G1/2**) S = 27 мм		
	145	D = 6 мм M = 20×1,5 мм (G 1/2**) S = 27 мм		

* - длина кабельного вывода l указывается при заказе.

** - тип штуцера (если отличается от стандарта).

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КДТС X-X.X.X.X.X
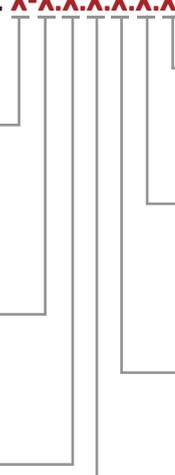
<p>Конструктивное исполнение (модель): 014 054 105 035 045 145</p>		<p>Тип штуцера (если отличается от стандарта): M12×1,5 (для КДТС054) M20×1,5 G1/2</p>
<p>Номинальная статическая характеристика (НСХ): Pt100 Pt500 Pt1000</p>		<p>Тип коммутационной головки: (указывается для моделей 035, 045, 145) МГ – металлическая головка</p>
<p>Класс допуска: А В</p>		<p>Длина кабельного вывода, l, м: (указывается для моделей 014, 054) По заказу – любая</p>
		<p>Длина монтажной части L: См. табл. 16</p>
		<p>Схема внутренних соединений проводников: 2 – двухпроводная (для Pt1000; Pt500) 4 – четырехпроводная (для Pt1000; Pt500; Pt100)</p>

Пример обозначения при заказе: **ОВЕН КДТС054-Pt100.В4.60/1,5**

Это означает, что изготовлению подлежит комплект термопреобразователей сопротивления КДТС конструктивного исполнения 054, НСХ преобразователей Pt100, класс допуска В, с четырехпроводной схемой подключения, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельных выводов 1,5 м.

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ



Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т.п.), неагрессивных к материалу корпуса датчика. Применяются для измерения температуры взрывоопасных смесей газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Таблица 17

Параметр	Значение	
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т, латунь Л63, стеклопластик	
Условное обозначение НСХ преобразования	Pt100, 50П, 100П, 50М, 100М, Pt500, Pt1000	L (ХК), К (ХА), N (НН)
Диапазон измеряемых температур	-50...+500 (+180) °С	-40...+800 (+600) °С
Схема внутренних соединений	2-, 3- и 4-проводная	2-проводная

Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении изготавливаются в различных модификациях, которые отличаются:

- конструктивным исполнением;
- типом НСХ;
- количеством чувствительных элементов (ЧЭ) в корпусе;
- диапазоном измеряемых температур;
- способом контакта с измеряемой средой.

Маркировки термопреобразователей во взрывозащищенном исполнении:

- 0ExIIIC «Т1...Т6» Ga X
- IExdIIIC «Т1...Т6» Gb X
- IExd [ia Ga] IIC «Т1...Т6» Gb X

При этом знак «Х» в конце маркировки взрывозащиты означает:

- установка, подключение, эксплуатация, техническое обслуживание и отключение термопреобразователей должны производиться в соответствии руководством по эксплуатации;
- температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с табл. 18.

Температурный класс в маркировке взрывозащиты

Таблица 18

Температурный класс	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Температура окружающей и контролируемой среды, не более	425 °С	275 °С	195 °С	130 °С	95 °С	80 °С

Расшифровка маркировки взрывозащиты:

0 Ex X IIC T1...Т6 X

0 – датчики относятся к категории особо взрывоопасного оборудования

X – степень взрывозащиты:

ia – датчики имеют искробезопасные цепи (наивысший уровень)

d – взрывонепроницаемая оболочка

IIC – группа позволяет использовать термопреобразователь в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)

T1...Т6 – датчики могут использоваться в температурных классах T1...Т6, указанных в табл. 18

X – особые условия эксплуатации датчиков

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ОВЕН ДТСхх4.ЕХІ

Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом

Тип взрывозащиты:
искробезопасная цепь 0 Ex ia IIC T6 Ga



Конструктивное исполнение ОВЕН ДТСхх4.ЕХІ – см. табл. 4

Примечание: для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТС.02.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ



Пример обозначения при заказе: **ОВЕН ДТС054-50М.В3.60/1.ЕХІ-Т4**

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 50М, модель 054, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельного вывода 1 м, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т4 (температура контролируемой среды до 130 °С).


ОВЕН ДТСхх5.ЕХІ

Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой

Конструктивное исполнение ОВЕН ДТСхх5.ЕХІ – см. табл. 5

Примечание: для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТС.02.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

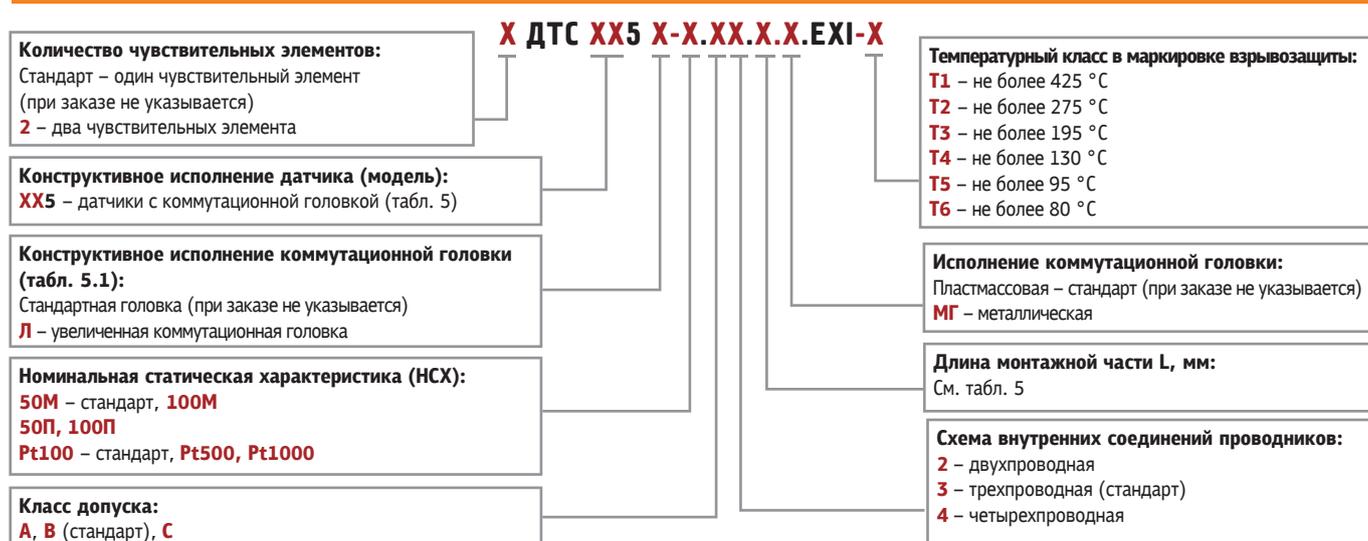

Примечание:

Датчики с 2-проводной схемой соединения изготавливаются с длиной монтажной части не более 250 мм.

Датчики с металлической головкой и двумя чувствительными элементами производятся только с 2-проводной схемой соединения.

Пример обозначения при заказе: **ОВЕН ДТС045-100М.В3.120.ЕХІ-Т4**

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 100М, модель 045, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 120 мм, с пластиковой коммутационной головкой, температурный класс Т4 (температура контролируемой среды до 130 °С).



ОВЕН ДТПхх4.ЕХІ

Преобразователи термоэлектрические с кабельным выводом

Конструктивное исполнение ОВЕН ДТПхх4.ЕХІ – см. табл. 7

Примечание: для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТП.02.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАZE

X ДТПХ ХХ4-ХХ.Х/ХХ.Х.ЕХІ-Х

Количество чувствительных элементов:

Стандарт – один чувствительный элемент
(при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

К – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПК (ХК) хромель-копель
N – преобразователь типа ТПН (НН) нихросил-нисил
J – преобразователь типа ТПJ (ЖК) железо-константан

Конструктивное исполнение датчика (модель):

ХХ4 – датчики с кабельным выводом (табл. 7)

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:

0 – изолированный
1 – неизолированный

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:

T1 – не более 425 °С
T2 – не более 275 °С
T3 – не более 195 °С
T4 – не более 130 °С
T5 – не более 95 °С
T6 – не более 80 °С

Класс допуска:

1 – первый класс (только для КТМС)
Второй класс – стандарт (при заказе не указывается)

Тип кабеля:

кабель ДКТ – стандарт (при заказе не указывается)
К – кабель СФКЭ

Длина кабельного вывода L, м:

0,2 м – стандарт
По заказу – любая

Длина монтажной части L, мм:

См. табл. 7

Диаметр термоэлектрода:

0 – 0,5 мм (стандарт)
1 – 0,7 мм

Диаметр КТМС:

5 – 1,5 мм
6 – 2,0 мм
7 – 3,0 мм
8 – 4,0 мм
9 – 4,5 мм
10 – 6,0 мм

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК074-00.120/1.ЕХІ-T2

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т с диапазоном измерения температуры: -40...+400 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,5 мм, длиной термоэлектроды 120 мм, с кабельным выводом ДКТК длиной 1 метр, в корпусе 074, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс T2 (температура окружающей и контролируемой среды при работе во взрывоопасной зоне до 275 °С).

ОВЕН ДТПхх5.ЕХІ

Преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой

Конструктивное исполнение ОВЕН ДТПхх5.ЕХІ – см. табл. 8

Примечание: для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТП.02.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Х ДТПХ ХХ5 Х-XXXX.Х.ЕХІ-Х

Количество чувствительных элементов:

Стандарт – один чувствительный элемент
(при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

К – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПЛ (ХК) хромель-копель
N – преобразователь типа ТПН (НН) нихросил-нисил
J – преобразователь типа ТПЖ (ЖК) железо-константан

Конструктивное исполнение датчика (модель):

ХХ5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 8)

Конструктивное исполнение коммутационной головки:

Стандартная головка (при заказе не указывается)
L – увеличенная коммутационная головка

Исполнение рабочего спаива относительно корпуса:

0 – изолированный
1 – неизолированный

Диаметр термоэлектрода:

0 – 0,5 мм
1 – 0,7 мм (стандарт)
2 – 1,2 мм
3 – 3,2 мм

Диаметр КТМС:

5 – 1,5 мм
6 – 2,0 мм
7 – 3,0 мм
8 – 4,0 мм
9 – 4,5 мм
10 – 6,0 мм

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:

T1 – не более 425 °С
T2 – не более 275 °С
T3 – не более 195 °С
T4 – не более 130 °С
T5 – не более 95 °С
T6 – не более 80 °С

Длина монтажной части L, мм:

См. табл. 8

Материал защитной арматуры:

для ДТПЛ
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С), мод. 015–135

для ДТПК
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С), мод. 015–135
1 – сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С), мод. 025, 045, 075, 085
2 – сталь 15Х25Т (-40...+1000 °С), мод. 115, 125, 135
3 – керамика МКРц (-40...+1100 °С), мод. 145, 155, 165
4 – сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С), мод. 115, 125, 135
5 – сталь AISI 310 (-40...+900 °С), мод. 275, 285, 295
6 – сталь AISI 316 (-40...+900 °С), мод. 275, 285, 295
7 – сталь AISI 321 (-40...+800 °С), мод. 275, 285, 295

Для ДТПН

3 – керамика МКРц (-40...+1100 °С), мод. 145, 155, 165
4 – сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С), мод. 115, 125, 135
8 – Microbell D (-40...+1250 °С), мод. 275, 285, 295

Исполнение коммутационной головки:

0 – пластмассовая
1 – металлическая

Примечание:

Для моделей 015–105, 185–265 из стали 12Х18Н10Т с длиной погружаемой части 60–200 мм указанные температурные диапазоны обеспечиваются только при использовании металлической коммутационной головки.

Пример обозначения при заказе: **ОВЕН ДТПК045-0110.120.1.ЕХІ-T1**

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т с диапазоном измерения температуры: -40...+800 °С, с изолированным рабочим спаива, диаметром термоэлектрода 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе 045, класс допуска 1, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс T1 (температура окружающей и контролируемой среды при работе во взрывоопасной зоне до 425 °С).

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4...20 МА ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Тип взрывозащиты:
искробезопасная цепь 0 Ex ia IIC T6 Ga



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 19

Наименование	Значение
Питание	
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)	24 В
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)	8...30 В
Максимальная мощность потребления	0,8 Вт
Защита от обратной полярности напряжения питания	есть
Выходной сигнал	
Диапазон выходного тока	4...20 мА
Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента)	23 мА
Вид зависимости «ток от температуры»	линейная
Диапазон преобразования температур	определяется при заказе
Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки	250...956 Ом
Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, не более	30 сек
Интерфейс	HART
Конструкция	
Способ контакта с измеряемой средой	погружаемый
Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ 14254)	IP65
Габаритные размеры	см. табл. 20 и 21
Надежность	
Средняя наработка на отказ, не менее	15 000 ч
Средний срок службы при номинальной температуре применения, не менее:	
– для ДТП-И.ЕХI	8 лет
– для ДТС-И.ЕХI	10 лет
Параметры взрывозащиты	
Маркировка	0 Ex ia IIC T6 Ga
Максимальные значения для подключения по токовой цепи	$U_i = 30 \text{ В}$, $I_i = 120 \text{ мА}$, $L_i = 10 \text{ мкГн}$, $C_i = 1,0 \text{ нФ}$

ОВЕН ДТСхх5.ЕХI

Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТСXX5E-Pt100.X.X.X.I.ЕХI-T6[X]

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 20)

Класс точности, %:
0,5
1,0

Диапазон преобразования: для Pt100
4H – «-50...+500 °С»
5H – «0...+300 °С»
6H – «0...+500 °С»
12H – «-50...+100 °С»
73H – «0...+200 °С»

Тип штуцера
(если отличается от конструктивного исполнения):
G1/1; G1/4; G3/4
M20×1,5; M16×1,5; M12×1,5

Длина монтажной части L, мм:
60, 80, 120, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045E-PT100.0,5.120.И.ЕХI-T6[12H]

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый РТ100, модель 045, класс точности 0,5 %, длина монтажной части 120 мм, взрывозащищенное исполнение (искробезопасная цепь ЕХI), температурный класс Т6 (температура контролируемой среды до 80 °С), диапазон преобразования температур: -50...+100 °С, с HART-протоколом.

Конструктивные исполнения

Таблица 20

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм	
	015	D = 8 мм	сталь 12Х18Н10Т	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000	
	025	D = 10 мм			
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм			
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм			
	145	D = 6 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм			
<p>остальное см. мод. 045</p>	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм			80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм			
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм			
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм			
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм			60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм			

* Длина монтажной части L выбирается при заказе.








** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

ОВЕН ДТПхх5.ЕХІ

Преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой

Конструктивные исполнения

Таблица 21

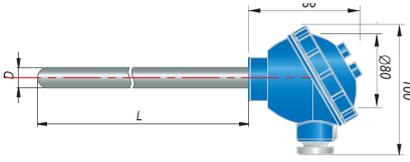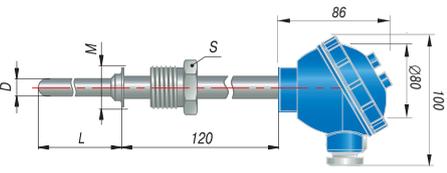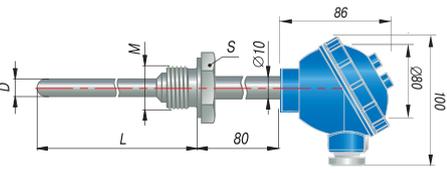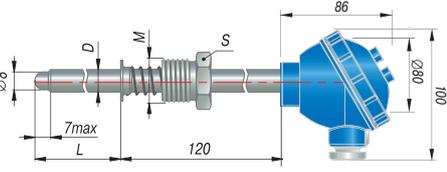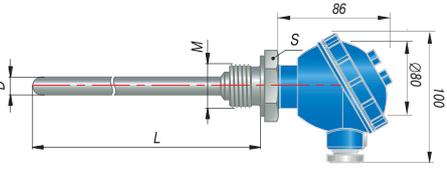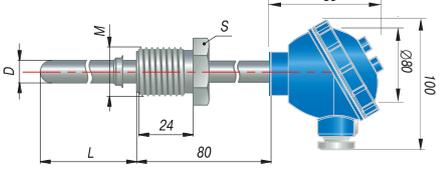Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части, L*, мм
	015	D = 8 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	025	D = 10 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)	
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)	
 <p>остальное см. мод. 045</p>	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)	
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм		
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	185	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	195	D = 10 мм M = 22×2 мм** S = 27 мм		

Продолжение табл. 21

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части, L*, мм
	205	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм R = 9,5 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400
	215	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм R = 12 мм		
	265	D = 6 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм		80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000

* Длина монтажной части L выбирается при заказе.

** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТПК **XX5E-0X1X.X.X.I.EXI-T6[X]**

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 21)

Диаметр термоэлектрода:
0 – 0,5 мм
1 – 0,7 мм (стандарт)
2 – 1,2 мм

Материал защитной арматуры:
Для ДТПК
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С), мод. 015–265
1 – сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С), мод. 025, 045, 075, 085

Диапазон преобразования:

Для ДТПК
10Н – «-40...+800 °С»
9Н – «0...+600 °С»
11Н – «0...+600 °С»

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
T6 – не более 80 °С

Класс допуска:
1 – первый
Второй (стандарт, при заказе не указывается)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 21

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК035E-0110.120.1.I.EXI-T6[10Н]

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термopара «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т с диапазоном измерения температуры: -200...+800 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе модели 035, класс допуска 1, во взрывозащищенном исполнении (искробезопасная цепь EXI), температурный класс Т6 (температура окружающей и контролируемой среды при работе во взрывоопасной зоне до 80 °С), диапазон преобразования температур: -40...+800 °С, с HART-протоколом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 22

Наименование	Значение	
	ДТх-И.EXD	ДТх-И.EXD-Н
Питание		
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)	24 В	
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)	8...35 В	8...30 В
Максимальная мощность потребления	0,8 Вт	
Защита от обратной полярности напряжения питания	есть	
Выходной сигнал		
Диапазон выходного тока	4...20 мА	
Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента)	23 мА	
Вид зависимости «ток от температуры»	линейная	
Диапазон преобразования температур	определяется при заказе	
Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки	0...1170 Ом	250...956 Ом
Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, не более	30 сек	
Интерфейс HART	нет	есть
Конструкция		
Взрывозащита корпуса датчика	1Ex d IIC T6 Gb X	
Способ контакта с измеряемой средой	погружаемый	
Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ 14254)	IP65	
Габаритные размеры	см. табл. 23	
Надежность		
Средняя наработка на отказ, не менее	15 000 ч	
Средний срок службы при номинальной температуре применения, не менее:		
– для ДТП-И.EXD	8 лет	
– для ДТС-И.EXD	10 лет	

ОВЕН ДТСхх5.EXD

Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ






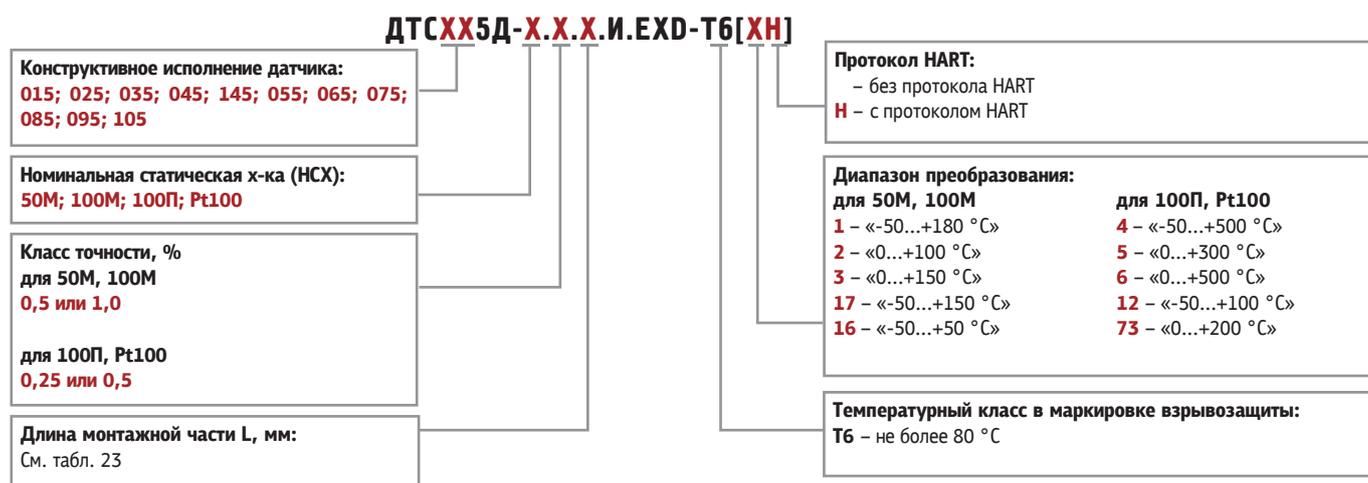


Пример обозначения при заказе: **ОВЕН ДТС045Д-Pt100.0.5.120.EXD-T6[4]**

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Pt100, модель 045, класс точности 0,5 %, длина монтажной части 120 мм, взрывозащищенное исполнение (взрывонепроницаемая оболочка EXD), температурный класс Т6 (температура контролируемой среды до 80 °С), диапазон преобразования температур: -50... +500 °С.

Конструктивные исполнения

Таблица 23

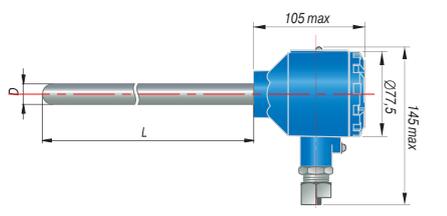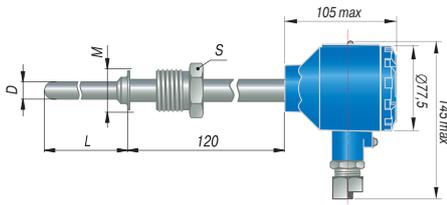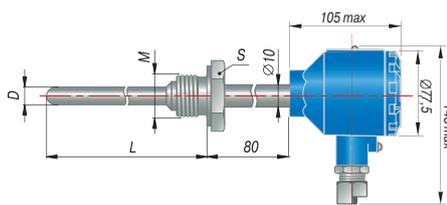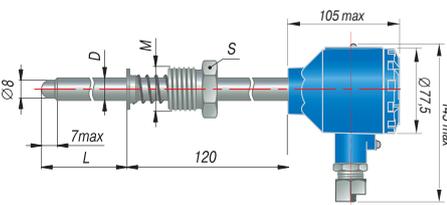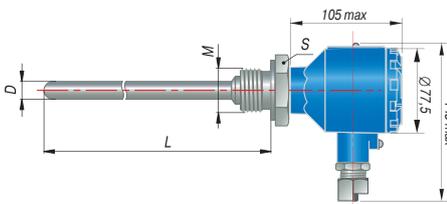Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм	
	015	D = 8 мм	сталь 12Х18Н10Т	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000	
	025	D = 10 мм			
	035	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			
	045	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			
	145	D = 6 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			
 <p>остальное см. мод. 045</p>	055	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	065	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			
	075	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			
	085	D = 10 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм			
	095	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм			60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	105	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм			

* Длина монтажной части L выбирается при заказе.

** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

ОВЕН ДТПхх5.ЕХD

Преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой

Конструктивные исполнения

Таблица 24

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части, L*, мм
	015	D = 8 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	025	D = 10 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)	
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)	
<p>остальное см. мод. 045</p>	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 08Х20Н14С2 (-40...+900 °С)	
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм		
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	185	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм		
	195	D = 10 мм M = 22×2 мм** S = 27 мм		

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части, L*, мм
	205	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм R = 9,5 мм	ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400
	215	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм R = 12 мм		
	265	D = 6 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм		80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000

* Длина монтажной части L выбирается при заказе.

** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАZE

ДТПК XX5Д-0X1X.X.X.И.EXD-T6[X]

Конструктивное исполнение датчика (модель):
015, 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095,
105, 185, 195, 205, 215, 265

Диаметр термоэлектродов:
0 – 0,5 мм
1 – 0,7 мм (стандарт)
2 – 1,2 мм

Материал защитной арматуры:
0 – сталь 12Х18Н10Т (-200...+800 °С), мод. 015–265
1 – сталь 08Х20Н14С2 (-200...+900 °С), мод. 025, 045, 075, 085

Диапазон преобразования:
10 – «-40...+800 °С»
9 – «0...+600 °С»
11 – «0...+800 °С»

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
Т6 – не более 80 °С

Класс допуска:
1 – первый
Второй (стандарт, при заказе не указывается)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 24

Пример обозначения при заказе:

ОВЕН ДТПК045Д-0110.120.И.EXD-T6[10]

Это обозначает, что к изготовлению и поставке подлежит термopара «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12х18Н10Т с диапазоном измерения и преобразования температур: -40...+800 °С, с изолированным рабочим spaем, диаметром термоэлектродов 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе 045, класс допуска 2, во взрывозащищенном исполнении (взрывонепроницаемая оболочка EXD), температурный класс Т6.

АРМАТУРА ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Гильзы защитные ГЗ

Гильзы защитные предназначены для установки термопреобразователей на объектах. Они обеспечивают защиту датчиков температуры от воздействия давления рабочей среды и позволяют производить их монтаж и замену без нарушения герметизации. Материал гильзы – сталь 12Х18Н10Т.

Конструктивные исполнения гильз защитных ОВЕН ГЗ

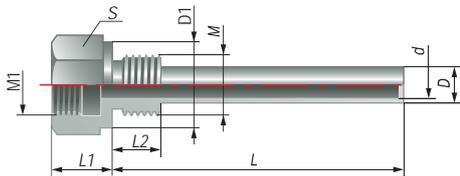


Таблица 25

Обозначение при заказе	P _y , МПа	M, мм	M1, мм	D, мм	d, мм	D1, мм	S, мм	L1, мм	L2, мм	L, мм
ГЗ.16.1.1.L	16	M20x1,5	M20x1,5	12	9	30	30	20	16	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
ГЗ.16.1.2.L			M27x2	12	9	30	36	25	16	
ГЗ.16.1.3.L			G1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.1.4.L			R1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.1.5.L			M33x2	12	9	41	41	20	16	
ГЗ.16.1.6.L			G3/4	12	9	30	36	25	16	
ГЗ.16.2.1.L	16	M27x2	M20x1,5	12	9	38	32	20	22	
ГЗ.16.2.2.L			M27x2	12	9	38	36	25	22	
ГЗ.16.2.3.L			G1/2	12	9	38	32	20	22	
ГЗ.16.2.4.L			R1/2	12	9	38	32	20	22	
ГЗ.16.2.5.L			M33x2	По запросу						
ГЗ.16.2.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.16.3.1.L	16	G1/2	M20x1,5	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.3.2.L			M27x2	12	9	30	36	25	16	
ГЗ.16.3.3.L			G1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.3.4.L			R1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.3.5.L			M33x2	По запросу						
ГЗ.16.3.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.16.4.1.L	16	R1/2	M20x1,5	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.4.2.L			M27x2	12	9	30	36	25	16	
ГЗ.16.4.3.L			G1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.4.4.L			R1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.4.5.L			M33x2	По запросу						
ГЗ.16.4.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.16.5.1.L	16	M33x2	M20x1,5	12	9	41	41	20	16	
ГЗ.16.5.2.L			M27x2	12	9	41	41	20	16	
ГЗ.16.5.3.L			G1/2	По запросу						
ГЗ.16.5.4.L			R1/2	По запросу						
ГЗ.16.5.5.L			M33x2	По запросу						
ГЗ.16.5.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.16.6.1.L	16	G3/4	M20x1,5	12	9	38	32	20	26	
ГЗ.16.6.2.L			M27x2	По запросу						
ГЗ.16.6.3.L			G1/2	По запросу						
ГЗ.16.6.4.L			R1/2	12	9	38	32	20	26	
ГЗ.16.6.5.L			M33x2	По запросу						
ГЗ.16.6.6.L			G3/4	По запросу						

Обозначение при заказе	P _y , МПа	M, мм	M1, мм	D, мм	d, мм	D1, мм	S, мм	L1, мм	L2, мм	L, мм
ГЗ.25.1.1.L	25	M20x1,5	M20x1,5	16	12	30	30	20	16	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
ГЗ.25.1.2.L			M27x2	16	12	38	36	25	16	
ГЗ.25.1.3.L			G1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.1.4.L			R1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.1.5.L			M33x2	По запросу						
ГЗ.25.1.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.25.2.1.L	25	M27x2	M20x1,5	16	12	38	32	20	22	
ГЗ.25.2.2.L			M27x2	16	12	38	36	25	22	
ГЗ.25.2.3.L			G1/2	16	12	38	32	20	22	
ГЗ.25.2.4.L			R1/2	16	12	28	32	20	22	
ГЗ.25.2.5.L			M33x2	По запросу						
ГЗ.25.2.6.L			G3/4	16	12	38	32	20	22	
ГЗ.25.3.1.L	25	G1/2	M20x1,5	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.3.2.L			M27x2	16	12	38	36	25	16	
ГЗ.25.3.3.L			G1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.3.4.L			R1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.3.5.L			M33x2	По запросу						
ГЗ.25.3.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.25.4.1.L	25	R1/2	M20x1,5	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.4.2.L			M27x2	16	12	30	36	25	16	
ГЗ.25.4.3.L			G1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.4.4.L			R1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.4.5.L			M33x2	По запросу						
ГЗ.25.4.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.25.5.1.L	25	M33x2	M20x1,5	16	12	43	41	24	28	
ГЗ.25.5.2.L			M27x2	По запросу						
ГЗ.25.5.3.L			G1/2	По запросу						
ГЗ.25.5.4.L			R1/2	По запросу						
ГЗ.25.5.5.L			M33x2	По запросу						
ГЗ.25.5.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.25.6.1.L	25	G3/4	M20x1,5	16	12	38	32	20	22	
ГЗ.25.6.2.L			M27x2	По запросу						
ГЗ.25.6.3.L			G1/2	16	12	38	32	20	22	
ГЗ.25.6.4.L			R1/2	По запросу						
ГЗ.25.6.5.L			M33x2	По запросу						
ГЗ.25.6.6.L			G3/4	16						

Примечание

Защитные гильзы с дюймовой резьбой изготавливаются по заказу.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ГЗ

Условное давление P_y, МПа:

16 — 16 МПа
25 — 25 МПа

Крепежная резьба внешняя M:

1 — M20x1,5 3 — G1/2
2 — M27x2 4 — R1/2
5 — M33x2 6 — G3/4

Крепежная резьба внутренняя M1:

1 — M20x1,5 3 — G1/2
2 — M27x2 4 — R1/2
5 — M33x2 6 — G3/4

Длина монтажной части L, мм:

См. табл. 25




ГЗ.X.X.X.L

Бобышки Б

Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей, защитных гильз, а также для датчиков уровня и давления на месте эксплуатации. Бобышка устанавливается на объекте с применением сварки.

Конструктивные исполнения бобышек ОВЕН Б.Х

Таблица 26

Конструктивное исполнение		Модель	М, мм	D, мм	D1, мм	d, мм	L, мм	Примечание
Бобышка прямая	Бобышка угловая							
		Б.П.1 Б.У.1	20×1,5	26	30	18	40 60	<p>В бобышку Б.П.1 устанавливаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> термопреобразователи модели 065, 075, 105, 064, 074, 084; защитные гильзы ГЗ.16(25); датчики уровня ДС.ПВТ, ДС.К, ДС.П.
	нет	Б.П.2	20×1,5	28	20	13	40 60	<p>В бобышку Б.П.2 устанавливаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> датчики температуры с подвижным штуцером модели 035, 045, 055, 095.

Примечание:

Бобышка поставляется в комплекте с негорючей прокладкой из алюминиевого сплава АД1, которая обеспечивает герметизацию системы при монтаже датчика.



ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН Б.Х

Б.Х.Х.Х.Х


<p>Тип бобышки: П — прямая У — угловая (только для конструктивного исполнения 1)</p>															
<p>Конструктивное исполнение: 1 — для монтажа датчиков с приварным штуцером и гильз 2 — для монтажа датчиков с подвижным штуцером</p>															
<p>Крепежная резьба:</p> <table border="0"> <tr> <td>Метрическая</td> <td>Трубная</td> </tr> <tr> <td>16×1,5</td> <td>G3/4</td> </tr> <tr> <td>20×1,5</td> <td>G1/2</td> </tr> <tr> <td>24×1,5</td> <td>G1/4</td> </tr> <tr> <td>27×1,5</td> <td>R1/2</td> </tr> <tr> <td>28×1,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>33×2</td> <td></td> </tr> </table>		Метрическая	Трубная	16×1,5	G3/4	20×1,5	G1/2	24×1,5	G1/4	27×1,5	R1/2	28×1,5		33×2	
Метрическая		Трубная													
16×1,5		G3/4													
20×1,5	G1/2														
24×1,5	G1/4														
27×1,5	R1/2														
28×1,5															
33×2															
<p>Высота бобышки, мм: 20, 21, 22, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100</p>															
<p>Материал: 1 — сталь С20 2 — сталь 12Х18Н10Т</p>															

Штуцеры подвижные ШП

Штуцер подвижный предназначен для установки на месте эксплуатации, а также для регулирования глубины погружения термоэлектрических преобразователей и термосопротивлений в зоне измерения температуры.

Конструктивные исполнения штуцера подвижного ОВЕН ШП

Таблица 27

Конструктивное исполнение	Модель	L, мм	l, мм	M, мм	d, мм	S1, мм	S2, мм
	ШП M20×1,5.10,5	44	14	M20×1,5	10,5	S27	S22
	ШП M20×1,5.8,5	44	14	M20×1,5	8,5	S27	S22
	ШП M27×2.10,5	46	16	M27×2	10,5	S36	S22
	ШП M27×2.21,5	65	16	M27×2	21,5	S36	S26

Примечание

Штуцер рассчитан на давление 0,25 МПа.
Масса: 135 – 240 г.



ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ШП





ШП X.X

Крепежная резьба: M20×1,5 M27×2	
Внутренний диаметр: 8,5 10,5 21,5	

Кабели СФКЭ, ДКТК, ПВХ к преобразователям термоэлектрическим

Конструктивные исполнения кабелей

Таблица 28

Конструктивное исполнение	Модель	Количество жил и сечение	Тип схемы подключения датчика	Диапазон рабочих температур	Размер провода, мм (толщина/ширина)
 <p>1 – термоэлектродная проволока 2 – изоляция (обмотка из стеклонити и обмотка из фторопластовых лент) 3 – обмотка (стеклонити, пропитанные кремнийорганическим лаком, расцветка в наружной обмотке стеклонитью) 4 – оплетка из стеклонити, пропитанная кремнийорганическим лаком 5 – экран из медных луженых проволок</p>	СФКЭ ХА 2×0,5	2×0,5 мм ²	2-проводная	-40...+175 °С	3,0/4,5
	СФКЭ ХК 2×0,5	2×0,5 мм ²	2-проводная		
 <p>1 – нить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком 2 – термоэлектродная проволока</p>	ДКТК (L) 011-0,5 ДКТК (L) 011-0,7 ДКТК (L) 011-1,2	2×0,5 мм ² 2×0,7 мм ² 2×1,2 мм ²	2-проводная	-40...+300 °С	1,8/2 2/2,8 2,8/4
 <p>1 – термоэлектродная проволока 2, 3 – изоляция ПВХ</p>	кабель N 2×1,5 ВВТ	2×1,5 мм ²	2-проводная	-40...+105 °С	
 <p>1 – термоэлектродная проволока 2, 3 – изоляция ПВХ</p>	кабель ПВХ тип К 2×1,5	2×1,5 мм ²	2-проводная	-40...+105 °С	
 <p>1 – термоэлектродная проволока 2, 3 – изоляция ПВХ</p>	кабель ПВХ тип S 2×1,5	2×1,5 мм ²	2-проводная	-40...+105 °С	

Кабели МГТФЭ, МКЭШ, МКШ к термопреобразователям сопротивления

Конструктивные исполнения кабелей

Таблица 29

Конструктивное исполнение	Модель	Электрическое сопротивление жил на 1 км провода, не более	Количество жил и сечение	Тип схемы подключения датчика	Диапазон рабочих температур	Внешний диаметр
Кабели к ДТСХХ4 (поставляются только в составе ДТС в качестве кабельного вывода)						
 <p>1 – токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 – изоляция (фторопласт) 3 – экран (медная луженая проволока)</p>	МГТФЭ 3×0,12	174,4 Ом	3×0,12 мм ²	3-проводная	-60...+200 °С	2,5 мм
	МГТФЭ 4×0,12		4×0,12 мм ²	2- или 4-проводная		
 <p>1 – токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 – изоляция (фторопласт) 3 – экран (медная луженая проволока) 4 – оболочка (силикон)</p>	МГТФЭС 3×0,12		3×0,12 мм ²	3-проводная	-60...+180 °С	4,0 мм
	МГТФЭС 4×0,12		4×0,12 мм ²	2- или 4-проводная		
Кабель для ДТСХХ5 и наращивания линии «датчик-прибор» ДТСХХ4						
 <p>1 – токопроводящие жилы – медная луженая проволока 2 – изоляция (ПВХ пластикат) 3 – экран (медная проволока) 4 – оболочка – ПВХ пластикат</p>	МКЭШ 2×0,35	40,7 Ом	3×0,5 мм ²	2-проводная	-50...+70 °С	7,8 мм
	МКЭШ 3×0,5	54,2 Ом	3×0,35 мм ²	3-проводная		7,7 мм
	МКЭШ 3×0,75	40,7 Ом	3×0,5 мм ²	3-проводная		8,0 мм
	МКЭШ 3×0,75	25,2 Ом	3×0,75 мм ²	3-проводная		8,5 мм
	МКЭШ 5×0,75	25,2 Ом	5×0,75 мм ²	4-проводная		10 мм

Примечание:

При выборе типа кабеля к термопреобразователю сопротивления необходимо учитывать, что сопротивление линии связи прибора с датчиком не должно превышать 15 Ом.

Выбор кабеля в зависимости от длины линии связи

Длина линии связи	Сечение жил кабеля
до 20 м	0,35 мм ²
20...50 м	0,5 мм ²
50...100 м	0,75 мм ²

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

Преобразователи давления ПД100, ПД200, ПД150 – это линейки микропроцессорных датчиков давления, предназначенных для непрерывного преобразования давления измеряемой среды в унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 мА.

Наименование	Преобразователи давления общепромышленные 	Преобразователи давления для ЖКХ	Погружные преобразователи гидростатического давления	Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе 
Модельный ряд	ПД100-111/171/181 	ПД100-311/371 	ПД100-ДГ-137 	ПД100-115 
Исполнение	Общепромышленное, «Искробезопасная цепь» 1Exia IIC T6Gb	Общепромышленное	Погружное гидростатическое IP68	Общепромышленное, «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IIC T6Gb
Применение	ЖКХ, промышленные объекты, энергетика, вторичные производства	ЖКХ: тепловые пункты, системы водоснабжения (ГВС/ХВС), водоканалы	ЖКХ, водоканалы, скважины, открытые емкости, затапливаемые колодцы	Энергетика, газотранспортные системы, нефтеперерабатывающая отрасль
Класс точности	от 0,25 до 1,0	1,0	0,5 или 1,0	0,25 или 0,5
Измеряемые давления (типы, диапазоны)	ДИ: от 0,016 до 25,0 МПа ДА: от 0,25 до 1,6 МПа ДВ: от -0,016 до -0,1 МПа ДИВ: от ± 0,0125 до 2,4 МПа	ДИ: от 0,1 до 4,0 МПа	ДГ: от 1,6 до 160 м вод. ст.	ДИ: от 0,016 до 10,0 МПа ДА: от 0,25 до 1,6 МПа ДВ: от -0,016 до -0,1 МПа ДИВ: от ±0,02 до 2,4 МПа
Материал мембраны сенсора	Нержавеющая сталь AISI 316L	Керамика 99% Al ₂ O ₃	Нержавеющая сталь AISI 316L	Нержавеющая сталь AISI 316L
Присоединительная резьба	M20×1,5; G1/2"; G1/4"	M20×1,5; G1/2"	M24×1,5 «открытый сенсор»	M20×1,5
Температура внешней среды	-40...+80 °С	-40...+80 °С	-20...+80 °С	-40...+80 °С
Температура измеряемой среды	-40...+100 °С	-40...+100 °С	0...+60 °С	-40...+100 °С
Перегрузочная способность	до 200 % ВПИ	до 200 % ВПИ	до 200 % ВПИ	до 200 % ВПИ

Основной принцип преобразования давления в ОВЕН ПД100 – тензометрический. Чувствительным элементом является «мост Уитстона» из тензорезисторов, напыленных на мембрану из различного материала. Под действием измеряемого давления мембрана деформируется, тензорезисторы меняют величину своего сопротивления, нормирующий преобразователь преобразует разбалансировку «моста» в выходной сигнал с заданной погрешностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ОВЕН

- Повышенная надежность и помехоустойчивость.
- Выполнены в корпусах из нержавеющей стали.
- Высокая герметичность за счет минимального количества разъемных соединений.
- Степень защиты корпуса – IP65 (для ПД100-ДГ – IP68).
- Соответствуют требованиям по устойчивости к воздействию электромагнитных помех по классу А.
- Для нормирования сигнала сенсора и температурной компенсации использована современная цифровая полиномиальная технология.
- Малые габариты и вес датчиков позволяют устанавливать их непосредственно на объекте, в том числе и в труднодоступных местах.

Преобразователи на низкие давления для неагрессивных газов	Преобразователи давления с открытым сенсором для вязких, загрязненных сред	Преобразователи давления для агрессивных, низкотемпературных сред	Датчики давления для котельной автоматики для неагрессивных газов	Преобразователи давления интеллектуальные 
ПД100-811 	ПД100-141 	ПД100-411 	ПД150 	ПД200 
Открытый кремниевый кристалл сенсора	Открытый торцевой сенсор	Титановый сенсор без уплотнения	Электроконтактный манометр с двумя силовыми реле, RS-485 или 4...20 mA	Общепромышленное, «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IIC T6Gb
Котельные, вентиляция, лабораторная техника	Пищевая промышленность, хранилища нефтепродуктов, водоканалы (стоки), ЦБК	Холодильные установки, химическая промышленность	Котельные, вентиляция, лабораторная техника	Промышленные объекты, ЖКХ, нефтегазовая отрасль
от 0,25 до 2,5	от 0,25 до 1,0	0,5	от 0,25 до 2,5	от 0,1 на номинальном диапазоне сенсора
ДИ: от 250 Па до 100 кПа ДВ: от -250 Па до -100 кПа ДИВ: от ±200 Па до ±100 кПа	ДИ: от 0,016 до 2,5 МПа ДВ: от -0,025 до -0,1 МПа ДИВ: от ± 0,02 до 2,4 МПа	ДИ: от 0,1 до 10,0 МПа ДВ: -0,1 МПа ДИВ: ±0,1 МПа	ДИ: от 250 Па до 0,1 МПа ДВ: от -250 Па до -0,1 МПа ДИВ: от ± 200 Па до ± 0,1 МПа	ДИ: от 0,7 кПа до 6 МПа ДД: от 60 Па до 2 МПа (с учетом перенастройки)
Кремний	Нержавеющая сталь AISI 316L	Титан BT8	Кремний	Нержавеющая сталь AISI 316L / Керамика
M20×1,5	M24×1,5 «открытый торцевой сенсор»	M20×1,5	штуцер «ёлочка» под трубку (внутр. диам. 4-6 мм)	M20×1,5/фланец (межосевое – 54 мм)
-20...+60 °C	-40...+80 °C	-40...+80 °C	-20...+70 °C	-40...+80 °C
-20...+60 °C	-40...+100 °C	-40...+100 °C	-20...+70 °C	-40...+ 110 °C
до 400 % ВПИ	до 200 % ВПИ	до 200 % ВПИ	до 400 % ВПИ	до 700 % ВПИ

В преобразователях давления ОВЕН ПД200 используется емкостной метод преобразования давления, при котором чувствительным элементом является конденсатор, одна или обе обкладки которого сопряжены с мембраной из различного материала, воспринимающей измеряемое давление. Под действием измеряемого давления мембрана деформируется, обкладки перемещаются, конденсатор меняет величину своей емкости, нормирующий преобразователь преобразует изменение емкости в выходной сигнал с заданной погрешностью.

ОВЕН ПД100



ТУ 4212-002-46526536-2009
 Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
 Свидетельство об утверждении типа средств измерений
 Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза 1Exia IICТ6Gb / 1Exd IICТ6Gb
 Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства
 Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
 Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПД100

Наименование	Значение
Выходной сигнал постоянного тока	4...20 мА
Предел основной погрешности измерения	$\pm 0,25\%$; $\pm 0,5\%$; $\pm 1,0\%$; $\pm 1,5\%$; $\pm 2,5\%$ ДИ
Диапазон рабочих температур контролируемой среды	$-40...+100\text{ }^\circ\text{C}$
Напряжение питания	12...36 В постоянного тока
Сопротивление нагрузки	0...1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания)
Потребляемая мощность	не более 0,8 ВА
Устойчивость к механическим воздействиям	группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931
Степень защиты корпуса	IP65 (IP68 – ПД100-ДГ)
Устойчивость к климатическим воздействиям	УХЛ3.1
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха	$-40...+80\text{ }^\circ\text{C}$
Атмосферное давление рабочее	66...106,7 кПа
Среднее время наработки на отказ	не менее 500 000 ч
Средний срок службы	12 лет
Межповерочный интервал	2 года
Методика поверки	КУВФ.406230.100 МП
Вес в упаковке	не более 0,4 кг (ПД100-115 – 1,0 кг)
Штуцер для подключения давления (основной вариант)	M20x1,5 (ГОСТ 2405-88, черт. 20)
Тип электрического соединителя	EN175301-803 форма А
Габаритный размер (по высоте)	не более 110 мм
Предельное давление перегрузки	не менее 200 % от ВПИ

ОВЕН ПД100 предназначены для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в том числе на взрывоопасных производствах. Специализированные исполнения – для пищевой и химической промышленности, холодильной техники и т.п.

Рабочая среда для датчиков ПД100 – различные жидкости (в том числе агрессивные), пар, газы (в том числе метан), газовые смеси, не агрессивные к материалу измерительной мембраны и уплотнения сенсора.

Виды измеряемого давления:

- избыточное (ДИ);
 - избыточное-вакуумметрическое (ДИВ);
 - гидростатическое (ДГ);
 - вакуумметрическое (ДВ);
 - абсолютное (ДА).
- Перегрузочная способность – от 200 % ВПИ и выше.
 - Выходной сигнал 4...20 мА.
 - Удобство присоединения кабеля за счет разъема стандарта EN175301-803 форма А (DIN43650 А).
 - Выпускается широкая линейка моделей ПД100.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПД100 –ДИ, –ДИВ, –ДВ, –ДА


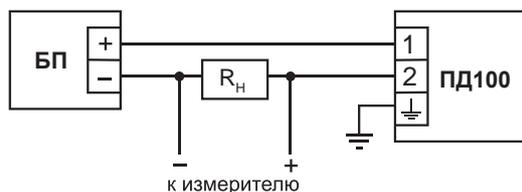


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПД100-ДГ

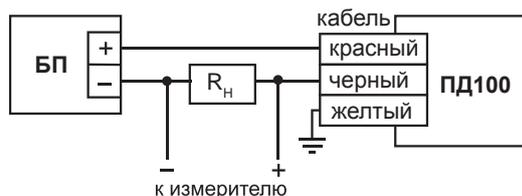


КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Преобразователь давления ПД100.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Прокладка уплотнительная паронитовая.

ОВЕН ПД100-111/171/181

Преобразователи общепромышленные

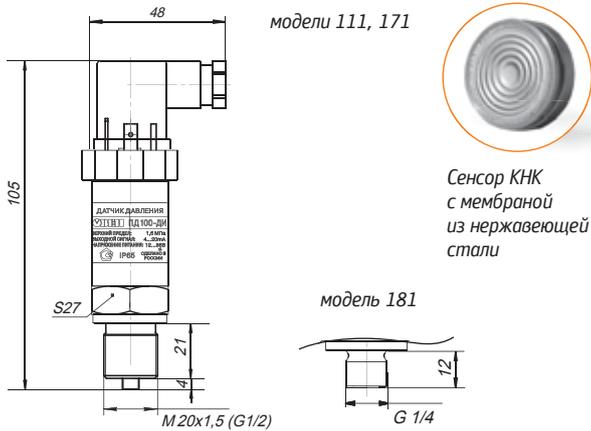

Предназначены для систем автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности: гидро- и пневмосистемах, системах водоподготовки и теплоснабжения, котельной автоматике, автоматике водоканалов, тепловых пунктах, объектах газового хозяйства и т.п., где требуется повышенная точность и стабильность выходного сигнала.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-111/171/181

ОВЕН ПД100-ДИХ-1Х1-Х

Верхний предел измерений:
0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6;
1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0 МПа

Код обозначения модели:
111 – штуцер М20×1,5 манометрический
171 – штуцер G 1/2 манометрический
181 – штуцер G 1/4 манометрический

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ
0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ

ОВЕН ПД100-ДИВХ-1Х1-Х

Верхний предел измерений:
0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,1; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9;
1,5; 2,4 МПа

Код обозначения модели:
111 – штуцер М20×1,5 манометрический
171 – штуцер G 1/2 манометрический

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ДИ
0,5 – ±0,5 % от ДИ
1,0 – ±1,0 % от ДИ

ОВЕН ПД100-ДВХ-1Х1-Х


Верхний предел измерений:
0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1 МПа

Код обозначения модели:
111 – штуцер М20×1,5 манометрический
171 – штуцер G 1/2 манометрический

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ
0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ

ОВЕН ПД100-111-ЕХ1А

Преобразователи во взрывозащищенном исполнении

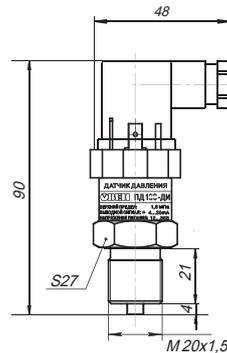

Предназначены для использования в газораспределительных и газорегуляторных шкафах, щитах и пунктах (ГРП, ГРПШ, ГРЩ) систем автоматического регулирования газоснабжающих предприятий и газовых сетей, в котельной автоматике и на категорированных «опасных» производствах.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-111-ЕХ1А ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ОВЕН ПД100-ДИХ-111-Х-ЕХ1А

Верхний предел измерений:
0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16;
0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа

Класс точности, %:
0,25 – ±0,25 от ВПИ
0,5 – ±1,0 от ВПИ

ОВЕН ПД100-ДАХ-111-Х-ЕХ1А

Верхний предел измерений:
0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 МПа

Класс точности, %:
0,25 – ±0,25 от ВПИ
0,5 – ±0,5 от ВПИ

ОВЕН ПД100-ДИВХ-111-Х-ЕХ1А

Верхний предел измерений:
0,03; 0,05; 0,08; 0,1; 0,15; 0,3; 0,5;
0,9; 1,5; 2,4 МПа

Класс точности, %:
0,25 – ±0,25 от ВПИ
0,5 – ±1,0 от ВПИ


ОВЕН ПД100-ДВХ-111-Х-ЕХ1А

Верхний предел измерений:
0,025; 0,04; 0,06; 0,1 МПа

Класс точности, %:
0,25 – ±0,25 от ВПИ
0,5 – ±1,0 от ВПИ

ОВЕН ПД100-311/371

Преобразователь для ЖКХ

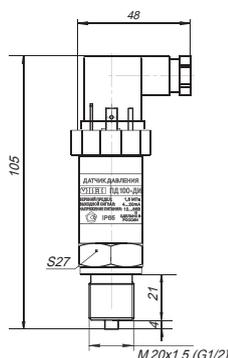

Керамический сенсор

Предназначены для систем регулирования и управления на объектах жилищно-коммунального хозяйства: прямых и обратных трубопроводах сетевой воды систем ГВС/ХВС, теплосчетчиках, станциях подкачки воды и т.п., где не требуется высокая точность измерений.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-311/371

ОВЕН ПД100-ДИХ-3Х1-Х

Верхний предел измерений:

0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа

Код обозначения модели:


311 – штуцер М20х1,5 манометрический
371 – штуцер G 1/2

Класс точности:

0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ

ОВЕН ПД100-ДГ-137

Погружной преобразователь гидростатического давления

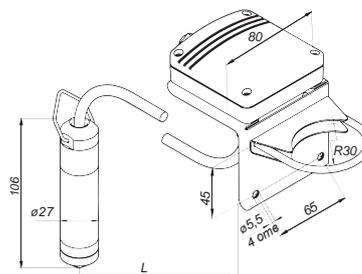

Сенсор КНК с мембраной из нержавеющей стали

Применяются в системах измерения и поддержания уровня жидкости на основных и вторичных производствах в промышленности и ЖКХ: водозаборных скважинах и резервуарах, канализационных станциях и емкостях, прудах-отстойниках, водонапорных башнях и т.д.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-ДГ-137

ОВЕН ПД100-ДГ Х-137-Х.Х

Верхний предел измерений:

0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 МПа

Класс точности:

0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ

Длина кабельного вывода, от 1 до 180 м

Клеммная коробка ОВЕН КК-01


Предназначена для удобства монтажа преобразователя и предотвращения попадания влаги в капилляр встроенного кабеля (экономии длины кабеля) к преобразователям ОВЕН ПД100-ДГ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН КК-01


Наименование	Значение
Количество сигнальных линий	1 (4...20 мА)
Материал корпуса	Пластик (полиамид)
Кабельный ввод	M16x1.5
Степень пылевлагозащиты	IP66
Сечение проводов	до 2,5 мм ²
Диаметр зажимаемого кабеля	5...10 мм

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН КК-01

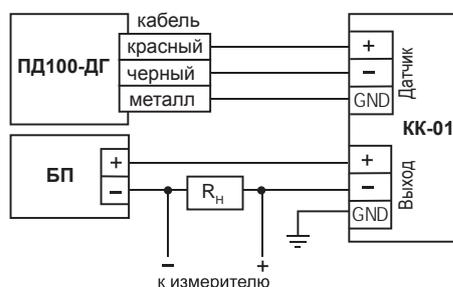

ОВЕН ПД100-115/115-EXD

Преобразователь для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе

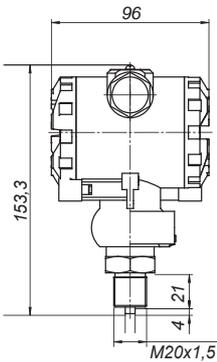

Сенсор КНК с мембраной из нержавеющей стали



Предназначены для систем автоматического регулирования и управления в промышленности на основных и вторичных производствах, расположенных в сложных климатических и иных условиях, требующих применения оборудования в «полевом» корпусе: газотранспортных и газорас-пределительных системах, нефтепромыслах, объектах транспортировки нефти, НПЗ, объектах энергетики и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-115/115-EXD

ОВЕН ПД100-ДИХ-115-Х-Х

Верхний предел измерений:
0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

Исполнение по взрывозащите:
общепромышленное исполнение (не указывается)
EXD – взрывонепроницаемая оболочка

ОВЕН ПД100-ДИВХ-115-Х-Х

Верхний предел измерений:
0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,1; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

Исполнение по взрывозащите:
общепромышленное исполнение (не указывается)
EXD – взрывонепроницаемая оболочка

ОВЕН ПД100-ДВХ-115-Х-Х


Верхний предел измерений:
0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1 МПа

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

Исполнение по взрывозащите:
общепромышленное исполнение (не указывается)
EXD – взрывонепроницаемая оболочка

ОВЕН ПД100-811

Преобразователи на низкие давления для неагрессивных газов

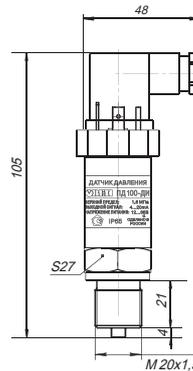

Сенсор КНК с открытым кристаллом

Предназначены для создания систем автоматического регулирования и управления в котельной автоматике, системах вентиляции, на тепловых пунктах и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-811

ОВЕН ПД100-ДИХ-811-Х

Верхний предел измерений:
0,00025; 0,0004; 0,0006; 0,001; 0,0016; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1 МПа

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 6,0 кПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ (1,0 кПа)
1,0 – ±1,0 % от ВПИ (1,0 кПа)
1,5 – ±1,5 % от ВПИ (400 Па)
2,5 – ±2,5 % от ВПИ (250 Па)

ОВЕН ПД100-ДИВХ-811-Х

Верхний предел измерений:
0,0002; 0,0003; 0,0005; 0,0008; 0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008; 0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,1 МПа

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 6,0 кПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ (от 1,25 кПа)
1,0 – ±1,0 % от ВПИ (от 1,25 кПа)
1,5 – ±1,5 % от ВПИ (от 500 Па)
2,5 – ±2,5 % от ВПИ (от 200 Па)

ОВЕН ПД100-ДВХ-811-Х

Верхний предел измерений:
0,00025; 0,0004; 0,0006; 0,001; 0,0016; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1 МПа


Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 6,0 кПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ (от 1,0 кПа)
1,0 – ±1,0 % от ВПИ (от 1,0 кПа)
1,5 – ±1,5 % от ВПИ (от 400 Па)
2,5 – ±2,5 % от ВПИ (от 250 Па)

Таблица соответствия диапазонов измерения и классов точности

Погрешность, % ВПИ	Диапазоны измерения ОВЕН ПД150-ДИ/ДВ, МПа	Диапазоны измерения ОВЕН ПД150-ДИВ, МПа
2,5	0,00025; 0,0004; 0,0006; 0,001; 0,0025; 0,004; 0,006	0,0003; 0,0005; 0,0008; 0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008
1,5	0,0004; 0,0006; 0,001; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01	0,0005; 0,0008; 0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008; 0,0125
1,0	0,001; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1	0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008; 0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08
0,5	0,001; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1	0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008; 0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08
0,25	0,006; 0,01; 0,025; 0,04;	0,008; 0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,06; 0,1

ОВЕН ПД100-141

Преобразователь открытым сенсором для вязких, загрязненных сред

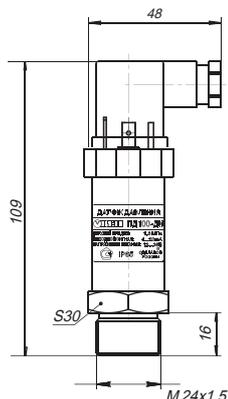

Сенсор КНК с мембраной из нержавеющей стали

Предназначены для систем автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности, в том числе пищевой, а также сельском хозяйстве, где присутствуют сильно загрязненные и вязкие среды: канализационные стоки, целлюлозные пульпы, пенообразователи, патоки, мазут и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-141

ОВЕН ПД100-ДИХ-141-Х

Верхний предел измерений:
0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4;
0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ
0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ

ОВЕН ПД100-ДИВХ-141-Х

Верхний предел измерений:
0,03; 0,05; 0,08; 0,1; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9;
1,5; 2,4 МПа

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ
0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ


ОВЕН ПД100-ДВХ-141-Х

Верхний предел измерений:
0,025; 0,04; 0,06; 0,1 МПа

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ
0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ

ОВЕН ПД100-411

Преобразователь для агрессивных низкотемпературных сред

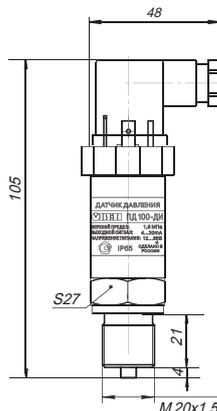

Сенсор КНС с титановой мембраной

Предназначены для систем автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности, в том числе химической, где присутствуют сильноагрессивные среды: кислоты, щелочи и т.п., а также в холодильной технике с использованием низкотемпературных и аммиакосодержащих фреонов.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-411

ОВЕН ПД100-ДИХ-411-0,5

Верхний предел измерений:
0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0;
6,0; 10,0 МПа

ОВЕН ПД100-ДИВХ-411-0,5

Верхний предел измерений:
0,1; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа

ОВЕН ПД100-ДВХ-411-0,5

Верхний предел измерений:
0,1 МПа

ОВЕН ПД150

Электроконтактный манометр
с двумя силовыми реле



Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПД150

Наименование	Значение
Питание	24 В АС / 220 В DC (универсальный БП)
Измеряемые диапазоны давления	200 Па...100 кПа
Предел основной приведенной погрешности	0,25 %, 0,5 %, 1,0 %, 1,5 %, 2,5 % ВПИ (в зависимости от измеряемого диапазона)
Перегрузочная способность	до 400 % ВПИ
Выходы	– два силовых реле (перекидных) – до 8 А – RS-485 (протокол Modbus) или 4...20 мА
Межповерочный интервал	5 лет
Температура: - измеряемой среды - окружающей среды	-20...+70 °С -20...+70 °С
Тип корпуса, габариты - Н1 - Щ1	настенный, 105×145×65 мм щитовой, 96×96×70 мм
Степень пылевлагозащиты	IP54
Присоединение к процессу	штуцер – «ёлочка» под гибкую трубку (внутренний диаметр 4-6 мм)

Таблица соответствия диапазонов измерения и классов точности

Погрешность, % ВПИ	Диапазоны измерения ОВЕН ПД150-ДИ/ДВ, МПа	Диапазоны измерения ОВЕН ПД150-ДИВ, МПа
2,5	0,00025; 0,0004; 0,0006; 0,001; 0,0025; 0,004; 0,006	0,0003; 0,0005; 0,0008; 0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008
1,5	0,0004; 0,0006; 0,001; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01	0,0005; 0,0008; 0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008; 0,0125
1,0	0,001; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1	0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008; 0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08
0,5	0,001; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1	0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008; 0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08
0,25	0,006; 0,01; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1	0,008; 0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08

ОВЕН ПД150 – датчик для котельной автоматики с двумя релейными выходами и индикацией. Осуществляет контроль давления в линиях подачи горючего газа и воздуха на газовые котлы, давления в топке котла, дымоходе, а также измерение давления и формирование управляющих сигналов в системах вентиляции и лабораторной технике.

ОВЕН ПД150 измеряет предельно низкие давления (от 100 Па) и обеспечивает высокую точность и временную стабильность характеристик.

Измеряемая среда – неагрессивные газы, в том числе метан, печные газы, воздух.

- Виды измеряемого давления:
 - вакуумметрическое (ДВ);
 - избыточное (ДИ);
 - избыточное-вакуумметрическое (ДИВ)
 - дифференциальное (ДД).
- Выходы:
 - два силовых реле (перекидных) – до 8 А;
 - RS-485 (протокол Modbus) или 4...20 мА.
- Индикация давления и температуры сенсора/размерности.
- Высокая перегрузочная способность до 700 % ВПИ.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОВЕН ПД150

ПД150-XY-899-Z-1-P-R

Настенное исполнение, выходной сигнал RS-485

ПД150-XY-809-Z-1-P-R

Щитовое исполнение, выходной сигнал RS-485

ПД150-XY-899-Z-1-P

Настенное исполнение, выходной сигнал 4...20 мА

ПД150-XY-809-Z-1-P

Щитовое исполнение, выходной сигнал 4...20 мА,

где:

- X** – тип измеряемого давления:
 ДВ – вакуумметрическое
 ДИ – избыточное
 ДИВ – избыточное-вакуумметрическое
 ДД – дифференциальное

Y – верхний предел измерений:
 от 200 Па до 100 кПа (см. табл. диапазонов)

Z – класс точности:
 0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 6,0 кПа)
 0,5 – ±0,5 % от ВПИ (от 1,0 кПа)
 1,0 – ±1 % от ВПИ (от 1,0 кПа)
 1,5 – ±1,5 % от ВПИ (от 400 Па)
 2,5 – ±2,5 % от ВПИ (от 250 Па)

1 – светодиодная индикация

P – тип дискретного выхода (электромагнитное перекидное реле)

R – наличие RS-485

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ОВЕН ПД200



ТУ 4212-002-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза 1Exd IIC T6Gb

ОВЕН ПД200 предназначены для применения в системах автоматического регулирования и управления основными технологическими процессами в различных отраслях промышленности. Возможность контроля расхода на сужающих устройствах (корнеизвлекающая функция), измерение уровня в герметичных емкостях под давлением, контроль засоренности фильтров и т.п.

Преобразователи давления ПД200 имеют «полевое» исполнение для применения в системах, размещаемых на «открытом воздухе»

в районах со сложными климатическими условиями.

ПД200 с взрывозащитой типа «Взрывонепроницаемая оболочка» могут применяться во взрывоопасных зонах.

Рабочая среда для датчиков ПД200 – различные жидкости (в том числе агрессивные), пар, газы (в том числе метан), газовые смеси.


- Виды измеряемого давления:
 - избыточное (ДИ);
 - дифференциальное (ДД).
- Класс точности – 0,1 (на номинальном диапазоне).
- Выходной сигнал 4...20 мА.
- HART-интерфейс.
- Перенастройка характеристик кнопками на лицевой панели.
- Встроенная индикация с подсветкой.
- Возможность поворота корпуса на 360°, индикатора – на 330°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПД200

Наименование	Значение
Выходной сигнал	4...20 мА + HART
Предел основной погрешности измерения	±0,1 % ДИ
Напряжение питания	18...42 В
Сопротивление нагрузки	Не менее 250 Ом
Степень защиты корпуса	IP65
Среднее время наработки	500 000 ч
Средний срок службы	12 лет
Межповерочный интервал	2 года
Масса преобразователей	Не более 3,5 кг
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха	(-40*) -20...+70 °С
Диапазон температур измеряемой среды	-40...+100 °С
Статистическое давление для ПД200-ДД, тах	13 МПа
Глубина перенастройки диапазона	ДД – 1:100 / ДИ – 1:10


* без индикации

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПД200

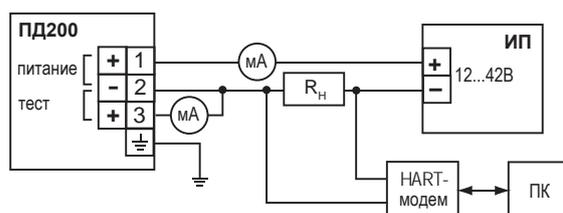

ОВЕН ПД200-ДД

Преобразователь дифференциального давления

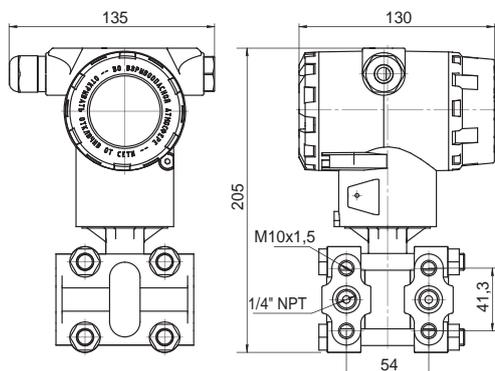

Конструктивное исполнение датчика ПД200-ДД модели 155

Предназначены для измерения перепада давления на промышленных объектах и объектах ЖКХ в различных системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами: расход на сужающих устройствах (имеется корнеразвлекающая функция), измерение уровня в герметичных емкостях под давлением, контроль засоренности фильтров, контроль работы насосов, вентиляторов и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД200-ДД

ОВЕН ПД200-ДД X-155-X-2-H-X

Верхний предел измерения:

0,006; 0,04; 0,2; 0,7; 2,0 МПа

Класс точности:


0,1 – ±0,1 % от ВПИ на верхнем диапазоне
0,25 – ±0,25 % от ВПИ на верхнем диапазоне

Исполнение по взрывозащите:

общепромышленное исполнение (не указывается)
EXD – взрывонепроницаемая оболочка

ОВЕН ПД200-ДИ

Преобразователь избыточного давления

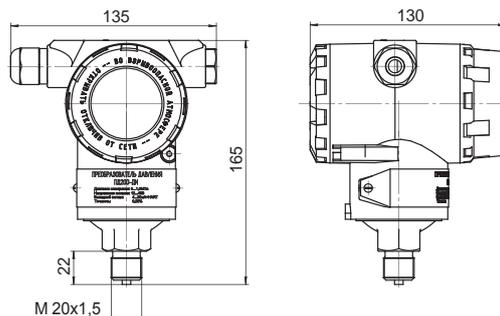

Конструктивное исполнение датчика ПД200-ДИ модели 315

Предназначены для измерения давления или уровня жидкости в системах автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности и ЖКХ: газораспределительных системах, узлах учета газа, объектах энергетики, котельных, парогенерирующих объектах, вентиляционных системах и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД200-ДИ

ОВЕН ПД200-ДИ X-315-X-2-H-X

Верхний предел измерения:

0,0063; 0,04; 0,1; 0,4; 1,0; 4,0; 6,0 МПа

Класс точности:

0,1 – ±0,1 % от ВПИ на верхнем диапазоне
0,25 – ±0,25 % от ВПИ на верхнем диапазоне

Исполнение по взрывозащите:

общепромышленное исполнение (не указывается)
EXD – взрывонепроницаемая оболочка (от 1,0 МПа)

Пример монтажа ОВЕН ПД200

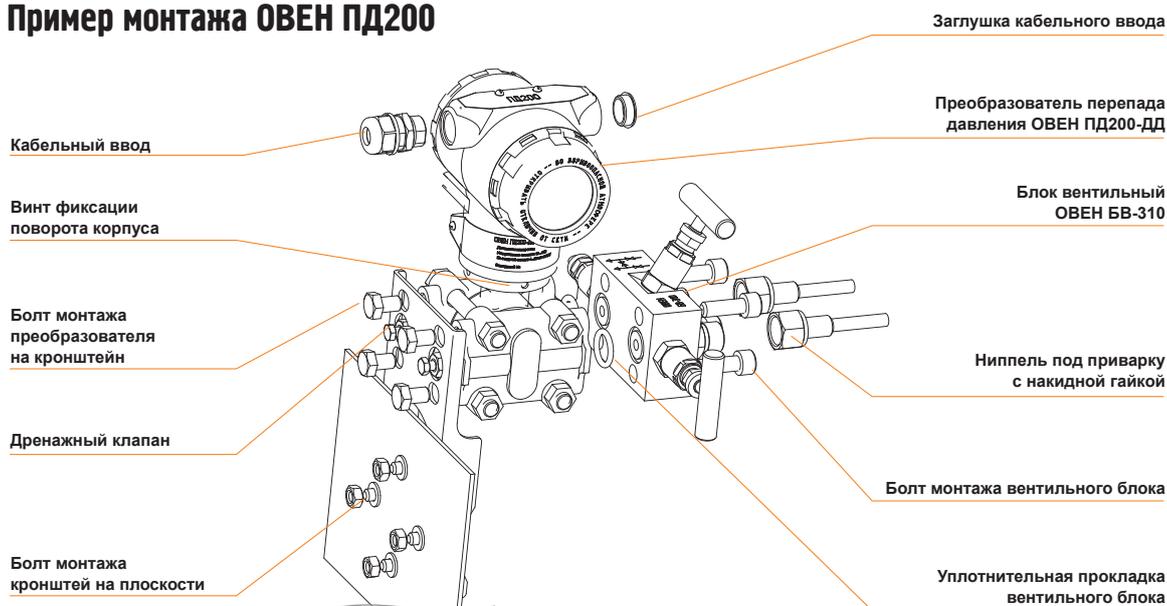


Схема монтажа ПД200-ДД на плоскость, подключение через вентильный блок

Трубки импульсные ОВЕН ТИ Трубки отводные ОВЕН ТО



Предназначены для подключения преобразователей давления к технологической линии.

Позволяют:

- Снизить температуру контролируемой среды на входе в преобразователь.
- Снизить пульсации давления на входе в преобразователь.
- Минимизировать влияние на преобразователь внешних вибраций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Температура рабочей среды	-40...+350 °С
Рабочая среда	жидкость, пар, газ
Давление рабочей среды	до 40 МПа (трубки отводные) до 25 МПа (трубки импульсные)
Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации	- 40...+80 °С
Присоединение к технологической линии	резьбовое соединение M20x1,5 или сварка
Присоединение к преобразователю	резьбовое соединение M20x1,5

Конструктивное исполнение ОВЕН ТИ

Конструктивное исполнение	Модель
<p>Трубка капиллярная ø3 x1 ГОСТ14162-79</p>	ТИ-Х.Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ТИ

ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ		ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ
Материал:		ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ
1 – сталь 45 – по заказу 2 – сталь 12Х18Н10Т		
Длина трубки, см:		ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ
50 – стандарт		
100; 150; 200; 250; 300 – по заказу		


Конструктивные исполнения ОВЕН ТО

Конструктивное исполнение	Модель
	ТО-П1-Х.Х
	ТО-П2-Х.Х
	ТО-СП1-Х.Х
	ТО-СП2-Х.Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ТО

ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ		ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ
Тип геометрии трубки:		ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ
П – прямой У – угловой СП – спиральный прямой СУ – спиральный угловой		
Тип подсоединения к оборудованию:		ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ
1 – резьбовой M20x1,5 2 – сварной		
Материал:		
1 – сталь 45 – по заказу 2 – сталь 12Х18Н10Т		ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ ОБЩАЯ ШИПОВАЯ ЧАСТЬ
Длина трубки, см:		
35 – стандарт 15; 25; 45 – по заказу		

Блоки вентильные ОВЕН БВ

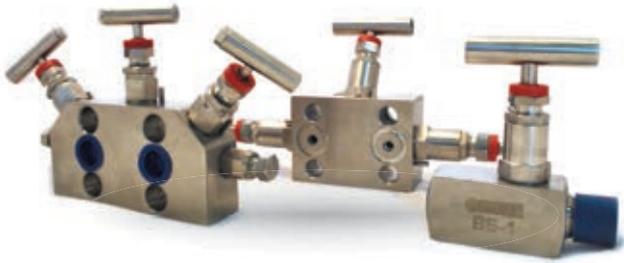

Предназначены для подключения датчиков давления к импульсным линиям в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

- Обеспечивают замену датчика для поверки или ремонта без остановки процесса или сброса давления.
- Возможность перенастройки датчика в условиях эксплуатации.
- Заводская сборка с испытаниями на герметичность.
- Малые габариты и масса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН БВ

Параметр	Значение
Температура рабочей среды	-40...+350 °С
Рабочая среда	жидкость, пар, газ
Давление рабочей среды	до 40 МПа
Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации	-40...+85 °С
Присоединение к технологической линии	резьбовое соединение M20x1,5
Присоединение к преобразователю датчика	монтаж на резьбу / фланец датчика

Конструктивные исполнения ОВЕН БВ

Конструктивное исполнение	Модель
	БВ-113
	БВ-211
	БВ-310
	БВ-312

Применение вентильных блоков ОВЕН БВ

Одновентильные и двухвентильные блоки

Используются в сборе с датчиками избыточного и избыточно-вакуумметрического давления. Вентильные блоки состоят из корпуса, изолирующего вентиля, который обеспечивает изоляцию датчика от технологического процесса, и дренажного вентиля, который обеспечивает дренаж среды.

Трех- и пятивентильные блоки

Используются в сборе с датчиками разности давлений. Обычные трех- и пятивентильные блоки позволяют выравнять давление в камерах датчика для калибровки нулевого значения выходного сигнала, а также изолировать датчик от технологической линии для его замены и поверки.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН БВ

ОВЕН БВ-Х.Х.Х

Тип вентильного блока:

- 1 – одновентильный
- 2 – двухвентильный
- 3 – трехвентильный
- 5 – пятивентильный

Тип подсоединения к процессу:

- 1 – M20x1,5 (внешняя) – стандарт
 - 2 – M20x1,5 (внутренняя)
 - 3 – NPT 1/2" (внешняя)
 - 4 – NPT 1/2" (внутренняя)
 - 5 – NPT 1/4" (внешняя)
 - 6 – NPT 1/4" (внутренняя)
 - 7 – G 1/2" (внешняя)
 - 8 – G 1/2" (внутренняя)
- по заказу

Тип дренажа:

- 0 – без дренажа
- 1 – вентиль
- 2 – игольчатый болт
- 3 – винтовая пробка

Устройства переходные ОВЕН УП



Конструктивные исполнения ОВЕН УП

Модель	Размеры, мм			
	L	L1	D	d
ОВЕН УП-1	36	14	G 1/2"	-
ОВЕН УП-2	34	12	G 1/4"	-
ОВЕН УП-3	36	14	G 3/4"	-
ОВЕН УП-4	34	12	G 3/8"	-
ОВЕН УП-5	37	12	M12x1,5	5
ОВЕН УП-6	35	10	M10x1	3

Предназначены для подсоединения преобразователей давления со стандартным штуцером M20x1,5 к технологическому оборудованию, имеющему нестандартные резьбовые порты.

- Не влияют на точность измерений.
- Являются съемными для очистки от засорения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН УП

Параметр	Значение
Температура рабочей среды	-40...+350 °C
Рабочая среда	жидкость, пар, газ
Давление рабочей среды	до 40 МПа
Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации	- 40...+85 °C
Присоединение к технологической линии	резьбовое соединение
Присоединение к преобразователю	резьбовое соединение или монтаж непосредственно на преобразователе

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ОВЕН УП-Х


Тип присоединительной резьбы:

- 1 – резьба G1/2
- 2 – резьба G1/4
- 3 – резьба G3/4
- 4 – резьба G3/8
- 5 – резьба M12x1,5
- 6 – резьба M10x1

Устройства демпферные ОВЕН УД



Конструктивное исполнение ОВЕН УД

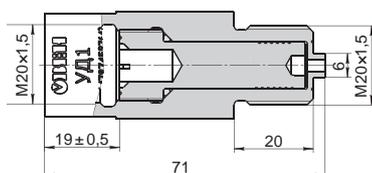

Предназначены для снижения пульсаций среды в измерительной полости преобразователя давления и защиты его от гидро- и пневмударов.

- Не влияют на точность измерений.
- Являются разборными для очистки от засорения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН УД

Параметр	Значение
Температура рабочей среды	-25...+110 °C
Материал	сталь 12Х18Н10Т
Давление рабочей среды	до 40 МПа
Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации	- 40...+80 °C
Присоединение к технологической линии	резьбовое соединение M20x1,5
Присоединение к преобразователю	резьбовое соединение M20x1,5

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ОВЕН УД-Х-Х

Верхний предел измеряемого давления, МПа:
0,4; 4,0; 40


Вид демпфируемой среды:

- В** – вода
- М** – масло
- Г** – газ

HART-модем ОВЕН АС6-Д



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН АС6-Д

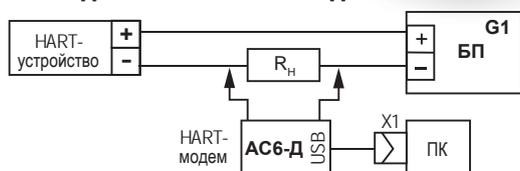

Предназначен для связи ПК или системных средств АСУТП с любыми интеллектуальными устройствами (датчиками давления, преобразователями температуры, расхода и т.д.), поддерживающими HART-протокол.



- Обеспечивает высокую надежность приема/передачи данных.
- Не требует применения блока питания.
- Обеспечивает возможность настройки подключенных HART-устройств из любой точки токовой цепи.
- Используется с программой HARTTran для настройки интеллектуальных устройств с HART-протоколом.
- Обслуживает по HART до 15 устройств, подсоединенных к одной линии.
- Питание от USB-порта персонального компьютера.

Модем не является средством измерений и не вносит дополнительной погрешности в аналоговый измерительный сигнал.

БОБЫШКИ ОВЕН Б

Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей, защитных гильз, а также для датчиков уровня и давления на месте эксплуатации. Бобышка устанавливается на объекте с применением сварки.

Конструктивные исполнения бобышек ОВЕН Б.Х

Конструктивное исполнение		Модель	M, мм	D, мм	D1, мм	d, мм	L, мм	Примечание
Бобышка прямая	Бобышка угловая							
	нет	Б.П.3.24×1,5.20.1 Б.П.3.24×1,5.20.2	24×1,5	28	32	24	20	В бобышку Б.П.3 устанавливаются: • датчики давления с открытой мембраной.
	нет	Б.П.4.20×1,5.40.1 Б.П.4.20×1,5.60.1	M20×1,5	28	20	8,5	40 60	

ОВЕН ИТП-10

Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный



ТУ 4217-022-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений



Используется в сфере ЖКХ, ЦТП, ИТП.

Прибор предназначен для использования в качестве местного индикатора в составе с преобразователями с выходным унифицированным двухпроводным сигналом 4...20 мА, снабженными сигнальными разъемами стандарта DIN 43650. Падение напряжения – не более 6 В.


Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный позволяет:

- измерять унифицированный двухпроводный токовый сигнал 4...20 мА;
- индицировать измеренное значение в заданном диапазоне;
- выбирать размерность индицируемого параметра (% , кгс/см², кПа, МПа), размерность подсвечивается соответствующим светодиодом;
- изменять параметры отображения: диапазон измерений, количество знаков после запятой и т.д.;
- устанавливать зависимость измеряемой величины от входного сигнала: линейную или корнеизвлекающую;
- устанавливать функцию демпфирования колебаний входного сигнала;
- устанавливать пароль для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам изделия.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	Двухпроводная токовая петля 4...20 мА / (падение напряжения не более 6 В)
Диапазон преобразования входного сигнала	от 3,8 до 22,5 мА
Диапазон входного сигнала, обеспечивающий нормальное функционирование изделия	от 3,2 до 25 мА
Пределы основной приведенной погрешности	±(0,2+N) %, где N – единица последнего разряда в % от диапазона
Время установления показаний (после подачи питания), не более	10 с
Время установления рабочего режима (после подачи питания), не более	15 мин
Степень защиты корпуса	IP65
Габаритные размеры прибора	(80×52×49)±1 мм
Масса прибора, не более	0,1 кг
Средний срок службы	8 лет

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

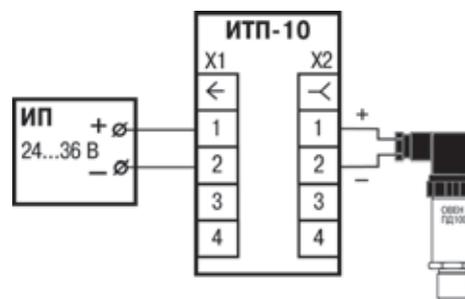



ДАТЧИКИ УРОВНЯ

Компания ОВЕН выпускает датчики уровня двух типов: кондуктометрического и поплавкового.

Датчики уровня кондуктометрического типа ОВЕН ДУ, ДС предназначены для сигнализации уровней электропроводных жидкостей.

Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ предназначены для контроля уровня любых жидкостей. Поплавковые датчики выпускаются с 2-мя видами выходных сигналов: с дискретным сигналом – ПДУ, с аналоговым 4...20 мА – ПДУ-И.

Датчики уровня ОВЕН применяются для измерения текущего и предельного (максимального или минимального) уровня жидкости и могут работать совместно с приборами линейки САУ (САУ-У, САУ-М2, САУ-М6, БКК1, САУ-М7Е, САУ-МП).

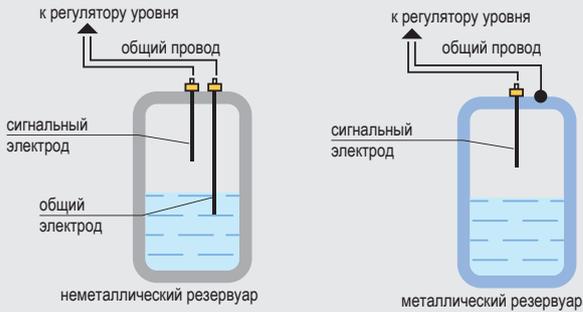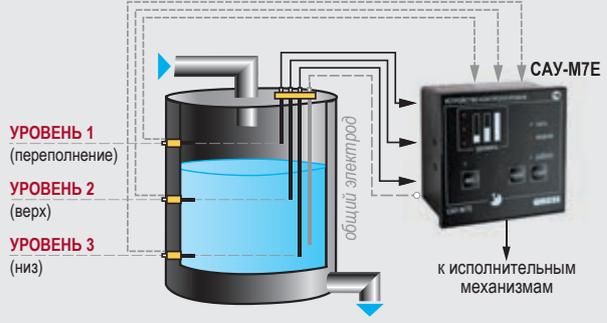Модельный ряд	Кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДС, ДУ	
<p>Фото</p>	 <p>ТУ 4214-001-46526536-2006 Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора</p>	
<p>Конструкция. Принцип действия</p>	 <p>к регулятору уровня общий провод</p> <p>сигнальный электрод</p> <p>общий электрод</p> <p>неметаллический резервуар</p> <p>к регулятору уровня общий провод</p> <p>сигнальный электрод</p> <p>металлический резервуар</p>	<p>Принцип действия датчика основан на разнице между электропроводностью воздуха и жидкости. Эта разница фиксируется двумя электродами: сигнальным, установленном на необходимом уровне, и общим. Когда поверхность жидкости соприкасается с сигнальным электродом, происходит замыкание между двумя электродами.</p>
<p>Основные функции</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Работа с электропроводными жидкостями: вода, молоко, пищевые продукты (слабокислотные, щелочные и пр.). • Датчик ДС.ПВТ позволяет работать с перегретым паром. • Одноэлектродные и многоэлектродные (3-х, 4-х, 5-ти) модели датчиков. • Использование стержня с адаптером позволяет увеличивать длину электрода. 	
<p>Пример применения</p>	 <p>САУ-М7Е</p> <p>К ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМАМ</p> <p>УРОВЕНЬ 1 (переполнение)</p> <p>УРОВЕНЬ 2 (верх)</p> <p>УРОВЕНЬ 3 (низ)</p> <p>общий электрод</p>	

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТЧИКОВ УРОВНЯ ОВЕН

- Простой принцип действия, простой монтаж и ввод в эксплуатацию.
- Использование в любых жидкостях.
- Работа независимо от образования пены или пузырей, токопроводимости, вибрации, давления и температуры в указанных пределах.
- Широкая область применения в различных отраслях промышленности: химической, нефтехимической, газовой, фармацевтической, судостроительной, энергетической, пищевой, в машиностроении, на водоочистных установках.
- Взрывозащищенные исполнения.
- Возможно специальное исполнение по запросу заказчика.
- Долгий срок службы.

Поплавковые датчики уровня

ОВЕН ПДУ



КУВФ.407511.001 ТУ


Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза (для датчиков в исполнении Ex)
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

с аналоговым выходом 4...20 мА ОВЕН ПДУ-И




КУВФ.407511.003 ТУ

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

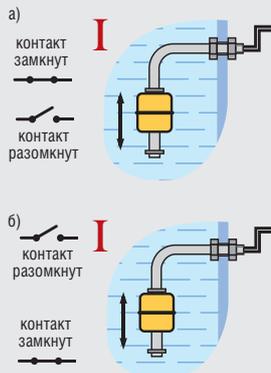


Повышение уровня жидкости в резервуаре приводит к перемещению поплавка вверх и замыканию/размыканию контакта датчика уровня.
а) ПДУ с нормально-разомкнутым контактом
б) ПДУ с нормально-замкнутым контактом

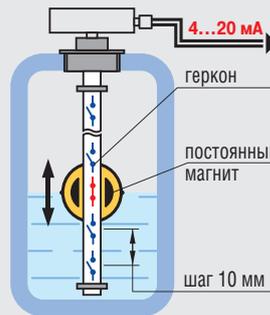

Магнитный поплавковый уровнемер конструктивно состоит из измерительного стержня и магнитного поплавка, перемещающегося вдоль стержня. Внутри стержня установлены герконы с шагом 1 геркон на 10 мм длины. При изменении вертикального положения поплавка в результате подъема или спада уровня жидкости изменяется выходное сопротивление датчика, которое преобразуется в аналоговый токовый сигнал 4...20 мА. Этот сигнал прямо пропорционален уровню жидкости.

- Работа с вязкими жидкостями.
- Устойчивость к пене и пузырькам в жидкости.
- Простота конструкции и монтажа.
- Вертикальное или горизонтальное крепление датчиков в резервуаре.
- Одноуровневые и двухуровневые модели датчиков.
- Длина кабеля под заказ клиента.
- Взрывозащищенное исполнение.
- Диапазон измеряемых температур: -40...+105 °С.


- Работа с вязкими жидкостями.
- Устойчивость к пене и пузырькам в жидкости.
- Простота конструкции и монтажа.
- Выходной сигнал тока 4...20 мА (двухпроводная схема подключения).
- Дискретность измерений: ±5 мм, ±10 мм.
- Возможность изготовления с фланцем.
- Длина штока – до 4 метров.
- Диапазон измеряемых температур: -60...+125 °С.

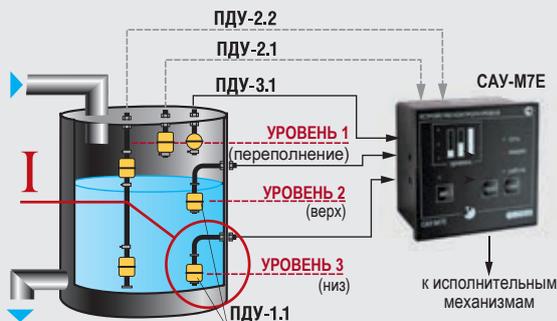




Возможно два варианта крепления:

- горизонтальное (ПДУ-1.1);
- вертикальное (ПДУ-2.1, ПДУ-3.1).

Датчик ПДУ-3.1 с шарообразным поплавком может работать с более вязкими жидкостями.




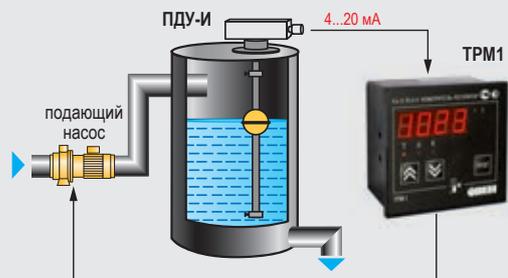


ДАТЧИКИ УРОВНЯ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ


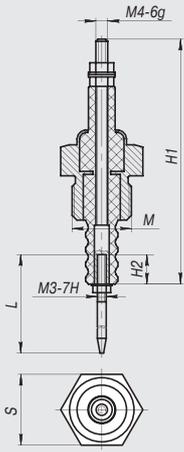
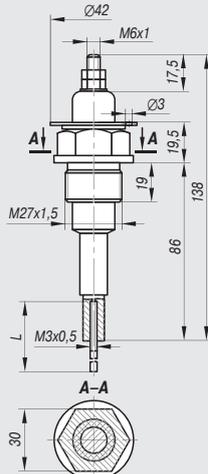
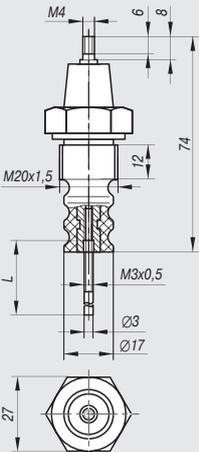
Тип датчиков	КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ОДНОЭЛЕКТРОДНЫЕ																		
	ДС.ПВТ	ДС.2	ДС.П																
Фото	 <p>Рекомендуется к применению взамен ДС.1 и ДС.К</p>																		
Габаритный чертеж																			
Максимальное рабочее давление	2,5 МПа	0,25 МПа	0,1 МПа																
Рабочая температура	до 240 °С	5...100 °С	5...100 °С																
Количество стержней (электродов)	1	1	1																
Длина стержней	L = 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мм*																		
Основные размеры	<table border="1"> <thead> <tr> <th>M, мм</th> <th>S, мм</th> <th>H1, мм</th> <th>H2, мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18x1,5</td> <td>20</td> <td>67</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>20x1,5</td> <td>24</td> <td>83</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>G1/2</td> <td>24</td> <td>83</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	M, мм	S, мм	H1, мм	H2, мм	18x1,5	20	67	10	20x1,5	24	83	13	G1/2	24	83	13	M27x1,5 мм S30	M20x1,5 мм S27
M, мм	S, мм	H1, мм	H2, мм																
18x1,5	20	67	10																
20x1,5	24	83	13																
G1/2	24	83	13																
Материал	Материал изолятора – полифениленсульфид	Материал гильзы – фторопласт	Материал гильзы – пластмасса																
Конструктивные преимущества	<ul style="list-style-type: none"> Особенности конструкции препятствуют скапливанию жидкости на датчике, предотвращая его ложное срабатывание 	—	—																
Комплектность	<ul style="list-style-type: none"> Датчик уровня Паспорт 	<ul style="list-style-type: none"> Датчик уровня Паспорт 	<ul style="list-style-type: none"> Датчик уровня Паспорт 																
Обозначение при заказе	<p>ДС.ПВТ.Х-Х</p> <p>Присоединительная резьба: M18x1,5 M20x1,5 G1/2</p> <p>Длина электродов L*, м: 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0</p>	<p>ДС.2-Х</p> <p>Длина электродов L*, м: 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0</p>	<p>ДС.П-Х</p> <p>Длина электродов L*, м: 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0</p>																



Примечание




* Длина стержней (электродов) указывается при заказе. Стержни не входят в комплект поставки датчика, они заказываются отдельно.

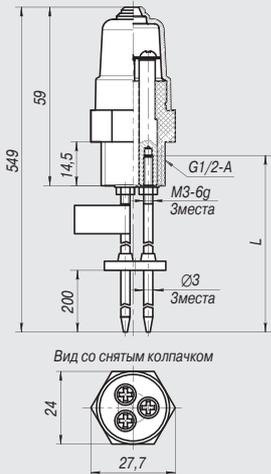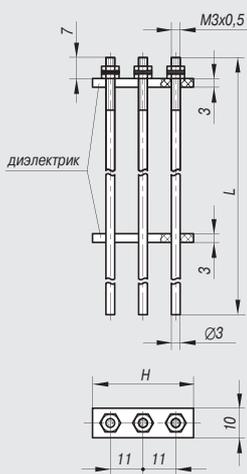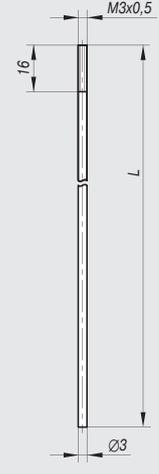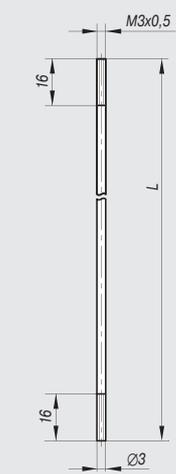КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ МНОГОЭЛЕКТРОДНЫЕ				СТЕРЖНИ (электроды)	
ДСП.3	ДУ.3	ДУ.4	ДУ.5	Стержень	Стержень разборный
					
					
2,0 МПа	—			—	
до 100 °С	—			—	
3	3	4	5	1	
L = 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мм*	L = 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мм				1,95 мм
	<i>Потребитель имеет право укорачивать или наращивать длину электродов до требуемой.</i>				
G1/2 S24	H=34 мм	H=45 мм	H=56 мм	M3x0,5 мм	
Материал головки датчика – пластик Материал разделительной шайбы – пластик Материал защитного колпачка – термоэластопласт	Материал разделительных пластин – полиэтилен			Материал стержня – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т	
<ul style="list-style-type: none"> • Компактность • Удобство установки и подключения • Наличие защитного колпачка 	—			<ul style="list-style-type: none"> • Возможность увеличить длину электродов 	
<ul style="list-style-type: none"> • Датчик уровня • Разделительная шайба – 5 шт. • Защитный колпачок – 1 шт. 	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик уровня 			<ul style="list-style-type: none"> • Стержень 	
ДСП.3-Х	ДУ.Х-Х			СТЕРЖЕНЬ Х	СТЕРЖЕНЬ с адаптером
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Длина электродов L*, м: 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Количество электродов: 3; 4; 5 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Длина электродов L, м: 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Длина стержня L*, м: 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 </div>	

ДАТЧИКИ УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЕ

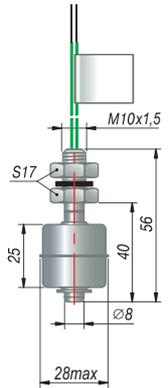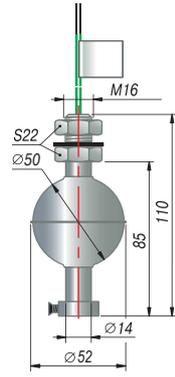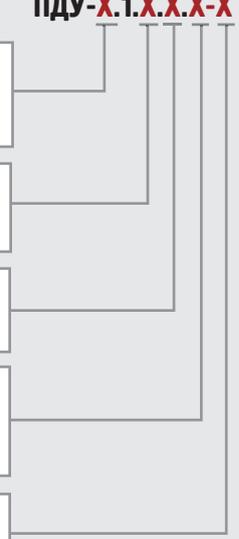Тип датчиков	ПОПЛАВКОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ			
	Стандартные модификации			
	пду-1.1	пду-2.1	пду-3.1	
Фото			 <i>Шарообразный поплавок – для более вязких жидкостей</i>	
Габаритный чертеж				
Максимальное давление измеряемой среды	1,6 МПа		4,0 МПа	
Температура измеряемой среды	-40...+105 °С			
Плотность измеряемой среды	0,70 г/см ³		0,66 г/см ³	
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре	Горизонтальное	Вертикальное		
Тип поплавка	Цилиндрический поплавок 28x28 мм	Цилиндрический поплавок 28x28 мм	Шарообразный поплавок 52 мм	
Основные размеры	M10x1,5 мм, S17	M10x1,5 мм, S17 L=40	M16, S22 L=85	
Материал датчика	Сталь нержавеющая 12Х18Н10Т			
Взрывозащищенное исполнение	OExiallCT4 X			
Обозначение при заказе	<p>пду-Х.1.Х.Х.Х-Х</p> <p>Тип конструктивного исполнения: 1 — горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок 2 — вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок 3 — вертикальный монтаж, шарообразный поплавок</p> <p>Длина штока до нижнего уровня L, мм: Значения кратные 50 мм (не указывается для стандартной длины)</p> <p>Тип контакта: — нормально-разомкнутый (не указывается) К — нормально-замкнутый</p> <p>Длина кабельного вывода, м: значения кратные 1 м, минимальная длина 3 м (не указывается для стандартного исполнения датчиков с проводами)</p> <p>Взрывозащитное исполнение: — датчики общепромышленного исполнения (не указывается) Ex — датчики взрывозащищенного исполнения</p>			

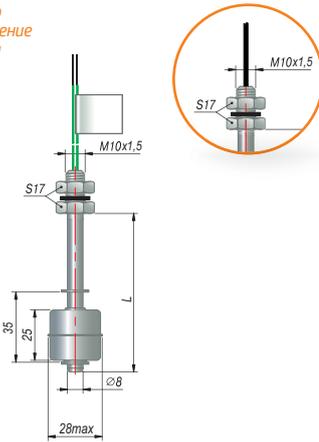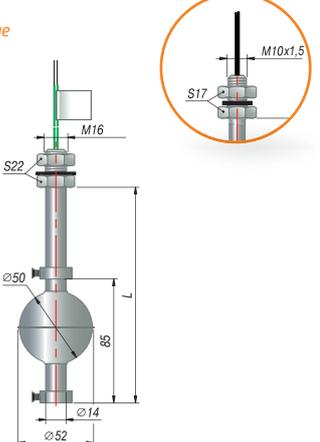ПОПЛАВКОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ		
Заказные модификации (с удлиненной штангой)		
ПДУ-2.1.X.X.X-X	ПДУ-3.1.X.X.X-X	
	 <i>Шарообразный поплавок – для более вязких жидкостей</i>	
<p><i>Возможно изготовление с кабелем</i></p> 	<p><i>Возможно изготовление с кабелем</i></p> 	
1,6 МПа	4,0 МПа	
-40...+105 °С		
0,70 г/см ³	0,66 г/см ³	
Вертикальное		
Цилиндрический поплавок 28x28 мм	Шарообразный поплавок 52 мм	
M10x1,5 мм, S17 L ≤ 2100 мм (кратность 50 мм)	M16, S22 L ≤ 2100 мм (кратность 50 мм)	
Сталь нержавеющая 12Х18Н10Т		
OExialICT4 X		
<p>ПДУ-Х.1.X.X.X-X</p> 		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Тип конструктивного исполнения:</p> <p>1 — горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок</p> <p>2 — вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок</p> <p>3 — вертикальный монтаж, шарообразный поплавок</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Длина штока до нижнего уровня L, мм:</p> <p>Значения кратные 50 мм (не указывается для стандартной длины)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Тип контакта:</p> <p>— нормально-разомкнутый (не указывается)</p> <p>К — нормально-замкнутый</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Длина кабельного вывода, м:</p> <p>значения кратные 1 м, минимальная длина 3 м (не указывается для стандартного исполнения датчиков с проводами)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Взрывозащитное исполнение:</p> <p>— датчики общепромышленного исполнения (не указывается)</p> <p>Ex — датчики взрывозащищенного исполнения</p> </div>		

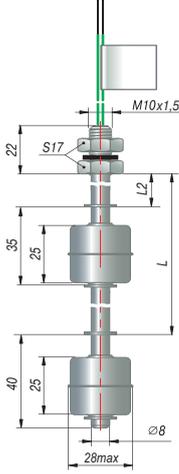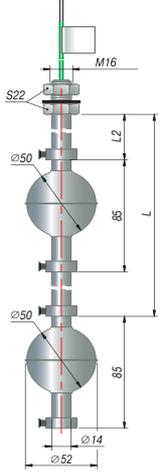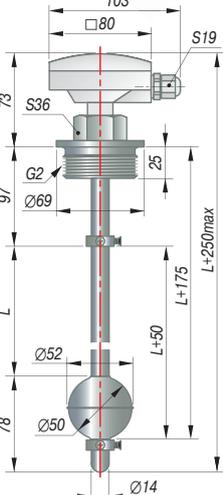Тип датчиков	ПОПЛАВКОВЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ (заказные модификации) 		ПОПЛАВКОВЫЕ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 4...20 МА
	ПДУ-2.2.X.X.X-X	ПДУ-3.2.X.X.X-X	ПДУ-И.L
Фото		 <i>Шарообразный поплавок – для более вязких жидкостей</i>	
Габаритный чертеж			
Максимальное давление измеряемой среды	1,6 МПа	4,0 МПа	4 МПа
Температура измеряемой среды	-40...+105 °С		-60...+125 °С
Плотность измеряемой среды	0,70 г/см ³	0,66 г/см ³	0,65 г/см ³
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре	Вертикальное		Вертикальное
Тип поплавка	Цилиндрический поплавок 28x28 мм	Шарообразный поплавок 52 мм	Шарообразный поплавок 52 мм
Основные размеры	M10x1,5 мм, S17 L ≤ 2100 мм, (кратность 50 мм) L2 min =15 мм	M16, S22 L ≤ 2100 мм, (кратность 50 мм) L2 min =15 мм	G2, S36 L= 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 мм <i>Физическая длина датчика отличается от длины L (см. габаритный чертеж датчика)</i>
Материал датчика	Сталь нержавеющая 12Х18Н10Т		Сталь нержавеющая 12Х18Н10Т (рабочая часть датчика)
Взрывозащитное исполнение	0ExialICT4 X		-
Обозначение при заказе	<p align="center">ПДУ-Х.2.X.X.X-X</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Тип конструктивного исполнения: 2 — вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок 3 — вертикальный монтаж, шарообразный поплавок</p> <p>Длина штока до нижнего уровня L, мм: Значения кратные 50 мм (не указывается для стандартной длины)</p> <p>Тип контакта для нижнего уровня: — нормально-разомкнутый (не указывается) К — нормально-замкнутый</p> <p>Длина штока до верхнего уровня L2, мм: Значения кратные 50 мм, L2min=15 мм, L2≤L</p> <p>Тип контакта для верхнего уровня: — нормально-разомкнутый (не указывается) К — нормально-замкнутый</p> <p>Взрывозащитное исполнение: — датчики общепромышленного исполнения (не указывается) Ex — датчики взрывозащитного исполнения</p> </div> <div style="width: 45%; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <p align="center">ПДУ-И.L</p> <p>L — длина штока (мм), преобразуемая в аналоговый токовый сигнал 4...20 мА: 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 мм — стандартный ряд. Возможно изготовление заказных модификаций датчиков с другими значениями L.</p> </div> </div>		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПДУ

Характеристика	ПДУ-1.х	ПДУ-2.х	ПДУ-3.х
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре	горизонтально	вертикально	
Состояние контактов датчика в нижнем положении поплавка: – для ПДУ-Х.1, ПДУ-Х.2 – для ПДУ-Х.1.К ПДУ-Х.2.К	нормально-разомкнутый нормально-замкнутое		
Максимальная коммутируемая мощность	10 Вт		30 Вт
Максимальный коммутируемый ток	0,5 А		2 А
Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока	180 В		300 В
Количество срабатываний при напряжении коммутации =24 В, токе 0,25 А	1x10 ⁶		
Степень защиты корпуса	IP67		
Длина кабельного вывода, не менее	0,2 м		
Длина штока	2500 мм		3000 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПДУ-И

Характеристика	Значение
Схема подключения	Двухпроводная
Напряжение питания	12...36 В постоянного тока
Выходной сигнал	4...20 мА
Диапазон измерений уровня	от 0 до 250...3000 мм (в зависимости от исполнения)
Дискретность измерения уровня (разрешающая способность)	5 мм, 10 мм
Погрешность измерения уровня	$\pm(10 + 0,01 \cdot L)$ мм, где L – диапазон измерений уровня
Материал рабочей части датчика	Сталь 12Х18Н10Т
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP65

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Датчик.
- Паспорт.

СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ

ОВЕН ДЗ-1-СН4

Сигнализатор загазованности метана




Прибор предназначен для непрерывного контроля концентрации природного газа метана (СН₄) и сигнализации о превышении установленного порогового значения дозврывоопасной концентрации природного газа (НКПР) в воздушной среде газовых котельных, подвалов и гаражей. Прибор позволяет управлять газовым отсечным клапаном, сиреной, дополнительной световой сигнализацией, вентиляцией и т.п.

- Встроенная звуковая и световая сигнализация.
- Индикация достижения порогового значения.
- Высокая чувствительность.
- Выходное устройство для управления внешним оборудованием.



Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

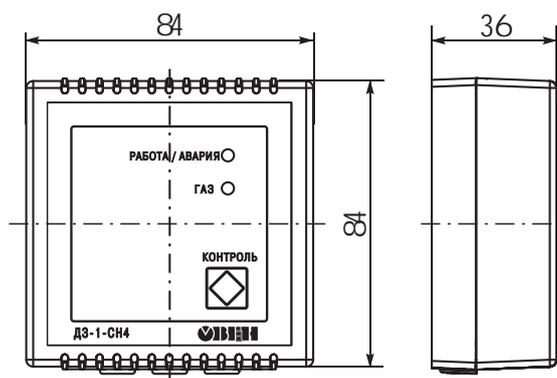


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ДЗ-1-СН4

Параметр	Значение
Контролируемый газ	СН ₄ (метан)
Метод отбора пробы	диффузионный
Количество чувствительных элементов (ЧЭ)	1, полупроводниковый
Диапазон контроля концентрации	330...6 670 мг/м ³
Порог срабатывания сигнализации	10 % НКПР* (2 900 мг/м ³)
Абсолютная погрешность срабатывания	±2 % НКПР* (±580 мг/м ³)
Время готовности к работе после включения питания, не более	10 сек
Время реакции (инерционность), не более	3 сек
Период обновления результатов	1 сек
Виды сигнализации	звуковая, световая
Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м, не менее	70 дБ
Количество выходных устройств / тип	1 / э/м реле, 250 В АС
Максимальный коммутируемый ток	5 А
Коммутируемая мощность, не более	500 ВА
Диапазон напряжения питания от сети переменного тока	100...250 В, частота 50±1 Гц
Мощность потребления, не более	2 ВА
Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254	IP20
Габаритные размеры	84x84x36 мм
Масса, не более	0,1 кг
Средний срок службы, не менее	10 лет

* НКПР – нижний концентрационный порог распространения пламени (по ГОСТ Р 52350.29.1)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

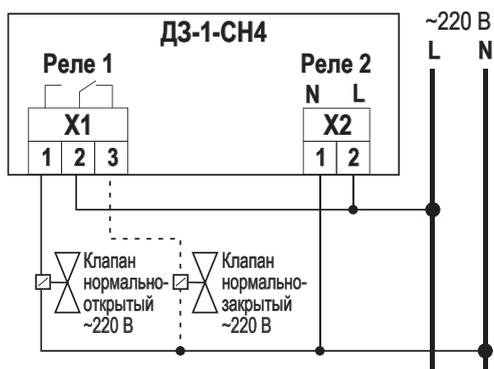

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДЗ-1-СН4

ОВЕН ДЗ-1-СО

Сигнализатор загазованности окиси углерода



Прибор предназначен для непрерывного контроля концентрации окиси углерода (СО) и сигнализации о превышении установленных порогов концентрации в соответствии с требованиями РД 12-341-00 в воздушной среде котельных, подвалов и гаражей, жилых, административных, производственных зданий и сооружений. Прибор позволяет управлять сиреной, дополнительной световой сигнализацией, вентиляцией и т.п.

- Встроенная звуковая и световая сигнализация.
- Индикация достижения двух пороговых значений.
- Высокая чувствительность.
- Два выходных устройства для управления внешним оборудованием.



Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


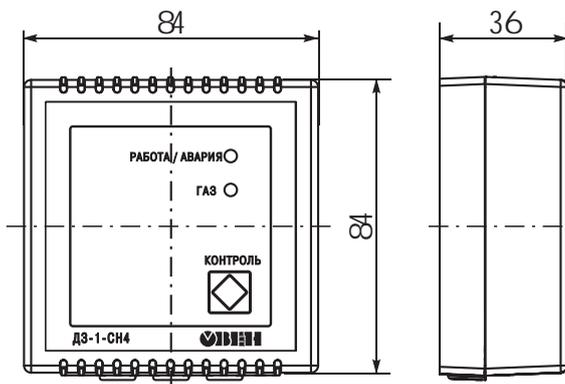


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

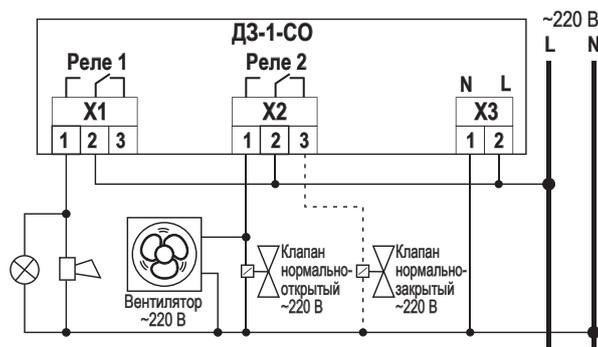

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ДЗ-1-СО

Параметр	Значение
Контролируемый газ	СО (окись углерода)
Метод отбора пробы	диффузионный
Количество чувствительных элементов (ЧЭ)	1, электрохимический
Диапазон контроля концентрации	0...250 мг/м ³
Точность детектирования	±15 мг/м ³
Пороги срабатывания сигнализации:	
- порог I	20 мг/м ³
- порог II	100 мг/м ³
Время готовности к работе после включения питания, не более	10 сек
Время реакции (инерционность), не более	3 сек
Период обновления результатов, не более	1 сек
Виды сигнализации	звуковая, световая
Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м от прибора, не менее	70 дБ
Количество выходных устройств / тип	2 / э/м реле, 250 В AC
Максимальный коммутируемый ток	5 А
Коммутируемая мощность, не более	500 ВА
Диапазон напряжения питания от сети переменного тока	100...250 В, частота 50±1 Гц
Мощность потребления, не более	2 ВА
Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254	IP20
Габаритные размеры	84x84x36 мм
Масса, не более	0,1 кг
Средний срок службы, не менее	7 лет

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДЗ-1-СО

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ОВЕН ПВТ10

Датчик влажности и температуры



ОВЕН ПВТ10 предназначен для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры воздуха в два унифицированных выходных сигнала 4...20 мА, а также передачи измеренных и вычисленных значений по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU).


Предназначен для измерения параметров воздушной среды библиотек, музеев, фармацевтических и иных лабораторий, овощехранилищ, а также медицинских, офисных, складских и производственных помещений и т.п.

- Высокая точность измерений 2,5 % ВПИ, повторяемость и стабильность.
- Комбинированный выходной сигнал: два канала 4...20 мА и RS-485 (Modbus RTU).
- Эргономичный настенный корпус.
- Простота монтажа и эксплуатации.



Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений


КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

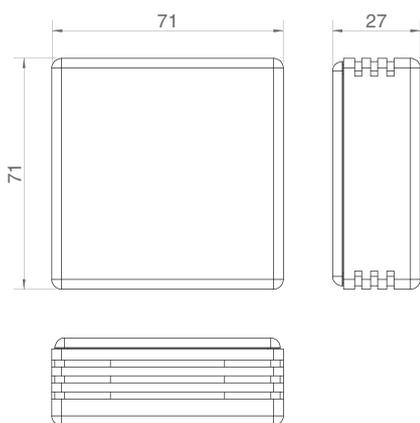

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазоны измерений относительной влажности RH	0...95 %RH
Диапазоны измерений температуры окружающего воздуха	-20...+70 °C
Абсолютная погрешность измерения влажности	± 2,5 % – в диапазоне RH = 20...80 % ± 3,5 % – вне диапазона 20...80 %
Абсолютная погрешность измерения температуры	± 2,5 °C
Повторяемость	±0,1 %RH / ±0,1 °C
Стабильность	±0,25 %RH / 0,02 °C в год
Время готовности к работе после включения, не более	10 – 15 сек
Степень пылевлагозащиты	IP20
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы	RS-485, Modbus RTU
Гарантийный срок	12 месяцев

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

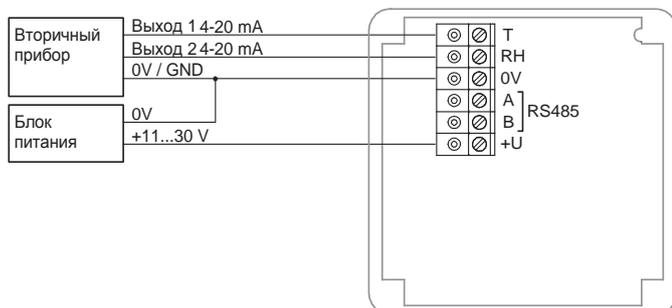

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПВТ10

ДАТЧИКИ БЕСКОНТАКТНЫЕ

ОВЕН ВБ1 емкостные / ОВЕН ВБ2 индуктивные / ОВЕН ВБ3 оптические

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

В Б X X . X . X . X . X . X

Принцип действия:
1 – емкостный
2 – индуктивный
3 – оптический

Специальные функции (может отсутствовать):
М – оптический датчик метки
С – стекло

Конструктивное исполнение:
08М, 12М, 18М, 30М – цилиндрический корпус с указанной резьбой
48 – корпус спец. формы

Длина L, мм (xx – для корпуса спец. формы)

Расстояние срабатывания Sp

Способ подключения:
К – кабель  **В** – клеммная колодка 
С – разъем 

Питание:
1 – 10...30 В
2 – ~30...250 В
4 – 220 В перем. или пост. тока

Выходные функции:
1 – p-p-р замык. **2** – n-p-p замык.
3 – p-p-р размык. **4** – n-p-p размык.
5 – p-p-р перекл. **6** – n-p-p перекл.
7 – перем. замык. **8** – перем. размык.

ДАТЧИКИ ЕМКОСТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ

Области применения:
 контроль уровня сыпучих и жидких материалов в емкостях, резервуарах; сигнализация разрыва лент; счет и позиционирование объектов и др.

Марка	Диаметр резьбы, мм	Длина L, мм		Расстояние срабатывания Sp, мм	Принцип срабатывания датчика
		питание 10...30 В	питание ~220В/=220 В		
ВБ1.18М.75.10.X.1.K	18М	75	–	10	воздействие электропроводящего объекта или диэлектрика
ВБ1.30М.65.20.X.X.K	30М	65	65	20	

ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ




Применяются в качестве конечных выключателей в автоматических линиях, станках и т.п. Благодаря нечувствительности к диэлектрикам обладают высокой защищенностью от помех (рук оператора, эмульсии, воды, смазки и т.д.).

Марка	Диаметр резьбы, мм	Длина L, мм		Расстояние срабатывания Sp, мм	Принцип срабатывания датчика
		питание 10...30 В	питание ~220В/=220 В		
ВБ2.08М.X.X.X.X.X	08М	33; 52*	–	1,5*; 2,5*	воздействие металлического, т.е. электропроводящего объекта (например, зубьев шестерен или металл. пластины, прикреплённой к детали оборудования)
ВБ2.12М.X.X.X.X.X	12М	33; 55*; 73	70*; 85	2*; 4*	
ВБ2.18М.X.X.X.X.X	18М	53*; 65; 68	75*; 85; 90	5*; 8*	
ВБ2.30М.X.X.X.X.X	30М	53*; 68	65*; 75; 80	10*; 15	

* стандартные позиции (в наличии на складе)

ДАТЧИКИ ОПТИЧЕСКИЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ

Применяются для регистрации любых объектов, обладают большой дальностью действия, имеют регулятор чувствительности.

Тип датчика	Марка	Расстояние срабатывания Sp, мм	Принцип срабатывания датчика
Диффузный	ВБ3.18М.65.TRX.X.1.K	100 200 (стандарт) 400	
Барьерный излучатель приемник	ВБ3.18М.65.T16000.x.1.K ВБ3.18М.65.R16000.X.1.K	16000 16000	
Лазерный рефлекторный	ВБ3С.18М.65.TRL5000.X.1.K	5000	
Лазерный маркерный	ВБ3МС.48.xx.TRL100.X.1.K	100	на контрастную метку

Примечание. Возможна поставка других модификаций датчиков по спец. заказу.

ВНИМАНИЕ! Датчики, применяемые с приборами ОВЕН (счетчиками импульсов и САУ-М7Е), должны иметь выходную функцию n-p-n, питание датчика 10...30 В.

ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

Серия LA в цилиндрическом корпусе



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для контроля конечных и промежуточных положений металлических частей механизмов, а также в качестве первичных датчиков скорости совместно с тахометрами и счетчиками импульсов.

У обновленной линейки бесконтактных выключателей KIPPRIBOR переработана и полностью обновлена внутренняя элементная база. Это позволило в значительной степени улучшить их эксплуатационные характеристики. Обновленные бесконтактные выключатели серии LA обладают более стабильными характеристиками и лучшей помехозащищенностью. Кроме этого, теперь они оснащены защитой от перегрузки и неправильной полярности, а значит, исключен вариант выхода датчика из строя по причине перегрузки или неверного подключения.






- Применение датчиков серии LA взамен механических конечных выключателей позволяет значительно повысить ресурс работы механизмов.
- Особенность индуктивных выключателей серии LA реагировать только на металлические предметы исключает ложное срабатывание при контроле конечных и промежуточных положений различных металлических частей механизмов.
- Благодаря высоким значениям рабочей частоты переключения они успешно используются в качестве первичных датчиков скорости совместно с тахометрами и счетчиками импульсов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение параметра						
	M08		M12		M18		M30
	DC	DC	AC	DC	AC	DC	AC
Напряжение питания	10...30 VDC	10...30 VDC; 10...60 VDC;	20...250 VAC	10...30 VDC; 10...60 VDC;	20...250 VAC	10...30 VDC; 10...60 VDC;	20...250 VAC
Номинальный ток нагрузки	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 400 mA	≤ 200 mA	≤ 400 mA	≤ 200 mA	≤ 400 mA
Минимальный ток нагрузки	-	-	≥ 5 mA	-	≥ 5 mA	-	≥ 5 mA
Ток утечки	≤ 0,01 mA	≤ 0,01 mA	≤ 1,8 mA	≤ 0,01 mA	≤ 1,8 mA	≤ 0,01 mA	≤ 1,8 mA
Падение напряжения	≤ 2 В	≤ 1,5 В	≤ 8 В	≤ 1,5 В	≤ 8 В	≤ 1,5 В	≤ 8 В
Защита от перегрузки	да	да	нет	да	нет	да	нет
Точка срабатывания защиты	220 mA	220 mA	-	220 mA	-	220 mA	-
Защита от переплюсовки	да	да	-	да	-	да	-
Защита от короткого замыкания	нет						
Гистерезис переключения	≤ 15 % Sr*						
Точность повторения	≤ 1 % Sr*						
Индикация срабатывания	Светодиод						
Материал корпуса	Никелированная латунь						
Материал активной части	Ударопрочный конструкционный пластик						
Температура эксплуатации	-25...+70 °C						
Температурная погрешность	≤ 10 % Sr*						
Степень защиты	IP67						
Электрическое подключение	Кабельный вывод, длина 2 м						

* – Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, определенных температуре и условиях монтажа.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIVOR СЕРИИ LA

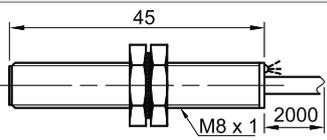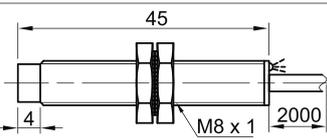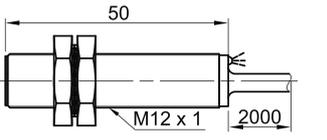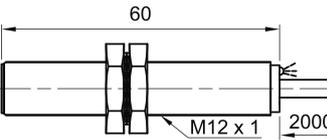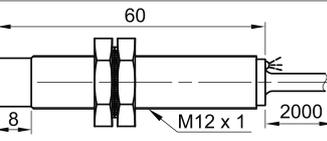Исполнение	Габаритный чертеж	Напряжение питания	Схема подключения	Коммутационная функция	Номинальное расстояние срабатывания	Максимальная частота срабатывания	Модификация		
Диаметр корпуса 8 мм									
Утапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	1 мм	500 Гц	LA08-45.1N1.U1.K		
				NC			LA08-45.1N2.U1.K		
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA08-45.1N4.U1.K		
			PNP трехпроводная	NO			LA08-45.1P1.U1.K		
				NC			LA08-45.1P2.U1.K		
	PNP четырехпроводная	NO+NC	LA08-45.1P4.U1.K						
Неутапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	2 мм	300 Гц	LA08M-45.2N1.U1.K		
				NC			LA08M-45.2N2.U1.K		
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA08M-45.2N4.U1.K		
			PNP трехпроводная	NO			LA08M-45.2P1.U1.K		
				NC			LA08M-45.2P2.U1.K		
	PNP четырехпроводная	NO+NC	LA08M-45.2P4.U1.K						
Диаметр корпуса 12 мм									
Утапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	2 мм	2 кГц	LA12-50.2N1.U1.K		
				NC			LA12-50.2N2.U1.K		
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA12-50.2N4.U1.K		
			PNP трехпроводная	NO			LA12-50.2P1.U1.K		
			NC	LA12-50.2P2.U1.K					
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA12-50.2P4.U1.K		
	10...60 VDC	двухпроводная	NO			LA12-50.2D1.U4.K			
			NC			LA12-50.2D2.U4.K			
Неутапливаемое исполнение		20...250 VAC	трехпроводная*	NO	25 Гц	LA12-60.2A1.U7.K			
				NC		LA12-60.2A2.U7.K			
			10...30 VDC	NPN трехпроводная		NO	4 мм	1 кГц	LA12M-50.4N1.U1.K
						NC			LA12M-50.4N2.U1.K
	NPN четырехпроводная	NO+NC	LA12M-50.4N4.U1.K						
	PNP трехпроводная	NO	LA12M-50.4P1.U1.K						
		NC	LA12M-50.4P2.U1.K						
	PNP четырехпроводная	NO+NC	LA12M-50.4P4.U1.K						
	10...60 VDC	двухпроводная	NO			LA12M-50.4D1.U4.K			
			NC			LA12M-50.4D2.U4.K			
Неутапливаемое исполнение		20...250 VAC	трехпроводная*	NO	25 Гц	LA12M-60.4A1.U7.K			
				NC		LA12M-60.4A2.U7.K			

* – третий провод используется для заземления корпуса.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPRIVOR СЕРИИ LA









(продолжение таблицы)

Исполнение	Габаритный чертеж	Напряжение питания	Схема подключения	Коммутационная функция	Номинальное расстояние срабатывания	Максимальная частота срабатывания	Модификация	
Диаметр корпуса 18 мм								
Утапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	5 мм	1 кГц	LA18-55.5N1.U1.K	
				NC			LA18-55.5N2.U1.K	
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA18-55.5N4.U1.K	
			PNP трехпроводная	NO			LA18-55.5P1.U1.K	
			NC	LA18-55.5P2.U1.K				
			PNP четырехпроводная	NO+NC		LA18-55.5P4.U1.K		
10...60 VDC	двухпроводная	NO	LA18-55.5D1.U4.K					
	NC	LA18-55.5D2.U4.K						
20...250 VAC	трехпроводная*	NO	25 Гц	LA18-55.5A1.U7.K				
	NC	LA18-55.5A2.U7.K						
Неутапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	8 мм	500 Гц	LA18M-55.8N1.U1.K	
				NC			LA18M-55.8N2.U1.K	
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA18M-55.8N4.U1.K	
			PNP трехпроводная	NO			LA18M-55.8P1.U1.K	
			NC	LA18M-55.8P2.U1.K				
			PNP четырехпроводная	NO+NC		LA18M-55.8P4.U1.K		
		10...60 VDC	двухпроводная	NO		LA18M-55.8D1.U4.K		
			NC	LA18M-55.8D2.U4.K				
		20...250 VAC	трехпроводная*	NO		25 Гц	LA18M-55.8A1.U7.K	
			NC	LA18M-55.8A2.U7.K				
Диаметр корпуса 30 мм								
Утапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	10 мм	300 Гц	LA30-55.10N1.U1.K	
				NC			LA30-55.10N2.U1.K	
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA30-55.10N4.U1.K	
			PNP трехпроводная	NO			LA30-55.10P1.U1.K	
			NC	LA30-55.10P2.U1.K				
			PNP четырехпроводная	NO+NC		LA30-55.10P4.U1.K		
10...60 VDC	двухпроводная	NO	LA30-55.10D1.U4.K					
	NC	LA30-55.10D2.U4.K						
	20...250 VAC	трехпроводная*	NO	25 Гц	LA30-80.10A1.U7.K			
		NC	LA30-80.10A2.U7.K					
Неутапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	15 мм	150 Гц	LA30M-55.15N1.U1.K	
				NC			LA30M-55.15N2.U1.K	
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA30M-55.15N4.U1.K	
			PNP трехпроводная	NO			LA30M-55.15P1.U1.K	
			NC	LA30M-55.15P2.U1.K				
			NPN четырехпроводная	NO+NC		LA30M-55.15P4.U1.K		
		10...60 VDC	двухпроводная	NO		LA30M-55.15D1.U4.K		
			NC	LA30M-55.15D2.U4.K				
			20...250 VAC	трехпроводная*		NO	25 Гц	LA30M-80.15A1.U7.K
				NC		LA30M-80.15A2.U7.K		



* – третий провод используется для заземления корпуса.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Датчики постоянного тока

Трехпроводные, NPN, NO
(LA•••••N1.U1.K)Трехпроводные, PNP, NO
(LA•••••P1.U1.K)Трехпроводные, NPN, NC
(LA•••••N2.U1.K)Трехпроводные, PNP, NC
(LA•••••P2.U1.K)Четырехпроводные, NPN, NO+NC
(LA•••••N4.U1.K)Четырехпроводные, PNP, NO+NC
(LA•••••P4.U1.K)Двухпроводные, NO
(LA•••••D1.U4.K)Двухпроводные, NC
(LA•••••D1.U4.K)

Датчики переменного тока

Трехпроводные, NO
(LA•••••A1.U7.K)Трехпроводные, NC
(LA•••••A1.U7.K)

УПАКОВКА



Возможные варианты упаковки

пакет (1 шт.)

Масса одного датчика

LA08 (с диаметром корпуса 8 мм) – не более 40 г
 LA12 (с диаметром корпуса 12 мм) – не более 77 г
 LA18 (с диаметром корпуса 18 мм) – не более 161 г
 LA30 (с диаметром корпуса 30 мм) – не более 247 г

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- Датчик с кабельным выводом длиной 2 м

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

LA X X - X.X X X.X

Диаметр корпуса:

08 – 8 мм
 12 – 12 мм
 18 – 18 мм
 30 – 30 мм

Исполнение:

M – неутпливаемое
 - – утпливаемое

Длина корпуса:

45 – 45 мм
 50 – 50 мм
 55 – 55 мм
 60 – 60 мм
 80 – 80 мм

Расстояние срабатывания (Sn):

1 – 1 мм
 2 – 2 мм
 4 – 4 мм
 5 – 5 мм
 8 – 8 мм
 10 – 10 мм
 15 – 15 мм

Схема подключения:

N – NPN (трехпроводная)
 P – PNP (трехпроводная)
 D – двухпроводная (постоянный ток)
 A – двухпроводная (переменный ток)

Коммутационная функция:

1 – NO
 2 – NC
 4 – NO+NC

Напряжение питания:

U1 – 10...30 VDC
 U4 – 10...60 VDC
 U7 – 20...250 VAC

Тип электрического подключения:

K – кабельный вывод 2 м


Пример обозначения: LA12-55.5N1.U1.K

Вы заказали: Индуктивный датчик с диаметром корпуса 12 мм утпливаемого исполнения с номинальным расстоянием срабатывания 5 мм, схемой подключения – трехпроводной NPN, коммутационной функцией – NO, напряжением питания 10...30 VDC, кабельным выводом 2 м.

Серия LK в прямоугольном корпусе



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКА СЕРИИ LK

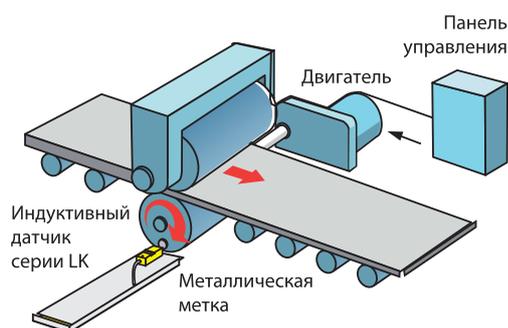

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение параметра		
	Ширина корпуса 8 мм	Ширина корпуса 10 мм	Ширина корпуса 18 мм
Напряжение питания	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC 10...60 VDC
Номинальный ток нагрузки	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
Максимальный ток нагрузки	≤ 100 mA	≤ 100 mA	≤ 100 mA
Ток утечки	≤ 0,01 mA		
Падение напряжения	≤ 1,5 В		
Защита от перегрузки	да	да	да
Точка срабатывания защиты	120 mA	120 mA	220 mA
Защита от переплюсовки	да		
Защита от короткого замыкания	да		
Гистерезис переключения	≤ 15 % Sr*		
Точность повторения	≤ 1 % Sr*		
Индикация срабатывания	Светодиод		
Материал корпуса	Поликарбонат		ABS пластик
Материал активной части	Поликарбонат		ABS пластик
Температура эксплуатации	-25...+70 °C		
Температурная погрешность	≤ 10 % Sr*		
Степень защиты	IP67		
Электрическое подключение	Кабельный вывод, длина 2 м		

* – Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, определенных температуре и условиях монтажа.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ




Для сигнализации конечного или промежуточного положения металлического объекта в автоматических линиях, станках и т.п. Датчики серии LK предназначены для установки в ограниченном пространстве, а также в случаях, когда установка датчиков в цилиндрическом корпусе невозможна либо затруднена. Датчики реагируют на появление металлического предмета в зоне их действия.

У обновленной линейки бесконтактных выключателей KIPPRIBOR переработана и полностью обновлена внутренняя элементная база. Это позволило в значительной степени улучшить их эксплуатационные характеристики. Обновленные бесконтактные выключатели серии LK обладают более стабильными характеристиками и лучшей помехозащищенностью. Кроме этого, теперь они оснащены защитой от перегрузки и неправильной полярности, а значит, исключен вариант выхода датчика из строя по причине перегрузки или неверного подключения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТЧИКОВ СЕРИИ LK

- Компактный пластиковый корпус для установки на плоскость.
- Высокая защищенность от помех благодаря нечувствительности к немагнитным объектам.
- Присоединение с помощью кабеля, длиной 1,5 м.
- LED-индикатор срабатывания.


ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIVOR СЕРИИ LK

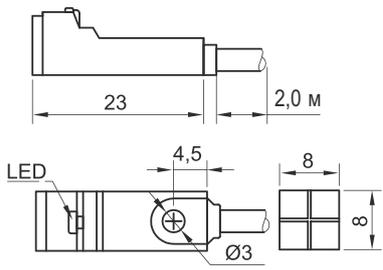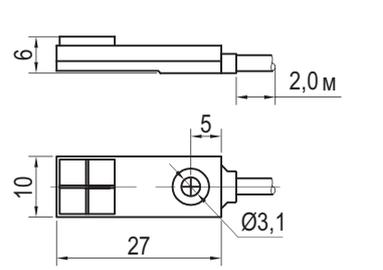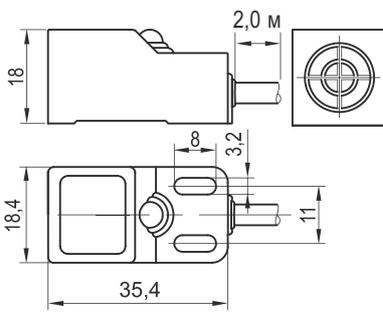Исполнение	Габаритный чертеж	Напряжение питания	Схема подключения	Коммутационная функция	Номинальное расстояние срабатывания	Максимальная частота срабатывания	Модификация	
 Для крепления на плоскость	Ширина корпуса 8 мм							
		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	2,5 мм	500 Гц	LK08M-23.2,5N1.U1.K	
				NC			LK08M-23.2,5N2.U1.K	
			PNP трехпроводная	NO			LK08M-23.2,5P1.U1.K	
				NC			LK08M-23.2,5P2.U1.K	
			NPN трехпроводная	NO			LKF08M-20.2,5N1.U1.K	
				NC			LKF08M-20.2,5N2.U1.K	
	PNP трехпроводная	NO	LKF08M-20.2,5P1.U1.K					
		NC	LKF08M-20.2,5P2.U1.K					
	Ширина корпуса 10 мм							
		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	2 мм	500 Гц	LKF10M-27.2N1.U1.K	
				NC			LKF10M-27.2N2.U1.K	
			PNP трехпроводная	NO			LKF10M-27.2P1.U1.K	
				NC			LKF10M-27.2P2.U1.K	
			NPN трехпроводная	NO			4 мм	LKF10M-27.4N1.U1.K
				NC			LKF10M-27.4N2.U1.K	
	PNP трехпроводная	NO	LKF10M-27.4P1.U1.K					
		NC	LKF10M-27.4P2.U1.K					
	Ширина корпуса 18 мм							
		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	4 мм	500 Гц	LK18M-35.4N1.U1.K	
				NC			LK18M-35.4N2.U1.K	
			PNP трехпроводная	NO			LK18M-35.4P1.U1.K	
				NC			LK18M-35.4P2.U1.K	
		NPN четырёхпроводная	NO+NC	LK18M-35.4N4.U1.K				
PNP четырёхпроводная			NO+NC	LK18M-35.4P4.U1.K				
10...60 VDC		двухпроводная	NO	LK18M-35.4D1.U4.K				
			NC	LK18M-35.4D2.U4.K				
10...30 VDC		NPN трехпроводная	NO	12 мм	LK18M-35.12N1.U1.K			
			NC		LK18M-35.12N2.U1.K			
		PNP трехпроводная	NO		LK18M-35.12P1.U1.K			
			NC		LK18M-35.12P2.U1.K			
		NPN четырёхпроводная	NO+NC		LK18M-35.12N4.U1.K			
			PNP четырёхпроводная		NO+NC	LK18M-35.12P4.U1.K		
10...60 VDC	двухпроводная	NO	LK18M-35.12D1.U4.K					
		NC	LK18M-35.12D2.U4.K					


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Датчики с напряжением питания 10...30 VDC


Трехпроводные, NPN, NO
(LK/LKF•M-••N1.U1.K)




Трехпроводные, PNP, NO
(LK/LKF•M-••P1.U1.K)




Трехпроводные, NPN, NC
(LK/LKF•M-••N2.U1.K)




Трехпроводные, PNP, NC
(LK/LKF•M-••P2.U1.K)




Четырехпроводные, NPN, NO+NC
(LK/LKF•M-••N4.U1.K)




Четырехпроводные, PNP, NO+NC
(LK/LKF•M-••P4.U1.K)



Двухпроводные NO
(LK/LKF•M-••D1.U4.K)



Двухпроводные NC
(LK/LKF•M-••D2.U4.K)



УПАКОВКА



Возможные варианты упаковки	пакет (1 шт.)
Масса одного датчика	LK08 (ширина корпуса 8 мм) – не более 12 г LK/LKF10 (ширина корпуса 10 мм) – не более 20 г LK18 (ширина корпуса 18 мм) – не более 58 г

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Датчик с кабелем присоединения (для LKF – 1,5 м, для остальных – 2 м)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

L X X M - X . X X X . X X

Расположение чувствительной части:

- K:** с торца
- KF:** сверху

Ширина корпуса:

- 08:** 8 мм
- 10:** 10 мм
- 18:** 18 мм

Исполнение:

- M:** Неуталиваемое

Длина корпуса:

- 20:** 20 мм
- 23:** 23 мм
- 27:** 27 мм
- 35:** 35 мм

Расстояние срабатывания (Sn):

- 2:** 2 мм
- 2,5:** 2,5 мм
- 4:** 4 мм
- 12:** 12 мм

Схема подключения:

- N:** NPN
- P:** PNP
- D:** двухпроводная (постоянный ток)

Коммутационная функция:

- 1:** NO
- 2:** NC
- 4:** NO+NC

Напряжение питания:

- U1:** 10...30 VDC
- U4:** 10...60 VDC


Тип электрического подключения:

- K:** кабельный вывод 2 м

Пример обозначения: LK18M-35.4N1.U1.K

Вы заказали: Индуктивный датчик с расположением чувствительной части с торца, с прямоугольным корпусом шириной 18 мм, с номинальным расстоянием срабатывания 4 мм; схемой подключения – трехпроводной NPN, коммутационной функцией – NO; напряжением питания 10...30 VDC; кабельным выводом 2 м.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА




ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА И СРЕДСТВА ИНДИКАЦИИ

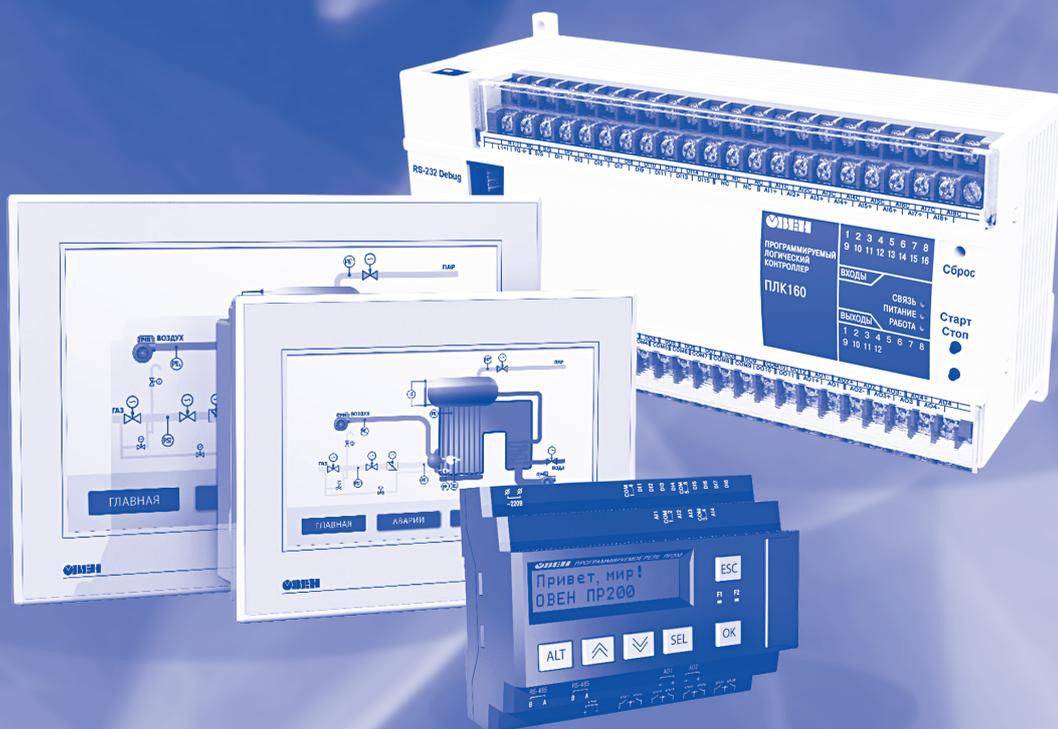

КАТАЛОГ 2016

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ

ОВЕН ПР110 ОВЕН ПР114 ОВЕН ПР200

Программируемые реле



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Линейка программируемых реле ОВЕН ПР предназначена для построения локальных автоматизированных систем управления на основе релейной логики: задач релейной защиты и контроля; управления наружным и внутренним освещением, освещением витрин; управления технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами).




- Различные виды исполнения (по питанию, по типу входов/выходов, по количеству входов/выходов).
- Компактный корпус на DIN-рейку.
- Широкий климатический диапазон: $-20...+55\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Наличие часов реального времени (в зависимости от модификации).
- Возможность интеграции в сети RS-485, протокол Modbus-Slave/Master (при использовании совместно с ПР-МИ485 – для ПР110/ПР114 и ПР-ИП485 – для ПР200).
- Простая, интуитивно понятная среда программирования с широкими возможностями.
- Возможность создания и отладки проекта без прибора.

Внимание!
Программирование ОВЕН ПР110, ПР114 возможно только с помощью комплекта для программирования ОВЕН ПР-КП20.




TU 4252-004-46526536-2009 (ПР110)
TU 4252-007-46526536-2012 (ПР114)
TU 4252-009-46526536-2015 (ПР200)
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности (ПР110, ПР114)


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПР110

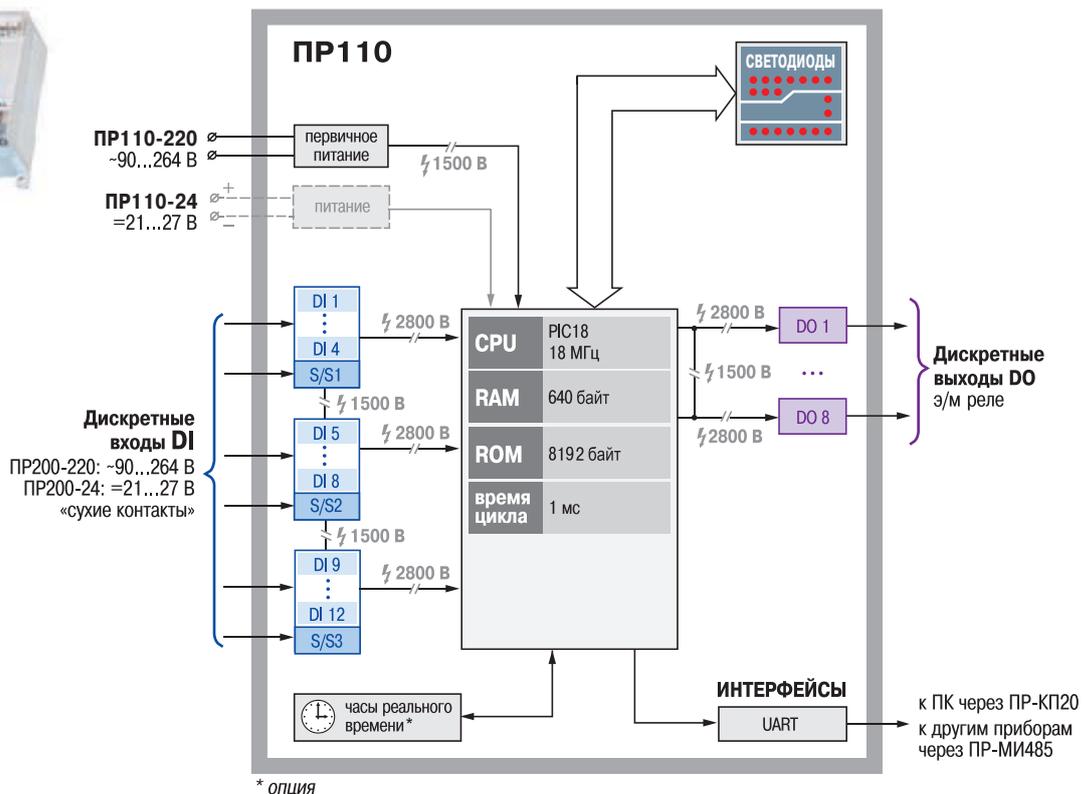

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПР114

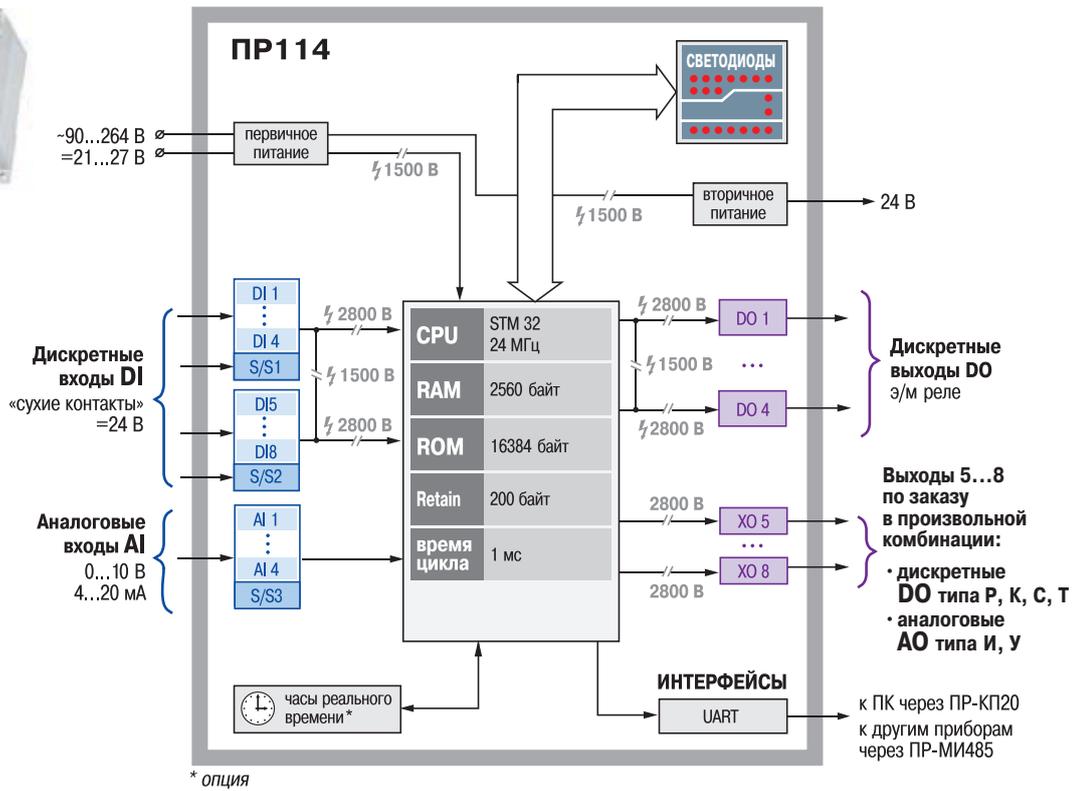

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПР200

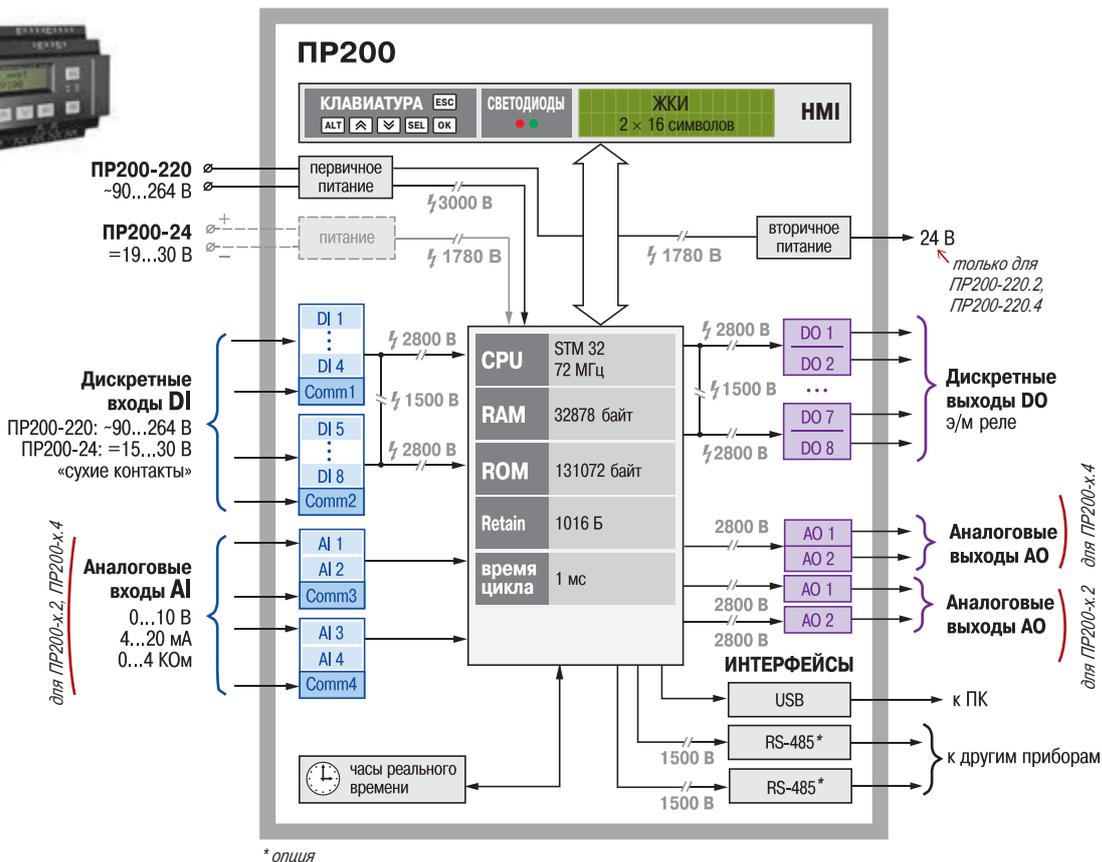

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПР110/ПР114/ПР200

Прибор	ПР110				ПР114
Модификации	ПР110-220.8ДФ.4Р-х	ПР110-220.12ДФ.8Р-х	ПР110-24.8Д.4Р-х	ПР110-24.12Д.8Р-х	ПР114-8Д4А.РРРРхххх-х
	Программируемое реле для дискретных локальных систем				Программируемое реле с поддержкой аналоговых сигналов для локальных систем
					
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> Программа на 63 ФБ и 150 функций Питание прибора и входов от сети переменного тока Подключение к сети RS-485 с помощью модуля ПР-МИ485 				<ul style="list-style-type: none"> ФБ – до 16384 Универсальный источник питания Подключение к сети RS-485 с помощью модуля ПР-МИ485 Работа с унифицированными налоговыми сигналами 4...20 мА, 0...10 В Наличие 4-х заказных выходов (дискретные или аналоговые) Работа с вещественными числами Возможность сохранять значения переменных

Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование

Мин. время цикла	1 мс (зависит от сложности программы)				
Макс. количество ФБ	63				до 16 000
Макс. количество функций	400				не ограничено
Макс. кол-во переменных для сетевого обмена	64 (32 – на чтение, 32 – на запись)				64 (32 – на чтение, 32 – на запись)
Объем памяти для энергонезависимых переменных	—				136 байт
Часы реального времени	устанавливаются по заказу, погрешность точности хода – 2 с/сут. при t= 8-25 °С				

Индикация и элементы управления

Светодиодная индикация на передней панели	светодиоды состояния входов/выходов				светодиоды состояния входов/выходов
Тип дисплея	—				
Поддерживаемые языки	—				
Количество кнопок	—				

Интерфейсы связи

Интерфейсы	1×RS-485 (при подключении интерфейсного модуля)				
Поддерживаемые протоколы	Modbus ASCII/RTU, Slave				
Скорость передачи данных	9600...115200 бит/с				
Гальваническая развязка	—				
Программирование	через программатор ПР-КП20				

Дискретные входы (DI)

Кол-во дискретных входов	8	12	8	12	8
Подключаемые входные устройства	коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)				
	—				• датчики, имеющие на выходе транзистор р-п-р-типа с открытым коллектором
Напряжение питания дискретных входов	90...264 В		21...27 В		21...27 В
Макс. входной ток	9 мА		9 мА		15 мА
Ток «логической единицы»	0,3...1,2 мА		3,5...9 мА		2...15 мА
Уровень сигнала «логической единицы»	110...264 В		9...27 В		15...30 В
Уровень сигнала «логического нуля»	0...20 В		0...2 В		-3...+5 В
Гальваническая развязка	групповая по 4 входа (1...4, 5...8, 9...12)				групповая по 4 входа (1...4, 5...8)
Электрическая прочность изоляции	2800 В				

PR200

PR200-220.1

PR200-220.2

PR200-220.4

PR200-24.1

PR200-24.2

PR200-24.4

Программируемое реле с индикацией для распределенных систем



- ФБ – до 16384
- Встроенный символьный экран 2 строки по 16 символов
- До двух встроенных интерфейса RS-485
- Режимы Master/Slave (протокол Modbus)
- Работа с унифицированными аналоговыми сигналами 4...20 мА, 0...10 В
- Работа с высокоомными датчиками температуры
- Встроенный ПИД-регулятор
- Работа с вещественными числами
- Возможность сохранять значения переменных
- Работа с потенциометром 0...4 кОм
- Добавление интерфейсов RS-485 с помощью модуля PR-ИП485
- Увеличение количества дискретных входов/выходов с помощью модуля расширения PR-M

1 мс (зависит от сложности программы)

до 16 000

не ограничено

ограничено для Slave объемом Retain; для Master – 65 535

1016 байт

тип элемента питания – литиевый, CR2032,
ресурс – 8 лет,
погрешность точности хода – 3 с/сут. при $t = 8-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

2 программируемых светодиода

текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов

русский, английский

6

2×RS-485 (при установке интерфейсных плат PR-ИП485)

Modbus ASCII/RTU, Master/Slave

9600...115200 бит/с

1500 В

USB-mini

8

коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)

—	• датчики, имеющие на выходе транзистор р-п-р-типа с открытым коллектором
90...264 В	15...30 В
9 мА	5 мА
0,7...1,4 мА	0...1 мА
159...264 В	15...30 В
0...40 В	-3...+5 В

групповая по 4 входа (1...4, 5...8)

2800 В, групповая – 1780 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПР110/ПР114/ПР200

Прибор	ПР110				ПР114
Модификации	ПР110-220.8ДФ.4Р-х	ПР110-220.12ДФ.8Р-х	ПР110-24.8Д.4Р-х	ПР110-24.12Д.8Р-х	ПР114-8Д4А.PPPРxxxx-х
Аналоговые/дискретные входы (AI/DI)					
Количество аналоговых/дискретных входов	—				4
Переключение режимов AI	—				программное переключение
Режим аналогового входа					
Тип измеряемых сигналов	—				0...10 В 4...20 мА
Входное сопротивление	—				67 кОм
Предел основной приведенной погрешности	—				±0,5 %
Период обновления результатов измерения четырех каналов	—				не более 10 мс
Режим дискретного входа					
Напряжение «логической единицы» (ток в цепи)	—				14...30 В (1,0...2,6 мА)
Напряжение «логического нуля» (ток в цепи)	—				0...11 В (не более 0,2 мА)
Гальваническая развязка	—				нет
Выходы: дискретные (DO) и аналоговые (AO)					
Количество дискретных выходов	4	8	4	8	8 – общее количество выходов, из них: • 4 первых – дискретные (Р – э/м реле) • 4 остальных – по заказу, аналоговые (И, У) или дискретные (Р, К, С, Т)
Тип дискретного выходного элемента	Р – электромагнитное реле (нормально-открытое)				
Количество аналоговых выходов	—	—	—	—	
Тип аналогового выходного элемента	—	—	—	—	
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно для дискретных выходных элементов	не более 10 мс				
Гальваническая развязка дискретных выходов	индивидуальная				
Электрическая прочность изоляции	1500 В				
Электрические параметры					
Напряжение питания	~90...264 В		=21...27 В		=21...27 В / ~90...264 В (универсальное)
Потребляемая мощность	не более 6 ВА				не более 6 ВА
Гальваническая развязка	есть, 1500 В		—		есть, 1500 В
Встроенный источник питания	—	—	—	—	=24 В, 145 мА max
Конструктивное исполнение					
Тип корпуса	корпус для крепления на стену или на DIN-рейку шириной 35 мм				
Габаритные размеры	63×110×73 ± 1 мм	96×110×73 ± 1 мм	63×110×73 ± 1 мм	96×110×73 ± 1 мм	96×110×73 ± 1 мм
Климатическое исполнение	IP20, -20...+55 °С				
Масса прибора, не более	0,6 кг				

(продолжение таблицы)

ПР200					
ПР200-220.1	ПР200-220.2	ПР200-220.4	ПР200-24.1	ПР200-24.2	ПР200-24.4
—	4	—	—	4	—
—	джампер на плате	—	—	джампер на плате	—
—	0...10 В 4...20 мА 0...4 кОм	—	—	0...10 В 4...20 мА 0...4 кОм	—
—	61 кОм	—	—	61 кОм	—
—	±0,5 %	—	—	±0,5 %	—
—	не более 10 мс	—	—	не более 10 мс	—
—	11...30 В (3...5 мА) Задается программно из диапазона 0...10 В (не более 5 мА)	—	—	11...30 В (3...5 мА) Задается программно из диапазона 0...10 В (не более 5 мА)	—
—	0...5 В (не более 2 мА) Задается программно из диапазона 0...10 В (не более 5 мА)	—	—	0...5 В (не более 2 мА) Задается программно из диапазона 0...10 В (не более 5 мА)	—
—	нет	—	—	нет	—
6	8	6	8	6	8
Р – электромагнитное реле (нормально-открытое)					
—	2	2	—	2	2
—	И – ЦАП 4...20 мА	У – ЦАП 0...10 В	—	И – ЦАП 4...20 мА	У – ЦАП 0...10 В
не более 10 мс					
групповая (выходы собраны в группы по 2 шт. и имеют общую клемму)					
2800 В, групповая – 1780 В					
~94...264 В			=19...30 В		
не более 10 ВА	не более 17 ВА		не более 10 ВА		
есть, 2800 В			есть, 1800 В		
—	=24 В, 100 мА max		—		
корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм					
129×86×50 ± 1 мм					
IP20, -20...+55 °С					
0,6 кг					

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПР110/ ПР114

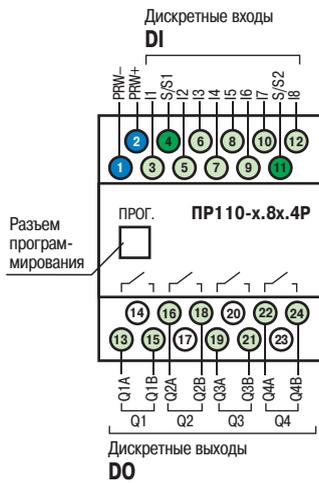


Схема расположения и назначение клемм ПР110-х.8х.4Р

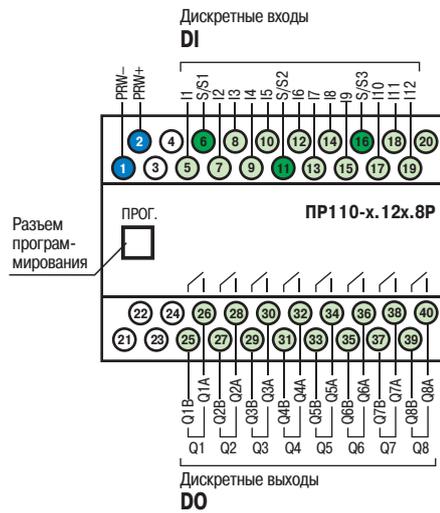


Схема расположения и назначение клемм ПР110-х.12х.8Р



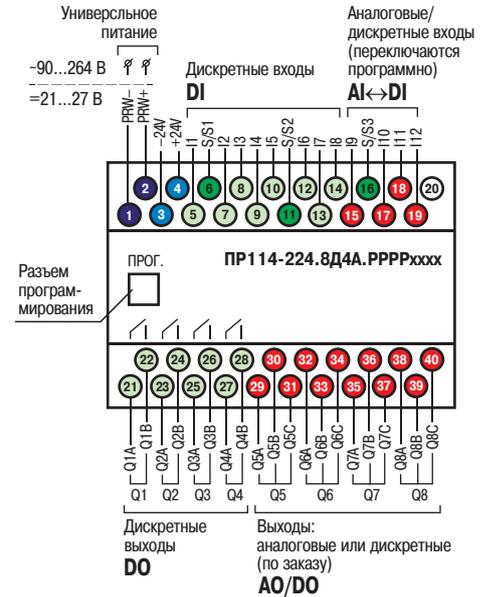


Схема расположения и назначение клемм ПР114


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ ПР110/ПР114/ПР200

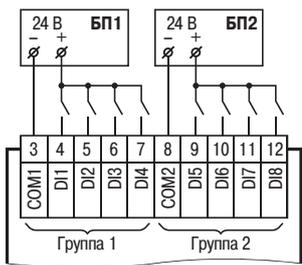


ПР200-24



ПР110/ПР114




ПР200-220

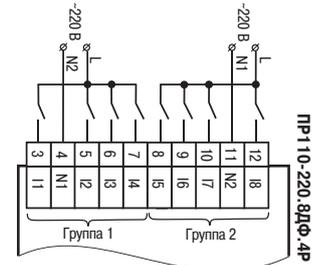


ПР110/ПР114

Схема подключения датчиков типа «сухой контакт» для постоянного тока (=24 В)

Схема подключения дискретных входов для переменного тока (~220 В)

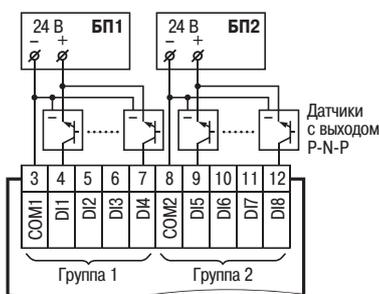

ПР200-24

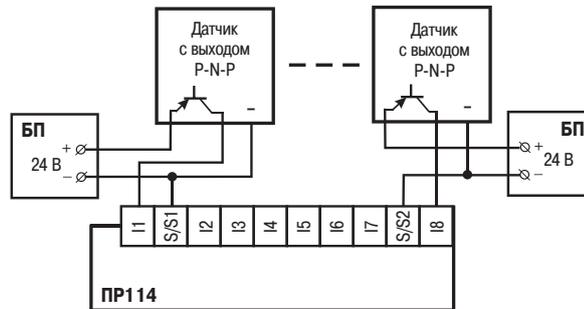

ПР110/ПР114

Схема подключения датчиков, имеющих на выходе транзистор р-п-р-типа с открытым коллектором

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПР200

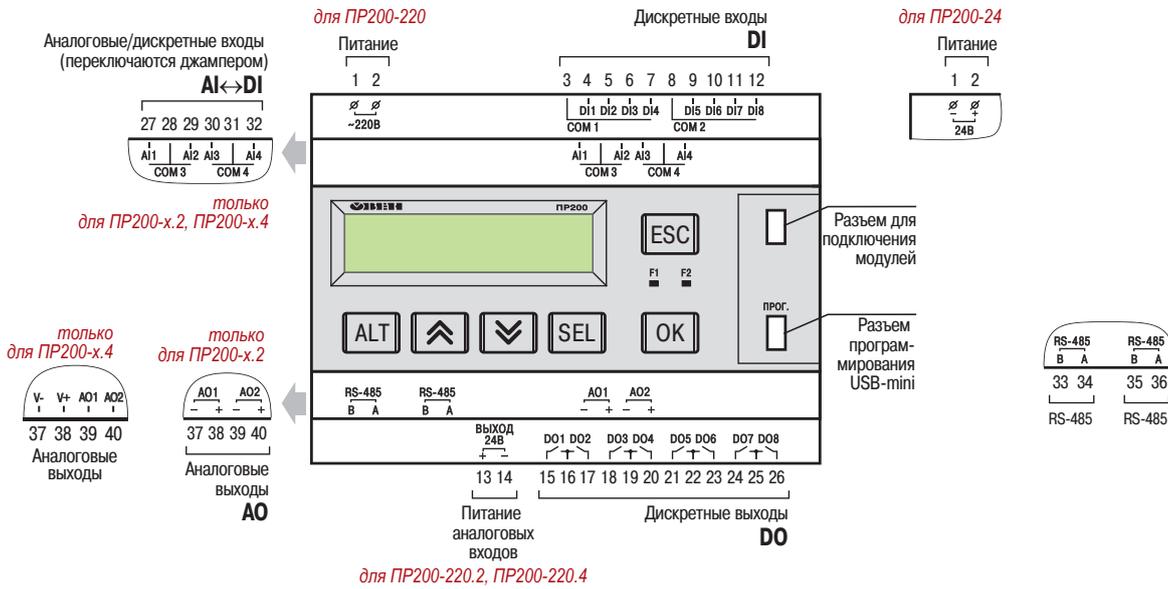


Схема расположения и назначение клемм ПР200


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ/ДИСКРЕТНЫХ (ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ) ВХОДОВ ПР114/ПР200



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАКАЗНЫХ ВЫХОДОВ ПР114

Тип выхода	Схема подключения выходов 5...8
Р э/м реле	
К транзисторная оптопара	
И ЦАП 4...20 мА	
У ЦАП 0...10 В	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ ПР200

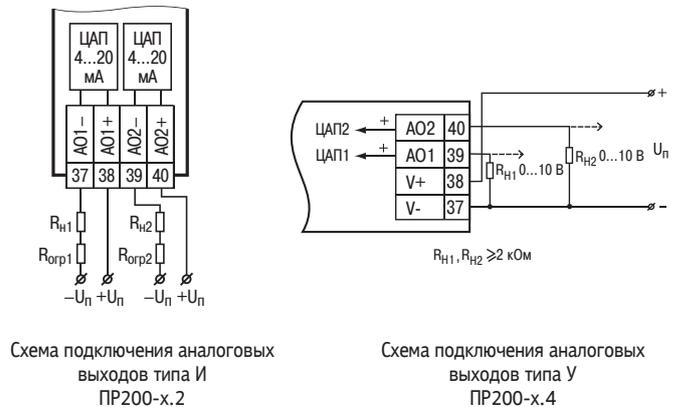

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПР110

Стандартные модификации:

ПР110-Х.ХХ.ХР-Х

Стандартная модификация	Напряжение питания	Кол-во дискретных входов	Тип дискретных входов	Кол-во дискретных выходов	Тип дискретных выходов	Наличие часов реального времени	
ПР110-24.8Д.4Р	=24 В	8	Д – для постоянного тока (24 В)	4	Р – э/м реле	нет	
ПР110-24.8Д.4Р-Ч						Ч – часы реального времени	
ПР110-24.12Д.8Р		12		8		нет	
ПР110-24.12Д.8Р-Ч			Ч – часы реального времени				
ПР110-220.8ДФ.4Р	~220 В	8	ДФ – для переменного тока (220 В)	4			нет
ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч						Ч – часы реального времени	
ПР110-220.12ДФ.8Р		12		8	нет		
ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч			Ч – часы реального времени				

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПР114

Стандартные модификации:

ПР114-224.8Д4А.РРРРХХХХ-Х

Стандартная модификация	Напряжение питания	Кол-во и тип входов	Тип выходов 1...4	Кол-во и тип выходов 5...8	Наличие часов реального времени
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР	224 – универсальное питание =21...27 В, ~90...264 В	8Д4А – • 8 дискретных входов • 4 аналоговых/ дискретных входа (переключаются программно)	РРРР – 4 э/м реле	Р – 4 э/м реле	нет
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч					Ч – часы реального времени
ПР114-224.8Д4А.РРРРКККК				К – 4 оптопары транзисторных п-р-п-типа	нет
ПР114-224.8Д4А.РРРРКККК-Ч					Ч – часы реального времени
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ				2 э/м реле, 2 ЦАП 0...10 В	нет
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ-Ч					Ч – часы реального времени
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРИИ				2 э/м реле, 2 ЦАП 4...20 мА	нет
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРИИ-Ч					Ч – часы реального времени
ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ				4 ЦАП 0...10 В	нет
ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ-Ч					Ч – часы реального времени
ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ	4 ЦАП 4...20 мА	нет			
ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ-Ч		Ч – часы реального времени			

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПР200

Стандартные модификации:

ПР200-Х.Х.Х.0

Стандартная модификация	Напряжение питания	Кол-во и тип входов/выходов	Кол-во интерфейсов	Алгоритм работы
ПР200-24.1.0.0	=24 В	• 8 дискретных входов • 6 дискретных выходов	—	0 – без предустановленного алгоритма работы
ПР200-24.1.1.0			1 × RS-485	
ПР200-24.1.2.0			2 × RS-485	
ПР200-24.2.0.0		• 4 аналоговых/дискретных входа (переключаются джампером) • 8 дискретных выходов • 2 аналоговых выхода 4...20 мА	—	
ПР200-24.2.1.0			1 × RS-485	
ПР200-24.2.2.0			2 × RS-485	
ПР200-24.4.0.0	~220 В	• 4 аналоговых/дискретных входа (переключаются джампером) • 8 дискретных выходов • 2 аналоговых выхода 0...10 В	—	
ПР200-24.4.1.0			1 × RS-485	
ПР200-24.4.2.0			2 × RS-485	
ПР200-220.1.0.0		• 8 дискретных входов • 6 дискретных выходов	—	
ПР200-220.1.1.0			1 × RS-485	
ПР200-220.1.2.0			2 × RS-485	
ПР200-220.2.0.0	• 4 аналоговых/дискретных входа (переключаются джампером) • 8 дискретных выходов • 2 аналоговых выхода 4...20 мА	—		
ПР200-220.2.1.0		1 × RS-485		
ПР200-220.2.2.0		2 × RS-485		
ПР200-220.4.0.0	• 8 дискретных входов • 4 аналоговых/дискретных входа (переключаются джампером) • 8 дискретных выходов • 2 аналоговых выхода 0...10 В	—		
ПР200-220.4.1.0		1 × RS-485		
ПР200-220.4.2.0		2 × RS-485		

СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ OWEN LOGIC

Программа создается пользователем на языке функциональных блоков (ФБ), который полностью соответствует стандарту МЭК 61131-3.

Преимущества:

- Возможность создавать свои блоки (макросы).
- Наличие режима симуляции.
- Наличие внутренних переменных для упрощения составления схем.
- Автоматическое обновление встроенного ПО для OWEN ПР.
- Имеется возможность распечатать схему или сохранить в документ.
- Выведена полная информация об используемых ресурсах.
- Постоянное развитие ПО.
- Полностью русско-язычный интерфейс.
- Онлайн-база макросов (пополняемая).

Обзор функций и функциональных блоков:

- Логические функции («И», «ИЛИ», «НЕ» и т.д.).
- Арифметические функции и функции сравнения.
- Счетчики, триггеры.
- Блоки временных задержек.
- Формирователи сигналов.
- Блоки работы с битами.
- Блоки работы с часами реального времени.

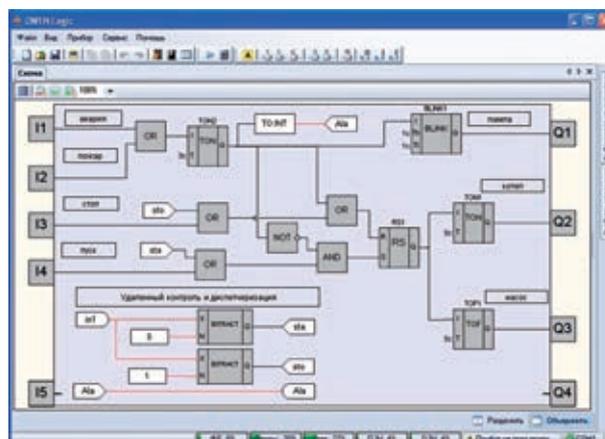


ТАБЛИЦА ОТЛИЧИЙ В ЛИНЕЙКЕ OWEN ПР

ОТЛИЧИЯ МОДИФИКАЦИЙ OWEN ПР110/ПР114/ПР200

Модификация	ПР110-8х.4P	ПР110-12х.4P	ПР114	ПР200-х.1	ПР200-х.2	ПР200-х.4
Питание	=24 В или ~220 В (модификации)	=24 В или ~220 В (модификации)	=24 В/~220 В (универсальное)	=24 В или ~220 В (модификации)	=24 В или ~220 В (модификации)	
Дискретные входы	DI 8	12	8	8	8	
Аналоговые/ дискретные входы	AI DI	—	4 (переключение AI/DI программно)	—	4 (переключение AI/DI джампером на плате)	
Дискретные выходы	DO 4 (P – э/м реле)	8 (P – э/м реле)	4 (P – э/м реле)	6 (P – э/м реле)	8 (P – э/м реле)	
Аналоговые выходы	AO	—	4 (P, K, C, T, И, У – по заказу)	—	2 (I – 4...20 мА)	2 (У – 0...10 В)
Интерфейс	RS-485 (модуль) (ПР-МИ485)			2 × RS-485 (плата) (ПР-ИП485)		
– протокол, режим	Modbus RTU/ASCII, Slave			Modbus RTU/ASCII, Master/Slave		
Шина	—			да, до двух модулей расширения		
Часы реального времени (RTC)	опционально (ионистор)			да (батарея на 8 лет)		
Программирование	ПР-КП20 (USB)			USB встроенное		
Дисплей	—			да, символьный монохромный, 2 строки по 16 символов		
Кнопки	—			6 кнопок		

ОВЕН ПР-МИ485

Интерфейсный модуль

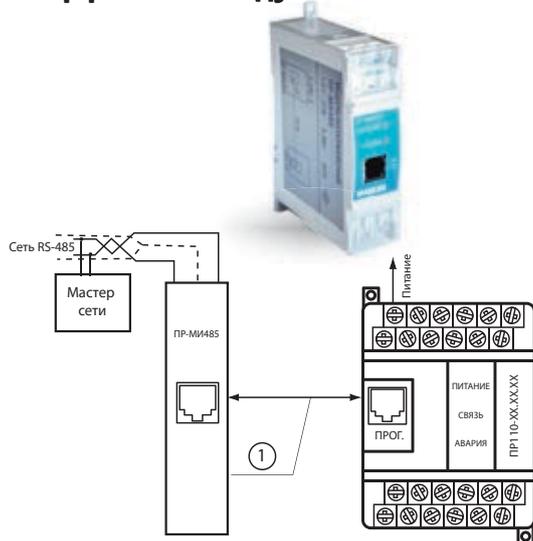


Схема подключения ПР-МИ485 к ОВЕН ПР и сети RS-4851 - кабель «КС8»

Модуль интерфейсный ПР-МИ485 позволяет производить подключение программируемого реле ОВЕН ПР к сети RS-485.

- Опрос состояния входов/выходов ПР.
- Чтение и запись 64 внутренних переменных.
- Поддержка протокола Modbus-Slave (ASCII / RTU).
- Гальваническая изоляция портов RS-485 и ПР110.
- Питание от ПР110.
- Компактный корпус на DIN-рейку (ширина – 28 мм).
- Температурный диапазон: -20...+55 °С.
- Кабель КС8 входит в комплект

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПР-МИ485

ОВЕН ПР-КП20

Комплект для программирования



Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

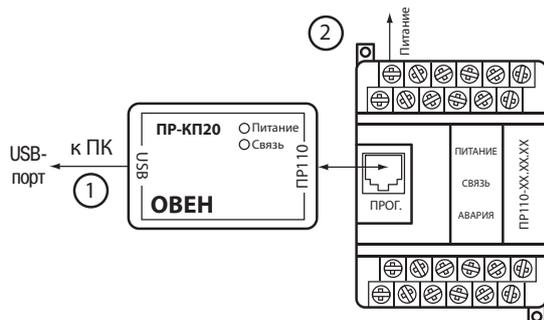


Схема подключения ПР-КП20 к ОВЕН ПР
1 – Кабель «USB 2.0 тип А-В, 1,5м», 2 – Кабель «КС8»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Разъем	USB2.0
Температурный диапазон	-20...+50 °С
Эксплуатируется при относительной влажности	95 % при 35 °С (без конденсации влаги)
Скорость обмена	9600 бит/с
Кабели (в комплекте)	1) USB 2.0 типа А-В (1,5 м) 2) КС8 (RJ12-RJ12 (1 м))
Питание	внешний источник питания не требуется
Корпус	50x35x22 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПР-КП20

ОВЕН ПР-ИП485

Интерфейсная плата



Интерфейсная плата ОВЕН ПР-ИП485 применяется для добавления интерфейса RS-485 в программируемое реле ОВЕН ПР200. Устанавливается самостоятельно пользователем при необходимости.


- Простая установка в посадочные гнезда корпуса ПР200.
- Не занимает дополнительного места на DIN-рейке.
- Работа в режимах Master и Slave.
- Поддержка протокола Modbus (RTU/ASCII).
- Гальваническая изоляция.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПР-ИП485

ОВЕН ПР-М

Модуль расширения

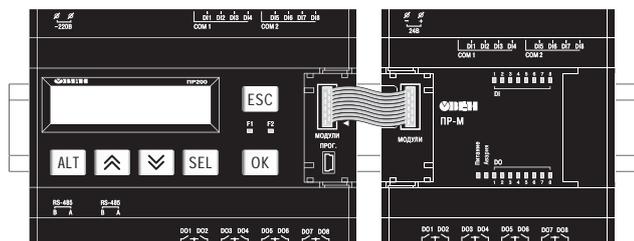

Модуль расширения ОВЕН ПР-М предназначен для увеличения количества дискретных входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200. Модули имеют внутреннюю гальваническую развязку и независимое питание, что обеспечивает дополнительную гальваническую развязку и повышает надежность системы. Можно использовать головное ПР и модули с разным типом питания.

- Подключение к ПР200 через быструю внутреннюю шину.
- Удобство съема и замены модуля даже при плотном монтаже в ограниченном пространстве шкафа.
- Установка без настройки.
- Добавление модуля ввода/вывода в проект в несколько кликов.
- Время реакции аналогично входам ПР200 (не более 10 мс).

Характеристики дискретных входов

Наименование	Значение	
Модификация	ПР-М.220.Д16	ПР-М.24.Д16
Количество дискретных входов	8	8
Подключаемые входные устройства	коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)	
	—	датчики, имеющие на выходе транзистор р-н-р-типа с открытым коллектором
Напряжение питания дискретных входов	90...264 В	15...30 В
Макс. входной ток	9 мА	5 мА
Ток «логической единицы»	0,7...1,4 мА	0...1 мА
Уровень сигнала «логической единицы»	159...264 В	15...30 В
Уровень сигнала «логического нуля»	0...40 В	-3...+5 В
Гальваническая развязка	групповая по 4 входа (1...4, 5...8)	
Электрическая прочность изоляции	2800 В	1780 В

Характеристики дискретных выходов

Наименование	Значение	
Модификация	ПР-М.220.Д16	ПР-М.24.Д16
Количество дискретных выходов	8	8
Тип дискретного выходного элемента	Р – электромагнитное реле (нормально-открытое)	
Максимально допустимый ток нагрузки	5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cosφ > 0,95 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока	
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно	не более 10 мс	
Гальваническая развязка дискретных выходов	групповая (выходы собраны в группы по 2 шт. и имеют общую клемму)	
Электрическая прочность изоляции	2800 В по 2 реле (групповая – 1780 В)	

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПР-М.220.Д16
ПР-М.24.Д16

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ С НМИ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

ОВЕН ПЛК63

ОВЕН ПЛК73

Линейка контроллеров с НМИ
для локальных систем автоматизации

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для построения локальных систем управления и «законченных» масштабируемых решений: в системах HVAC, сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП), АСУ водоканалов, для управления малыми станками и механизмами, пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами, климатическим оборудованием, для автоматизации торгового оборудования.




точек I/O	DI	AI	DO	AO	КЛАСС ТОЧНОСТИ
ПЛК63:	8	8	1...6	5...0	0,5/0,25
ПЛК73:	8	8	4...8	4...0	



ТУ 4252-003-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПЛК63

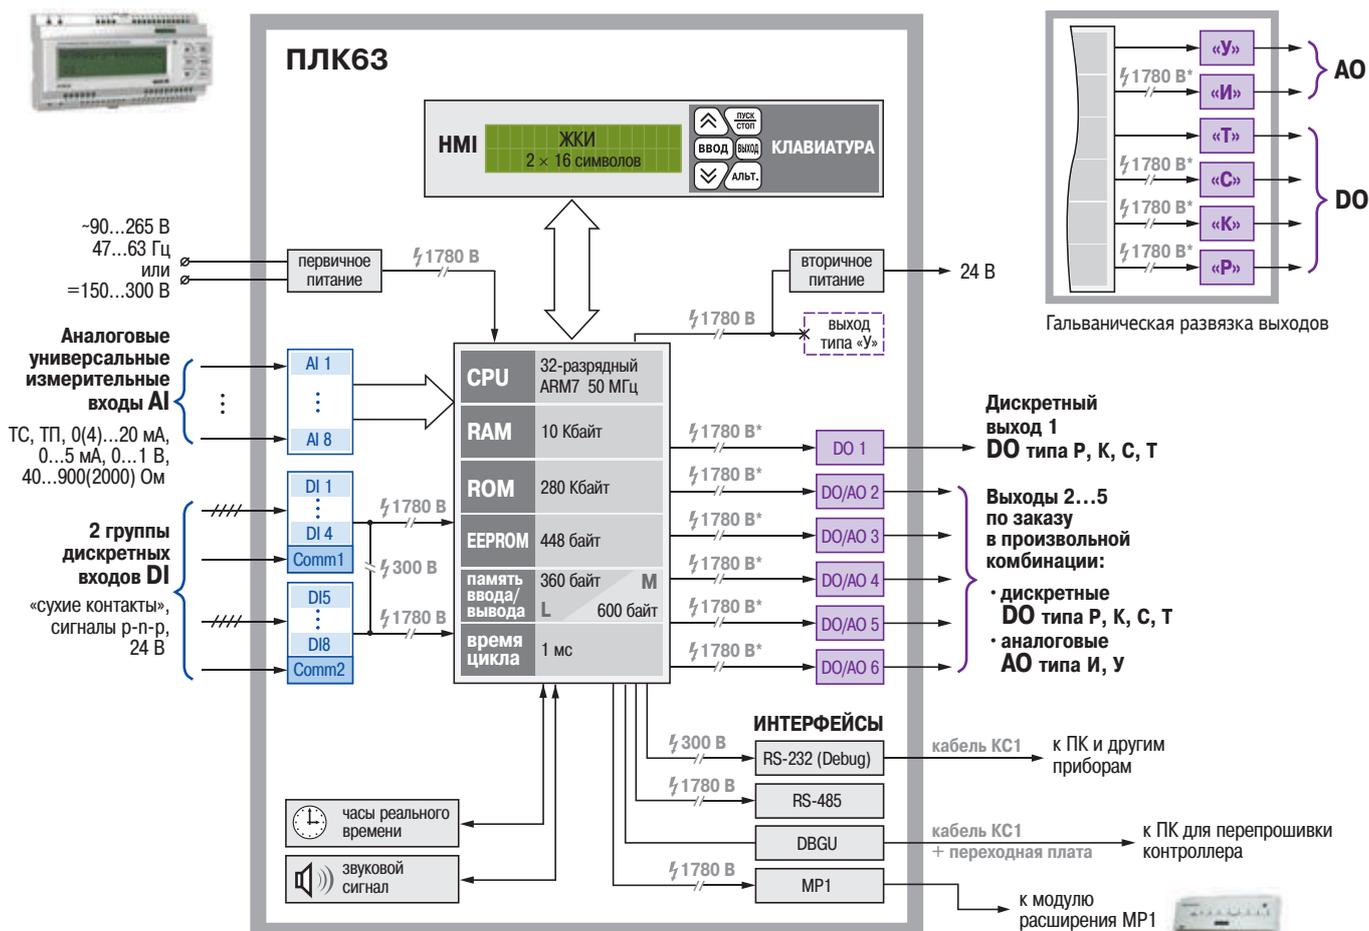

* кроме выходов типа Т, У


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ ПЛК63/ПЛК73

Линейка контроллеров с встроенными средствами человеко-машинного интерфейса.

- Возможность управлять технологическим процессом непосредственно с лицевой панели контроллера:
 - встроенный текстовый монохромный дисплей – 2 или 4 строки по 16 символов – для конфигурирования ПЛК, редактирования параметров программы, вывода информации о ходе процесса и сигнализации;
 - наличие 6 (ПЛК63) или 9 (ПЛК73) кнопок управления – для настройки режимов индикации, задания значений параметров.

- Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).
- Возможность создания пользовательских программ с привязкой к реальному времени – встроенные часы реального времени (RTC) с автономным питанием.
- Два варианта конструктивного исполнения:
 - ПЛК63 – для крепления на DIN-рейку при размещении в автоматный щит;
 - ПЛК73 – для крепления на лицевую панель щита.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПЛК73

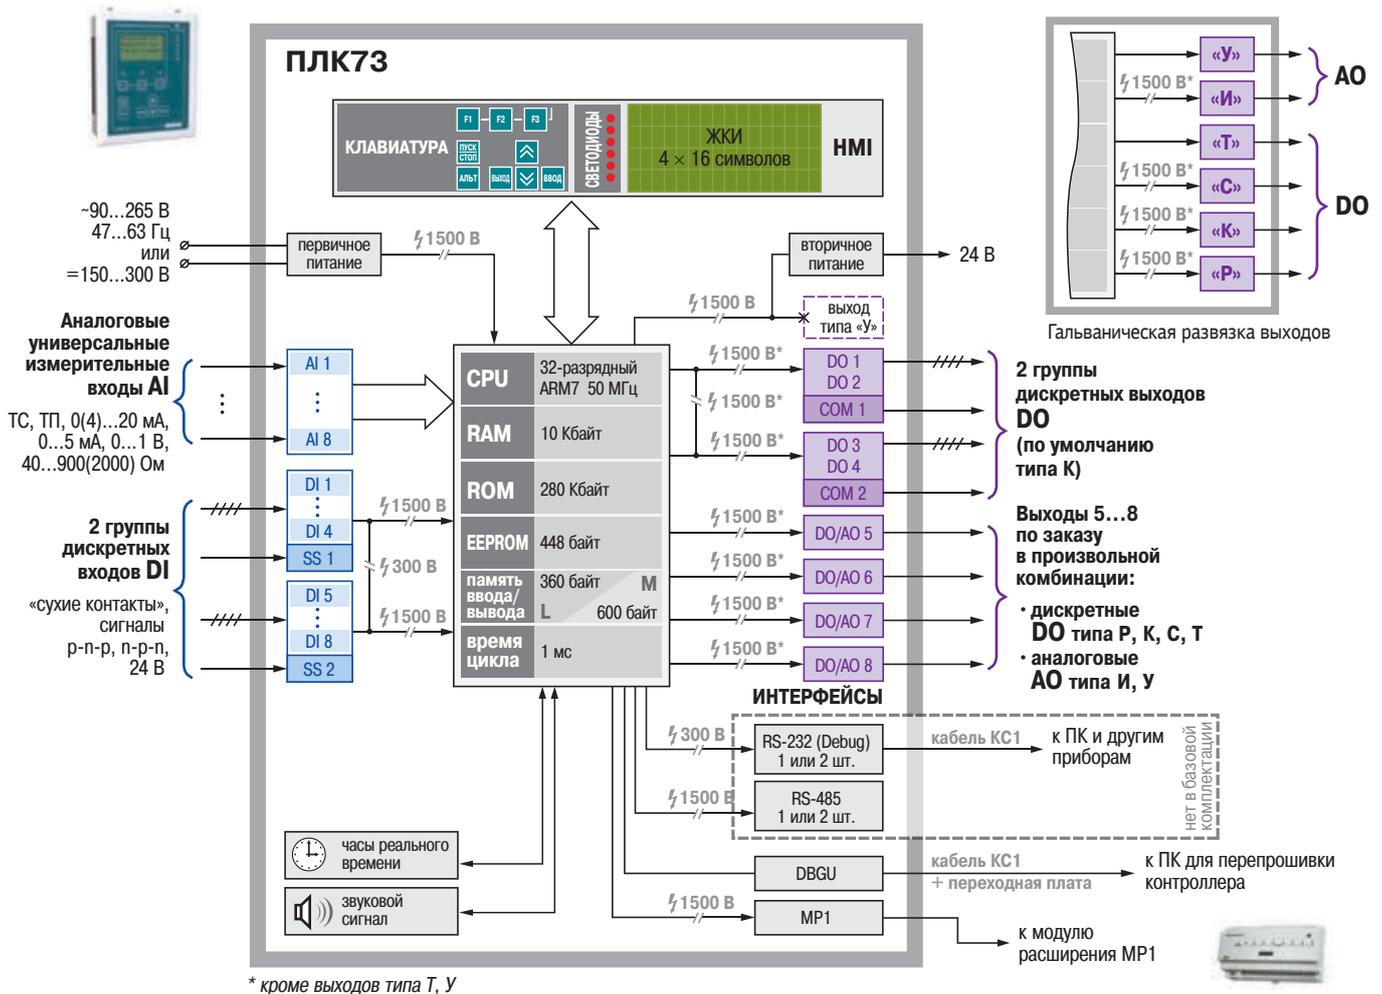

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК63/ПЛК73

Контроллер	ПЛК63	ПЛК73
	<p>Контроллер с HMI для локальных систем автоматизации в корпусе на DIN-рейку для размещения в автоматный щит</p> 	<p>Контроллер с HMI для локальных систем автоматизации в корпусе для крепления на лицевую панель щита</p> 
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> • Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм, степень защиты со стороны передней панели IP20 • Дисплей 2 строки по 16 символов • 6 кнопок управления на лицевой панели • Входы/выходы: 8AI/ 8DI/ 6 выходов (1DO + 5 по заказу DO или AO) • Последовательные интерфейсы RS-485, RS-232 	<ul style="list-style-type: none"> • Корпус для крепления на лицевую панель щита, степень защиты со стороны передней панели IP55 • Дисплей 4 строки по 16 символов + 6 светодиодов • 9 кнопок управления на лицевой панели • Входы/выходы: 8AI/ 8DI/ 8 выходов (4DO + 4 по заказу DO или AO) • Последовательные интерфейсы RS-485, RS-232 – 0...2 шт. (интерфейсная плата расширения ПИ73 приобретается дополнительно)
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование		
Центральный процессор	32-разрядный RISC-процессор на базе ядра ARM7 (50 МГц)	
Объем оперативной памяти	10 Кбайт (SDRAM)	
Объем энергонезависимой памяти хранения ядра CODESYS, программ и архивов	280 Кбайт	
Размер Retain-памяти (EEPROM)	448 байт	
Объем памяти ввода-вывода	<ul style="list-style-type: none"> • 600 байт для ПЛКxx-M • 360 байт для ПЛКxx-L 	
Минимальное время выполнения цикла ПЛК	1 мс	
Дополнительное оборудование	<ul style="list-style-type: none"> • часы реального времени с автономным питанием (литиевый элемент CR2032), ресурс 7 лет, емкость 210 мАч, погрешность точности хода не более 3 с/сут • встроенный источник выдачи звукового сигнала (частота 10...15 000 Гц, громкость 70 Дб при частоте 3200 Гц) 	
Элементы человеко-машинного интерфейса		
Тип дисплея	Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой	
Количество знакомест	2 × 16 символов	4 × 16 символов
Количество кнопок	6	9
Количество светодиодов	–	6
Интерфейсы связи		
Интерфейсы	RS-485, RS-232	RS-485, RS-232 (при установке дополнительной платы расширения ПИ73)
Режим работы интерфейсов	Master (с использованием библиотек сетевого обмена), Slave	
Поддерживаемые протоколы	ОВЕН, Modbus-RTU/ASCII, GateWay (протокол CODESYS)	
RS-485	Скорости передачи данных	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
	Тип используемого кабеля	витая пара
	Гальваническая развязка	индивидуальная, 1780 В
RS-232	Скорости передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> • 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с – в режиме Master • 15200 бит/с – в режиме Slave (параметры заданы жестко)
	Тип используемого кабеля	KC1 – для связи с CODESYS, KC2 – для связи с приборами
	Гальваническая развязка	индивидуальная, 300 В
Дискретные входы		
Количество дискретных входов	8	
Подключаемые входные устройства	Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)	
	датчики, имеющие на выходе транзистор р-п-р-типа с открытым коллектором	датчики, имеющие на выходе транзистор р-п-р-типа с открытым коллектором
	—	датчики, имеющие на выходе транзистор р-п-р-типа
	дискретные сигналы 24±3 В	
Максимальная частота входного сигнала	50 Гц (при скважности 2)	15 Гц (при скважности 2)
Напряжение питания входов	24±3 В	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК63/ПЛК73

(продолжение таблицы)

Контроллер	ПЛК63	ПЛК73
Максимальный входной ток	не более 9 мА (при напряжении питания 27 В)	не более 11 мА (при напряжении питания 27 В)
Уровень сигнала «логической единицы» для постоянного напряжения / ток в цепи	12...27 В / не менее 4,5 мА	15...27 В / не менее 4,5 мА
Уровень сигнала «логического нуля» для постоянного напряжения / ток в цепи	0...4 В / не более 1,5 мА	3...5 В / не более 1,5 мА
Миним. длительность входного импульса	5 мс	
Гальваническая развязка	групповая (по 4 входа)	
Электрическая прочность изоляции	1780 В (между группами и другими цепями)	1500 В (между группами и другими цепями)
Аналоговые входы		
Количество аналоговых входов	8	
Типы подключаемых датчиков	см. таблицу «Типы датчиков и сигналов, подключаемых к аналоговым входам»	
Полное время преобразования входного сигнала	не более 0,8 с – для ТС не более 0,4 с – для ТП с включенной компенсацией холодного спая и унифицированных сигналов	
Период выборки для 8 входов	не более 6,4 с – для ТС не более 3,2 с – для ТП с включенной компенсацией холодного спая и унифицированных сигналов	
Предел основной приведенной погрешности	±0,5 % – для ТП ±0,25 % – для ТС и унифицированных сигналов	
Разрядность АЦП	15 бит	
Выходы (дискретные и аналоговые)		
Количество выходов	6, из них: • 1 – дискретный • 5 – любого типа (дискретные или аналоговые, определяется при заказе)	8, из них: • 4 первых – дискретные (по умолчанию типа К) • 4 остальных – любого типа (дискретные или аналоговые, определяется при заказе)
Типы выходных элементов и их характеристики	см. таблицу «Характеристики дискретных и аналоговых выходных элементов»	
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно для дискретных выходных элементов	не более 100 мс	
Гальваническая изоляция выходов	есть, индивидуальная, кроме выходов типа Т, У	
Электрическая прочность изоляции	1500 В	
Дополнительные дискретные выходные элементы	8 штук при подключении модуля MP1	
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения		
Среда программирования	CODESYS 2.3	
Интерфейс для программирования и отладки в CODESYS	RS-232	Debug
Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения	Debug	Debug
Электрические параметры		
Напряжение питания	• переменный ток: 90...265 В 47... 63 Гц • постоянный ток: 150...300 В	
Потребляемая мощность	не более 18 ВА	
Параметры встроенного вторичного источника питания	выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА	
Гальваническая изоляция	есть	
Электрическая прочность изоляции	1500 В	
Конструктивное исполнение		
Тип корпуса	Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм в форм-факторе под автоматный щит	Корпус щитового крепления
Габаритные размеры корпуса	(157×86×58) ±1 мм	(129×160×50) ±1 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP20	IP55
Масса контроллера	не более 0,5 кг	
Средний срок службы	8 лет	

ТИПЫ ДАТЧИКОВ И СИГНАЛОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К АНАЛОГОВЫМ ВХОДАМ

Наименование	Диапазон измерений	Значение единицы младшего разряда	Предел основной приведенной погрешности
Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006 или термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009			
Pt50 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C	0,1°	±0,25 %
50П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C	0,1°	
Cu50 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C	0,1°	
50М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-190...+200 °C	0,1°	
Pt100 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C	0,1°	
100П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C	0,1°	
Cu100 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C	0,1°	
100М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-190...+200 °C	0,1°	
Pt500 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+650 °C	0,1°	
500П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+650 °C	0,1°	
Pt1000 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+650 °C	0,1°	
1000П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+650 °C	0,1°	
Ni1000 ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C	0,1°	
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001			
ТХК (L)	-200...+800 °C	0,1°	±0,5 %
ТХА (K)	-200...+1300 °C	0,1°	
Датчики с унифицированным выходным сигналом и сигналом сопротивления			
- резистивный (40...900 Ом)	0...100 %	0,1 %	±0,25 %
- резистивный (0,04...2 кОм)	0...100 %	0,1 %	
- токовый 0...20 мА	0...100 %	0,1 %	
- токовый 4...20 мА	0...100 %	0,1 %	
- токовый 0...5 мА	0...100 %	0,1 %	
- напряжения 0...1 В	0...100 %	0,1 %	

Примечания:

1) α – температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °C, к его сопротивлению, измеренному при 0 °C (R_0), деленное на 100 °C и округленное до пятого знака после запятой.


2) Для работы с контроллером могут быть использованы только изолированные термоэлектрические преобразователи с незаземленными рабочими спаями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ И АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Обозн.	Тип выхода	Технические характеристики	
Р	Реле электромагнитные	Максимальный коммутируемый ток	<ul style="list-style-type: none"> • 1 А при напряжении не более 250 В переменного тока, 50 Гц и $\cos \varphi > 0,4$ • 4 А при напряжении не более 250 В переменного тока, 50 Гц и $\cos \varphi > 0,8$ • 4 А при напряжении не более 100 В постоянного тока
		Механический ресурс реле (число циклов переключения)	<ul style="list-style-type: none"> • не менее 300 000 циклов при макс. коммутируемой нагрузке • не менее 500 000 циклов при половине макс. коммутируемой нагрузки
К	Оптопары транзисторные п-р-п-типа	Максимальный коммутируемый ток	400 мА при напряжении не более 60 В постоянного тока
С	Оптопары симисторные	Максимальный коммутируемый ток	50 мА при напряжении не более 300 В переменного тока
Т	Выход для управления внешним твердотельным реле	Выходное напряжение	4...6 В, в зависимости от сопротивления нагрузки
		Максимальный выходной ток	50 мА
У	ЦАП «параметр-напряжение 0...10 В»	Диапазон выходного сигнала	0...+10 В
		Сопротивление нагрузки	не менее 2000 Ом
		Предел основной приведенной погрешности	±0,5 %
		Напряжение внешнего источника питания	15...27 В
		Разрядность ЦАП	10 бит
И	ЦАП «параметр-ток 4...20 мА»	Диапазон выходного сигнала	4...20 мА
		Сопротивление нагрузки	не более 900 Ом
		Предел основной приведенной погрешности	±0,5 %
		Напряжение внешнего источника питания	15...27 В, питание от «токовой петли»
		Разрядность ЦАП	10 бит

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

Протокол	Интерфейс	Применение
ОВЕН	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Мх110, МР1. Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.
Modbus RTU Modbus ASCII	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей, связь со SCADA-системами
GateWay (протокол CODESYS)	RS-232	Программирование контроллера, отладка пользовательской программы

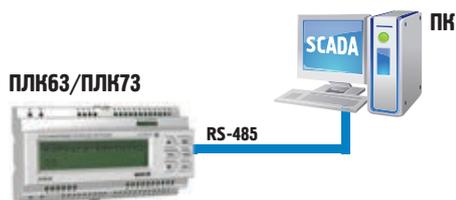

Организация связи с ПК или ПЛК верхнего уровня



Увеличение числа точек ввода/вывода



Подключение внешних устройств (например, GSM-модема)



Расширение количества выходов путем подключения модуля MP1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛК63





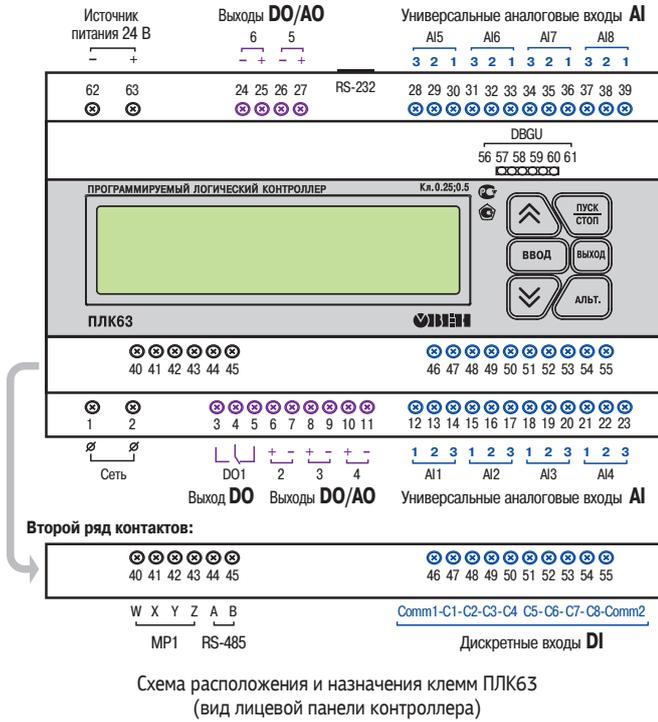



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛК73

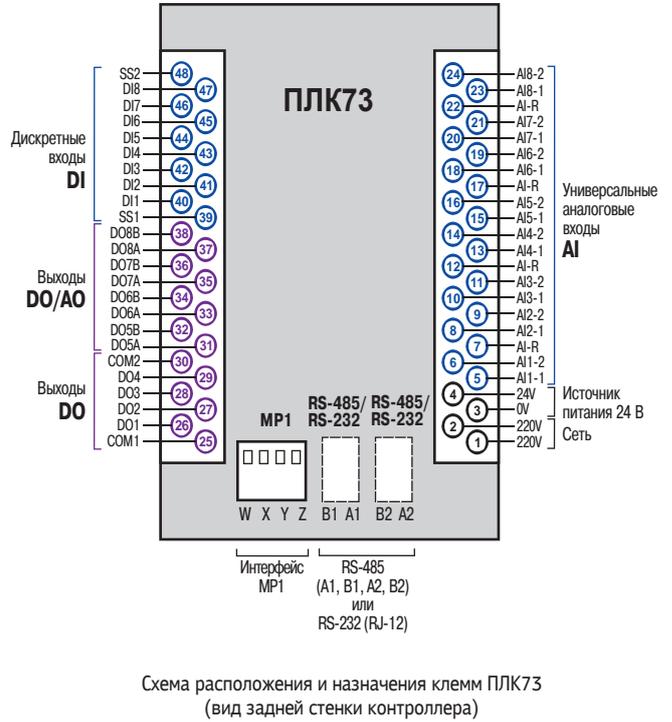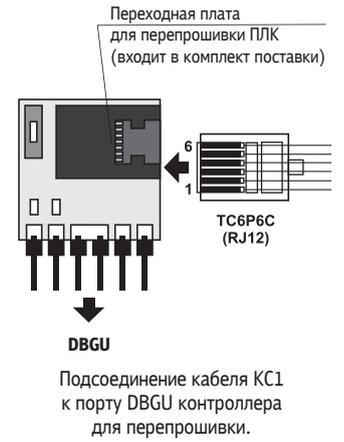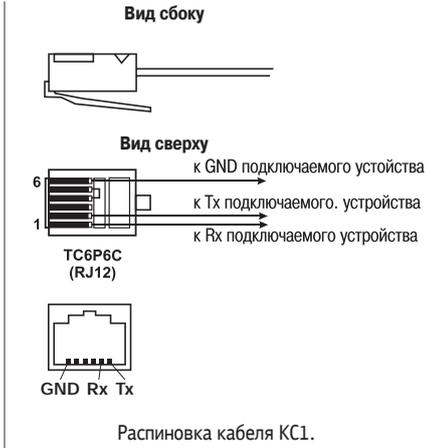

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ RS-232

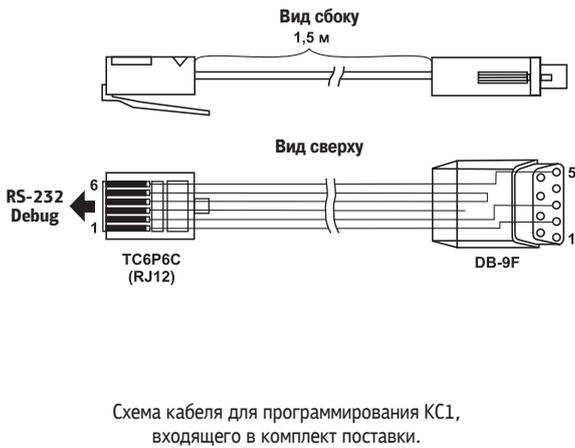


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛК63

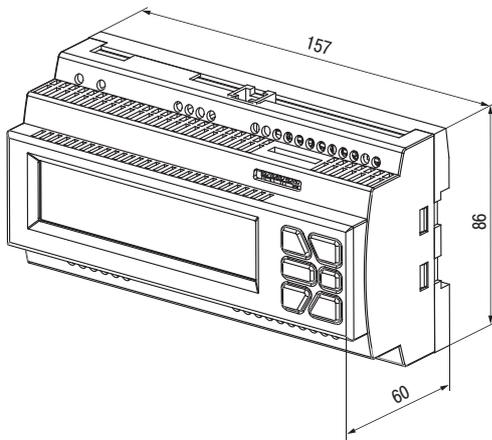

Габаритный чертеж ПЛК63 в корпусе для крепления на DIN-рейку 35 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛК73

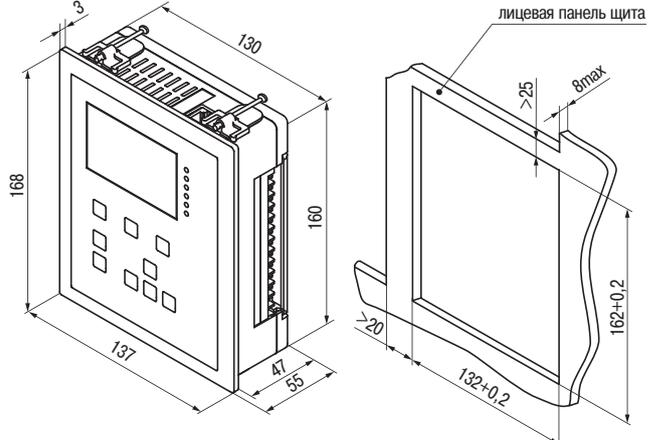

Габаритный чертеж ПЛК73 в корпусе щитового крепления

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК63

Стандартные модификации: ПЛК63-РХХХХ-У

Стандартная модификация	Типы выходных элементов 2...5	Система исполнения ПЛК
ПЛК63-PPPPPP-M	5 электромагнитных реле	ограничение 600 байт
ПЛК63-PPPPPP-L	5 электромагнитных реле	ограничение 360 байт
ПЛК63-PPPPPI-M	3 электромагнитных реле, 2 ЦАП 4...20 мА	ограничение 600 байт
ПЛК63-PPPPYU-M	3 электромагнитных реле, 2 ЦАП 0...10 В	ограничение 600 байт
ПЛК63-PPPPYU-L	3 электромагнитных реле, 2 ЦАП 0...10 В	ограничение 360 байт
ПЛК63-PPYUU-L	2 электромагнитных реле, 3 ЦАП 0...10 В	ограничение 360 байт

Первый выходной элемент всегда типа Р (реле).

Модификации на заказ: ПЛК63-РХХХХ-У

Тип выходного элемента 2...5:
Р – реле электромагнитное 4 А 250 В
К – оптопара транзисторная п-р-п-типа 400 мА 60 В
С – оптопара симисторная 50 мА 300 В
Т – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»
У – ЦАП «параметр–напряжение 0...10 В»

Система исполнения ПЛК:
L – ограничение области памяти ввода/вывода 360 байт
M – ограничение области памяти ввода/вывода 600 байт

Рекомендуем заказывать стандартные модификации.

ВНИМАНИЕ! Различные типы выходных устройств указываются только в такой последовательности:

Р К С Т И У

Пример обозначения:

ПЛК63-РРКТИУ
правильно

~~ПЛК63-РУТИКР~~
неправильно

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК73

Стандартные модификации: ПЛК73-ККККХХХХ-У

Стандартная модификация	Типы выходных элементов 5...8	Система исполнения ПЛК
ПЛК73-ККККРРРР-M	4 электромагнитных реле	ограничение 600 байт
ПЛК73-ККККРРРР-L	4 электромагнитных реле	ограничение 360 байт
ПЛК73-КККККККК-M	4 оптопары транзисторных	ограничение 600 байт
ПЛК73-КККККККК-L	4 оптопары транзисторных	ограничение 360 байт
ПЛК73-ККККРРИИ-M	2 электромагнитных реле, 2 ЦАП 4...20 мА	ограничение 600 байт
ПЛК73-ККККРРИИ-L	2 электромагнитных реле, 2 ЦАП 4...20 мА	ограничение 360 байт
ПЛК73-ККККРРУУ-M	2 электромагнитных реле, 2 ЦАП 0...10 В	ограничение 600 байт

Четыре первых выходных элемента всегда типа К (оптопара симисторная).

Модификации на заказ: ПЛК73-ККККХХХХ-У

Тип выходного элемента 5...8:
Р – реле электромагнитное 4 А 250 В
К – оптопара транзисторная п-р-п-типа 400 мА 60 В
С – оптопара симисторная 50 мА 300 В
Т – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»
У – ЦАП «параметр–напряжение 0...10 В»

Система исполнения ПЛК:
L – ограничение области памяти ввода/вывода 360 байт
M – ограничение области памяти ввода/вывода 600 байт

Рекомендуем заказывать стандартные модификации.

ВНИМАНИЕ! Различные типы выходных устройств указываются только в такой последовательности:

Р К С Т И У

Пример обозначения:

ПЛК73-РРРРКСИУ
правильно

~~ПЛК73-РРРРУИСК~~
неправильно

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ПЛК73

По умолчанию ПЛК73 имеет только интерфейс для подключения МР1. Для добавления последовательных интерфейсов необходимо дополнительно приобрести интерфейсную плату расширения ПИ73.

Наименование платы	Количество и типы интерфейсов
ПИ73-1	1 порт RS-232
ПИ73-2	1 порт RS-485
ПИ73-3	2 порта RS-232
ПИ73-4	1 порт RS-232, 1 порт RS-485
ПИ73-5	2 порта RS-485



Внешний вид платы ПИ73

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Контроллер.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Кабель программирования КС1.
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией:
 - среда программирования CODESYS v2;
 - примеры работы;
 - библиотеки;
 - РЭ;
 - сервисные утилиты.

ОВЕН ПЛК100 ОВЕН ПЛК150 ОВЕН ПЛК154

Линейка контроллеров
для малых систем автоматизации

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий: в системах HVAC, сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП), АСУ водоканалов, для управления малыми станками и механизмами, пиццперерабатывающими и упаковочными аппаратами, климатическим и торговым оборудованием, для автоматизации технологических процессов в сфере производства строительных материалов.



ПЛК100




ПЛК100 → 14 (20): 8 6 (12)



ТУ 4252-001-46526536-2006
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности




ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК100

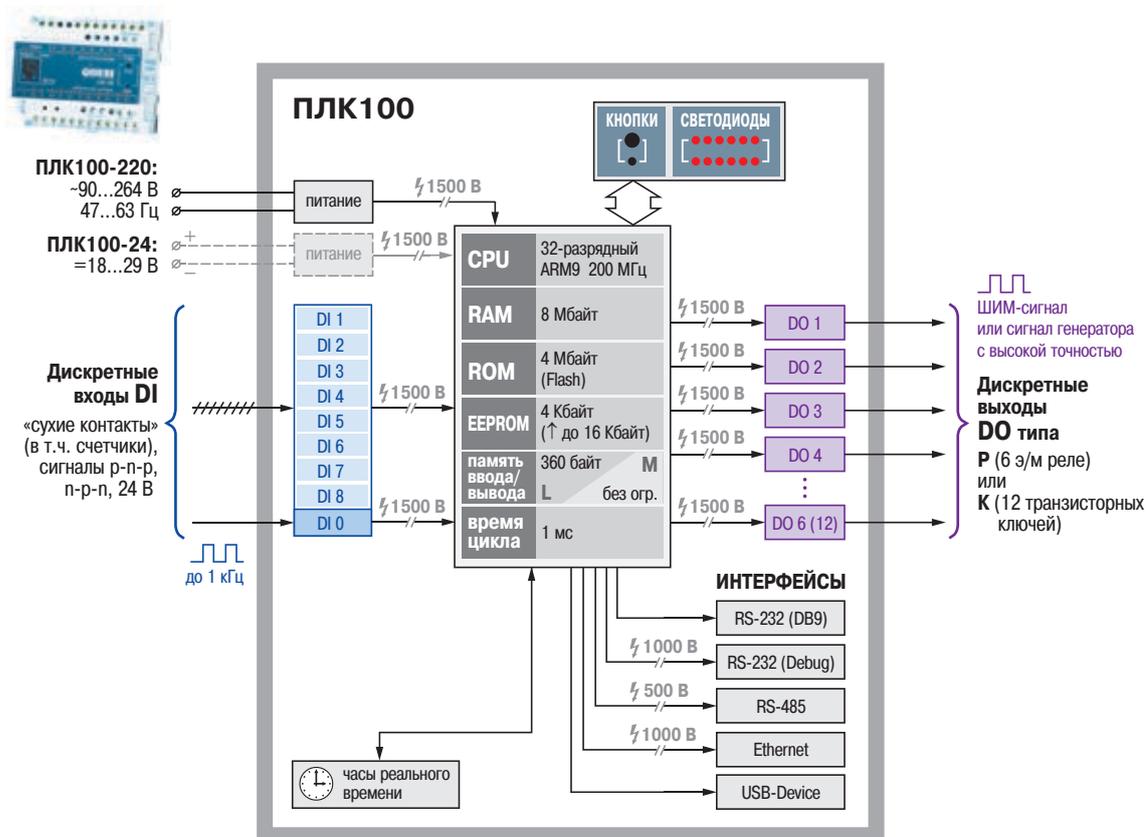

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154


- Мощные вычислительные ресурсы:
 - высокопроизводительный процессор RISC-архитектуры ARM9, 200 МГц компании Atmel;
 - объем оперативной памяти – 8 Мбайт;
 - объем постоянной памяти – Flash-память, 4 Мбайт.
- Расширенный температурный диапазон – рабочая температура окружающего воздуха: -20... +55 °С.
- Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).
- Большое количество встроенных интерфейсов: последовательные RS-232/RS-485, а также порт Ethernet.
- Возможность работы со стандартными (Modbus RTU/ASCII, DCON) и нестандартными протоколами обмена.
- Возможность создания пользовательских программ с привязкой к реальному времени – встроенные часы реального времени (RTC) с автономным питанием.
- Входы/выходы «на борту»:
 - дискретные входы могут работать с частотой до 1 кГц;
 - дискретные выходы могут быть настроены на выдачу сигналов ШИМ или сигналов генератора с высокой точностью;
 - аналоговые входы – универсальные для подключения широкого спектра датчиков (термосопротивлений, термопар, унифицированных сигналов тока/напряжения, резистивных датчиков);
 - аналоговые выходы – 4...20 мА, 0...10 В или универсальные 4...20 мА/ 0...10 В (программно переключаемые).

ПЛК150/ПЛК154


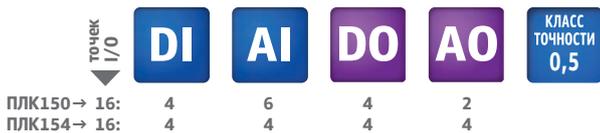


ТУ 4252-003-46526536-2007
 Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
 Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
 Государственный реестр средств измерений
 Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРОВ ПЛК150/ПЛК154

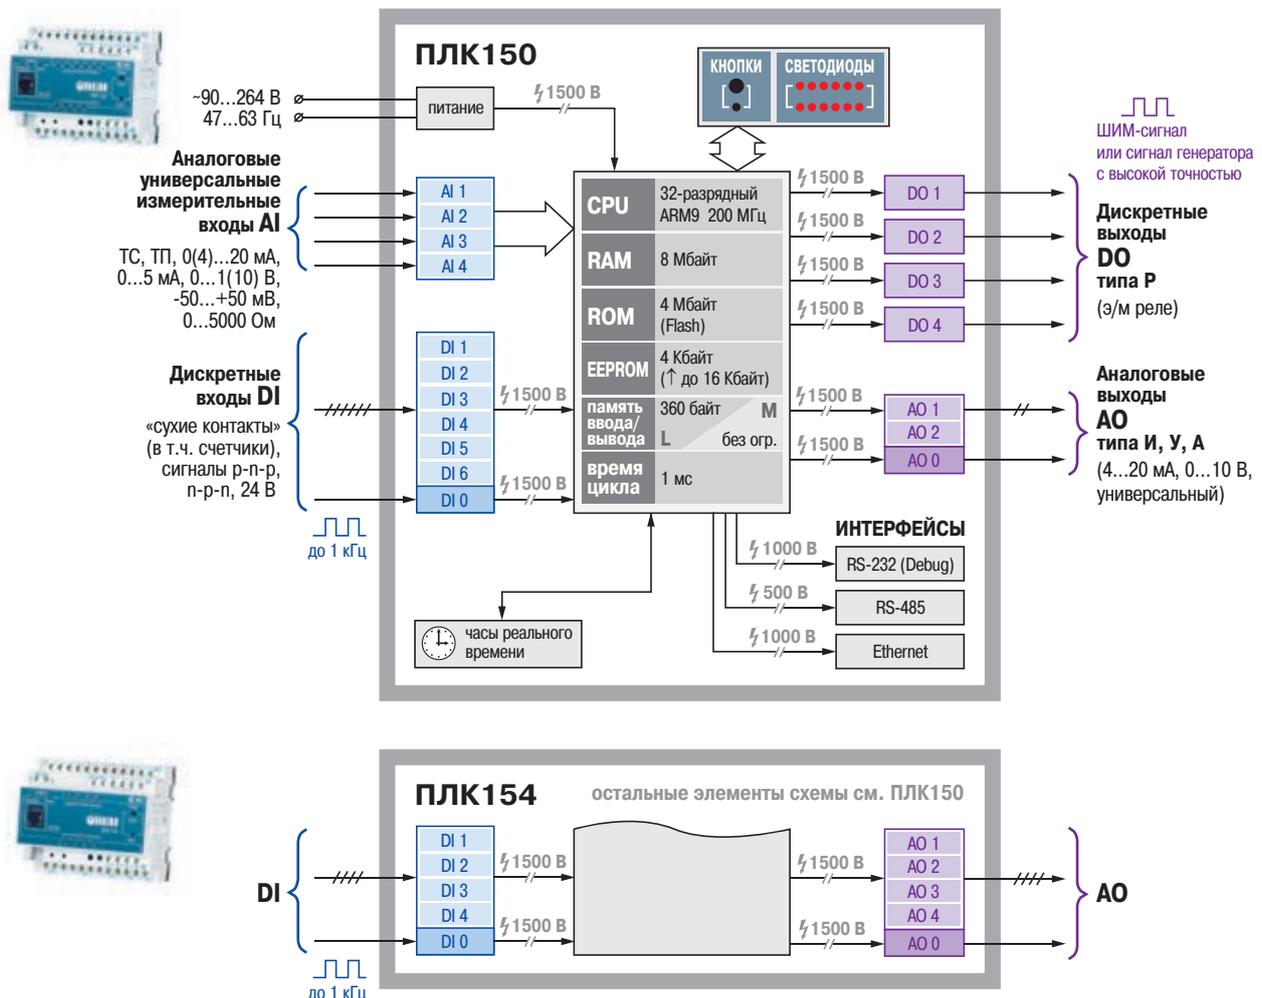

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

Контроллер		ПЛК100	ПЛК150	ПЛК154		
		Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными входами/выходами	Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами	Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами		
						
Особенности	Дискретные входы (DI)	8 DI	6 DI	4 DI		
	Аналоговые входы (AI)	—	4 AI	4 AI		
	Дискретные выходы (DO)	6 DO (для ПЛК100-х.Р) 12 DO (для ПЛК100-24.К)	4 DO	4 DO		
	Аналоговые выходы (AO)	—	2 AO	4 AO		
	Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet RS-232 – 2 порта RS-485 USB-Device 	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet RS-232 RS-485 			
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование						
Центральный процессор		32-разрядный RISC-процессор на базе ядра ARM9 (200 МГц)				
Объем оперативной памяти		8 Мбайт (SDRAM)				
Объем энергонезависимой памяти хранения ядра CODESYS, программ и архивов		4 Мбайт (Flash-память, специализированная файловая система, доступно пользователю 3 Мбайт)				
Размер Retain-памяти (EEPROM)		4 Кбайт (настраивается пользователем, максимальный объем 16 Кбайт)				
Объем памяти ввода-вывода		<ul style="list-style-type: none"> ПЛКxxx-M – без ограничения ПЛКxxx-L – 360 байт 				
Мин. время выполнения цикла ПЛК		1 мс				
Дополнительное оборудование		часы реального времени с автономным питанием				
Интерфейсы связи						
Интерфейсы		<ul style="list-style-type: none"> Ethernet 100 Base-T RS-485 RS-232 Debug RS-232 (DB9) USB 2.0 - Device 	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet 100 Base-T RS-485 RS-232 Debug 			
Режим работы интерфейсов RS, Ethernet		Master, Slave (с использованием библиотек сетевого обмена)				
Параметры интерфейсов		Интерфейс	Протоколы	Скорость передачи данных	Тип используемого кабеля	Гальваническая развязка
		Ethernet 100 Base-T	Modbus-TCP, GateWay (протокол CODESYS)	10, 100 Мбит/с	витая пара категории 5	есть, 1000 В
		RS-485	ОВЕН, Modbus-RTU/ASCII, DCON	4800...115200 бит/с	витая пара	есть, 500 В
		RS-232 (DB9)	ОВЕН, Modbus-RTU/ASCII, DCON	4800...115200 бит/с	стандартный модемный/нуль-модемный кабель	отсутствует
		RS-232 Debug	ОВЕН, Modbus-RTU/ASCII, DCON, GateWay	4800...115200 бит/с	кабель KC1 (входит в комплект поставки)	есть, 1000 В
Элементы индикации и управления						
Светодиодная индикация на лицевой панели прибора		состояние дискретных входов, состояние дискретных выходов, питание, наличие связи с CODESYS, работа программы пользователя				
Общее количество светодиодов		21	13	11		
Количество кнопок управления		2 (запуск/остановка программы, перезагрузка контроллера)				
Дискретные входы						
Количество дискретных входов		8	6	4		
Подключаемые входные устройства		<ul style="list-style-type: none"> коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле, счетчики и т.п.) датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n/p-p-p-типа с открытым коллектором дискретные сигналы 24±3 В 				
Максимальная частота входного сигнала		<ul style="list-style-type: none"> 1 кГц при программной обработке 10 кГц при применении аппаратного счетчика 				
Напряжение питания входов		24±3 В				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

(продолжение таблицы)

Контроллер	ПЛК100	ПЛК150	ПЛК154
Максимальный входной ток	100 мА		
Уровень сигнала «логической единицы» для постоянного напряжения / ток в цепи	17...29 В / не менее 3 мА		
Уровень сигнала «логического нуля» для постоянного напряжения	0...5 В / не более 1,5 мА		
Минимальная длительность входного импульса	100 мкс (в зависимости от настроек)		
Суммарное сопротивление внешнего контакта и линии подключения	не более 100 Ом		
Гальваническая развязка	есть, групповая		
Электрическая прочность изоляции	1500 В (между группой и другими цепями)		
Аналоговые входы			
Количество аналоговых входов	—	4	4
Типы подключаемых датчиков	термосопротивления, термодары, унифицированные сигналы 0(4)...20 мА, 0...5 мА, -50...+50 мВ, 0...1(10) В, сопротивления 0...5000 Ом (см. таблицу «Типы датчиков и сигналов, подключаемых к аналоговым входам»)		
Время опроса одного аналогового входа	—	1,5 с	
Входное сопротивление: – в режиме измерения тока – в режиме измерения напряжения	—	50 Ом около 10 кОм	
Предел основной приведенной погрешности	—	±0,5 %	
Разрядность АЦП	—	16 бит	
Гальваническая развязка	—	отсутствует	
Дискретные выходы			
Количество и тип дискретных выходов	• 6 э/м реле (для ПЛК100-х.Р) • 6 двояных транзисторных ключей – всего 12 выходных сигналов (для ПЛК100-24.К)	4 э/м реле	4 э/м реле
Характеристики выходных элементов	см. таблицу «Характеристики дискретных и аналоговых выходных элементов»		
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно	не более 200 мкс		
Гальваническая развязка выходов	есть, индивидуальная		
Электрическая прочность изоляции	1500 В		
Аналоговые выходы			
Количество аналоговых выходов	—	2	4
Типы выходных элементов и их характеристики	—	И – ЦАП 4...20 мА, У – ЦАП 0...10 В, А – универсальный ЦАП 4...20 мА/0...10 В, программно переключаемый (см. таблицу «Характеристики дискретных и аналоговых выходных элементов»)	
Питание аналоговых выходов	—	встроенное, общее на все выходы	
Разрядность ЦАП	—	10 бит	
Гальваническая развязка выходов	—	есть, групповая	
Электрическая прочность изоляции	—	1500 В (между группой и другими цепями)	
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения			
Среда программирования	CODESYS 2.3		
Интерфейс для программирования и отладки в CODESYS	RS-232 USB-Device Ethernet	RS-232 Ethernet	RS-232 Ethernet
Электрические параметры			
Напряжение питания	ПЛК100-24: 18...29 В постоянного тока ПЛК100-220: 90...264 В переменного тока 47...63 Гц	90...264 В переменного тока 47...63 Гц	90...264 В переменного тока 47...63 Гц
Потребляемая мощность	ПЛК100-24: не более 6 ВА ПЛК100-220: не более 10 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА
Гальваническая изоляция	есть		
Электрическая прочность изоляции	1500 В		
Конструктивное исполнение			
Тип корпуса	Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм, длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм		
Габаритные размеры корпуса	(105×90×65) ±1 мм		
Степень защиты корпуса	IP20 (со стороны передней панели)		

ТИПЫ ДАТЧИКОВ И УНИФИЦИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К АНАЛОГОВЫМ ВХОДАМ

Наименование	Диапазон измерений
Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006 или термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009	
TSM Cu50 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C
TSM 50M ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-190...+200 °C
TСП Pt50 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C
TСП 50П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C
TSM Cu100 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C
TSM 100M ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-190...+200 °C
TСП Pt100 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C
TСП 100П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C
TCH 100H ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C
TSM Cu500 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C
TSM 500M ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-190...+200 °C
TСП Pt500 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C
TСП 500П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C
TCH 500H ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C
TSM Cu1000 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C
TSM 1000M ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-190...+200 °C
TСП Pt1000 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C
TСП 1000П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+750 °C
TCH 1000H ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2005	
ТХК (L)	-200...+800 °C
ТЖК (J)	-200...+1200 °C
ТНН (N)	-200...+1300 °C
ТХА (K)	-200...+1300 °C
ТПП (S)	0...+1600 °C
ТПП (R)	0...+1600 °C
ТВР (A-1)	0...+2500 °C
ТВР (A-2)	0...+1800 °C
ТВР (A-3)	0...+1600 °C
ТМК (T)	-200...+400 °C
Унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока (по ГОСТ 26.011-80)	
0...5 мА	0...100 %
0...20 мА	0...100 %
4...20 мА	0...100 %
-50...+50 мВ	0...100 %
0...1 В	0...100 %
0...10 В	0...100 %
Датчики сопротивления	
0...5000 Ом	0...100 %


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ И АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Обозн.	Тип выхода	Технические характеристики	
Р	Реле электромагнитные	Максимальный коммутируемый ток	ПЛК100: 4 А при напряжении не более 220 В переменного тока, 50 Гц и $\cos \varphi > 0,4$ ПЛК150/ПЛК154: 2 А при напряжении не более 220 В переменного тока, 50 Гц и $\cos \varphi > 0,8$
К	Сдвоенный транзисторный ключ	Максимальный коммутируемый ток	150 мА
И	ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»	Диапазон выходного сигнала	4...20 мА
		Сопротивление нагрузки	0...900 Ом
		Предел основной приведенной погрешности	$\pm 0,5 \%$
У	ЦАП «параметр–напряжение 0...10 В»	Диапазон выходного сигнала	0...10 В
		Сопротивление нагрузки	не менее 2000 Ом
		Предел основной приведенной погрешности	$\pm 0,5 \%$
А	ЦАП «параметр–ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В»	Диапазон выходного сигнала	4...20 мА или 0...10 В
		Сопротивление нагрузки	150...900 Ом для токового сигнала не менее 10 кОм для сигнала напряжения
		Предел основной приведенной погрешности	$\pm 0,5 \%$

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

Протокол	Интерфейс	Применение
ОВЕН	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Мх110. Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх.
Modbus RTU Modbus ASCII	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 и операторских панелей (ОВЕН СП307/СП310), связь со SCADA-системами
Modbus TCP	Ethernet 10/100 Mbps	Передача данных на верхний уровень (в SCADA-системы).
DCON	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7xxx, ADAM-4xxx.
GateWay (протокол CODESYS)	RS-232 Ethernet 10/100 Mbps USB-Device	Программирование контроллера, отладка пользовательской программы. Работа с OPC-сервером CODESYS GateWay. Связь с контроллерами других производителей на базе CODESYS.


Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.

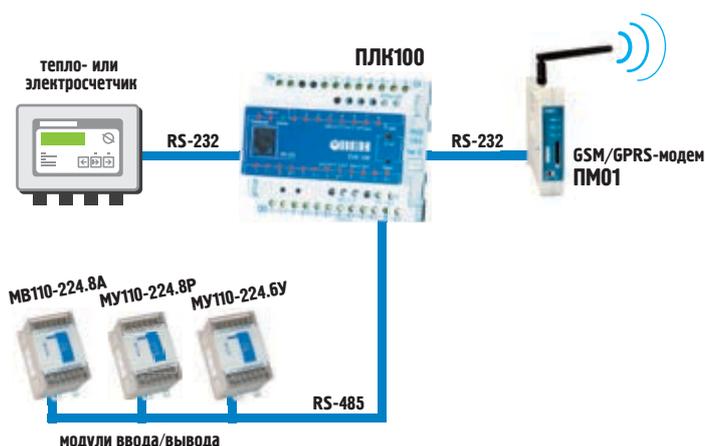

Построение системы управления удаленными объектами, включающей опрос тепло- и электросчетчиков и передачу данных через GSM-модем



Подключение внешних устройств с нестандартными протоколами (например, считывателя штрих-кодов)

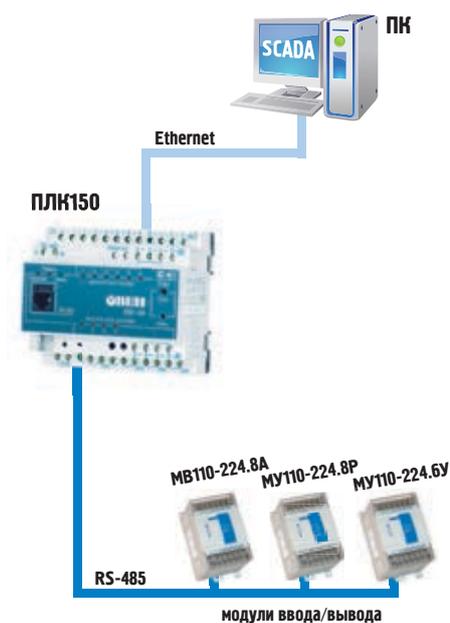

Подключение модулей расширения и организация связи с ПК или ПЛК верхнего уровня

СЕРВИСНЫЕ УТИЛИТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ

Утилита	Назначение
EasyWorkPLC	Утилита предназначена для операторов, использующих контроллеры непосредственно на объекте. С помощью данной утилиты можно изменить значения параметров программы, не меняя самой программы и не связываясь с контроллером из среды CODESYS. Для работы данной утилиты установка CODESYS на компьютер не обязательна
PLC_IO	Утилита предназначена для специалистов, пишущих проект. Служит для считывания или записи файлов на Flash-диск контроллера без подключения системы программирования CODESYS к контроллеру. Для работы данной утилиты установка CODESYS на компьютер не обязательна
Утилита обновления встроенного программного обеспечения главного микропроцессора контроллера	Утилита предназначена для специалистов, пишущих проект. Позволяет обновить встроенное программное обеспечение микропроцессора контроллера непосредственно на рабочем месте без доставки контроллера в сервисный центр компании OVEN. Для работы данной утилиты установка CODESYS на компьютер не обязательна

УСТРОЙСТВА СОГЛАСОВАНИЯ УРОВНЕЙ СИГНАЛОВ

Фото	Устройство	Назначение	Основные функции
	ЭДИ-6	Эмулятор входных дискретных сигналов для OVEN ПЛК150	Плата с 6-ю тумблерами для подключения к дискретным входам ПЛК150
	ЭДИ-8	Эмулятор входных дискретных сигналов для OVEN ПЛК100	Плата с 8-ю тумблерами для подключения к дискретным входам ПЛК100
	МКОП-6	Модуль для присоединения нагрузки с общим «плюсом»	Переходная плата, коммутирующая «минус» для подключения к дискретным выходам ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом». • Количество дискретных входов/выходов – 6. • Ток коммутации – 150...200 мА. • Выходное напряжение – до 36 В
	МКОП-12	Модуль для присоединения нагрузки с общим «плюсом»	Переходная плата, коммутирующая «минус» для подключения к дискретным выходам ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом». • Количество дискретных входов/выходов – 12. • Ток коммутации – 150...200 мА. • Выходное напряжение – до 36 В
	ПДИМ-8	Плата подключения к дискретным входам OVEN ПЛК100-24 датчиков с общим «минусом»	Переходная плата для подключения к дискретным входам ПЛК100-24 датчиков, объединенных общим «минусом» и имеющих на выходе транзисторные ключи
	ПДИ5-4	Платы подключения к дискретным входам OVEN ПЛК150, ПЛК154 уровней TTL (0...5 В)	Плата для подключения к ПЛК уровней TTL на 4 канала. Обеспечивает гальваническую изоляцию цепей с уровнями TTL и цепей дискретных входов ПЛК
	ПДИ5-8	Платы подключения к дискретным входам OVEN ПЛК100 уровней TTL (0...5 В)	Плата для подключения к ПЛК уровней TTL на 8 каналов. Обеспечивает гальваническую изоляцию цепей с уровнями TTL и цепей дискретных входов ПЛК
	БУВР12	Блок усиления дискретных выходов ПЛК100-24.К	Блок, подключаемый к дискретным выходам ПЛК100-24.К для увеличения тока и напряжения коммутации на подключаемых исполнительных механизмах. Также обеспечивает поканальную развязку дискретных выходов относительно друг друга
	БКК1	Устройство согласования сигналов кондуктометрических датчиков четырехканальное	<ul style="list-style-type: none"> • Четыре независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре • Исполнение на DIN-рейку (размещение внутри щита) • Два варианта питания: 24 В или 220 В • Работа с различными по электропроводности жидкостями: кислотами, щелочами, слабыми растворами солей, водой водопроводной, технической, очищенной и др.

Примечание: Устройства согласования уровней сигналов не входят в комплект поставки.

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ RS-232


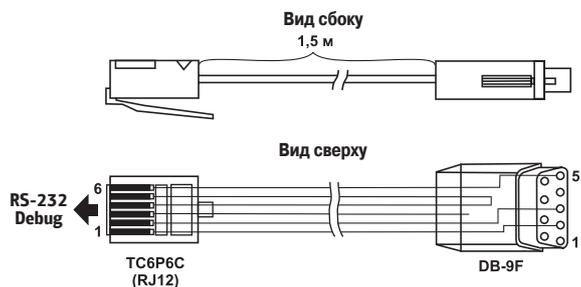



Схема кабеля для программирования КС1, входящего в комплект поставки.

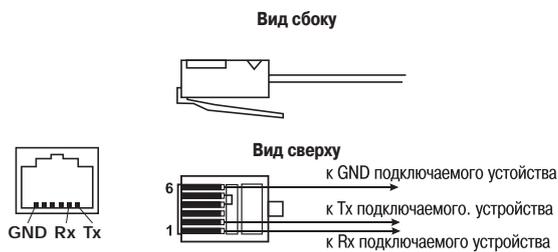

Распиновка кабеля КС1.

Примечание. Кабель программирования КС1, входящий в комплект, предназначен для подключения к компьютеру и не может быть использован для подключения к порту Debug RS-232 иных устройств. Длина кабеля не должна превышать 3 метра.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

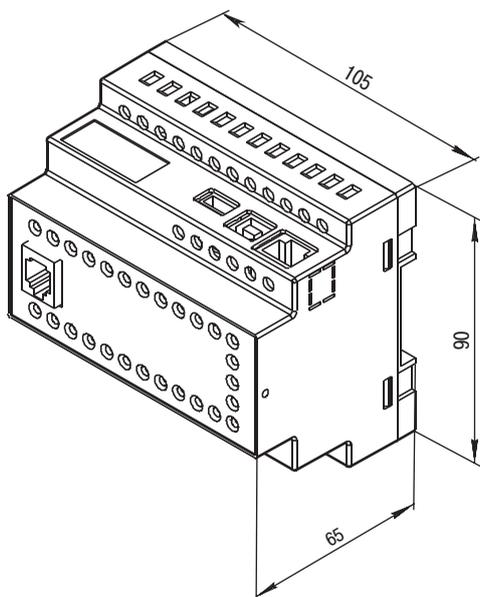

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Контроллер.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Кабель программирования КС1 (только для ПЛК100).
- Компакт-диск с программным обеспечением (только для ПЛК100):
 - среда программирования CODESYS v2;
 - примеры работы;
 - библиотеки;
 - РЭ;
 - сервисные утилиты.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК100

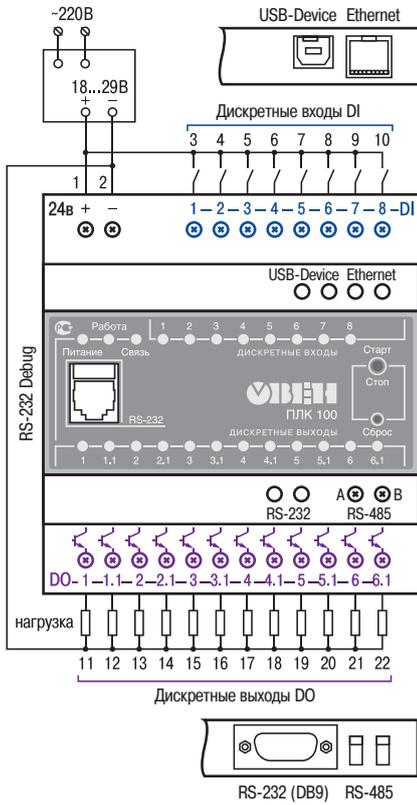


Схема подключения ПЛК100-24.K

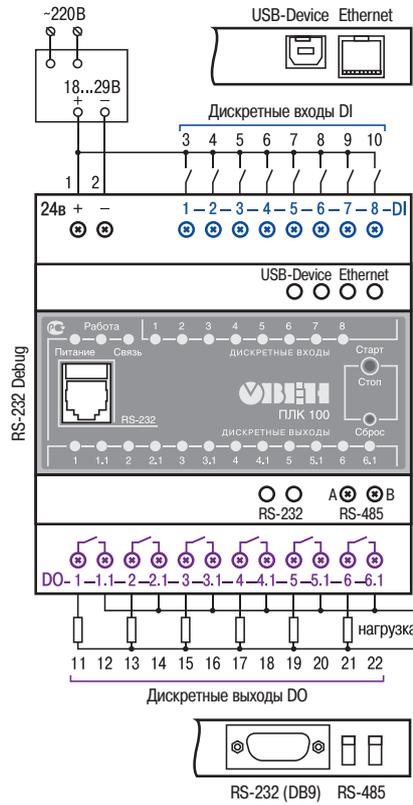


Схема подключения ПЛК100-24.P


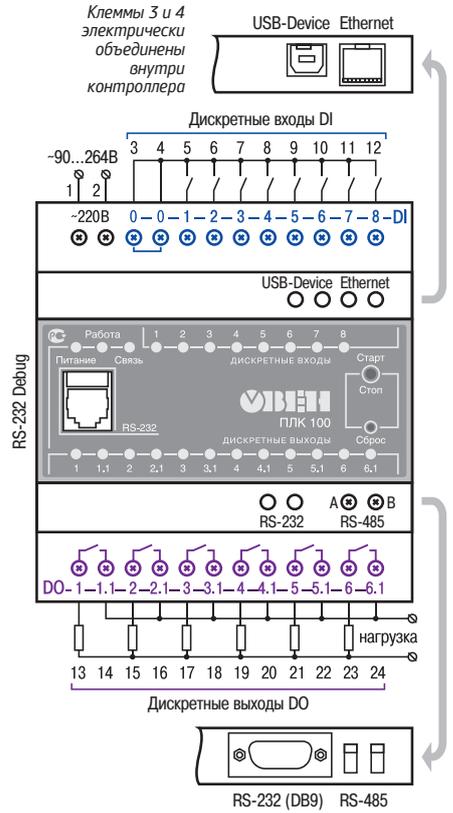



Схема подключения ПЛК100-220.P




Схема подключения дискретных входов ПЛК100

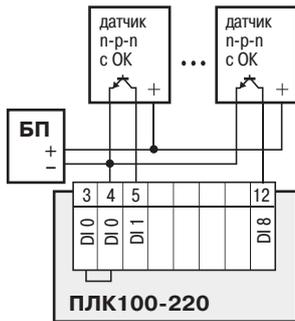

ПЛК100-220, датчик п-р-п-типа

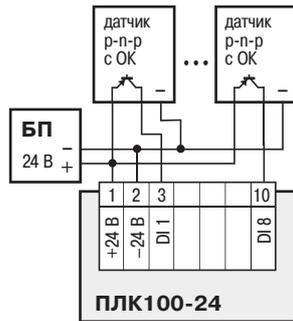

ПЛК100-24, датчик п-р-п-типа

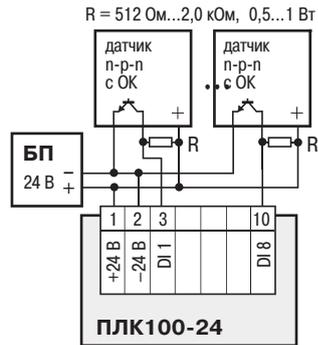

ПЛК100-24, датчик п-р-п-типа

Примечание. Для подключения к ПЛК100-24 датчиков п-р-п по схеме «с общим минусом» рекомендуется использовать дополнительно устройство ОВЕН ПДИМ-8

Схемы подключения к ПЛК100 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК100

ПЛК100-Х.Х-Х

- Напряжение питания:**
 - 24** – 20...29 В постоянного тока (номинальное =24 В)
 - 220** – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц (номинальное 230 В) или 110...230 В постоянного тока
- Дискретные выходы:**
 - Р** – 6 э/м реле 8 А 220 В
 - К** – 6 двойных транзисторных ключей (12 выходных сигналов)
- Система исполнения ПЛК:**
 - L** – CODESYS v2, ограничение до 360 байт
 - M** – CODESYS v2, без ограничения области памяти ввода/вывода
 - MP** – Master PLC – система Master SCADA

Внимание!
С выходными элементами типа К выпускаются контроллеры только на 24 В.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК150/ПЛК154

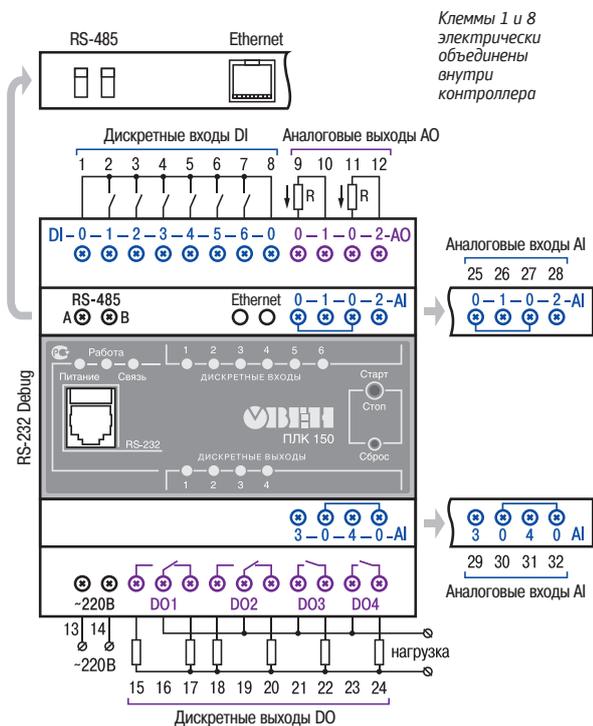


Схема подключения ПЛК150-220

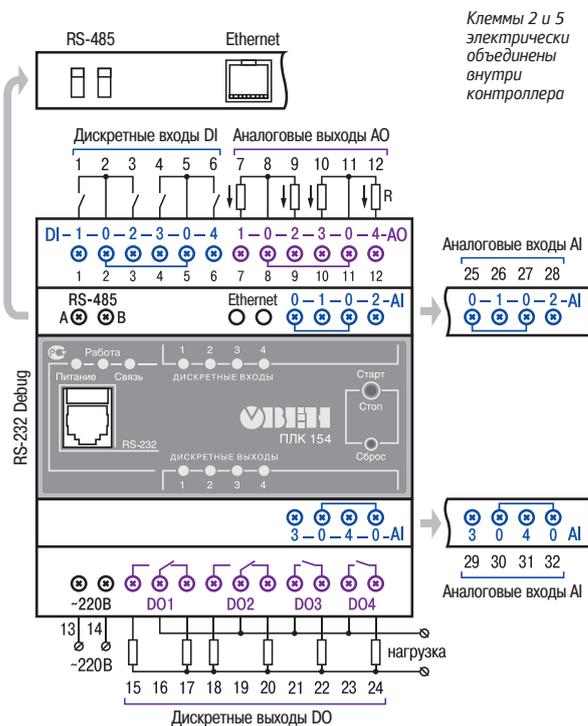


Схема подключения ПЛК154-220

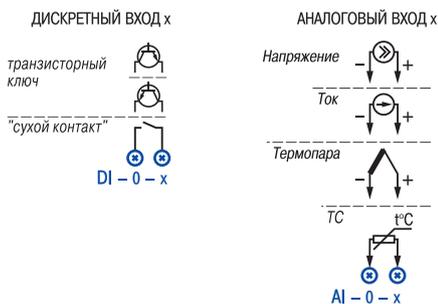


Схема подключения дискретных и аналоговых входов ПЛК150/ПЛК154

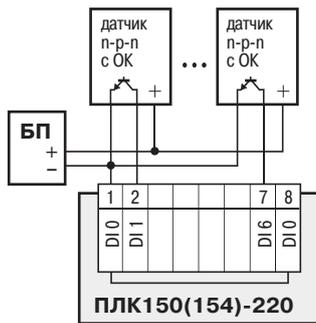


Схема подключения к ПЛК150/ПЛК154 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом

Примечание. Нагрузочное сопротивление аналогового выхода ПЛК150/ПЛК154:

- $R \leq 900 \text{ Ом}$ при выходном сигнале «ток 4...20 мА»,
- $R > 2 \text{ кОм}$ при выходном сигнале «напряжение 0...10 В».

Подключение внешнего блока питания для аналоговых выходов не требуется, блок питания встроен в контроллер.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК150

ПЛК150-220.X-X

Аналоговые выходы:

- И** – два цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) «параметр – ток 4...20 мА»
- У** – два ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
- А** – два универсальных выхода: ЦАП «параметр – ток 4...20 мА/ напряжение 0...10 В»

Система исполнения ПЛК:

- L** – ограничение до 360 байт
- M** – без ограничения области памяти ввода/вывода

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК154

ПЛК154-220.X-X

Аналоговые выходы:

- И** – 4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) «параметр – ток 4...20 мА»
- У** – 4 ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
- А** – 4 универсальных выхода: ЦАП «параметр – ток 4...20 мА/ напряжение 0...10 В»

Система исполнения ПЛК:

- L** – ограничение до 360 байт
- M** – без ограничения области памяти ввода/вывода

МОНОБЛОЧНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СРЕДНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

ОВЕН ПЛК110[M02] ОВЕН ПЛК110 ОВЕН ПЛК160

Линейка моноблочных контроллеров
с дискретными и аналоговыми входами/
выходами для средних систем автоматизации



ТУ 4252-003-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского
регистра судоходства
ПЛК160: Государственный реестр средств измерений
ПЛК110[M02]/ПЛК110: Сертификат соответствия в области пожарной
безопасности


ПЛК110[M02]/ПЛК110

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

- торгового оборудования
- линий по дерево- и металлообработке (распил, намотка и т.д.)
- станков по дозированию, упаковке и переработке
- производства строительных материалов
- котельных и вентиляционных установок

точек I/O	DI	DO	БЫСТРЫЕ ВХОДЫ	БЫСТРЫЕ ВЫХОДЫ
	ПЛК110-	30: 18 32: 18 60: 36	12 14 24	2 2 4

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК110 [M02]

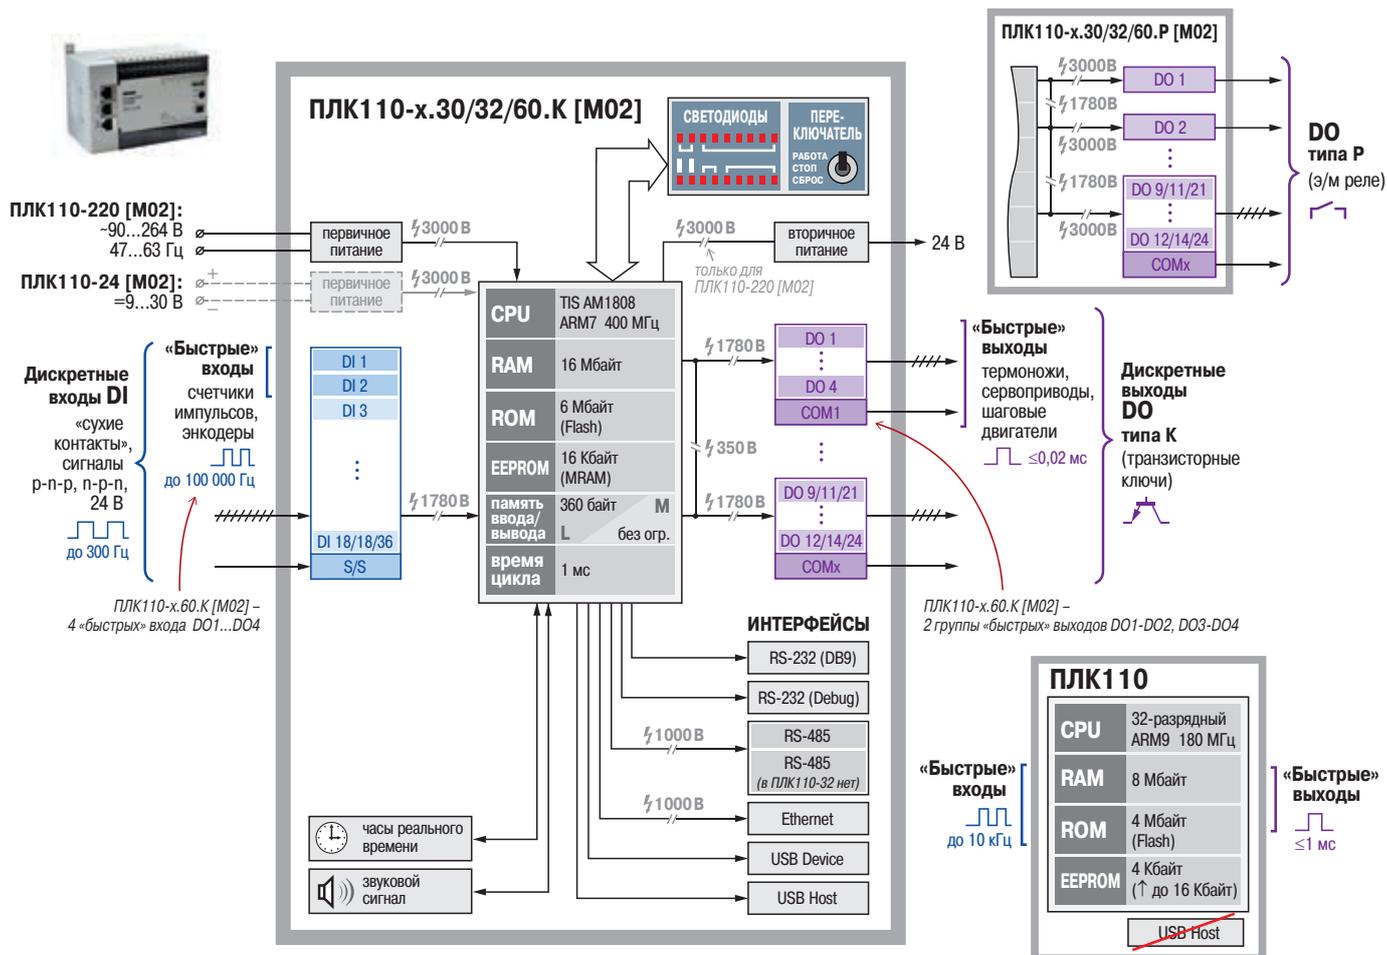

Основные отличия ПЛК110 от ПЛК110[M02]

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ПЛК110[M02]/ ПЛК110/ ПЛК160

- Мощные вычислительные ресурсы и большой объем памяти.
- До 4 последовательных порта RS-232, RS-485.
- Наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети верхнего уровня.
- Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), OVEN, DCON. Возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами.
- Наличие Flash-памяти для архивирования данных.
- До 60 точек ввода/вывода «на борту» контроллера.
- Подключение счетчиков и энкодеров, управление в импульсном режиме сервоприводами и шаговыми двигателями.
- Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).
- Встроенные часы для создания систем управления с учетом реального времени.
- Встроенный аккумулятор, позволяющий организовать сервисные функции: возможность кратковременного пережидания пропадания питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние.

ПЛК160

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

- автоклавов и пастеризаторов
- котельных установок средней мощности
- систем вентиляции и теплоснабжения
- перерабатывающих установок
- систем водоподготовки




ПЛК110[M02]:

- более мощный процессор 400 МГц, увеличенный объем оперативной и постоянной памяти
- опрос счетчиков и энкодеров с частотой до 100 КГц
- «быстрые» выходы ≤ 0,02 мс
- ведение архива на USB Flash

НОВИНКА



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК160

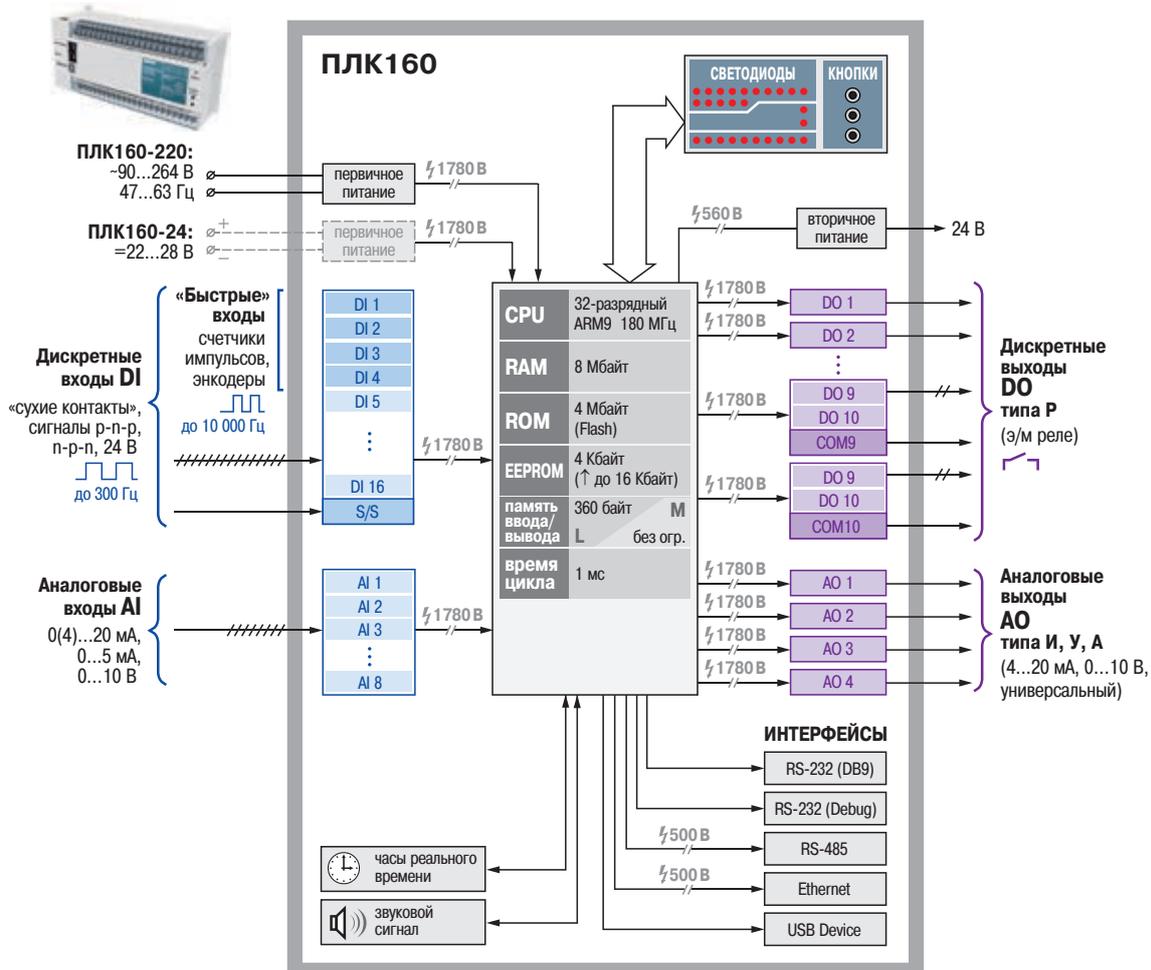

ТАБЛИЦЫ ОТЛИЧИЙ В ЛИНЕЙКЕ ОВЕН ПЛК110[M02]/ПЛК110/ПЛК160

ОТЛИЧИЯ МОДИФИКАЦИЙ ОВЕН ПЛК110[M02]/ ПЛК110/ ПЛК160

Модификация	ПЛК110-30[M02] ПЛК110-30	ПЛК110-32[M02] ПЛК110-32	ПЛК110-60[M02] ПЛК110-60	ПЛК160
				
Общее количество точек ввода/вывода	30	32	60	40
Дискретные входы (DI)	18 DI, из них 2 «быстрых» входа (DI1, DI2): – 2 счетчика – 1 энкодер AB	18 DI, из них 2 «быстрых» входа (DI1, DI2): – 2 счетчика – 1 энкодер AB	36 DI, из них 4 «быстрых» входа (DI1...DI4): – 4 счетчика – 1 энкодер ABZ или 2 энкодера AB	16 DI, из них 4 «быстрых» входа (DI1...DI4): – 4 счетчика – 1 энкодер ABZ или 2 энкодера AB
Аналоговые входы (AI)	—	—	—	8 AI
Дискретные выходы (DO)	12 DO	14 DO	24 DO	12 DO
– ПЛКxxx.P	12 э/м реле	14 э/м реле	24 э/м реле	12 э/м реле
– ПЛКxxx.K	12 транзисторных ключей, из них 4 «быстрых» выхода (DO1...DO4)	14 транзисторных ключей, из них 4 «быстрых» выхода (DO1...DO4)	24 транзисторных ключа, из них 4 «быстрых» выхода (DO1...DO4)	—
Аналоговые выходы (AO)	—	—	—	4 AO
Количество портов RS-485	2	1	2	1

ОТЛИЧИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ПЛК110[M02] от ПЛК110

Контроллер	ПЛК110[M02]	ПЛК110
		
Вычислительные ресурсы:		
– процессор	400 МГц	200 МГц
– ОЗУ	16 МБ	8 МБ
– ПЗУ	6 МБ	4 МБ
– операционная система	есть, EmbOS Segger	нет
Интерфейсы	RS-232 RS-232 Debug RS-485 Ethernet USB Device USB Host	RS-232 RS-232 Debug RS-485 Ethernet USB Device
Работа по беспроводным сетям	SMS, CSD, GPRS	SMS, CSD
Питание 5 В в RS-232	есть	нет
Температурный диапазон эксплуатации	-40...+55 °С	-10...+55 °С
Источник питания для часов RTC	заменяемая стандартная батарейка Lir9x	встроенный аккумулятор
Источник питания для Retain	не требуется, используется MRAM	встроенный аккумулятор
Ведение архивов на USB Flash	до 8 Гбайт	нет
«Быстрые» входы	есть, до 100 кГц	есть, до 10 кГц
«Быстрые» выходы	есть, до 100 кГц	есть, до 5 кГц

ВНИМАНИЕ! При переходе с ПЛК110 на ПЛК110[M02] может потребоваться адаптация проекта CODESYS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК110[М02]/ПЛК110/ПЛК160

Контроллер	ПЛК110[М02]	ПЛК110	ПЛК160				
	Моноблочный контроллер для средних систем автоматизации с дискретными входами/выходами. (новая аппаратная платформа)	Моноблочный контроллер для средних систем автоматизации с дискретными входами/выходами	Моноблочный контроллер для средних систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами				
							
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование							
Центральный процессор	32-разрядный RISC-процессор 400 МГц на базе ядра ARM7	32-разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9					
Объем оперативной памяти	16 Мбайт (SDRAM)	8 Мбайт (SDRAM), из них 1 Мбайт для кода пользовательской программы, 128 Кбайт для переменных пользовательской программы					
Объем энергонезависимой памяти хранения ядра CODESYS, программ и архивов	6 Мбайт доступно пользователю для хранения файлов и архивов	4 Мбайт (Flash-память, 3 Мбайт доступно пользователю для хранения файлов и архивов)					
Объем Retain-памяти (EEPROM)	16 Кбайт (MRAM)	4 Кбайт (настраивается пользователем, максимальный объем 16 Кбайт)					
Объем памяти ввода-вывода	<ul style="list-style-type: none"> • ПЛК110-xxx-M – без ограничения • ПЛК110-xxx-L – 360 байт 						
Мин. время выполнения цикла ПЛК	1 мс						
Операционная система	есть, EmbOS Segger	нет					
Дополнительное оборудование	<ul style="list-style-type: none"> • часы реального времени с автономным батарейным питанием, погрешность хода: при +25 °С – не более 5 с/сутки при -40 °С – не более 20 с/сутки • встроенный источник выдачи звукового сигнала • трёхпозиционный переключатель на передней панели контроллера 	<ul style="list-style-type: none"> • часы реального времени с питанием от встроенного аккумулятора, погрешность хода – не более 3 мин в сутки, • встроенный источник выдачи звукового сигнала 					
Интерфейсы связи							
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet 100 Base-T • RS-232 Debug • RS-232 (DB9) • RS-485 • USB 2.0 - Device • USB 2.0 - Host 	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet 100 Base-T • RS-232 Debug • RS-232 (DB9) • RS-485 • USB 2.0 - Device 	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet 100 Base-T • RS-232 Debug • RS-232 (DB9) • RS-485 • USB 2.0 - Device 				
Количество портов RS-485	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛК160
	2	1	2	2	1	2	1
Характеристики интерфейсов	см. таблицу «Характеристики интерфейсов связи и программирования»						
Режим работы интерфейсов RS, Ethernet	Master, Slave (с использованием библиотек сетевого обмена)						
Гальваническая развязка	Ethernet 100 Base-T	индивидуальная, 1000 В		индивидуальная, 500 В			
	RS-485	групповая, 1000 В (для ПЛК110-32[М02] – индивидуальная)		групповая, 500 В (для ПЛК110-32, ПЛК160 – индивидуальная)			
	RS-232 (DB9)	отсутствует		отсутствует			
	RS-232 Debug	отсутствует		отсутствует			
	USB 2.0 - Device	отсутствует		отсутствует			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК110[М02]/ПЛК110/ПЛК160

(продолжение таблицы)

Контроллер		ПЛК110[М02]			ПЛК110		ПЛК160	
Дискретные входы								
		ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛК160
Количество дискретных входов		18	18	36	18	18	36	16
– из них быстросрабатывающих		2 (DI1, DI2)		4 (DI1...DI4)	2 (DI1, DI2)		4 (DI1...DI4)	4 (DI1...DI4)
Подключаемые входные устройства	для всех входов	<ul style="list-style-type: none"> коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n/p-n-p-типа с открытым коллектором 						
	только для быстросрабатывающих входов	• дискретные сигналы –3...+30 В		• дискретные сигналы 24±3 В		• дискретные сигналы 24±3 В		
Максимальная частота входного сигнала	для обычных входов	300 Гц			300 Гц		1,5 кГц	
	для быстросрабатывающих входов	300 Гц в режиме программной обработки 100 кГц в режиме счетчика импульсов 100 кГц в режиме энкодера 16 кГц в режиме обработки по прерыванию высокочастотного таймера			300 Гц в режиме программной обработки 10 кГц в режиме счетчика импульсов 5 кГц в режиме энкодера		1,5 кГц в режиме простого дискретного входа 10 кГц в режиме счетчика импульсов 3 кГц в режиме энкодера 25 кГц в режиме обработки по прерыванию высокочастотного таймера	
Минимальная длительность входного импульса	для обычных входов	1,6 мс			3,3 мс		1 мс	
	для быстросрабатывающих входов	1667 мкс в режиме программной обработки 5 мкс в режиме счетчика импульсов 5 мкс в режиме энкодера 31 мкс в режиме обработки по прерыванию высокочастотного таймера			3,3 мс в режиме программной обработки 50 мкс в режиме счетчика импульсов 100 мкс в режиме энкодера		0,02 мс	
Напряжение питания входов		24±3 В			24±3 В		24±3 В	
Уровень сигнала «логической единицы» / ток в цепи		15...30 В / не более 9 мА (при 30 В)			15...27 В / 6...10 мА		15...30 В / 3...15 мА	
Уровень сигнала «логического нуля» / ток в цепи		–3...+5 В / не более 2 мА			0...5 В / 0...0,06 мА		–3...+5 В / не более 15 мА	
Гальваническая развязка		есть, групповая (все входы объединены в одну группу)			есть, групповая (все входы объединены в одну группу)		есть, групповая (все входы объединены в одну группу)	
Электрическая прочность изоляции входов		1780 В между группой DI и другими цепями			1500 В между группой DI и другими цепями		1780 В между группой DI и цепями питания 1780 В между группой DI и группами цепей DO 560 В между группой DI и группами остальных цепей	
Аналоговые входы								
Количество аналоговых входов		—			—		8	
Типы поддерживаемых сигналов		—			—		унифицированные сигналы тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА, напряжения 0...10 В	
Период опроса аналогового входа		—			—		10 мс	
Входное сопротивление: – в режиме измерения тока – в режиме измерения напряжения		—			—		не более 170 Ом не менее 200 кОм	
Предел основной приведенной погрешности		—			—		±0,25 %	
Разрядность АЦП		—			—		14 бит	
Гальваническая развязка		—			—		групповая (все входы объединены в одну группу)	
Электрическая прочность изоляции		—			—		1780 В между группой AI и цепями питания 1780 В между группой AI и группами цепей DO 560 В между группой AI и группами остальных цепей	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК110[М02]/ПЛК110/ПЛК160

(продолжение таблицы)

Контроллер	ПЛК110[М02]			ПЛК110			ПЛК160
Дискретные выходы							
ПЛКxxx.P – модификации с выходными электромагнитными реле							
	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛК160
Количество выходов	12	14	24	12	14	24	12
Тип выходов	электромагнитные реле						
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	3 А (при напряжении не более ~250 В 50 Гц, $\cos \varphi > 0,4$ – нагрузка для категории использования AC-15 по ГОСТ Р 50030.1–2000) 3 А (при напряжении не более =30 В – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ Р 50030.1–2000)						
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно	не более 10 мс			не более 50 мс			
Механический ресурс реле	<ul style="list-style-type: none"> не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной 						
Гальваническая развязка выходов	индивидуальная или групповая (часть выходов собраны в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)						индивидуальная для D01...D08, групповая для D09–D010 и D011–D012
Электрическая прочность изоляции выходов	3000 В от схемы прибора 1780 В между выходами (или группами выходов) D0			1500 В от схемы прибора			1780 В
ПЛКxxx.K – модификации с выходными транзисторными ключами							
	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛК160
Количество выходов	12	14	24	12	14	24	—
– из них быстродействующих	4 (D01...D04)			4 (D01...D04)			—
Тип выходов	транзисторные ключи						—
Максимальный коммутируемый ток: – для обычных выходов – для быстродействующих выходов	400 мА (при напряжении не более 30 В постоянного тока – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ Р 50030.1–2000) 400 мА (при напряжении постоянного тока 12...30 В, при этом используется внешний источник)						—
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно: – для обычных выходов – для быстродействующих выходов	не более 5 мс (выходы D05...D012) не более 0,02 мс (выходы D01...D04)			не более 30 мс (выходы D05...D012) не более 1 мс (выходы D01...D04)			—
Характеристики встроенного выходного защитного элемента подавления помех, возникающих из-за коммутации индуктивностей (TVS диод)	SMBJ40A (напряжение срабатывания 44,4...49,1 В)			—			—
Гальваническая развязка выходов	индивидуальная или групповая (часть выходов собраны в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)						—
Электрическая прочность изоляции	1780 В от схемы прибора 350 В между выходами (или группами выходов) D0			1500 В от схемы прибора 500 В между выходами (или группами выходов) D0			—
Аналоговые выходы							
Количество аналоговых выходов	—			—			4
Тип выходного сигнала	—			—			И – ЦАП 4...20 мА У – ЦАП 0...10 В А – универсальный ЦАП 4...20 мА/0...10 В, программно переключаемый
Предел основной приведенной погрешности ЦАП	—			—			±0,5 %
Разрядность ЦАП	—			—			ПЛК160-х. И – 10 бит ПЛК160-х. У – 10 бит ПЛК160-х. А – 12 бит
Питание аналоговых выходов	—			—			24±3 В (внешний источник питания)
Гальваническая развязка выходов	—			—			есть, индивидуальная
Электрическая прочность изоляции	—			—			1780 В между выходами A0 и группами остальных цепей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК110[M02]/ПЛК110/ПЛК160

(продолжение таблицы)

Контроллер	ПЛК110[M02]			ПЛК110			ПЛК160
Элементы индикации и управления							
Светодиодная индикация на лицевой панели прибора	состояние дискретных входов, состояние дискретных выходов, питание, наличие связи с CODESYS, работа программы пользователя, заряд встроенной батареи			состояние дискретных входов, состояние дискретных выходов, питание, наличие связи с CODESYS, работа программы пользователя			
	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛК160
Общее количество светодиодов	33	35	63	33	35	63	31
Элементы управления на лицевой панели прибора	трехпозиционный переключатель (автозапуск программы вкл./выкл./перезагрузка контроллера), может быть использован как дискретный вход			3 кнопки (запуск/остановка программы, перезагрузка контроллера, функциональная кнопка – дополнительный дискретный вход)			
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения							
Среда программирования	CODESYS v2						
Интерфейс для программирования и отладки в CODESYS	RS-232 Debug, USB-Device, Ethernet						
Электрические параметры							
Напряжение питания: – ПЛКxxx-24	9...30 В пост. тока при T > –20 °C 9...26 В пост. тока при T = –40...–20 °C (номинальное 12/24 В)			22...28 В постоянного тока (номинальное 24 В)			
– ПЛКxxx-220	90...264 В переменного тока 47...63 Гц либо постоянного тока (номинальное 120/230 В)			90...264 В переменного тока 47...63 Гц (номинальное 110/220 В)			
	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛК160
Потребляемая мощность: – ПЛКxxx-24 – ПЛКxxx-220	не более – 28 Вт – 41 ВА		не более – 31 Вт – 45 ВА	не более – 25 Вт – 30 ВА		не более – 35 Вт – 40 ВА	не более 40 ВА
Параметры встроенного источника питания	выходное напряжение 24 В ±4 %, ток не более 400 мА			выходное напряжение 24±4 В, ток не более 400 мА			выходное напряжение 24±3 В, ток не более 400 мА
Аккумулятор резервного питания	—			LIR2477 (срок службы зависит от условий эксплуатации, но не более 5 лет)			
Гальваническая развязка	есть (для встроенного источника питания только в модиф. ПЛК110-220[M02])			есть			есть
Электрическая прочность изоляции по питанию	3000 В			1500 В			1780 В
Конструктивное и климатическое исполнение							
Тип корпуса	Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм						
Габаритные размеры корпуса	(140×114×83) ±1 мм			(140×110×73) ±1 мм			(208×110×73) ±1 мм
Степень защиты корпуса	IP20 (со стороны передней панели)						
Температурный диапазон эксплуатации	–40...+55 °C			–10...+55 °C			

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСОВ СВЯЗИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Интерфейс	Протоколы	Скорость передачи данных	Тип используемого кабеля	Гальваническая развязка
Ethernet 100 Base-T	Modbus-TCP, Gateway, TCP-IP, UDP-IP, CODESYS Network Variables (over UDP)	10, 100 Мбит/с	витая пара категории 5	есть
RS-485	Modbus-RTU, Modbus-ASCII, DCON, ОВЕН	2400...115200 бит/с	витая пара	есть
RS-232 (DB9)	Modbus-RTU, Modbus-ASCII, DCON, ОВЕН	1200...115200 бит/с	стандартный модемный/ нуль-модемный кабель	отсутствует
RS-232 Debug	Modbus-RTU (только Slave), Modbus-ASCII, DCON, GateWay, ОВЕН	1200...115200 бит/с	кабель KC1/KC14 (входит в комплект поставки)	отсутствует
USB-Device	CDC	115200 бит/с	стандартный с разъемами типа А и В	отсутствует

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

Протокол	Интерфейс	Применение
ОВЕН	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Мх110. Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх.
Modbus RTU Modbus ASCII	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей (ОВЕН СП307/310), связь со SCADA-системами
Modbus TCP	Ethernet 10/100 Mbps	Связь со SCADA-системами
DCON	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7xxx, ADAM-4xxx, операторских панелей
GateWay (протокол CODESYS)	RS-232 Ethernet 10/100 Mbps USB-Device	Программирование контроллера, отладка пользовательской программы. Связь с контроллерами других производителей на базе CODESYS. Работа с OPC-сервером CODESYS

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.



Подключение модулей ввода/вывода и операторской панели



Передача данных по беспроводной связи через GSM-модем



Опрос тепло- и электросчетчиков и передача данных в сеть верхнего уровня по Ethernet

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК110[M02]/ ПЛК110

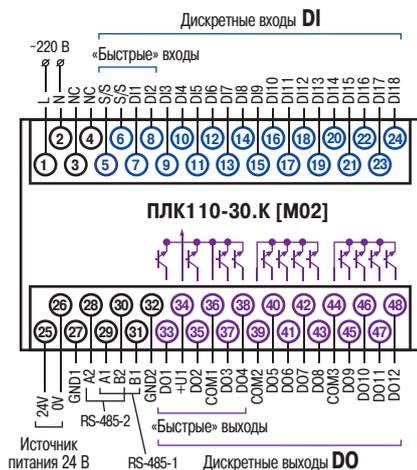


Схема расположения и назначение клемм ПЛК110-220.30.К [M02]



Отличия для ПЛК110-220.30.К

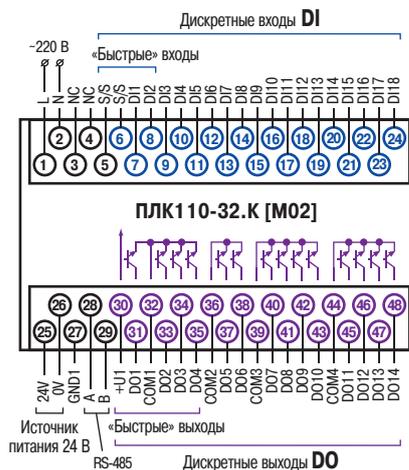


Схема расположения и назначение клемм ПЛК110-220.32.К [M02]



Отличия для ПЛК110-220.32.К


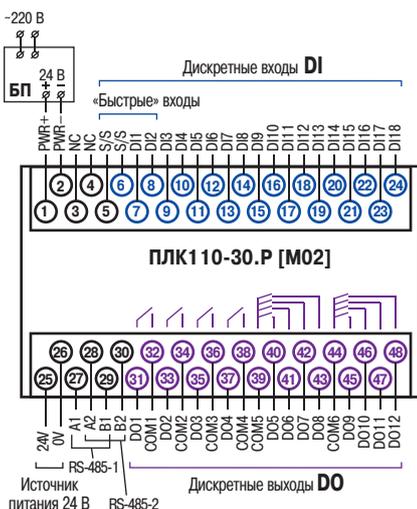


Схема расположения и назначение клемм ПЛК110-24.30.Р [M02]

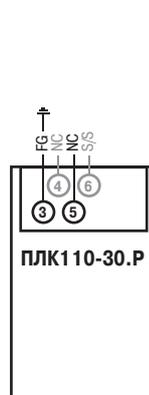

Отличия для ПЛК110-24.30.Р


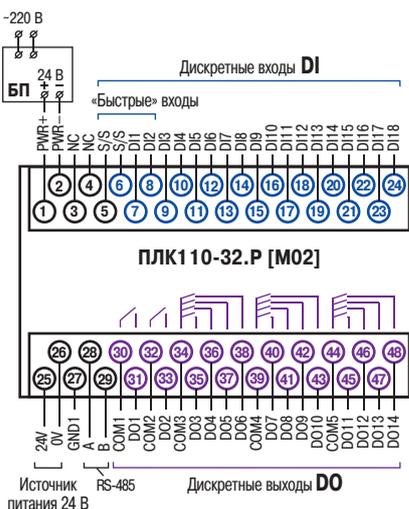


Схема расположения и назначение клемм ПЛК110-24.32.Р [M02]

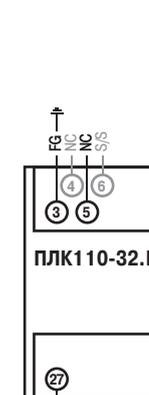

Отличия для ПЛК110-24.32.Р

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК160

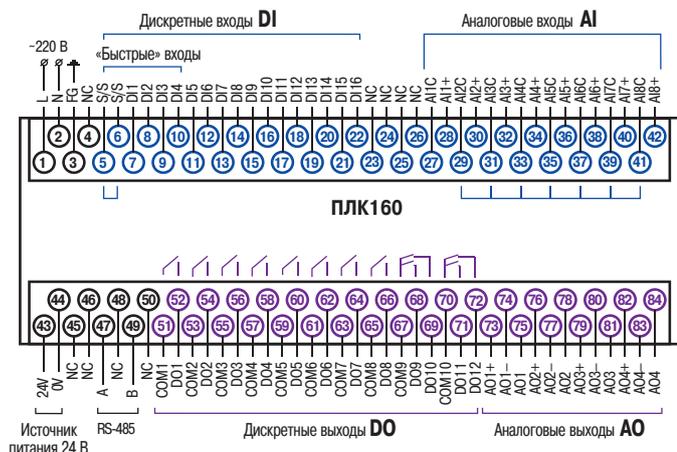


Схема расположения и назначение клемм ПЛК160

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК110[М02]/ ПЛК110

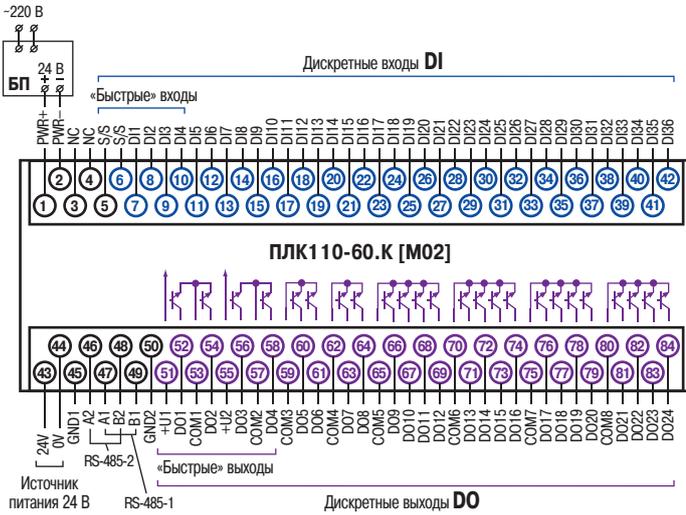


Схема расположения и назначение клемм ПЛК110-24.60.К [M02]



Отличия для ПЛК110-24.60.К

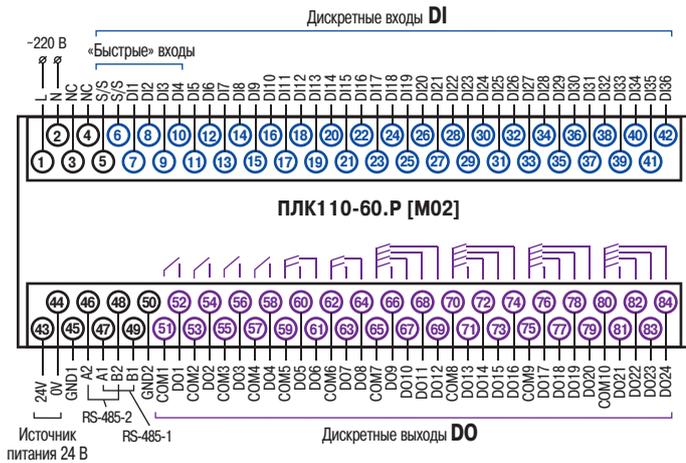


Схема расположения и назначение клемм ПЛК110-220.60.Р [M02]



Отличия для ПЛК110-220.60.Р

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ RS-232

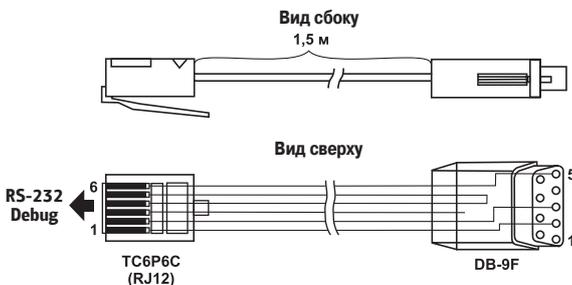


Схема кабеля для программирования KS1, входящего в комплект поставки ПЛК110/ПЛК160.


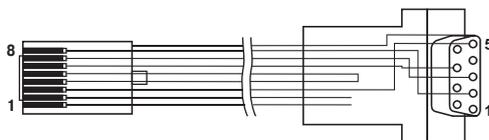



Схема кабеля для программирования KS14, входящего в комплект поставки ПЛК110[M02].

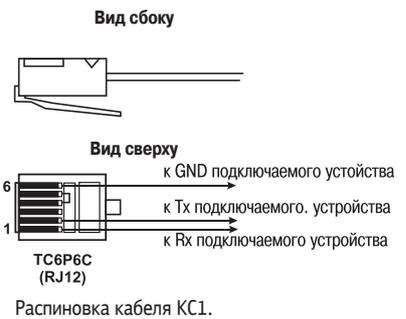

Распиновка кабеля KS1.


Примечание. Кабель программирования, входящий в комплект, предназначен для подключения к компьютеру и не может быть использован для подключения к порту Debug RS-232 иных устройств. Длина кабеля не должна превышать 3 метра.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К ДИСКРЕТНЫМ ВХОДАМ ПЛК110[M02]/ ПЛК110/ ПЛК160

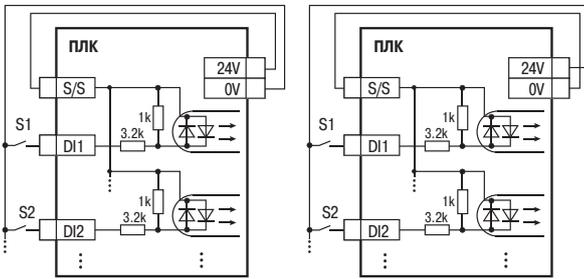


Обе схемы равнозначны, может использоваться любая

Схема подключения к дискретным входам ПЛК контактных датчиков (S1...Sn)

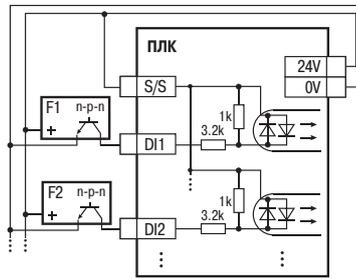

подключение датчиков n-p-n-типа

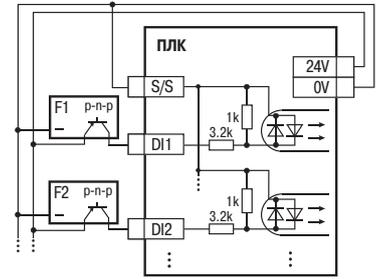

подключение датчиков p-n-p-типа

Схема подключения к дискретным входам ПЛК датчиков (F1-Fn), имеющих на выходе транзисторный ключ

Примечание. При применении контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ ПЛК160



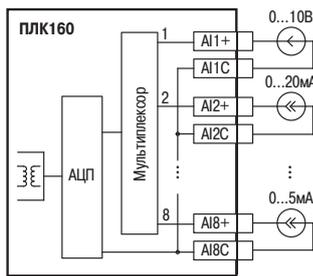


Схема подключения к аналоговым входам ПЛК160 унифицированных сигналов тока/напряжения

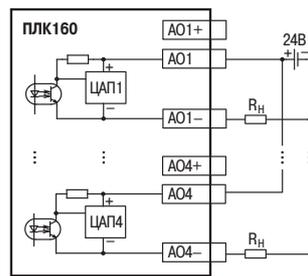

подключение аналоговых выходов типа «У» и «А»

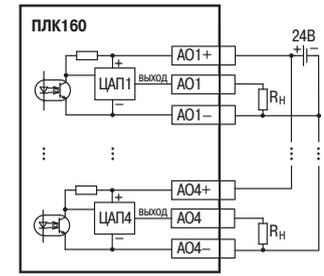

подключение аналоговых выходов типа «И»

Схема подключения аналоговых выходов ПЛК160

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ ПЛК110[M02]/ ПЛК110/ ПЛК160

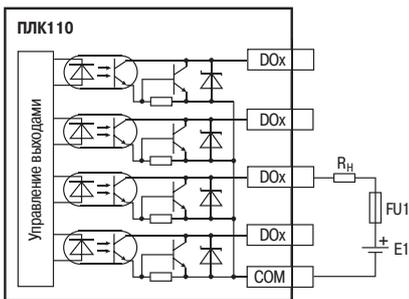


Схема подключения выходных элементов типа К (обычных)


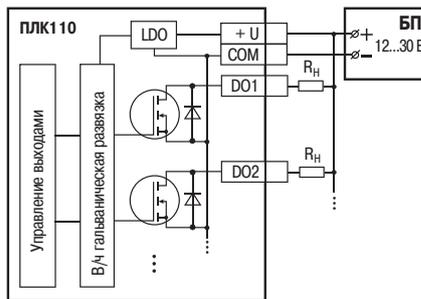


Схема подключения выходных элементов типа К (быстродействующих)

Примечание. Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных выходов (7 мА на вход) не должен превышать 630 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.

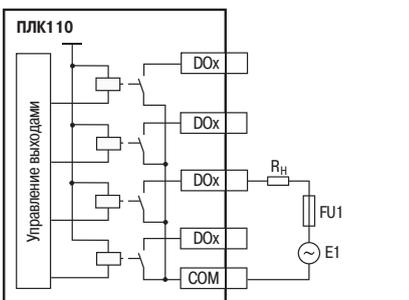

Подключение цепей защиты при активной нагрузке, Rн – пользовательская нагрузка (двигатель, нагреватель, контактор и т.д.)



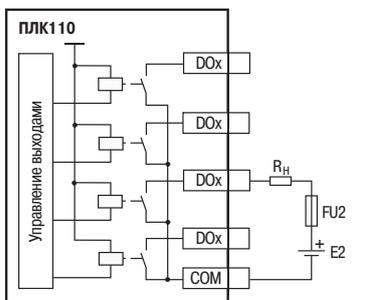


Схема подключения выходных элементов типа Р с внешними цепями защиты

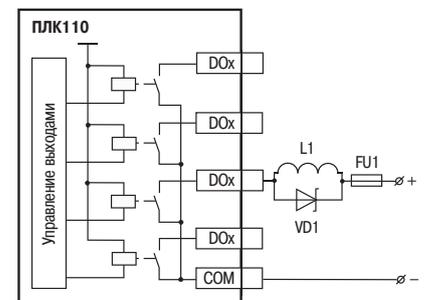


Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ПЛК110[M02]/ ПЛК110/ ПЛК160

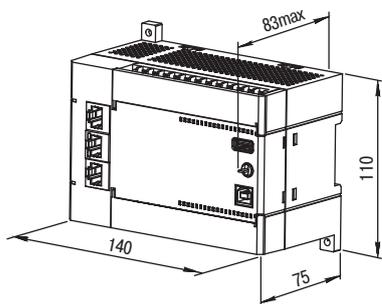


Габаритный чертеж корпуса ПЛК110-30[M02], ПЛК110-32[M02]

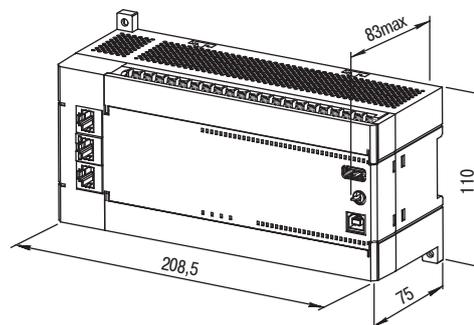

Габаритный чертеж корпуса ПЛК110-60[M02]

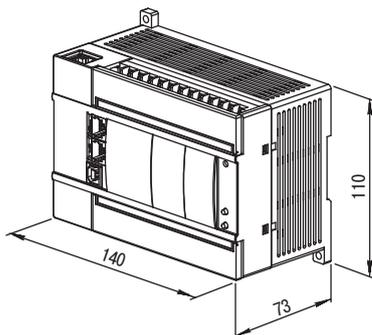

Габаритный чертеж корпуса ПЛК110-30, ПЛК110-32

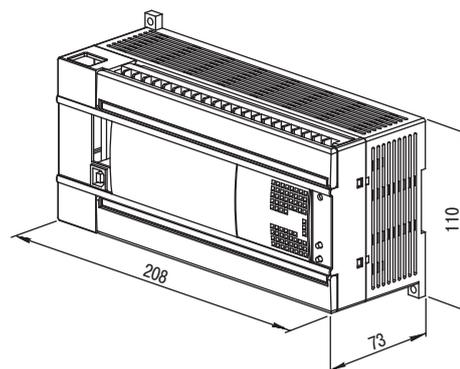

Габаритный чертеж корпуса ПЛК110-60, ПЛК160

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК110[M02]

ПЛК110-Х.Х.Х-Х[M02]

Напряжение питания:

- 24** – 9...30 В постоянного тока (номин. =24 В)
- 220** – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц (номинальное 120/230 В)

Количество точек ввода/вывода:

- 30** – 30 точек ввода/вывода
- 32** – 32 точки ввода/вывода
- 60** – 60 точек ввода/вывода

Дискретные выходы:

- Р** – э/м реле
- К** – транзисторные п-р-п-ключи с открытым коллектором

Система исполнения ПЛК:

- L** – ограничение 360 байт
- M** – без ограничения области памяти ввода/вывода

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК110

ПЛК110-Х.Х.Х-Х

Напряжение питания:

- 24** – 20...28 В постоянного тока (номинальное =24 В)
- 220** – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц (номинальное 120/230 В)

Количество точек ввода/вывода:

- 30** – 30 точек ввода/вывода
- 32** – 32 точки ввода/вывода
- 60** – 60 точек ввода/вывода

Дискретные выходы:

- Р** – э/м реле
- К** – транзисторные п-р-п-ключи с открытым коллектором

Система исполнения ПЛК:

- L** – ограничение 360 байт
- M** – без ограничения области памяти ввода/вывода

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК160

ПЛК160-Х.Х-Х

Напряжение питания:

- 24** – 20...28 В постоянного тока (номинальное =24 В)
- 220** – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц (номинальное 120/230 В)

Аналоговые выходы:

- И** – 4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) «параметр – ток 4...20 мА»
- У** – 4 ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
- А** – 4 универсальных выходов: ЦАП «параметр – ток 4...20 мА/ напряжение 0...10 В»

Система исполнения ПЛК:

- L** – ограничение 360 байт
- M** – без ограничения области памяти ввода/вывода

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Контроллер.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.
- Кабель программирования KC1/KC14.
- Гарантийный талон.
- Комплект клеммных шильдиков (только для ПЛК110[M02])
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией:
 - среда программирования CODESYS v2;
 - примеры работы;
 - библиотеки;
 - РЭ;
 - сервисные утилиты.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ОВЕН ПЛК304 ОВЕН ПЛК323

Линейка коммуникационных контроллеров для распределенных систем управления и диспетчеризации



ПЛК304




РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

- Распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий.
- Автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).
- Систем телеметрии.
- Устройств сбора и передачи данных (УСПД).
- Объединения устройств с различными интерфейсами и протоколами связи в единую сеть.

ЕАЭС ТУ 4252-003-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК304

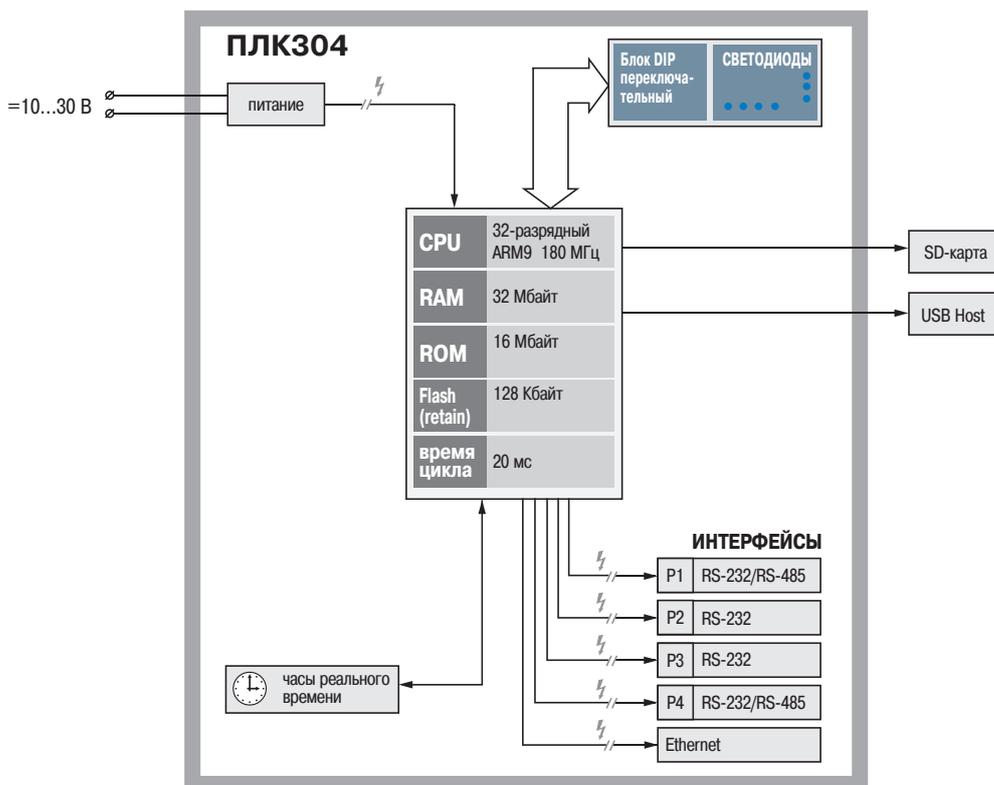

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ПЛК304/ ПЛК323


- Открытая архитектура на основе ОС Linux.
- Большое количество последовательных интерфейсов.
- Наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети верхнего уровня.
- Возможность работы по любому нестандартному протоколу по любому из интерфейсов, что позволяет подключать устройства с нестандартными протоколами (электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.д.).
- Расширенный температурный диапазон:
ПЛК304: -25...+70 °С
ПЛК323: -40...+60 °С
- Наличие USB-Host для подключения внешних накопителей информации.
- Наличие встроенного разъема для подключения SD-карт памяти объемом до 32 Гб.
- Возможность создания пользовательских программ с привязкой к реальному времени – встроенные часы реального времени (RTC).
- Возможность встраивания в вертикально интегрированные SCADA и SoftLogic системы.



ПЛК323




ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК323

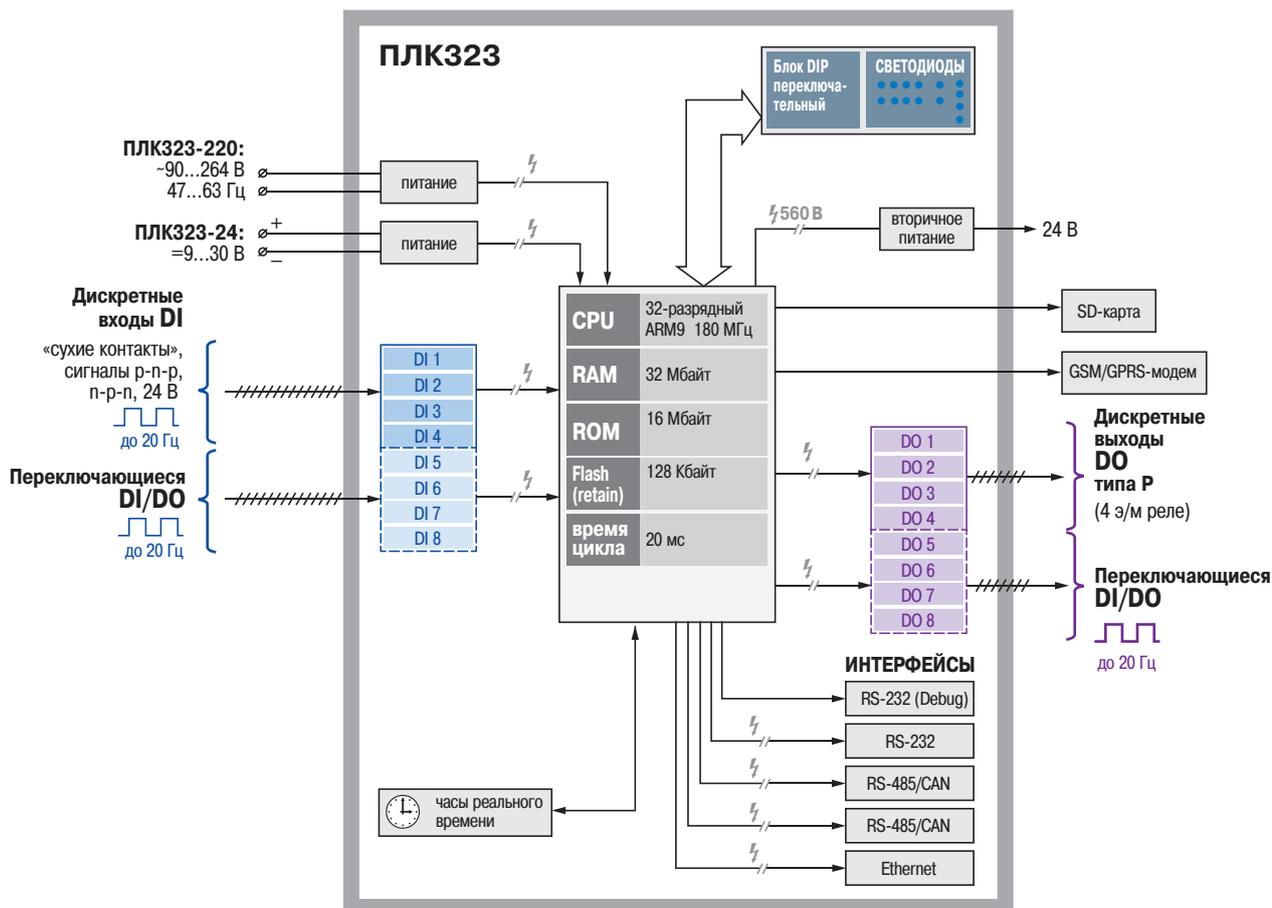


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК304/ПЛК323

Контроллер	ПЛК304	ПЛК323
	Коммуникационный контроллер с последовательными портами и Ethernet	Коммуникационный контроллер с последовательными портами, Ethernet и встроенным GSM-модемом
		
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование		
Центральный процессор	32-разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9	
Объем оперативной памяти	64 Мб (SDRAM)	32 Мб (SDRAM)
Объем энергонезависимой памяти хранения программ и архивов	16 Мб (DataFlash)	16 Мб (NOR Flash)
Объем энергонезависимой памяти для хранения Retain-переменных	4 Кбайт	128 Кбайт (MRAM)
Дополнительное оборудование	автономные часы реального времени, погрешность хода: при 25 °С – не более ±16 с/сутки, время автономной работы при +25 °С – не менее 6 месяцев	автономные часы реального времени, погрешность хода: при +25 °С – не более ±0,7 с/сутки, время автономной работы при +25 °С – не менее 24 месяцев
Операционная система	Linux	
Интерфейсы связи		
Общее количество последовательных портов	4	3
RS-232/485 (в зависимости от положения DIP-переключателей)	2	-
RS-232	2	1
RS-485	-	2
Ethernet	1	-
Встроенный GSM/GPRS-модем	-	есть
Слот для карты памяти	1 (MicroSD/MicroSDHC), до 32 Гб	-
USB 2.0 - Host	2	-
Дискретные входы		
Количество	-	4
Минимальная длительность импульса	-	25 мс
Тип подключаемых датчиков	-	<ul style="list-style-type: none"> • коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) • датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n/p-n-p-типа с открытым коллектором
Напряжение питания входов	-	≈24 В
Гальваническая развязка	-	есть
Дискретные входы/выходы		
Количество	-	4
Работа в режиме входов: Минимальная длительность импульса Максимальная частота импульсов Тип подключаемых датчиков	-	25 мс 20 Гц <ul style="list-style-type: none"> • коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) • датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n/p-n-p-типа с открытым коллектором
Работа в режиме выходов: Максимальная частота переключения Ток коммутации	-	20 Гц 250 мА
Гальваническая развязка	-	есть
Дискретные выходы		
Количество	-	4
Тип элемента	-	э/м реле
Ток коммутации	-	10 А (при ≈250 В) 5 А (при ≈30 В)
Гальваническая развязка	-	есть
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения		
Среда программирования	CODESYS 3.5	
Интерфейс для программирования	Ethernet	

Электрические параметры		
Напряжение питания	=10...30 В (номинальное значение =24 В)	~90...264 В (номинальное значение 120/220 В) частотой 47...63Гц =9...30 В (номинальное значение =24 В)
Потребляемая мощность		
Питание =24 В	10 Вт	20 Вт
Питание ~220 В	-	15 ВА
Конструктивное и климатическое исполнение		
Тип корпуса	Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку	
Габаритные размеры корпуса (Ш×В×Г)	(77×129,5×30 мм) ± 1мм	(156×129×35 мм) ± 1мм
Степень защиты корпуса	IP20 (со стороны передней панели), IP00 (со стороны клемм)	
Температурный диапазон эксплуатации	-25...+70 °С	-40...+60 °С

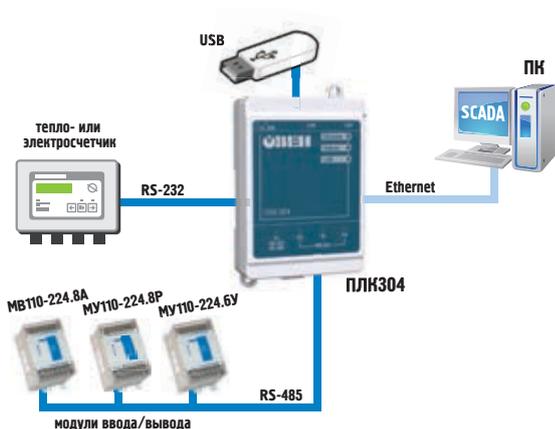

Построение системы управления объектом, включающей опрос тепло- и электросчетчиков, модулей расширения и организацию связи с ПК или ПЛК верхнего уровня

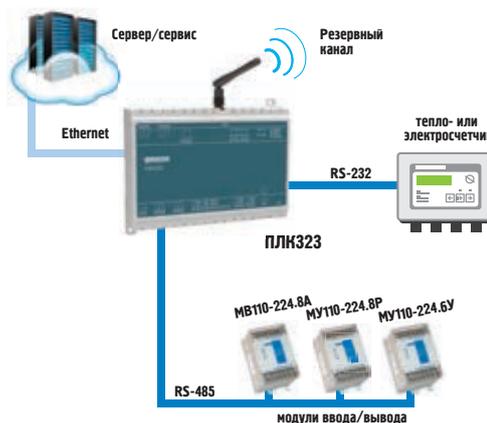

Построение системы управления объектом, включающей опрос тепло- и электросчетчиков, модулей расширения и организацию связи с сервером как по проводному, так и беспроводному каналу связи

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПЛК304-24-X

4 последовательных порта, 1 Ethernet	
Система исполнения ПЛК: LX – Linux CS – CODESYS v3 MP – Master PLC – система Master SCADA	

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОВЕН ПЛК304

- Контроллер ПЛК304.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации.
- Кабель для программирования.
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПЛК323-XXX.XX-XX-XX-XX

Напряжение питания: 24 – 9...30 В постоянного тока (номинальное =24 В) 220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц (номинальное ~110/220 В)	
Количество и типы интерфейсов: 03 – 1 x RS-232, 2 x RS-485 04 – 1 x RS-232, 2 x CAN	
Конструктивное исполнение: 0 – пластик	
Количество и типы входов/выходов: 1 – 4 входа, 4 входа/выхода, 4 выхода	
Система исполнения ПЛК: LX – Linux CS – CODESYS v3	
WEB – с WEB-визуализацией отсутствие – нет WEB-визуализации	

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОВЕН ПЛК323

- Контроллер ПЛК323.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации.
- Кабель для программирования.
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией.
- Гарантийный талон.

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

ОВЕН СПК207[M04]

ОВЕН СПК1xx.Д

ОВЕН СПК1xx

Линейка сенсорных панельных контроллеров для средних и малых систем автоматизации



ОВЕН СПК представляет собой устройство, объединяющее функции программируемого логического контроллера и сенсорной панели оператора.

- Программирование прибора и настройка визуализаций осуществляются в единой среде CODESYS 3.5, что значительно упрощает и сокращает сроки создания проекта.
- Поддержка 5 языков программирования.
- Встроенная WEB-визуализация (в СПК2xx) позволяет удаленно отображать визуализацию контроллера на любых видах (ПК, планшеты, телефоны) и любом количестве устройств (функция «управление пользователями» позволяет ограничить доступ).



Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

СПК207: ТУ 4217-026-46526536-2010

СПК1xx: ТУ 4217-040-46526536-2013

СПК207: Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СПК2XX




ОВЕН СПК207

ОВЕН СПК210

В РАЗРАБОТКЕ

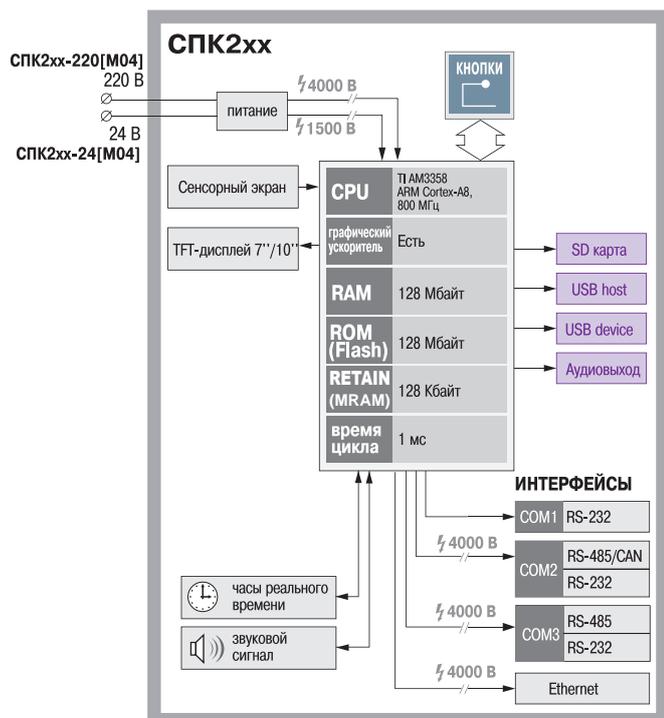

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СПК105

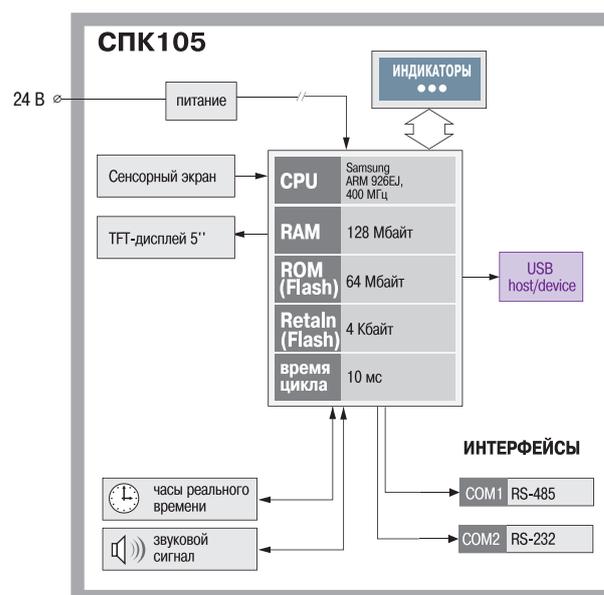

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ СПК2XX/СПК1XX/СПК1XX.Д


Встроенное загрузочное меню позволяет переводить СПК в режим конфигурирования или производить загрузку пользовательского приложения с USB FLASH без подключения к ПК. В режиме конфигурирования доступны функции:

- Настройка параметров сети Ethernet.
- Включение режима автоматического подключения GPRS (при наличии модема).
- Включение режима GPRS Router, которая позволяет СПК транслировать доступ в интернет другим устройствам.
- Настройка подключения VPN для доступа к СПК из другой сети.
- Выбор режимов работы интерфейсов RS-232/RS-485.
- Настройка системного времени и его синхронизация с NTP сервером.
- Смена ориентации дисплея для вертикального или горизонтального использования.
- Резервное копирование пользовательского проекта (копия защищается паролем).
- Настройка сетевых параметров модулей MX110.

Широкий набор библиотек для быстрого решения задач:


- управление пользователями;
- обмен по интерфейсам;
- обработка аварийных состояний;
- создание рецептов;
- построение графиков;
- создание архивов данных;
- создание расписаний;
- настройка регуляторов и генераторов сигналов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СПК107/СПК110

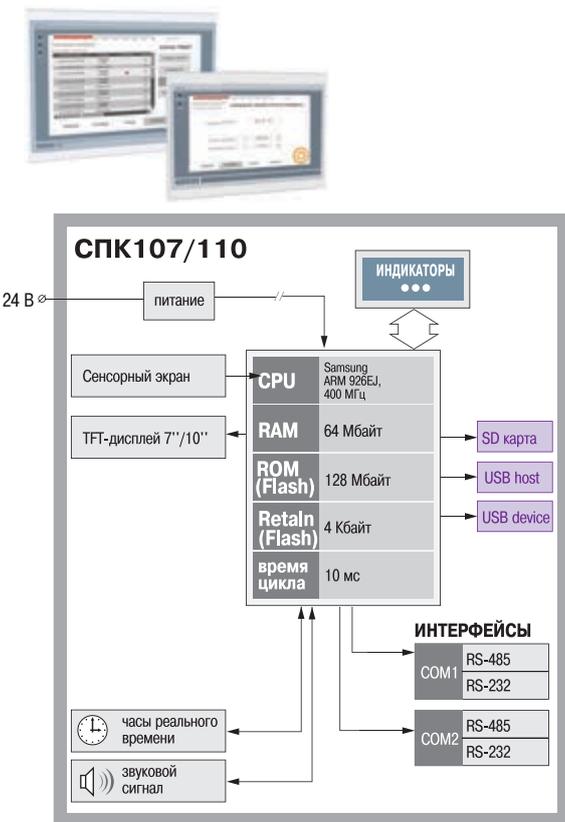

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СПК107.Д/СПК110.Д

В РАЗРАБОТКЕ

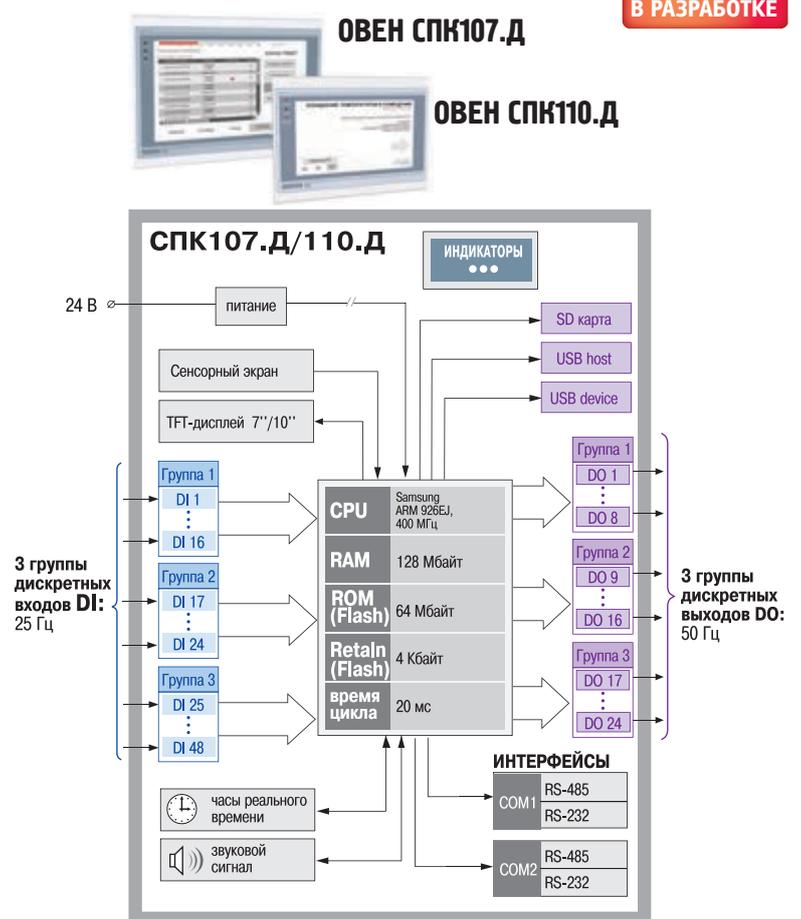

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН СПК

	СПК207	СПК210	СПК105	СПК107	СПК110	СПК107.Д	СПК110.Д
	Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК2xx для автоматизации распределенных систем 		Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК1xx для автоматизации локальных систем 			Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК1xx.Д для автоматизации пультов и шкафов управления 	
	 Диагональ 7"	 Диагональ 10,2"	 Диагональ 4,3"	 Диагональ 7"	 Диагональ 10,2"	 Диагональ 7"	 Диагональ 10,2"
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> Высокое быстродействие за счет сопроцессора с графическим ускорителем Резистивный экран 800×480, 65 535 цветов Температура окружающего воздуха: -20... +60 °С, степень защиты IP64 Питание: 18...32 В постоянного тока или 90...264 В, 50 Гц переменного Гальваническая развязка Развитые коммуникационные возможности: RS-232, RS-485, CAN, Ethernet, USB host, USB Device Встроенная WEB-визуализация Удаленная загрузка и отладка проекта по сети Ethernet 		<ul style="list-style-type: none"> Малая глубина корпуса Диагонали 4,3", 7" и 10,2" Резистивный экран 800×480 (для 7" и 10,2"), 65 535 цветов Степень защиты IP54 со стороны передней панели Питание: 12...28 В постоянного тока 			<ul style="list-style-type: none"> До 72 дискретных скоростных входов/выходов «на борту»: 16 DI/8 DO; 32 DI/16 DO; 48 DI/24 DO Возможность подключения датчиков, светосигнальной арматуры и исполнительных механизмов к контроллеру без дополнительных модулей ввода/вывода Диагонали 7" и 10,2" Резистивный экран 800×480, 65 535 цветов Степень защиты IP54 со стороны передней панели 	

Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование

Процессор	32-разрядный RISC-процессор Texas Instruments Sitara ARM Cortex-A8, 800 МГц	32-разрядный RISC-процессор Samsung ARM 926EJ, 400 МГц
Графический ускоритель	Есть	Нет
ОЗУ	SDRAM 128 Мб	SDRAM 64 Мб
ПЗУ	NAND Flash 128 Мб	NAND Flash 128 Мб
RETAIN	MRAM 128 Кб	NAND Flash 4 Кб
Минимальное время цикла программы	1 мс	10 мс
Время выхода на рабочий режим	25 ... 30 сек	
Дополнительное оборудование	Часы реального времени, работа от LI-ON батарейки (сменная)	

Элементы человеко-машинного интерфейса

Тип дисплея	TFT, сенсорный, резистивный ЖК дисплей						
Размер экрана	7"	10,2"	4,3"	7"	10,2"	7"	10,2"
Видимая область	152,4×91,4 мм	222×132,5 мм	95,04×53,86 мм	154,08×85,92 мм	221,80×131,52 мм	154,08×85,92 мм	221,80×131,52 мм
Разрешение экрана	800×480		480×272	800×480			
Количество цветов	65 535						
Яркость	300 Кд/м ²						
Контрастность	500:1						
Тип подсветки	Светодиодная (LED)						
Время работы подсветки	50 000 часов						
Количество нажатий	1 000 000						
Копки на лицевой панели	Есть, зависит от модификации		Нет				
Индикация питания и работы интерфейсов	Есть						

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЕН СПК

(продолжение таблицы)

	СПК207	СПК210	СПК105	СПК107	СПК110	СПК107.Д	СПК110.Д
Интерфейсы связи							
RS-232/ RS-485	СПК2xx.03 – 2 шт. СПК2xx.04 – 1 шт.		–	2 шт.			
RS-485	0		1 шт.	–			
RS-232	СПК2xx.03 – 1 шт. СПК2xx.04 – 2 шт.		1 шт.	–			
CAN	СПК2xx.04 – 1 шт.		–				
ETHERNET	1		–				
AUDIO	1		–				
USB-Host	1		Совмещенный, 1 шт.	1			
USB-Device	1			1			
Программирование							
Среда программирования	CODESYS 3.5						
Версия ОС	Linux 3.2		Linux 3.0				
Версия QT	5.3.2		4.8				
Электрические параметры							
Диапазон напряжений питания	<ul style="list-style-type: none"> • постоянный ток: 18...32 В • переменный ток: 90...264 В, 50 Гц 		постоянный ток: 12...28 В				
Потребляемая мощность: • при питании от переменного тока (90...264 В, 50 Гц) • при питании от постоянного тока (18...32 В)	20 ВА		–	–	–		
	15 Вт		5 Вт	10 Вт	14 Вт		
Конструктивное исполнение							
Материал корпуса	Пластик		Пластик				
Габаритные размеры корпуса	227×152×59,2 мм		142×86×38 мм	204×149×37 мм	277×200×39 мм	277×200×75,5 мм	277×200×75,5 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP64		IP54				
Климатическое исполнение	– 20 ...+ 60 °С		0 ...+ 60 °С			0 ...+ 50 °С	
Охлаждение	Пассивное						

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСОВ СВЯЗИ

Интерфейс	Протоколы	Скорость передачи данных	Тип используемого кабеля
Ethernet 100 Base-T	Modbus-TCP, Gateway, TCP IP, UDP IP, CODESYS Network Variables (over UDP)	10, 100 Мбит/с	Витая пара категории 5
RS-485	Modbus-RTU, Modbus-ASCII, ОБЕН	2400...115200 бит/с	Витая пара
RS-232	Modbus-RTU, Modbus-ASCII, ОБЕН	2400...115200 бит/с	Стандартный модемный / нуль-модемный кабель

Контроллеры ОБЕН СПК поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Габаритные размеры	Установочные размеры
ОВЕН СПК2xx		
ОВЕН СПК1xx		
СПК105		
СПК107		
СПК110		
ОВЕН СПК1xx.Д		
СПК107.Д		
СПК110.Д		

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОВЕН СПК




Схема кабеля для программирования панелей СПК107/СПК110




Схема кабеля для программирования панели СПК105

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН СПК

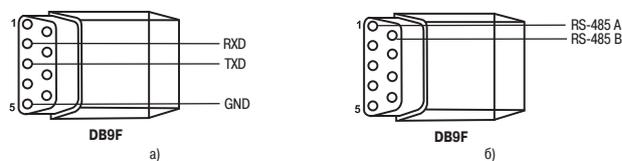


Схема электрическая кабеля для подключения устройств в панели а) по интерфейсу RS-232; б) по интерфейсу RS-485

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ СПК1ХХ.Д

Наименование	Значение (свойства)
Количество входов	В зависимости от модификации: 16, 32, 48
Тип входа	Дискретный, «тип 1» по ГОСТ Р 51841
Тип датчика для дискретного входа	– механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); – с выходными транзисторными ключами р-п-р-типа с открытым коллектором)
Номинальное постоянное входное напряжение дискретного входа	24 В
Максимальное постоянное входное напряжение дискретного входа	30 В
Напряжение «логической единицы» дискретного входа, (ток в цепи)	15...30 В (3 мА)
Напряжение «логического нуля» дискретного входа, (ток в цепи)	минус 3...5 В (не более 1,5 мА)
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом	20 мс
Длина кабеля от дискретного входа, не более	30 м*
Защита от подачи напряжения питания обратной полярности	есть
Гальваническая развязка	отсутствует

* Исключая подключения, выходящие из здания

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СПК2ХХ

СПК2ХХ-Х.Х.ХХ-Х-Х

Размер дисплея: 07 – размер диагонали дисплея 7,0 дюйма 10 – размер диагонали дисплея 10,2 дюйма	
Напряжение питания: 220 – переменное от 90 до 264 В (номинальные значения 110, 220 В), частота 50 Гц 24 – постоянное от 18 до 32 В (номинальное значение 24 В)	
Количество и типы поддерживаемых интерфейсов связи: 03 – один интерфейс RS-232, два интерфейса RS-485/RS-232 04 – два интерфейса RS-232, один интерфейс RS-485/RS-232, один интерфейс CAN	
Материал корпуса и исполнение: 0 – пластик	
Наличие кнопок: 0 – кнопки есть 1 – кнопка нет	
Среда исполнения: LX – Linux (заказная позиция) CS – CODESYS	
Наличие веб-визуализации: WEB – с функцией веб-визуализации – отсутствие веб-визуализации (не указывается)	

Модификации СПК2хх

СПК207-220.03.00-CS [M04]	СПК207-24.03.00-CS [M04]
СПК207-220.03.00-CS-WEB [M04]	СПК207-24.03.00-CS-WEB [M04]
СПК207-220.04.00-CS [M04]	СПК207-24.04.00-CS [M04]
СПК207-220.04.00-CS-WEB [M04]	СПК207-24.04.00-CS-WEB [M04]

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ СПК1ХХ.Д

Наименование	Значение (свойства)
Количество выходов	В зависимости от модификации: 8, 16, 24
Тип выходного элемента	р-п-р-транзистор
Коммутируемое напряжение в нагрузке	24 В
Диапазон коммутируемых напряжений дискретным выходом	12...28 В
Максимальный ток нагрузки одного дискретного выхода, не более	200 мА
Номинальное напряжение нагрузки постоянного тока	24 В
Максимальный ток нагрузки группы дискретных выходов (24 выхода), не более	4 А
Длина кабеля от дискретного выхода, не более	10 м
Гальваническая развязка	отсутствует

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ УСТРОЙСТВ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Наименование	Значение
USB flash накопитель	
Поддерживаемая версии спецификации USB*	1.0, 1.1, 2.0
Поддерживаемые файловые системы	FAT 16, FAT 32
Максимальная емкость накопителя, Гб**	32
Карты памяти Secure Digital	
Поддерживаемые форматы карт***	SD 1.0, SD1.1, SDHC
Класс скорости	SD class 2 и выше
Поддерживаемые файловые системы	FAT 16, FAT 32
Максимальная емкость накопителя, Гб**	32

Примечания

- * Устройства версий USB 2.0 и 3.0, не поддерживающие более ранние спецификации USB, с СПК1хх работать не будут.
- ** Максимальная емкость накопителя зависит от типа файловой системы и формата устройства.
- *** Карты форм-фактора microSD подключаются через переходник.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СПК1ХХ

Размер дисплея: 05 – размер диагонали дисплея 4,3 дюйма 07 – размер диагонали дисплея 7,0 дюйма 10 – размер диагонали дисплея 10,2 дюйма	
Модификации СПК1хх СПК105 / СПК107 / СПК110	

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СПК1ХХ.Д.ХХ

Размер дисплея: 07 – размер диагонали дисплея 7,0 дюйма 10 – размер диагонали дисплея 10,2 дюйма	
Количество входов/выходов: 24 – 16 дискретных входов и 8 дискретных выходов 48 – 32 дискретных входов и 16 дискретных выходов 72 – 48 дискретных входов и 24 дискретных выходов	

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор.
- Комплект крепежных элементов.
- CD-диск с программным обеспечением и документацией.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

ОВЕН Mx110

Линейка модулей ввода/вывода для сети RS-485



Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
 Mx110: ТУ 4217-016-46526536-2009 (кроме MB110, MЭ110)
 MB110: ТУ 4217-018-46526536-2009
 MЭ110: ТУ 4221-004-46526536-2011



Государственный реестр средств измерений

DI

AI

DO

AO

ВХОД 220 В

L N

КОНФИГУРАЦИЯ

A B C N

n-p-n

TC TP I U UNIVERSAL

ВЫХОД ТИПА K

ВЫХОД ТИПА I 4...20 мА

ТЕНЗО

p-n-p

I U FAST

ВЫХОД ТИПА P

ВЫХОД ТИПА U 0...10 В

рН

КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5/0,25

ВЫХОД ТИПА TP твердотельное реле

&

ЛОГИКА

АНОНС




Обновленная линейка модулей ввода-вывода Mx110:

- новый дизайн корпуса
- «невыпадающие винты»
- упрощенный доступ к переключкам

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ МОДУЛЕЙ Mx110

- Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), OVEN, DCON.
- Счетчики импульсов для дискретных входов.
- Генерация ШИМ-сигналов на дискретных выходах.
- Автоматический перевод исполнительного механизма в аварийный режим.
- Диагностика состояния подключенных аналоговых датчиков.
- Диагностика обрыва интерфейсной линии.
- Дополнительная логика работы дискретных входов и выходов МК110 (интеллектуальные модули):
 - прямая логика/ «НЕ»/ «И»/ «ИЛИ»/ один импульс/ ШИМ/ триггер.
- Функция автоопределения протокола обмена (для ряда модификаций).
- Единая для всей линейки программа-конфигуратор.

ПРИМЕРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ Mx110 В РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

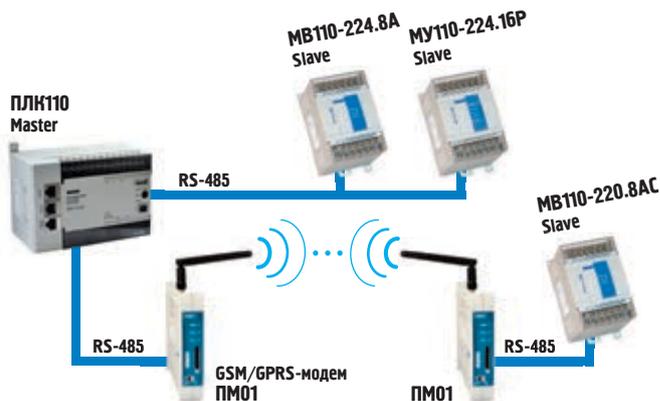

Использование Mx110 для увеличения числа входов-выходов ПЛК и для приема/передачи данных через GSM-модем



Подключение модулей Mx110 к ПК со SCADA-системой для удаленного ввода/вывода сигналов



Подключение модулей Mx110 к панели оператора SP307

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mx110

Параметр	Значение										
Интерфейс											
Интерфейс связи с Мастером сети	RS-485										
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485	115200 бит/с										
Протокол связи, используемый для передачи информации	ОВЕН; Modbus-RTU; Modbus-ASCII; DCON										
Перечень модулей с функцией автоопределения протокола обмена	<table border="1"> <tr> <td>MB110-224.2(8)A</td> <td>MU110-224.8P(K)</td> </tr> <tr> <td>MB110-24/220.8AC</td> <td>MU110-224.16P(K)</td> </tr> <tr> <td>MB110-224.1(4)TD</td> <td>MU110-224.6U</td> </tr> <tr> <td>MB110-224.8ДФ</td> <td>MU110-224.8И</td> </tr> <tr> <td>серия МК110</td> <td>МК110-220.4К.4P</td> </tr> </table>	MB110-224.2(8)A	MU110-224.8P(K)	MB110-24/220.8AC	MU110-224.16P(K)	MB110-224.1(4)TD	MU110-224.6U	MB110-224.8ДФ	MU110-224.8И	серия МК110	МК110-220.4К.4P
MB110-224.2(8)A	MU110-224.8P(K)										
MB110-24/220.8AC	MU110-224.16P(K)										
MB110-224.1(4)TD	MU110-224.6U										
MB110-224.8ДФ	MU110-224.8И										
серия МК110	МК110-220.4К.4P										
Условия эксплуатации											
Температура окружающего воздуха	-10...+55 °C										
– для модулей ввода сигналов тензодатчиков MB110-224.xTD и модулей измерения параметров электрической сети MЭ110	-20...+55 °C										
Относительная влажность воздуха (при +25 °C и ниже б/конд. влаги)	не более 80 %										

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДУЛЕЙ ВВОДА-ВЫВОДА МХ110

		Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Основные характеристики входов-выходов	
		DI	AI	DO	AO		
Общепромышленные модули для сети RS-485							
Модули ввода ОВЕН МВ110	Модули дискретного ввода	МВ110-224.16ДН	16	—	—	датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи п-р-п и р-п-р-типа, частота до 1 кГц, внешнее питание датчиков 24 В	
		МВ110-24/220.32ДН	32	—	—		
		МВ110-224.16Д	16	—	—	датчики типа «сухой контакт» (не требуют питания), транзисторные ключи п-р-п-типа (внешнее питание 24 В), частота до 1 кГц	
	Модули аналогового ввода с универсальными входами	МВ110-224.2А	—	2	—	датчики – термосопротивления, термопары, 0...5 мА, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...5000 Ом, класс точности 0,5/0,25	
		МВ110-224.8А	—	8	—	датчики – термосопротивления, термопары, 0...5 мА, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...2000 Ом, класс точности 0,5/0,25	
	Модули скоростного аналогового ввода	МВ110-224.2АС	—	2	—	«быстрые» входы: датчики – 0(4)...20 мА, 0...5 мА, 0...10 В, частота измерений 200 Гц, класс точности 0,25	
МВ110-24/220.8АС		—	8	—			
Модули вывода ОВЕН МУ110	Модули дискретного вывода	МУ110-224.8К	—	—	8	К: транзисторная оптопара п-р-п-типа 400 мА 60 В	
		МУ110-224.8Р	—	—	8	Р: э/м реле 4 А 250 В	
		МУ110-224.16К	—	—	16	К: транзисторная оптопара п-р-п-типа 400 мА 60 В	
		МУ110-24/220.32Р	—	—	32	Р: э/м реле 3 А 250 В	
	Модули аналогового вывода	МУ110-224.8И	—	—	—	8	ЦАП 4...20 мА, основная приведенная погрешность 0,5 %
		МУ110-224.6V	—	—	—	6	ЦАП 0...10 В, основная приведенная погрешность 0,5 %
Модули ввода/вывода ОВЕН МК110	Модули дискретного ввода/вывода	МК110-220.4ДН.4Р	4	—	4	входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи п-р-п и р-п-р-типа, частота до 1 кГц, внешнее питание датчиков 24 В выходы: э/м реле 4 А 250 В	
		МК110-220.4ДН.4ТР	4	—	4	входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи п-р-п и р-п-р-типа, частота до 1 кГц, внешнее питание датчиков 24 В выходы: твердотельное реле 1 А 250 В	
		МК110-224.8ДН.4Р	8	—	4	входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи п-р-п и р-п-р-типа, частота до 1 кГц, питание датчиков 24 В выходы: э/м реле 4 А 250 В	
		МК110-224.8Д.4Р	8	—	4	входы: датчики типа «сухой контакт» (не требуют питания), транзисторные ключи п-р-п-типа (внешнее питание 24 В) выходы: э/м реле 4 А 250 В	
Специализированные модули ввода/вывода для сети RS-485							
Модули измерения параметров электрической сети	Модуль контроля уровня жидкости	МК110-220.4К.4Р	4	—	4	входы: кондуктометрические датчики уровня выходы: э/м реле 4 А 250 В	
	Модуль дискретного ввода для сигналов 220 В	МВ110-224.8ДФ	8	—	—	дискретные входы для сигналов 220 В	
	Модули ввода сигналов тензодатчиков	МВ110-224.1ТД	—	1	—	—	тензопреобразователи
		МВ110-224.4ТД	—	4	—	—	
	Модуль аналогового ввода для сигнала рН или Eh	МВ110-224.рН	—	1	—	—	входы: рН и ОВП-электроды
	Модули измерения параметров электрической сети	МЭ110-224.1Т	—	1	—	—	однофазный амперметр (ток)
		МЭ110-224.1Н	—	1	—	—	однофазный вольтметр (напряжение)
МЭ110-224.1М		—	1	—	—	однофазный мультиметр (ток, напряжение, мощность и др. параметры электрической сети)	
МЭ110-220.3М		—	3	—	—	трехфазный мультиметр (ток, напряжение, мощность и др. параметры электрической сети)	

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485 ОВЕН MB110

Тип модуля	Модули дискретного ввода		
Модификация	MB110-224.16ДН	MB110-24/220.32ДН	MB110-224.16Д
	Модуль 16 DI с универсальным питанием 24/220 В для коммутации сигналов р-п-р, н-р-п, 24 В  	Модуль 32 DI для коммутации сигналов р-п-р, н-р-п, 24 В  	Модуль 16 DI для коммутации сигналов типа «сухой контакт» без внешнего питания: кнопок, реле, герконов  
Входы			
Количество входов	16 DI	32 DI	16 DI
Тип входов	ДН (р-п-р, н-р-п, 24 В)	ДН (р-п-р, н-р-п, 24 В)	Д («сухой контакт»)
Типы поддерживаемых датчиков и сигналов	<ul style="list-style-type: none"> • коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) • датчики н-р-п-типа (открытый коллектор) 		
	• датчики р-п-р-типа		—
Характеристики дискретных входов (DI)			
Гальваническая развязка входов	групповая, по 4 DI		—
Электрическая прочность изоляции	1500 В		—
Макс. частота входного сигнала	1 кГц		
Мин. длительность входного импульса	0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)		
Напряжение питания входов (внешний источник)	24±3 В		24±3 В для транзисторных ключей. Для «сухих контактов» питание не требуется!
Максимальный входной ток	не более 8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В)		не более 7 мА
Суммарное сопротивление внешнего контакта и линии подключения	—		не более 100 Ом
Ток «логической единицы»	не менее 4,5 мА		—
Ток «логического нуля»	не более 1,5 мА		—
Характеристики аналоговых входов (AI)			
Предел основной приведенной погрешности	—	—	—
Разрядность АЦП	—	—	—
Время опроса одного входа	ТС	—	—
	ТП	—	—
	унифицир. сигналы	—	—
Входное сопротивление для унифицированных сигналов	тока 0(4)...20 мА	—	—
	тока 0...5 мА	—	—
	напряж. 0...10 В	—	—
Питание			
Тип питания	универсальное ~230 В/±24 В	зависит от модификации	универсальное ~230 В/±24 В
Напряжение питания	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	MB110-220.32ДН: 90...264 В переменного тока 47...63 Гц MB110-24.32ДН: 18...29 В пост. тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока
Потребляемая мощность	не более 6 ВА	не более 40 ВА	не более 6 ВА
Напряжение встроенного источника питания	—	—	—
Ток встроенного источника питания	—	—	—
Конструктивное исполнение			
Габаритные размеры и степень защиты корпуса	63×110×74 мм, IP20	140×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	MB110-224.16ДН	MB110-Х.32ДН Напряжение питания: 24 — ~18...29 В 220 — ~90...264 В 47...63 Гц	MB110-224.16Д

AI

AI

Модули аналогового ввода с универсальными входами		Модули скоростного аналогового ввода	
MB110-224.2A	MB110-224.8A	MB110-224.2AC	MB110-24/220.8AC
2-канальный модуль AI со встроенным источником питания датчиков 24 В	8-канальный модуль AI	2-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов с универсальным питанием 220/24 В и встроенным источником питания датчиков 24 В	8-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов
			
 КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5/0,25	 КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5/0,25	 КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,25	 КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,25
2 AI	8 AI	2 AI	8 AI
A (универсальные аналоговые)	A (универсальные аналоговые)	АС («быстрые» входы)	АС («быстрые» входы)
<ul style="list-style-type: none"> термометры сопротивления Cu50, 50M, Pt50, 50П, Cu100, 100M, Pt100, 100П, Ni100, Pt500, 500П, Cu500, 500M, Ni500, Cu1000, 1000M, Pt1000, 1000П, Ni1000 термоэлектрические преобразователи L, J, N, K, S, R, B, A-1, A-2, A-3, T унифицированные сигналы 0(4)...20 мА, 0...5 мА, -50...+50 мВ, 0...1 В сопротивление 0...5000 Ом (датчик положения задвижки) 	<ul style="list-style-type: none"> сопротивление 0...900 (2000) Ом (датчики положения задвижки) 	унифицированные сигналы 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 В	
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
±0,5 % для термоэлектрических преобразователей		±0,25 %	
±0,25 % для термометров сопротивления и унифицированных сигналов			
12 бит		10 бит	
не более 0,8 с	не более 0,9 с	—	—
не более 0,4 с	не более 0,6 с	—	—
не более 0,4 с	не более 0,6 с	не более 5 мс ±2 %	
130...250 Ом			
130...500 Ом			
не менее 200 кОм			
универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В	зависит от модификации
90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	MB110-220.8AC: 90...264 В переменного тока 47...63 Гц MB110-24.8AC: 21...35 В пост. тока
не более 6 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА	не более 8 ВА
24 ±3 В	—	24 ±3 В	24 ±3 В (только для модификации MB110-220.8AC)
не более 50 мА	—	не более 180 мА	не более 180 мА
63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
MB110-224.2A	MB110-224.8A	MB110-224.2AC	MB110-X.8AC
			<p>Напряжение питания:</p> <p>24 - -21...35 В</p> <p>220 - -90...264 В 47...63 Гц</p>

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДУЛИ ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485 ОВЕН МУ110

Тип модуля	Модули дискретного вывода		
Модификация	МУ110-224.8К	МУ110-224.8Р	МУ110-224.16К
	8-канальный модуль дискретного вывода с оптотранзисторными выходами и универсальным питанием 24/220 В  	8-канальный модуль релейного вывода с универсальным питанием 24/220 В  	16-канальный модуль дискретного вывода с оптотранзисторными выходами и универсальным питанием 24/220 В  
Выходы			
Количество выходов	8 DO	8 DO	16 DO
Тип выходов	К – транзисторная оптопара n-р-п-типа	Р – электромагнитное реле	К – транзисторная оптопара n-р-п-типа
Характеристики дискретных выходов (DO)			
Максимальная нагрузочная способность дискретных выходов	400 мА при напряжении не более 60 В постоянного тока	4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и $\cos \varphi > 0,4$ или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В	400 мА при напряжении не более 60 В постоянного тока
Характеристики аналоговых выходов (AO)			
Разрядность ЦАП	—	—	—
Основная приведенная погрешность ЦАП	—	—	—
Сопrotивление нагрузки, подключаемой к выходу	—	—	—
Диапазон напряжений питания выхода	—	—	—
Питание			
Тип питания	универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В
Напряжение питания	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока
Потребляемая мощность	не более 6 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА
Конструктивное исполнение			
Габаритные размеры и степень защиты корпуса	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	МУ110-224.8К	МУ110-224.8Р	МУ110-224.16К

DO

AO

Модули дискретного вывода		Модули аналогового вывода	
МУ110-224.16P	МУ110-24/220.32P	МУ110-224.8И	МУ110-224.6У
16-канальный модуль релейного вывода с универсальным питанием 24/220 В	32-канальный модуль релейного вывода	8-канальный модуль аналогового вывода 4...20 мА с универсальным питанием 24/220 В	8-канальный модуль аналогового вывода 0...10 В с универсальным питанием 24/220 В
			
ВЫХОД ТИПА P	ВЫХОД ТИПА P	ВЫХОД ТИПА I 4...20 мА	ВЫХОД ТИПА U 0...10 В
16 DO	32 DO	8 AO	6 AO
P – электромагнитное реле	P – электромагнитное реле	И – ток 4...20 мА	У – напряжение 0..10 В
3 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и $\cos \varphi > 0,4$ или 3 А при постоянном напряжении не более 30 В	3 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и $\cos \varphi > 0,4$ или 3 А при постоянном напряжении не более 30 В	—	—
—	—	10 бит	—
—	—	не более $\pm 0,5 \%$	—
—	—	0...1300 Ом	не менее 2 кОм
—	—	10...36 В	12...36 В
универсальное ~230 В/=24 В	зависит от модификации	универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В
90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	МУ110-220.32P: 90...264 В переменного тока 47...63 Гц МУ110-24.32P: 18...29 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока
не более 6 ВА	не более 25 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА
63×110×74 мм, IP20	140×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
МУ110-224.16P	МУ110-Х.32P	МУ110-224.8И	МУ110-224.6У
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Напряжение питания: 24 – =18...29 В 220 – =90...264 В 47...63 Гц </div>		

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485 ОВЕН МК110



Тип модуля	Модули дискретного ввода/вывода			
Модификация	МК110-220.4ДН.4Р	МК110-220.4ДН.4ТР	МК110-224.8ДН.4Р	МК110-224.8Д.4Р
	<p>Модуль 4DI/4DO для коммутации сигналов р-п-р, п-р-п, 24 В, с релейными выходами и встроенным источником питания 24 В</p>  <p>р-п-р п-р-п ВЫХОД ТИПА Р ЛОГИКА</p>	<p>Модуль 4DI/4DO для коммутации сигналов р-п-р, п-р-п, 24 В, с выходами ТТР и встроенным источником питания 24 В</p>  <p>р-п-р п-р-п ВЫХОД ТИПА ТР твердотельное реле ЛОГИКА</p>	<p>Модуль 8DI/4DO для коммутации сигналов р-п-р, п-р-п, 24 В, с релейными выходами и универсальным питанием 24/220 В</p>  <p>р-п-р п-р-п ВЫХОД ТИПА Р ЛОГИКА</p>	<p>Модуль 8DI/4DO для коммутации сигналов типа «сухой контакт» без внешнего питания (кнопки, реле, герконов), с релейными выходами</p>  <p>р-п-р п-р-п ВЫХОД ТИПА Р ЛОГИКА</p>
Входы/выходы				
Количество входов/выходов (I/O)	4 DI / 4 DO	4 DI / 4 DO	8 DI / 4 DO	8 DI / 4 DO
Тип входов/выходов	ДН (р-п-р, п-р-п, 24 В) / Р – электромагнитное реле	ДН (р-п-р, п-р-п, 24 В) / ТР – твердотельное реле (ТТР)	ДН (р-п-р, п-р-п, 24 В) / Р – электромагнитное реле	Д («сухой контакт») / Р – электромагнитное реле
Типы поддерживаемых датчиков и сигналов	коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)			
	датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ р-п-п-типа (открытый коллектор)			
	датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ р-п-п-типа			—
Характеристики дискретных входов (DI)				
Гальваническая развязка входов	групповая		групповая, по 4 DI	—
Электрическая прочность изоляции	1500 В			—
Макс. частота входного сигнала	1 кГц			
Минимальная длительность входного импульса	0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)			
Напряжение питания входов	24±3 В			24±3 В для транзисторных ключей. Для «сухих» контактов питание не требуется!
Максимальный входной ток	не более 8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В)			не более 7 мА
Суммарное сопротивление внешнего контакта и линии подключения	—			не более 100 Ом
Ток «логической единицы»	не менее 4,5 мА			—
Ток «логического нуля»	не более 1,5 мА			—
Характеристики дискретных выходов (DO)				
Максимальная нагрузочная способность дискретных выходов	4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В	1 А при напряжении не более 250 В	4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В	4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В
Питание				
Тип питания	~230 В	~230 В	универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В
Напряжение питания	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц или 20...375 В пост. тока	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц или 20...375 В пост. тока
Потребляемая мощность	не более 6 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА
Напряжение встроенного источника питания	24 ±3 В	24 ±3 В	—	—
Ток встроенного источника питания	не более 50 мА	не более 50 мА	—	—
Конструктивное исполнение				
Габаритные размеры и степень защиты корпуса	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	МК110-220.4ДН.4Р	МК110-220.4ДН.4ТР	МК110-224.8ДН.4Р	МК110-224.8Д.4Р

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

Тип модуля	Модуль контроля уровня жидкости	Модуль дискретного ввода для сигналов 220 В
Модификация	МК110-220.4К.4Р	МВ110-224.8ДФ
	<p>4-канальный модуль контроля уровня электропроводных жидкостей, с релейными выходами</p> <p>аналог ОВЕН БКК1 с интерфейсом RS-485</p>   	<p>8-канальный модуль контроля наличия питания оборудования ~220 (110) В или =220 (110) В</p>  
Входы/выходы		
Количество входов/выходов (I/O)	4 DI / 4 DO	8 DI
Тип входов/выходов	К (входы для кондуктометрических датчиков) / Р – электромагнитное реле	ДФ (входы для сигналов 220 В)
Типы поддерживаемых датчиков и сигналов	кондуктометрические датчики уровня	сигнал напряжения 220 В (постоянного или переменного)
Характеристики дискретных входов (DI)		
Напряжение питания датчиков уровня от внутреннего источника	17 В переменного тока частотой 1,5...2,5 Гц	—
Ток, протекающий через датчик	не более 1 мА	—
Гальваническая развязка входов	—	есть, поканальная
Электрическая прочность изоляции входов	—	1500 В
Номинальное значение входного напряжения	—	переменное, ~220 В частотой 47...63 Гц постоянное, =125 В
Максимальное входное напряжение	—	переменное, не более ~264 В частотой 47...63 Гц постоянное, не более =310 В
Напряжение «логической единицы»	—	переменное, не менее ~110 В частотой 47...63 Гц постоянное, не менее =110 В
Напряжение «логического нуля»	—	переменное, не более ~20 В частотой 47...63 Гц постоянное, не более =20 В
Время задержки дискретного входа при изменении сигнала с «0» до «1» и обратно		не более 40 мс для переменного напряжения частотой 50 Гц не более 15 мс для постоянного напряжения
Характеристики дискретных выходов (DO)		
Максимальная нагрузочная способность дискретных выходов	5 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и $\cos \varphi > 0,4$ или 3 А при постоянном напряжении не более 24 В	—
Питание		
Тип питания	~230 В	универсальное ~230 В/=24 В
Напряжение питания	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока
Потребляемая мощность	не более 6 ВА	не более 6 ВА
Конструктивное исполнение		
Габаритные размеры и степень защиты корпуса	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	МК110-220.4К.4Р	МВ110-224.8ДФ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

Тип модуля		Модули ввода сигналов тензодатчиков	
Модификация	МВ110-224.1ТД	МВ110-224.4ТД	
	Одноканальный модуль для подключения тензометрических датчиков	4-канальный модуль для подключения тензометрических датчиков	
			
			
			
Входы/выходы			
Количество входов/выходов (I/O)	1 AI	4 AI	
Тип входов/выходов	ТД (для сигналов тензодатчиков)		
Типы поддерживаемых датчиков и сигналов	тензометрический датчик мостового типа		
Характеристики аналоговых входов (AI)			
Предел основной приведенной погрешности	± 0,05 %		
Разрядность АЦП	24 бит		
Схема подключения мостового тензодатчика	четырёх- или шестипроводная		
Сопротивление тензодатчика	87...1000 Ом		
Максимальная нагрузка (нескольких параллельно подключенных тензодатчиков) на один канал	не менее 87 Ом (4 датчика сопротивлением 350 Ом)		
Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока	2,5 В ± 5 %		
Время обновления данных измерений в канале:			
в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением	включен 1 измерительный канал	от 2,1 мс	от 90 мс
	включены 2 измерительных канала	—	от 55 мс
	включены 3 измерительных канала	—	от 80 мс
	включены 4 измерительных канала	—	от 110 мс
в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением	включен 1 измерительный канал	от 110 мс	от 330 мс
	включены 2 измерительных канала	—	от 152 мс
	включены 3 измерительных канала	—	от 230 мс
	включены 4 измерительных канала	—	от 310 мс
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев)	не более 20 мин		
Питание			
Тип питания	универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В	
Напряжение питания	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц или 20...60 В постоянного тока	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц или 20...60 В постоянного тока	
Потребляемая мощность	не более 5 ВА	не более 5 ВА	
Конструктивное исполнение			
Габаритные размеры и степень защиты корпуса	63×110×74 мм, IP20	140×110×74 мм, IP20	
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	МВ110-224.1ТД	МВ110-224.4ТД	


КОМПЛЕКТНОСТЬ ДЛЯ МОДУЛЕЙ ОВЕН Мx110

- Модуль.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Компакт-диск с программным обеспечением (кроме МЭ110).
- Резистор 50 Ом (только для МВ110-224.ХА)
 - МВ110-224.2А - 2 шт.
 - МВ110-224.8А - 8 шт.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

Тип модуля		Модуль аналогового ввода для сигнала pH или Eh
Модификация		MB110-224.pH
		<p>Одноканальный модуль измерения значения pH (или Eh) среды с помощью системы электродов, с возможностью коррекции по температуре</p> <p>Измерение значения pH контролируемой среды (показателя активности ионов водорода), либо значения окислительно-восстановительного потенциала (Eh)</p>
		 
Входы		
Количество и тип входов	основной вход	1 AI – для измерения pH или Eh
	температурный вход	1 AI – для коррекции по температуре
Типы поддерживаемых датчиков и сигналов	основной вход	постоянное напряжение с выхода системы pH или ОВП-электродов
	температурный вход	термометр сопротивления
Характеристики аналоговых входов (AI)		
Входное сопротивление тракта pH (Eh) в нормальных климатических условиях	не менее $1,4 \times 10^{12}$ Ом	
Электрическое сопротивление измерительного электрода	0...1000 МОм	
Электрическое сопротивление вспомогательного электрода (сравнения)	0...20 кОм	
Время обновления данных измерений	не более 5 с	
Режимы температурной компенсации	автоматический; ручной	
Тип подключаемого термометра сопротивления для измерения температуры (Т) контролируемой среды	Pt100 Pt1000	
Тип разъемов электродной системы: – измерительного электрода (или комбинированного электрода) – вспомогательного электрода	штекер BNC (или вилка CP-50-74П) штырь типа Вапан (диаметр 4 мм)	
Питание		
Тип питания	универсальное ~230 В/=24 В	
Напряжение питания	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц или 20...60 В постоянного тока	
Потребляемая мощность	не более 5 ВА	
Конструктивное исполнение		
Габаритные размеры и степень защиты корпуса	63×115×74 мм, IP20	
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ		MB110-224.pH

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА

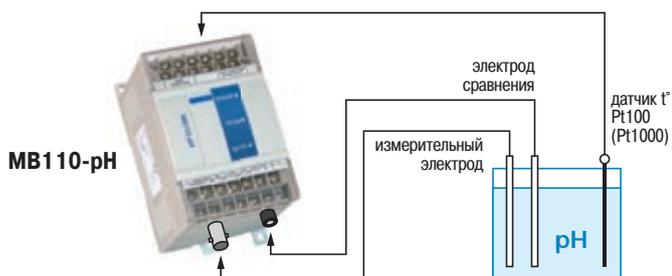

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Измеряемая величина	Диапазон измерения	Дискретность (цена единиц младшего разряда)	Предел основной абсолютной погрешности
Показатель активности ионов водорода (pH), pH	0...14	0,01	± 0,02
Окислительно-восстановительный потенциал (Eh), мВ	-1000...+1000	1,0	± 2,0
Температура (Т), °С	-10...+150	0,1	± 0,5

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА для сети RS-485

Тип модуля		Модули измерения параметров электрической сети			
Модификация		МЭ110-224.1Т	МЭ110-224.1Н	МЭ110-224.1М	МЭ110-220.3М
		Однофазный амперметр	Однофазный вольтметр	Однофазный мультиметр	Трехфазный мультиметр
					
Входы					
Количество каналов измерения		1	1	1	3
Время опроса входа		не более 1 с			не более 1 с
Измерение фазного напряжения					
Входной сигнал	действующее значение	—	~(40...400) В, 45...65 Гц	~(40...400) В, 45...65 Гц	~(1...400) В, 45...65 Гц
	с использ. внеш. трансформаторов напряжения	—	~(4×10 ⁻² ...4×10 ⁶) В, 45...65 Гц	~(4×10 ⁻² ...4×10 ⁶) В, 45...65 Гц	~(1×10 ⁻³ ...4×10 ⁶) В, 45...65 Гц
Максимально допустимое значение, не более 1 с		—	—	—	800 В
Основная приведенная погрешность		—	±0,5 %	±0,5 %	±0,25 %
Разрешающая способность		—	—	—	0,1 В
Входное сопротивление		—	—	—	не менее 500 кОм
Измерение линейного напряжения (межфазного)					
Входной сигнал	действующее значение	—	—	—	~(2...580) В, 45...65 Гц
	с использ. внеш. трансформаторов напряжения	—	—	—	~(2×10 ⁻³ ...5,8×10 ⁶) В, 45...65 Гц
Максимально допустимое значение, не более 1 с		—	—	—	800 В
Основная приведенная погрешность		—	—	—	±0,5 %
Разрешающая способность		—	—	—	0,1 В
Входное сопротивление		—	—	—	не менее 500 кОм
Измерение силы тока					
Входной сигнал	действующее значение	0,02...5 А	—	0,02...5 А	0,005...5 А
	с использ. внеш. трансформаторов напряжения	2×10 ⁻⁵ ...5×10 ⁵ А	—	2×10 ⁻⁵ ...5×10 ⁵ А	5×10 ⁻⁶ ...5×10 ⁴ А
Максимально допустимое значение, не более 1 с		—	—	—	10 А
Основная приведенная погрешность		±0,5 %	—	±0,5 %	±0,25 %
Разрешающая способность		—	—	—	0,001 А
Входное сопротивление		—	—	—	не более 0,01 Ом
Измерение полной, активной и реактивной мощности					
Входной сигнал	действующее значение	—	—	0,02...2 кВА (кВт, кВАр)	0,02...2 кВА (кВт, кВАр)
	с использ. внеш. трансформаторов напряжения/тока	—	—	8×10 ⁻⁵ ...2×10 ⁴ кВА (кВт, кВАр)	2×10 ⁻⁷ ...2×10 ¹¹ кВА (кВт, кВАр)
Основная приведенная погрешность		—	—	±1,0 %	±0,5 %
Разрешающая способность		—	—	—	1 кВА (кВт, кВАр)
Измерение частоты первой гармоники					
Действующая частота первой гармоники		—	45...65 Гц	45...65 Гц	45...65 Гц
Основная приведенная погрешность		—	±0,5 %	±0,5 %	±0,15 %
Разрешающая способность		—	—	—	0,01 Гц
Измерение коэффициента мощности (cos φ)					
Диапазон измерения (в рабочем диапазоне мощности)		—	—	0...1	0...1
Основная погрешность		—	—	±2,0 % при мощности <30 ВА ±3,0 % при мощности ≥30 ВА	±1,0 %
Разрешающая способность		—	—	—	0,01
Измерение фазового угла					
Диапазон измерения (в рабочем диапазоне мощности)		—	—	—	10... 170°
Основная погрешность		—	—	—	±0,4 %
Разрешающая способность		—	—	—	1°
Питание					
Тип питания		универсальное ~230 В/±24 В			~230 В
Напряжение питания		90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока			90...264 В переменного тока частотой 45...65 Гц
Потребляемая мощность		не более 5 ВА	не более 4 ВА	не более 5 ВА	не более 7,5 ВА
Конструктивное исполнение					
Габаритные размеры и степень защиты корпуса		27x110x76 мм, IP20	27x110x76 мм, IP20	27x110x76 мм, IP20	96x110x73 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ		МЭ110-224.1Т	МЭ110-224.1Н	МЭ110-224.1М	МЭ110-220.3М

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА И СРЕДСТВА ИНДИКАЦИИ

Панели оператора ОВЕН для разных задач:

- Полноценное операторское управление при небольшой стоимости – ОВЕН ИП320.
- Комфортный интерфейс для оператора с сенсорным управлением графиками и архивами – ОВЕН СП3хх.
- Яркая индикация по протоколу Modbus – ОВЕН СМИ2.

ОВЕН СП3хх

Сенсорные панели оператора

Цветные сенсорные панели линейки СП3хх позволяют создавать удобные и информативные операторские интерфейсы. Панели просты в настройке и конфигурировании благодаря программе «Конфигуратор СП300», не требующей навыков программирования.



ТУ 4217-048-46526536-2015

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ИП320

Графическая монохромная панель оператора

Панель оператора для объектов автоматизации с небольшим набором параметров. Имеет графический монохромный дисплей с подсветкой, а также набор физических кнопок для редактирования значений.



ТУ 4217-013-46526536-2008


Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

СМИ2

Светодиодный Modbus индикатор

Малогабаритный Modbus индикатор для отображения одного параметра. Имеет яркий светодиодный дисплей. Подходит для использования в мнемощитах, а также как вспомогательная индикация, к примеру, панели ИП320 или частотного преобразователя ПЧВ.

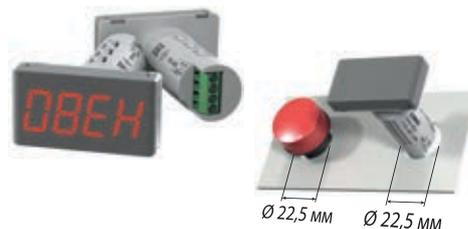

ТУ 4217-035-46526536-2012

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА ОВЕН



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН СПЗХХ/ИПЗ20/СМИ2


		СПЗхх			
Модификации	Сенсорные панели оператора				
	СП307-Б	СП307-Р	СП310-Б	СП310-Р	
					
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> • Цветной сенсорный экран с диагональю 7 или 10 дюймов • Наличие Ethernet (в модификациях Р) • RS-485, RS-232 • Архивирование на USB-накопитель • Степень защиты IP65 • Построение графиков с возможностью записи истории • Создание анимации • Таблицы событий с квитированием • Загрузка пользовательских цветных изображений • Настройка уровней операторского доступа • Режимы Master и Slave 				
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование					
Частота процессора	400 МГц				
Память программ (Flash-RAM)	128 Мб				
Часы реального времени	Есть				
Гальваническая развязка интерфейсов	Нет				
Элементы человеко-машинного интерфейса					
Диагональ	7"		10"		
Тип дисплея	16,7 млн цветов, TFT				
Разрешение дисплея	800 x 480 пиксел				
Интерфейсы связи					
Интерфейсы	2× RS-485, RS-232 1 × USB-Device (USB-B)	2 × RS-485, RS-232 1 × USB-Host (USB-A) 1 × USB-Device (USB-B) 1 × Ethernet (RJ45)	2 × RS-485, RS-232 1 × USB-Device (USB-B)	2× RS-485, RS-232 1 × USB-Host (USB-A) 1 × USB-Device (USB-B) 1 × Ethernet (RJ45)	
Протоколы	Modbus RTU, Modbus ASCII	Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP	Modbus RTU, Modbus ASCII	Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP	
Скорость обмена	от 4800 до 187500 бод				
Электрические параметры					
Номинальное напряжение питания	24 В				
Потребляемая мощность	8 Вт		10 Вт		
Конструктивное исполнение					
Температурный диапазон	0...+50 °С				
Степень защиты корпуса - с лицевой стороны по - со стороны разъемов	IP65 IP20				
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	200,4×146,9×49 мм		272,2×191,7×51,2 мм		
Установочные размеры (Ш x В)	192×138,5 мм		260,2×179,7 мм		
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	СП307-Б	СП307-Р	СП310-Б	СП310-Р	

ИП320	СМИ2
Графическая монохромная панель оператора	Светодиодный Modbus индикатор
	
<ul style="list-style-type: none"> • Физические кнопки – 20 шт. • Монохромный графический дисплей • Степень защиты IP65 • Построение графиков • Отображение аварий • Защита паролем • Загрузка изображений • Режимы Master и Slave 	<ul style="list-style-type: none"> • Работа при -40 и +70 °C • Монтаж в отверстие 22,5 мм • Степень защиты IP65 • Отображение по широковещательной команде • Вывод переменных INT, WORD, FLOAT, STRING • Отображение аварийных значений • Режимы Master и Slave
40 МГц	–
64 Кб	Есть
Есть	500 В
Нет	Есть
3,7"	
Графический монохромный ЖК с подсветкой	Семисегментный, четырехразрядный, буквенно-цифровой индикатор Высота символов – 14 мм
192×64	–
1 × RS-485, RS-232	1 × RS-485
Modbus RTU	Modbus RTU, Modbus ASCII, OWEN
от 2400 до 115200 бод	от 2400 до 115200 бод
24 В	24 В
4 Вт	1,5 Вт
0...+50 °C	-40...+70 °C
IP65 IP20	IP65 IP20
172×94×30 мм	48×26×75 мм
164×86 мм	Диаметр 22,5 мм
ИП320	СМИ2[М01]


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

СПЗхх

СПК307

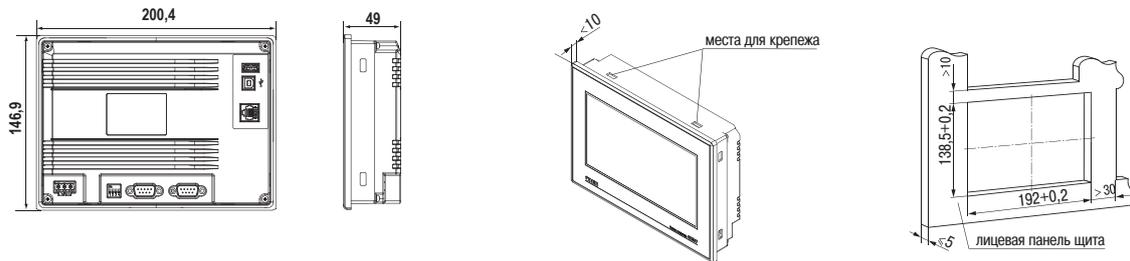

СПК310

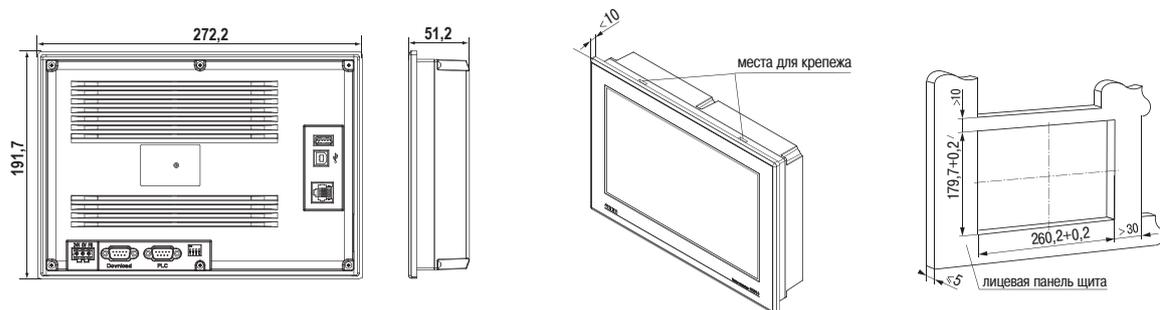


ИП320




* Размер указан для варианта подключения к разъему панели кабеля без кожуха

СМИ2

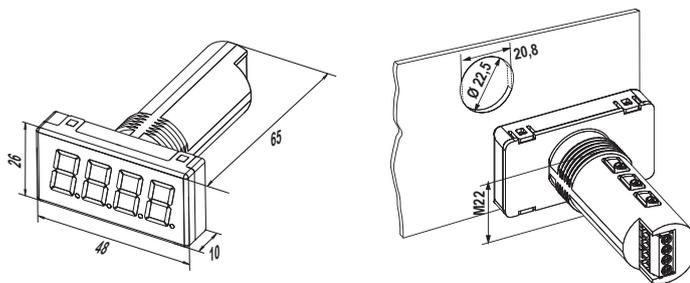

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ



МОДЕМ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ

ETHERNET-КОНВЕРТОРЫ

АРХИВАТОРЫ



КАТАЛОГ 2016

OBIEN
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

ОВЕН ПМ01

GSM/GPRS-модем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Напряжение:	
- постоянное (для ПМ01-24.xx)	10...30 В,
- переменное (для ПМ01-220.xx)	90...250 В, 47...63 Гц
Максимальная потребляемая мощность	не более 15 ВА
Параметры GSM	
Рабочий частотный диапазон	EGSM900/DCS1800/PCS1900
Класс выходной мощности передатчика	4 (EGSM900), 1 (DCS1800/PCS1900)
Класс мобильного оборудования	B
GPRS мультислот класс	10
Скорость обмена в режиме CSD	9600 бит/с
Скорость обмена в режиме GPRS	прием – до 85600 бит/с передача – до 42800 бит/с
Поддерживаемые типы SMS	SMS-MO, SMS-MT, SMS-CB
Поддержка SIM-карт	1,8 В и 3 В
Последовательный интерфейс связи	
Тип интерфейса	RS-232 / RS-485*
Скорость обмена	1200...115200 бит/с
Корпус	
Габаритные размеры модема	22,5×107,1×120,1 мм
Степень защиты корпуса	IP20
Крепление	на DIN-рейку

* может работать только по одному из выбранных интерфейсов

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: -30...+70 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для удаленного обмена данными через беспроводные системы связи стандарта GSM с оборудованием, оснащенным последовательными интерфейсами связи RS-232 или RS-485.

- Встроенные интерфейсы RS-485 и RS-232 (работают одновременно).
- Автоматическая перезагрузка модема.
- Два варианта напряжения питания:
24 В постоянного и 220 В переменного тока.
- Широкий диапазон температур: -30...+70 °С.
- Компактный корпус для крепления на DIN-рейку: 22,5×107,1×120,1 мм.




ТУ 6571-001-46526536-2009

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

- Управление модемом осуществляется по последовательным интерфейсам с помощью AT-команд в соответствии со стандартами GSM 07.05 и GSM 07.07.
- Прием и передача данных с помощью CSD-соединения.
- Прием и передача данных с помощью GPRS-соединения.
- Прием и передача SMS.
- Индикация:
 - наличия обмена данными по последовательным портам;
 - наличия регистрации в сети GSM и передачи данных в режиме GPRS.
- Встроенный согласующий резистор на интерфейсе RS-485 сопротивлением 120 Ом.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

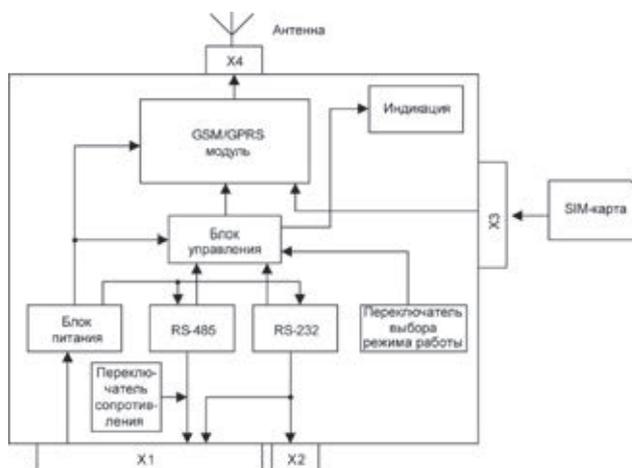


ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

- Индикаторы «TX» и «RX» сигнализируют о прохождении данных по интерфейсу RS-232/RS-485 в направлении:
 - «TX» – от модема к управляющему прибору;
 - «RX» – от управляющего прибора к модему.
- Индикатор «GSM»:
 - выключен – нет напряжения питания, модем выключен;
 - мигает с периодом 3 с – модем зарегистрирован в сети GSM;
 - мигает с периодом 0,8 с – модем производит поиск сети GSM;
 - мигает с периодом 0,3 с – модем производит обмен данными по GPRS.
- Лоток картоприёмника с кнопкой.
- Переключатель «1» – управление сопротивлением согласования линии интерфейса RS-485 120 Ом:
 - «On» – подключено;
 - «Off» – отключено.
- Переключатель «2» – выбор режима:
 - «On» – рабочий режим;
 - «Off» – режим настройки таймера перезагрузки.

ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Соединитель	X1		RS-485	RS-232	X2
	Питание				
Контакт	ПМ01-24.AB	ПМ01-220.AB			
1	+Упит	~220 В	-	-	DCD
2	GND	~220 В	-	-	RXD
3	-		GND	GND	TXD
4	-		DATA-(B)	-	DTR
5	-		DATA+(A)	-	GND
6	-		-	-	DSR
7	-		-	CTS	RTS
8	-		-	RTS	CTS
9	-		-	TXD	-
10	-		-	RXD	-

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

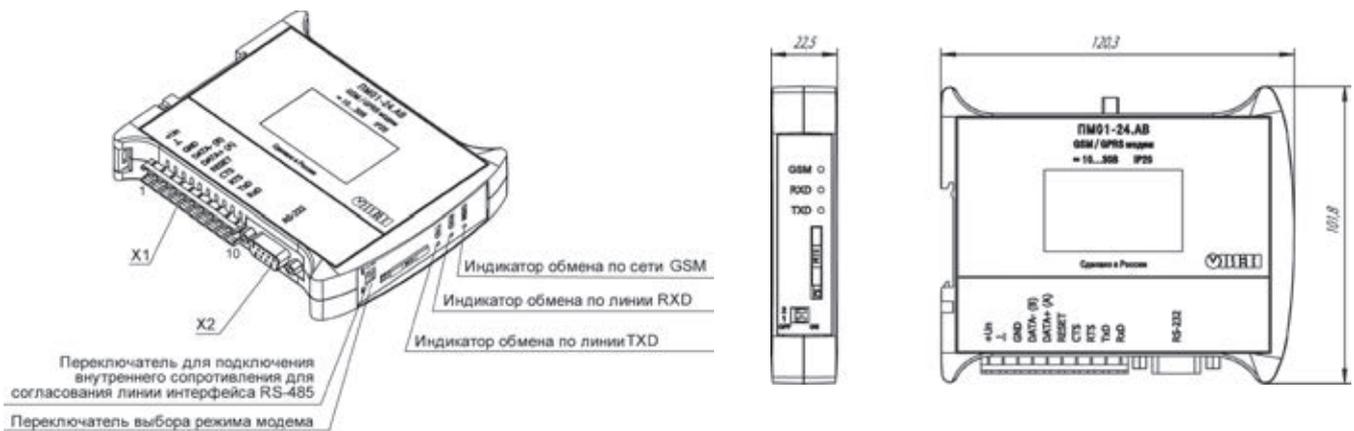

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для связи модема с ПК через порт RS-232 необходимо использовать удлинитель COM-порта.
- Для корректной работы модема ПМ01 необходимо приобрести GSM-антенну АНТ-х.
- Для связи SCADA-систем с приборами ОВЕН через модем ПМ01 необходимо приобрести Modbus OPC/DDE-сервер.

Примечание.

Варианты GSM-антенн и удлинительных кабелей – см. на сайте www.owen.ru в разделе «Аксессуары для GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор ПМ01.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Диск с инструкциями и примерами.
- Кабель KC5.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПМ01-Х.ХХ

Напряжение питания:

24 – 10...30 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 – 90...250 В переменного тока частотой 47...63 Гц (номинальное 220 В)

Тип интерфейса:

В – RS-485
AB – RS-232/RS-485

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ

ОВЕН АС2

Преобразователь интерфейсов
«токовая петля»/RS-232



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания	220 В частотой 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 2 ВА
Количество подключаемых приборов	до 8
Способ обмена с прибором по двухпроводной линии	токовая петля
Длина соединительной линии с прибором	не более 1000 м
Интерфейс связи с ЭВМ	RS-232
Длина линии связи с ЭВМ	не более 10 м
Тип корпуса	Н1
Габаритные размеры	150x105x65 мм
Степень защиты	IP20

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для взаимного преобразования сигналов приборов в виде «токовой петли» и сигналов интерфейса RS-232. Позволяет подключать к последовательному СОМ-порту ПК до 8 приборов ОВЕН ТРМ32, ТРМ33, УКТ38, МПР51 и др.

- Подключение от 1 до 8 приборов к одному последовательному порту компьютера.
- Преобразование сигнала интерфейса RS-232 в «токовую петлю» и обратно.
- Наличие встроенного источника питания.
- Гальваническая развязка.



ТУ 4345-002-46526536-2003
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

СПИСОК ПРИБОРОВ ОВЕН, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АС2

ТРМ0-РiC	ТРМ10-РiC	УКТ38-Щ4	ТРМ32
ТРМ1-РiC	ТРМ12-РiC	ТРМ34	ТРМ33
ТРМ5-РiC	УКТ38-В	ТРМ38	МПР51

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для отображения данных с приборов ОВЕН на ПК необходимо использовать SCADA-систему OPM (Owen Process Manager). Для передачи данных от приборов ОВЕН в SCADA-системы сторонних производителей необходимо использовать OPC-сервер ОВЕН.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


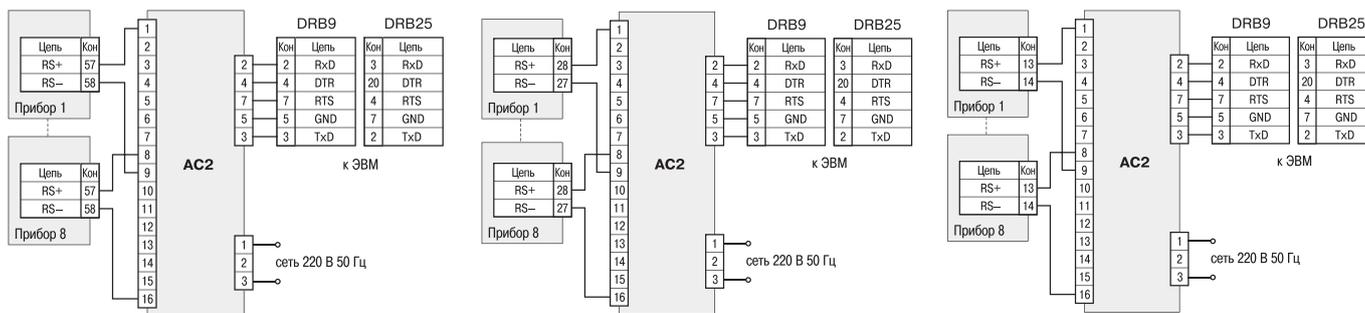


Схема подключения приборов ТРМ32, ТРМ33, УКТ38-В, УКТ38-Щ4

Схема подключения приборов ТРМ0-РiC, ТРМ1-РiC, ТРМ5-РiC, ТРМ10-РiC, ТРМ12-РiC

Схема подключения прибора МПР51

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

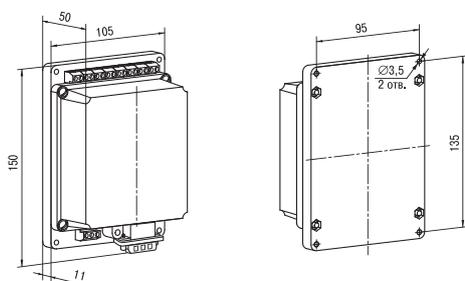

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Преобразователь интерфейсов АС2.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Компакт-диск с программным обеспечением.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС2

ОВЕН АС2-М

Преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS-485



EAC ТУ 4218-001-46526536-2006
Декларация о соответствии ТР
Таможенного союза

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для преобразования данных от приборов ОВЕН с интерфейсом «токовая петля» в интерфейс RS-485, поддерживает стандартные протоколы Modbus (RTU/ASCII) и ОВЕН. Позволяет подключать к промышленной информационной сети RS-485 приборы ОВЕН ТРМ32, ТРМ33, УКТ38, МПР51 и др.

- Взаимное преобразование сигналов интерфейсов «токовая петля» и RS-485.
- Передача данных от прибора с интерфейсом «токовая петля» в сеть RS-485 по запросу мастера сети.
- Поддержка распространенных протоколов передачи данных в сети RS-485:
 - Modbus (ASCII и RTU);
 - ОВЕН.
- Гальваническая изоляция входов между собой и от питающей сети.
- Напряжение питания – 90...245 В 47...63 Гц.
- Бесплатная программа-конфигуратор для настройки работы адаптера в сети.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Напряжение питания	90...245 В частотой 47...63 Гц
Потребляемая мощность	не более 2 ВА
Интерфейс «токовая петля»	
Электрическая прочность изоляции	не менее 1500 В
Максимальная длина линии связи	3 м
Ток в токовой петле	7 мА
Напряжение в токовой петле	37 В
Интерфейс RS-485	
Допустимое напряжение гальванической изоляции входов	не менее 1500 В
Максимальная длина линии связи	1200 м
Скорость передачи данных	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 бит/с
Поддерживаемые протоколы	Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН
Количество приборов в сети	не более 32
Используемые линии передачи данных	A (D+), B (D-)
Корпус	
Габаритные размеры	90x54x57,5 мм
Степень защиты	IP20
Крепление	на DIN-рейку, 35 мм

СПИСОК ПРИБОРОВ ОВЕН, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АС2-М

ТРМ1-РiC	ТРМ12-РiC	УКТ38-Щ4	ТРМ38	ТРМ33
ТРМ10-РiC	УКТ38-В	ТРМ34	ТРМ32	МПР51


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

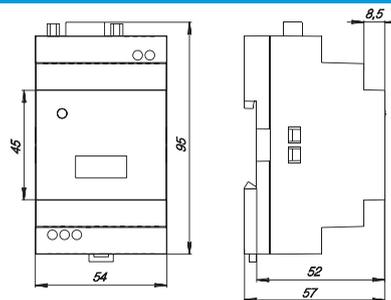

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: -20...+75 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

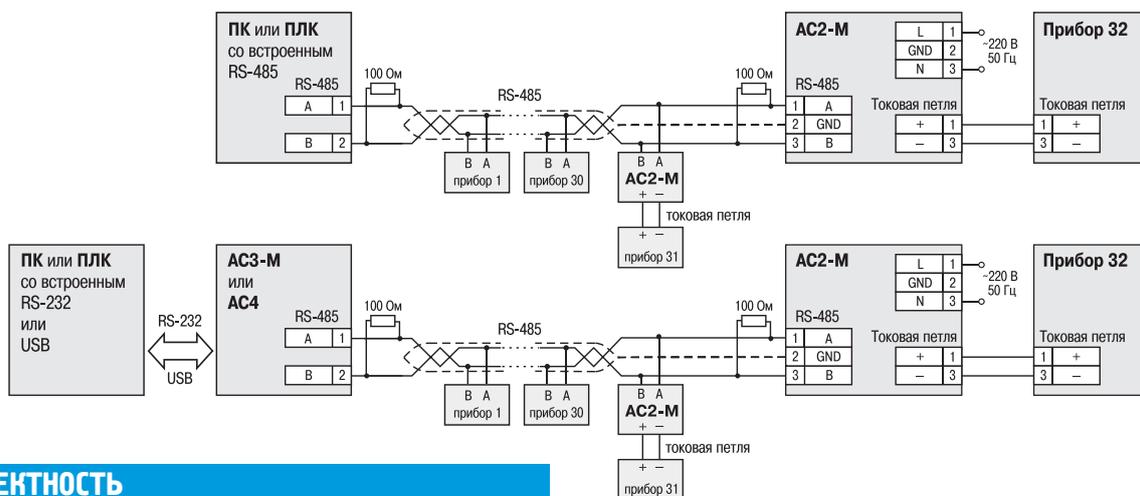

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Преобразователь интерфейсов АС2-М.
- Компакт-диск с программным обеспечением.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС2-М

ОВЕН АС3-М

Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Напряжение:	
– переменное (для АС3-М-220)	85...245 В, 47...60 Гц
– постоянное (для АС3-М-024)	10...30 В
Потребляемая мощность	не более 0,5 ВА
Электрическая прочность изоляции	не менее 1500 В
Интерфейс RS-232	
Диапазон напряжения входного сигнала	±(5...15) В
Диапазон напряжения выходного сигнала	±(9...11) В
Длина линии связи с внешним устройством	не более 10 м
Скорость обмена данными	до 115200 бит/с
Используемые линии передачи данных	TxD, RxD, GND
Интерфейс RS-485	
Диапазон напряжения входного сигнала	0,2...5 В
Диапазон напряжения выходного сигнала	1,5...5 В
Длина линии связи с внешним устройством	не более 1200 м
Количество приборов в сети:	
– без использования повторителя RS-485	не более 32
– с использованием повторителя RS-485	не более 256
Используемые линии передачи данных	A (D+), B (D-)
Корпус	
Габаритные размеры	54x95x57 мм
Степень защиты	IP20
Крепление	на DIN-рейку

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: –20...+75 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Преобразователь интерфейсов АС3-М.
- Кабель интерфейса RS-232.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Напряжение питания:
220 – 220 В 50 Гц переменного тока
024 – 24 В постоянного тока

АС3-М-Х

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для взаимного преобразования сигналов интерфейсов RS-232 и RS-485. Позволяет подключать к промышленной информационной сети RS-485 устройство с интерфейсом RS-232 (персональный компьютер, считыватель штрих-кодов, электронные весы и т. д.).

- Взаимное преобразование сигналов интерфейсов RS-485 и RS-232.
- Автоматическое определение направления передачи данных.
- Гальваническая изоляция входов между собой и от питающей сети.
- Напряжение питания: =24 В или ~220 В.
- Встроенные согласующие резисторы.




TU 4218-002-46526536-2006
 Декларация о соответствии ТР Таможенного союза


СПИСОК ПРИБОРОВ ОВЕН, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АС3-М

TRM101	TRM210	TRM132	МСД100	МВУ8	ПМ01
TRM200	TRM212	TRM151	СИ8	МДВВ	и др.
TRM201	TRM138	TRM133	СИ30	Мх110	
TRM202	TRM148	ПКП1	МВА8	СМИ1	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

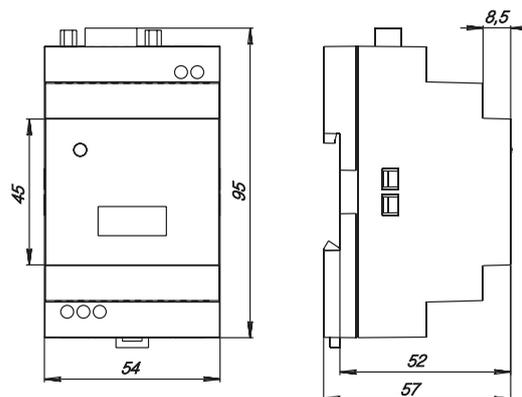

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

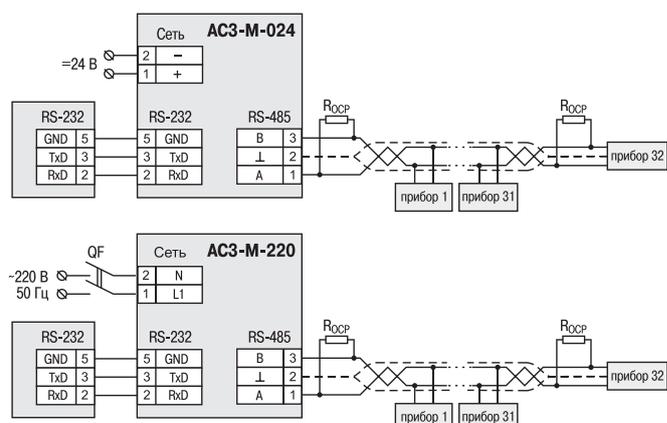

При построении сети с использованием интерфейса связи RS-485 к линии, выполненной витой парой, может быть подключено до 32 приборов, что ограничивается нагрузочной способностью АС3-М. При использовании повторителя RS-485 (АС5) к преобразователю АС3-М можно подключить более 32 приборов (до 256). АС3-М имеет встроенные согласующие резисторы сопротивлением 100 и 120 Ом.

ОВЕН АС4

Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для взаимного преобразования сигналов интерфейсов USB и RS-485. Позволяет подключать к промышленной сети RS-485 персональный компьютер, имеющий USB-порт.

- Взаимное преобразование сигналов интерфейсов USB и RS-485.
- Автоматическое определение направления передачи данных.
- Гальваническая изоляция входов.
- Создание виртуального COM-порта при подключении прибора к ПК, что позволяет без дополнительной адаптации использовать информационные системы (SCADA, конфигураторы), работающие с аппаратным COM-портом.
- Питание от шины USB.
- Встроенные согласующие резисторы.

EAC ТУ 4218-003-46526536-2006
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Постоянное напряжение (на шине USB)	4,75...5,25 В
Потребляемая мощность	не более 0,5 ВА
Электрическая прочность изоляции	не менее 1500 В
Интерфейс USB	
Стандарт интерфейса	USB 2.0
Длина линии связи с внешним устройством	не более 3 м
Скорость обмена данными	до 115200 бит/с
Интерфейс RS-485	
Длина линии связи с внешним устройством	не более 1200 м
Количество приборов в сети:	
– без использования повторителя RS-485	не более 32
– с использованием повторителя RS-485	не более 256
Используемые линии передачи данных	A (D+), B (D-)
Корпус	
Габаритные размеры, мм	36x93x57 мм
Степень защиты	IP20
Крепление	на DIN-рейку

СПИСОК ПРИБОРОВ ОВЕН, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АС4

ТРМ101	ТРМ210	ТРМ132	МСД100	МВУ8	ПМО1
ТРМ200	ТРМ212	ТРМ151	СИ8	МДВВ	и др.
ТРМ201	ТРМ138	ТРМ133	СИ30	Мx110	
ТРМ202	ТРМ148	ПКП1	МВА8	СМИ1	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

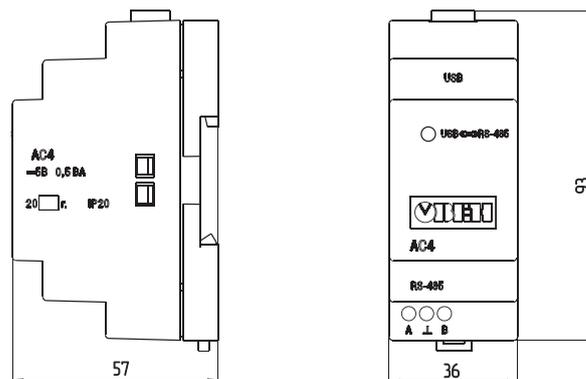

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: -20...+75 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.


КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Преобразователь интерфейсов АС4.
- Кабель интерфейса USB.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Компакт-диск с драйверами.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС4

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

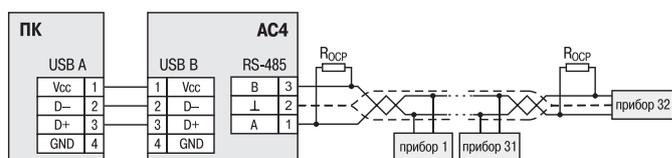

При построении сети с использованием интерфейса связи RS-485 к линии, выполненной витой парой, может быть подключено до 32 приборов, а при использовании повторителя RS-485 (АС5) – до 256 приборов.

АС4 имеет встроенные согласующие резисторы сопротивлением 100 и 120 Ом.

Подключение АС4 к ПК производится с помощью стандартного USB-кабеля. При подключении АС4 к ПК необходимо установить драйвер с компакт-диска, поставляемого в комплекте.

ОВЕН AC5

Повторитель сигналов интерфейса RS-485



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для построения промышленных информационных сетей RS-485. Позволяет увеличивать физическую длину линии связи и число приборов в сети.

- Увеличение приборов в сети RS-485 путем добавления нового сегмента с количеством приборов до 32.
- Увеличение длины сети путем добавления нового сегмента длиной до 1,2 км.
- Автоматическое определение направления передачи данных.
- Гальваническая развязка сигналов между сегментами сети.
- Встроенные согласующие резисторы.



ТУ 4218-005-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания: переменного тока	90...264 В
постоянного тока	частотой 47...63 Гц 20...375 В
Потребляемая мощность	не более 2 ВА
Электрическая прочность изоляции	1500 В
Скорость передачи данных	до 115200 бит/с
Максимальная длина сегмента	1200 м
Максимальное количество приборов в сегменте	32 шт.
Габаритные размеры	54x90x58 мм
Степень защиты	IP20
Крепление	на DIN-рейку
Масса, не более	100 г
Средний срок службы, не менее	12 лет

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


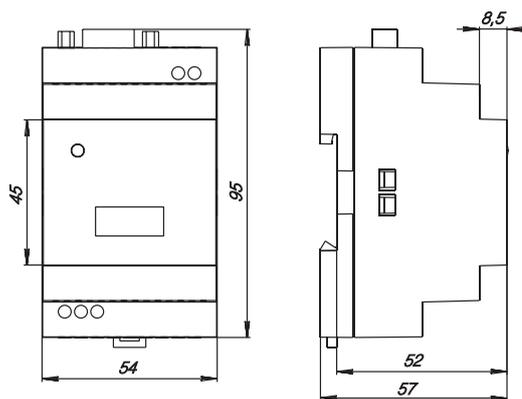


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

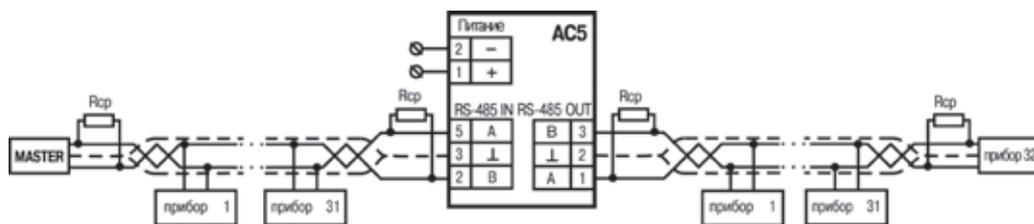

Подключение AC5 добавляет к сети RS-485 еще один сегмент с количеством приборов до 32 и длиной до 1,2 км. Начало сегмента – в месте подключения повторителя.

НОМИНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХСЯ РЕЗИСТОРОВ

Положение DIP-переключателей				
Сопrotвление согласующего резистора	Резистор не подключен	$R_{cp} = 620 \text{ Ом} \pm 5\%$	$R_{cp} = 120 \text{ Ом} \pm 5\%$	$R_{cp} = 100 \text{ Ом} \pm 5\%$

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: $-20...+75 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при $+25 \text{ }^\circ\text{C}$ и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %.
- Механические воздействия: группа исполнения N2 по ГОСТ 12997-84
- Воздействие электромагнитной среды: класс А по ГОСТ Р 51522-99

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Повторитель AC5.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

AC5

ОВЕН АС7

Преобразователь USB/UART

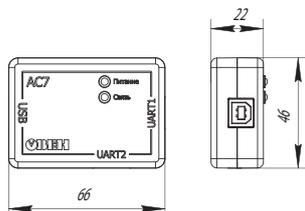

Габаритные размеры АС7



Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Постоянное напряжение (на шине USB)	от 4,75 до 5,25 В
Потребляемая мощность, не более	0,5 Вт
Интерфейс USB	
Стандарт интерфейса	USB2.0
Длина линии связи с внешним устройством, не более	1,5 м
Скорость обмена данными	до 115200 бит/с
Используемые линии передачи данных	D+, D-
Приемо-передатчик UART	
Длина линии связи с внешним устройством, не более	0,3 м
Количество подключаемых приборов	1
Используемые линии передачи данных	RX, TX
Горячее включение	Допускается
Корпус	
Габаритные размеры	66×46×22 мм
Степень защиты	IP20
Масса, не более	50 г
Гальваническая изоляция	
USB - UART	Отсутствует


РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для взаимного преобразования интерфейсов USB и UART. Позволяет подключать к ПК и программировать ОВЕН ПР, НПТ-2 и другие устройства, поддерживающие интерфейс UART.

- Взаимное преобразование интерфейсов USB и UART.
- Создание виртуального COM-порта.
- Питание от шины USB.
- Может заменить устройства ПР-КП20 и НП-КП20.

Поддерживает работу с приборами ОВЕН: ПР110, НПТ-2 и др.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АС7 К ПР110 И НПТ-2

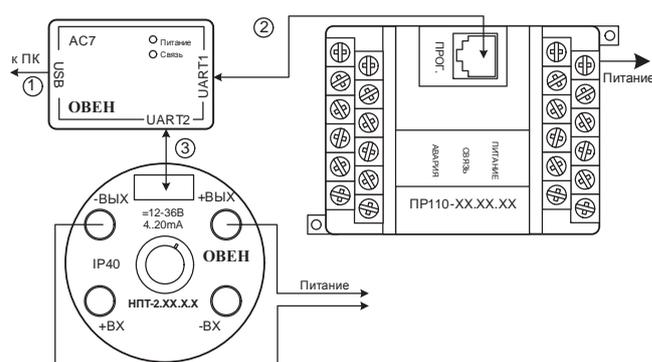

- 1 – Комплектный кабель «USB 2.0 тип А-В, 1,5 м
- 2 – Комплектный кабель «КС8
- 3 – Комплектный кабель «КШ8»

Внимание! Одновременное подключение двух приборов к АС7 запрещено!

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Преобразователь интерфейса АС7.
- Кабель USB А-В.
- Кабель КС8.
- Кабель КШ8.
- Компакт-диск с ПО.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС7

ОВЕН ЕКОН134

Преобразователь интерфейса
Ethernet – RS-232/RS-485



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При создании систем диспетчеризации, автоматизированных систем учета энерго- и теплоэнергоресурсов как в коммерческих, так и технологических целях.

- 4 последовательных порта для удаленной работы по сети Ethernet (Internet) с одним или несколькими устройствами, оснащенными интерфейсом RS-232 и RS-485.
- 2 универсальных последовательных интерфейса RS-232/RS-485, режим работы определяется при помощи встроенных DIP-переключателей.
- 2 интерфейса RS-232, один из которых полномодемный.
- Высокая скорость передачи данных по последовательным интерфейсам, до 921600 бит посредством сетевого протокола UDP.



ТУ 4218-009-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Диапазон напряжений питания постоянного тока	от 10 до 30 В
Максимальная потребляемая мощность, не более	5 ВА
Поддерживаемые интерфейсы	RS-232, RS-485, Ethernet 10/100 Мб/с
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры	77 x119,5 x30 мм
Масса прибора, не более	0,5 кг
Средний срок службы, не менее	8 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ СВЯЗИ ПРИБОРА

Наименование	Значение
Порт P1	RS-232 (RxD, TxD, GND, RTS, CTS) RS-485 (A(Data+), B(Data-), GND)
Порт P2	RS-232 (RxD, TxD, GND, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD)
Порт P3	RS-232 (RxD, TxD, GND, RTS, CTS)
Порт P4	RS-232 (RxD, TxD, GND, RTS, CTS) RS-485 (A(Data+), B(Data-), GND)
Параметры интерфейсов	
Тип соединителя	RJ45
Допустимая скорость обмена данными, не менее	50, 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 230400, 256000, 460800, 921600 бит/с
Тип четности	Нет (None), Чет (Even), Нечет (Odd), Всегда 1 (Mark), Всегда 0 (Space)
Количество бит данных	5, 6, 7, 8
Количество стоп-бит	1; 1,5; 2
Тип контроля потока	RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF, Нет

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

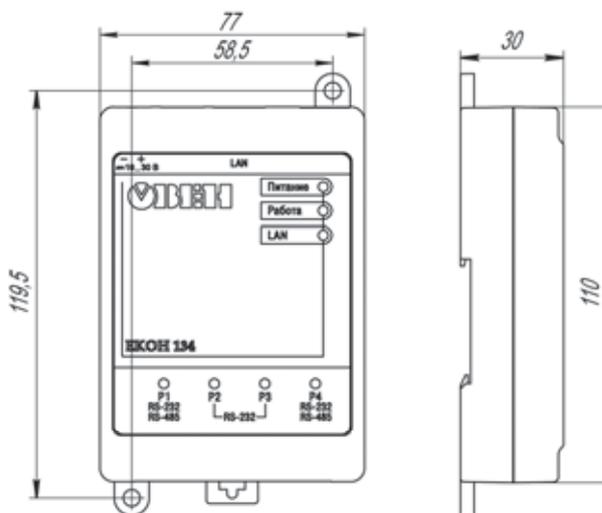

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
- Температура окружающего воздуха: -25 ... +70 °С.
- Верхней предел относительной влажности – 95 % при 35 °С без конденсации влаги.
- Атмосферное давление: 85...107 кПа.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Преобразователь позволяет:

- Работать в одном из двух режимов передачи данных Ethernet – RS-232/RS-485: «запрос-ответ», «без запроса».

Режим «запрос-ответ»:

- прием запроса по сети Ethernet и передача в указанный последовательный интерфейс;
- получение ответа от устройства на последовательном интерфейсе и передача его в сеть Ethernet устройству, отправившему запрос.

Режим «без запроса»:

- прием данных от устройства на последовательном интерфейсе и передача этих данных в сеть Ethernet указанному устройству на указанный порт;
- прием данных по сети Ethernet и передача их в указанный последовательный интерфейс.


- Производить индикацию обмена по последовательному порту и по сети Ethernet при помощи встроенных светодиодных индикаторов.
- Поддерживать сигналы RS-232: RxD, TxD, GND, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD*.
- Поддерживать сетевой интерфейс 10BaseT/100BaseTxEthernet и протоколы TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, DNS, что позволяет использовать его в распределенных сетях предприятия.
- Отображать последовательные порты ЕКОН как виртуальные COM-порты ПК. Организуется посредством программы Конфигуратора Виртуальных Портов (КВП).

* зависит от модификации преобразователя

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ




Передача информации с одного устройства с интерфейсом RS-232 на разные компьютеры: на локальный и удаленный, подключенный к ЕКОН через GSM-модем (например, ОВЕН ПОМО1).

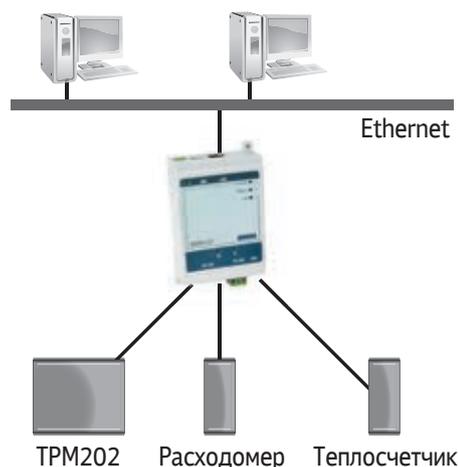

Опрос устройств с последовательным интерфейсом несколькими ПК, находящимися в сети Ethernet.

КОНФИГУРАТОР ВИРТУАЛЬНЫХ ПОРТОВ

Позволяет видеть последовательные порты преобразователя ЕКОН как виртуальные COM-порты на персональном компьютере. Позволяет осуществлять автоматический поиск преобразователей и удаленно настраивать сетевые настройки одного или нескольких устройств. Позволяет переименовывать COM-порты по усмотрению пользователя.

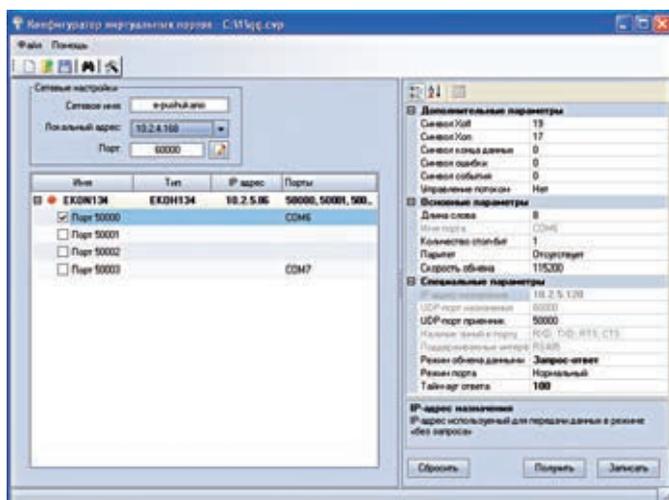

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Преобразователь ЕКОН134.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации.
- Диск с ПО Конфигуратор Виртуальных Портов.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ЕКОН134-24.4.2

ОВЕН МСД200

Модуль сбора данных



ТУ 4217-033-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для опроса/прослушивания приборов, модулей ввода и контроллеров, имеющих возможность передавать данные в сеть RS-485 (протоколы ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII). Производит архивирование параметров, полученных с 64 точек измерения на карту памяти SD.

Применяется для архивации данных теплосчетчиков, данных о ходе различного рода технологических процессов в пищевой, химической, газовой, упаковочной отраслях, при производстве строительных материалов, деревообработке, в ЖКХ и других областях промышленной автоматизации.

- Сбор данных от приборов, имеющих интерфейс RS-485.
- Архивирование данных с 64 точек измерения.
- Формирование архива на карте памяти SD (до 32 Гб).
- Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII (Slave или Master).
- Конфигурирование и считывание данных из МСД200 по RS-485 или USB.
- Реализация цифровой подписи.
- Возможность автоматического склеивания архивов за несколько суток.
- Экспресс-анализ архивов (вывод экстремумов).
- Перезапись содержимого карты памяти при заполнении.
- 4 аналоговых входа.
- Возможность передачи архива по GSM-каналу.
- Программа для работы с архивами предоставляется бесплатно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Основные технические характеристики	
Диапазон напряжения питания постоянного тока	20...33 В (ном. значение 24 В)
Диапазон напряжения питания переменного тока	22...250 В
Потребляемая мощность, не более	5 ВА
Электрическая прочность изоляции	500 В
Максимальное число опрашиваемых каналов	64
Число аналоговых входов	4
Интерфейсы связи	RS-485 (RS1-ПК и RS2-Приборы), один интерфейс связи USB-Device
Максимальная длина записи по одному каналу	40 байт
Тип поддерживаемых карт памяти	MMC, SD, SDHC
Объем карты памяти, не более	32 Гб
Файловая система карты памяти	FAT
Тип файлов архива	*.CSV
Масса, не более	0,5 кг
Средний срок службы	8 лет
Габаритные размеры	(22,5×102×120) +1 мм
Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели	IP20
Тип встроенного элемента питания	CR2032
Характеристики входов	
Унифицированный токовый сигнал	0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА
Время цикла опроса токовых входов	100 мс
Гальваническая изоляция между каналами	Нет
Предел допустимой основной приведенной погрешности	±1,0 %
Входное сопротивление	133 Ом

Наименование	Значение
Характеристики интерфейсов RS-485	
Режимы работы RS1-ПК	«SLAVE»
Режимы работы RS2-Приборы	«MASTER», «SPY», «SLAVE»
Поддерживаемый протокол RS1-ПК	Modbus RTU
Поддерживаемые протоколы RS2-Приборы	Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН
Скорости передачи данных	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Тип используемого кабеля	Витая пара
Гальваническая изоляция	Есть
Характеристики интерфейса USB	
Спецификация	USB 2.0
Время передачи файла архива размером 1 Мб с карты памяти на ПК через USB-порт МСД-200	15 с
Тип разъема	Тип В
Гальваническая изоляция	Гальваническая изоляция между интерфейсом и входами встроенных аналоговых измерителей тока отсутствует


Примечание.

МСД200 дает возможность сделать из любого прибора с интерфейсом RS-485 архиватор.

МСД200 применяется для опроса/прослушивания таких приборов ОВЕН, как ТРМ2хх, ТРМ138, ТРМ148, ТРМ101, ТРМ151, ТРМ251, ТРМ133, ТРМ32, ТРМ33, МПР51, УКТ38, СИЗО, ПКП1, МВА, МДВВ, МВУ, Мх110, ПЛК, а также приборов и контроллеров сторонних производителей. МСД200 не поддерживает работу со счетчиком импульсов СИ8.

ПРОГРАММА «КОНФИГУРАТОР МСД200»

Вкладка «Основные настройки»

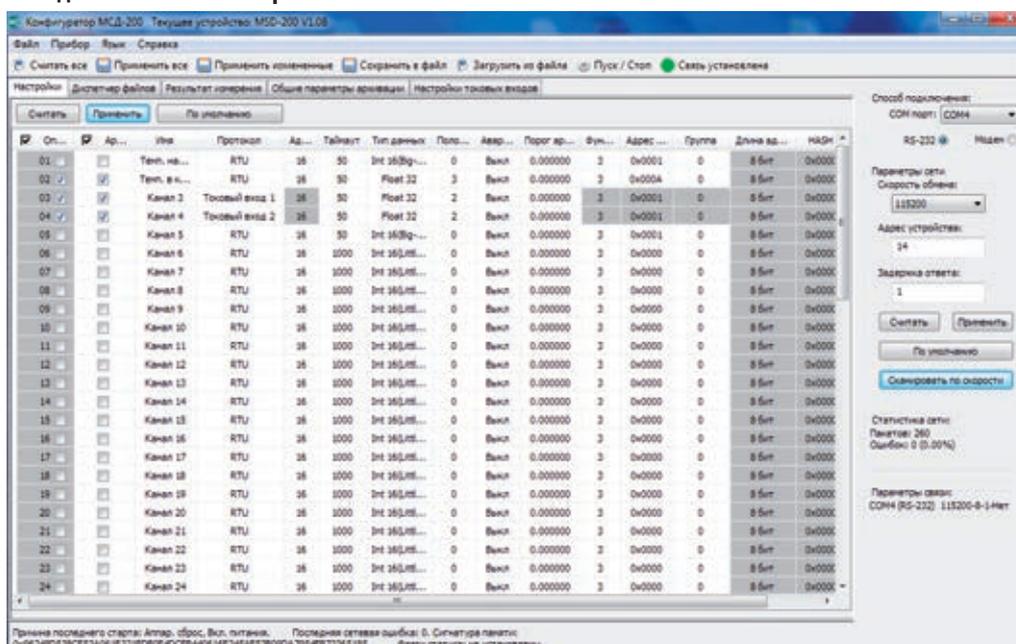

Конфигуратор МСД200 содержит 5 вкладок:

1. Настройки.
В этой вкладке задаются индивидуальные настройки для каждого канала: индивидуальное имя, тип протокола, сетевой адрес, тип данных, адрес опрашиваемого регистра, вкл./откл. аварийного архивирования и др. Также на этой вкладке пользователь устанавливает параметры связи (скорость, базовый адрес МСД200 по порту RS1) и вид соединения – RS-интерфейс или GSM-модем.

2. Диспетчер файлов.
Позволяет просматривать содержимое карты памяти установленной в МСД200, копировать файлы в память ПК, удалять файлы архивов, проводить экспресс-анализ архивов (вывод экстремальных значений архива и вывод точек архива, попадающих в указанный диапазон).

3. Результаты измерения.
Показывает текущие значения измененных или полученных по интерфейсу параметров.

4. Общие параметры.
В этой вкладке можно установить общие параметры архивации: период архивации, создать цифровую подпись, настроить дату и время, выбрать режим работы модуля (Master/Spy/Slave), сетевые настройки МСД200 порт RS2 (используется для работы в режиме SLAVE).

5. Настройки токовых входов.
На этой вкладке задаются параметры работы собственных аналоговых входов МСД200: значение для минимального и максимального сигнала тока на входе, значение настройки цифрового фильтра.

Вкладка «Диспетчер файлов»


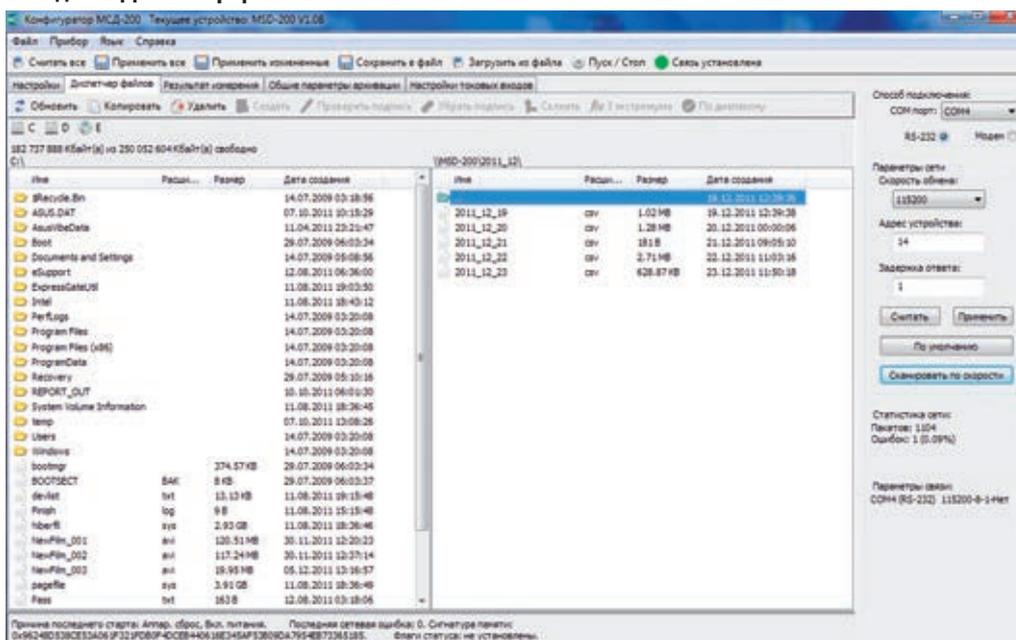


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

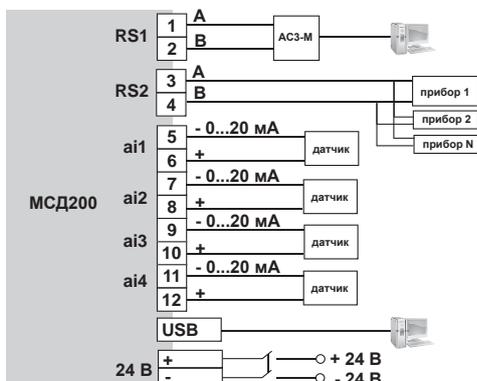

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: -10...+55 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МСД200

ОВЕН Логгер100

Автономные регистраторы температуры и относительной влажности



Декларация о соответствии Таможенного союза
Сертификат средств измерений

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для контроля температурно-влажностного режима в различных отраслях промышленности, ЖКХ, логистических процессах (грузоперевозки, хранение продукции на складах), сельском хозяйстве и быту.

Приборы имеют компактный размер и питание от батареи. Наличие USB-интерфейса не требует дополнительных кабелей или переходников для подключения к ПК и настройки приборов. Встроенные датчики температуры и влажности обладают высокой точностью и имеют широкий диапазон измерения. Конфигуратор Логгер100 предназначен для настройки параметров регистрации, анализа результатов измерения, а также для сохранения результатов измерения в текстовом, графическом или табличном виде. Интуитивно-понятный интерфейс позволит легко настроить прибор даже неопытному пользователю.

- Приборы внесены в Госреестр средств измерений.
- Бесплатная первичная поверка устройств.
- Простота настройки и эксплуатации.
- Компактный и прочный корпус.
- Питание от емкой батареи со сроком службы до 3 лет.
- Широкий диапазон измерения: - 40...+70 °С, 10...95 % RH.
- Точность измерения: ±1 °С, ±3 % RH.
- Объем памяти: 32 000 значений.
- Период опроса: от 2 с до 24 ч.
- Светодиодная индикация состояния прибора.
- Прямое подключение к USB-порту ПК без дополнительных аксессуаров (кабелей, считывающих устройств и т.п.).
- Бесплатное программное обеспечение для настройки прибора и анализа результатов измерения.
- Сохранение результатов измерения в текстовом, графическом или табличном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Логгер100-Т	Логгер100-ТВ
Диапазон измерения температуры	- 40... + 60 °С	-40...+70 °С
Точность измерения температуры	±1 °С	
Диапазон измерения отн.влажности	-	10... 95 %
Точность измерения отн.влажности	-	±3 %
Точность измерения точки росы (25 °С, 40-95 % RH)	-	±2 °С
Объем памяти	32000 значений температуры	16000 значений температуры и 16000 относительной влажности
Период опроса	от 2 с до 24 час	
Габаритные размеры	101×25×23 мм	
Вес (без батареи)	20 г	
Батарея	3,6 В	
Срок службы батареи	3 года	
Степень защиты корпуса	IP34	IP31
Совместимость программного обеспечения	ОС Windows 98/2000/XP/Vista/7/8	

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Прибор с защитным колпачком
- Элемент питания (1/2 AA, 3.6 В)
- Кронштейн
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- CD-диск с ПО
- Крепежные элементы (саморезы, 2 шт.)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

T – автономный регистратор температуры
TB – автономный регистратор температуры и относительной влажности


Логгер100-X

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «КОНФИГУРАТОР ОВЕН ЛОГГЕР100»

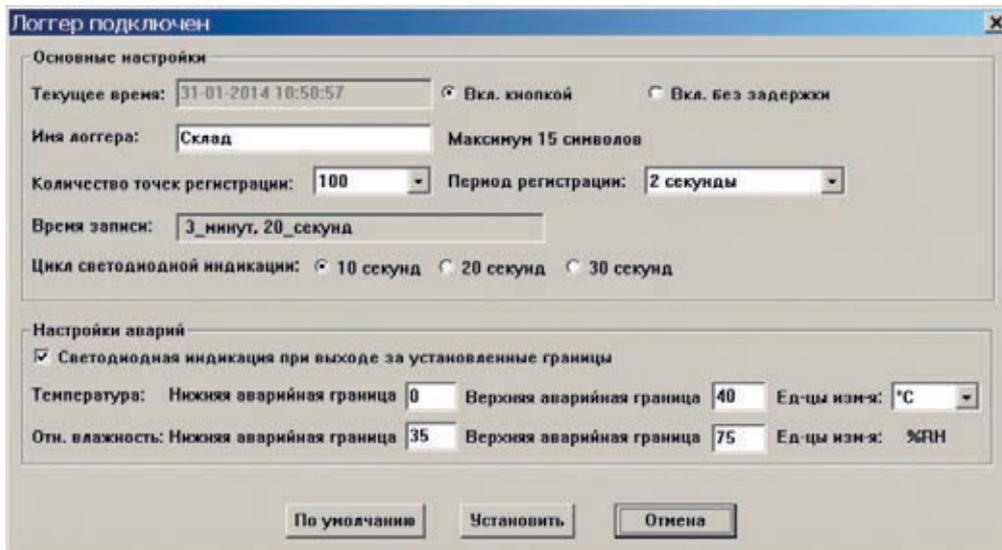

1. Настройка логгера

В этой вкладке пользователь задает период регистрации, количество точек записи и аварийные (предельные) границы

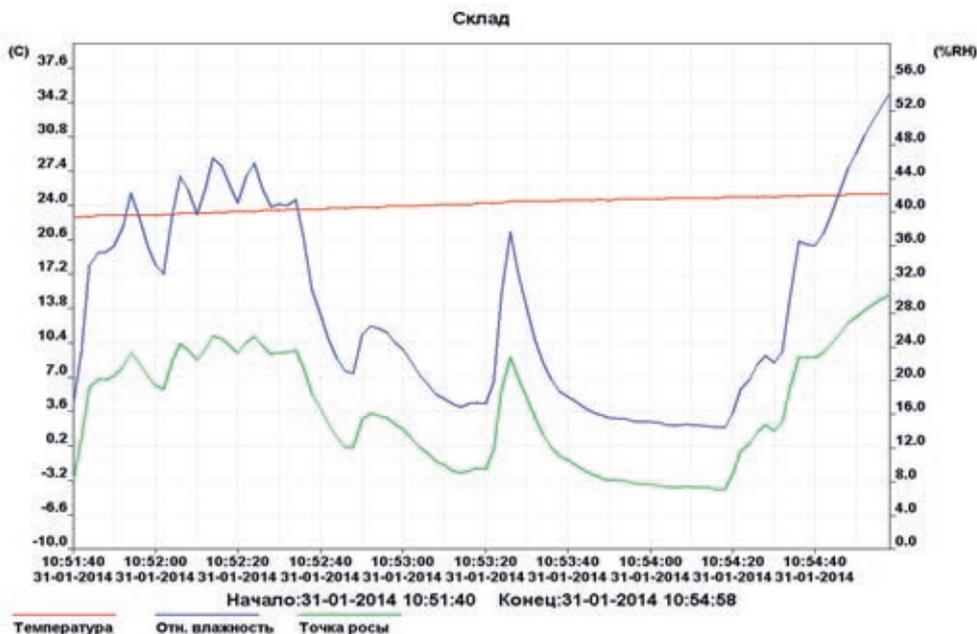

2. Графическое отображение данных

Графики полученных данных выводятся в плоскости координат:

- по оси X отложены «Дата/Время»,
- по оси Y – «Температура/Относительная влажность».


3. Экспорт данных в MS Excel

Результаты измерений могут быть сохранены в следующих форматах:

- текстовый (*.txt),
- табличный (*.xls),
- графический (*.bmp).

№	ДАТА	ВРЕМЯ	ТЕМП.	ОТН. ВЛАЖ.	Т.Р.
1	31.01.2014	10:51:40	22,8	17,4	-3,1
2	31.01.2014	10:51:42	22,9	23,4	0,9
3	31.01.2014	10:51:44	22,9	33,7	6
4	31.01.2014	10:51:46	23	35,2	6,8
5	31.01.2014	10:51:48	23	35,3	6,8
6	31.01.2014	10:51:50	23	36	7,1
7	31.01.2014	10:51:52	23	38,2	8
8	31.01.2014	10:51:54	23	42,2	9,4
9	31.01.2014	10:51:56	23	39,6	8,5
10	31.01.2014	10:51:58	23	36	7,1
11	31.01.2014	10:52:00	23	33,8	6,2
12	31.01.2014	10:52:02	23,1	32,7	5,8
13	31.01.2014	10:52:04	23,1	30,7	5,5

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ
МОТОРНЫЕ ДРОССЕЛИ (РЕАКТОРЫ)
СЕТЕВЫЕ ДРОССЕЛИ (РЕАКТОРЫ)
ТОРМОЗНЫЕ (БАЛЛАСТНЫЕ) РЕЗИСТОРЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ
ЗАДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ

Векторные преобразователи частоты ОВЕН ПЧВх с функцией автоматической оптимизации энергопотребления предназначены для управления частотой вращения трехфазных асинхронных двигателей в составе приводов промышленных установок, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Применение преобразователей частоты ОВЕН ПЧВх позволяет существенно расширить рабочий диапазон управления, повысить точность регулирования и быстродействие электропривода. Реальное снижение энергопотребления при использовании ОВЕН ПЧВх может достигать 35 %.

ВЫБОР МОДИФИКАЦИИ ПЧВ (ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

ОВЕН ПЧВ1, ОВЕН ПЧВ2

Номинальный ток двигателя, не более, А	Модификация ПЧВ
ПЧВ1 с однофазным входом (1×200...240 В)	
1,2	ПЧВ101-К18-А
2,2	ПЧВ101-К37-А
4,2	ПЧВ101-К75-А
6,7	ПЧВ102-1К5-А
9,5	ПЧВ103-2К2-А
ПЧВ1 с трехфазным входом (3×380...480 В)	
1,1	ПЧВ101-К37-В
2,1	ПЧВ101-К75-В
3,6	ПЧВ102-1К5-В
5,2	ПЧВ102-2К2-В
7,1	ПЧВ103-3К0-В
8,9	ПЧВ103-4К0-В
ПЧВ2 с трехфазным входом (3×380...480 В)	
11,9	ПЧВ203-5К5-В
15,3	ПЧВ203-7К5-В
22,9	ПЧВ204-11К-В
30,7	ПЧВ204-15К-В
36,7	ПЧВ205-18К-В
42,5	ПЧВ205-22К-В

ОВЕН ПЧВ3

Номинальный ток двигателя, не более, А	Модификация ПЧВ	
ПЧВ3 с трехфазным входом (3×200...240 В)		
1,5	ПЧВ3-К25-Б	
2,2	ПЧВ3-К37-Б	
4,2	ПЧВ3-К75-Б	
6,8	ПЧВ3-1К5-Б	
9,6	ПЧВ3-2К2-Б	
15,2	ПЧВ3-3К7-Б	
22	ПЧВ3-5К5-Б	
28	ПЧВ3-7К5-Б	
42	ПЧВ3-11К-Б	
ПЧВ3 с трехфазным входом (3×380...480 В)		
	IP20	IP54
1,2	ПЧВ3-К37-В	
2,2	ПЧВ3-К75-В	ПЧВ3-К75-В-54
3,7	ПЧВ3-1К5-В	ПЧВ3-1К5-В-54
5,3	ПЧВ3-2К2-В	ПЧВ3-2К2-В-54
7,2	ПЧВ3-3К0-В	ПЧВ3-3К0-В-54
9,1	ПЧВ3-4К0-В	ПЧВ3-4К0-В-54
12	ПЧВ3-5К5-В	ПЧВ3-5К5-В-54
15,5	ПЧВ3-7К5-В	ПЧВ3-7К5-В-54
23	ПЧВ3-11К-В	ПЧВ3-11К-В-54
31	ПЧВ3-15К-В	ПЧВ3-15К-В-54
37	ПЧВ3-18К-В	ПЧВ3-18К-В-54
42,5	ПЧВ3-22К-В	ПЧВ3-22К-В-54
61	ПЧВ3-30К-В	ПЧВ3-30К-В-54
73	ПЧВ3-37К-В	ПЧВ3-37К-В-54
90	ПЧВ3-45К-В	ПЧВ3-45К-В-54
106	ПЧВ3-55К-В	ПЧВ3-55К-В-54
147	ПЧВ3-75К-В	ПЧВ3-75К-В-54
177	ПЧВ3-90К-В	ПЧВ3-90К-В-54

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Руководство по программированию
- Руководство по проектированию
- Диск с программным обеспечением

ОВЕН ПЧВ1, ПЧВ2

Преобразователи частоты векторные общепромышленные

Съемная локальная панель оператора ЛПОх приобретается отдельно.




Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления приводами на базе асинхронных двигателей в промышленности и ЖКХ. Частотные преобразователи ОВЕН ПЧВ1 и ПЧВ2 сочетают в себе надежность и простоту настройки с широким набором функций для решения базовых задач частотного управления.

ОВЕН ПЧВ1, ПЧВ2 будут лучшим решением в технологическом оборудовании, где применяется управляемый электропривод: станках, смесителях, производственных линиях, системах водоснабжения, вентиляции, дымососах, подъемно-транспортном оборудовании и т.п.

- Плавный пуск и останов двигателя, в том числе пуск под нагрузкой по S-образной характеристике разгона.
- Компенсация нагрузки и скольжения.
- Вольт-частотный или векторный алгоритмы управления.
- Автоматическая адаптация двигателя без вращения.
- Автоматическая оптимизация энергопотребления, обеспечивающая высочайший уровень энергоэффективности.
- Полная функциональная и аппаратная диагностика и защита работы ПЧВ.
- Встроенный RFI-дроссель и дроссель в звене постоянного тока.
- Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.).
- Встроенный ПЛК для решения сложных задач управления и позиционирования привода.
- Возможность работы с внешними инкрементальными энкодерами, в том числе для поддержания малых частот вращения с большой точностью.
- Удобная интеграция в системы удаленного управления и диспетчеризации (возможно одновременное управление по физическим входам и по интерфейсу RS-485).
- Реальное энергосбережение при использовании ОВЕН ПЧВ может достигать 35 %.

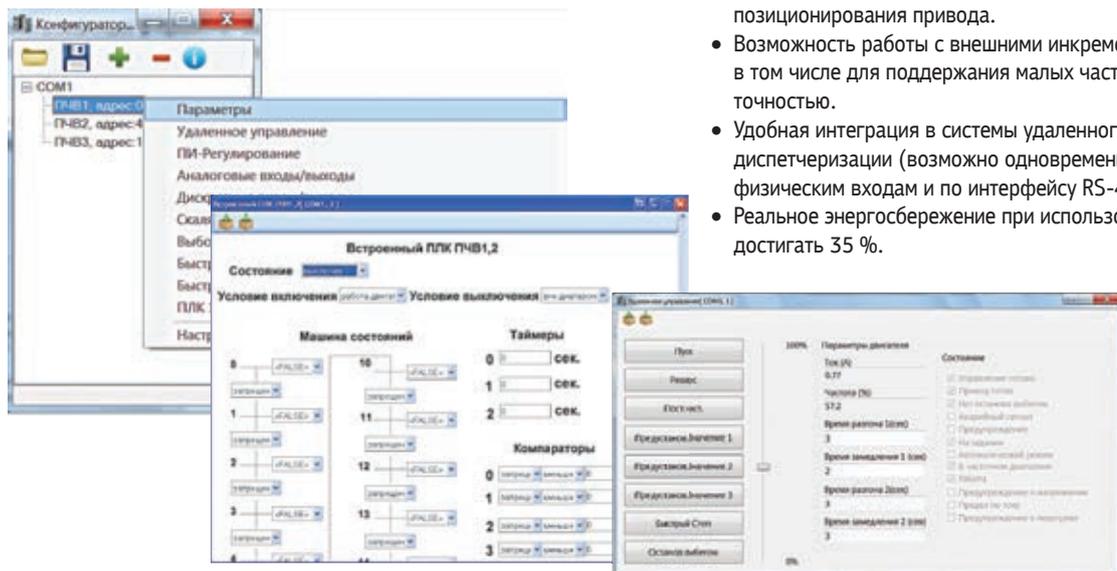

МОДИФИКАЦИИ ПЧВ1

Обозначение для заказа	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	Напряжение питающей сети, В	Выходное напряжение, В
С однофазным входом				
ПЧВ101-K18-A	0,18	1,2	1×200...240	3×0...240
ПЧВ101-K37-A	0,37	2,2		
ПЧВ101-K75-A	0,75	4,1		
ПЧВ102-1K5-A	1,5	6,7		
ПЧВ103-2K2-A	2,2	9,5		
С трехфазным входом				
ПЧВ101-K37-B	0,37	1,1	3×380...480	3×0...480
ПЧВ101-K75-B	0,75	2,1		
ПЧВ102-1K5-B	1,5	3,6		
ПЧВ102-2K2-B	2,2	5,2		
ПЧВ103-3K0-B	3,0	7,1		
ПЧВ103-4K0-B	4,0	8,9		

МОДИФИКАЦИИ ПЧВ2

Обозначение для заказа	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	Напряжение питающей сети, В	Выходное напряжение, В
С трехфазным входом				
ПЧВ203-5K5-B	5,5	11,9	3×380...480	3×0...480
ПЧВ203-7K5-B	7,5	15,4		
ПЧВ204-11K-B	11	22,9		
ПЧВ204-15K-B	15	30,9		
ПЧВ205-18K-B	18,5	36,8		
ПЧВ205-22K-B	22	43,0		

ОВЕН ПЧВЗ

Преобразователи частоты векторные для насосов и вентиляторов


НОВИНКА
IP54

Для частотных преобразователей ПЧВЗ в исполнении IP54 ЛПОЗ является несъемной частью корпуса прибора.



Съемная локальная панель оператора ЛПОЗ приобретается отдельно.

ЕАС Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности

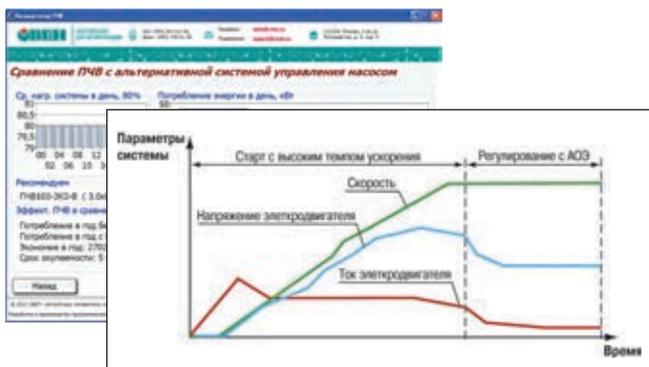

Особенности ПЧВЗ (по сравнению с ПЧВ1 и ПЧВ2):

- Модификации с повышенной защитой корпуса (IP54) для использования вне шкафов управления в применениях с повышенной влажностью (насосы) или запыленностью (мельницы, цементные заводы и т.п.)
- Расширенный диапазон мощностей (до 90 кВт).
- Больше релейных и аналоговых выходов (по 2 вместо 1 у ПЧВ1, ПЧВ2).
- Модификации с питанием 3x220 В для специальных приложений (локальные системы питания корабля, предприятия и т.п.).
- Плавный пуск и останов двигателя, в том числе отложенный запуск.
- Улучшенный алгоритм автоматической адаптации двигателя без вращения (полная адаптация и упрощенная для простых применений).
- Усовершенствованный алгоритм автоматической оптимизации энергопотребления, обеспечивающий высочайший уровень энергоэффективности.
- Встроенный RFI-дрессель, дроссель в звене постоянного тока и дополнительный входной дроссель.
- Расширенные возможности встроенного ПЛК для решения сложных задач управления и позиционирования привода (увеличение количества компараторов и логических выражений, увеличенное количество функций управления).
- Специализированный «спящий» режим для эффективной работы при малом разборе.
- Специализированный противопожарный режим для систем вентиляции.
- Косвенное вычисление расхода по сигналам с датчиков давления.
- Контроль обрыва ремня (по току двигателя).
- Расширенные возможности работы по интерфейсу RS-485 (протокол Backnet, FLN, Metasys).

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления приводами на базе асинхронных двигателей в системах холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции, дымососов, градирен, чиллеров, вспомогательного оборудования котельных, ТЭС, ТЭЦ и т.п. В линейке сохранены и расширены возможности общепромышленных применений (смесители, дозаторы, ременные приводы, конвейеры и т.п.).

Модель нового поколения с дополнительными возможностями для управления насосами и вентиляторами. Линейка ПЧВЗ имеет расширенные функциональные возможности, меньшие массогабаритные характеристики, увеличенный диапазон мощностей. Ее функционал «заточен» под наиболее популярные HVAC-применения.

МОДИФИКАЦИИ ПЧВЗ (IP20)

Обозначение для заказа	Выходная мощность, кВт	Напряжение питания, В	Номинальный выходной ток, А	
ПЧВЗ-К25-Б	0,25	3 x 220 В	1,5	
ПЧВЗ-К37-Б	0,37		2,2	
ПЧВЗ-К75-Б	0,75		4,2	
ПЧВЗ-1К5-Б	1,5		6,8	
ПЧВЗ-2К2-Б	2,2		9,6	
ПЧВЗ-3К7-Б	3,7		15,2	
ПЧВЗ-5К5-Б	5,5		22	
ПЧВЗ-7К5-Б	7,5		28	
ПЧВЗ-11К-Б	11		42	
ПЧВЗ-К37-В	0,37		3 x 380 В	1,2
ПЧВЗ-К75-В	0,75			2,2
ПЧВЗ-1К5-В	1,5	3,7		
ПЧВЗ-2К2-В	2,2	5,3		
ПЧВЗ-3К0-В	3	7,2		
ПЧВЗ-4К0-В	4	9,1		
ПЧВЗ-5К5-В	5,5	12		
ПЧВЗ-7К5-В	7,5	15,5		
ПЧВЗ-11К-В	11	23		
ПЧВЗ-15К-В	15	31		
ПЧВЗ-18К-В	18,5	37		
ПЧВЗ-22К-В	22	42,5		
ПЧВЗ-30К-В	30	61		
ПЧВЗ-37К-В	37	73		
ПЧВЗ-45К-В	45	90		
ПЧВЗ-55К-В	55	106		
ПЧВЗ-75К-В	75	147		
ПЧВЗ-90К-В	90	177		

МОДИФИКАЦИИ ПЧВЗ (IP54)

Обозначение для заказа	Выходная мощность, кВт	Напряжение питания, В	Номинальный выходной ток, А
ПЧВЗ-К75-В-54	0,75	3 x 380 В	2,2
ПЧВЗ-1К5-В-54	1,5		3,7
ПЧВЗ-2К2-В-54	2,2		5,3
ПЧВЗ-3К0-В-54	3		7,2
ПЧВЗ-4К0-В-54	4		9
ПЧВЗ-5К5-В-54	5,5		12
ПЧВЗ-7К5-В-54	7,5		15,5
ПЧВЗ-11К-В-54	11		24
ПЧВЗ-15К-В-54	15		32
ПЧВЗ-18К-В-54	18		37,5
ПЧВЗ-22К-В-54	22		44
ПЧВЗ-30К-В-54	30		61
ПЧВЗ-37К-В-54	37		73
ПЧВЗ-45К-В-54	45		90
ПЧВЗ-55К-В-54	55		106
ПЧВЗ-75К-В-54	75		147
ПЧВЗ-90К-В-54	90		177

СРАВНЕНИЕ ЛИНЕЕК ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ2 И ОВЕН ПЧВ3

Модификация	ПЧВ1/ПЧВ2	ПЧВ3
Напряжение питания		
Напряжение питания	Диапазон номинальных мощностей ПЧВ	
1 фаза, 200...240 В	0,18...2,2 кВт	-
3 фазы, 200...240 В	-	0,25...11 кВт
3 фазы, 380...480 В	0,37...22 кВт	0,37...90 кВт
Перегрузочная способность		
Нормальная перегрузочная способность	150 % (60 с)	110 % (60 с)
Максимальная перегрузочная способность	160 % (0,5 с)	135 % (0,5 с)
Аппаратная часть привода		
Класс защиты корпуса	IP20, IP21 (опция)	IP20, IP54, IP21 (опция)
Встроенный тормозной транзистор для подключения внешних тормозных резисторов	Есть (для модификаций ПЧВ номинальной мощностью 1,5...22 кВт)	Нет
Радиочастотный фильтр	+	+
Входной дроссель	-	+
Покрывание плат компаундом (класс 3С3) для улучшенной влагозащиты	+	+
Входы/выходы, порты связи		
Логика PNP /NPN	+	+
Дискретные входы	5	4
Дискретные выходы	1	2
Аналоговые входы	2 AI, один из них 4...20 мА или 0...10 В (переключаются программно), другой – только 4...20 мА	2 AI, 4...20 мА или 0...10 В (переключаются программно)
Аналоговые выходы	1 AO, 4...20 мА	2 AO, 4...20 мА
Релейные выходы	1 (250 В, 2 А)	2 (250 В, 3 А)
Порты связи (протоколы)	RS-485 (Modbus RTU)	RS-485 (Modbus RTU, Backnet, FLN, Metasys)
Максимальная длина кабеля двигателя без использования внешних фильтров		
Экранированный	15 м	25 м
Неэкранированный	50 м	50 м
Рабочая температура		
Без снижения характеристик	0...+ 40 °С	0... + 40 °С
С пониженными характеристиками (ПЧВ предназначены для работы с двигателем мощностью на один шаг ниже номинальной мощности ПЧВ)	-10...+ 50 °С	-10...+ 50 °С

Модификация	ПЧВ1/ПЧВ2	ПЧВ3
Подключаемые двигатели		
3-фазный асинхронный	+	+
Синхронный (с постоянными магнитами на роторе)	-	+
Максимальная выходная частота	400 Гц	400 Гц
Частота ШИМ	2...16 кГц	2...16 кГц
Способы управления двигателем		
Скалярное управление с редактированием кривой U/f	+	+
Управление скоростью без датчика скорости	+	+
Встроенные регуляторы		
ПИ-контроллеры процесса	1×ПИ	1×ПИ
Защитные функции двигателя		
Защита от перегрева двигателя (термистор/электронное тепловое реле)	+	+
Обрыв фазы двигателя	+	+
Прогрев обмоток двигателя	+	-
Защита двигателя от к.з.	+	+
Специальные функции силовой части		
Автоматическая оптимизация энергопотребления	+	+
Автоматическая адаптация к двигателю (без вращения)	+	+
Старт на лету	+	+
Панели управления		
Цифровая панель	2 вида	+
Единицы измерения	-	+
Прикладные функции		
Встроенный логический контроллер	+	+
Наборы параметров	2	2
Настраиваемые S-образные кривые разгона-торможения	+	-
Точный останов, останов по счетчику	+	-
Автоматический пропуск резонансных частот	2 диапазона частот для пропуска при резонансе	3 диапазона частот для пропуска при резонансе
Специфические функции приложений		
Пожарный режим	-	+
Контроль обрыва ремня	-	+
Спящий режим	-	+
Регулирование расхода по датчику давления (извлечение корня)	-	+
Управление механическим тормозом	+	+

АКСЕССУАРЫ ПЧВ

Наименование	Фото	Функция
Локальные панели оператора ЛПОх	<p>ЛПО1 (для ПЧВ1, ПЧВ2 с потенциометром, IP20) ЛПО2 (для ПЧВ1, ПЧВ2 без потенциометра, IP54) ЛПО3 (для ПЧВ3 без потенциометра, IP54)</p>	Служат для программирования и оперативного управления ПЧВ
Комплект монтажный КМх (кабель 3 м)		Служит для крепления ЛПО на удаленную панель. Содержит кабель (3 м) с разъемами, уплотнительную прокладку, фиксирующую рамку с винтами. Комплект КМ1/2 предназначен для ЛПО1, ЛПО2 и ПЧВ1, ПЧВ2. Комплект КМ3 предназначен для ЛПО3 и ПЧВ3.
Замок DIN-рейки ЗД1 для ПЧВ1		Служит для крепления корпуса ПЧВ1 на DIN-рейку. Может использоваться для ПЧВ1, корпус 01 (ПЧВ101-К18-А, ПЧВ101-К37-А, ПЧВ101-К37-В, ПЧВ101-К75-А, ПЧВ101-К75-В).
Крышка опции КОх-х (IP21) для ПЧВ		Служит для повышения защиты корпуса ПЧВ до степени IP21, а также надежного закрепления сетевых и моторных кабелей и механической защиты от прикосновения к силовым клеммам. Различаются размерами для соответствующих серий ПЧВ и типов корпусов.
Панель кабельная ПКх-х для ПЧВ		Служит для надежного закрепления сетевых и моторных кабелей, а также для гальванического подключения оболочек бронированных кабелей к заземляющей клемме ПЧВ. Принцип действия заключается в подавлении помех путем отвода их энергии на клемму заземления. Различаются размерами для соответствующих серий ПЧВ и типов корпусов.

Таблица подбора опций для ПЧВ1, ПЧВ2

Модификация ПЧВ1, ПЧВ2	Крышка КО	Панель ПК
ПЧВ101-К18-А	K01-1	ПК1-1/2
ПЧВ101-К37-А		
ПЧВ101-К37-В		
ПЧВ101-К75-А		
ПЧВ101-К75-В		
ПЧВ102-1К5-А	K01-2	
ПЧВ102-1К5-В		
ПЧВ102-2К2-В		
ПЧВ103-2К2-А		
ПЧВ103-3К0-В	K01/2-3	ПК1/2-3
ПЧВ103-4К0-В		
ПЧВ203-5К5-В		
ПЧВ203-7К5-В	K02-4	ПК2-4/5
ПЧВ204-11К-В		
ПЧВ204-15К-В		
ПЧВ205-18К-В		
ПЧВ205-22К-В		
ПЧВ205-22К-В	K02-5	

Таблица подбора опций для ПЧВ3 (питание 3 x 220 В)

Модификация ПЧВ3	Крышка КО	Панель ПК
ПЧВ3-К25-Б	K03-1	ПК3-1/2
ПЧВ3-К37-Б		
ПЧВ3-К75-Б		
ПЧВ3-1К5-Б		
ПЧВ3-2К2-Б	K03-2	
ПЧВ3-3К7-Б	K03-3	ПК3-3
ПЧВ3-5К5-Б	K03-4	ПК3-4/5
ПЧВ3-7К5-Б	K03-5	
ПЧВ3-11К-Б		

Таблица подбора опций для ПЧВ3 (питание 3 x 380 В)

Модификация ПЧВ3	Крышка КО	Панель ПК
ПЧВ3-К37-В	K03-1	ПК3-1/2
ПЧВ3-К75-В		
ПЧВ3-1К5-В		
ПЧВ3-2К2-В	K03-2	
ПЧВ3-3К0-В		
ПЧВ3-4К0-В	K03-3	ПК3-3
ПЧВ3-5К5-В		
ПЧВ3-7К5-В		
ПЧВ3-11К-В		
ПЧВ3-15К-В		
ПЧВ3-18К-В	K03-5	
ПЧВ3-22К-В		
ПЧВ3-30К-В		
ПЧВ3-37К-В	K03-6	ПК3-6
ПЧВ3-45К-В		
ПЧВ3-55К-В	K03-7	ПК3-7
ПЧВ3-75К-В		
ПЧВ3-90К-В	K03-8	ПК3-8

Энергосбережение с помощью преобразователей частоты

Преобразователи частоты (ПЧ) чаще всего (до 70 %) применяются в системах управления насосами и вентиляторами. Использование ПЧ в таких системах позволяет не только оптимизировать технологический процесс, но и экономить значительные средства.

Расход (воды, пара, воздуха и т.п.) регулируется путем изменения числа оборотов. Расход прямо пропорционален числу оборотов, поэтому при уменьшении скорости на 20 % относительно номинальной расход уменьшается также на 20 %. В то же время потребление электроэнергии снижается на 50 %. Зависимость расхода, давления и энергопотребления от числа оборотов показана на рис. 1.

$$\text{Расход: } \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\text{Давление: } \frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2$$

$$\text{Мощность: } \frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^3$$

Электроприводы механизмов потребляют не менее 20–25 % всей вырабатываемой электроэнергии и в большинстве случаев остаются нерегулируемыми, что не позволяет обеспечить режим рационального энергопотребления и расхода (воды, пара, воздуха и т.п.). Силовое оборудование обычно выбирается на максимальную производительность, в действительности же его среднесуточная загруженность может составлять около 70–80 % от номинальной мощности.

Применение частотно-регулируемого асинхронного электропривода в насосных и вентиляторных установках дает следующие преимущества:

- Экономия электроэнергии – до 60 %.
- Экономия транспортируемого продукта за счет снижения непроизводительных расходов – до 25 %.
- Снижение аварийности гидравлической или пневматической сети за счет поддержания минимально необходимого давления.
- Снижение аварийности сети и снижение аварийности электрооборудования за счет устранения ударных пусковых токов.
- Снижение уровня шума, создаваемого технологическим оборудованием.
- Удобство автоматизации.
- Удобство и простоту внедрения.

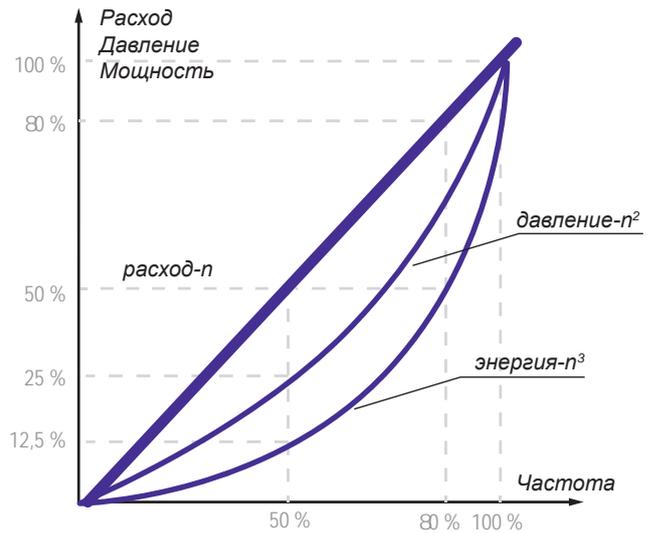


Рис. 1. Законы пропорциональности. Зависимость расхода, давления и энергопотребления от числа оборотов


Калькулятор энергосбережения для ОВЕН ПЧВ

Для подбора ОВЕН ПЧВ под задачу и расчета примерных сроков окупаемости внедрения частотных преобразователей компания ОВЕН предлагает использовать программу «Калькулятор энергосбережения для ОВЕН ПЧВ».

Основные функции программы:

- Подбор нужной модификации ОВЕН ПЧВ под конкретную задачу и привода с учетом потребляемого тока, мощности и технологических особенностей.
- Расчет энергосбережения при внедрении ОВЕН ПЧВ в системы управления насосами, вентиляторами и компрессорами. Программа позволяет рассчитать срок окупаемости ПЧВ и ежегодное энергосбережение при внедрении частотного преобразователя. В алгоритме расчета задается дневной, недельный и годовой циклы нагрузки.
- Возможность формирования отчета в удобном пользователю формате (doc, pdf и т.д.).

Программа «Калькулятор энергосбережения для ОВЕН ПЧВ» размещена на сайте компании ОВЕН (www.owen.ru) для свободного скачивания в двух версиях: для ПК и для Android. Кроме того, программа на диске поставляется потребителю в комплекте с ОВЕН ПЧВ.

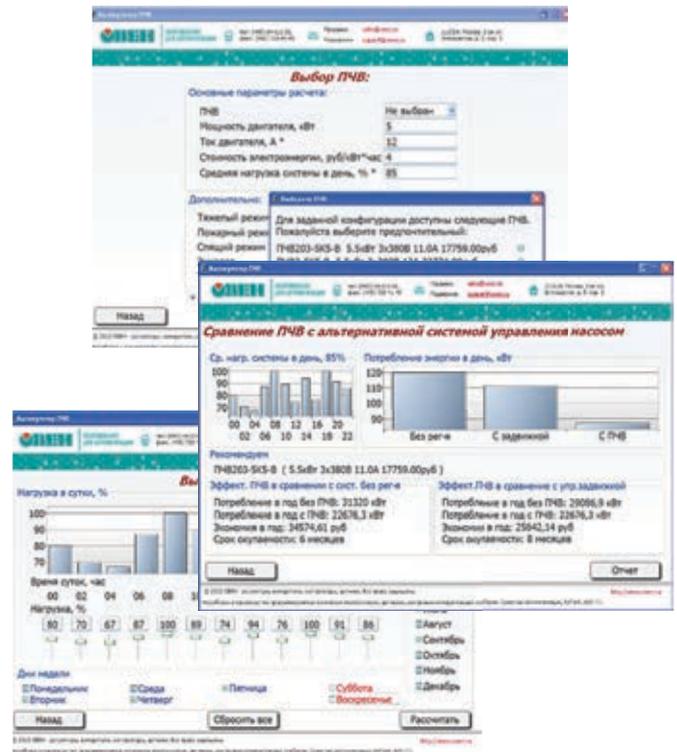

Конфигуратор ОВЕН ПЧВ

Универсальный конфигуратор ОВЕН ПЧВ предназначен для удаленной настройки частотных преобразователей ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ2 и ПЧВ3. Связь с преобразователями осуществляется по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).

Конфигуратор предоставляет пользователю возможность считывания всех рабочих параметров прибора и задания новых значений для изменяемых параметров (списки параметров прибора и диапазоны их значений подробно описаны в руководствах по программированию ОВЕН ПЧВх). Помимо основного меню преобразователя, пользователь имеет доступ к меню быстрой настройки (настройка параметров двигателя, настройка параметров для работы в разомкнутом контуре, настройка параметров для работы в замкнутом контуре).

Дополнительно в конфигуратор включены модули:


- удаленного управления по RS-485;
- упрощенной настройки встроенного ПИ-регулятора;
- упрощенной работы со встроенным ПЛК в ПЧВ;
- работы с заданием;
- работы с входами/выходами;
- скалярным управлением;
- «спящим» и противопожарным режимами (только в ПЧВ3).

Универсальный конфигуратор ОВЕН ПЧВ позволяет пользователю создавать проект для ПЧВ до его подключения к ПК. Такой офлайн-проект может быть сохранен с помощью команд меню и использован в дальнейшем для записи в ПЧВ.

Особенностью универсального конфигуратора ПЧВ является возможность добавления в один проект сразу нескольких ПЧВ (до 8 шт.), у каждого из которых будут определенные настройки связи и адрес в сети RS-485. При этом каждый ПЧВ, задействованный в проекте, имеет свои

подгруппы меню, позволяющие производить считывание и изменение параметров ПЧВ через конфигуратор. Любая завершенная конфигурация может быть сохранена в виде файла формата «.prj» и в дальнейшем использована для быстрой загрузки в ПЧВ с аналогичной задачей.

Конфигуратор поддерживает возможность сброса аварии ПЧВ из своего меню, а также сброса текущей программной конфигурации ПЧВ на заводские настройки. При сбросе на заводские настройки из конфигуратора связь с ПЧВ сохраняется до сброса ПЧВ по питанию.

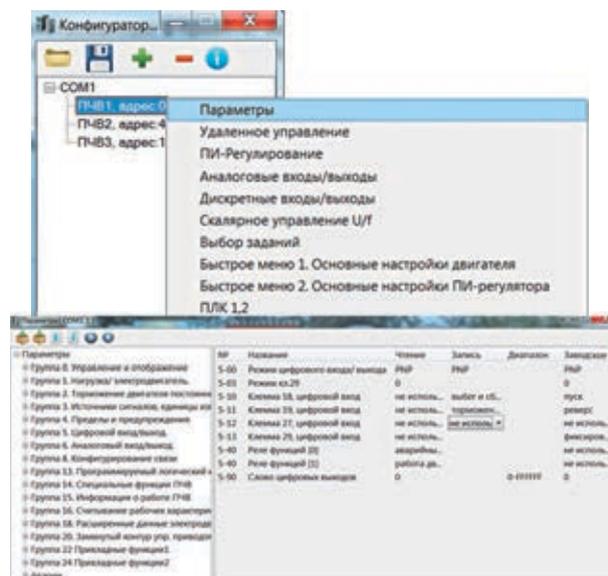

Опрос и управление ОВЕН ПЧВ по интерфейсу RS-485

Все частотные преобразователи ОВЕН ПЧВ имеют встроенный изолированный интерфейс RS-485, который предназначен для программирования и диагностики ПЧВ с помощью программы-конфигуратора, обмена данными по сети между ПЧВ и другими устройствами АСУ ТП (ПЛК, SCADA). Набор встроенных протоколов зависит от конкретной модели ПЧВ. Протокол Modbus RTU поддерживают все ПЧ.


Основные возможности работы с интерфейсом:

- Удаленное управление приводом с помощью командного слова.
- Удаленное изменение уставок и конфигурации управления.
- Отображение аварий и режимов работы с помощью слова состояния.
- Одновременное управление со входов и по RS-485.
- Функции защиты привода при пропадании связи по RS-485.

Важную роль в работе по интерфейсу играют служебные слова ОВЕН ПЧВ (командное слово и слово состояния). Командное слово ОВЕН ПЧВ позволяет реализовать полноценное управление ПЧВ удаленно с помощью свободно программируемого контроллера (ПЛК) или SCADA-системы.

Пользователь имеет возможность одновременного управления с интерфейса и дискретных цифровых входов всеми ключевыми функциями ПЧВ, причем пользователь может самостоятельно определить, какие из функций управления ПЧВ будут доступны только с цифровых входов, какие – только по интерфейсу RS-485, а какие – и по цифровым входам, и по интерфейсу.

В случае обрыва связи и отсутствия команд по интерфейсу ПЧВ переходит в безопасный режим, выбранный пользователем (доступны несколько вариантов – останов, работа по последнему заданию, работа на максимальной или заранее определенной частоте, переключение

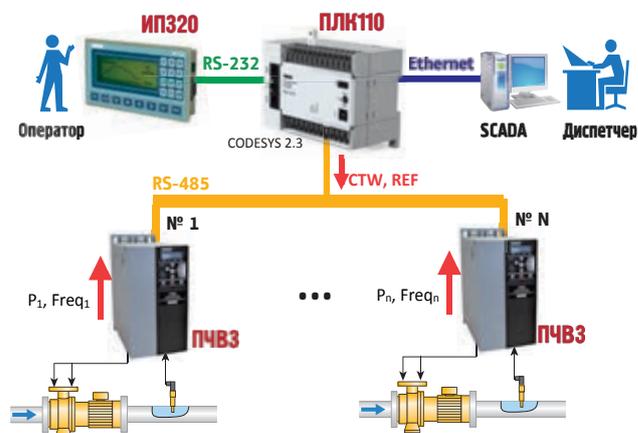


на работу с другим набором параметров). Все параметры частотных преобразователей доступны для чтения, все изменяемые параметры ПЧВ доступны для изменения по интерфейсу. Такой подход упрощает интеграцию ПЧВ в систему удаленного управления и диспетчеризации любой сложности.

Работа по интерфейсу RS-485 подробно изложена в руководствах по проектированию и программированию всех линеек ПЧВ. Там же приведены и продублированы на сайте (www.owen.ru) примеры работы ПЧВ с ОВЕН ПЛК, панелью оператора ОВЕН ИП320, OPC сервер Lectus. Дополнительно компания ОВЕН предлагает библиотеки для CODESYS 2.3 и CODESYS 3.5 для упрощения настройки удаленного опроса и управления ОВЕН ПЧВ (библиотеки доступны на сайте www.owen.ru). Аналогичные библиотеки будут предложены для программируемых реле ОВЕН ПР (среда программирования OWEN Logic).


МОТОРНЫЕ ДРОССЕЛИ (РЕАКТОРЫ)

ОВЕН РМх

Моторные дроссели (реакторы)

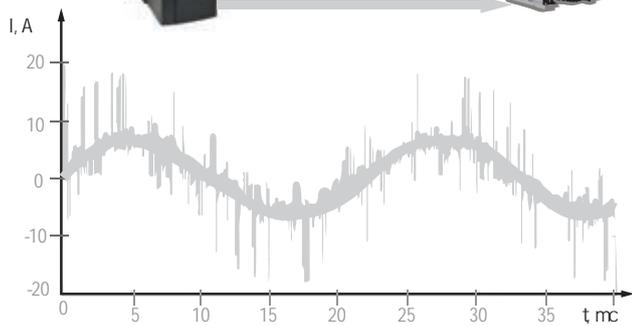


Выходной ток ПЧВ без использования моторного дросселя

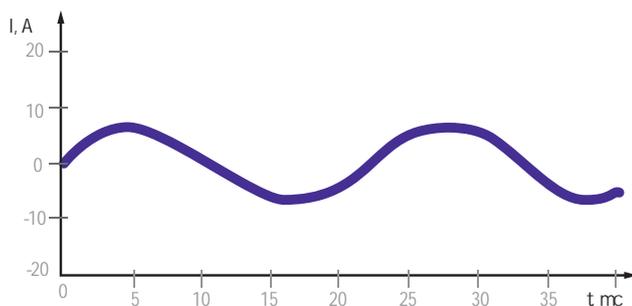

Выходной ток ПЧВ с использованием моторного дросселя

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОТОРНЫХ ДРОССЕЛЕЙ К ПЧВ

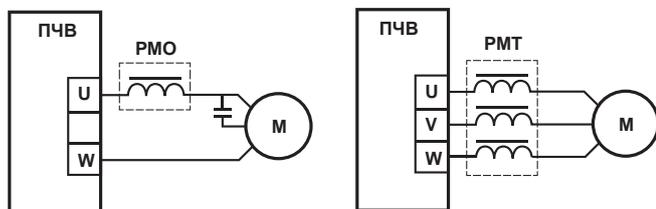

Моторные дроссели устанавливаются после преобразователя частоты и предназначены для повышения качества выходного напряжения ОВЕН ПЧВ и защиты его от импульсов напряжения и скоротечных коротких замыканий на двигателях.

Преимущества использования ОВЕН РМО и РМТ:

- Увеличение длины моторного кабеля:
 - для экранированного кабеля с 15 до 100 м;
 - для неэкранированного кабеля с 50 до 300 м.
- Безаварийное подключение к ПЧВ однофазного двигателя с токодвигющим конденсатором.
- Повышение надежности и долговечности мотора.
- Успешное подавление электромагнитных помех.
- Уменьшение амплитуды перенапряжений на клеммах двигателя.
- Снижение уровня шума двигателя.

Компания ОВЕН предлагает две серии моторных дросселей, отличающихся друг от друга массогабаритными и электрическими параметрами.

Бюджетная серия РМх-А	Промышленная серия РМх
Стандартные массогабаритные характеристики	Минимальные массогабаритные характеристики
Стандартная технология пропитки обмоток	Улучшенная вакуумная пропитка обмоток, обеспечивающая повышенную защиту от коррозии и снижение уровня шума

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОССЕЛЕЙ ЛИНЕЙКИ РМО

Наименование РМО	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн	Наименование РМО-х-А	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн
РМО-002	2	14,65	РМО-002-А	2	11,0
РМО-004	4	7,33	РМО-004-А	4	5,0
РМО-006	6	4,88	РМО-006-А	6	3,8
РМО-010	10	2,93	РМО-010-А	10	2,1
РМО-016	16	1,83	РМО-016-А	16	1,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОССЕЛЕЙ ЛИНЕЙКИ РМТ

Наименование РМО	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн	Наименование РМО-х-А	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн
РМТ-002	2	2,55	РМТ-002-А	2	3,55
РМТ-004	4	1,59	РМТ-004-А	4	1,75
РМТ-006	6	1,06	РМТ-006-А	6	1,17
РМТ-008	8	0,80	РМТ-008-А	8	0,88
РМТ-010	10	0,64	РМТ-010-А	10	0,70
РМТ-013	13	0,49	РМТ-015-А	15	0,47
РМТ-018	18	0,35			
РМТ-024	24	0,27	РМТ-025-А	24	0,28
РМТ-030	30	0,21	РМТ-030-А	30	0,23
РМТ-037	37	0,17	РМТ-040-А	40	0,18
РМТ-042	42	0,15	РМТ-050-А	50	0,14
РМТ-060	60	0,10	РМТ-060-А	60	0,12
РМТ-072	72	0,05	РМТ-080-А	80	0,09
РМТ-091	91	0,05	РМТ-090-А	91	0,08
РМТ-110	110	0,05	РМТ-120-А	120	0,06
РМТ-150	150	0,05	РМТ-150-А	150	0,05
РМТ-176	176	0,05	РМТ-200-А	200	0,04

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАZE

Пример обозначения при заказе моторного дросселя (реактора)

ОВЕН РМО-002

РМ – реактор моторный


0 – количество рабочих фаз (0 – однофазный, Т – трехфазный)

002 – номинальный ток дросселя

СЕТЕВЫЕ ДРОССЕЛИ (РЕАКТОРЫ)

ОВЕН РСх

Сетевые дроссели (реакторы)

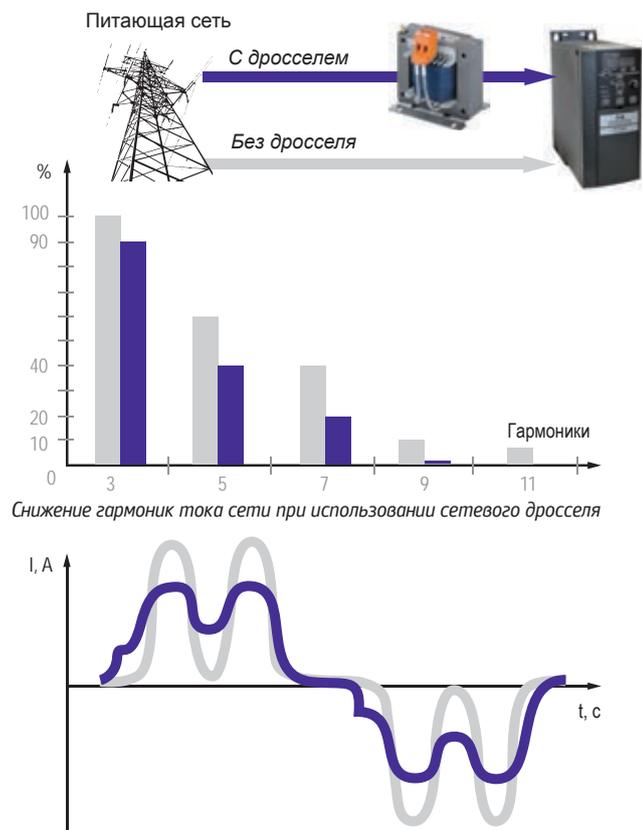

Сетевые дроссели (реакторы) устанавливаются в силовых цепях питания преобразователей частоты для снижения взаимного вредного влияния ПЧВ и сети.

Преимущества установки сетевых дросселей РСО(Т):

- Защита сети от гармоник частотного преобразователя.
- Защита ПЧВ от провалов и наводок из сети.
- Увеличение срока службы ПЧВ (защита конденсаторов в звене постоянного тока).
- Повышение коэффициента мощности ПЧВ.
- Снижение взаимного влияния нескольких преобразователей частоты при их параллельном питании.

Компания ОВЕН предлагает две серии сетевых дросселей, отличающихся друг от друга массогабаритными и электрическими параметрами.

Бюджетная серия РСх-А	Промышленная серия РСх
Стандартные массогабаритные характеристики	Минимальные массогабаритные характеристики
Стандартная технология пропитки обмоток	Улучшенная вакуумная пропитка обмоток, обеспечивающая повышенную защиту от коррозии и снижение уровня шума


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОССЕЛЕЙ ЛИНЕЙКИ РСО

Наименование РСО	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн	Наименование РСО-х-А	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн
РСО-004	4	7,33	РСО-004-А	4	5,0
РСО-006	6	4,88	РСО-006-А	6	3,8
РСО-016	16	1,83	РСО-016-А	16	1,2
РСО-020	20	1,47	РСО-020-А	20	0,9
РСО-025	25	1,17	РСО-025-А	25	0,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОССЕЛЕЙ ЛИНЕЙКИ РСТ

Наименование РСО	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн	Наименование РСО-х-А	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн
РСТ-002	2	11,00	РСТ-002-А	2	7,10
РСТ-004	4	5,50	РСТ-004-А	4	3,50
РСТ-006	6	3,70	РСТ-006-А	6	2,34
РСТ-008	8	2,75	РСТ-008-А	8	1,75
РСТ-010	10	2,20	РСТ-010-А	10	1,40
РСТ-016	16	1,38	РСТ-016-А	16	0,88
РСТ-020	20	1,10	РСТ-020-А	20	0,70
РСТ-025	25	1,08	РСТ-025-А	25	0,56
РСТ-035	35	0,63	РСТ-035-А	35	0,40
РСТ-040	40	0,55	РСТ-040-А	40	0,35
РСТ-045	45	0,49			
РСТ-050	50	0,44	РСТ-050-А	50	0,28
РСТ-063	63	0,35	РСТ-060-А	60	0,23
РСТ-080	80	0,27	РСТ-080-А	80	0,18
РСТ-100	100	0,22			
РСТ-115	115	0,19	РСТ-120-А	120	0,12
РСТ-160	160	0,14	РСТ-160-А	160	0,09
РСТ-180	180	0,12	РСТ-200-А	200	0,07

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕТЕВЫХ ДРОССЕЛЕЙ К ПЧВ

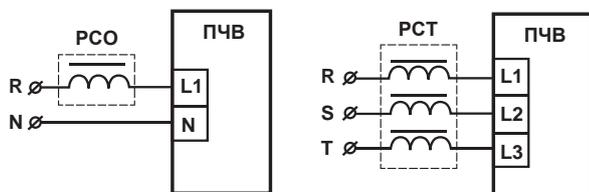

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример обозначения при заказе сетевого дросселя (реактора)

ОВЕН РСТ-080

РС – реактор сетевой

Т – количество рабочих фаз (0 – однофазный, Т – трехфазный)

008 – номинальный ток дросселя

ТОРМОЗНЫЕ (БАЛЛАСТНЫЕ) РЕЗИСТОРЫ

ОВЕН РБХ Тормозные (балластные) резисторы

Частотные преобразователи ОВЕН ПЧВ1, ПЧВ2 в диапазоне мощностей 1,5–22 кВт имеют встроенные тормозные ключи для подключения тормозных резисторов. Тормозные резисторы являются необходимой опцией ПЧВ для работы с подъемно-транспортными механизмами (краны, лифты, наклонные транспортеры), высокоинерционным оборудованием (дымососы, центрифуги, тягодутьевые механизмы), некоторыми станочными применениями (токарно-винторезные, сверлильные, шлифовальные станки и др.)

Преимущества РБ2, РБ3, РБ4:

- Компактный монтаж тормозного резистора в шкафу управления (для РБ2) или вне его (для РБ3, РБ4).
- Возможность работы в тяжелых условиях (увеличенная мощность, выделяемая при торможении).

Бюджетная линейка тормозных резисторов РБ1

Проволочные балластные резисторы с керамическим корпусом и степенью защиты IP00. Линейка включает в себя два типа резисторов:

- 80 Ом, 1 кВт
- 400 Ом, 200 Вт

Для каждого номинала мощности ПЧВ может быть использован один резистор или группа резисторов в параллельном включении.

Промышленные линейки тормозных резисторов РБ2, РБ3, РБ4

Представляют собой балластные резисторы с алюминиевым или керамическим корпусом и степенью защиты IP54 или IP20.

Линейка включает в себя два типа резисторов на каждый номинал мощности ПЧВ для продолжительности включения (ПВ) 10 % и 40 %.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ ОВЕН РБХ

Модификации	ОВЕН РБ1	ОВЕН РБ2	ОВЕН РБ3	ОВЕН РБ4
				
Степень защиты	IP00	IP20	IP54	
Продолжительность включения ПВ	10 %	40 %	10 %	40 %
Класс защиты	OI	I	I	I
Способ охлаждения по ГОСТ 11677-85	С (естественный воздушный)			
Диапазон рабочих температур	-20...+50 °С			
Класс точности	10 %			
Температурный коэффициент сопротивления	0,05 %/°С			
Температура перегрева	до 300 °С			

Параметры серии РБ1. ПВ=10 %, IP00

Модификация РБ1	Номинальное сопротивление, Ом	Номинальная мощность рассеивания, кВт
РБ1-400-К20	400	0,20
РБ1-080-1К0	80	1,00

Параметры серии РБ2. ПВ=40 %, IP20

Модификация РБ2	Номинальное сопротивление, Ом	Номинальная мощность рассеивания, кВт
РБ2-038-5К0	38	5,00
РБ2-028-6К0	28	6,00
РБ2-022-8К0	22	8,00
РБ2-019-10К	19	10,00


Параметры серии РБ3. ПВ=10 %, IP54

Модификация РБ3	Номинальное сопротивление, Ом	Номинальная мощность рассеивания, кВт
РБ3-070-К20	70	0,20
РБ3-048-К20	48	0,20
РБ3-270-К20	270	0,20
РБ3-200-К20	200	0,20
РБ3-145-К30	145	0,30
РБ3-110-К45	110	0,45
РБ3-080-К57	80	0,57
РБ3-056-К68	56	0,68
РБ3-038-1К1	38	1,13
РБ3-028-1К4	28	1,40
РБ3-022-1К7	22	1,70
РБ3-019-2К2	19	2,20

Параметры серии РБ4. ПВ=40 %, IP54

Модификация РБ4	Номинальное сопротивление, Ом	Номинальная мощность рассеивания, кВт
РБ4-070-К57	70	0,57
РБ4-048-К96	48	0,96
РБ4-270-К57	270	0,57
РБ4-200-К96	200	0,96
РБ4-145-1К3	145	1,13
РБ4-110-1К7	110	1,70
РБ4-080-2К2	80	2,20
РБ4-056-3К2	56	3,20

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ К ПЧВ

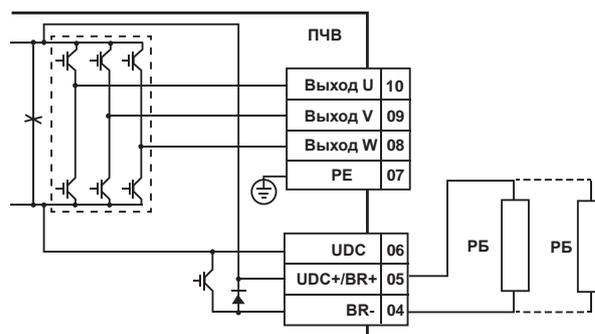

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Резистор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример обозначения при заказе тормозного (балластного) резистора

ОВЕН РБ3-022-1К7

РБ – резистор балластный

3 – код серии (1, 2, 3, 4)

022 – 22 Ом (номинальное сопротивление, Ом)

1К7 – 1,7 кВт (номинальная мощность рассеивания, кВт)

Подбор сетевых и моторных дросселей (реакторов)

Сетевые и моторные дроссели выбираются согласно номинальным входным и выходным токам соответствующего ПЧВ. Допускается

подключение однофазных двигателей с использованием однофазного моторного дросселя для ПЧВ1 с питанием типа А (1 фаза, 220 В).

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕТЕВЫХ И МОТОРНЫХ ДРОССЕЛЕЙ

продолжение табл.

Модификация ПЧВ	Дроссели сетевые		Дроссели моторные	
	Питающая сеть: 1×220 В или 3×220 В			
ПЧВ101-К18-А	PCO-004	PCO-004-A	PMO-002	PMO-002-A
ПЧВ3-К25-Б	PCO-006	PCO-006-A	PMO-002	PMO-002-A
ПЧВ101-К37-А	PCT-002	PCT-002-A	PMT-002	PMT-002-A
ПЧВ3-К37-Б	PCO-006	PCO-006-A	PMO-002	PMO-002-A
	PCT-004	PCT-004-A	PMT-002	PMT-002-A
ПЧВ101-К75-А	PCO-016	PCO-016-A	PMO-004	PMO-004-A
ПЧВ3-К75-Б	PCT-006	PCT-006-A	PMT-004	PMT-004-A
ПЧВ102-1К5-А	PCO-020	PCO-020-A	PMO-006	PMO-006-A
ПЧВ3-1К5-Б	PCT-010	PCT-010-A	PMT-006	PMT-006-A
ПЧВ103-2К2-А	PCO-025	PCO-025-A	PMO-010	PMO-010-A
ПЧВ3-2К2-Б	PCT-016	PCT-016-A	PMT-010	PMT-010-A
ПЧВ3-3К7-Б	PCO-025	PCO-025-A	PMO-016	PMO-016-A
	PCT-020	PCT-020-A	PMT-018	PMT-015-A
ПЧВ3-5К5-Б	PCT-035	PCT-035-A	PMT-024	PMT-025-A
ПЧВ3-7К5-Б	PCT-045	PCT-040-A	PMT-030	PMT-030-A
ПЧВ3-11К-Б	PCT-063	PCT-060-A	PMT-042	PMT-040-A

Модификация ПЧВ	Дроссели сетевые		Дроссели моторные	
	Питающая сеть: 3×380 В			
ПЧВ101-К37-Б;	PCT-002	PCT-002-A	PMT-002	PMT-002-A
ПЧВ3-К37-Б				
ПЧВ101-К75-Б;	PCT-004	PCT-004-A	PMT-002	PMT-002-A
ПЧВ3-К75-Б				
ПЧВ3-1К5-Б	PCT-004	PCT-004-A	PMT-004	PMT-004-A
ПЧВ102-1К5-Б	PCT-006	PCT-006-A	PMT-004	PMT-004-A
ПЧВ102-2К2-Б	PCT-008	PCT-008-A	PMT-006	PMT-006-A
ПЧВ3-2К2-Б	PCT-006	PCT-006-A	PMT-006	PMT-006-A
ПЧВ103-3К0-Б	PCT-016	PCT-016-A	PMT-008	PMT-008-A
ПЧВ3-3К0-Б	PCT-008	PCT-008-A	PMT-008	PMT-008-A
ПЧВ103-4К0-Б	PCT-016	PCT-016-A	PMT-010	PMT-010-A
ПЧВ3-4К0-Б	PCT-010	PCT-010-A	PMT-010	PMT-010-A
ПЧВ203-5К5-Б	PCT-020	PCT-020-A	PMT-013	PMT-015-A
ПЧВ3-5К5-Б	PCT-016	PCT-016-A	PMT-013	PMT-015-A
ПЧВ203-7К5-Б	PCT-025	PCT-025-A	PMT-018	PMT-015-A
ПЧВ3-7К5-Б	PCT-020	PCT-020-A	PMT-018	PMT-015-A
ПЧВ204-11К-Б	PCT-035	PCT-035-A	PMT-024	PMT-025-A
ПЧВ3-11К-Б	PCT-025	PCT-025-A	PMT-024	PMT-025-A
ПЧВ204-15К-Б	PCT-045	PCT-040-A	PMT-030	PMT-030-A
ПЧВ3-15К-Б	PCT-035	PCT-035-A	PMT-030	PMT-030-A
ПЧВ205-18К-Б	PCT-050	PCT-050-A	PMT-037	PMT-040-A
ПЧВ3-18К-Б	PCT-040	PCT-040-A	PMT-037	PMT-040-A
ПЧВ205-22К-Б	PCT-063	PCT-060-A	PMT-042	PMT-050-A
ПЧВ3-22К-Б	PCT-050	PCT-050-A	PMT-042	PMT-050-A
ПЧВ3-30К-Б	PCT-080	PCT-080-A	PMT-061	PMT-060-A
ПЧВ3-37К-Б	PCT-080	PCT-080-A	PMT-072	PMT-080-A
ПЧВ3-45К-Б	PCT-100	PCT-120-A	PMT-091	PMT-090-A
ПЧВ3-55К-Б	PCT-115	PCT-120-A	PMT-110	PMT-120-A
ПЧВ3-75К-Б	PCT-160	PCT-160-A	PMT-150	PMT-150-A
ПЧВ3-90К-Б	PCT-180	PCT-200-A	PMT-176	PMT-200-A

Подбор тормозных резисторов

Допускается подключение тормозных резисторов к частотным преобразователям ПЧВ1 и ПЧВ2 мощностью 1,5 – 22 кВт. Для каждого номинала ПЧВ возможно торможение в тяжелом режиме с ПВ до 40 % (чаще всего используется в грузоподъемном оборудовании) или в легком режиме с ПВ до 10 % (характерно для дымососов, конвейерных приложений и т.п.).

Продолжительность включения определяется пользователем на основе цикла торможения привода. В первом случае (ПВ 40 %) допускается использование исключительно тормозных резисторов РБ2 и РБ4. Во втором случае пользователь может выбрать между тормозными резисторами РБ1 (IP00, групповое подключение для многих модификаций ПЧВ) и РБ3 (IP54, один компактный резистор на каждый номинал ПЧВ).

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ

Модификация ПЧВ	Легкое торможение ПВ 10 %		Тяжелое торможение ПВ 40 %	
	Количество резисторов в комплекте модуля, шт.		Модификация РБ3	Модификация РБ4/2
	РБ1-400-К20	РБ1-080-1К0		
ПЧВ102-1К5-А	5	не использ.	РБ3-070-К20	РБ4-070-К57
ПЧВ103-2К2-А	8	не использ.	РБ3-048-К20	РБ4-048-К96
ПЧВ102-1К5-Б	1	не использ.	РБ3-270-К20	РБ4-270-К57
ПЧВ102-2К2-Б	2	не использ.	РБ3-200-К20	РБ4-200-К96
ПЧВ103-3К0-Б	3	не использ.	РБ3-145-К30	РБ4-145-1К3
ПЧВ103-4К0-Б	4	не использ.	РБ3-110-К45	РБ4-110-1К7
ПЧВ203-5К5-Б	не использ.	1	РБ3-080-К57	РБ4-080-2К2
ПЧВ203-7К5-Б	2	1	РБ3-056-К68	РБ4-056-3К2
ПЧВ204-11К-Б	1	2	РБ3-038-1К1	РБ2-038-5К0
ПЧВ204-15К-Б	не использ.	3	РБ3-028-1К4	РБ2-028-6К0
ПЧВ205-18К-Б	не использ.	4	РБ3-022-1К7	РБ2-022-8К0
ПЧВ205-22К-Б	2	4	РБ3-019-2К2	РБ2-019-10К

БЛОКИ ПИТАНИЯ

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для преобразования переменного (или постоянного) напряжения 220 В в постоянное стабилизированное напряжение.

Они используются для питания датчиков (давления, влажности и т.п.), контроллеров, панелей оператора и других приборов, а также исполнительных механизмов.

Блоки питания ОВЕН подразделяются на одноканальные и многоканальные и выпускаются на широкий спектр выходных напряжений – от 5 до 60 В. В линейке блоков питания ОВЕН имеется также серия БПххС в расширенном климатическом исполнении, предназначенная для тяжелых условий эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ОВЕН

	Одноканальные блоки питания				
	 Д1	 Д2	 Д2	 Д3	 Д4
Модель	БП02	БП04	БП15	БП30	БП60
Максимальная выходная мощность	2,5 Вт	4 Вт	15 Вт	30 Вт	60 Вт
Входное напряжение	90...264 В переменного тока 110...370 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 110...370 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 110...370 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 110...370 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 110...370 В постоянного тока
Частота входного переменного напряжения	47...63 Гц	47...63 Гц	47...63 Гц	47...63 Гц	47...63 Гц
Порог срабатывания защиты по току	≤2 I _{max}	≤1,5 I _{max}	≤1,5 I _{max}	≤1,4 I _{max}	≤1,5 I _{max}
Количество выходных каналов	1	1	1	1	1
Номинальное выходное напряжение канала*	24 В	24, 36 В	5, 9, 12, 15, 24, 36, 48, 60 В	5, 9, 12, 15, 24, 36, 48, 60 В	5, 9, 12, 15, 24, 36, 48, 60 В
Дополнительные функции	—	—	<ul style="list-style-type: none"> Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности 		
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 I _{max} до I _{max}	±0,2 %	±0,15 %	±0,25 %	±0,2 %	±0,5 % (для вых. напряжения 5 или 9 В) ±0,25 % (для вых. напряжения 12...60 В)
Рабочий диапазон температур	-20...+70 °С	-20...+50 °С			
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур	±0,025 %/°С	±0,025 %/°С	±0,025 %/°С	±0,015 %/°С	±0,025 %/°С
Электрическая прочность изоляции: — вход — выход — вход — корпус	2 кВ 3 кВ	2 кВ 3 кВ	2 кВ 3 кВ	2 кВ 3 кВ	2 кВ 3 кВ
Тип и габаритные размеры корпуса для монтажа на DIN-рейку	Д1 22×90×56,6 мм	Д2 36×90×58 мм	Д2 36×90×58 мм	Д3 54×90×58 мм	Д4 72×90×58 мм
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

* Модификация по выходному напряжению выбирается при заказе

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Ограничение пускового тока.
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
- Фильтр радиопомех на входе.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
- Гальваническая развязка вход/выход, а также выходных каналов между собой.
- Индикация о наличии напряжения на выходе каждого канала (кроме БП02).

Многоканальные блоки питания		Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации		
 	 	 	 	 
БП07	БП14	БП30xxxС	БП60xxxС	БП120xxxС
7 Вт (суммарная)	14 Вт (суммарная)	30 Вт	60 Вт	120 Вт
90...264 В переменного тока 110...370 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 110...370 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 110...370 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 110...370 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 110...370 В постоянного тока
47...63 Гц	47...63 Гц	47...63 Гц	47...63 Гц	47...63 Гц
1,2...1,8 I _{max}	1,2...1,8 I _{max}	1,2...1,4 I _{max}	1,2...1,4 I _{max}	1,2...1,4 I _{max}
2	2 или 4	1	1	1
24, 36 В	24, 36 В 24 В	24 В	24 В	24 В
—	—	<ul style="list-style-type: none"> • Расширенное климатическое исполнение. Блоки питания функционируют в диапазоне окружающих температур от -40 до +70 °С. Во всем диапазоне сохраняется заявленная мощность. • Эффективное преобразование напряжения. КПД не менее 85 %. • Режим стабилизации тока при превышении номинальной мощности (запуск высокоемкостной нагрузки). • Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности. 		
±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %
±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %
-20...+50 °С	-20...+50 °С	-40...+70 °С (расширенное климатическое исполнение)	-40...+70 °С (расширенное климатическое исполнение)	-40...+70 °С (расширенное климатическое исполнение)
±0,025 %/°С	±0,025 %/°С	±0,015 %/°С	±0,015 %/°С	±0,015 %/°С
2 кВ 3 кВ	2 кВ 3 кВ	2 кВ 3 кВ	2 кВ 3 кВ	2 кВ 3 кВ
Д3 54×90×58 мм	Д4 72×90×58 мм	Д3 54×90×58 мм	Д4 72×90×58 мм	Д9 157×90×58 мм
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

ОВЕН БП02, БП04, БП15, БП30, БП60

Одноканальные блоки питания



- Ограничение пускового тока.
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
- Фильтр радиопомех на входе.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
- Гальваническая развязка вход/выход.
- Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне $\pm 8\%$ от номинального выходного напряжения с сохранением мощности.
- Индикация о наличии напряжения на выходе (кроме БП02).

EAC ТУ 4354-004-46526536-2006 (БП15, БП30, БП60)
 БП04: ТУ 4345-005-46526536-2007 (БП02, БП04)
 Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ВЫХОДНОЕ НАПЯЕНИЕ И ТОК НАГРУЗКИ. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Модификация прибора	Выходное напряжение, В	Амплитуда пульсации вых. напряжения, мВ	Макс. ток нагрузки I _{max} , А	Ток потребления, А	Схема подключения	Обозначение при заказе	
БП02						P=2,5Вт БП02Б-Д1-24	
БП02Б-Д1-24	24 \pm 3 %	120	0,1	0,03			
БП04						P=4Вт БП04Б-Д2-Х Выходное напряжение: 24 — 24 В 36 — 36 В	
БП04Б-Д2-24	24 \pm 2 %	100	0,165	0,09...0,04			
БП04Б-Д2-36	36 \pm 2 %		0,110	0,09...0,045			
БП15						P=15Вт БП15Б-Д2-Х Выходное напряжение: 5 — 5 В 9 — 9 В 12 — 12 В 15 — 15 В 24 — 24 В 36 — 36 В 48 — 48 В 60 — 60 В	
БП15Б-Д2-5	5 \pm 1 %*	40	2,0	0,27...0,12			
БП15Б-Д2-9	9 \pm 1 %*	60	1,35				
БП15Б-Д2-12	12 \pm 1 %*	80	1,2				
БП15Б-Д2-15	15 \pm 1 %*	100	1,0				
БП15Б-Д2-24	24 \pm 1 %*	120	0,63				
БП15Б-Д2-36	36 \pm 1 %*		0,41				
БП15Б-Д2-48	48 \pm 1 %*	150	0,31				
БП15Б-Д2-60	60 \pm 1 %*		0,25				
БП30						P=30Вт БП30Б-Д3-Х Выходное напряжение: 5 — 5 В 9 — 9 В 12 — 12 В 15 — 15 В 24 — 24 В 36 — 36 В 48 — 48 В 60 — 60 В	
БП30Б-Д3-5	5 \pm 1 %*	60	4,0	0,41...0,16			
БП30Б-Д3-9	9 \pm 1 %*	80	2,7	0,44...0,20			
БП30Б-Д3-12	12 \pm 1 %*	100	2,4	0,50...0,21			
БП30Б-Д3-15	15 \pm 1 %*	120	2,0	0,55...0,23			
БП30Б-Д3-24	24 \pm 1 %*		1,25				
БП30Б-Д3-36	36 \pm 1 %*	0,83					
БП30Б-Д3-48	48 \pm 1 %*	150	0,63				
БП30Б-Д3-60	60 \pm 1 %*		0,5				
БП60						P=60Вт БП60Б-Д4-Х Выходное напряжение: 5 — 5 В 9 — 9 В 12 — 12 В 15 — 15 В 24 — 24 В 36 — 36 В 48 — 48 В 60 — 60 В	
БП60Б-Д4-5	5 \pm 1 %*	80	8,0				0,77...0,32
БП60Б-Д4-9	9 \pm 1 %*		5,4				0,94...0,39
БП60Б-Д4-12	12 \pm 1 %*	100	4,5				1,04...0,43
БП60Б-Д4-15	15 \pm 1 %*	120	4,0	1,1...0,43			
БП60Б-Д4-24	24 \pm 1 %*		2,5				
БП60Б-Д4-36	36 \pm 1 %*	150	1,67	1,03...0,41			
БП60Б-Д4-48	48 \pm 1 %*	1,25					
БП60Б-Д4-60	60 \pm 1 %*	1,0					

* Допускается регулировка выходного напряжения в пределах $\pm 8\%$.

ОВЕН БП07, БП14

Многоканальные блоки питания



- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
- Фильтр радиопомех на входе.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
- Гальваническая развязка вход/выход, а также выходных каналов между собой.
- Индикация о наличии напряжения на выходе каждого канала.



ТУ 4354-005-46526536-2006

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК НАГРУЗКИ. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАZE

Модификация прибора	Кол-во каналов	Выходное напряжение в канале, В	Амплитуда пульсации вых. напряжения, мВ	Макс. ток нагрузки в канале I _{max} , А	Макс. ток потребления при входном напряжении ~220 В, А	Схема подключения	Обозначение при заказе
БП07							<p>P=7Вт БП07Б-Д3-2-Х</p> <p>Выходное напряжение: 24 — 24 В 36 — 36 В</p>
БП07Б-Д3.2-24	2	24±1 %	60	0,145	0,08		
БП07Б-Д3.2-36		36±1 %		0,095			
БП14							<p>P=14Вт БП14Б-Д4-Х-Х</p> <p>Количество выходных каналов напряжения: 2 — 2 канала 4 — 4 канала</p> <p>Выходное напряжение: 24 — 24 В 36 — 36 В</p>
БП14Б-Д4.2-24	2	24±1 %	60	0,290	0,15		
БП14Б-Д4.2-36		36±1 %		0,190			
БП14Б-Д4.4-24	4	24±1 %	60	0,145	0,08		
БП14Б-Д4.4-36		36±1 %		0,095			
						<p>нагрузка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • датчик • прибор • ПЛК • исполнительный механизм 	

ОВЕН БП30xxxС, БП60xxxС, БП120xxxС

Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации



- Расширенное климатическое исполнение. Блоки питания функционируют в диапазоне окружающих температур от -40 до $+70$ °С. Во всем диапазоне сохраняется заявленная мощность.
- Эффективное преобразование напряжения. КПД не менее 85 %.
- Режим стабилизации тока при превышении номинальной мощности (запуск высокоемкостной нагрузки).
- Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ± 8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности.
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК НАГРУЗКИ. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Модификация прибора	Выходное напряжение, В*	Амплитуда пульсации вых. напряжения, мВ	Макс. ток нагрузки I_{max} , А	Ток потребления, А	Схема подключения	Обозначение при заказе
БП30xxxС						P=30Вт БП30Б-Д3-24С
БП30Б-Д3-24С	24 \pm 1 %	120	1,25	—		
БП60xxxС						P=60Вт БП60Б-Д4-24С
БП30Б-Д3-24С	24 \pm 1 %	120	2,5	—		
БП120xxxС						P=120Вт БП120Б-Д9-24С
БП30Б-Д3-24С	24 \pm 1 %	120	5	—		

ОВЕН ИБП60

Источник бесперебойного питания



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Входное напряжение, В: – переменного тока – постоянного тока	от 90 до 264 от 110 до 370
Частота входного напряжения, Гц	от 47 до 63
Ток потребления от сети, А, не более	1,5
Мощность потребления от сети, ВА, не более	130
Выходное напряжение, В – при работе от сети – при работе от АКБ	от 25 до 27,6 от 19 до 27,2
Максимальный ток нагрузки, А	2
Максимальная ёмкость нагрузки, не более, мкФ	2200
Амплитуда пульсации выходного напряжения при питании от сети, мВ, не более	120
Ток срабатывания защиты, А	от 2,1 до 2,4
Количество АКБ	2*
Ток заряда АКБ, А, не более	0,5
Напряжение заряда АКБ, В, не более	27,6
Номинальная ёмкость АКБ, А*ч	от 7,0 до 12,0
Номинальное напряжение АКБ, В	12
Напряжение отключения АКБ, В	от 20,4 до 21,4
Напряжение коммутации ключа, В, не более	30
Ток коммутации ключа, мА, не более	50
Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм, не более	157 × 90 × 58
Степень защиты корпуса	IP20
Масса, кг, не более	

* АКБ в комплект поставки не входят

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха	-20+50 °С (без АКБ)
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +30 °С и ниже без конденсации влаги)	Не более 80 %

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

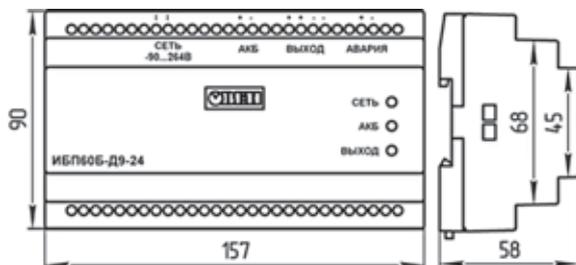

Предназначен для использования в качестве резервированного источника вторичного питания при работе от сети и от двух последовательно соединенных герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов.

Функциональные возможности:

- резервированное питание автоматики;
- фильтрация радиопомех при работе от сети 220 В;
- автоматическая подзарядка аккумуляторов;
- встроенный транзисторный ключ для сигнализации об аварии;
- защита от короткого замыкания, неверной полярности подключения АКБ, глубокого разряда АКБ.

РЕЖИМЫ ИНДИКАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Событие	Индикаторы			Ключ «АВАРИЯ»
	«СЕТЬ»	«АКБ»	«ВЫХОД»	
Сеть есть АКБ отсутствует	+	-	«+»	-
Сеть есть Переполюсовка АКБ	+	+/- 2*1 Гц	+	-
Сеть есть АКБ не заряжена	+	+/- 0,2 Гц	+	+
Сеть есть АКБ заряжена	+	+	+	+
Сеть есть, АКБ заряжена, перегрузка или КЗ по выходу	+	+	+/- 1 Гц	-
Сеть отсутствует АКБ заряжена	-	+	+	-
Сеть отсутствует Разряд АКБ более 70%	-	+/- 0,2 Гц	+	-
Сеть отсутствует Глубокая разрядка	-	+/- 1 Гц	-	-


«+» – включен;

«-» – выключен;

«+/- 1Гц» – включается с частотой 1 Гц;

«+/- 2*1Гц» – двукратно включается с частотой 1 Гц

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

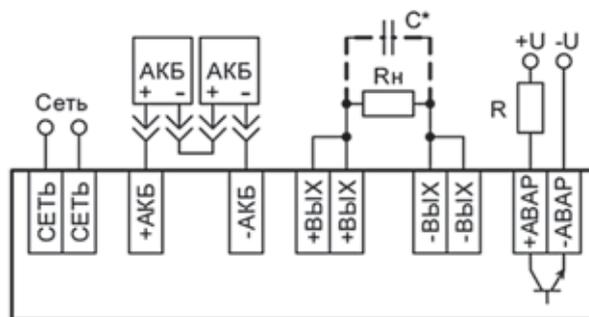

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ИБП60

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ

Твердотельное реле (ТТР) – это класс современных модульных полупроводниковых приборов, выполненных по гибридной технологии, содержащих в своем составе мощные силовые ключи на симисторных, тиристорных либо транзисторных структурах. Они с успехом используются для замены традиционных электромагнитных реле, контакторов и пускателей.

МОДИФИКАЦИИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ

Серия	MD-xx44.ZD3	HD-xx44.ZD3	HD-xx44.ZA2	HD-xx25.DD3	HD-xx44.VA	HD-xx22.10U	HD-xx25.LA
							
Тип корпуса	Малогабаритный	Стандартный корпус	Стандартный корпус	Стандартный корпус	Стандартный корпус	Стандартный корпус	Стандартный корпус
Назначение	для коммутации маломощной нагрузки	обще-промышленные	обще-промышленные	для коммутации цепей постоянного тока	для непрерывного регулирования напряжения	для непрерывного регулирования напряжения	для непрерывного регулирования напряжения
Количество фаз	однофазное	однофазное	однофазное	однофазное	однофазное	однофазное	однофазное
Тип нагрузки	резистивная / индуктивная*	резистивная / индуктивная*	резистивная / индуктивная*	резистивная / индуктивная*	резистивная	резистивная	резистивная
Управляющий сигнал (диапазон или тип)	3...32 VDC	3...32 VDC	90...250 VAC	5...32 VDC	переменный резистор 470-560 кОм	унифицированный сигнал напряжения 0...10 В	унифицированный сигнал тока 4...20 мА
Диапазон коммутируемого напряжения	40...440 VAC	40...440 VAC	40...440 VAC	12...250 VDC	10...440 VAC, при Упит.нагр.= 220 / 380 VAC	10...220 VAC, при Упит.нагр.= 220 VAC	10...250 VAC, при Упит.нагр.= 220 / 230 VAC
Максимальное пиковое напряжение	9 класс (900 VAC)	9 класс (900 VAC)	9 класс (900 VAC)	4 класс (400 VDC)	9 класс (900 VAC)	6 класс (600 VAC)	9 класс (900 VAC)
Ряд номинальных токов реле**	5, 10, 15 А**	10, 25, 40 А**	10, 25, 40, 60, 80 А**	10, 25, 40 А**	10, 25, 40 А**	10, 25, 40 А**	10, 25, 40, 60, 80 А**
Пороги вкл/выкл управляющего сигнала	3 / 1 VDC	3 / 1 VDC	90 / 10 VAC	5 / 1 VDC	-	-	-
Потребляемый ток в цепи управления	6...35 мА	6...35 мА	5...30 мА	5...35 мА	3...5 мА	3...5 мА	4...20 мА
Габаритные размеры и масса	38,5x28,7x18 мм; ≤30 г	57,2x43,5x29 мм; ≤150 г	57,2x43,5x29 мм; ≤150 г	57,2x43,5x29 мм; ≤150 г	57,2x43,5x29 мм; ≤150 г	60x45x26 мм; ≤150 г	57,2x43,5x29 мм; ≤150 г

* Использование ТТР допускается только нагрузкой активно-индуктивного типа с $\cos \varphi > 0,5$

** Информацию о рекомендуемых и максимальных токах нагрузки см. в таблице подбора ТТР на стр. 300-301

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТТР KIPRIBOR

- Встроенная RC-цепочка повышает надежность работы в условиях действия импульсных помех, особенно при коммутации индуктивной нагрузки.
- Полная заливка всех элементов компаундом и герметичный корпус предотвращает попадание внутрь пыли и влаги, сохраняя работоспособность ТТР даже в неблагоприятных условиях эксплуатации (степень защиты IP54 по ГОСТ 14254 без учета клемм присоединения).
- Медное основание обеспечивает максимально эффективный отвод тепла от выходного силового элемента.
- Высокая термостойкость корпуса из специализированного пластика (аналогичен карболиту, но не обладает хрупкостью) гарантирует его целостность даже при коротком замыкании в отличие от аналогов других производителей, применяющих более дешевые материалы корпуса для своих реле.
- Индикация – светодиод для контроля наличия входного сигнала.

HDH-xx44.ZD3	SBDH-xx44.ZD3	BDH-xx44.ZD3	GaDH-xxx120.ZD3	GwDH-xxx120.ZD3	HT-xx44.ZD3	HT-xx44.ZA2
						
Стандартный корпус	Промышленный тип корпуса малогабаритный	Промышленный тип корпуса	Промышленный тип корпуса с воздушным охлаждением	Промышленный тип корпуса с водяным охлаждением	Корпус для трехфазного реле	Корпус для трехфазного реле
для коммутации мощной нагрузки	для коммутации мощной нагрузки	для коммутации мощной нагрузки	для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току	для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току	для коммутации трехфазной нагрузки	для коммутации трехфазной нагрузки
однофазное	однофазное	однофазное	однофазное	однофазное	трехфазное	трехфазное
резистивная / индуктивная*	резистивная	резистивная				
3...32 VDC	3...32 VDC	90...250 VAC				
40...440 VAC	40...440 VAC	40...440 VAC	60...1200 VAC	60...1000 VAC	40...440 VAC	40...440 VAC
9 класс (900 VAC)	12 класс (1200 VAC)	11 класс (1100 VAC)	16 класс (1600 VAC)	16 класс (1600 VAC)	9 класс (900 VAC)	9 класс (900 VAC)
60, 80, 100, 120 A**	60, 80, 100, 120, 150 A**	100, 120, 150, 250 A**	500, 600, 800 A**	500, 600, 800 A**	10, 25, 40, 60, 80, 100, 120 A**	10, 25, 40, 60, 80 A**
3 / 1 VDC	3 / 1 VDC	90 / 10 VAC				
6...25 mA	5...25 mA	5...25 mA	5...25 mA	5...25 mA	6...35 mA	5...35 mA
57,2x43,5x29 мм; ≤150 г	92x25x36 мм; ≤180 г	94x34x43 мм; ≤235 г	125x63x52 мм; ≤1800 г	160x63x72 мм; ≤1800 г	106x75x31,5 мм; ≤540 г	106x75x31,5 мм; ≤540 г

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТТР KIPPRIBOR

- Температура окружающего воздуха: -30...+70 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Относительная влажность ≤ 80% (при +25 °С и ниже без конденсации влаги).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При использовании ТТР HD-xx25.DD3 для управления индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке (см. схему включения стр. 302-303).
- Для защиты ТТР от импульсных перенапряжений в цепи нагрузки используйте варистор GVR KIPPRIBOR (для ТТР, рассчитанных на коммутацию переменного напряжения).

ПОДБОР ТТР ДЛЯ ОДНОФАЗНОЙ НАГРУЗКИ

		Шаг 1: тип управляющего сигнала						Шаг 2: у вас индуктивная нагрузка. Рекомендуемый ток индуктивной нагрузки**, не более
Шаг 4: Максимально допустимый ток нагрузки	Шаг 2: у вас резистивная нагрузка. Рекомендуемый ток резистивной нагрузки, не более	3...32 VDC	90...250 VDC	Плавная регулировка нагрузки переменным резистором 470...560 кОм	Плавная регулировка нагрузки унифицированным сигналом 0...10 В	Плавная регулировка нагрузки унифицированным сигналом тока 4...20 мА	Для коммутации постоянного тока 3...32 VDC	
		Шаг 3: Рекомендуемая модификация твердотельного реле (ТТР) KIPPRIBOR для резистивной/индуктивной нагрузки						
5 А	4 А	MD-0544.ZD3	-	-	-	-	-	0,5 А
10 А	8 А	MD-1044.ZD3	HD-1044.ZA2	HD-1044.VA*	HD-1022.10U*	HD-1025.LA *	HD-1044.DD3	1 А
		HD-1044.ZD3						
15 А	12 А	MD-1544.ZD3	-	-	-	-	-	1,5 А
25 А	19 А	HD-2544.ZD3	HD-2544.ZA2	HD-2544.VA*	HD-2522.10U*	HD-2525.LA *	HD-2544.DD3	2,5 А
40 А	30 А	HD-4044.ZD3	HD-4044.ZA2	HD-4044.VA*	HD-4022.10U*	HD-4025.LA *	HD-4044.DD3	4 А
60 А	45 А	SBDH-6044.ZD3	HD-6044.ZA2	-	-	HD-6025.LA *	-	6 А
		HDH-6044.ZD3						
80 А	60 А	SBDH-8044.ZD3	HD-8044.ZA2	-	-	HD-8025.LA *	-	8 А
		HDH-8044.ZD3						
100 А	75 А	SBDH-10044.ZD3	-	-	-	-	-	10 А
		BDH-10044.ZD3						
		HDH-10044.ZD3						
120 А	90 А	SBDH-12044.ZD3	-	-	-	-	-	12 А
		BDH-12044.ZD3						
		HDH-12044.ZD3						
150 А	113 А	SBDH-15044.ZD3	-	-	-	-	-	15 А
		BDH-15044.ZD3						
200 А	150 А	BDH-20044.ZD3	-	-	-	-	-	20 А
250 А	188 А	BDH-25044.ZD3	-	-	-	-	-	25 А
500 А	375 А	GaDH-500120.ZD3	-	-	-	-	-	50 А
		GwDH-500120.ZD3						
600 А	450 А	GaDH-600120.ZD3	-	-	-	-	-	60 А
		GwDH-600120.ZD3						
800 А	600 А	GaDH-800120.ZD3	-	-	-	-	-	80 А
		GwDH-800120.ZD3						

* ТТР серий HD-xx44.VA, HD-xx44.10U и HD-xx25.LA рекомендуется использовать только для регулирования напряжения резистивной нагрузки.

** Использование ТТР допускается только нагрузкой активно-индуктивного типа с $\cos \varphi > 0,5$ и пусковым током не более $10 \times I_{ном}$.

ПОДБОР ТТР ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗКИ

		Шаг 1: тип управляющего сигнала	
Шаг 4: Максимально допустимый ток нагрузки	Шаг 2: у вас резистивная нагрузка. Рекомендуемый ток резистивной нагрузки	3...32 V DC	90...250 V AC
		Шаг 3: рекомендуемая модификация ТТР KIPPRIBOR	
5 A	4	-	-
10 A	8	HT-1044.ZD3	HT-1044.ZA2
15 A	12	-	-
25 A	19	HT-2544.ZD3	HT-2544.ZA2
40 A	30	HT-4044.ZD3	HT-4044.ZA2
60 A	45	HT-6044.ZD3	HT-6044.ZA2
80 A	60	HT-8044.ZD3	HT-8044.ZA2
100 A	75	HT-10044.ZD3	-
120 A	90	HT-12044.ZD3	-

Примечание.

Для коммутации нагрузки свыше 90 А рекомендуется использовать мощные реле серии BDH-xx44.ZD3, SBDH-xx44.ZD3, GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3 (по одному для каждой из 3-х фаз).

Реле серии BDH-xx44.ZD3, SBDHxx44ZD3, GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3 имеют корпус промышленного исполнения и удобный клеммник для присоединения проводов большого сечения или шин.

ВАЖНО!

1. При токе нагрузки выше 5 А необходимо применение радиаторов охлаждения: см. стр. 304.
1. При недостаточной естественной циркуляции воздуха через радиатор используйте рекомендуемый тип вентилятора: см. стр. 308.
2. ТТР при отключении нагрузки не обеспечивают полного размыкания электрической цепи и выходные клеммы находятся под напряжением. Для полного отключения нагрузки в периоды технического обслуживания оборудования необходимо применять дополнительные меры по отключению цепи питания нагрузки – использовать контакторы, рубильники, выключатели нагрузки.

ВАРИАНТЫ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ

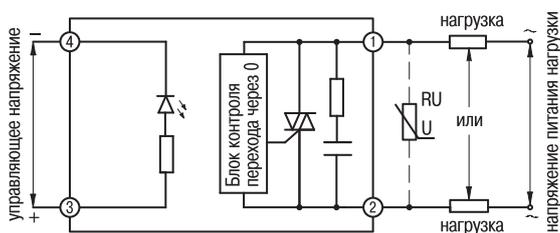


Схема включения серии MD-xx44.ZD3

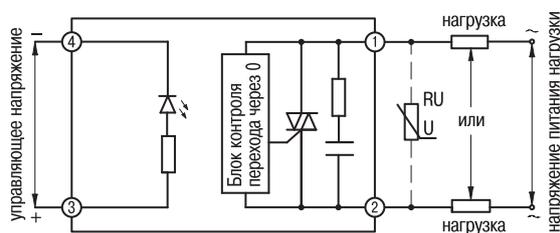


Схема включения серии HD-xx44.ZD3

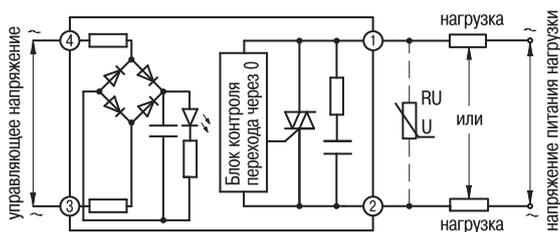


Схема включения серии HD-xx44.ZA2 (выход – семистор (TRIAC))

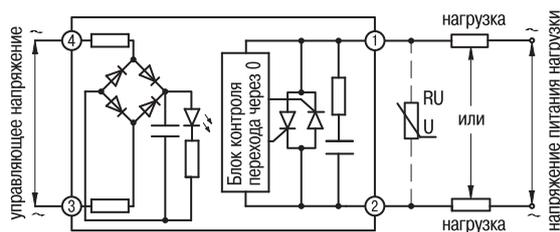


Схема включения серии HD-xx44.ZA2 (выход – тиристор)

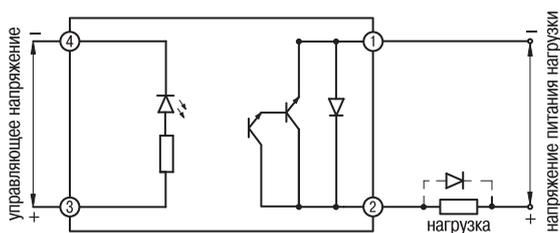


Схема включения серии HD-xx25.DD3

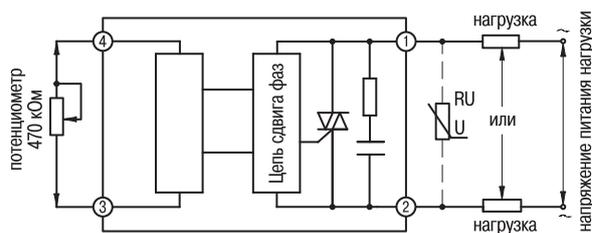


Схема включения серии HD-xx44.VA

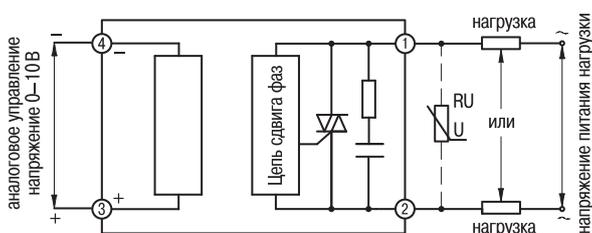


Схема включения серии HD-xx22.10U

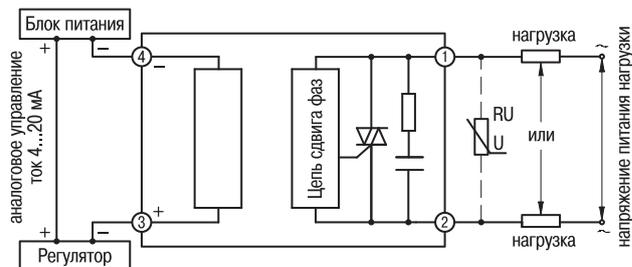


Схема включения серии HD-xx25.LA

ВАРИАНТЫ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ

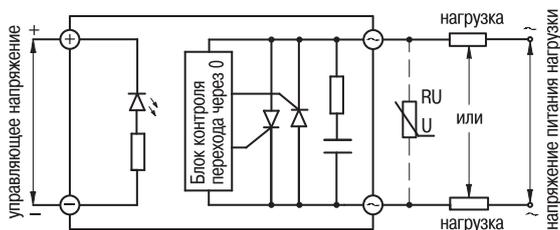


Схема включения серии BDH-xx44.ZD3

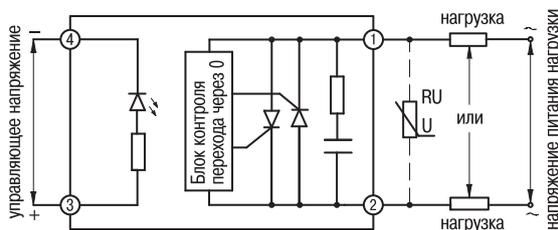


Схема подключения серии SBDH-xx44.ZD3

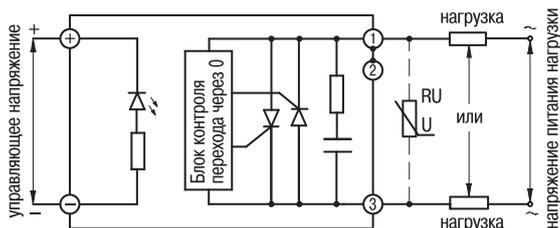


Схема включения серии HD-xx44.ZD3

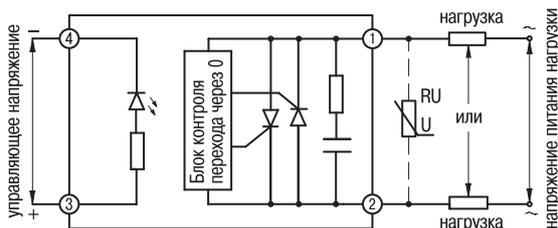


Схема включения серии HDH-xx44.ZD3

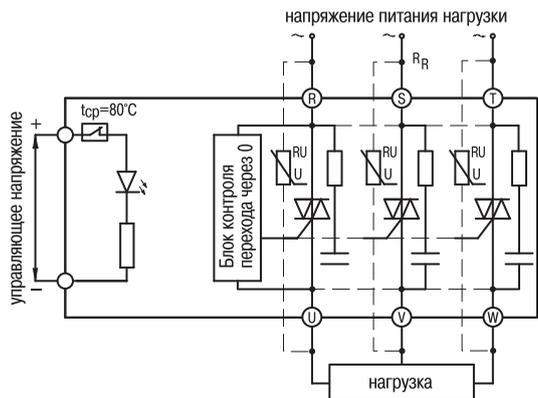


Схема включения серии HT-xx44.ZD3 (выходы – семисторы (TRIAC))

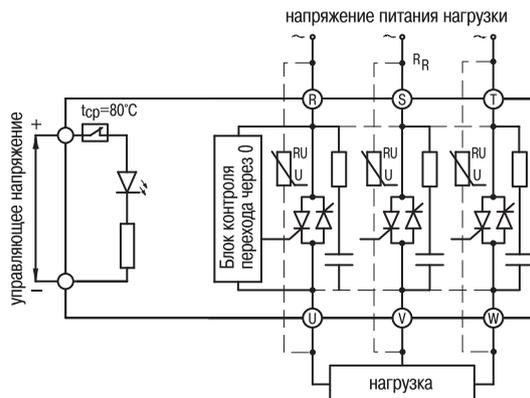


Схема включения серии HT-xx44.ZD3 (выходы – тиристоры)

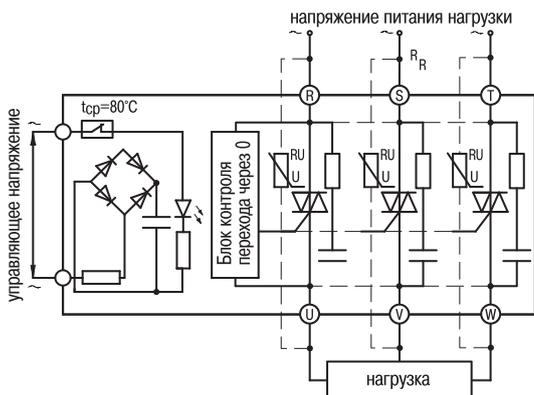


Схема включения серии HT-xx44.ZA2 (выходы – семисторы (TRIAC))

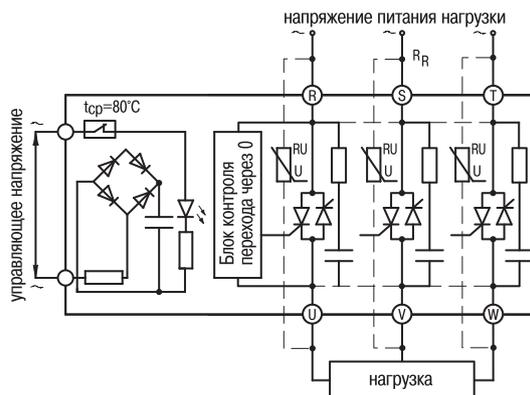


Схема включения серии HT-xx44.ZA2 (выходы – тиристоры)

Радиаторы для твердотельных реле

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИАТОРОВ ДЛЯ ТТР

Твердотельные реле (ТТР) обладают множеством достоинств, однако, как и все электронные приборы, имеют один ощутимый недостаток – выделение тепла при работе. На первый взгляд это не создает проблем в эксплуатации, поскольку реле выделяет тепло в окружающее пространство, и в большинстве случаев это допустимо и даже, наоборот, полезно – например, для подогрева оборудования, используемого в прохладной зоне. Чем больше будет ток нагрузки, тем большее количество тепла будет выделять твердотельное реле.

Однако у любого устройства есть предельное значение рабочей температуры, превышение которого может сократить срок его службы либо вовсе стать причиной его неисправности. Конечно, чтобы предотвратить перегрев устройства можно оснастить его термовыключателем (он присутствует в большинстве электронных устройств и отключает их при чрезмерном перегреве).

Однако для твердотельного реле простого отключения при превышении температуры недостаточно. ТТР – это полупроводниковое устройство, поэтому допустимый ток его нагрузки зависит от температуры. Чем выше температура твердотельного реле, тем меньше нагрузкой оно способно управлять – т.е. зависимость между температурой реле и допустимым током нагрузки обратная. Допустимая величина тока нагрузки, указанная на корпусе твердотельного реле и присутствующая в его обозначении, справедлива при температуре нагрева самого реле не выше 40 °С (это справедливо для ТТР любого производителя). Если же температура ТТР превысит 40 °С, то допустимое значение тока нагрузки уменьшится. Например, при нагреве ТТР до 70 °С допустимый ток нагрузки через него составит всего 50% от указанного на шильде значения тока. На практике нагрузка с током потребления свыше 5 А уже приводит к нагреву ТТР более 40 °С. Поэтому для соблюдения условий эксплуатации ТТР крайне важно предпринимать меры по ограничению их нагрева свыше допустимого номинального значения температуры.

Самым эффективным способом отвода тепла от твердотельных реле является применение радиаторов охлаждения РТР.

ВНИМАНИЕ! Помните, что использование радиаторов охлаждения совместно с ТТР обязательно при управлении нагрузкой свыше 5 А! Несоблюдение этого требования приведет к выходу твердотельного реле из строя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАДИАТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ

- При подборе радиатора охлаждения учитывайте, что не существует однозначного соответствия между током нагрузки через реле и типом необходимого радиатора, а приведенные в таблице рекомендации удовлетворяют стандартным условиям эксплуатации (температура среды 20 °С, наличие циркуляции воздуха и т.п.). Поэтому радиатор охлаждения следует выбирать с некоторым запасом по току либо увеличивать эффективность его теплоотвода, дополнительно устанавливая вентилятор обдува.
- Перед установкой твердотельного реле на радиатор необходимо очистить их поверхности от пыли и загрязнений. А при установке ТТР на радиатор убедиться в отсутствии посторонних частиц.
- Поверхности ТТР и радиатора охлаждения не могут быть идеально ровными, поэтому для обеспечения эффективного теплоотвода необходимо проводить установку ТТР на радиатор с использованием теплопроводящей пасты, например КПТ-8. Применение теплопроводной пасты позволяет заполнить воздушные пустоты между поверхностью радиатора и основанием ТТР, повышая эффективность теплоотдачи от ТТР к радиатору.
- При монтаже всегда используйте крепежные винты с целью максимально плотного прилегания поверхностей ТТР и радиатора.
- Всегда располагайте радиатор охлаждения таким образом, чтобы потоки естественной циркуляции воздуха проходили вдоль ребер охлаждения радиатора, в противном случае эффективность применения радиатора заметно снизится.
- При установке радиатора охлаждения внутри монтажного шкафа позаботьтесь о том, чтобы ничего не препятствовало естественной циркуляции воздуха через радиатор охлаждения, а монтажный шкаф был оснащен впускной решеткой с вентилятором и выпускной решеткой с фильтром для обеспечения циркуляции воздуха через шкаф.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении указанных рекомендаций эффективность использования радиатора заметно снижается, что приводит к перегреву установленного на нем ТТР и, возможно, последующему выходу реле из строя.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАДИАТОРА

В ячейках таблицы указано:

- количество монтируемых на радиатор ТТР и максимально допустимый ток нагрузки по каждой фазе;
- цветом выделены рекомендованные к установке модели радиаторов

Модель радиатора		РТР052	РТР060	РТР061 РТР061.1*	РТР062 РТР062.1*	РТР063 РТР063.1*	РТР034	РТР036	РТР037	РТР038	РТР039	РТР040
Серия ТТР												
MD-xxZD3			1x20 A									
HD-xxZD3/ZA2		1x40 A**	1x20 A	1x40 A	1x60 A	1x80 A		2x60 A**	2x120 A	2x120 A	2x120 A	
HD-xxDD3		1x40 A**	1x20 A	1x40 A	1x60 A	1x80 A		2x60 A**	2x120 A	2x120 A	2x120 A	
HD-xxVA/10U/LA		1x40 A**	1x20 A	1x40 A	1x60 A	1x80 A		2x60 A**	2x120 A	2x120 A	2x120 A	
HDH-xxZD3/ZA2		1x40 A**	1x20 A	1x40 A	1x60 A	1x80 A		2x60 A**	2x120 A	2x120 A	2x120 A	
BDH-xxZD3						1x80 A	1x100 A**	1x120 A**	1x250 A	3x150 A***	3x250 A***	
SBDH-xxZD3						1x80 A	1x100 A**	1x120 A**	1x150 A	1x150 A***	3x150 A***	3x150 A***
GaDH- xxxZD3	до 600 A									2x225 A***	3x250 A***	3x350 A***
	до 800 A						1x100 A**	1x120 A**		1x450 A***	1x750 A***	
GwDH- xxxZD3	до 600 A									2x300 A***	3x260 A***	3x400 A***
	до 800 A						1x100 A**	1x120 A**		1x600 A***	1x800 A***	
HT-xxZD3/ZA2							1x30 A**	1x40 A**	1x80 A	1x120 A***	1x120 A	

* кроме серии HD-XXXX.10U

** при недостаточной естественной циркуляции воздуха через радиатор используйте рекомендуемый тип вентилятора.










*** значение тока нагрузки при условии обязательного использования рекомендуемого типа вентилятора.

Главное правило выбора радиатора

При выборе радиатора охлаждения необходимо руководствоваться:








- в первую очередь, способностью радиатора рассеивать тепло;
- и только потом уделять внимание габаритным характеристикам.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ KIPPRIVOR

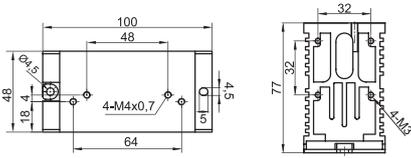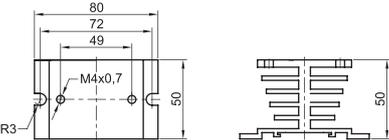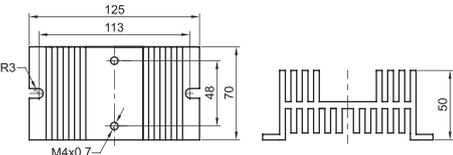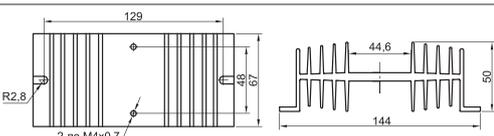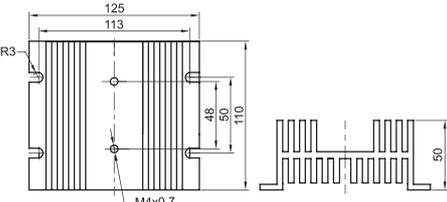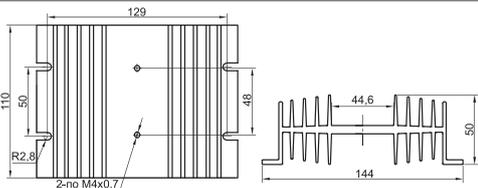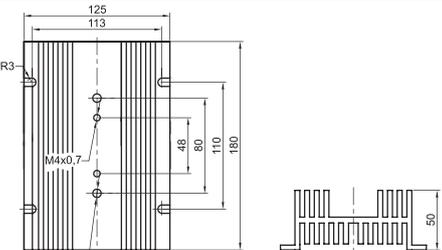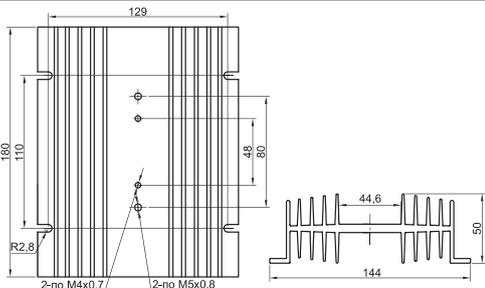Модель радиатора	Фото	Чертеж	Габаритные размеры (Д Ш В)	Масса	Кол-во в упаковке
РТР052			100×48×77мм	135 г	2 шт.
РТР060			80×50×50 мм	135 г	2 шт.
РТР061			125×70×50 мм	255 г	2 шт.
РТР061.1			144×67×50 мм	245 г	2 шт.
РТР062			125×110×50 мм	400 г	2 шт.
РТР062.1			144×110×50 мм	400 г	2 шт.
РТР063			180×125×50 мм	630 г	2 шт.
РТР063.1			180×144×50 мм	660 г	2 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ KIPPIBOR

(продолжение таблицы)

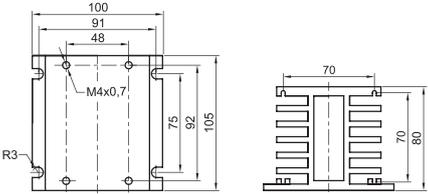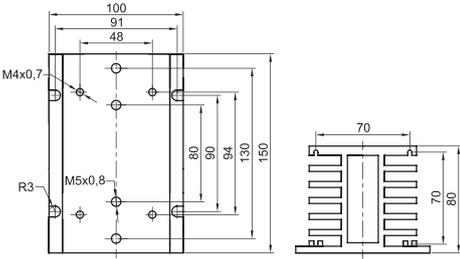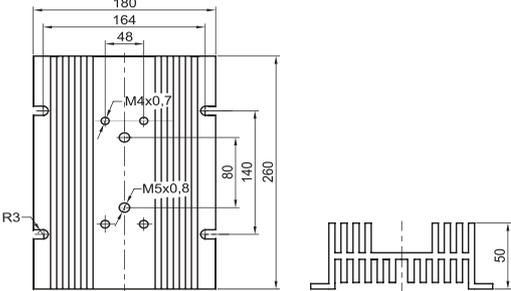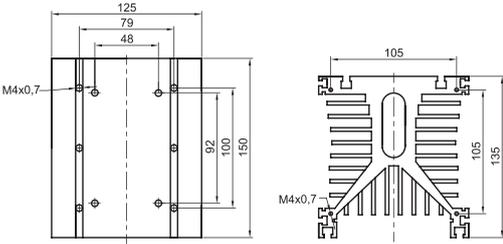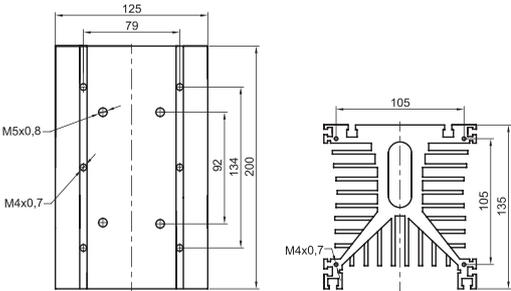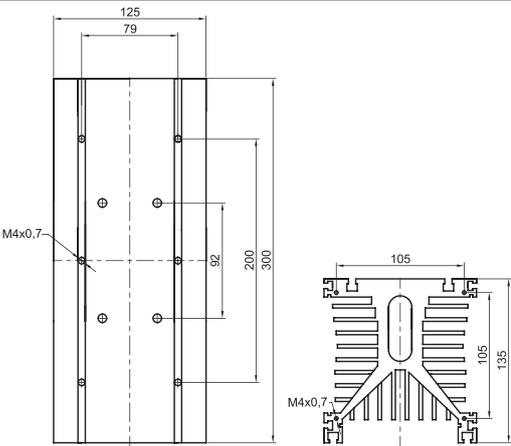Модель радиатора	Фото	Чертеж	Габаритные размеры (Д×Ш×В)	Масса	Кол-во в упаковке
РТР034			105×100×80 мм	590 г	1 шт.
РТР036			150×100×80 мм	855 г	1 шт.
РТР037			260×180×50 мм	1400 г	2 шт.
РТР038			150×125×135 мм	2380 г	1 шт.
РТР039			200×125×135 мм	3350 г	1 шт.
РТР040			300×125×135 мм	5000 г	1 шт.

Радиаторы для силовых полупроводниковых приборов



Использование радиаторов с воздушным охлаждением является наиболее распространенным доступным способом отвода тепла от силовых полупроводниковых приборов штыревого исполнения.

- Совместимы с большинством стандартных корпусов полупроводниковых приборов штыревого исполнения.
- Отвечают требованиям ГОСТ 25293-82.
- Изготавливаются из стандартного профиля, выполненного из алюминиевого сплава АД31 по ГОСТ 4784-74.
- Не требуют дополнительного защитного покрытия при эксплуатации в различных климатических зонах
- Срок службы не менее 20 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ ДЛЯ СПП

Артикул	Размер ВхШхД	Профиль	контактной поверхности	Резьба	Тепловое сопротивление Rthsa			Psa		
					Vsa=0 м/с	Vsa=3 м/с	Vsa=6 м/с	Vsa=3 м/с	Vsa=6 м/с	
РТР111-60	40x35x60 мм		18 мм	M5	5,6 °С/Вт	—	—	—	—	
РТР121-60				M6						
РТР221-60	60x45x60 мм		18 мм	M6	2,8 °С/Вт	—	—	—	—	
РТР131-60			32 мм							M8
РТР141-60										M10
РТР231-80	80x45x80 мм		32 мм	M8	2,1 °С/Вт	0,67 °С/Вт	0,48 °С/Вт	15 Па	48 Па	
РТР241-80				M10						
РТР151-80				M12						
РТР251-80	80x45x80 мм		32 мм	M12	1,9 °С/Вт	0,67 °С/Вт	0,48 °С/Вт	15 Па	48 Па	
РТР371-80			38 мм							M20
РТР171-80	100x70x80 мм		38 мм	M20	1,12 °С/Вт	0,35 °С/Вт	0,28 °С/Вт	18 Па	53 Па	
РТР181-80			48 мм							M24
РТР271-110	100x110x110 мм		32 мм	M20	0,71 °С/Вт	0,23 °С/Вт	0,17 °С/Вт	25 Па	83 Па	
РТР281-110			48 мм							M24

Vsa - скорость потока воздуха через радиатор.

ΔPsa - перепад давления потока воздуха на радиаторе.

Вентиляторы охлаждения KIPPRIBOR



Использование вентиляторов VENT с радиаторами охлаждения

Установка вентиляторов на радиаторы охлаждения твердотельных реле необходима в тех случаях, когда естественной циркуляции воздуха не достаточно для эффективного охлаждения ТТР, а именно:

- при плотном монтаже твердотельных реле в шкафу управления;
- при коммутации ТТР индуктивной нагрузки (нагрузки с высокими пусковыми токами);
- при установке ТТР в шкафах управления совместно с приборами, выделяющими большое количество тепла (блоками питания, преобразователями частоты и т.п.).

Использование вентиляторов VENT для шкафов управления

Вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT имеют стандартные для промышленных вентиляторов установочные размеры, что позволяет использовать их для монтажа на стандартные решетки вентиляции в шкафах управления. Установка вентилятора в шкаф управления необходима, если внутри шкафа смонтировано оборудование, выделяющее большое количество тепла:

- блоки питания;
- преобразователи частоты;
- твердотельные реле.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для монтажа на радиаторы охлаждения электронного оборудования, в том числе на радиаторы твердотельных реле, а также для установки на впускные решетки шкафов управления. Кроме этого вентиляторы охлаждения KIPPRIBOR серии VENT используются в системах охлаждения промышленного оборудования для отвода избыточного тепла от нагреваемых поверхностей и деталей.

Преимущества вентиляторов KIPPRIBOR серии VENT:

Вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT обладают тщательно продуманной конструкцией корпуса и крыльчатки. Они стали первыми вентиляторами, в конструкции которых используется крыльчатка из магниевого сплава. Продуманность конструкции и особенности используемых материалов для производства вентиляторов VENT дают следующие преимущества перед конкурентами.

- Крыльчатка из поликарбоната (PC) или магниевого сплава (Mg) позволяет выбрать вентилятор со стандартными или улучшенными характеристиками. Улучшенные показатели ЭМС достигаются за счет применения крыльчаток из магниевого сплава.
- Улучшенная теплоотдача за счет применяемых материалов и специального оребрения двигательной части крыльчатки увеличивает механический ресурс подшипников и расширяет температурный диапазон эксплуатации вентиляторов.
- Высокая степень защиты IP55 вентиляторов, обусловленная особой конфигурацией корпуса и крыльчатки, позволяет использовать вентиляторы VENT во влажных и пыльных условиях.
- Специальный герметичный канал IP55 защищает от влаги, пыли и механических воздействий проложенные в нем от двигателя до клеммника провода.
- Высокий уровень безопасности у всех вентиляторов обеспечивается применением закрытого клеммника и (по желанию заказчика) дополнительной установкой защитных решеток.
- Подшипник качения, в отличие от подшипников скольжения, менее шумный, устойчив к абразивному износу в результате попадания пыли, имеет высокий механический ресурс, не склонен к заклиниванию при повышенных температурах
- Расширенный ассортимент типоразмеров для установки на впускные решетки шкафов управления, радиаторы электронного оборудования, воздухопроводы и системы охлаждения промышленного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ KIPPRIBOR СЕРИИ VENT

Тип вентилятора	Рном., Вт	Ином., А	Скорость вращения, об./мин	Производительность*, м³/мин	Рабочая температура, °С	Габаритный размер, мм	Установочный размер, мм	Кол-во лопастей	Форм-фактор	Уровень шума, дБ
Квадратные вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава										
Напряжение питания 220 VAC/50 Гц. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-12038.220VAC.5MSLB	9	0,05	2300	1,98	-20...+85	120×120×38	104,8×104,8	5		39
VENT-12038.220VAC.5MSMB	14	0,08	2500	2,2	-20...+85	120×120×38	104,8×104,8	5		41
VENT-12038.220VAC.5MSHB	21	0,13	2700	2,4	-20...+85	120×120×38	104,8×104,8	5		49
VENT-12038.220VAC.7MSXB	23	0,15	2500	2,9	-20...+85	120×120×38	104,8×104,8	7		50
VENT-15051.220VAC.5MSHB	45	0,35	2800	5,7	-20...+85	150×150×51	135×135	5		57
VENT-16065.220VAC.7MSHB	27	0,12	2800	7,33	-20...+85	160×160×65	138×138	7		59
VENT-18065.220VAC.7MSHB	55	0,24	2600	11,3	-20...+85	180×180×65	153×153	7		61
VENT-18065.220VAC.7MSHB.SA	55	0,24	2800	10,8	-20...+85	180×180×65	153×153	7		60
VENT-20872.220VAC.7MSHB	85	0,38	2900	26,9	-20...+85	208×208×72	174×174	7	71	
Напряжение питания 24 VDC. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-18065.24VDC.7MSHB	90	3,6	4000	16,3	-20...+85	180×180×65	153×153	7		63
VENT-20872.24VDC.5MSHB	95	4	3600	23,3	-20...+85	208×208×72	174×174	5		77

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ KIPPRIBOR СЕРИИ VENT

(продолжение таблицы)

Тип вентилятора	Рном., Вт	Ином., А	Скорость вращения, об./мин	Производительность*, м³/мин	Рабочая температура, °С	Габаритный размер, мм	Установочный размер, мм	Кол-во лопастей	Форм-фактор	Уровень шума, дБ
Квадратные вентиляторы с пластиковой крыльчаткой										
Напряжение питания 220 VAC/50 Г ц. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-8025.220VAC.7PSHB	15	0,08	2300	0,5	-20...+85	80×80×25	71,5×71,5	7		30
VENT-8038.220VAC.5PSHB	15	0,07	2300	0,7	-20...+85	80×80×38	71,5×71,5	5		30
VENT-9225.220VAC.7PSHB.C40	20	0,08	2650	0,85	-40...+85	92×92×25	82,5×82,5	7		35
VENT-9238.220VAC.5PSHB	14	0,08	2500	1,1	-20...+85	92×92×38	82,5×82,5	5		37
VENT-12738.220VAC.7PSHB	21	0,13	2700	2,8	-20...+85	127×127×60	113,3×113,3 104,8×104,8	7		50
Овальные вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава										
Напряжение питания 220 VAC/50 Г ц. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-17251.220VAC.5MOHB.H10	30	0,27	2700	5,1	-20...+100 (HTR)	172×150×51	162×134,3	5		56
VENT-17255.220VAC.5MOHB	45	0,28	2600	5,38	-20...+85	172×150×55	162	5		58
VENT-17255.220VAC.7MOHB	45	0,28	2600	5,38	-20...+85	172×150×55	162	7		55
Круглые вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава										
Напряжение питания 220 VAC/50 Г ц. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-22260.220VAC.5MRHB	40	0,25	2800	12,09	-20...+85	222×60	212	5		63
Напряжение питания 24 VDC. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-22260.24VDC.5MRHB	60	2,5	400	19,4	-20...+85	222×60	212	5		68
VENT-22280.24VDC.3MRHB	55	2,3	3000	17,6	-20...+85	222×80	212	3		70
VENT-25490.24VDC.3MRHB	100	4,2	3000	29,1	-20...+85	254×90	246	3		61
VENT-22580.24VDC.9MRHB	86	3,6	3600	21,3	-20...+85	225×225×80	240	9		69
VENT-28080.24VDC.7MRHB	100	4,2	2950	32,2	-20...+85	280×280×80	291,7; 295	7		74

* Любой из вентиляторов KIPPRIBOR серии VENT может быть изготовлен с одним из четырех уровней производительности L, M, H, X. Индекс производительности зашифрован в предпоследней букве маркировки вентилятора. Индекс производительности индивидуален для каждого типоразмера вентилятора. От индекса производительности зависит скорость вращения вентилятора.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

VENT- XX XX . X . XXX XX X . XXX

Габаритный размер корпуса:

80 – 80 x 80 мм
 92 – 92 x 92 мм
 120 – 120 x 120 мм
 127 – 127 x 127 мм
 150 – 150 x 150 мм
 160 – 160 x 160 мм
 172 – 172 x 150 мм
 180 – 180 x 180 мм
 208 – 208 x 208 мм
 222 – 222 мм
 225 – 225 мм
 254 – 254 мм
 280 – 280 мм

Толщина корпуса вентилятора:

25 – 25 мм; 38 – 38 мм;
 51 – 51 мм; 55 – 55 мм;
 60 – 60 мм; 65 – 65 мм;
 72 – 72 мм;

Напряжение питания:

220VAC – 220 V AC;
 24VDC – 24 V DC

Количество лопастей:

3 – 3 лопасти; 5 – 5 лопастей;
 7 – 7 лопастей; 9 – 9 лопастей;

Диапазон рабочих температур:

– стандартный диапазон (не указывается)
 -20...+85 °С;
C40 – расширенный диапазон
 -40...+85 °С;
H10 – расширенный диапазон
 -20...+100 °С;
H11 – расширенный диапазон
 -20...+110 °С;
H13 – расширенный диапазон
 -20...+130 °С;

Тип подшипника:

B – подшипник качения

Уровень производительности:

L – низкая; **M** – средняя;
H – высокая; **X** – максимальная

Форма корпуса вентилятора:

S – квадратный; **O** – овальный;
R – круглый

Материал крыльчатки:

P – пластик;
M – магниевый сплав

Впускные решетки KIPVENT с вентиляторами



Впускные решетки KIPVENT с вентиляторами предназначены для врезки в боковую стенку или дверцу шкафа управления для обеспечения принудительной циркуляции воздуха внутри оболочки шкафа. Управление принудительной циркуляцией воздуха позволяет поддерживать в шкафу управления оптимальный для оборудования микроклимат. Снабжены сменным фильтром, предотвращающим попадание пыли внутрь шкафа. Рекомендуется использовать совместно с выпускными решетками KIPVENT.

Выпускные решетки KIPVENT с фильтром



Выпускные решетки KIPVENT с фильтрами используются совместно с впускными решетками KIPVENT с вентиляторами для обеспечения принудительной или естественной вентиляции шкафов управления. Снабжены сменным фильтром, предотвращающим попадание пыли внутрь шкафа. Устанавливаются в боковую стенку или дверцу шкафа.

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ И РЕШЕТОК KIPVENT

- Используйте впускные решетки с вентиляторами и выпускные решетки, когда температура снаружи ниже, чем температура внутри шкафа. В этом случае применение решеток и вентиляторов будет наиболее экономичным и эффективным.
- Используйте впускную решетку с вентилятором для нагнетания воздуха внутрь шкафа, а не наоборот, тогда из-за создаваемого в шкафу избыточного давления весь объем воздуха будет проходить исключительно через фильтрующие элементы.
- Устанавливайте впускную решетку с вентилятором в нижней трети шкафа, а выпускную решетку в верхней трети как можно выше. Это будет способствовать естественной конвекции воздуха, предотвратит скопление теплого воздуха выше вентилятора и исключит появление локальных зон перегрева.
- Обеспечьте свободный доступ воздуха к впускным и выпускным решеткам шкафа, чтобы излишнее тепло беспрепятственно могло быть передано из шкафа в окружающую среду.






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПУСКНЫХ РЕШЕТОК С ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Параметр	Значение параметра				
Фото					
Модификация	KIPVENT-100.01.230	KIPVENT-200.01.230	KIPVENT-300.01.230	KIPVENT-400.01.230	KIPVENT-500.01.230
Напряжение питания	230 VAC				
Частота питающей сети	50/60 Гц				
Электрическое подключение	Клеммные зажимы под винт				
Свободная подача воздуха	28 м³/ч	66 м³/ч	120 м³/ч	265 м³/ч	600 м³/ч
Подача воздуха в комбинации с выпускной решеткой	24 м³/ч	55 м³/ч	105 м³/ч	230 м³/ч	550 м³/ч
Макс. статическое давление	29 Па	61 Па	86 Па	115 Па	176 Па
Поверхностная плотность фильтра	150 г/м²				
Класс фильтра (DIN 779)	G2				
Уровень шума (DIN 45 635)	39 дБА	49 дБА	49 дБА	56 дБА	61 дБА
Тип подшипника	Подшипник качения				
Степень защиты	IP54				
Габаритные размеры	116,5x116,5x55 мм	150x150x70 мм	204x204x103 мм	255x255x115 мм	322x322x130 мм
Размер выреза	92,5x92,5 мм	124x124 мм	177x177 мм	224x224 мм	292x292 мм
Масса	0,4 кг	0,62 кг	0,77 кг	1,5 кг	2,8 кг
Материал	Не поддерживающий горение ABS-FR пластик, категория воспламеняемости V0 согласно UL94				
Цвет	RAL7035				
Рабочая температура	-20...+60 °C				
Температура хранения	-40...+70 °C				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКНЫХ РЕШЕТОК С ФИЛЬТРАМИ

Параметр	Значение параметра				
Фото					
Модификация	KIPVENT-100.01.300	KIPVENT-200.01.300	KIPVENT-300.01.300	KIPVENT-400.01.300	KIPVENT-500.01.300
Поверхностная плотность фильтра	150 г/м²				
Класс фильтра (DIN 779)	G2				
Степень защиты	IP54				
Габаритные размеры	116,5x116,5x22 мм	150x150x24 мм	204x204x30 мм	255x255x30 мм	320x320x30 мм
Размер выреза	92,5x92,5 мм	124x124 мм	177x177 мм	224,224 мм	292x292 мм
Масса	0,07 кг	0,16 кг	0,29 кг	0,43 кг	0,66 кг
Материал	Не поддерживающий горение ABS-FR пластик, категория воспламеняемости V0 согласно UL94				
Цвет	RAL7035				
Рабочая температура	-20...+60 °C				
Температура хранения	-40...+70 °C				

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ В КООРДИНАТАХ «ДАВЛЕНИЕ/РАСХОД»

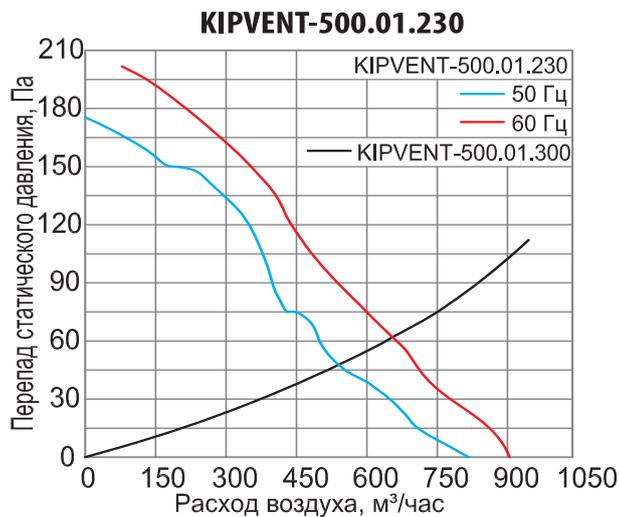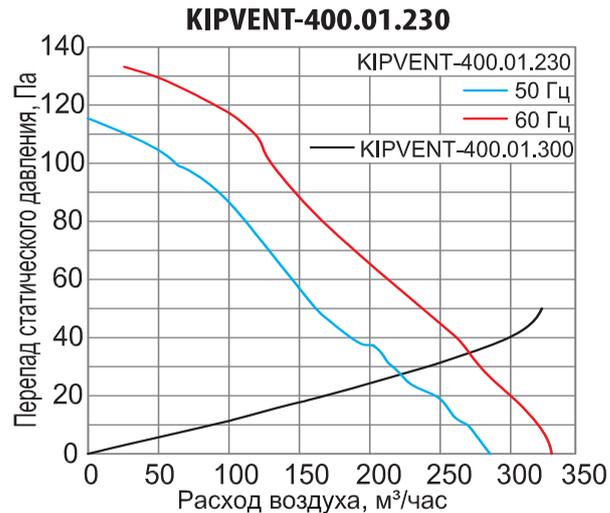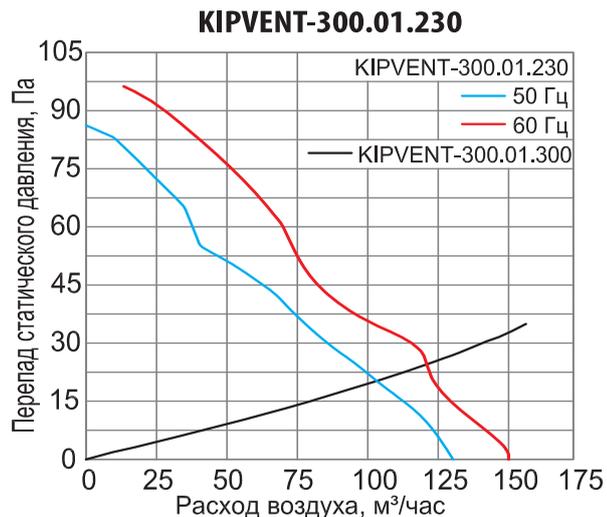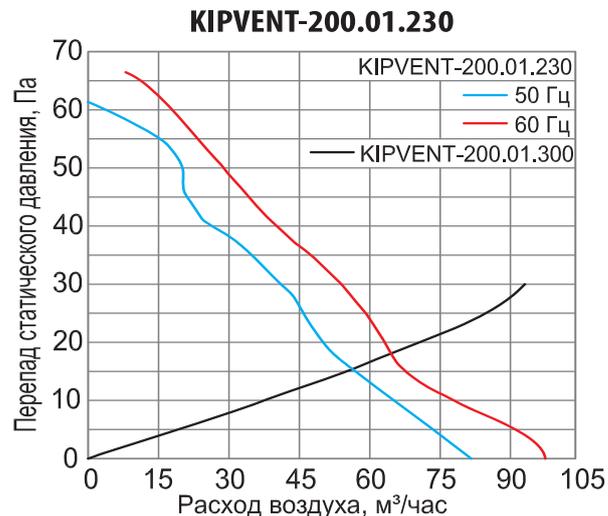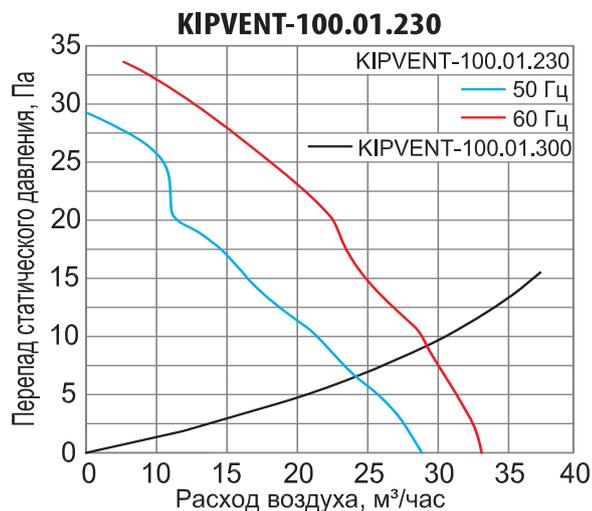

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВПУСКНЫХ РЕШЕТОК С ВЕНТИЛЯТОРАМИ И ВЫПУСКНЫХ РЕШЕТОК KIPVENT

<p>KIPVENT-100.01.230</p>	<p>KIPVENT-100.01.300</p>	<p>Вырез под установку</p>
<p>KIPVENT-200.01.230</p>	<p>KIPVENT-200.01.300</p>	<p>Вырез под установку</p>
<p>KIPVENT-300.01.230</p>	<p>KIPVENT-300.01.300</p>	<p>Вырез под установку</p>
<p>KIPVENT-400.01.230</p>	<p>KIPVENT-400.01.300</p>	<p>Вырез под установку</p>
<p>KIPVENT-500.01.230</p>	<p>KIPVENT-500.01.300</p>	<p>Вырез под установку</p>

Тонкие интерфейсные промежуточные реле серии SR



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ KIPPRIBOR СЕРИИ SR

- Значительно меньшие габариты при сопоставимых токах.
- Полная совместимость с реле данного типа других производителей.
- Монтаж на DIN-рейку или печатную плату.
- Ширина монтажной колодки всего 6,3 мм.
- Модуль защиты и индикации встроен в колодки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	
Время включения (при $U_{ном.}$)	не боле 8 мс	
Время выключения (при $U_{ном.}$)	не боле 4 мс	
Диапазон рабочих температур	-40...+85 °C	
Относительная влажность	5%...88% RH	
Атмосферное давление	86...106 кПа	
Ударопрочность	5g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс)	
Виброустойчивость	10...55 Гц (удвоенная амплитуда)	
Контакты		
Номинальный ток и напряжение	6 А при 250 VAC / 30 VDC	
Начальное сопротивление	не более 100 МОм	
Материал	серебряный сплав (AgNi)	
Электрический ресурс	не менее 10^5	
Механический ресурс	не менее 10^7	
Сопротивление пробоя между разомкнутыми контактами	не менее 1000 В ~ в течение 1 минуты	
Катушка		
Номинальное напряжение питания Уном.	24 VDC	60 VDC
Напряжение включения (при 23 °C)	не менее 0,75 Уном.	не менее 0,8 Уном.
Напряжение выключения (при 23 °C)	не более 0,05 Уном.	не более 0,05 Уном.
Мощность	0,17 Вт	0,21 Вт
Сопротивление пробоя между катушкой и контактами	не менее 4000 В ~ в течение 1 мин.	

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Реле (1 шт.)
- Колодки и аксессуары приобретаются отдельно

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (выходом терморегулятора, контроллера, датчика и пр.) и нагрузкой, а также для построения схем релейной логики в случаях, когда пространство для монтажа ограничено и необходимо установить большое количество реле в одном шкафу управления.

Промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR выполнены в ультратонком корпусе шириной всего 5 мм. Несмотря на свои миниатюрные размеры, промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR имеют достаточно мощные контакты, что позволяет использовать их взамен большинства компактных общепромышленных реле, значительно экономя при этом пространство при монтаже.

МОДИФИКАЦИИ

Модификация реле	Характеристики
SR-203.D	24 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC
SR-204.D	60 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ:


3-ярусная колодка с винтовыми клеммами.
KIPPRIBOR PYF-011BE.24DC/24DC для реле SR-203.D.




3-ярусная колодка с винтовыми клеммами
KIPPRIBOR PYF-011BE.230AC/60DC для реле SR-204.D.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

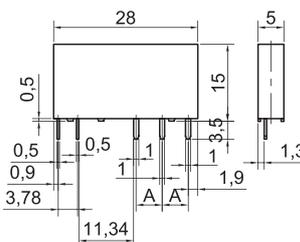

A: 5,04 мм



ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

SR-XXX.X	
Количество контактов: 2 – 1 перекидной контакт	
Напряжение питания обмотки: 03 – 24 В, 04 – 60 В	
Вид тока обмотки: D – постоянный ток	

Общепромышленные промежуточные реле серии MR



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ KIPPRIBOR СЕРИИ MR

- Значительно меньшие габариты реле при сопоставимых токах.
- Полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82).
- Монтаж на DIN-рейку или печатную плату.
- Ширина монтажной колодки – всего 16 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	
Время включения (при $U_{ном.}$)	не более 20 мс	
Время выключения (при $U_{ном.}$)	не более 20 мс	
Диапазон рабочих температур	-55...+70 °C	
Относительная влажность	35%...80% RH	
Атмосферное давление	86...106 кПа	
Ударопрочность	10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс)	
Виброустойчивость	10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)	
Контакты		
	постоянный ток (DC)	переменный ток (AC)
Номинальный ток и напряжение	5 А при 30 В	5 А при 250 В
Начальное сопротивление	не более 100 МОм	
Материал	серебряный сплав (AgNi)	
Электрический ресурс	не менее 10^5	
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)	не менее 10^7	
Сопротивление пробоя между группами контактов	не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	
Катушка		
	постоянный ток (DC)	переменный ток (AC)
Номинальное напряжение питания $U_{ном.}$	12/24 В*	220 В
Напряжение включения (при 25 °C), не менее	$0,75 U_{ном.}$	$0,80 U_{ном.}$
Напряжение выключения (при 25 °C), не более	$0,10 U_{ном.}$	$0,30 U_{ном.}$
Предельное напряжение питания (при 25 °C)	$1,10 U_{ном.}$	
Мощность	0,53 Вт	1,0 ВА
Сопротивление пробоя между контактами и катушкой	не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	

* выбирается при заказе реле.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Реле (1 шт.)
- Колодки и аксессуары приобретаются отдельно

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики.

Общепромышленные промежуточные реле KIPPRIBOR серии MR выполнены в компактном прозрачном корпусе шириной всего 12,6 мм. Несмотря на свои миниатюрные размеры, промежуточные реле KIPPRIBOR серии MR имеют достаточно мощные контакты, что позволяет использовать их взамен большинства общепромышленных реле, экономя при этом пространство при монтаже.

МОДИФИКАЦИИ

Модификация реле	Характеристики
MR-202.D	12 VDC, 5 А при 250 VAC
MR-203.D	24 VDC, 5 А при 250 VAC
MR-203.A	24 VAC, 5 А при 250 VAC
MR-207.A	220 VAC, 5 А при 250 VAC

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ

2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-022BE/2




3-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-022BE/3



3-ярусная колодка с самозажимными клеммами KIPPRIBOR PYF-122BE/3



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

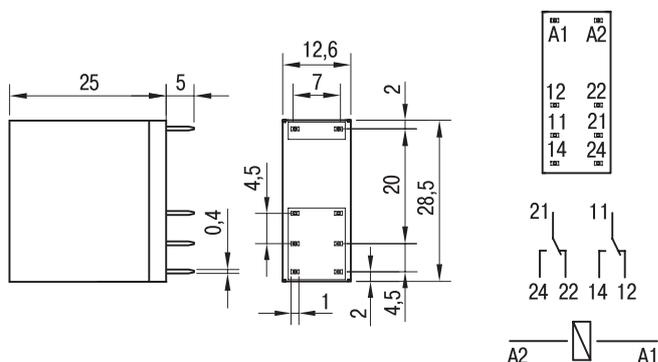

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Количество контактов:
2 – 2 перекидных контакта

Напряжение питания обмотки:
02 – 12 В, 03 – 24 В, 07 – 220 В

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток
A – переменный ток

MR-XXX.X

Общепромышленные промежуточные реле серии RP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Модификации без ручного дублера*	Модификации с ручным дублером*
Время включения (при $U_{ном.}$)	не более 20 мс	
Время выключения (при $U_{ном.}$)	не более 20 мс	
Диапазон рабочих температур	-55...+70 °C	
Относительная влажность	35%...80% RH	
Атмосферное давление	86...106 кПа	
Светодиодный LED-индикатор срабатывания	есть	есть
Ручное дублирование срабатывания	нет	есть
Механическая индикация срабатывания	нет	есть
Ударопрочность	10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс)	
Виброустойчивость	10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)	
Масса	не более 35 г	
Контакты		
	Постоянный ток (DC)	Переменный ток (AC)
Номинальные ток и напряжение коммутации	5 А при 30 В	5 А при 250 В
Начальное сопротивление контактов	не более 100 МОм	
Материал контакта	серебряный сплав (AgNi)	
Электрический ресурс	не менее 10^5	
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)	не менее 10^7	
Сопротивление пробоя между группами контактов	не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	
Катушка		
	Постоянный ток (DC)	Переменный ток (AC)
Номинальное напряжение питания катушки $U_{ном.}$	12/24 В*	12/24/110/220 В*
Напряжение включения (при 25 °C)	не менее 0,75 $U_{ном.}$	не менее 0,80 $U_{ном.}$
Напряжение выключения (при 25 °C)	не более 0,10 $U_{ном.}$	не более 0,30 $U_{ном.}$
Предельное напряжение питания катушки (при 25 °C)	1,10 $U_{ном.}$	
Мощность катушки	0,9 Вт	1,2 ВА
Сопротивление пробоя между контактами и катушкой	не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	

* Модификации без ручного дублера:
RP-402/403/405/407.AL, RP-402/403/405.DL

Модификации с ручным дублером:
RP-402/403/405/407.ALTU RP-402/403/405.DLTU

** выбирается при заказе реле.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики. Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RP могут использоваться для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP:

- прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле;
- полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82);
- яркий цветной светодиодный (LED) индикатор работы;
- удобный ручной дублёр с фиксацией (для модификаций LTU).

Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP:

- корпуса реле – IP40;
- со стороны клемм – IP00.


Для монтажа на DIN-рейку или плоскость:

- 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/2;
- 3-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/3;
- 3-ярусная колодка с самозажимными клеммами KIPPRIBOR PYF-144BE/3.


МОДИФИКАЦИИ

Модификация реле	Характеристики
Складские позиции	
RP-403.DLTU	24 VDC, 5 А при 250 В, механический индикатор, LED-индикатор, дублёр
RP-403.ALTU	24 VAC, 5 А при 250 В, механический индикатор, LED-индикатор, дублёр
RP-407.ALTU	220 VAC, 5 А при 250 В, механический индикатор, LED-индикатор, дублёр
При отсутствии на складе реле поставляются под заказ. Минимальная партия 100 шт., кратность заказа 100 шт., срок производства 10-12 недель.	
RP-402.DL	12 VDC, 5 А при 250 В, LED-индикатор
RP-402.DLTU	12 VDC, 5 А при 250 В, механический индикатор, LED-индикатор, дублёр
RP-402.AL	12 VAC, 5 А при 250 В, LED-индикатор
RP-402.ALTU	12 VAC, 5 А при 250 В, механический индикатор, LED-индикатор, дублёр
RP-403.DL	24 VDC, 5 А при 250 В, LED-индикатор
RP-403.AL	24 VAC, 5 А при 250 В, LED-индикатор
RP-405.DL	110 VDC, 5 А при 250 В, LED-индикатор
RP-405.DLTU	110 VDC, 5 А при 250 В, механический индикатор, LED-индикатор, дублёр
RP-405.AL	110 VAC, 5 А при 250 В, LED-индикатор
RP-405.ALTU	110 VAC, 5 А при 250 В, механический индикатор, LED-индикатор, дублёр
RP-407.AL	220 VAC, 5 А при 250 В, LED-индикатор

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

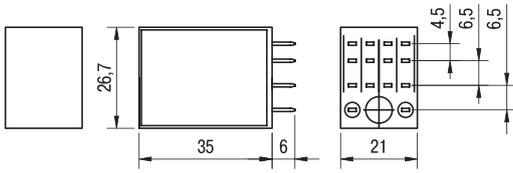


Модификации без ручного дублера (RP-xxx.AL/DL)

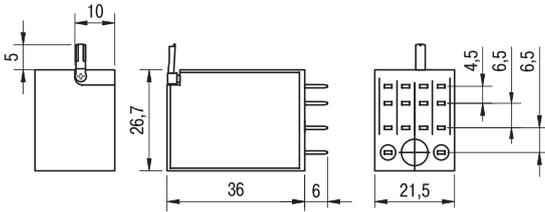

Модификации с ручным дублером (RP-xxx.ALTU/DLTU)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ЦВЕТМАРКИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Вид тока обмотки реле	LED-индикатор	Механический индикатор	Ручной дублер
Постоянный ток	●	●	●
Переменный ток	●	●	●

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ

2-ярусные колодки с винтовыми клеммами
KIPPRIBOR
PYF-044BE
PYF-044BE/2
PYF-044BE/2BL
PYF-044BE/2WH



3-ярусные колодки с винтовыми клеммами
KIPPRIBOR
PYF-044BE/3
PYF-044BE/3WH



3-ярусная колодка с самозажимными клеммами
KIPPRIBOR PYF-144BE/3



ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

RP-4 XX.XXXX

Количество контактов:
4 – 4 перекидных контакта

Напряжение питания обмотки:
02 – 12 В
03 – 24 В
05 – 110 В
07 – 220 В (только для переменного тока)

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток **A** – переменный ток

Версия исполнения:
L – светодиодный индикатор
LTU – светодиодный индикатор, ручной дублер и механический индикатор срабатывания

Пример обозначения: RP-407 ALTU

Вы заказали: 4-контактное промежуточное реле KIPPRIBOR, серия RP, с напряжением питания 220 В-, светодиодным индикатором, ручным дублером и механическим индикатором срабатывания

Монтажные колодки

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-011BE ДЛЯ 1-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Предназначены для установки на DIN-рейку 1-контактных тонких интерфейсных промежуточных реле различных производителей.

- **Изготавливаются** из негорючего, прочного и упругого материала, устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
- **Дополнительные элементы.** Дополнительно можно приобрести 20-полюсную соединительную шину (BC-011.20P), комплект из 64-х маркировочных пластин (MT-011), разделитель колодок (SP-011.S).

Модель	PYF-011BE.24DC/24DC	PYF-011BE.230AC/60DC
Описание	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами. Для реле с катушкой 24 VDC. Встроенный модуль защиты и индикации	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами. Для реле с катушкой 60 VDC. Встроенный модуль защиты и индикации
Цоколевка		
Номинальный ток и напряжение коммутации	6 А при 250 VAC	
Номинальное входное / выходное напряжение	24 VDC / 24 VDC	220 VAC / 60 VDC
Модели совместимых реле KIPPRIBOR	KIPPRIBOR SR-203D	KIPPRIBOR SR-204D
Возможные варианты упаковки	<ul style="list-style-type: none"> • картонная коробка (20 шт. / 530 г) • 600 шт. / 17 кг) 	<ul style="list-style-type: none"> • картонная коробка (20 шт. / 530 г) • транспортная коробка (600 шт. / 17 кг)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К КОЛОДКАМ KIPPRIBOR PYF-011

BC-011.20P	MT-011	SP-011.S
20-полюсная соединительная шина	Комплект из 64-х маркировочных пластин	Разделитель колодок

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-012BE, PYF-112BE ДЛЯ 1-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Предназначены для установки на DIN-рейку 1-контактных промежуточных реле различных производителей.

- **Изготавливаются** из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
- **Дополнительные элементы.** В комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый удерживающий зажим BS-2/15P (BS-2/25P) для фиксации реле высотой 15 (25) мм и модуль LED-индикации LM.

Схема подключения	PYF-012BE/2	PYF-012BE/3	PYF-112BE/3
			<p>При монтаже используйте отвертку с прямым шлицем шириной 2 мм.</p>
Описание	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с самозажимными клеммами
Цоколевка			
Номинальный ток и напряжение коммутации	12 А при 300 VAC	12 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC
Возможные варианты упаковки	• картонная коробка (20 шт. / 920 г)	• картонная коробка (20 шт. / 900 г)	• картонная коробка (20 шт. / 1920 г)

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-022BE, PYF-122BE ДЛЯ 2-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Предназначены для установки на DIN-рейку 2-контактных промежуточных реле различных производителей.

- **Изготавливаются** из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
- **Дополнительные элементы.** В комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый удерживающий зажим BS-2/15P (BS-2/25P) для фиксации реле высотой 15 (25) мм и модуль LED-индикации LM.

Модель	PYF-022BE/2	PYF-022BE/3	PYF-122BE/3
			<p>При монтаже используйте отвертку с прямым шлицем шириной 2 мм.</p>
Описание	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с самозажимными клеммами
Цоколевка			
Номинальный ток и напряжение коммутации	10 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC
Модели совместимых реле KIPPRIBOR	реле KIPPRIBOR серии MR		
Возможные варианты упаковки	• картонная коробка (20 шт. / 775 г) • транспортная коробка (400 шт. / 15,5 кг)	• картонная коробка (20 шт. / 980 г) • транспортная коробка (320 шт. / 15,7 кг)	• картонная коробка (20 шт. / 2160 г)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Колодка
- Маркировочная пластина

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-044BE, PYF-144BE ДЛЯ 4-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Предназначены для установки на DIN-рейку или плоскость 4-контактных общепромышленных промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP или аналогичных реле других производителей.

- **Изготавливаются** из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
- **Дополнительные элементы.** В комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый удерживающий зажим BS-4/36P для фиксации реле высотой 36 мм и модуль LED-индикации LM.




Модель	PYF-044BE	PYF-044BE/2	PYF-044BE/2BL	PYF-044BE/2WH
<p>12 11 10 9 41 31 21 11 44 42 34 32 24 22 14 12 8 4 7 3 6 2 5 1 14 A2 13 A1</p> <p>■ номер ножки реле ■ номер клеммы колодки</p>				
Описание	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами			
Цоколевка				
Номинальный ток и напряжение коммутации	10 А при 300 VAC			
Модели совместимых реле KIPPRIBOR	реле KIPPRIBOR серии RP			
Возможные варианты упаковки	<ul style="list-style-type: none"> • картонная коробка (10 шт. / 650 г) • транспортная коробка (280 шт. / 18 кг) 	<ul style="list-style-type: none"> • картонная коробка (10 шт. / 850 г) • транспортная коробка (280 шт. / 24 кг) 	<ul style="list-style-type: none"> • картонная коробка (10 шт. / 650 г) • транспортная коробка (280 шт. / 18 кг) 	<ul style="list-style-type: none"> • картонная коробка (10 шт. / 650 г) • транспортная коробка (280 шт. / 18 кг)

Модель	PYF-044BE/3	PYF-044BE/3WH	PYF-144BE/3
<p>12 11 10 9 41 31 21 11 44 42 34 32 24 22 14 12 8 4 7 3 6 2 5 1 14 A2 13 A1</p> <p>■ номер ножки реле ■ номер клеммы колодки</p>			<p>При монтаже используйте отвертку с прямым шлицем шириной 2 мм.</p>
Описание	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с самозажимными клеммами
Цоколевка			
Номинальный ток и напряжение коммутации	10 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC
Модели совместимых реле KIPPRIBOR	реле KIPPRIBOR серии RP		
Возможные варианты упаковки	<ul style="list-style-type: none"> • картонная коробка (10 шт. / 850 г) • транспортная коробка (280 шт. / 24 кг) 	<ul style="list-style-type: none"> • картонная коробка (10 шт. / 850 г) • транспортная коробка (280 шт. / 24 кг) 	<ul style="list-style-type: none"> • картонная коробка (10 шт. / 950 г)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Колодка
- Маркировочная пластина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К КОЛОДКАМ KIPPRIBOR PYF-012/112/022/122/044/144
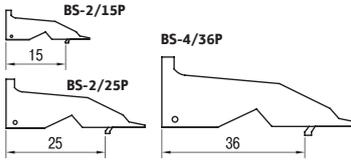
<p>Зажим пластмассовый удерживающий Применяется для фиксации реле и защиты от выпадения в условиях вибрации</p>			<p>BS-2/15P для PYF-012, -022 – для фиксации устанавливаемых в них реле высотой 15 мм BS-2/25P для PYF-012, -022 -122 – для фиксации устанавливаемых в них реле высотой 25 мм BS-4/36P для PYF-044, -144 – для фиксации устанавливаемых в них реле высотой 36 мм</p>
<p>Модуль LED-индикации Предназначен для индикации работы реле. Доступные модификации: LM-EN 110...230 В AC/DC LM-CF 6...24 В AC/DC</p>			<p>Схема подключения LM-EN (110...230 В AC/DC)  </p> <p>Схема подключения LM-CF (6...24 В AC/DC)  </p> <p>кроме колодок серии PYF-029 и PYF-039</p>

ОБЗОР МОНТАЖНЫХ КОЛОДОК KIPPRIBOR СЕРИИ PYF-029, PYF-039






Схема подключения	PYF-029VE	PYF-029VE/M
		
<p>Описание</p>	<p>Монтажная колодка с винтовыми клеммами для 2-контактного реле</p>	
<p>Цоколевка</p>		
<p>Номинальный ток и напряжение коммутации</p>	<p>10 А при 300 VAC</p>	
<p>Модели совместимых реле KIPPRIBOR</p>	<p>реле KIPPRIBOR серии RS-2</p>	
<p>Возможные варианты упаковки</p>	<p>Картонная коробка (10 шт. / 510 г) Транспортная коробка (320 шт. / 16,3 кг)</p>	<p>Картонная коробка (10 шт. / 510 г)</p>

Схема подключения	PYF-039VE	PYF-039VE/M
		
<p>Описание</p>	<p>Монтажная колодка с винтовыми клеммами для 3-контактного реле</p>	
<p>Цоколевка</p>		
<p>Номинальный ток и напряжение коммутации</p>	<p>10 А при 300 VAC</p>	
<p>Модели совместимых реле KIPPRIBOR</p>	<p>реле KIPPRIBOR серии RS-3</p>	
<p>Возможные варианты упаковки</p>	<p>Картонная коробка (10 шт. / 580 г) Транспортная коробка (320 шт. / 18,6 кг)</p>	<p>Картонная коробка (10 шт. / 690 г)</p>

ОВЕН БУСТ

Блок управления симисторами и тиристорами для активной нагрузки, включенной в «звезду»

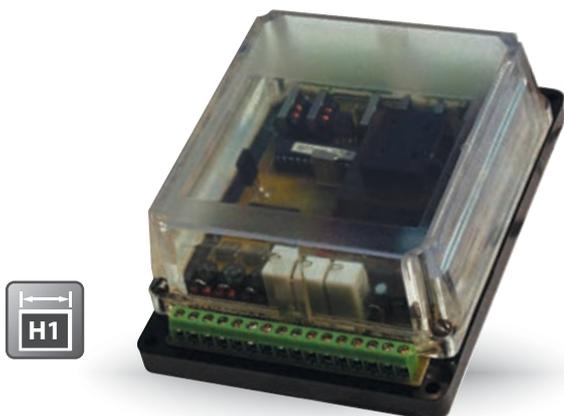


ЕАС ТУ 4389-002-46526536-02
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления симисторами или тиристорами, работающими с активной нагрузкой (включенной в «звезду»): нагревательными элементами печей, инфракрасными лампами и др. БУСТ рекомендуется использовать для регулирования мощности совместно с ПИД-регуляторами ОВЕН ТРМ101, ТРМ10, ТРМ151.

- Автоматическое регулирование мощности активной нагрузки с помощью сигналов управления 0(4)...20 мА, 0...5 мА, 0...10 В, поступающих от регулятора (например, ОВЕН ТРМ101, ТРМ10, ТРМ151).
- Ручное регулирование мощности с помощью внешнего переменного резистора 10 кОм.
- Два метода управления симисторами или тиристорами, в зависимости от инерционности нагрузки и уровня помех в сети.
- Защита силовых тиристорov или симисторов при коротком замыкании или превышении номинального тока в нагрузке (с использованием внешних трансформаторов тока).
- Плавный выход на заданный уровень мощности для предотвращения резких перегрузок питающей сети.
- Светодиодная индикация уровня мощности (10 уровней от 0 до 100 %).
- Возможность внешней блокировки управления нагрузкой.
- Работа с одно-, двух- и трехфазной нагрузкой.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

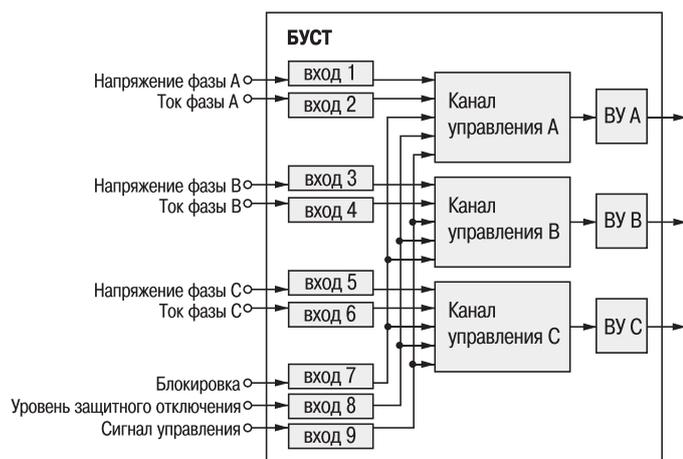

Три канала для управления одно-, двух- или трехфазной нагрузкой

Прибор имеет три идентичных канала управления тиристорами или симисторами. Каждый канал соответствует одной из фаз. При управлении однофазной или двухфазной нагрузкой используется один или два первых канала.

Входы


Всего в приборе 9 входов. Каждый канал управления имеет 2 входа для контроля:

- перехода напряжения фазы через 0 (используется для внутренней синхронизации устройства обработки сигналов);
 - тока фазы (используется для защитного отключения).
- Кроме того, БУСТ имеет 3 входа, общих для всех трех каналов:
- управляющий вход;
 - вход блокировки;
 - вход для задания уровня защитного отключения.

Выбор метода управления в зависимости от инерционности нагрузки


Для регулирования мощности на нагрузке прибор позволяет формировать управляющие тиристорами или симисторами сигналы двумя методами: фазовым или по числу полупериодов. Выбор метода управления зависит от инерционности и характера нагрузки.

При фазовом методе в зависимости от величины сигнала на входе БУСТА меняется угол открытия симистора или тиристора. Прибор обеспечивает 256 уровней изменения угла открытия полупроводников на один полупериод, что позволяет плавно изменять напряжение на нагрузке. Фазовый метод используется для управления малоинерционными объектами, быстро реагирующими на изменение напряжения на нагревателе, а также при управлении освещением. Однако такой метод управления не может защитить питающую сеть от помех, так как переключение полупроводниковых элементов происходит не при нулевом значении сетевого напряжения.

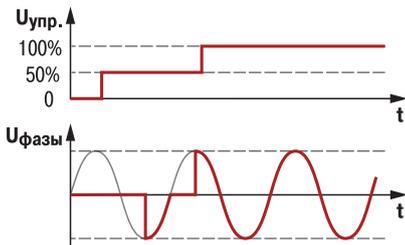

Фазовый метод управления

Метод управления по числу полупериодов позволяет значительно уменьшить уровень помех в электросети за счет включения и отключения нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через нуль. Однако период следования управляющих сигналов с БУСТА составляет 256 целых полупериодов колебаний сетевого напряжения, или 2,56 с, поэтому этот метод применим только для инерционных нагрузок. Количество полупериодов на выходе БУСТА, а значит мощность на нагрузке, зависит от величины сигнала на входе БУСТА: при максимальном уровне сигнала (100 %) на нагрузку подаются все 256 полупериодов, при 50 % — 128, при минимальном уровне полупроводниковые элементы закрыты и на нагрузку напряжение не поступает.

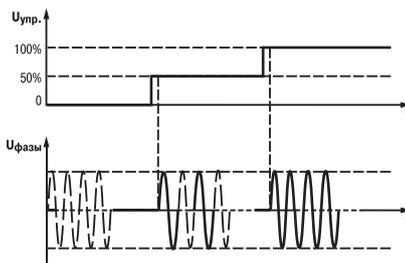

Метод, при котором управляющий сигнал определяет число пропускаемых в нагрузку целых полупериодов, от 0 до 256

Защита симисторов и тиристорov. Аварийное отключение

БУСТ обеспечивает защиту силовых тиристорov или симисторov при превышении номинального тока в нагрузке. Для этого последовательно с нагрузкой на каждой фазе устанавливается трансформатор тока, вторичная обмотка которого подключается ко входу устройства контроля тока. Уровень защитного отключения задается пользователем при помощи внешнего переменного резистора номиналом 100 кОм.

При превышении заданного порога происходит аварийное отключение, при котором управление блокируется и светодиоды, индицирующие уровень управляющего сигнала, начинают мигать. Снятие аварийного состояния происходит при выключении питания прибора.

Режим выхода на уставку

Прибор может обеспечивать либо плавный выход на заданный уровень мощности, либо мгновенный при включении питания или скачкообразном изменении управляющего сигнала. Плавный выход не вызывает резких перегрузок питающей сети при значительных мощностях нагрузки. Время выхода на максимальный уровень составляет примерно 5 секунд. Для работы этой функции необходимо, чтобы переключатель S2 был снят. В противном случае выход на уставку будет мгновенным.

Управляющий сигнал для регулирования мощности активной нагрузки

БУСТ может применяться для автоматического регулирования мощности активной нагрузки. Для этого на управляющий вход БУСТА подаются выходные сигналы регулятора (например, ТРМ101):

- напряжения 0...10 В;
- тока 0...20 мА, 4...20 мА или 0...5 мА.

С помощью БУСТА можно вручную управлять симисторами или тиристорами. Для этого к управляющему входу нужно подключить внешний переменный резистор 10 кОм.

Выходы. Управление нагрузкой

Выходным устройством каждого канала является импульсный трансформатор с двумя вторичными обмотками. Это позволяет подключать к каждому каналу прибора либо симистор, либо два встречно включенных тиристора с током управления в импульсном режиме до 300 мА.

Блокировка управления

Прибор имеет функцию блокировки, позволяющую организовать аварийное или технологическое отключение нагрузки. На вход прибора «блокировка» подается внешний сигнал с одного из устройств: TTL-уровня, «сухого» контакта (кнопки, тумблера, геркона или реле), транзистора п-р-п-типа. При снятии сигнала блокировки прибор плавно возвращается на заданный уровень мощности.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Переключатель	Назначение	Установлена	Снята
S1	Метод регулирования	По числу полупериодов	Фазовый
S2	Скорость выхода на уставку	Мгновенная (0 сек.)	Плавная (5 сек.)
S3	Режим работы	Работа	Установка уровня
S4	Фаза «В»	Используется	Не используется
S5	Фаза «С»	Используется	Не используется
S6	Вход управления	4...20 мА	Все остальные

БУСТ имеет на печатной плате линейку из 10 светодиодов, которая дискретно показывает уровень мощности: каждый светящийся светодиод соответствует 10 % максимальной мощности.




Для задания параметров работы служат переключатели S1...S6, также установленные на печатной плате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания	220 В 50 Гц
Допустимое отклонение номин. напряжения	-15...+10 %
Входы	
Входы управления	внешний переменный резистор, 0...10 В, 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА
Макс. допустимый преобразованный трансформатором ток нагрузки на входах контроля	2 А
Напряжение низкого уровня на входе «блокировка»	0...+0,4 В
Напряжение высокого уровня на входе «блокировка»	+2,4...+5 В
Выходы	
Максимальный импульсный ток управления	не более 600 мА
Амплитуда управляющих импульсов	5 В
Метод управления тиристорами или симисторами	фазовый или по числу полупериодов
Число используемых фаз	1...3
Корпус	
Тип корпуса	H1
Габаритные размеры корпуса	105x145x55 мм
Степень защиты корпуса	IP20

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ10 К БУСТУ

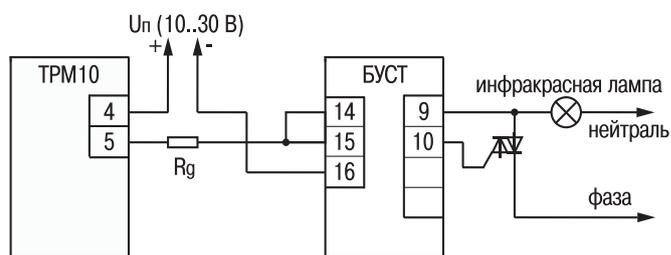

БУСТ может преобразовывать аналоговый сигнал в ФИМ-сигнал, что позволяет использовать его совместно с приборами ОВЕН, имеющими на выходе ЦАП «параметр-ток 4...20 мА». Например, для управления яркостью свечения инфракрасной лампы при сушке краски.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Температура окружающего воздуха: +5...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – не более 85 %.

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Прибор БУСТ.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Схемы подключения управляющих устройств

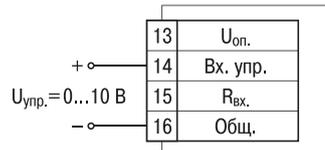


Напряжение 0...10 В

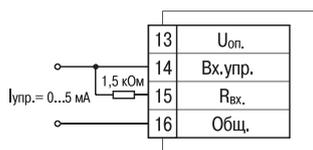

Ток 0...5 мА

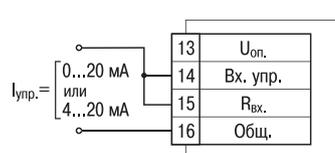


Ток 0...20 мА или 4...20 мА

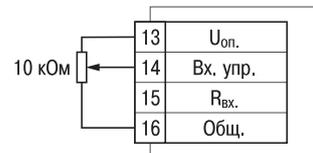


Переменный резистор 10 кОм

Схемы подключения нагрузки

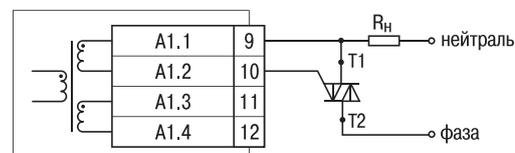


Симистор

Схемы подключения источников «блокировки»

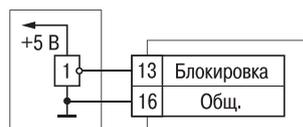


Устройство, имеющее на выходе сигнал TTL-уровня



Транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором



Кнопки, тумблеры, герконы, реле

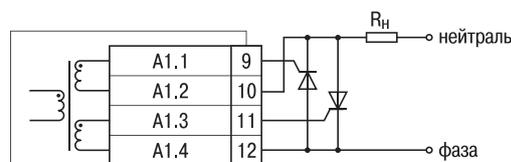

Два встречно включенных тиристора

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

БУСТ


ОВЕН БУСТ2

Блок управления симисторами и тиристорами



ТУ 4389-003-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

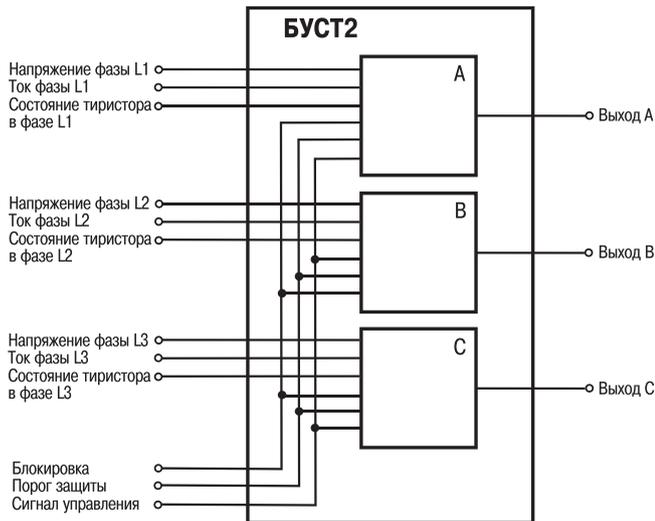

Каждый канал управления состоит из устройства контроля перехода напряжения фазы через ноль, устройства контроля состояния тиристора, устройства контроля тока фазы, устройства обработки сигнала, формирователя импульсов однополярного тока управления.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Для управления симисторами или тиристорами, работающими с активной или активно-индуктивной нагрузкой: нагревательными элементами печей, инфракрасными лампами, трансформаторами, двигателями и др.

- Автоматическое регулирование мощности активной нагрузки с помощью сигналов управления 0(4)...20 мА, 0...10 В, 0...1 В, поступающих от регулятора.
- Ручное регулирование мощности с помощью встроенного потенциометра.
- Управление нагрузкой, включенной «звездой» и «треугольником».
- Управление активной и активно-индуктивной нагрузкой ($\cos \varphi > 0,4$).
- Управление мощными симисторами и тиристорами с токами управления до 1,5 А.
- Два метода управления симисторами или тиристорами, в зависимости от инерционности нагрузки и уровня помех в сети.
- Защита силовых тиристоров или симисторов при возникновении аварийных ситуаций: от короткого замыкания или превышения номинального тока в нагрузке (с использованием внешних датчиков тока).
- Переключение режимов:
 - Плавный выход на заданный уровень мощности для предотвращения резких перегрузок питающей сети или защиты нагревателей.
 - Мгновенный выход на заданный уровень мощности для управления низко-инерционными нагрузками.
- Светодиодная индикация уровня мощности (10 уровней от 0 до 100 %).
- Возможность внешней блокировки управления нагрузкой.
- Работа с одно-, двух- и трехфазной нагрузкой.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Управление активными и активно-индуктивными нагрузками.
- Управление нагрузками, включенными по схемам «звезда с нейтралью», «звезда без нейтрали», «разомкнутый треугольник», «замкнутый треугольник».
- Возможность управления симисторами и тиристорами с токами управления до 1,5 А.
- Улучшенная помехоустойчивость. Приборы новой линейки соответствуют ГОСТ Р 51522 по устойчивости к помехам. Критерий качества функционирования А.
- Встроенные потенциометры для ручного управления.
- Монтаж на DIN-рейку.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

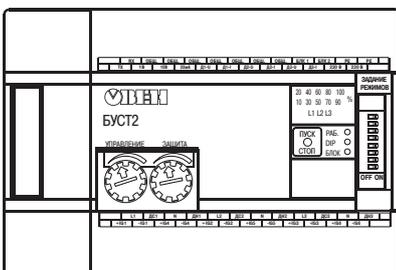


Разряд DIP-переключателя	Наименование функции	Режим работы при положении DIP-переключателя	
		<OFF>	<ON>
1	способ управления работой блока	местное	удаленное
2	метод управления мощностью в нагрузке	целочисленный	фазовый
3	максимальная скорость изменения выходной величины	20...25% от шкалы выходного сигнала в 1 сек	1000...1200% от шкалы выходного сигнала в 1 сек
4	схема включения нагрузки	схема типа 2	схема типа 1
5	диапазон (шкала) вторичного сигнала от датчиков тока	0...20 мА	0...1 В
6	скважность импульсов тока для управления тиристорами	5,5	2,2
7	вид входного сигнала управления	ток	напряжение
8	диапазон (шкала) для входного сигнала управления	0...10 В (4...20 мА)	0...1 В (0...20 мА)

ВЫБОР МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ


Выбор метода управления в зависимости от инерционности нагрузки

Для регулирования мощности на нагрузке прибор позволяет формировать управляющие тиристорами или симисторами сигналы двумя методами: фазовым или по числу полупериодов. Выбор метода управления зависит от инерционности и характера нагрузки.

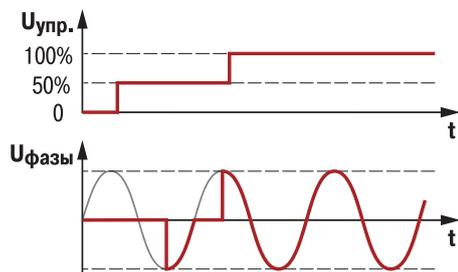

Фазовый метод управления

При фазовом методе в зависимости от величины сигнала на входе БУСТ2 меняется угол открытия симистора или тиристора. Прибор обеспечивает 256 уровней изменения угла открытия полупроводников на один полупериод, что позволяет плавно изменять напряжение на нагрузке. Фазовый метод используется для управления малоинерционными объектами, быстро реагирующими на изменение напряжения на нагревателе, а также при управлении освещением. Однако такой метод управления не может защитить питающую сеть от помех, так как переключение полупроводниковых элементов происходит не при нулевом значении сетевого напряжения.

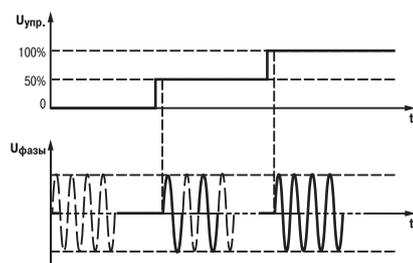

Метод, при котором управляющий сигнал определяет число пропускаемых в нагрузку целых полупериодов, от 0 до 256

Метод управления по числу полупериодов позволяет значительно уменьшить уровень помех в электросети за счет включения и отключения нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через нуль. Однако период следования управляющих сигналов с БУСТ2 составляет 256 целых полупериодов колебаний сетевого напряжения, или 2,56 с, поэтому этот метод применим только для инерционных нагрузок. Количество полупериодов на выходе БУСТ2, а значит мощность на нагрузке, зависит от величины сигнала на входе БУСТ2: при максимальном уровне сигнала (100 %) на нагрузку подаются все 256 полупериодов, при 50 % — 128, при минимальном уровне полупроводниковые элементы закрыты и на нагрузку напряжение не поступает.

Защита симисторов и тиристоров. Аварийное отключение

БУСТ2 может осуществить защитное отключение нагрузки (если задействована данная функция) при превышении установленной при помощи регулятора «Защита» величины тока в силовых цепях. Ко входу устройства контроля тока подключается выход датчика тока нагрузки соответствующей фазы. Сигнал на потенциальных входах защиты по току должен находиться в диапазоне 0...1 В постоянного или переменного тока. На токовых входах защиты по току сигнал должен находиться в диапазоне 0(4)...20 мА постоянного или переменного тока. При превышении порога защиты, задаваемого регулятором «Защита», блок переходит в режим «Авария».

Режим выхода на уставку

Прибор может обеспечивать либо плавный выход на заданный уровень мощности, либо мгновенный при включении питания или скачкообразном изменении управляющего сигнала. Плавный выход не вызывает резких перегрузок питающей сети при значительных мощностях нагрузки. Время выхода на максимальный уровень составляет примерно 5 секунд.

Управляющий сигнал для регулирования мощности активной нагрузки

БУСТ2 может применяться для автоматического регулирования мощности нагрузки. Для этого на управляющий вход БУСТ2 подают выходной сигнал регулятора (например, ТРМ101):

- напряжения 0...10 В, 0...1 В;
- тока 0...20 мА, 4...20 мА.

С помощью БУСТ2 можно вручную управлять симисторами или тиристорами. Для этого предназначен встроенный потенциометр.

Выходы. Управление нагрузкой

Выходным устройством каждого канала является импульсный трансформатор с двумя вторичными обмотками. Это позволяет подключать к каждому каналу прибора либо симистор, либо два встречно включенных тиристора с током управления в импульсном режиме до 1,5 А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Напряжение питания	220 В
Частота	50 Гц
Допустимое отклонение напряжения питания от номинала	-15...+10%
Потребляемая мощность, не более	4 ВА
Входы	
Входы управления/входное сопротивление	0...1 В/47 кОм, 0...10 В/47 кОм, 0...20 мА/50 Ом, 4...20 мА/50 Ом
Напряжение низкого уровня на входе «Блокировка»	0...0,4 В
Напряжение высокого уровня на входе «Блокировка»	2,4...5 В
Выходы	
Импульсный ток управления, не менее	0,5 либо 1,5, в зависимости от настроек блока А
Характеристики регулятора	
Метод управления тиристорами или симисторами	фазовый или по числу полупериодов
Число используемых фаз	1...3
Схемы включения нагрузки	звезда с нейтралью; звезда без нейтрали; замкнутый треугольник; разомкнутый треугольник
Допустимые характеристики нагрузки	резистивная, резистивно-индуктивная ($\cos \varphi > 0,4$)
Характеристики корпуса	
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры корпуса	(140x94x75)±1 мм
Масса блока, не более	1 кг
Рабочие температуры	-20...+50 °С

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +5...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – не более 85 %.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

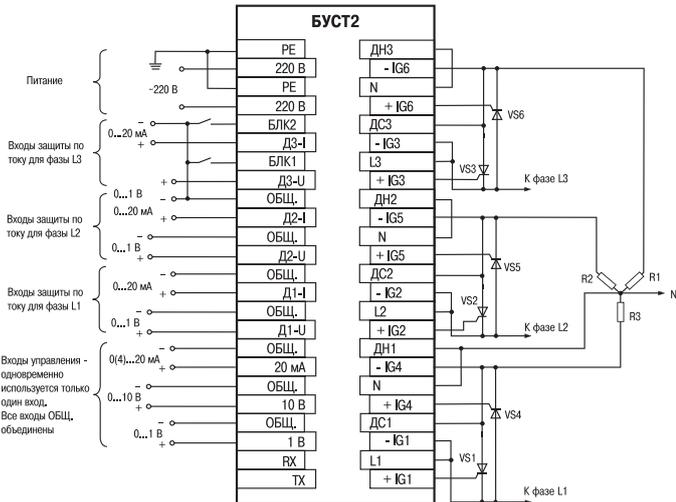


Схема соединения для типа подключения нагрузки «звезда с нейтралью»

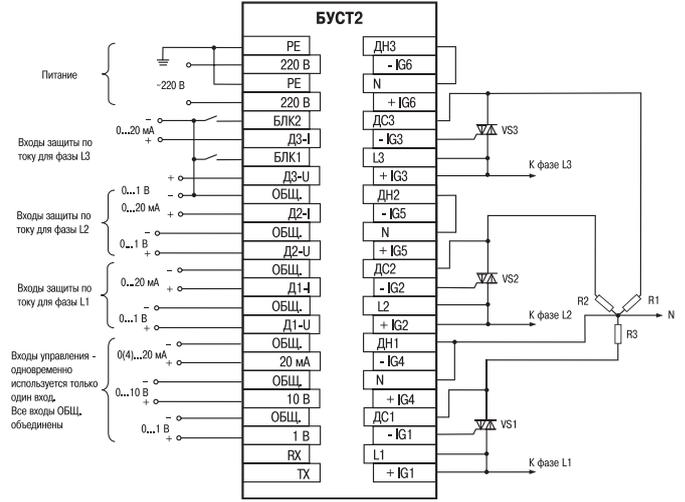


Схема соединения для типа подключения нагрузки «звезда с нейтралью и симисторами»

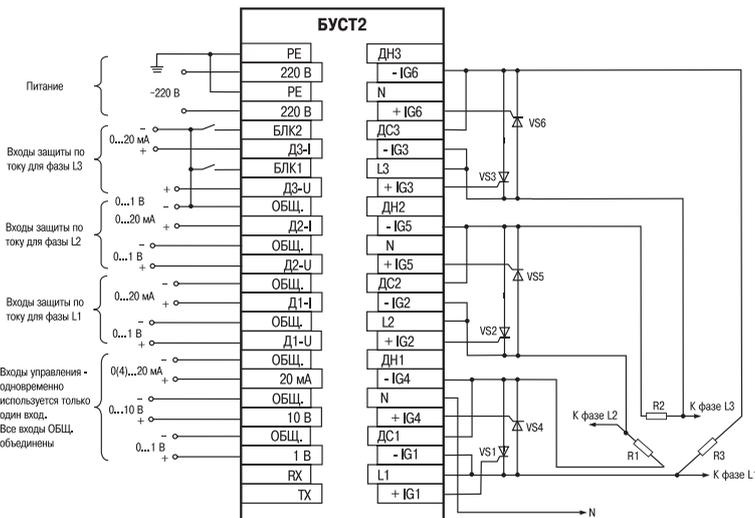


Схема соединения для типа подключения нагрузки «разомкнутый треугольник»

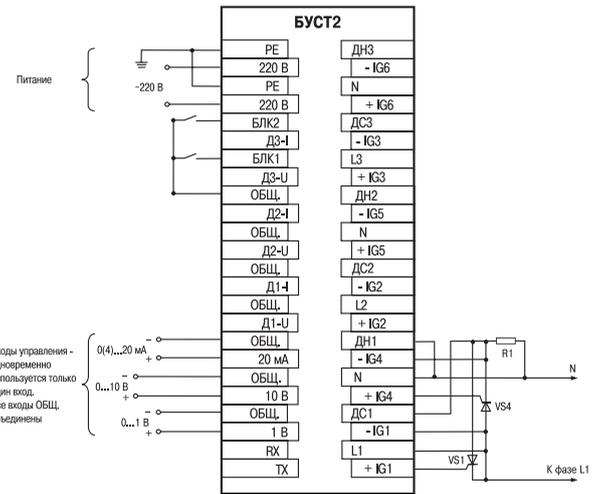


Схема соединения для типа подключения нагрузки «одна фаза, 220 В»

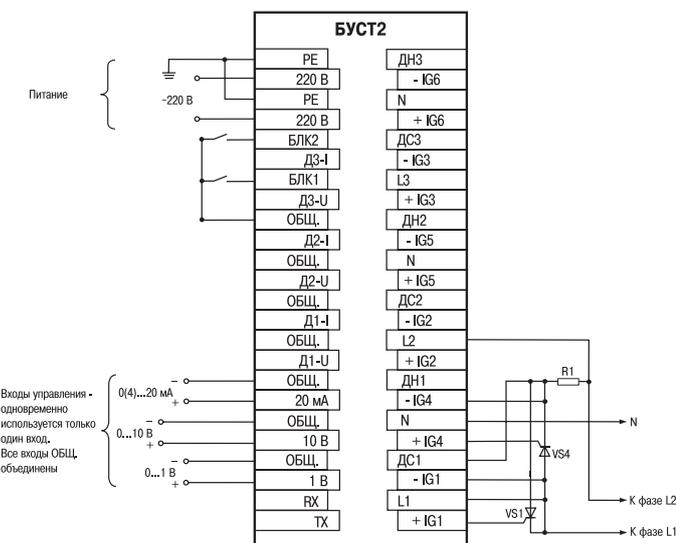


Схема соединения для типа подключения нагрузки «одна фаза, 380 В»

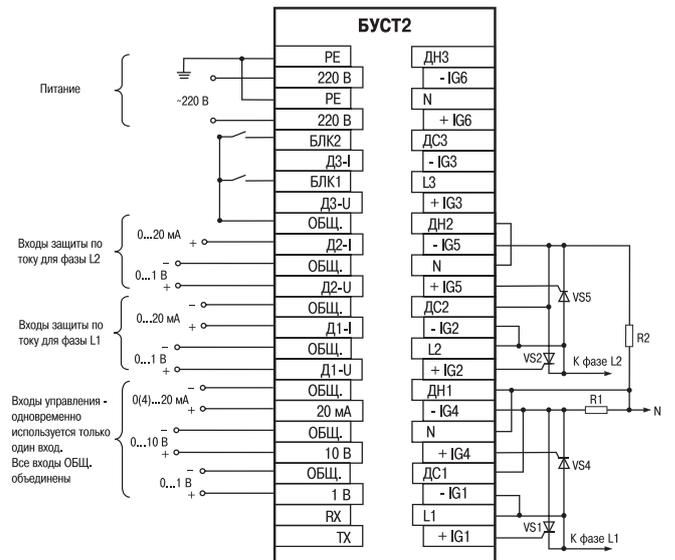


Схема соединения для типа подключения нагрузки «две фазы, 220 В»

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

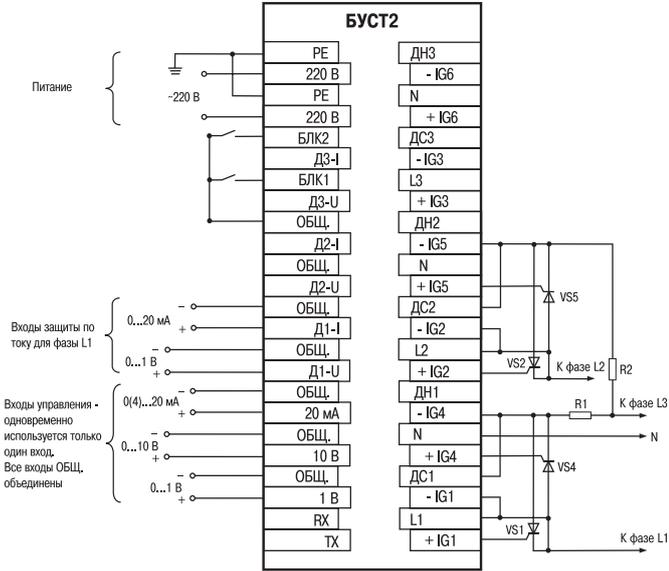


Схема соединения для типа подключения нагрузки «две фазы, 380 В»

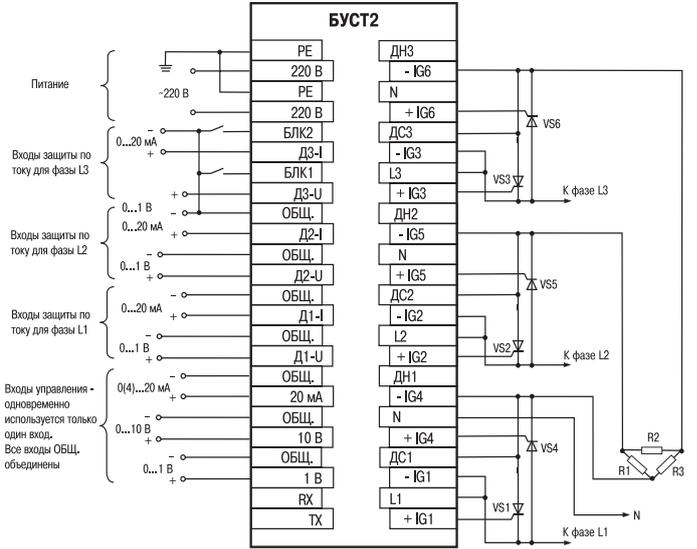


Схема соединения для типа подключения нагрузки «звезда без нейтрали»

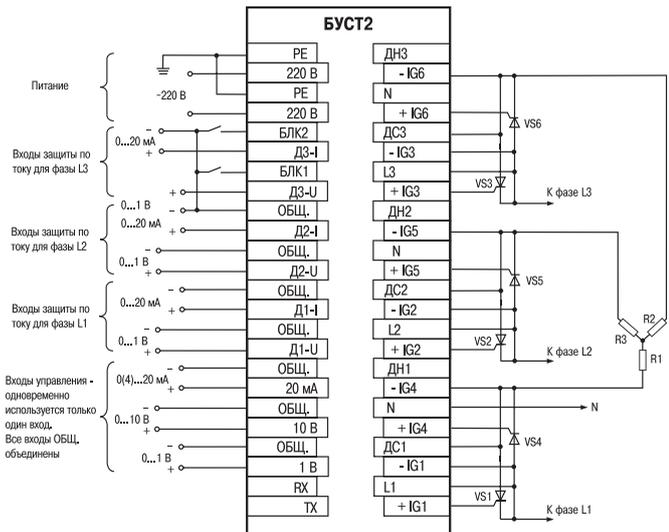


Схема соединения для типа подключения нагрузки «замкнутый треугольник»

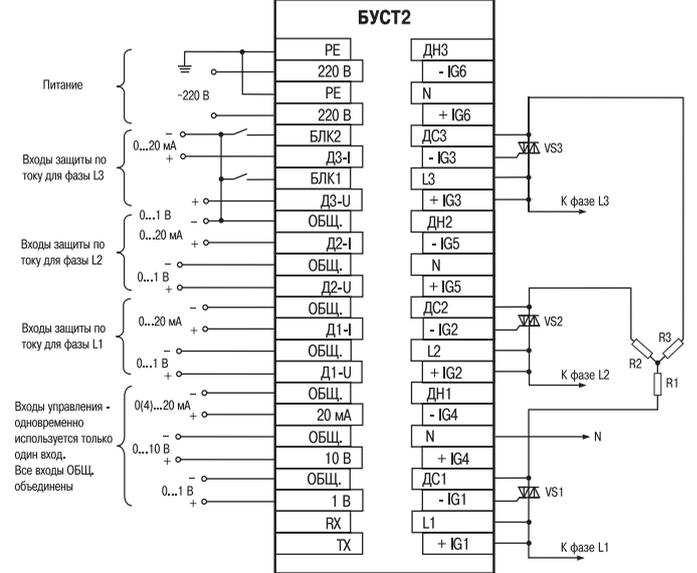


Схема соединения для типа подключения нагрузки «звезда без нейтрали» с симисторами

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор БУСТ2.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

БУСТ2

ОВЕН БКСТ1

Блок коммутации силовых симисторов и тиристоров



ТУ 4217-006-46526536-2007
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Максимальное время переключения (время с момента подачи сигнала управления до коммутации всех выходных элементов)	25 мс
Постоянное напряжение, подаваемое на входы блока:	6...30 В
Вход 6...30 В	5,5...6,5 В
Вход «Т»	
Максимальный ток во входной цепи	50 мА
Электрическая прочность изоляции между входом и любым из выходов, не менее	2 кВ
Электрическая прочность изоляции между выходами, не менее	2 кВ
Напряжение в коммутируемой цепи	110...380 В
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры блока	72x90x58 мм
Масса блока, не более	0,25 кг

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: 0...+70 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) – не более 80 %.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ ОВЕН, С КОТОРЫМИ РАБОТАЕТ БКСТ1

Блок функционирует под управлением следующих приборов ОВЕН:

- в варианте исполнения выхода типа «Т»: ТРМ201, ТРМ202, ТРМ101, ТРМ210, ТРМ138, ТРМ148, ТРМ138В, ТРМ 151, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12, МВУ8, МР1, МДВВ, ТРМ251;
- в варианте исполнения выхода типа «К» или «Р»: ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ101, ТРМ210, ТРМ501, ТРМ502, УКТ38, ТРМ138, ТРМ148, ТРМ151, МПР51, ТРМ133, ТРМ974, ТРМ961, УТ1-РiС, УТ24, СИ8, САУ-М2, САУ-М6, САУ-М7Е, САУ-МП, ПКП1, ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154, МВУ8, МР1, МДВВ, ТРМ251.

Управление блоком возможно управляющими системами других производителей при соответствующих входах БКСТ1 параметрах управления.

Блок БКСТ1 преобразует выходной сигнал регулятора для управления симисторами или тиристорами, работающими с активной нагрузкой (главным образом, ТЭНами). Предназначен для совместной работы с приборами ОВЕН, имеющими выходы «К», «Р», «Т» (или другими управляющими системами с аналогичными параметрами). Позволяет регулятору, не имеющему выхода «С3», управлять трехфазной нагрузкой.

- Преобразование управляющего сигнала от регулятора (например: ТРМ251, ТРМ202, ТРМ101 и т.п.) в сигнал управления внешними силовыми симисторами или тиристорами.
- Работа с различными выходными сигналами регуляторов:
 - 6...30 В (выход «К» или «Р» регулятора ОВЕН с внешним источником питания);
 - 5,0...6,5 В (выход «Т» регулятора ОВЕН).
- Обеспечивает управление методом ШИМ.
- Коммутация активной нагрузки (например, ТЭНов) при помощи внешних тиристоров или симисторов:
 - в трехфазной цепи, нагрузка включается по схеме «звезда» или «треугольник»;
 - в однофазной цепи.
- Контроль перехода напряжения через ноль.
- Защита силовых тиристоров или симисторов от импульсных помех.
- Встроенные согласующие резисторы.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМИСТОРЫ И ТИРИСТОРЫ

Название	Выходной ток, А	Название	Выходной ток, А
Зарубежные симисторы		Отечественные симисторы	
ВТА204-800В	4	ТС152-100	100
ВТ134-600D	4	ТС152-125	125
ВТА208-800В	8	ТС152-160	160
ВТ137-600D	8	Зарубежные тиристоры	
МАС210	10	ВТ258-800R	8
ВТА212-800В	12	ВТ151S-800R	12
ВТА216-800В	16	25TTS-12	16
ВТВ24-600BRG	24	ВТ152B-800R	20
ВТА140-600	25	ВТ145-800R	25
ВТА225-800В	25	IRKT105/10	105
ВТА41-600	40	IRKT162/12	160
5STP03x6500	350	IRKT250/08	250
5STB12N8500	1200	MC0500-12io1	880
5STB18U6500	1580	Отечественные тиристоры	
5STPM6500	1800	T106	12
5STB18N4200	1920	T112	16
5STB24Q2800	2630	T122	32
5STP34N5200	3600	T132	63
5STP38Q4200	4275	T123	320
5STP45N2800	5080	T143	800
5STP50Q1800	6100	T573	2000

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Прибор БКСТ1.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ


БКСТ1

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схемы подключения БКСТ1 к управляющему выходу приборов ОВЕН

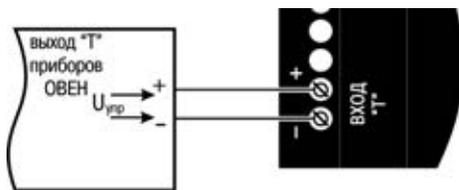


подключение к выходу «Т»

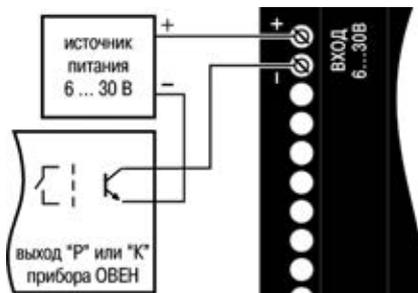


подключение к выходу «К» или «Р»

Схемы подключения трехфазной нагрузки по схеме «звезда»

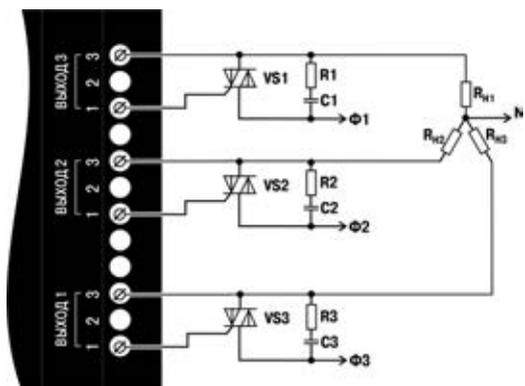


с использованием симисторов

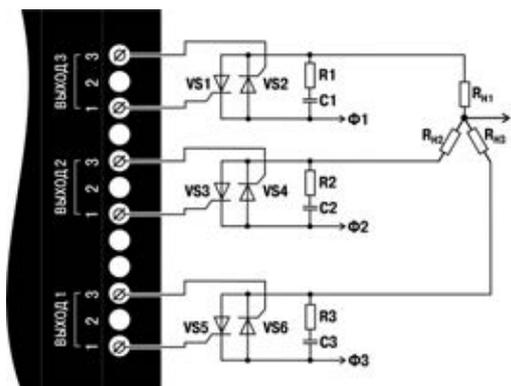


с использованием тиристоров

Схемы подключения трехфазной нагрузки по схеме «разомкнутый треугольник»

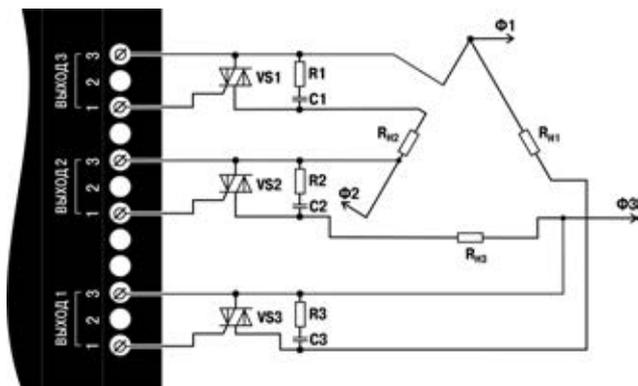


с использованием симисторов

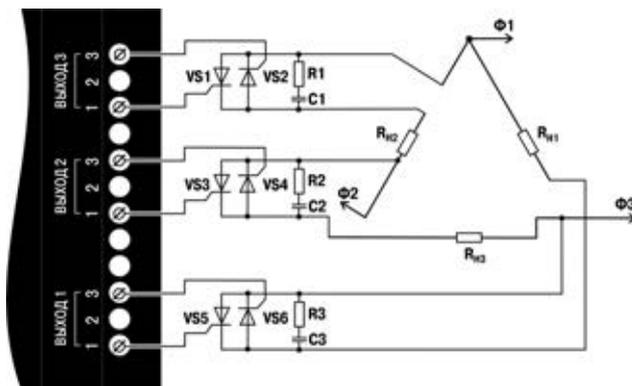


с использованием тиристоров

Схемы подключения трехфазной нагрузки по схеме «замкнутый треугольник»

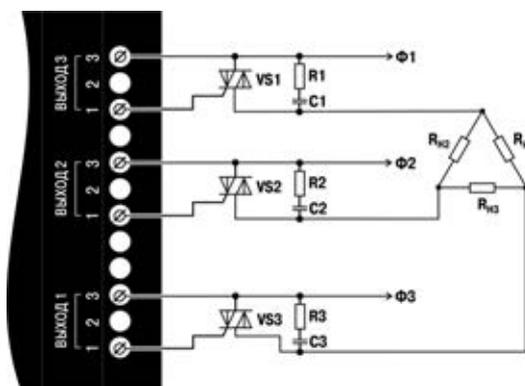

с использованием симисторов

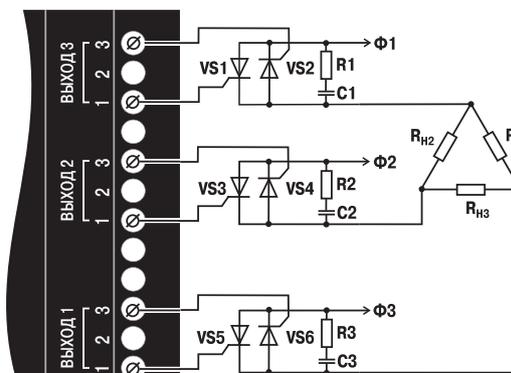

с использованием тиристоров

ОВЕН УЗОТЭ-2У

Устройство защитного отключения
трехфазного электродвигателя



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей, работающих в тяжелых производственных условиях: при перегрузках, вызванных пониженным напряжением в сети, при повышенной влажности и температуре, высокой запыленности.

Защитное отключение управляющего пускателя или контактора при возникновении следующих аварийных ситуаций:

- обрыв или перекос фазы питающей сети;
- превышение током, потребляемым электродвигателем, номинального значения;
- перегрев обмотки статора.
- блокировка пуска электродвигателя при нарушении изоляции обмотки статора в начале работы.





TU 4218-012-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА


УЗОТЭ-2У включает в себя 4 блока контроля состояния электродвигателя:

- блок контроля температуры корпуса двигателя (БКТ);
- блок контроля тока утечки обмотки статора двигателя (БКУ);
- блок контроля перекоса фаз (БКФ);
- блок контроля тока, потребляемого двигателем (БКП).

Превышение уровня сигнала в любом из каналов контроля приводит к срабатыванию выходного реле и аварийному отключению электродвигателя.

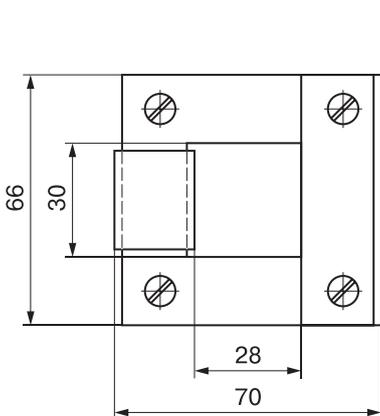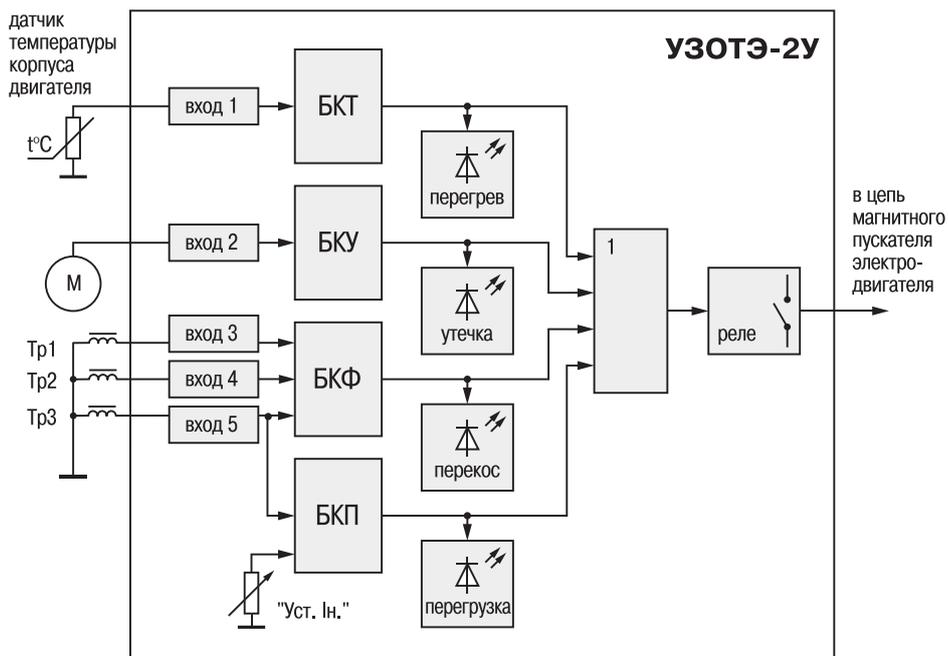

Трансформаторный датчик тока

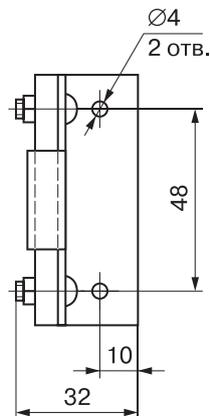

Входные датчики

Для контроля за состоянием защищаемого электродвигателя УЗОТЭ-2У ко входам прибора подключаются датчики двух типов:

- **термопреобразователь сопротивления** позисторного типа, предназначенный для контроля температуры корпуса электродвигателя (подключается ко входу 1, сигнал с которого обрабатывает БКТ);
- **трансформаторные датчики** Тр1...Тр3, служащие для формирования сигнала, пропорционального току, потребляемому электродвигателем (подключаются к входам 3-5, сигналы с которых обрабатываются БКФ и БКП).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания прибора	190...240 В
Потребляемая мощность	не более 5 Вт
Мощность защищаемого электродвигателя	1,6...160 кВт
Допустимый ток нагрузки на контактах встроенного э/м реле	1,5 (2,5) А при 220 В
Время подготовки устройства к работе	не более 10 с
Максимальная длина линии: — между устройством и датчиком температуры (при сопротивлении линии не более 5 Ом) — между устройством и трансформаторными датчиками тока	не более 300 м не более 15 м
Температура защитного отключения электродвигателя	80...90 °С
Время срабатывания устройства: — при обрыве фазы — при перегрузке по току в 1,5 раза — при перегрузке по току в 4 раза	4...12 с 30...60 с 8...24 с
Тип корпуса	настенный Н
Габаритные размеры корпуса	105x130x65 мм
Степень защиты корпуса	IP44

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

4 светодиодных индикатора, расположенных на лицевой панели прибора, включаются при возникновении аварийной ситуации в соответствующем канале контроля:


- ПЕРЕГРЕВ
- УТЕЧКА
- ПЕРЕКОС ФАЗ
- ПЕРЕГРУЗКА

Здесь же расположена ручка потенциометра «УСТ.Ин», служащая для установки заданного значения номинального тока, потребляемого двигателем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +5...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – 30...80 %.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

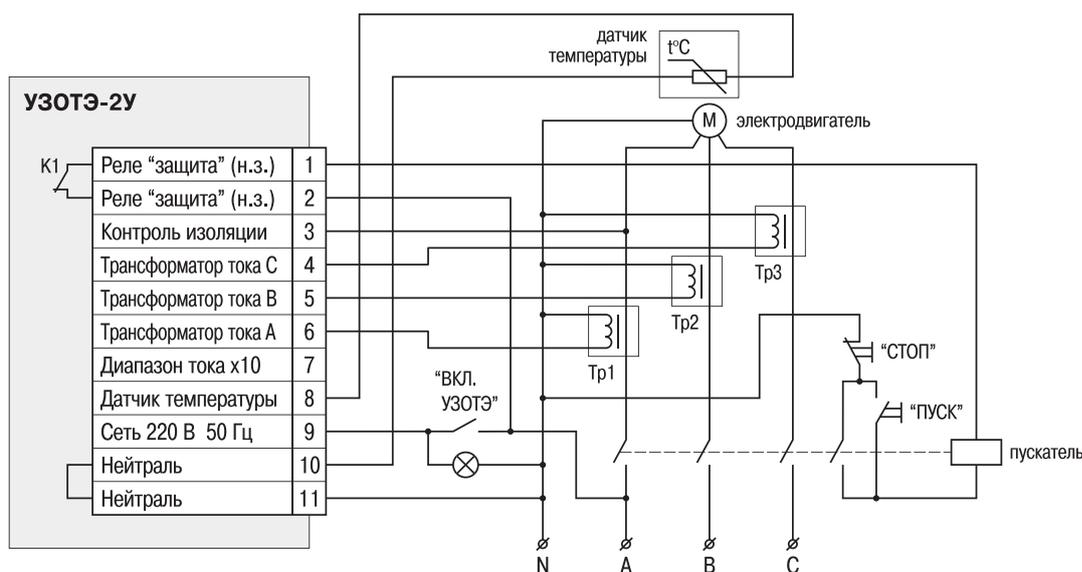

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов Н
- Трансформаторный датчик тока (3 шт.)
- Термопреобразователь сопротивления

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

УЗОТЭ-2У

ОВЕН БГР

Блок гальванической развязки



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для защиты приборов, контроллеров, датчиков, работающих в сети 24 В постоянного напряжения.

- Защита оборудования от помех и аварийных ситуаций.
- Гальваническая развязка входов/выходов приборов, контроллеров, датчиков от постоянного питающего напряжения.
- Расширенный климатический диапазон.
- 2 или 4 гальванически развязанных выходных канала.




ТУ 4345-007-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Входное напряжение, В постоянного тока	24 В ± 10 %
Количество каналов выходного напряжения	2 или 4
Потребляемая мощность, не более БГР2-24/24 БГР4-24/24	3 Вт 6 Вт
Выходное напряжение канала	$U_{\text{ВХ}}$ +10% -15%
Номинальное выходное напряжение канала, постоянного тока	24 В
Максимальный ток нагрузки выходного канала	40 мА
Максимальная электрическая прочность изоляции: – вход – выход (действующее значение) – выход – выход (действующее значение)	1 кВ 1 кВ
Корпус	Д2
Габаритные размеры корпуса	36×90×58 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP20
Масса блока, не более	0,11 кг

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

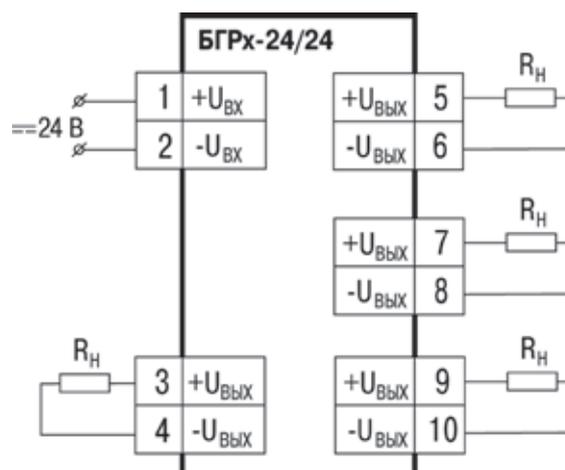

Внимание!

Для БГР2-24/24 выходное напряжение снимается с клемм 5-6 (ВЫХОД2) и 9-10 (ВЫХОД4).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: -20...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – не более 80 %.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Число выходных каналов:

- 2 – 2 канала
- 4 – 4 канала

БГРХ-24/24

ОВЕН МНС1

Монитор напряжения сети



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Для защитного отключения электрооборудования, в частности, электродвигателей компрессоров холодильных агрегатов, при возникновении аварийных ситуаций.

- Защитное отключение электрооборудования в следующих ситуациях:
 - неправильное чередование фаз в трехфазной сети;
 - отсутствие одной или двух фаз в трехфазной сети;
 - слипание фаз;
 - выход напряжения питающей сети за заданные пределы;
 - перегрев обмотки электродвигателя.
- Автоматический запуск электрооборудования после устранения аварии.
- Установка времени задержки включения.



TU 4218-013-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

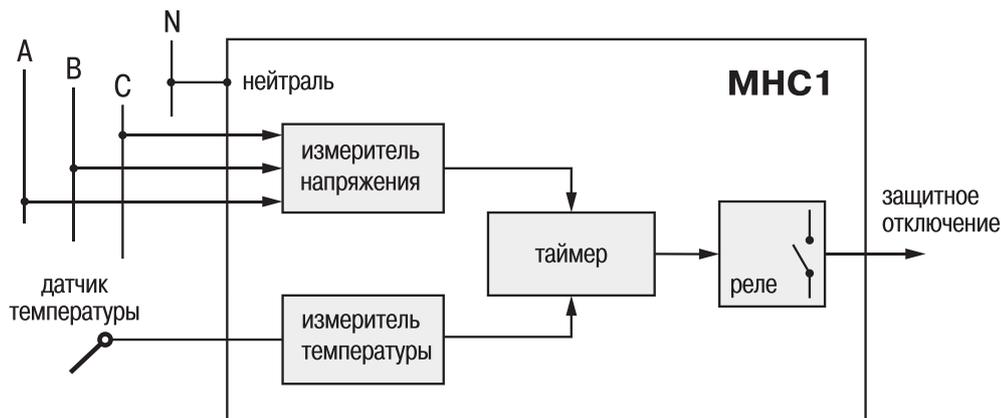

Контроль напряжения в сети

МНС1 может контролировать напряжение как в однофазной (220 В 50 Гц), так и в трехфазной (220/380 В 50 Гц) сети с нулевым проводом.

Для контроля напряжения пользователем устанавливается номинальное напряжение сети, зона допустимого отклонения, время задержки срабатывания аварийного отключения электродвигателя и время задержки его включения. При выходе значения напряжения за допустимые пределы МНС1 по истечении заданного времени осуществляет защитное отключение электродвигателя и сигнализирует о возникновении аварийной ситуации. При возврате значения напряжения в допустимые пределы по истечении заданного времени включения МНС1 осуществляет пуск электродвигателя.

При включении напряжения в трехфазной сети в паузу перед запуском, при неправильном чередовании, «слипании» фаз или обрыве фазы МНС1 осуществляет немедленное защитное отключение электрооборудования.

Контроль температуры обмотки двигателя

Контроль температуры осуществляется по сигналам внешнего датчика позисторного типа, установленного на объекте (например, в обмотке статора защищаемого электродвигателя). Параметры срабатывания

и отпущения защиты по температуре вводятся пользователем в прибор при программировании.

При превышении заданной температуры срабатывания термозащиты МНС1 осуществляет немедленное отключение электродвигателя и сигнализирует о возникновении аварийной ситуации.

Повторный пуск электродвигателя может осуществляться по выбору пользователя в автоматическом или ручном режиме. В автоматическом режиме МНС1 формирует команду пуска электродвигателя при снижении температуры до значения, находящегося ниже точки отпущения термозащиты. Пуск происходит по истечении заданного времени включения. В ручном режиме повторный запуск двигателя осуществляется оператором. При необходимости канал защиты по температуре в МНС1 может быть отключен.

Программирование

Перед началом работы необходимо задать параметры работы прибора. Заданные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и остаются неизменными при выключении питания. Программирование прибора осуществляется с помощью кнопки  на передней панели.

Переход от процедуры к процедуре программирования осуществляется переключением переключателей внутри прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания	160...280 В 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 15 ВА
Допуст. диапазон значений сопротивления позисторного датчика температуры	0,8...15 кОм
Заданное время задержки включения реле после аварии	3; 6 или 9 мин
Заданная зона допустимого отклонения контролируемого напряжения сети	-12...+12 % Уном. или -12...+20 % Уном.
Заданное время задержки срабатывания защитного отключения	2,5; 5 или 7,5 с
Тип корпуса	Д (DIN-реечный)
Габаритные размеры	72x88x54 мм
Степень защиты корпуса	IP20 со стороны передней панели

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Заводская установка
Номинальное контролируемое напряжение	220 В ± 2 %
Тип контролируемой сети	трехфазная или однофазная
Режим работы защиты по температуре	отключено
Точка срабатывания термозащиты	4,5 кОм ± 5 %
Точка отпускания термозащиты	2,5 кОм ± 5 %
Время срабатывания защиты при перегрузке	5 с ± 5 %
Время задержки включения реле при перегрузке, $t_{\text{вкл.}} \cdot U$	6 мин. ± 5 %
Ширина зоны гистерезиса	4 % от 220 В
Время задержки включения реле после перегрева, $t_{\text{вкл.}} \cdot T^{\circ}$	6 мин. ± 5 %

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

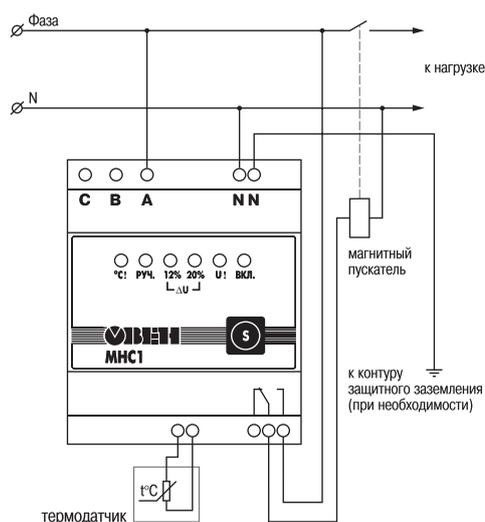


Схема подключения монитора при работе в однофазной сети

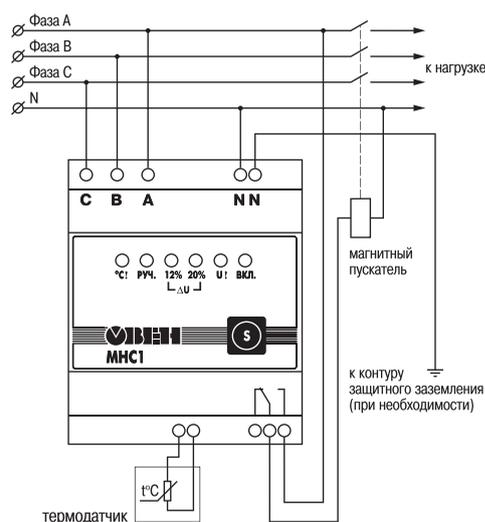


Схема подключения монитора при работе в трехфазной сети

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – 30...80 %.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор МНС1.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МНС1


ОВЕН БСФ

Блоки сетевых фильтров




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Импульсная помеха




до
блока сетевого фильтра БСФ




после
блока сетевого фильтра БСФ

Высокочастотная помеха



до
блока сетевого фильтра БСФ



после
блока сетевого фильтра БСФ

Защита от импульсных помех

Импульсные помехи – кратковременные (1 нс...1 мс) выбросы напряжения в сети амплитудой выше номинального напряжения. ОВЕН БСФ эффективно ослабляет импульсные помехи от природных и техногенных источников:

- ударов молний вблизи кабелей или линий электропередачи (могут причинить вред на расстоянии до 20 км);
- коммутационных процессов при включении/отключении мощной сетевой нагрузки;
- выбросов тока при полном включении/выключении напряжения в сети, аварии на подстанциях.

Защита от высокочастотных (ВЧ) помех

Высокочастотные помехи – неопределенные по времени и амплитуде сигналы в диапазоне 100 кГц...30 МГц, которые искажают параметры входного напряжения (220 В/50 Гц).

- ОВЕН БСФ эффективно подавляет ВЧ-помехи от следующих источников:
- импульсных блоков питания (бытовая электронная техника, промышленные и медицинские аппараты и др.);
 - цепей нелинейных преобразователей мощности (преобразователи переменного и постоянного напряжения);
 - мощных двигателей, аккумуляторов, генераторов, сварочных аппаратов, реле, газоразрядных ламп и т. п.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для защиты автомата от импульсных и высокочастотных помех.

ОВЕН БСФ-Д2-0,6 –

корпус 36×90×58 мм, максимальный ток нагрузки 0,6 А

ОВЕН БСФ-Д3-1,2 –

корпус 54×90×58 мм, максимальный ток нагрузки 1,2 А

- Защита электрооборудования от действия помех, проникающих из сети.
- Защита сети от эмиссии помех подключенного работающего электрооборудования.
- Ослабление импульсных помех.

Подавление высокочастотных помех.



ТУ 4345-006-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Входное напряжение переменного тока	176...264 В
Частота входного напряжения	50 Гц
Падение напряжения на фильтре блока	≤ 0,3 В
Максимальный ток нагрузки:	– БСФ-Д2-0,6 0,6 А – БСФ-Д3-1,2 1,2 А
Рабочий диапазон температур	–20 ...+50 °С
Электрическая прочность изоляции:	– вход – корпус (действующее значение) 3 кВ – выход – корпус (действующее значение) 3 кВ
Тип и габаритные размеры корпуса:	– БСФ-Д2-0,6 Д2, 36×90×58 мм – БСФ-Д3-1,2 Д3, 54×90×58 мм
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)	IP20
Характеристики ослабления и подавления помех	
Ослабление импульсных помех:	
– 5/50 нс	до 10 раз
– 1/50 мкс	до 4 раз
Подавление ВЧ-помех (вносимое затухание):	
– 100 кГц	на 30 дБ
– 1 МГц	на 40 дБ
– 10 МГц	на 40 дБ
– 30 МГц	на 30 дБ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: –20...+70 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) – не более 80 %.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

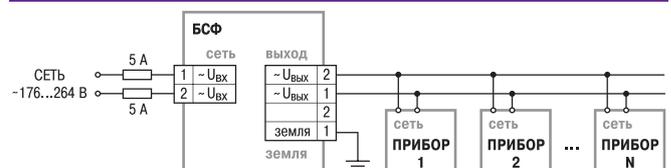

Количество подключенных к БСФ приборов или блоков должно соответствовать максимальному току нагрузки:

- 0,6 А для БСФ-Д2-0,6
- 1,2 А для БСФ-Д3-1,2

Не допускается параллельная работа блоков сетевого фильтра

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

БСФ-Д2-0,6
БСФ-Д3-1,2

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ

ОВЕН ПКП1

Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения конечных выключателей

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для работы с задвижками и затворами (в частности, на водоканалах). Прибор позволяет автоматически отключать электродвигатель при достижении задвижкой крайнего (концевого) положения.



Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:

- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию

- Автоматическая остановка электропривода при достижении задвижкой крайнего положения без применения конечных выключателей.
- Контроль положения задвижки:
 - в ПКП1Т – по времени ее перемещения и току, потребляемому электродвигателем;
 - в ПКП1И – по числу оборотов вала и периоду следования импульсов, поступающих с датчика на валу задвижки.
- Индикация текущего положения задвижки в процентах.
- Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
- Выключение управления приводом с выдачей сигнала «Авария» при заклинивании задвижек или проскальзывании механизмов электропривода.
- Сохранение информации о положении задвижки при обесточивании.
- Регистрация положения задвижки при установке модуля с токовым выходом 4...20 мА и регистрация положения задвижки и управление приводом по интерфейсу RS-485.
- Наличие интерфейса RS-485 во всех модификациях.



ТУ 4389-001-46526536-05
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

4-разрядный цифровой индикатор в режиме РАБОТА отображает:

- время, отсчитываемое таймером;
- ток, измеряемый в цепи питания привода;
- процент открытия задвижки.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ отображает значения параметров.


Четыре кнопки предназначены для программирования прибора, а три из них при работе могут выполнять функции управления приводом:



— закрыть, — открыть,



— стоп. — вход в режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

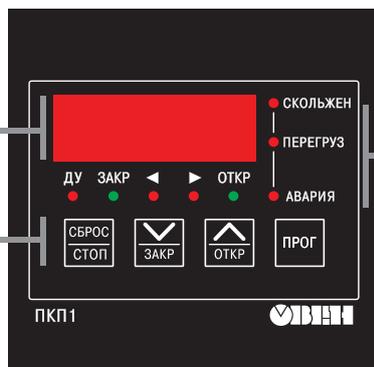

Два светодиода «ДВИЖЕНИЕ» красного цвета показывают направление перемещения задвижки. Светодиоды «ЗАКР.» и «ОТКР.» зеленого цвета показывают, что задвижка достигла конечного положения.

Индикатор «Авария» сигнализирует об аварийной блокировке управлением задвижки.

Индикатор «Перегруз» сигнализирует об аварийной ситуации «Перегрузка».

Индикатор «Скольжен» сигнализирует об аварийной ситуации «Скольжение».

Индикатор «ДУ»:


- постоянно светит – текущий режим управления – ДУ;
- постоянно погашен – текущий режим управления – РУ;
- мигает – прибор находится в режиме «Калибровка».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Напряжение питания переменного тока с частотой 47...63 Гц	от 90 до 264 В
Напряжение питания постоянного тока	от 20 до 34 В
Входы управления	
Количество входов управления	3
Минимальная длительность сигналов управления	0,1 с
Вход для трансформатора тока	
Максимально допустимый входной ток	2 А
Характеристики прибора	
Количество разрядов цифрового индикатора	4
Число способов определения конечного положения задвижки	3
Встроенные выходные реле	
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле – управления исполнительными устройствами	10 А (~220 В, cos φ >0,4)
– управления устройствами сигнализации	3 А (~120 В, cos φ >0,4), ≈28 В
Интерфейс RS-485	
Скорость обмена	от 2400 до 115200 бит/с
Длина линии связи	до 1000 м
Токовый выход	
Значение тока, соответствующее закрытому положению	4 мА
Значение тока, соответствующее открытому положению	20 мА
Длина линии связи	до 100 м
Питание токовой петли	внешнее от 10 до 30 В
Характеристики корпусов (габаритные размеры и степень защиты):	
– настенный Н	105×130×65 мм, IP44
– щитовой Щ1	96×96×70 мм, IP54*

* со стороны передней панели

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

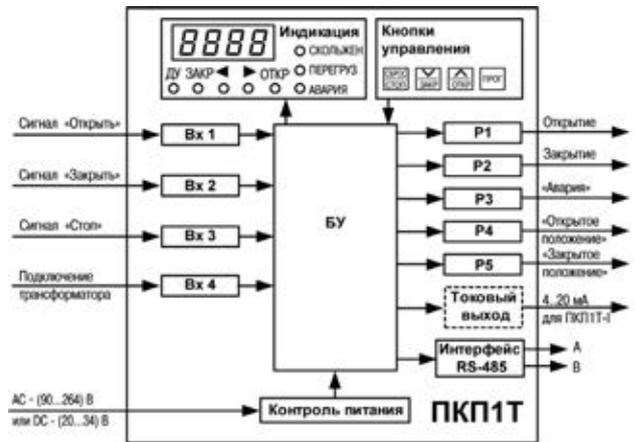

Входы для управления задвижкой и контроля ее положения

Оператор может управлять положением задвижки:

- дистанционно с пульта управления с помощью кнопок, подключаемых ко входам 1...3 прибора: «Открыть», «Закрыть», «Стоп»;
- с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели прибора.

ПКП1Т. Для контроля тока, потребляемого электроприводом задвижки, используется стандартный измерительный трансформатор тока, например, Т-0, 66-У3, подключаемый ко входу 4.



ПКП1И. Ко входу 4 подключается датчик импульсов, установленный на валу задвижки:

- геркон;
- датчик Холла;
- активный датчик (индуктивный, емкостный, оптический).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: -20...+70 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – 30...80 %.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

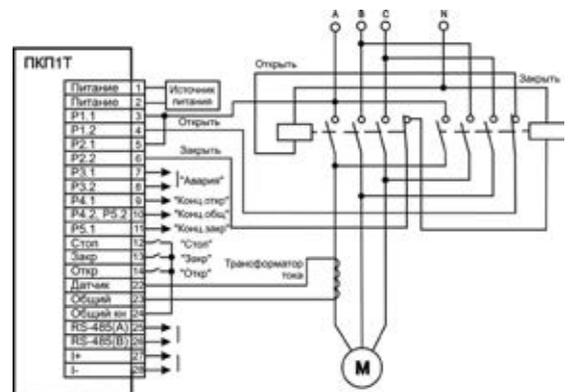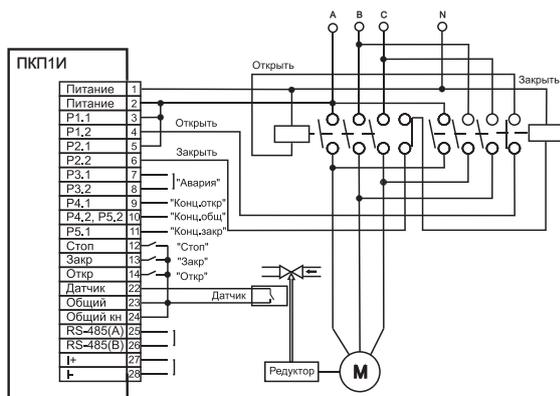

Автоматическая остановка электропривода при достижении задвижкой конечного положения

Блок управления (БУ) ПКП1 позволяет автоматически отключать электродвигатель при достижении задвижкой крайнего (концевого) положения **без применения конечных выключателей**.

ПКП1Т. При поступлении внешнего сигнала на открытие или закрытие задвижки БУ отслеживает значение силы тока с трансформатора тока и время, отсчитываемое таймером. На время пускового момента сигнал, поступающий с трансформатора, блоком управления игнорируется.

Определение конечного положения может осуществляться одним из трех способов:

- значение тока достигло заданного (параметр CurA) и время, отсчитанное таймером, находится в установленном интервале (IntL...IntH), как при закрытии, так и при открытии задвижки;
- то же при закрытии задвижки, а при открытии – по истечении заданного времени (IntC);

• при открытии и при закрытии – по истечении заданного времени. Два первых способа определения конечного положения позволяют плотно закрывать задвижку, определять открытое положение в зависимости от ее конструктивных особенностей. Третий способ позволяет управлять некоторыми типами задвижек, не допускающих механических перегрузок в конечных положениях.

ПКП1 сигнализирует о достигнутом задвижкой конечном положении, включая реле 4, если задвижка закрыта, или реле 5, если она открыта. Реле 1 или 2 при этом выключаются.

ПКП1И. Определение конечных положений происходит аналогичным образом, но БУ отслеживает значение периода следования импульсов, поступающих от датчика, и их число.

Аварийное отключение электродвигателя

Блок управления ПКП1 определяет аварийную ситуацию, при этом выключает управление приводом, включает реле «Авария» и мигание индикатора при:

- заклинивании задвижки в процессе движения;
- проскальзывании вала привода или других механизмов.

Контроль и индикация текущего положения задвижки

В начале работы ПКП1 запускает таймер, отсчитывающий время движения задвижки, и вычисляет процент ее открытия. Любой из этих двух параметров (время движения или процент открытия задвижки) можно вывести на индикатор прибора.

Выходы

ПКП1 имеет два выходных реле для управления задвижкой (реле 1 и 2), два реле для имитации конечных выключателей (реле 4 и 5) и реле 3 для аварийной сигнализации. Кроме того, в ПКП1 по желанию заказчика может быть установлен модуль, формирующий унифицированный токочный сигнал 4...20 мА, пропорциональный степени открытия задвижки.

Настройка на объекте. Программирование

Для настройки прибора на объекте задают способ определения конечных положений и временные параметры хода задвижки. Зная рабочий ток двигателя электропривода, необходимо задать параметры защитного отключения. Заданные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и остаются неизменными при выключении питания.

Программирование прибора осуществляется кнопками, расположенными на передней панели. Для предотвращения несанкционированного доступа к изменению параметров установлена защита.

Интерфейс RS-485

В ПКП1 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартным протоколам OVEN, Modbus. Интерфейс RS-485 позволяет:

- конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
- передавать в сеть текущие значения положения задвижки, а также любых программируемых параметров.

Подключение ПКП1 к ПК производится через адаптер OVEN AC3-M или AC4. При интеграции ПКП1 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.

Компания OVEN бесплатно предоставляет для ПКП1:

- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологиию.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Назначение	Тип	Диапазон	Адрес Modbus	Имя OVEN/hash	Заводские настройки	Примечание
Holding Registers (чтение/запись. Modbus: функция 0x03 / функция 0x06, 0x10)						
Группа CinP						
Длительность пускового момента	WORD 2 байта	от 100 до 30000	0x0000	intS1) 0x0EDB	2500 (мс)	в конфигураторе
					2,5 (с)	в меню прибора
						шаг – 0,1 с
Порог срабатывания защиты по току перегрузки	WORD	от 0 до 65535	0x0001	CurA1) 0xD1E4	10000 (мА)	в конфигураторе
					10 (А)	в меню прибора
Группа Cinn						
Время полного хода задвижки	WORD	от 50 до 35950	0x0002	innC1) 0x7DBE	1200 (x0,1 с)	в конфигураторе
					12,0 (x10 с)	в меню прибора
						ед. мл. р. = 0,1 с
Минимальное время	WORD	от 40 до 35340	0x0003	innL1) 0x89F0	1190 (x0,1 с)	в конфигураторе
					11,9 (x10 с)	в меню прибора
						ед. мл. р. = 0,1 с
Максимальное время	WORD	от 110 до 36000	0x0004	innH1) 0x5FED	1250 (x0,1 с)	в конфигураторе
					12,5 (x10 с)	в меню прибора
						ед. мл. р. = 0,1 с
Точность отображения времени хода задвижки2)	WORD	от 0 до 1	0x0005	Tdii1) 0x6C24	1	Задает положение десятичной точки при отображении на ЦИ времени хода задвижки: 0 – 0597 с; 1 – 597,4 с

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

продолжение

Назначение	Тип	Диапазон	Адрес Modbus	Имя OVEN/hash	Заводские настройки	Примечание
Группа ALr						
Время задержки срабатывания защитного отключения	WORD	от 100 до 25000	0x0006	intA 0xDCB9	2000 (мс)	в конфигураторе
					2 (с)	в меню прибора
						шаг – 0,1 с
Время запрета реверсивного включения	WORD	от 100 до 20000	0x0007	Intr 0x0B9A	2000 (мс)	в конфигураторе
					2 (с)	в меню прибора
						шаг – 0,1 с
Ограничение хода задвижки на открытие	WORD	от 0 до 35950	0x0008	StoP 0xBE37	0 (x0,1 с)	в конфигураторе
					0 (с)	в меню прибора
						время до полного открытия ед. мл. р. = 0,1 с. 0 – нет ограничения
Группа oPEr						
Режим дожатия в конечных положениях	WORD	от 0 до 2	0x0009	PrES* 0x2927	0	0 – с дожатием в обоих конечных положениях, 1 – с дожатием при закрытии, 2 – без дожатия
Тип управления прибором	WORD	от 0 до 7	0x000A	ConS* 0xD4CB	1	МУ / ДУ 0 – [-] / [A] 1 – [A] / [A] 2 – [A] / [B] 3 – [B] / [B] 4 – [B] / [B] 5 – [Г] / [Г] 6 – [Д] / [-] 7 – [Д] / [-] Для режимов 0, 4, 5, 6, 7 переключение МУ/ДУ запрещено
Значение, выводимое на ЦИ	WORD	от 0 до 2	0x000B	indi* 0x8CA7	0	0 – процент открытия задвижки, 1 – время от закрытия, 2 – значение тока в цепи привода
Код коэффициента трансформации	WORD	от 0 до 10	0x000C	trSC* 0x1075	0	Используется для определения значения тока в обмотке двигателя привода, зависит от характеристик трансформатора см. п. 3.2.2
Коррекция времени хода после останова задвижки	WORD	от 0 до 35535	0x000E	intP 0xA73F	100 (мс)	в конфигураторе
					0,1 (с)	в меню прибора
						Корректирует значение времени хода до/после останова (см. п. 3.2.6)
Группа Cur						
Коррекция нижней границы выходного тока (4 мА)	WORD	от 0 до 1022	0x000F	CurL 0xAB8A	0	Для прибора с токовым выходом
Коррекция верхней границы выходного тока (20 мА)	WORD	от 1 до 1023	0x0010	CurH 0x7D97	1023	Для прибора с токовым выходом
Группа rS						
Скорость обмена	WORD (2 байта)	от 0 до 8	0x0011	bPS* 0xB760	2	0 = 2,4 kbps 1 = 4,8 kbps 2 = 9,6 kbps 3 = 14,4 kbps 4 = 19,2 kbps 5 = 28,8 kbps 6 = 38,4 kbps 7 = 57,6 kbps 8 = 115,2 kbps
Длина слова данных ³⁾	WORD	от 0 до 1	0x0012	LEn* 0x523F	1	0 – 7 бит 1 – 8 бит
Четность ³⁾	WORD	от 0 до 2	0x0013	PrTY* 0xE8C4	0	0 – PARITY_NO 1 – PARITY_EVEN 2 – PARITY_ODD
Количество стоп-битов ³⁾	WORD	от 0 до 1	0x0014	Sbit* 0xB72E	0	0 – 1 стоп-бит 1 – 2 стоп-бита
Длина сетевого адреса	WORD	от 0 до 1	0x0015	A.LEn* 0x1ED2	0	0 – 8 бит 1 – 11 бит
Базовый адрес прибора	WORD	от 1 до 255/ от 1 до 2047	0x0016	Addr 0x9F62	16	Диапазон указан для протокола Modbus / OVEN
Задержка ответа от прибора по RS-485	WORD	от 0 до 45	0x0017	rS.dL* 0xCB5F	2	мс
Другие						
Установить режим управления**	WORD	от 0 до 1	0x0018	Ctrl* 0x6C93	0	1 – ДУ 0 – РУ
Установить задвижку в заданное положение	WORD	от 0 до 1000	0x0019	CSEt 0x5E09	0	ед. мл. р. = 0,1%

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

продолжение

Назначение	Тип	Диапазон	Адрес Modbus	Имя OВЕН/hash	Заводские настройки	Примечание
Input Registers (чтение, Modbus: функция 0x04)						
Общие						
Название прибора	Char[8]	Строка из 8 символов	0x0000 0x0001 0x0002 0x0003	dEv 0xD681	PKP1T-I PKP1T	– для прибора с токовым выходом – для прибора без токового выхода (латиница)
Версия ПО	Char[4]	Строка из 4 символов	0x0004 0x0005	vEr 0x2D5B	1.00	
Код сетевой ошибки	WORD	от 0 до 255	0x0006	n.Err* 0x0233	0	при последнем обращении к прибору
Оперативные						
Положение задвижки	WORD	от 0 до 1000	0x0007	dPrC 0x6815	–	Текущее положение задвижки (процент открытия), ед. мл. р. = 0,1%
Положение задвижки	WORD	от 0 до 36000	0x0008	dTME 0xF82D	–	Текущее положение задвижки, (время от закрытия), ед. мл. р. = 0,1 с
Значение тока привода	WORD	от 0 до 65530	0x0009	dcUr 0x0658	–	ед. мл. р. = 10 мА
Состояние прибора	WORD	От 0 до 0x00FF	0x000A	dStt* 0xC445	–	Битовая маска текущего состояния прибора 0 – нет события 1 – есть событие бит 0: полное закрытие бит 1: движение на закрытие бит 2: движение на открытие бит 3: полное открытие бит 4: авария привода бит 5: перегруз бит 6: проскальзывание бит 7: режим управления 1 – ДУ 0 – РУ
Команды управления (запись, Modbus: функция 0x05)						
Открыть задвижку	WORD		0x0000	CoPn 0x1C18	–	Для выполнения функций записать: – для Modbus любое значение – для OВЕН – 0x00FF
Закрыть задвижку	WORD	0x00FF	0x0001	CCLs 0x589B	–	
Остановить задвижку	WORD	0x00FF	0x0002	CStP 0xDB4C	–	
Сброс флагов аварийного состояния	WORD	0x00FF	0x0003	CECL 0x2B06	–	

¹⁾ Параметры определяются в ходе калибровки.

²⁾ вспомогательный параметр, значение 1 применяется только при $innC < 10000$.

³⁾ не поддерживаются конфигурации сетевых настроек с сочетаниями параметров:

– Len = 0, PrtY = 0, Sbit = 0;

– Len = 1, PrtY = 1, Sbit = 1;

– Len = 1, PrtY = 2, Sbit = 1.

* для протокола OВЕН параметры имеют длину 1 байт.

** ручное управление (РУ) – кнопками, расположенными на лицевой панели прибора или командами управления по интерфейсу RS-485;

дистанционное управление (ДУ) – по внешним сигналам, поступающим на входы управления.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Комплект крепежных элементов
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПКП1Х-Х.Х

Тип датчика:

Т – трансформатор тока
И – датчик импульсов

Тип корпуса:

Н – настенный, 105x130x65 мм, IP44
Щ1 – щитовой, 96x96x70 мм, IP54 со стор. передней панели

Дополнительный выход (по заказу):

I – цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4...20 мА»

ОВЕН РЗУ-420

Генератор унифицированного сигнала тока



ТУ 4381-001-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Диапазон формируемых токов контура	- Полный: 0,2...25 мА - Стандартный: 4...20 мА
Диапазон допустимых внешних напряжений питания контура	12...30 В
Диапазон напряжений питания контура, формируемый прибором	22...24 В
Максимальная основная погрешность	+/-0.1%
Форма токового сигнала в режиме функционального задания	Меандр, пила, треугольник, синусоида
Диапазон измеряемых напряжений	0,5...30 В
Входное сопротивление в режиме измерения напряжения	Не менее 50 кОм
Диапазон напряжений питания от 3-х элементов питания размера АА	3,3...4,8 В

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Прибор предназначен для задания унифицированных сигналов тока 4...20 мА в процессе испытания систем автоматики, а также для контроля величины тока.

Генератор унифицированного сигнала тока позволяет эмулировать работу аналогового выхода системы управления, а также имитировать сигнал прибора, измеряющего технологический параметр системы. Использование РЗУ-420 позволяет существенно сократить время пусконаладочных работ АСУ.

Прибор выполнен в переносном корпусе и может работать как от пальчиковых батареек, так и от внешнего сетевого адаптера на 220 В. Прибор обладает интуитивно понятным интерфейсом.

Возможности прибора:

- Диапазон задания тока: - 0...25 мА (по шкале с линейной зависимостью).
- Измерение параметров токовой петли: ток I; напряжение U.
- Работа как от внешнего источника питания, так и от встроенного.
- Прибор позволяет производить плавное задание тока с дискретностью 0,1 % шкалы и пошаговое задание тока каждые 1 мА.
- РЗУ-420 позволяет генерировать сигнал 4...20 мА в режиме функционального задания: меандр, пила, треугольник, синусоида. Переключение режима задания производится клавишей на лицевой панели прибора с постоянным отображением выбранного режима на дисплее.
- Прибор имеет индикацию обрыва токовой петли - загорается сообщение «обрыв» на ЖК-индикаторе.
- Дисплей прибора оснащен подсветкой для работы в условиях с недостаточной освещенностью.
- Максимальная основная погрешность задания/измерения: ±0,1 %.
- Корпус выполнен из ударопрочного пластика с уровнем пылевлагозащиты IP20.
- Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Допустимый диапазон температур окружающей среды
 - Рабочий 0...+50 °С
 - Хранения -40...+85 °С
- Уровень пылевлагозащиты изделия - IP20

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

РЗУ-420

ОВЕН ЭП10

Эмулятор печи



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для проведения экспериментов в процессе наладочных работ с применением терморегуляторов.


ЭП10 выступает в качестве объекта управления и представляет собой миниатюрную печь.

- Встроенный нагреватель мощностью 10 Вт.
- Встроенный измеритель температуры (термосопротивление ТСМ 50М).
- Управление включением нагрева от выходного элемента терморегулятора (э/м реле или симисторной оптопары).
- Светодиодная индикация при включении нагрева.
- Удобный корпус с прозрачной крышкой для настенного крепления или размещения на столе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания	220 В (± 10 В) переменного тока частотой 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 10 Вт
Тип встроенного измерителя температуры	ТСМ 50М
Максимальная допустимая рабочая температура	125 °С
Тип корпуса	Н1
Габаритные размеры	105x145x65 мм
Степень защиты корпуса	IP20

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

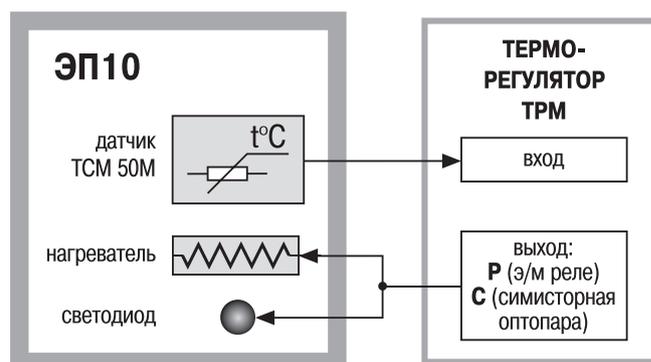

Эмулятор печи ЭП10 можно использовать как в учебных целях, так и для проведения экспериментов:

- при организации лабораторных работ в учебных заведениях;
- в составе стендов и демонстрационных макетов;
- для проверки корректности работы системы управления без подключения к реальному объекту и т. д.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: $-20 \dots +70$ °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при $+35$ °С) – 30...80 %.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

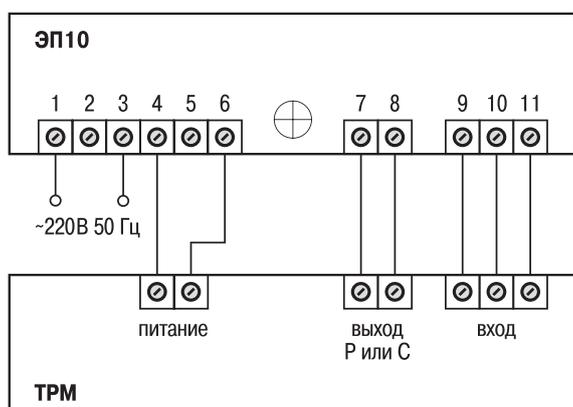


Схема подключения ЭП10 к терморегулятору

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Эмулятор печи ЭП10.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ЭП10

ОВЕН РД10


Резистивный делитель

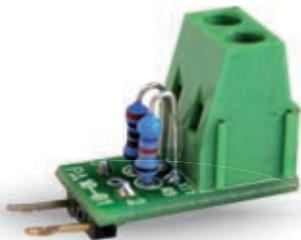

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Коэффициент деления сигнала напряжения	10:1
Входное сопротивление делителя	2,0 кОм ± 0,1%
Выходное сопротивление делителя	0,2 кОм ± 0,1%
Входной унифицированный сигнал напряжения	0...10 В
Выходной унифицированный сигнал напряжения	0...1 В
Предел основной приведенной погрешности	± 0,1%
Габаритные размеры (без учета штыревых контактов) (Д × Ш × В)	30 × 11,2 × 16 мм
Масса, не более	10 г
Средний срок службы, не менее	12 лет
Степень защиты	IP00
Гальваническая изоляция входных и выходных цепей	отсутствует

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

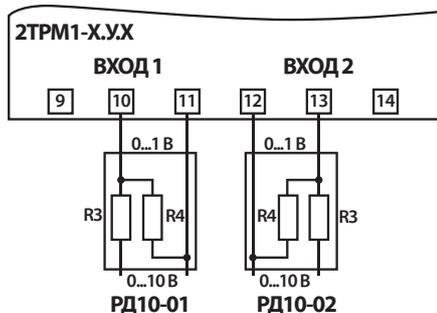

Пример подключения делителя обоих конструктивных исполнений к двухканальному измерителю-регулятору 2TRM1.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...10 В к измерительным приборам, воспринимающим унифицированный сигнал напряжения 0...1 В.

Делители могут быть использованы во вторичной аппаратуре систем автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве, диспетчеризации, телемеханических информационно-измерительных комплексах и т.д.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Конструктивное исполнение 01 предназначено для подключения унифицированного сигнала 0...10 В к:

- первому входу ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12;
- первому входу ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212;
- первому входу ТРМ151, ТРМ251;
- ТРМ101;
- ТРМ501;
- входам 5-8 ТРМ138;
- входам 1-4 ТРМ148;
- ПЛК63, ТРМ133, ТРМ133-М;
- МВА8, МВ110-2А.

Конструктивное исполнение 02 предназначено для подключения унифицированного сигнала 0...10 В к:

- второму входу 2ТРМ0, 2ТРМ1;
- второму входу ТРМ200, ТРМ202, ТРМ212;
- второму входу ТРМ151, ТРМ251;
- входам 1-4 ТРМ138;
- входам 5-8 ТРМ148.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ



РД10

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ

ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК

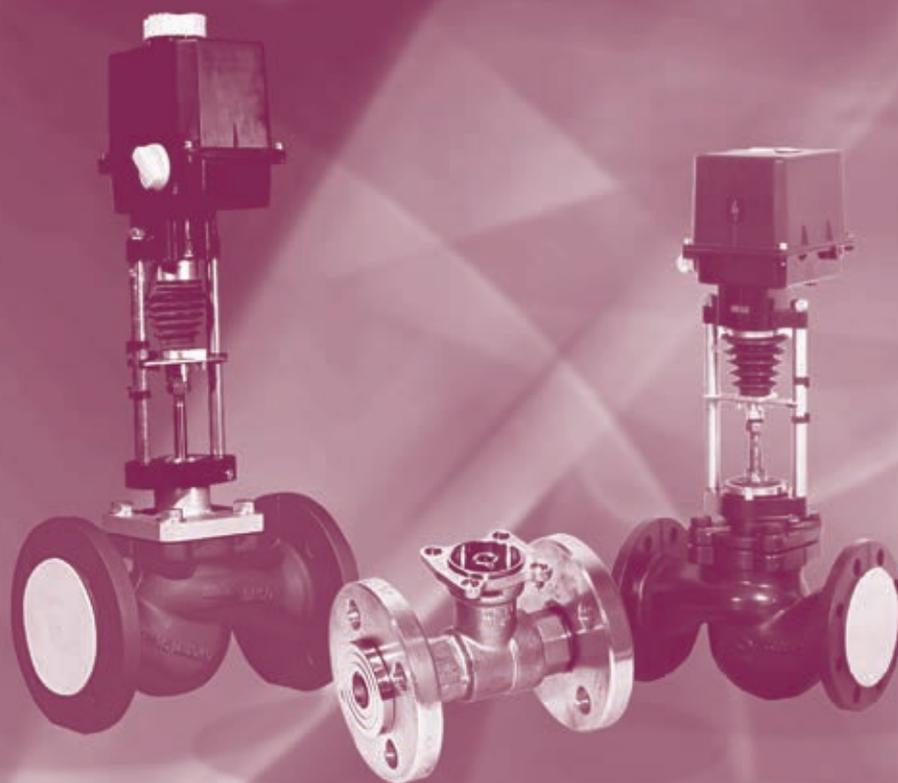

КАТАЛОГ 2016

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Автоматические запорно-регулирующие односедельные гидроклапаны (КЗР)



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При проектировании, реконструкции или ремонте действующих РТС, КТС, ЦТП, ИТП, вентиляционных систем, тепловых сетей и других смежных объектов для автоматического регулирования тепловых процессов путем изменения пропускной способности клапана. Рекомендуется для работы с ПИД-регуляторами ОВЕН ТРМ12, ТРМ148, ТРМ151, МПР51, ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133.

КЛАПАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭИМ REGADA (СЛОВАКИЯ) С РЕОСТАТНЫМ ДАТЧИКОМ

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды	Давление P _y , кгс/см²	Рабочая среда	Строительная длина, мм	Масса, кг
25ч945п Корпус – СЧ 21-40 Уплотнение в затворе – фторопласт	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25ч945п Ду15 KvX Py16 Stmini	до +150 °С	16	Жидкие или газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой	130	10
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	25ч945п Ду20 KvX Py16 Stmini				150	12
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25ч945п Ду25 KvX Py16 Stmini				160	15
	32	6,3 10 16	25ч945п Ду32 KvX Py16 ST0				190	18
	40	10 16 25 40	25ч945п Ду40 KvX Py16 ST0				200	20
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25ч945п Ду50 KvX Py16 ST0				230	22
	65	25 40 50 63 100	25ч945п Ду65 KvX Py16 ST0,1				290	34
	80	40 50 63 80 100 160	25ч945п Ду80 KvX Py16 ST0,1				310	44
	100	63 80 100 125 160 250	25ч945п Ду100 KvX Py16 ST0,1				350	67
	125	100 160 200 250 320	25ч945п Ду125 KvX Py16 ST1				400	92
25ч945нж Корпус – СЧ 21-40 Уплотнение в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25ч945нж Ду15 KvX Py16 Stmini	до +300 °С			130	10
	20	1,6 2,5 4 6,3	25ч945нж Ду20 KvX Py16 Stmini				150	12
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25ч945нж Ду25 KvX Py16 Stmini				160	15
	32	6,3 10 16	25ч945нж Ду32 KvX Py16 ST0				190	18
	40	10 16 25 40	25ч945нж Ду40 KvX Py16 ST0				200	20
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25ч945нж Ду50 KvX Py16 ST0				230	22
	65	25 40 50 63 100	25ч945нж Ду65 KvX Py16 ST0,1				290	34
	80	40 50 63 80 100 160	25ч945нж Ду80 KvX Py16 ST0,1				310	44
	100	63 80 100 125 160 250	25ч945нж Ду100 KvX Py16 ST0,1				350	67
	125	100 160 200 250 320	25ч945нж Ду125 KvX Py16 ST1				400	92
25с947нж Корпус – сталь 25Л Уплотнение в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25с947нж Ду15 KvX Py16(25;40) Stmini	до +425 °С	16 25 40		130	6
	20	1,6 2,5 4 6,3	25с947нж Ду20 KvX Py16(25;40) Stmini				150	7
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25с947нж Ду25 KvX Py16(25;40) Stmini				160	7,5
	32	6,3 10 16	25с947нж Ду32 KvX Py16(25;40) ST0				190	11
	40	10 16 25 40	25с947нж Ду40 KvX Py16(25;40) ST0				200	12
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25с947нж Ду50 KvX Py16(25;40) ST0				230	19
	65	25 40 50 63 100	25с947нж Ду65 KvX Py16(25;40) ST0,1				290	35
	80	40 50 63 80 100 160	25с947нж Ду80 KvX Py16(25;40) ST0,1				310	38
	100	63 80 100 125 160 250	25с947нж Ду100 KvX Py16(25;40) ST0,1				350	48
	125	100 160 200 250 320	25с947нж Ду125 KvX Py16(25;40) ST1				400	70
25нж947нж Корпус – сталь 12Х18Н9ТЛ Уплотнение в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25нж947нж Ду15 KvX Py16(25;40) Stmini	до +425 °С			130	6
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	25нж947нж Ду20 KvX Py16(25;40) Stmini				150	7
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25нж947нж Ду25 KvX Py16(25;40) Stmini				160	7,5
	32	6,3 10 16	25нж947нж Ду32 KvX Py16(25;40) ST0				190	11
	40	10 16 25 40	25нж947нж Ду40 KvX Py16(25;40) ST0				200	12
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25нж947нж Ду50 KvX Py16(25;40) ST0				230	19
	65	25 40 50 63 100	25нж947нж Ду65 KvX Py16(25;40) ST0,1				290	35
	80	40 50 63 80 100 160	25нж947нж Ду80 KvX Py16(25;40) ST0,1				310	38

Клапаны проходные односедельные запорно-регулирующие (КПСР)



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами путем изменения расхода рабочих сред (кроме вакуума), транспортируемых по трубопроводам различного назначения.

Клапаны поставляются в комплекте с приводами Regada (230 В) и Sauter (с управляющим сигналом 0...10 В / 4...20 мА). Серия 100 предназначена для установки в системах тепло-, водоснабжения на холодную и горячую воду или 30-процентный водный раствор этиленгликоля с температурой до 150 °С и давлением до 1,6 МПа. Серия 200 применяется для водяного и насыщенного пара температурой до 220 °С и условным давлением 1,6; 2,5; 4,0 МПа.

Рекомендуются для использования с такими приборами ОВЕН как ТРМ212-Х.УР, ТРМ212-Х.ИР, ТРМ133-И.О1, ТРМ133-У.01, ТРМ133М-РУОУОР.02, ТРМ133М-РИОИОР.02, ТРМ132М-РИОИОР.01, ТРМ132М-РУОУОР.01, ТРМ151-Х.ИР.03, ТРМ148-И и др.

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ SAUTER (УПР. СИГНАЛ 0...10 В ИЛИ 4...20 МА). СЕРИЯ 100

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КПСР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150 °С	16	Холодная и горячая вода	130	6
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				180	11
	40	10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				200	15
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				230	17
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				290	25
	80	40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				310	33
	100	63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				350	40
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				400	52

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ SAUTER (УПР. СИГНАЛ 0...10 В ИЛИ 4...20 МА). СЕРИЯ 200

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КПСР Корпус – высокопрочный чугун (ВЧ)	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	до +220 °С	25	Водяной и насыщенный пар	130	6
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				160	8
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				180	11
	40	10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				200	15
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				230	17
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				290	25
	80	40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				310	33
	100	63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				350	40
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				400	52

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ REGADA. СЕРИЯ 100

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КПСР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150 °С	16	Холодная и горячая вода	130	6
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8,5
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				180	11
	40	10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				230	17
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				290	25
	80	40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				310	33
	100	63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				350	40
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.1300-СЧ-1,6-1-150-У				400	53

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ REGADA. СЕРИЯ 200

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КПСР Корпус – высокопрочный чугун (ВЧ)	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У	до +220 °С	25	Водяной и насыщенный пар	130	6
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				160	8,5
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				180	11
	40	10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				200	13
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				230	17
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				290	25
	80	40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				310	33
	100	63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				350	40
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.1300-ВЧ-2,5-1-220-У				400	53

XXX - пропускная способность Kv

Клапаны трехходовые смесительные регулирующие (КССР)



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для смешивания двух рабочих сред, транспортируемых по трубопроводу, при линейной характеристике регулирования.

Серия 100 предназначена для установки в системах тепло-, водоснабжения на холодную и горячую воду или 30-процентный водный раствор этиленгликоля с температурой до 150 °С и давлением до 1,6 МПа.

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ С ПРИВОДОМ REGADA. СЕРИЯ 100

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КССР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КССР 1-15-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150 °С	16	Холодная и горячая вода	130	6,5
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КССР 1-20-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КССР 1-25-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8
	32	6,3 10 16	КССР 1-32-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				180	8,5
	40	10 16 25	КССР 1-40-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13
	50	10 16 25 32 40	КССР 1-50-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				230	15,5
	65	25 32 40 63	КССР 1-65-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				290	26,5
	80	40 63 100	КССР 1-80-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				310	32,5

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ С ПРИВОДОМ SAUTER (УПР. СИГНАЛ 0...10 В ИЛИ 4...20 МА). СЕРИЯ 100

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КССР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КССР 1-15-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150 °С	16	Холодная и горячая вода	130	6,5
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КССР 1-20-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КССР 1-25-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8
	32	6,3 10 16	КССР 1-32-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				180	8,5
	40	10 16 25	КССР 1-40-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13
	50	10 16 25 32 40	КССР 1-50-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				230	15,5
	65	25 32 40 63	КССР 1-65-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				290	26,5
	80	40 63 100	КССР 1-80-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				310	32,5

Шаровые краны и приводы BELIMO



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве исполнительных механизмов в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами путем изменения расхода теплоносителя или хладагента. Наиболее широко применяются в системах вентиляции, кондиционирования и отопления (HVAC).

Шаровые регулирующие краны и приводы BELIMO используются. Использование шаровых регулирующих кранов совместно с ПИД-регуляторами OVEN дает максимальную точность при поддержании температуры. Рекомендуются для использования с такими приборами OVEN как TRM12, TRM212, TRM32, TRM132M, TRM232M, TRM33, TRM133, TRM133M и др.



2-ХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Тип	DN, мм	Kvs, м³/час	Rp, дюймы	Ps, кПа	Рабочая среда	Рабочая температура				
R2015-P25-S1	15	0,25	1/2"	1600	Холодная и горячая вода (содержание гликоля не более 50 %)	-10...+120 °C*				
R2015-P4-S1		0,4								
R2015-P63-S1		0,63								
R2015-1-S1		1								
R2015-1P6-S1		1,6								
R2015-2P5-S1		2,5								
R2015-4-S1		4								
R2015-6P3-S1		6,3								
R2020-4-S2		20					4	3/4"		
R2020-6P3-S2							6,3			
R2020-8P6-S2	8,6									
R2025-6P3-S2	25	6,3	1"							
R2025-10-S2		10								
R2025-16-S2		16								
R2032-16-S3		16								
R2040-16-S3	40	16	1 1/4"							
R2040-25-S3		25	1 1/2"							
R2050-25-S4	50	25	2"							
R2050-40-S4		40								

* Температура среды ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. См. техническое описание привода.

Максимальная температура рабочей среды +100 °C для привода серии TR.

Максимальная температура рабочей среды +110 °C для приводов серий LR/NR/SR.



3-ХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Тип	DN, мм	Kvs, м³/час	Rp, дюймы	Ps, кПа	Рабочая среда	Рабочая температура				
R3015-P25-S1	15	0,25	1/2"	1600	Холодная и горячая вода (содержание гликоля не более 50 %)	-10 ...+120 °C*				
R3015-P4-S1		0,4								
R3015-P63-S1		0,63								
R3015-1-S1		1								
R3015-1P6-S1		1,6								
R3015-2P5-S1		2,5								
R3015-4-S1		4								
R3020-4-S2		20					4	3/4"		
R3020-6P3-S2							6,3			
R3025-6P3-S2							6,3			
R3025-10-S2	25	10	1"							
R3032-16-S3		16								
R3040-16-S3		16								
R3040-25-S4		25								
R3050-25-S4	50	25	2"							
R3050-40-S4		40								
R3050-58-S4		58								

* Температура среды ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. См. техническое описание привода.

Максимальная температура рабочей среды +100 °C для привода серии TR.

Максимальная температура рабочей среды +110 °C для приводов серий LR/NR/SR.

ПРИВОДЫ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ BELIMO

Проходное сечение крана / крутящий момент	Тип управления	Напряжение питания	Маркировка		
			Без доп. переключателей	С доп. переключателями	Сигнал обратной связи
DN15/2 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	TR24-3	-	-
		230 В	TR230-3	-	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	TR24-SR	-	-
DN15...25/5 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	LR24A	LR24A-S	-
		230 В	LR230A	LR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	LR24A-SR	-	2...10 В=
DN15...40/10 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	NR24A	NR24A-S	-
		230 В	NR230A	NR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	NR24A-SR	-	2...10 В=
DN15...80/ 20 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	SR24A	SR24A-S	-
		230 В	SR230A	SR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	SR24A-SR	-	2...10 В=

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПАРЫ «2-ХОДОВЫЙ КРАН/ПРИВОД»

Марка шарового крана	Тип управления	Напряжение питания	Марка привода		
			Без доп. переключателей	С доп. переключателями	Сигнал обратной связи
R2015-P25-S R2015-P4-S1 R2015-P63-S1 R2015-1-S1 R2015-1P6-S1 R2015-2P5-S1 R2015-4-S1 R2015-6P3-S1	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	TR24-3	-	-
		230 В	TR230-3	-	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	TR24-SR	-	-
R2020-4-S2 R2020-6P3-S2 R2020-8P6-S2R2025-6P3-S2 R2025-10-S2 R2025-16-S2	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	LR24A	LR24A-S	-
		230 В	LR230A	LR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	LR24A-SR	-	2...10 В=
R2032-16-S3 R2040-16-S3	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	NR24A	NR24A-S	-
		230 В	NR230A	NR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	NR24A-SR	-	2...10 В=
R2050-25-S4 R2050-40-S4	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	SR24A	SR24A-S	-
		230 В	SR230A	SR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	SR24A-SR	-	2...10 В=

Таблица подбора пары «3-ходовый кран/привод» аналогична.

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ

Клапаны соленоидные СЕМЕ (Италия)



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В сетях водо- и теплоснабжения, в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Соленоидные клапаны устанавливаются на трубопроводах и в зависимости от исполнения (нормально-закрытые или нормально-открытые) открывают или перекрывают поток рабочей среды (воздуха, чистой питьевой или технической воды) по сигналу регулятора давления, уровня и др. Рекомендуются для работы с двухпозиционными регуляторами ОБЕН ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ201, ТРМ202, САУ и др.

Марка	DN, мм	P _y , кгс/см ²	Усл. проп. способн. K _v , м ³ /ч	Температура рабоч. среды	Минимальное рабочее давление, кгс/см ²	Рабочая среда	Строительная длина, мм	Масса, кг	Корпус/уплотнение
СЕМЕ (НЗ, НО)	10	10	1,86	0...+80 °С	3	Чистая питьевая и техническая вода, воздух	61	0,54	Латунь/NBR
	15		2,1				61	0,5	
	20		5,7				87	0,8	
	25		9,6				100	1,1	
	32		22				131	2,5	
	40		27				146	3,0	
	50		35				174	4,6	
	65		63				245	9,4	

Клапаны соленоидные ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для автоматического управления горячей и холодной водой, воздухом, светлыми нефтепродуктами, нейтральными жидкостями и газами.

Двухходовые отсечные электромагнитные клапаны рекомендуются для работы с двухпозиционными регуляторами ОБЕН ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ201, ТРМ202, САУ и др.

Марка	DN, мм	P _y , кгс/см ²	Усл. проп. способн. K _v , м ³ /ч	Температура рабоч. среды	Минимальное рабочее давление, кгс/см ²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/уплотнение
Клапаны регулирующие NUMATICS с пневмоприводом с позиционером COMPACT									
E290B002PDB06	15	10	4,6	-10...+184 °С	0	Нейтральные и агрессивные жидкости и газы, вода	65		Бронза/PTFE
E290B005PDB06	20		7,1				75		
E290B010PDB06	25		15				90		
E290A017PDB06	32		21				110		
E290A021PDB06	40		29				12		
E290A485PDB06	50		66				150		
Клапаны соленоидные ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)									
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления									
SCE 238C002	15	10	2,4	-10...+85 °С	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	62	0,4	Латунь/NBR
SCE 238C004	20		6,6				95	0,8	
SCE 238C005	25		9,9				105,5	1	
SCG 238C016	32		15				113	1,7	
SCG 238C017	40		27				140	2,6	
SCG 238C018	50		34				145	2,9	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления									
SCE 210C094	15	9	3,4	-20...+85 °С	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	70	0,9	Латунь/NBR
SCE 210D095	20		4,3				71	1	
SCE 210B154	25		11,1				95	2,5	
SCE 210B155	32		12,8				95	2	
SCE 210B156	40		19,3				111	2,5	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления									
SCG 238A046	15	10	3,4	-20...+85 °С	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	62	0,4	Латунь/NBR
SCG 238A048	20		3,9				95	0,8	
SCG 238A050	25		9,6				105,5	1	
Клапаны для пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
E 220K406S1T00H8	15	10	3,5	до +185 °С	0,35	Пар	70	0,9	Латунь/PTFE
E 220K409S1T00H8	20		4,3				71	1	
E 220K411S1T00H8	25		11,6				95	1,8	
SCE 220.027	32		12,8				93		
SCE 220.029	40		19,5				111		
SCE 220.031	50		37				129		
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления. НО									
SCG 238C019	32	10	15	-10...+85 °С	0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	113	1,9	Латунь/NBR
SCG 238C020	40		27				140	3	
SCG 238C021	50		34				145	3,4	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления. НО									
SCE 210C034	15	9	3,4	-20...+85 °С	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	70	0,9	Латунь/NBR
SCE 210C035	20		4,7				70	1	
SCE 210B057	25		11,1				95	2	
Клапаны для горячей воды и пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
SCG 240A101	15	6	2,5	+60...+170 °С	0,4	Горячая вода, пар	66	0,41	латунь/ NBR
SCG 240A102	20		4,5						
SCG 240A103	25		8,5						

Клапаны соленоидные TORQ



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления потоками нейтральных и агрессивных жидкостей и газов, пара, природного газа, бензина, дизельного топлива, светлых нефтепродуктов, гидравлических масел, CO₂, N₂, H₂.

Марка	DN, мм	P _y , кгс/см ²	Усл. проп. способн. Kv, м ³ /ч	Температура рабоч. среды	Минимальное рабочее давление, кгс/см ²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления								
S101002125N230/50AC(T-GP102)HЗ ДУ10	10	16	2,9	-10...+80 °С	0,5	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	75	0,68
S101003145N230/50AC(T-GP103)HЗ ДУ15	15		4,2				79	0,71
S101004170N230/50AC(T-GP104)HЗ ДУ20	20		5,1				79	0,8
S101005170N230/50AC(T-GP105)HЗ ДУ25	25		5,4				87	0,97
S101006460N230/50AC(T-GP106)HЗ ДУ32	32		23,4				141	2,65
S101007460N230/50AC(T-GP107)HЗ ДУ40	40		27,6				139	2,55
S101008460N230/50AC(T-GP108)HЗ ДУ50	50		34,8				145,5	2,98
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления								
S102003145N230/50AC(T-GZ103)HЗ ДУ15	15	16	3,7	-10...+80 °С	0,15	Вода	79	0,72
S102004170N230/50AC(T-GZ104)HЗ ДУ20	20		5,1				80	0,8
S102005170N230/50AC(T-GZ105)HЗ ДУ25	25		6				85	0,98
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НО								
S102103145N230/50AC(T-GZN103)HЗ ДУ15	15	12	3,7	-10...+80 °С	0,15	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	79	0,73
S102104170N230/50AC(T-GZN104)HЗ ДУ20	20		5,1				79	0,81
S102105170N230/50AC(T-GZN105)HЗ ДУ25	25		6				87	0,99
Клапаны для воды и водяного пара, требующие наличия минимального рабочего давления								
S201002125T230/50AC(T-B202)HЗ ДУ10	10	6	2,9	-10...+160 °С	0,5	Перегретая вода, насыщенный пар	75	0,68
S201003145T230/50AC(T-B203)HЗ ДУ15	15		4,2				79	0,71
S201004170T230/50AC(T-B204)HЗ ДУ20	20		5,1				79	0,8
S201005170T230/50AC(T-B205)HЗ ДУ25	25		5,4				87	0,97
S201006460E230/50AC(T-B206)HЗ ДУ32	32		23,4				141	2,65
S201007460E230/50AC(T-B207)HЗ ДУ40	40		27,6				139	2,55
S201008460E230/50AC(T-B208)HЗ ДУ50	50		34,8				145,6	2,98
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО								
S103102125N230/50AC(T-GLN102)HЗ ДУ10	10	10	2,7	-10...+80 °С	0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	74	0,7
S103103125N230/50AC(T-GLN103)HЗ ДУ15	15		3,9				79	0,73
S103104200N230/50AC(T-GLN104)HЗ ДУ20	20		7,2				80	0,81
S103105250N230/50AC(T-GLN105)HЗ ДУ25	25		10,2				85	0,99
S103106460N230/50AC(T-GLN106)HЗ ДУ32	32		23,4				141	2,65
S103107460N230/50AC(T-GLN107)HЗ ДУ40	40		27,6				139	2,55
S103108460N230/50AC(T-GLN108)HЗ ДУ50	50		34,8				145,6	2,98
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления								
S602003160N230/50AC(T-SYDZ603)HЗ ДУ15	15	10	4,2	-10...+80 °С	0	Вода, светлые нефтепродукты, нейтральные газы	69	1,04
S602004200N230/50AC(T-SYDZ604)HЗ ДУ20	20		6,5				73	1,06
S602005250N230/50AC(T-SYDZ605)HЗ ДУ25	25		10,3				99	1,2
S602006320N230/50AC(T-SYDZ606)HЗ ДУ32	32		20,7				112	3,45
S602007400N230/50AC(T-SYDZ607)HЗ ДУ40	40		24,9				123	3,35
S602008500N230/50AC(T-SYDZ608)HЗ ДУ50	50		41,4				168	3,78
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (фланцевые)								
S107006460N230/50AC(T-GLF106)HЗ ДУ32	32	12	23,4	-10...+80 °С	0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	180	6,65
S107007460N230/50AC(T-GLF107)HЗ ДУ40	40		27,5				200	6,9
S107008460N230/50AC(T-GLF108)HЗ ДУ50	50		34,7				230	8,6
S107210800N230/50AC(T-GLF110)HЗ ДУ80	80							
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (для высокого давления)								
S101302125V230/50AC(T-GH102)HЗ ДУ10	10	50	2,9	-10...+80 °С	2	Вода, воздух, нейтральные газы, масла		0,72
S101303145V230/50AC(T-GH103)HЗ ДУ15	15		4,2					0,86
S101304170V230/50AC(T-GH104)HЗ ДУ20	20		5,1					0,94
S101305170V230/50AC(T-GH105)HЗ ДУ25	25		5,4					1,11

Клапаны электромагнитные (соленоидные) DANFOSS



Клапаны электромагнитные (соленоидные) типа EV220W – двухходовые электромагнитные клапаны с сервоприводом, разработанные специально для применения в промышленности в условиях ограниченного пространства, а также для условий эксплуатации, в которых требуется простота и надежность клапана при его использовании и монтаже.

Клапаны электромагнитные серии EV220W с сервоприводом для использования с водой, воздухом и маслам поставляются в комплекте с катушкой.

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ ТИПА EV220W

Марка	DN, мм	P _y , кгс/см ²	Усл. проп. способн. K _v , м ³ /ч	Температура рабоч. среды	Минимальное рабочее давление, кгс/см ²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/уплотнение
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НЗ									
042U426132 EV220W 230/50AC НЗ ДУ10	10	16	1,6	-10...+80 °С	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	50	0,56	Латунь/NBR
042U426432 EV220W 230/50AC НЗ ДУ15	15		4		50		0,62		
042U426532 EV220W 230/50AC НЗ ДУ20	20		7		50		0,84		
042U426632 EV220W 230/50AC НЗ ДУ25	25		7		50		1,12		
042U426732 EV220W 230/50AC НЗ ДУ32	32		15		50		2,12		
042U426832 EV220W 230/50AC НЗ ДУ40	40		18		50		3,32		
042U426932 EV220W 230/50AC НЗ ДУ50	50		32		50		4,32		
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО									
042U436132 EV220W 230/50AC НО ДУ10	10	16	1,6	-10...+80 °С	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	50	0,56	Латунь/NBR
042U436432 EV220W 230/50AC НО ДУ15	15		4		50		0,62		
042U436532 EV220W 230/50AC НО ДУ20	20		7		50		0,84		
042U436632 EV220W 230/50AC НО ДУ25	25		7		50		1,12		
042U436732 EV220W 230/50AC НО ДУ32	32		15		50		2,12		
042U436832 EV220W 230/50AC НО ДУ40	40		18		50		3,32		
042U436932 EV220W 230/50AC НО ДУ50	50		32		50		4,32		

При заказе напряжения питания могут быть:

- 230/50AC – 230 В переменного тока
- 24/50AC – 24 В переменного тока
- 24VDC – 24 В постоянного тока



Позиционно управляемые электромагнитные клапаны типа EV251B с электромагнитной катушкой для нейтральных сред рекомендуется использовать в системах отопления и подобных им, где требуется клапан, работающий без перепада давления. Высокая степень открытия при нулевом перепаде давления.

Поставляются в комплекте с катушками и штекерами

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ ТИПА EV251B

Марка	DN, мм	P _y , кгс/см ²	Усл. проп. способн. K _v , м ³ /ч	Температура рабоч. среды	Минимальное рабочее давление, кгс/см ²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/уплотнение
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НЗ									
032U538031 EV251B 230/50AC НЗ ДУ10	10	10	1,5	-10...+90 °С	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	51,5	0,58	Латунь/NBR
032U538131 EV251B 230/50AC НЗ ДУ15	15		3,9		58		0,64		
032U538231 EV251B 230/50AC НЗ ДУ20	20		7,2		90		0,94		
032U538331 EV251B 230/50AC НЗ ДУ25	25		10,2		90		0,94		

При заказе напряжения питания могут быть:

- 230/50AC – 230 В переменного тока
- 24/50AC – 24 В переменного тока
- 24VDC – 24 В постоянного тока

ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК

Приводы для воздушных заслонок BELIMO



Приводы для воздушных заслонок Belimo применяются совместно с контроллерами OWEN ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М в системах управления приточной вентиляции и кондиционирования HVAC.

BELIMO	Площадь заслонки/ крутящий момент	Тип управления	Напряжение питания	Маркировка	
				Без доп. переключателей	С доп. переключателями
Электроприводы с возвратной пружиной	0,4 м ² /2 Нм	Открыто/закрыто	24 В 230 В	TF24 TF230	TF24-S TF230-S
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	TF24-SR	
	0,8 м ² /4 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	LF24 LF230	LF24-S LF230-S
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	LF24-SR	LF24-SR-S
	2 м ² /10 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	NF24A NF230A	NF24A-S2 NF230A-S2
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	NF24A-SR	NF24A-SR-S2
	4 м ² /20 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	SF24A SF230A	SF24A-S2 SF230A-S2
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	SF24A-SR	SF24A-SR-S2
Электроприводы без возвратной пружины	0,4 м ² /2 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	CM24 (L, R)* CM230 (L, R)*	
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	CM24-SR (L, R)*	
	1 м ² /5 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	LM24A LM230A	LM24A-S LM230A-S
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В 230 В	LM24A-SR LM230ASR	
	2 м ² /10 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	NM24A NM230A	NM24A-S NM230A-S
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В 230 В	NM24A-SR NM230ASR	
	4 м ² /20 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	SM24A SM230A	SM24A-S SM230A-S
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В 230 В	SM24A-SR SM230ASR	
	8 м ² /40 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	GM24A GM230A	
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	GM24A-SR	

* L – поворот влево, R – поворот вправо

Приводы для воздушных заслонок GRUNER



Приводы для воздушных заслонок Gruner применяются совместно с контроллерами OWEN ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М в системах управления приточной вентиляции и кондиционирования HVAC.

GRUNER	Площадь заслонки/ крутящий момент	Тип управления	Напряжение питания	Маркировка	
				Без доп. переключателей	С доп. переключателями
Электроприводы с возвратной пружиной	0,6 м ² /3 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	341-024D-03 341-230D-03	341-024D-03-S2 341-230D-03-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	341C-024D-03	341C-024D-03-S2
	1 м ² /5 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	341-024-05 341-230-05	341-024-05-S2 341-230-05-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	341C-024-05	341C-024-05-S2
	2 м ² /10 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	361-024-10 361-230-10	361-024-10-S2 361-230-10-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	361C-024-10	361C-024-10-S2
4 м ² /20 Нм	Открыто / закрыто	24 В 230 В	381-024-20 381-230-20	381-024-20-S2 381-230-20-S2	
	Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	381C-024-20	381C-024-20-S2	
Электроприводы без возвратной пружины	1 м ² /5 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В 230 В	227-024-05 227-230-05	227-024-05-S1 227-230-05-S1
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	227C-024-05	
	1,6 м ² /8 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В 230 В	227-024-08 227-230-08	
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	227C-024-10	227-230-08-S1
	2 м ² /10 Нм 3 м ² /15 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В 230 В	227-024-15 227-230-15	227-024-15-S1 227-230-15-S1
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	227C-024-15	
	4 м ² /20 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В 230 В	363-024-20 363-230-20	363-024-20-S2 363-230-20-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	363C-024-20	363C-024-20-S2
	6 м ² /30 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В 230 В	363-024-30 363-230-30	363-024-30-S2 363-230-30-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	363C-024-30	363C-024-30-S2
	8 м ² /40 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В 230 В	363-024-40 363-230-40	363-024-40-S2 363-230-40-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	363C-024-40	363C-024-40-S2

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ



КАТАЛОГ 2016

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ




Устройства управления и сигнализации MEYERTEC – это полный необходимый спектр кнопок, устройств аварийной остановки, селекторных переключателей, сигнальных ламп, концевых выключателей и корпусов кнопочных постов.

Кнопки и переключатели представлены в двух исполнениях: металлическая и пластиковая серии.





Устройства металлической серии имеют высокую степень защиты и ударопрочный корпус.

Особенностью пластиковой серии является простота монтажа и стойкость к агрессивным средам.

Кнопки управления со стандартным толкателем



Тип	Цвет	Контакт	Металл (IP65)		Пластик (IP40)
			Устройство	Компоненты	Компоненты
Скрытый толкатель					
	Зеленый	NO	MTB2-BAZ113	MTB2-BA3 + MTB2-BZ11	MTB2-EA3 + MTB2-EZ11
	Красный	NC	MTB2-BAZ124	MTB2-BA4 + MTB2-BZ12	MTB2-EA4 + MTB2-EZ12
Выступающий толкатель					
	Зеленый	NO	MTB2-BLZ113	MTB2-BL3 + MTB2-BZ11	MTB2-EL3 + MTB2-EZ11
	Красный	NC	MTB2-BLZ124	MTB2-BL4 + MTB2-BZ12	MTB2-EL4 + MTB2-EZ12
Толкатель в кожухе					
	Зеленый	NO	MTB2-BPZ113	MTB2-BP3 + MTB2-BZ11	MTB2-EP3 + MTB2-EZ11
	Красный	NC	MTB2-BPZ124	MTB2-BP4 + MTB2-BZ12	MTB2-EP4 + MTB2-EZ12
Толкатель с маркировкой					
	 Зеленый	NO	MTB2-BAZ11331	MTB2-BA331 + MTB2-BZ11	MTB2-EA331 + MTB2-EZ11
	 Белый	NO	MTB2-BAZ11334	MTB2-BA334 + MTB2-BZ11	MTB2-EA334 + MTB2-EZ11
	 Черный	NO	MTB2-BAZ11335	MTB2-BA335 + MTB2-BZ11	MTB2-EA335 + MTB2-EZ11
	 Красный	NC	MTB2-BAZ12432	MTB2-BA432 + MTB2-BZ12	MTB2-EA432 + MTB2-EZ12
	 Красный	NC	MTB2-BAZ12434	MTB2-BA434 + MTB2-BZ12	MTB2-EA434 + MTB2-EZ12

Кнопки управления с грибовидным толкателем, диаметр 40 мм


Тип	Цвет	Контакт	Металл (IP65)		Пластик (IP40)
			Устройство	Компоненты	Компоненты
С пружинным возвратом					
	Красный	NC	MTB2-BCZ124	MTB2-BC4 + MTB2-BZ12	MTB2-EC4 + MTB2-EZ12
«Тяни-Толкай»					
	Красный	NC	MTB2-BTZ124	MTB2-BT4 + MTB2-BZ12	MTB2-ET4 + MTB2-EZ12
Возврат с поворотом					
	Красный	NC	MTB2-BSZ1254	MTB2-BS54 + MTB2-BZ12	MTB2-ES54 + MTB2-EZ12
Возврат ключом					
	Красный	NC	MTB2-BSZ1214	MTB2-BS14 + MTB2-BZ12	MTB2-ES14 + MTB2-EZ12

Полный ассортимент, технические характеристики и чертежи представлены на сайте www.owen.ru




Селекторные переключатели с фиксацией

Тип	Схема	Контакт	Металл (IP65)		Пластик (IP40)
			Устройство	Компоненты	Компоненты
Короткая ручка					
		NO	MTB2-BDZ112	MTB2-BD2 + MTB2-BZ11	MTB2-ED2 + MTB2-EZ11
		2NO	MTB2-BDZ133	MTB2-BD3 + MTB2-BZ13	MTB2-ED3 + MTB2-EZ13
Длинная ручка					
		NO	MTB2-BJZ112	MTB2-BJ2 + MTB2-BZ11	-
		2NO	MTB2-BJZ133	MTB2-BJ3 + MTB2-BZ13	-
С ключом					
		NO	MTB2-BGZ112	MTB2-BG2 + MTB2-BZ11	MTB2-EG2 + MTB2-EZ11
		2NO	MTB2-BGZ133	MTB2-BG3 + MTB2-BZ13	MTB2-EG3 + MTB2-EZ13

Кнопки управления с двойным толкателем

Тип	Схема	Контакт	Металл (IP65)		Пластик (IP40)
			Устройство	Компоненты	Компоненты
	Красный плоский толкатель	NO + NC	MTB2-BLZ1583	MTB2-BL83 + MTB2-BZ15	MTB2-EL83 + MTB2-EZ15
	Красный выступающий толкатель	NO + NC	MTB2-BLZ1584	MTB2-BL84 + MTB2-BZ15	-

Кнопки управления с подсветкой

Тип	Цвет	Контакт	Металл (IP65)		Пластик (IP40)
			Устройство	Компоненты	Компоненты
Стандартный толкатель, 24V AC/DC					
	Зеленый	NO	MTB2-BW3361	MTB2-BW33 + MTB2-BW613	MTB2-EW33 + MTB2-EW613
	Красный	NC	MTB2-BW3461	MTB2-BW34 + MTB2-BW614	MTB2-EW34 + MTB2-EW614
Стандартный толкатель, 220V AC/DC					
	Зеленый	NO	MTB2-BW3363	MTB2-BW33 + MTB2-BW633	MTB2-EW33 + MTB2-EW633
	Красный	NC	MTB2-BW3463	MTB2-BW34 + MTB2-BW634	MTB2-EW34 + MTB2-EW634
Переключатели с функцией подсветки, с фиксацией 24V AC/DC, два положения с фиксацией					
	Зеленый	NO	MTB2-BK2363	MTB2-BK23 + MTB2-BW633	-
	Красный	NC	MTB2-BK2463	MTB2-BK24 + MTB2-BW634	-

Информация по заказу устройств и компонентов


Устройства поставляются в индивидуальной упаковке, минимальная кратность заказа – 1 шт.

Компоненты (головки и основания) поставляются в групповой упаковке, минимальная кратность заказа – 10 шт.

Джойстики

Тип	Тип	Направления	Артикул
	С возвратом	2	MTB2-PA22
	С возвратом	4	MTB2-PA24

Сигнальные лампы, IP54

	Цвет	Напряжение	Артикул
	Зеленый	24V AC/DC	MTB2-BV613
	Красный	24V AC/DC	MTB2-BV614
	Зеленый	220V AC/DC	MTB2-BV633
	Красный	220V AC/DC	MTB2-BV634

Аксессуары

Держатель маркировки MTB2-F11	
Модель фиксации MTB2-F02	
Силиконовый кожух MTB2-F08	
Табличка аварийный останов MTB2-F07	
Заглушка MTB2-F09	
Защитная крышка MTB2-F03	

Устройства в моноблочном корпусе

Сигнальные лампы

	Цвет	Напряжение	IP40	IP65
	Зеленый	24V AC/DC	MT22-D13	MT22-A13
	Красный	24V AC/DC	MT22-D14	MT22-A14
	Зеленый	220V AC/DC	MT22-D33	MT22-A33
	Красный	220V AC/DC	MT22-D34	MT22-A34

Звонки

	Напряжение	С подсветкой	Без подсветки
	24V AC/DC	MT22-SM24	MT22-FM24
	220V AC	MT22-SM220	MT22-FM220

Концевые выключатели

Пылезащищенное исполнение IP65

	Тип головки	Артикул
	Поворотный рычаг с роликом	MTB4-LZ8104
	Регулируемый поворотный рычаг с роликом	MTB4-LZ8108
	Поворотный ролик	MTB4-LZ8112
	Плунжер	MTB4-LZ8111

Общепромышленное исполнение IP40

	Тип головки	Артикул
	Поворотный ролик	MTB4-MS7110
	Плунжер	MTB4-MS7102
	Рычаг нажимной	MTB4-MS7125
	Рычаг с роликом	MTB4-MS7127

Корпуса кнопочных постов

	Артикул	Тип	Артикул	Тип
	MTB2-PE1	1 место (серый)	MTB2-PE1Y	1 место (желтый)
	MTB2-PE2	2 места (серый)	MTB2-PE4	4 места (серый)
	MTB2-PE3	3 места (серый)	MTB2-PE5	5 мест (серый)

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ

Винтовые клеммные соединения – надежные, но в то же время простые и удобные устройства при использовании в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии.

ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

Гильза винтового зажима из стали с антикоррозионным покрытием, что позволяет создавать высокое усилие зажима провода.

Электрическая соединительная шина изготовлена из луженой латуни с содержанием меди 62 %: обладает высокой механической прочностью и электропроводностью.

Винты изготовлены из закаленной стали с антикоррозионным покрытием. Шлицевое отверстие удобно для стандартной монтажной отвертки.


МАРКИРОВКА

Удобная установка маркировочной ленты или отдельных маркировочных элементов. Текст, нанесенный на элементы, стоек к механическому и химическому воздействию.

УДОБСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Углубление в виде конуса обеспечивает простой монтаж проводника.

Защитный элемент предотвращает неверное подключение проводника.

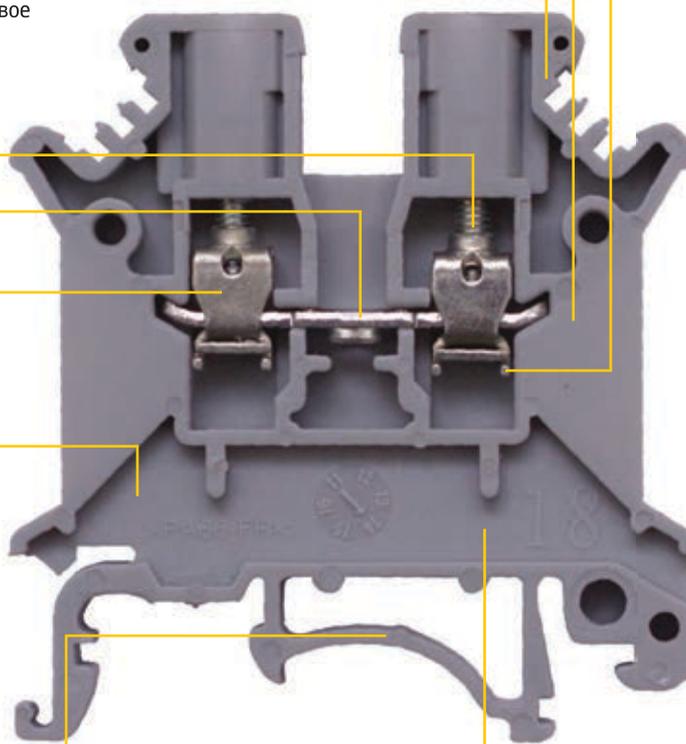

НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Прочная фиксация проводников различных сечений и увеличенное пятно контакта обеспечиваются благодаря насечкам на гильзе и токоведущей шине винтового зажима. Вибростойкость и предотвращение ослабления контакта в процессе эксплуатации обеспечивается конструкцией гильзы винтового зажима.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Несимметричная конструкция для защиты от неправильной установки. Жесткое универсальное крепление на DIN-рейки 35 мм и G-образной формы 32 мм.

МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯЦИИ

Высокая диэлектрическая прочность и жесткость конструкции обеспечивается качественным изоляционным материалом PA66.

Удельное сопротивление ($\Omega \cdot \text{см}$): > 10
Диэлектрическая прочность ($\text{kВ} / \text{мм}$): 30
Температурный диапазон: $- 50 \dots +100 \text{ }^\circ\text{C}$
Термостойкость: $- 50 \dots +100 \text{ }^\circ\text{C}$
Класс пожаростойкости по UL94: V0

Одинаковые габариты клемм всех сечений обеспечивают эстетичный вид и меньшее число аксессуаров.

Клеммы соответствуют стандартам IEC 60947-7-1 и IEC 60947-7-2, а также проходят испытания на соответствие требуемым электрическим и механическим характеристикам.

Клеммы винтовые проходные

Наименование		Клемма проходная			
					
		Упаковка – 25 шт.	Упаковка – 25 шт.	Упаковка – 25 шт.	Упаковка – 20 шт.
	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	Серый	MTU-2.5	MTU-4	MTU-6	MTU-10
	Синий	MTU-2.5BL	MTU-4BL	MTU-6BL	MTU-10BL
	Красный	MTU-2.5RD	MTU-4RD	MTU-6RD	MTU-10RD
Технические характеристики					
Расчетное сечение, мм ²		2,5	4	6	10
Расчетное напряжение / Номинальный ток, В/А		800 / 24	800 / 32	800 / 41	800 / 57
Длина × Ширина × Высота, мм		42,5 × 5,2 × 47	42,5 × 6,2 × 47	42,5 × 8,2 × 47	42,5 × 10,2 × 47
Диапазон сечений, AWG		20-12	20-10	16-8	16-6
Максимальный ток, А		32	41	57	76
Пиковое напряжение, кВ		8	8	8	8
Категория загрязненности		3	3	3	3
Стандарт		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	
Длина снятия изоляции, мм		8	8	10	10
Тип винтов		M2.5	M3	M4	M4
Одножильное / многожильное подключение, мм ²		0,2...4 / 0,2...2,5	0,2...6 / 0,2...4	0,2...10 / 0,2...6	0,5...16 / 0,5...10
Многожильное подключение с НШВИ, мм ²		0,2...1,5	0,2...2,5	0,2...6	0,5...10
Материал изоляции		PA66	PA66	PA66	PA66

Аксессуары

		Артикул для заказа	Упаковка, шт.						
Блок перемычек	2-конт.	MTU-J225	10	MTU-J24	10	MTU-J26	10	MTU-J24	10
	3-конт.	MTU-J325	10	MTU-J34	10	MTU-J36	10	MTU-J34	10
	10-конт.	MTU-J1025	10	MTU-J104	10	MTU-J106	10	MTU-J104	10
Мостик гребенчатый	2-конт.	MTU-B225	10	MTU-B24	10	MTU-B26	10	MTU-B26	10
	3-конт.	MTU-B325	10	MTU-B34	10	MTU-B36	10	MTU-B36	10
	10-конт.	MTU-B1025	10	MTU-B104	10	MTU-B106	10	MTU-B106	10
Заглушка торцевая	серая	MTU-P	20	MTU-P	20	MTU-P	20	MTU-P	20
	синяя	MTU-PBL	20	MTU-PBL	20	MTU-PBL	20	MTU-PBL	20
Фиксатор торцевой		MTU-S1	20	MTU-S1	20	MTU-S1	20	MTU-S1	20
Держатель маркировки		MTU-S2	10	MTU-S2	10	MTU-S2	10	MTU-S2	10
Разделитель полюсов		MTU-C	25	MTU-C	25	MTU-C	25	MTU-C	25

Маркировка	Ширина 5 мм	Ширина 6 мм	Ширина 8 мм	Ширина 10 мм
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
10 лент пустая	MTU-2.5MC	MTU-4MC	MTU-6MC	MTU-10MC
10 лент от 1 до 10	MTU-2.5110	MTU-4M110	MTU-6M110	MTU-10M110
10 лент символы L1, L2, L3, N, PE	MTU-2.5ML	MTU-4ML	MTU-6ML	MTU-10ML

Клеммы винтовые «Земля»

Наименование		Клемма «Земля»			
					
		Упаковка – 25 шт.	Упаковка – 25 шт.	Упаковка – 25 шт.	Упаковка – 20 шт.
	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
	Ж/З	MTU-2.5PE	MTU-4PE	MTU-6PE	MTU-10PE
Технические характеристики					
Расчетное сечение, мм ²		2,5	4	6	10
Длина × Ширина × Высота, мм		42,5 × 5,2 × 47	42,5 × 6,2 × 47	42,5 × 8,2 × 47	42,5 × 10,2 × 47
Диапазон сечений, AWG		20-12	20-10	16-8	16-6
Пиковое напряжение, кВ		8	8	8	8
Категория загрязненности		3	3	3	3
Стандарт		IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2
Длина снятия изоляции, мм		8	8	8	8
Тип винтов		M3	M3	M4	M4
Одножильное / многожильное подключение, мм ²		0,2...4 / 0,2...2,5	0,2...6 / 0,2...4	0,2...10 / 0,2...6	0,5...16 / 0,5...10
Многожильное подключение с НШВИ, мм ²		0,2...1,5	0,2...2,5	0,2...6	0,5...6
Материал изоляции		PA66	PA66	PA66	PA66

Клеммы винтовые двухуровневые и многовыводные

Наименование	Клемма двухуровневая	Клемма двухуровневая	Клемма трехпроводная	Клемма четырехпроводная	Клемма четырехпроводная	
						
	Упаковка – 20 шт.	Упаковка – 15 шт.	Упаковка – 15 шт.	Упаковка – 20 шт.	Упаковка – 15 шт.	
	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	
	Серый	MTU-D2.5	MTU-D4	MTU-T04	MTU-F02.5	MTU-F04
Технические характеристики						
Расчетное сечение, мм ²	2,5	4	4	2,5	4	
Расчетное напряжение / Номинальный ток, В/А	500 / 24	500 / 32	500 / 32	500 / 24	690 / 32	
Длина × Ширина × Высота, мм	56,4 × 62 × 5,2	56,4 × 62 × 6,2	50,3 × 47,4 × 6,2	63,5 × 47 × 5,2	63,5 × 47 × 6,2	
Диапазон сечений, AWG	20-12	20-10	20-10	20-12	20-10	
Максимальный ток, А	32	41	41	32	41	
Пиковое напряжение, кВ	6	6	8	8	8	
Категория загрязненности	3	3	3	3	3	
Стандарт	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	
Длина снятия изоляции, мм	8	8	8	8	8	
Тип винтов	M3	M3	M3	M2,5	M3	
Одножильное/ многожильное подключение, м ²	0,2...4 / 0,2...2,5	0,2...4 / 0,2...2,5	0,2...6 / 0,2...4	0,2...4 / 0,2...2,5	0,2...6 / 0,2...4	
Многожильное подключение с НШВИ, мм ²	0,25...1,5	0,25...2,5	0,25...2,5	0,25...1,5	0,25...2,5	
Материал изоляции	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	

Аксессуары


		Артикул для заказа	Упаковка, шт.								
Блок перемычек	2-конт.	MTU-J225	10	MTU-J24	10	MTU-J24	10	MTU-J225	10	MTU-J24	10
	3-конт.	MTU-J325	10	MTU-J34	10	MTU-J34	10	MTU-J325	10	MTU-J34	10
	10-конт.	MTU-J1025	10	MTU-J104	10	MTU-J104	10	MTU-J1025	10	MTU-J104	10
Мостик гребенчатый	2-конт.	MTU-B225	10	MTU-B24	10	MTU-B24	10	MTU-B225	10	MTU-B24	10
	3-конт.	MTU-B325	10	MTU-B34	10	MTU-B34	10	MTU-B325	10	MTU-B34	10
	10-конт.	MTU-B1025	10	MTU-B104	10	MTU-B104	10	MTU-B1025	10	MTU-B104	10
Заглушка торцевая	серая	MTU-PD	20	MTU-PD	20	MTU-PTO	20	MTU-PFO	20	MTU-PFO	20
Фиксатор торцевой		MTU-S1	20								
Держатель маркировки		MTU-S2	10								
Разделитель полюсов		MTU-C	25								

Маркировка	Ширина 5 мм	Ширина 6 мм	Ширина 8 мм	Ширина 10 мм	
	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	
10 лент пустая	MTU-2.5MC	MTU-4MC	MTU-4MC	MTU-2.5MC	MTU-4MC
10 лент от 1 до 10	MTU-2.5110	MTU-4M110	MTU-4M110	MTU-2.5110	MTU-4M110
10 лент символы L1, L2, L3, N, PE	MTU-2.5ML	MTU-4ML	MTU-4ML	MTU-2.5ML	MTU-4ML

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ

Кабельные наконечники

Наконечник штыревой втулочный изолированный (НШВИ)

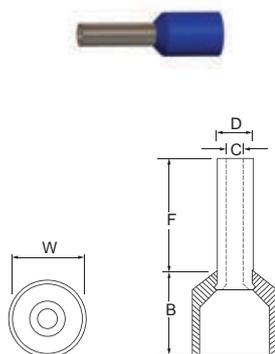


Предназначен для оконцевания одного провода и его последующего подключения к контактным клеммам различного типа.

Материал коннектора: медь М1
 Покрытие коннектора: лужение
 Материал изоляции: самозатухающий ПВХ
 Температурный диапазон: -10...+70 °С
 Стандарт: DIN 46228/4

Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Диапазон сечений провода, мм ²	Размеры, мм				
				W	F	L	D	C
НШВИ 0,5-6 (уп. 20 шт.)	Бел	MTES-056	0,5	2,6	6,0	12,0	1,3	1,0
НШВИ 0,5-8 (уп. 100 шт.)	Бел	MTES-058	0,5	2,6	8,0	14,0	1,3	1,0
НШВИ 0,75-6 (уп. 20 шт.)	Сер	MTES-0756	0,75	2,8	6,0	12,3	1,5	1,2
НШВИ 0,75-8 (уп. 100 шт.)	Сер	MTES-0758	0,75	2,8	8,0	14,3	1,5	1,2
НШВИ 1,0-6 (уп. 20 шт.)	Крас	MTES-16	1,0	3,0	6,0	12,3	1,7	1,4
НШВИ 1,0-8 (уп. 100 шт.)	Крас	MTES-18	1,0	3,0	8,0	14,3	1,7	1,4
НШВИ 1,0-12 (уп. 100 шт.)	Крас	MTES-112	1,0	3,0	12,0	18,3	1,7	1,4
НШВИ 1,5-8 (уп. 100 шт.)	Черн	MTES-158	1,5	3,5	8,0	14,3	2,0	1,7
НШВИ 1,5-12 (уп. 100 шт.)	Черн	MTES-1512	1,5	3,5	12,0	18,3	2,0	1,7
НШВИ 2,5-8 (уп. 100 шт.)	Син	MTES-258	2,5	4,0	8,0	15,4	5,6	2,3
НШВИ 2,5-12 (уп. 100 шт.)	Син	MTES-2512	2,5	4,0	12,0	19,4	2,6	2,3
НШВИ 4,0-9 (уп. 100 шт.)	Сер	MTES-49	4,0	4,5	9,0	16,4	3,2	2,8
НШВИ 4,0-12 (уп. 100 шт.)	Сер	MTES-412	4,0	4,5	12,0	19,4	3,2	2,8
НШВИ 6,0-12 (уп. 100 шт.)	Желт	MTES-612	6,0	6,0	12,0	20,5	3,9	3,5

Наконечник штыревой втулочный изолированный двойной (НШВИ 2)

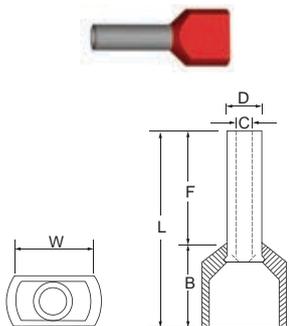


Предназначен для оконцевания двух провода и его последующего подключения к контактным клеммам различного типа.

Материал коннектора: медь М1
 Покрытие коннектора: лужение
 Материал изоляции: самозатухающий ПВХ
 Температурный диапазон: -10...+70 °С
 Стандарт: DIN 46228

Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Диапазон сечений провода, мм ²	Размеры, мм				
				W	F	L	D	C
НШВИ(2) 0,5-8 (уп. 100 шт.)	Бел	MTES2-058	2x0,5	5,0	8,0	14,5	1,8	1,5
НШВИ(2) 0,75-8 (уп. 100 шт.)	Сер	MTES2-0758	2x0,75	5,5	8,0	14,7	2,1	1,8
НШВИ(2) 1,0-8 (уп. 100 шт.)	Крас	MTES2-18	2x1,0	5,5	8,0	15,1	2,3	2,0
НШВИ(2) 1,5-8 (уп. 100 шт.)	Черн	MTES2-158	2x1,5	6,4	8,0	15,5	2,6	2,3
НШВИ(2) 2,5-10 (уп. 100 шт.)	Син	MTES2-2510	2x2,5	8,0	10,0	18,5	3,3	2,9
НШВИ(2) 4,0-12 (уп. 100 шт.)	Сер	MTES2-412	2x4,0	8,8	12,0	23,1	4,2	3,8
НШВИ(2) 6,0-14 (уп. 100 шт.)	Желт	MTES2-614	2x6,0	9,5	14,0	26,1	5,3	4,9

Наконечник вилочный изолированный (НВИ)

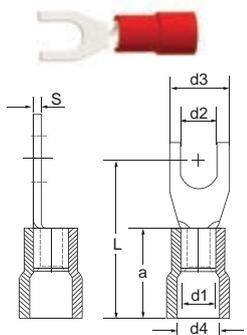


Предназначен для подключения проводов к электрооборудованию с контактными устройствами на основе винтовой фиксации.

Материал коннектора: медь М1
 Покрытие коннектора: лужение
 Материал изоляции: самозатухающий ПВХ
 Температурный диапазон: -10...+70 °С
 Стандарт: DIN 46237

Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Диапазон сечений провода, мм ²	Размеры, мм						Винт	
				d2	d3	L	d1	d4	a		s
НВИ 1.25-3 (уп. 100 шт.)	Крас	MTFT-1253	0,5-1,0	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10,0	0,8	M3
НВИ 2-4 (уп. 100 шт.)	Син	MTFT-24	1,0-2,5	4,3	6,8	17,0	2,3	4,5	10,0	0,8	M4
НВИ 5.5-6 (уп. 100 шт.)	Желт	MTFT-556	2,6-6,0	6,5	11,0	23,0	3,6	6,3	13,0	1,0	M6

Наконечник кольцевой изолированный (НКИ)

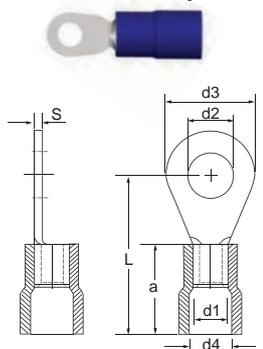


Предназначен для подключения проводов к электрооборудованию с контактными устройствами на основе винтовой фиксации.

Материал коннектора: медь М1
 Покрытие коннектора: лужение
 Материал изоляции: самозатухающий ПВХ
 Температурный диапазон: -10...+70 °С
 Стандарт: DIN 46237

Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Диапазон сечений провода, мм ²	Размеры, мм						Винт	
				d2	d3	L	d1	d4	a		s
НКИ 1.25-8 (уп. 100 шт.)	Крас	MTRT-1258	0,5-1,0	8,4	14,0	22,0	1,6	4,0	10,0	0,8	M8
НКИ 2-5 (уп. 100 шт.)	Син	MTRT-25	1,0-2,5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10,0	0,8	M5
НКИ 5.5-6 (уп. 100 шт.)	Желт	MTRT-556	2,5-6,0	6,5	11,0	22,5	3,6	6,3	13,0	1,0	M6

Кабельные вводы


Кабельные вводы MG (IP68)

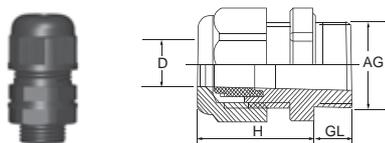

Материал: первичный полиамид 66 (PA66);
Свойства: допустимая температура при нахождении в статичном состоянии: -40...+100 °С; рабочая температура: -35...+80 °С; проходят тест на возгорание при 850 °С; наличие мембраны и уплотнительного кольца.

Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Диаметр подключаемого кабеля, мм	Диаметр отверстия в колпачке	Длина резьбы	Высота до поверхности установки	Диаметр резьбы	Размер под ключ	Отверстие под установку
				D, мм	GL, мм	H, мм	AG, мм	мм	мм
Ввод кабельный MG16, IP68	Черн	MT-MG16	6-10	10+0,3	15	32	16	22	16-16,3
Ввод кабельный MG20, IP68	Черн	MT-MG20	9-14	14+0,3	15	37	20	26	20-20,3

Кабельные вводы PG (IP54)

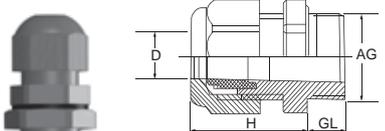


Материал: первичный полиамид 66 (PA66);
Свойства: допустимая температура при нахождении в статичном состоянии: -40...+100 °С; рабочая температура: -35...+80 °С; проходят тест на возгорание при 850 °С; наличие мембраны и уплотнительного кольца.

Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Диаметр подключаемого кабеля, мм	Диаметр отверстия в колпачке	Длина резьбы	Высота до поверхности установки	Диаметр резьбы	Размер под ключ	Отверстие под установку
				D, мм	GL, мм	H, мм	AG, мм	мм	мм
Ввод кабельный PG11, IP54	Сер	MT-PG11	5-10	10+0,3	8,6	26	18,6	22	18,6-18,9
Ввод кабельный PG13,5, IP54	Сер	MT-PG135	6,7-12	12,2+0,3	9	27	20,4	24	20,4-20,7

Кабельные хомуты

Стандартные кабельные хомуты

Материал: первичный полиамид 66 (PA66);
Температурный диапазон: -40...+80 °С;




Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Размеры, мм	
			W	L
Хомут нейлоновый белый 2,5x100 (уп. 100шт)	Бел	MTT1-25100	2,5	100
Хомут нейлоновый белый 2,5x200 (уп. 100шт)	Бел	MTT1-25200	2,5	200
Хомут нейлоновый белый 3,6x200 (уп. 100шт)	Бел	MTT1-36200	3,6	200
Хомут нейлоновый белый 4,8x250 (уп. 100шт)	Бел	MTT1-48250	4,8	250
Хомут нейлоновый черный 4,8x250 (уп. 100шт)	Черн	MTT2-48250	4,8	250

Кабельные хомуты с маркировочной площадкой

Маркировочная площадка позволяет быстро идентифицировать стянутый хомутом пучок проводов. Устройство замка обеспечивает ступенчатую фиксацию хомуа внутри него без возможности обратного хода

Материал: первичный полиамид 66 (PA66);
Температурный диапазон: -40...+80 °С;

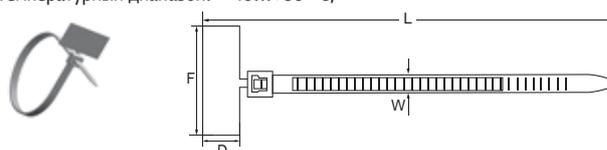

Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Размеры, мм			
			W	L	D	F
Хомут нейлоновый с маркировочной площадкой 2,5x110 (уп. 100шт)	Бел	MTT1-25100	2,5	110	10	21


Нулевые шины

Нулевые шины применяются для присоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных (PE) проводников в различном щитовом оборудовании (электрические шкафы, щиты, боксы). Шины изготавливаются из высококачественной латуни с оцинкованными винтовыми зажимами.

Наименование	Артикул	Сечение, мм ²	Количество присоединений
Шины на изоляторах на DIN-рейку			
	MTEC-DIN69-8	6x9	8
	MTEC-DIN69-10	6x9	10
	MTEC-DIN69-14	6x9	14
	MTEC-DIN812-8	8x12	8
	MTEC-DIN812-14	8x12	14
MTEC-DIN812-20	8x12	20	
Шины на угловых изоляторах			
	MTEC-C69-8	6x9	8
	MTEC-C69-10	6x9	10
	MTEC-C69-14	6x9	14
	MTEC-C69-20	6x9	20
	MTEC-C812-8	8x12	8
	MTEC-C812-14	8x12	14
MTEC-C812-20	8x12	20	

DIN-рейки

DIN-рейки – специальные монтажные рейки, применяемые для упорядоченного монтажа оборудования в электротехнических и распределительных щитах.



Артикул	Длина, мм	Материал	Толщина, мм	Тип	Упаковка, шт.
DIN-рейки 35x7,5 мм					
MTEC-DS75P	75	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	1
MTEC-DS140P	140	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	1
MTEC-DS250P	250	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	1
MTEC-DS300P	300	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	1
MTEC-DS1000P	1000	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	10
MTEC-DS1000	1000	Оцинк. сталь	1	Сплошная	10
MTEC-DA1000P	1000	Алюминий	1	Перфорированная	10
MTEC-DA1000	1000	Алюминий	1	Сплошная	10
DIN-рейки 35x15 мм					
MTEC-DH1000P	1000	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	10
MTEC-DH1000	1000	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	10

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

OPC-серверы
SCADA-системы



КАТАЛОГ 2016



Системообразующим компонентом сложных автоматизированных комплексов является программное обеспечение (ПО). ПО, предлагаемое компанией ОВЕН, позволяет создавать автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления и телеметрии, технологического и/или коммерческого учета и решать другие подобные задачи. Для удобства наших клиентов мы рекомендуем приобретать ПО одновременно с оборудованием ОВЕН. Компания ОВЕН предлагает следующее ПО: OPC-серверы и SCADA-системы.

OPC-сервер – утилита, способствующая упрощению подключения приборов и контроллеров к SCADA-системам и базам данных, установленным на ПК.

Для удобства компания ОВЕН предоставляет на выбор три OPC-сервера.

OPC-СЕРВЕР ОВЕН

Данный OPC-сервер подходит для работы на локальных объектах автоматизации. С помощью его можно производить опрос приборов ОВЕН ТРМ, Мх, ПР.

Основные возможности:

- Работа с приборами ОВЕН (готовые конфигурации).
- Экспорт таблиц переменных из OWEN Logic.
- Работа по протоколу Modbus RTU/ASCII.

MODBUS UNIVERSAL MASTER OPC-SERVER

OPC-сервер для локальных и распределенных систем автоматизации с большим количеством оборудования. Опрос устройств ОВЕН ТРМ, Мх, ПР, ПЛК, СПК. Возможен опрос устройств с помощью модема. Схожий интерфейс с MasterSCADA.

Основные возможности:

- Работа по протоколу Modbus RTU/ASCII/ TCP/IP.
- Работа со скриптами.
- Подключение разнородного оборудования (для каждого оборудования свой OPC либо OPC UA).
- Возможности разработки собственных OPC и т.д.
- Чтение архивов с ПЛК1хх (20 функция).
- Опрос устройств через GSM-модем. Отправка SMS.

Также наша компания поставяет другие продукты компании ИнСАТ.

MODBUS OPC-СЕРВЕР LECTUS

Подходит для локальных и распределенных объектов автоматизации. С помощью его можно производить опрос устройств ОВЕН ТРМ, Мх, ПР, ПЛК, СПК. Возможен опрос устройств с помощью модема.

Основные возможности:

- Работа по протоколу Modbus RTU/ASCII/Modbus TCP/IP/Modem.
- Чтение архивов с ПЛК1хх (20 функция).
- Работа в режиме Master и Slave.
- Передача данных в любой SQL-сервер.

SCADA (supervisory control and data acquisition – диспетчерское управление и сбор данных) – программный пакет, предназначенный для обеспечения сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления в реальном времени. SCADA-системы используются во всех отраслях, где требуется обеспечить контроль оператором технологического процесса в реальном времени. Данное программное обеспечение устанавливается на компьютеры, и для связи с объектом использует драйверы ввода-вывода или OPC/DDE-серверы.

Компания ОВЕН предоставляет на выбор две SCADA-системы.

OWEN PROCESS MANAGER (OPM)

Данная SCADA-система предназначена для осуществления связи ПК с приборами ОВЕН. Позволяет осуществлять контроль за технологическим процессом с монитора ПК.

Основные характеристики:

- Работа по протоколу ОВЕН.
- Архивирование и визуальный контроль технологических параметров.
- Простота настройки.


MASTERSCADА

SCADA-система, подходящая как для локальных, так и для распределенных систем автоматизации. Поддержка большого количества оборудования и устройств.

Основные возможности

- Работа с базами данных.
- Разнообразная архитектура построения системы.
- Большой набор элементов для работы с визуализацией.
- Работа и программирование контроллеров напрямую из интерфейса системы.

ОВЕН ОПС-сервер

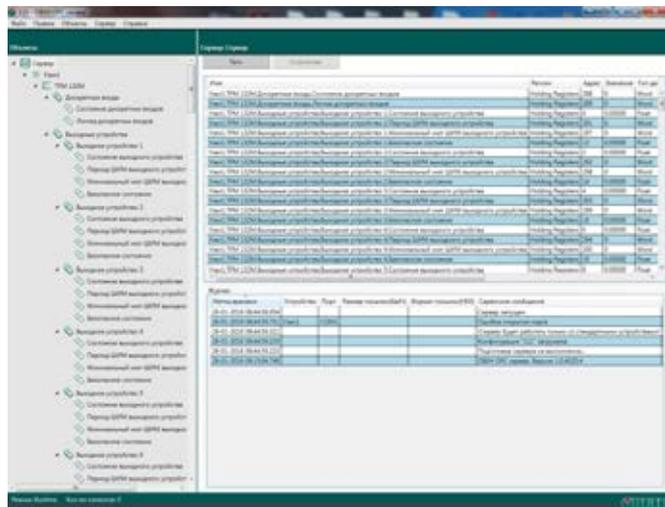

ОВЕН ОПС-сервер применяется для работы с устройствами ОВЕН. Программа содержит готовую библиотеку оборудования ОВЕН, что сокращает время настройки устройств в ОПС-сервере. Возможность работы с оборудованием других производителей, поддерживающих обмен по протоколу Modbus RTU/ASCII.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОПС-СЕРВЕРА

- Возможность экспорта таблицы переменных из OWEN Logic (через плагин).
- Наличие готовой библиотеки на приборы ОВЕН.
- Одновременная работа с несколькими устройствами и несколькими ОПС-клиентами.
- Визуальный контроль качества обмена переменных.
- Возможность сохранения конфигураций устройств в библиотеку для последующего использования.

ВОЗМОЖНОСТИ ОПС-СЕРВЕРА

- Связь с приборами по протоколу Modbus RTU/ASCII.
- Работа с любым Modbus-устройством.
- Поддержка групповых запросов протокола Modbus.

Подробную информацию, таблицу готовых устройств, видеоуроки и примеры можно найти на нашем сайте: www.owen.ru.
Задать вопрос специалисту: support@owen.ru


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Около 30 МБ свободного дискового пространства.
- Процессор не менее 1 ГГц.
- ОЗУ не менее 512 МБ.
- Microsoft .NET Framework 4 или выше.

Совместимость с ОС

- Windows /XP/Vista/7/8/8.1 (32 бит и 64 бит)

Lectus Modbus OPC/DDE-сервер

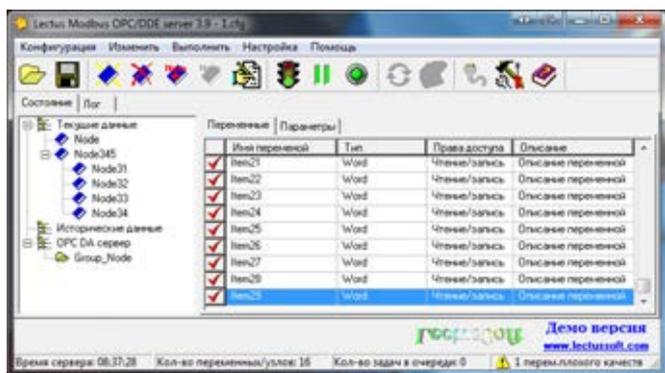

Modbus OPC/DDE-сервер Lectus предназначен для предоставления данных OPC- или DDE-клиентам от приборов, работающих по протоколу Modbus.

- OPC-клиентом может выступать любая SCADA-система: MasterSCADA, Intouch, Genesis, TraceMode и др. Полностью реализована спецификация OPC Data Access 2.05A и OPC Historical Data Access 1.2.
- DDE-клиентом может выступать, например, Microsoft Excel.

ОСОБЕННОСТИ

- Связь с устройствами через Hayes-совместимые модемы.
- Чтение архивов из ОВЕН ПЛК по 20-ой Modbus-функции и передача этих данных в OPC HDA-клиентам.
- Связь с устройствами по протоколу Modbus TCP/RTU/ASCII.
- Работа в режиме Master и Slave.
- Отладка работы сервера средствами встроенного OPC-клиента.
- Ведение подробного лога диагностических сообщений.
- Визуальный контроль параметров процесса.
- Передача данных в любой SQL-сервер.
- Совместим с Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Lectus


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Реализация функциональности OPC и DDE-сервера.
- Конфигурирование иерархического адресного пространства доступных серверу переменных.
- Доступные типы данных: byte, word, double word, short integer, small integer, integer, single float, double float, currency, date, boolean.
- Вычисление значения переменной по заданной формуле.
- Симулирование значения переменной (константа, случайное, счетчик).
- Формирование любого Modbus-запроса.

OPC-серверы компании ИнСАТ



Modbus Universal MasterOPC-server

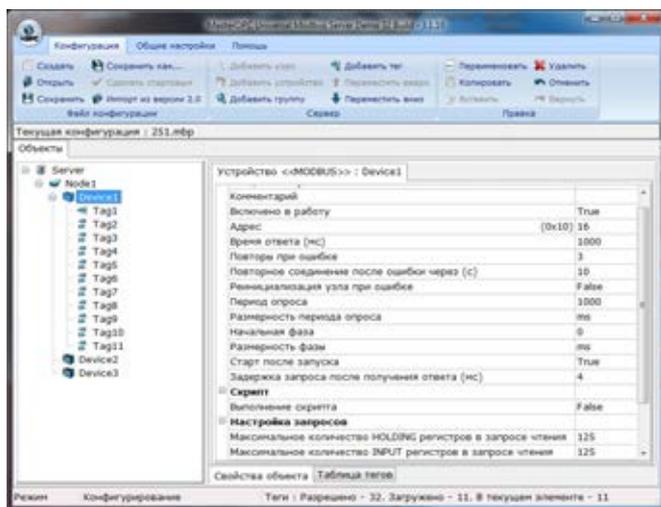

Данный OPC-сервер работает по протоколам Modbus RTU, Modbus ASCII и Modbus TCP. MasterOPC реализует два набора OPC-интерфейсов: DA (Data Access – текущие данные) и HDA (Historical Data Access – архивные данные). Для организации хранения архивов опрашиваемых переменных MasterOPC использует встроенный SQL-сервер.

Основные характеристики Modbus Universal MasterOPC

- связь с устройствами по протоколам Modbus RTU/ASCII/TCP в режиме Slave (ведомый);
- опрос устройств через GSM-модем. Отправка SMS;
- конфигурирование иерархического адресного пространства доступных серверу переменных;
- визуальный контроль значений переменных;
- подключение одновременно к нескольким устройствам;
- работа одновременно с несколькими клиентами;
- масштабирование значений (приведение к требуемому диапазону);
- групповая правка тегов;
- импорт конфигурации из csv файлов;
- гибкая перестановка байтов (в словах длиной до 8 байтов);
- автоматическое преобразование типов;
- ведение подробного лога диагностических сообщений;
- отслеживание качества связи с устройством;
- поддержка 20 функций Modbus (функция 0x14 - Read File Record);
- формирование любого Modbus запроса;
- гибкое управление групповыми запросами;
- поддержка внеочередного чтения после записи значения при управлении;
- трассировка обмена с устройствами;
- архивирование тегов с передачей архивов по OPC HDA.

SNMP OPC-server

Протокол SNMP – стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур UDP/TCP. Протокол SNMP обычно используется в системах сетевого управления для контроля подключенного к сети оборудования. К поддерживаемым SNMP устройствам относятся маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие станции, ИБП и другие.

MasterOPC SNMP Server – OPC-сервер для опроса устройств по протоколу SNMP в сетях Ethernet. Реализован в виде плагина для Multi-Protocol MasterOPC Server.

Mercury MasterOPC Server

Mercury MasterOPC Server – OPC-сервер для опроса счетчиков электроэнергии фирмы Инкотекс: Меркурий 230, Меркурий 233, Меркурий 234 и Меркурий 236.

EnergomeraCE MasterOPC Server

EnergomeraCE MasterOPC Server – OPC сервер для опроса счетчиков электроэнергии фирмы Энергомера: CE301 (CE303 – по запросу). Для повышения гибкости лицензионной политики Multi-Protocol MasterOPC сервер содержит три плагина для работы со счетчиками концерна Энергомера:

- Плагин счетчиков CE301 и CE303.
- Плагин счетчика CE304.
- Плагин счетчика ЦЭ6850.


OPC-сервер для протокола МЭК-61850

OPC-сервер MasterOPC_DI_61850 разработки компании ИнСАТ предназначен для работы с любым оборудованием, поддерживающим обмен данными по протоколу, описанному в стандарте МЭК-61850. Это оборудование чаще всего используется для контроля параметров тока на электростанциях.

*Подробную информацию, таблицу готовых устройств, видеоролики и примеры можно найти на нашем сайте: www.owen.ru.
Задать вопрос специалисту: support@owen.ru*

OWEN PROCESS MANAGER OPM v.1

SCADA*-система

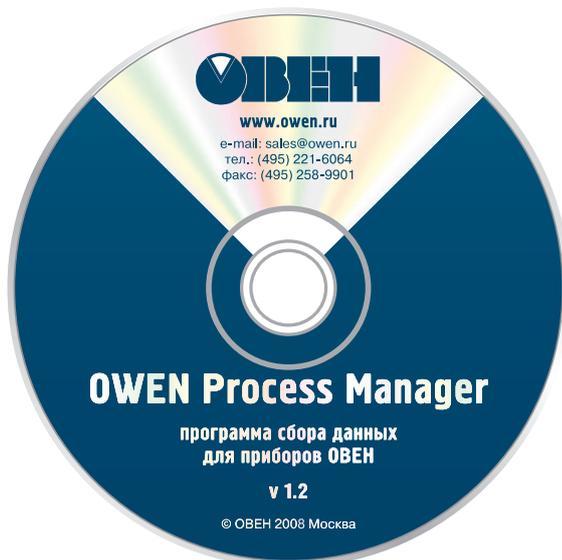

*SCADA — *Supervisory, Control and Data Acquisition* – наблюдение, управление и сбор данных

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА СВЯЗИ ПРИБОРОВ С ПК

При запуске OPM тестирует рабочий компьютер и автоматически определяет свободные COM-порты, к которым через адаптер интерфейса могут быть подключены приборы OWEN. Информация о COM-портах выводится на экран ПК в главном окне программы.

Выбор адаптера интерфейса зависит от типа интерфейса подключаемых приборов. К одному COM-порту возможно подключить только один адаптер интерфейса.

При необходимости увеличения количества отображаемых каналов на ПК необходимо установить дополнительные COM-порты. Максимальное количество COM-портов определяется характеристиками ПК.

Подключение приборов с интерфейсом RS-485

Для подключения к компьютеру приборов с интерфейсом RS-485 используются:

- OWEN AC3-M – автоматический преобразователь RS-232/RS-485;
- OWEN AC3 – полуавтоматический преобразователь RS-232/RS-485;
- OWEN AC4 – автоматический преобразователь USB/RS-485.

Возможно также использование преобразователей интерфейсов сторонних производителей.

Максимальное количество каналов отображения для одного порта составляет 256. Без использования средств усиления сигнала к преобразователю AC3-M, AC3 или AC4 можно подсоединять до 32 приборов, с использованием усилителя — до 256.

Утилита для простого подключения, наглядного отображения и архивирования значений параметров от приборов OWEN.

Преимущества

- Простая, не требующая мощных вычислительных ресурсов утилита.
- Простое, не требующее специальных навыков подключение приборов OWEN к ПК, без сложной настройки и без использования драйверов и OPC-серверов.
- Наглядное отображение опрашиваемых параметров в виде индикатора прибора.
- Простота настройки и просмотра архивов.
- Возможность опроса приборов OWEN, снятых с производства, в том числе по интерфейсу «токовая петля»

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Наглядное визуальное построение сетевого обмена по нескольким интерфейсам с различными преобразователями сети: OWEN AC2, AC2-M, AC3, AC3-M, AC4.
- Постоянный опрос приборов OWEN с заданным интервалом, контролем наличия обмена по сети.
- 5 независимых окон – для отображения текущих показаний приборов на ПК в одном из удобных видов: в виде графика или в цифровом виде, аналогично тому, как данные отображаются на самом опрашиваемом приборе.
- Ведение архива полученных данных. Добавление переменных в архив осуществляется установкой «галочки» при добавлении опрашиваемого параметра. Архив ведется с меткой времени. Возможен просмотр архива за любой промежуток времени либо экспорт архива для дальнейшей обработки в других приложениях.
- Визуальное уведомление о выходе значений опрошенных параметров за заданные пределы.

Подключение приборов с интерфейсом «токовая петля»

Для подключения к ПК приборов с интерфейсом «токовая петля» используются:

- OWEN AC2 – адаптер интерфейса «токовая петля»/RS-232;
- OWEN AC2-M – преобразователь интерфейса «токовая петля»/RS-485.

Через адаптер AC2 прибор подключается к компьютеру напрямую. К AC2 можно подключить до восьми приборов OWEN типа ТРМ1, ТРМ38. Максимальное количество каналов отображения для одного порта (при использовании восьмиканальных приборов типа УКТ38 или ТРМ38) равно 64.

Через преобразователь AC2-M прибор подключается к сети RS-485, которая, в свою очередь, через адаптер AC3-M, AC3 или AC4 может быть подключена к ПК. К каждому преобразователю AC2-M подключается один прибор типа ТРМ1, ТРМ38, МПП51 и т. п. Максимальное количество каналов отображения для одного порта (при использовании восьмиканальных приборов типа УКТ38 или ТРМ38) равно 256.

ПРИБОРЫ ОВЕН, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ В OWEN PROCESS MANAGER

Обозначение	Наименование
ТРМ200	Измеритель двухканальный с интерфейсом RS-485
УКТ38-Щ4	Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией
УКТ38-В	Устройство контроля температуры восьмиканальное со встроенным барьером искрозащиты
ТРМ201	Измеритель-регулятор одноканальный с интерфейсом RS-485
ТРМ202	Измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS-485
ТРМ138 / ТРМ138В	Измеритель-регулятор восьмиканальный / Измеритель-регулятор восьмиканальный со встроенным барьером искрозащиты
ТРМ136	Измеритель-регулятор шестиканальный
ТРМ101	ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом RS-485
ТРМ210	ПИД-регулятор одноканальный с интерфейсом RS-485
ТРМ148	Универсальный восьмиканальный ПИД-регулятор
ТРМ212	ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485
ТРМ32-Щ4	Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и горячего водоснабжения
ТРМ33-Щ4	Контроллер для регулирования температуры в системах приточной вентиляции
ТРМ34	Измеритель-регулятор четырехканальный
ТРМ38	Измеритель-регулятор восьмиканальный
ТРМ133	Контроллер для систем приточной вентиляции с водяным калорифером
ТРМ133М	Контроллер для регулирования температуры в приточно-вытяжных системах вентиляции с водяным или фреоновым охладителем

Обозначение	Наименование
ТРМ132М	Контроллер для систем отопления и ГВС
МНР51	Регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
ТРМ251	Одноканальный программный ПИД-регулятор
ТРМ151	Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор
КМС-Ф1	Контроллер-монитор сети
СИ8	Счетчик импульсов и времени наработки
СИ30	Реверсивный счетчик импульсов
МВ110-8А	Модуль аналогового ввода восьмиканальный
МВ110-2А	Модуль аналогового ввода двухканальный
МВ110-8АС	Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов восьмиканальный
МВ110-2АС	Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов двухканальный
МВ110-1ТД	Модуль ввода сигналов тензодатчиков
МВ110-4ТД	Модуль ввода сигналов тензодатчиков
МВА8	Восьмиканальный модуль ввода аналоговый
МДДВ	Дискретный модуль ввода/вывода
МЭ110-224.1М	Однофазный мультиметр
МЭ110-224.1Н	Однофазный вольтметр
МЭ110-224.1Т	Однофазный амперметр
ПКП1	Устройство для индикации и управления задвижками без применения концевых выключателей
ПКП1Т	Устройство контроля положения задвижки по времени и току со встроенным интерфейсом RS-485
ПКП1И	Устройство контроля положения задвижки по числу оборотов вала со встроенным интерфейсом RS-485

Примечание. При работе по протоколу ОВЕН для стабильной работы рекомендуется использовать преобразователи ОВЕН АС.

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ ОРМ v.1

Настройка программы ОРМ v.1

При запуске ОРМ v.1 на экране появляется главное окно программы (см. рисунок), в котором пользователь создает схему технологического процесса. Это окно содержит панель управления и меню.

При нажатии правой кнопки мыши всплывает меню настройки, в котором необходимо задать:

тип подключаемого адаптера интерфейса

(Добавить интерфейс);

подключаемые к адаптеру интерфейса приборы ОВЕН

(Добавить прибор);


параметры опроса приборов компьютером

(Добавить прибор\Параметры опроса\частота опроса).

При работе с адаптером интерфейса АС2 необходимо указать канал адаптера, к которому подключен прибор ОВЕН, и указать тип этого прибора, выбрав его из предлагаемого программой списка.

Для приборов, подключаемых через преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 или USB/RS-485, необходимо указать сетевой адрес подключаемого прибора ОВЕН, который предварительно вводится в прибор при его программировании.

При задании параметров опроса возможно либо задать частоту опроса прибора, либо задать постоянный опрос. В случае постоянного опроса прибор опрашивается с максимально возможной для данной системы «компьютер-интерфейс-приборы» частотой. Эта частота опроса зависит от мощности компьютера, количества приборов в сети, наличия помех в линиях и т. п.

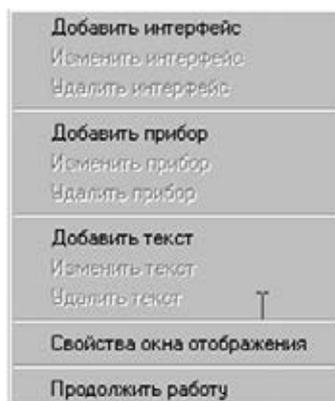

Меню настройки

После записи конфигурации в файл необходимо **запустить процесс**. Это возможно сделать либо из меню программы, либо кнопкой  на панели инструментов. На экране главного окна будут **отображаться все текущие значения** измеряемых величин.

Процесс, запущенный на исполнение, может быть в любой момент завершен или временно приостановлен. Изменения в схему процесса можно вносить только после его завершения. Измененный процесс возможно сохранить под прежним или новым именем.

Архивация и регистрация данных ORV v.1

Система OPM v.1 позволяет архивировать данные только тех каналов подключенных приборов, которые указаны пользователем. Для этого в 5-ти дополнительных окнах программы создаются ссылки на выбранные каналы (в каждом окне можно создать несколько ссылок). Выбрать одно из 5-ти окон можно кнопками  на панели инструментов. Значения, регистрируемые по заданным ссылкам, заносятся в файл архива.

Частота архивации данных определяется пользователем для каждой ссылки отдельно.

Просмотр файла архива осуществляется с помощью программы OWEN Report Viewer (ORV) v.1. ORV v.1 позволяет открывать и просматривать файлы архива либо в табличном, либо в графическом виде и конфигурировать отображение архивных данных для данного процесса.

Пользователь может самостоятельно определять, какие из происшедших событий, зафиксированных в архивном файле, следует включать в отображаемые таблицы и графики. Можно также ограничивать временные рамки отображаемых событий с тем, чтобы более подробно рассматривать отдельные эпизоды технологического процесса.

Для последующей обработки данных из архива возможно их сохранение в форматах Access, FoxPro, DBase или Excel.


Система «алармов»

Программа позволяет следить за нахождением измеряемого параметра в заданном диапазоне значений. Для этого пользователь в созданных ссылках (см. выше) определяет верхнюю и нижнюю границы диапазона контроля.


При выходе измеряемого параметра за указанные границы программа выдает предупреждение («аларм»). «Алармы» выводятся в специализированных окнах, цвет которых меняется в зависимости от типа сообщения.



Главное окно: схема технологического процесса, запущенного на исполнение

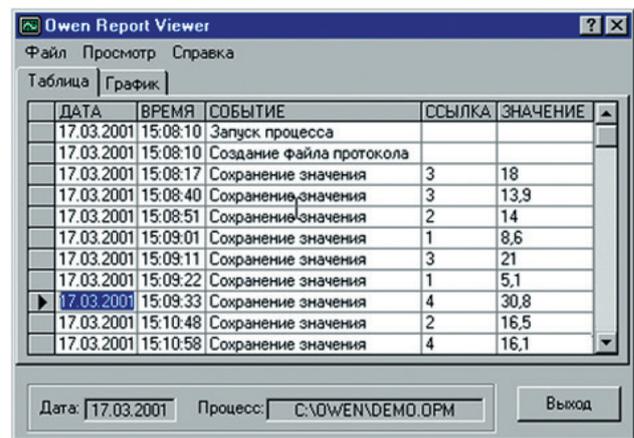

Архивные данные в виде таблицы

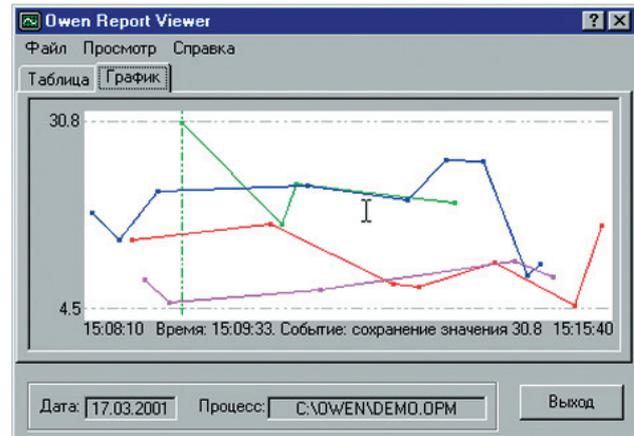


Архивные данные в виде графика

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Процессор	Не ниже Pentium 200
Тактовая частота	Не ниже 200 МГц
Оперативная память	Не ниже 16 Мбайт
ОС Windows	98SE/NT/2000/XP/7/8

MasterSCADA

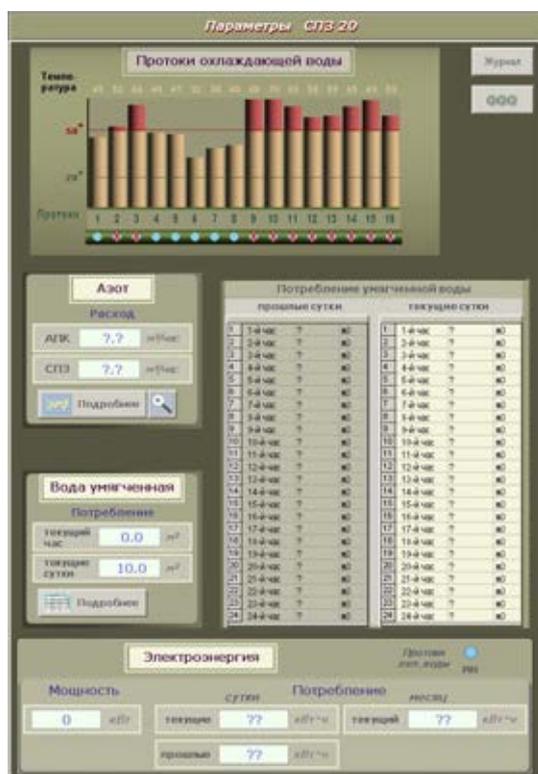

MasterSCADA – одна из ведущих российских SCADA- и SoftLogic-систем для АСУТП и MES. Идеально подходит для задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и зданий. Использование SoftLogic-системы позволяет осуществлять как автоматизацию, так и диспетчеризацию процессов.

MasterSCADA позволяет создавать системы с самой различной архитектурой: клиент-серверной, одноранговой, многоуровневой и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА MASTERSCADА

- Единая среда разработки всего проекта.
- Объектный подход в разработке проекта.
- Неограниченная гибкость вычислительных возможностей.
- Мощная трехмерная графика и мультимедиа.
- Защита авторских прав разработчиков проектов.
- Интуитивная легкость освоения.
- Встроенная SoftLogic-система для программирования контроллеров.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ

В ней производится разработка проекта, увязка элементов визуализации и отображения. При этом увязка сигналов и объектов визуализации производится по принципу Drag_and_Drop (перетаскиванием).

ВАЖНО: Среда разработки поставляется бесплатно с соответствующей исполнительной системой (средой исполнения).

АРХИВНЫЕ СЕРВЕРЫ – MAS

Разновидность сетевой «Исполнительной системы», предназначенной для архивирования данных в одну из поддерживаемых СУБД (MS SQL, Oracle, Firebird и др.).


Кроме того, в MAS включена опция HDA-client – то есть MAS может опрашивать OPC HDA серверы (OPC с поддержкой чтения архивов). Архивные серверы двух типов: **MAS-NET** и **MAS-NET PRO**. Необходимая версия выбирается по количеству внешних точек и поддерживаемым функциям (см. табл.).

КОМПОНЕНТЫ MASTERSCADА

MasterSCADA состоит из нескольких компонентов:

- Инструментальная среда разработки проектов.
- Среда исполнения (несколько видов).
- Архивные серверы.
- Клиенты и интернет-клиенты.
- Дополнительные опции.

СРЕДА ИСПОЛНЕНИЯ – MSRT

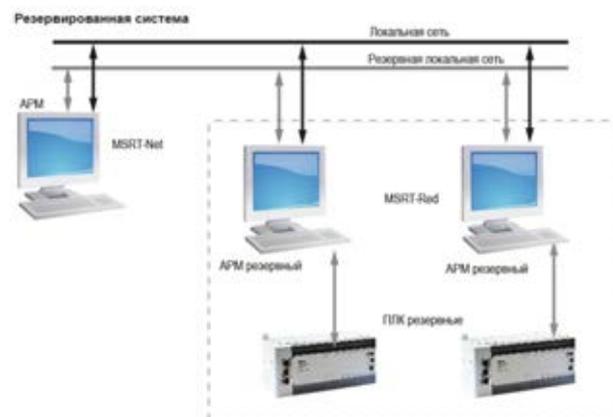

Непосредственно исполнительная система **MasterSCADA**. В ней производится опрос, визуализация и архивирование параметров. Исполнительная система двух типов: **MSRT-NET** и **MSRT-NET PRO**. Необходимая версия выбирается по количеству внешних точек и поддерживаемым функциям (см. табл.).

ВЫБОР ВЕРСИИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛУ

Опция	Описание	MSRT-NET	MSRT-NET PRO	MAS	MAS PRO
MSRT-ASL	Библиотека математических ФБ алгоритмов управления		+		+
MSRT-Electricity	Библиотека визуальных ФБ для диспетчеризации электроснабжения		+		+
MSRT-HVAC	Библиотека визуальных ФБ для диспетчеризации вентиляционных систем		+		+
MSRT-TE	Библиотека визуальных ФБ для теплоэнергетических объектов		+		+
MSRT-MC-Email	Формирование и отправка e-mail		+		+
MSRT-MC-SMS	Отправка и прием SMS		+		+
MSRT-Mtl2	Метрологическая поверка каналов		+		+
MSRT-Psp	Паспортизация технологического оборудования		+		+
MSRT-SQL-Arc-Client	Модуль доступа к архивному серверу		+	+	+
MSRT-MPLC-GPRS	Удаленная работа через GPRS с удаленными контроллерами с предустановленной системой M-PLC		+		+
MSRT-MPLC-GSM	Удаленная работа через GSM с удаленными контроллерами с предустановленной системой M-PLC		+		+
MSRT-DB-Connect	Модуль интеграции с СУБД. Поддерживаются следующие СУБД: MS SQL, Oracle, MySQL, Interbase, FireBird, Sybase	Доп. модуль	Доп. модуль	+	+
MSRT-HDA-Client	Клиент для получения архивов из OPC HDA серверов и записи их в архивы MasterSCADA, а также во внешние SQL серверы (при наличии модуля связи с сервером)	Доп. модуль	+	+	+
MAS-Client	Локальный клиент для подключения к архивным серверам MAS с возможностью управления	-	Отсутствует	+	+
MAS-View	Локальный клиент для подключения к архивным серверам MAS с без возможности управления	-	Отсутствует	+	+

Резервирование исполнительных систем – MSRT-RED (MAS-RED)

Опции резервирования для «Исполнительной системы» и «Архивного сервера».

Соответствует выбранной версии «Исполнительной системы» или «Архивного сервера».

Клиенты и Интернет-клиенты – MSRT-Inet

Клиенты и интернет-клиенты для доступа к SCADA-системе.

Соответствует выбранной версии «Исполнительной системы» или «Архивного сервера» с учетом количества удаленных подключений.

Дополнительные опции

Для баз данных, для коммуникации, для связи с 1С.

Подробная информация по выбору требуемой системы и компонентов, документация и примеры, а также DEMO-версия с ограниченным временем использования или бесплатная базовая версия на 32 точки находятся на сайте OVEN: www.oven.ru

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X-XX-XX

MSRT – 100 точек ввода/вывода
MAS – 500 точек ввода/вывода

Количество точек ввода/вывода:
100 – 100 точек ввода/вывода
500 – 500 точек ввода/вывода
1K – 1000 точек ввода/вывода
2,5K – 2500 точек ввода/вывода
U – количество точек ввода/вывода неограничено
32 точки – бесплатная версия

Система исполнения:
NET – базовая версия
NET PRO – полная версия

ТИПЫ КОРПУСОВ

Приборы ОВЕН выпускаются в корпусах щитового, настенного или DIN-реечного крепления.

Корпуса выполнены из ударопрочного ABS-пластика и соответствуют ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)», который распространяется на электрооборудование с напряжением не более 72,5 кВ. Код IP отражает степень защиты, обеспечиваемую корпусом прибора, т. е. возможность доступа к его опасным частям, а также попадания внешних твердых предметов и воды в прибор.



Клеммник у приборов щитового крепления находится на задней стенке.

Для доступа к клеммнику прибора настенного крепления необходимо снять верхнюю крышку. В отверстиях подвода внешних связей устанавливаются резиновые уплотнители (втулки).

Для установки прибора на стационарное место работы к нему прилагается комплект крепежных элементов, который может быть двух видов: Н – для корпусов настенного крепления и Щ – для корпусов щитового крепления. В комплект в зависимости от корпуса входят:


Настенный Н		Щитовой Щ	
кронштейн	1 шт.	фиксаторы	2 шт.
винт М4-6g×32.58.026	1 шт.		

Сравнительные размеры корпусов приборов по глубине для размещения в щит

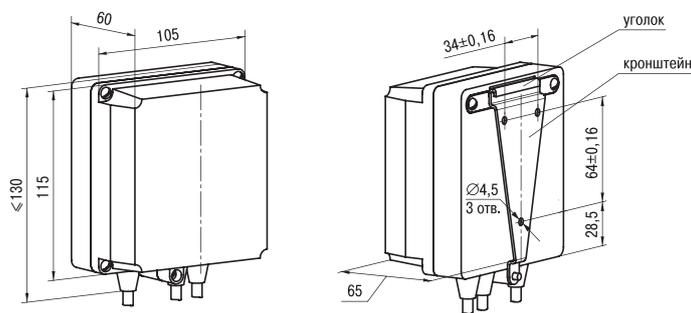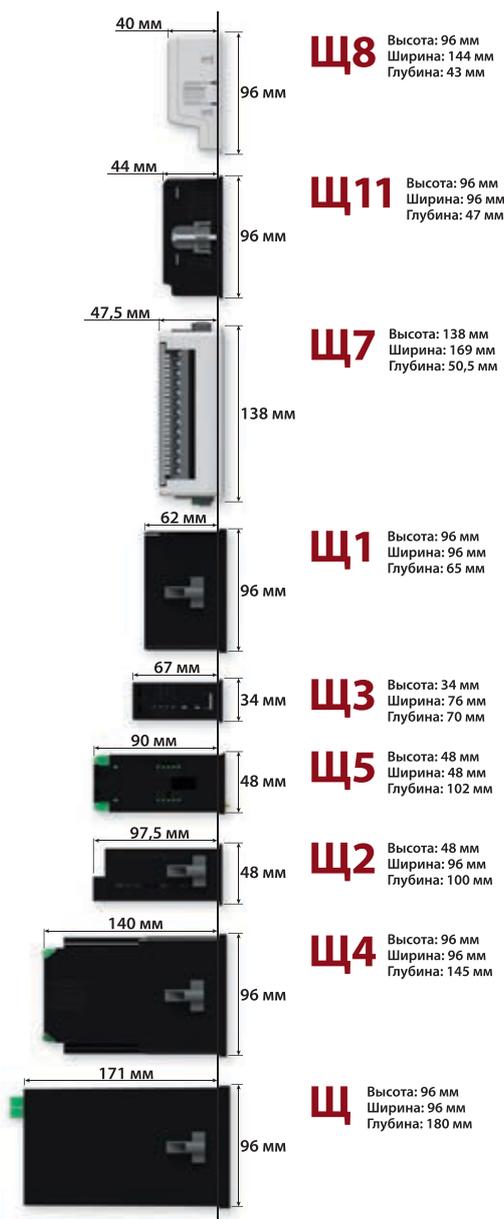


Н — корпус настенного крепления

габаритные размеры: 105x130x65 мм, степень защиты IP44

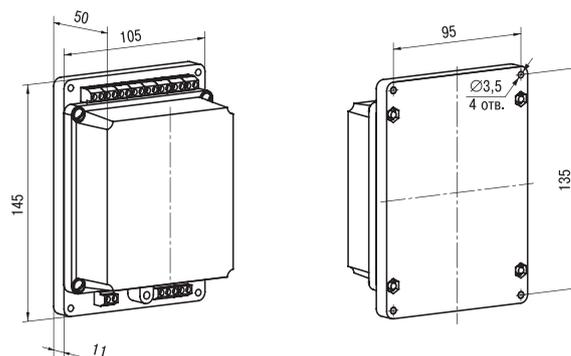


H1 — корпус настенного крепления

габаритные размеры: 105x145x65 мм, степень защиты IP20

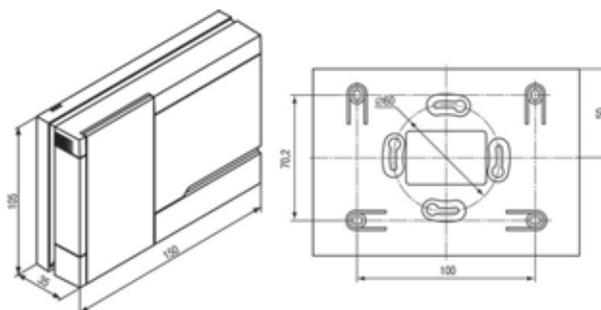


H2 — корпус настенного крепления

габаритные размеры: 150x105x35 мм, степень защиты IP20

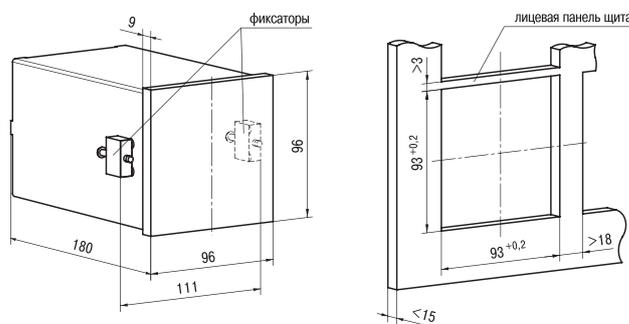


Щ — корпус щитового крепления

габаритные размеры: 96x96x180 мм, степень защиты со стороны передней панели IP20

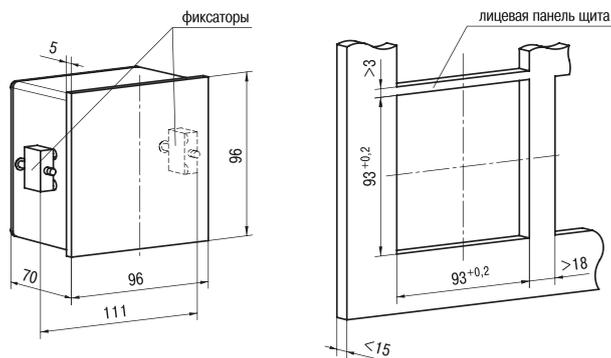


Щ1 — корпус щитового крепления

габаритные размеры: 96х96х70 мм, степень защиты со стороны передней панели IP54

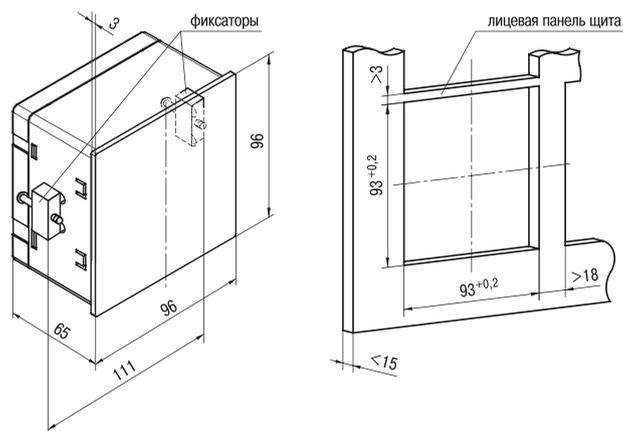


Щ1 — корпус щитового крепления

габаритные размеры: 96х96х65 мм
степень защиты со стороны передней панели IP54

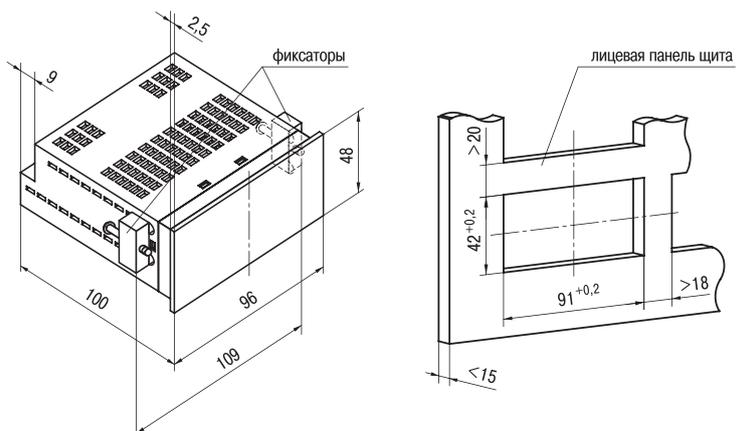


Щ2 — корпус щитового крепления

габаритные размеры: 96х48х100 мм
степень защиты со стороны передней панели IP54

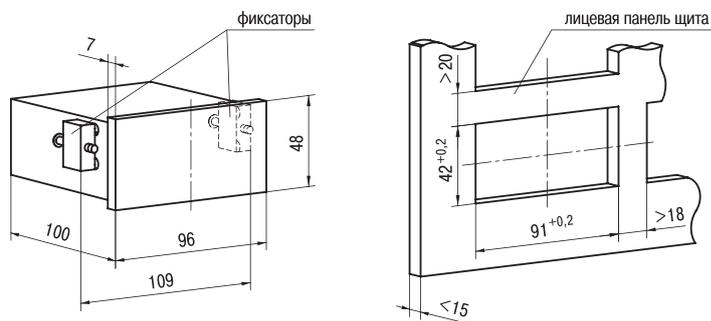


Щ2 — корпус щитового крепления,

габаритные размеры: 96х48х100 мм,
степень защиты со стороны передней панели IP20

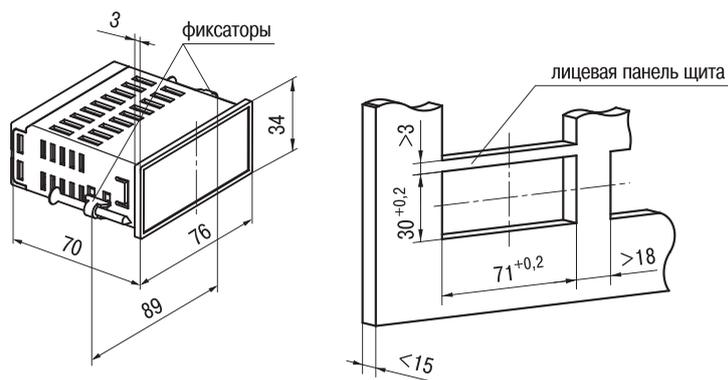



Щ3 — корпус щитового крепления

габаритные размеры: 76х34х70 мм
степень защиты со стороны передней панели IP54


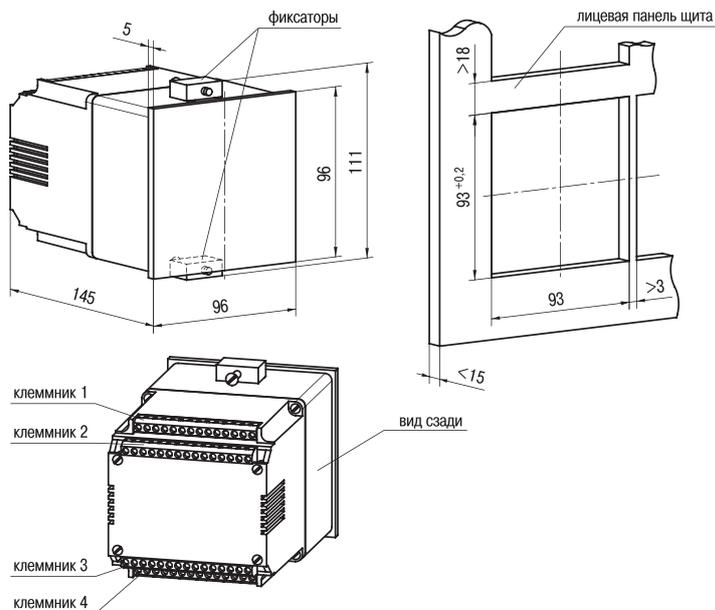


Щ4 — корпус щитового крепления



габаритные размеры: 96х96х145 мм
степень защиты со стороны передней панели IP54

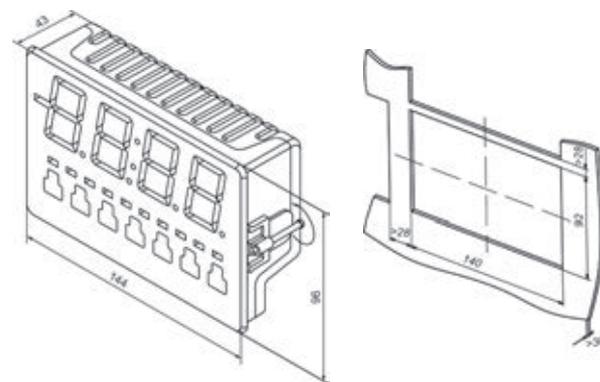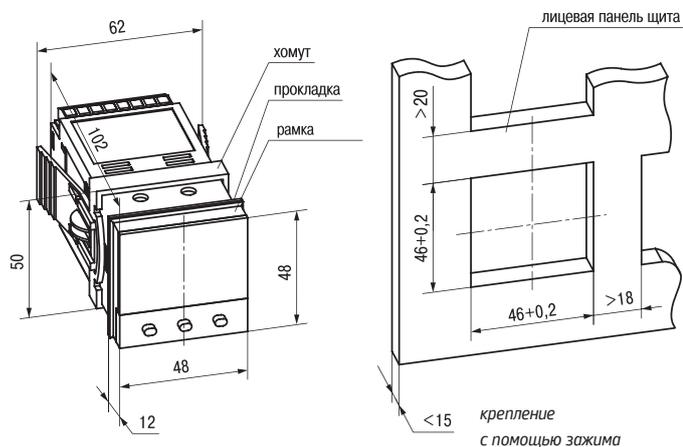

Щ8 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 144x96x43 мм,
степень защиты:
со стороны передней панели IP54
со стороны цилиндрической части корпуса IP20

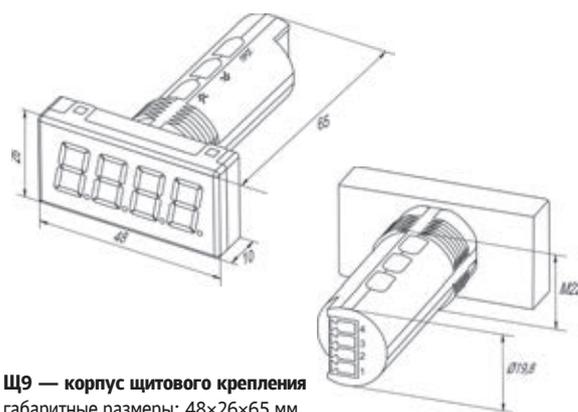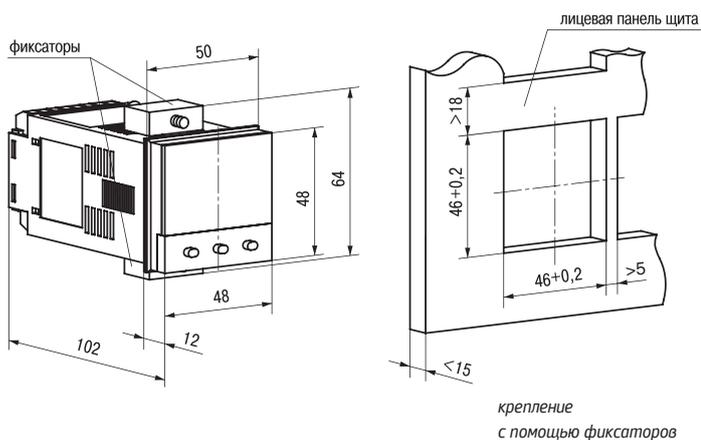


Щ9 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 48x26x65 мм,
степень защиты:
со стороны передней панели IP54
со стороны цилиндрической части корпуса IP20

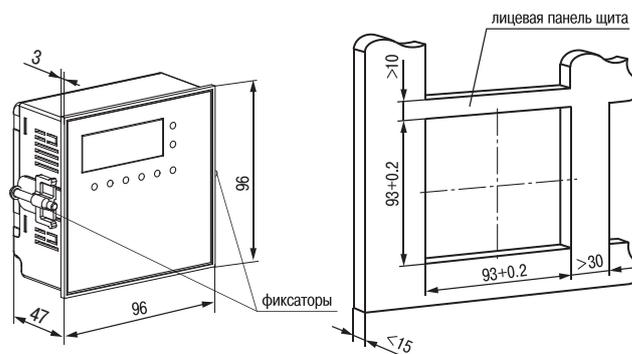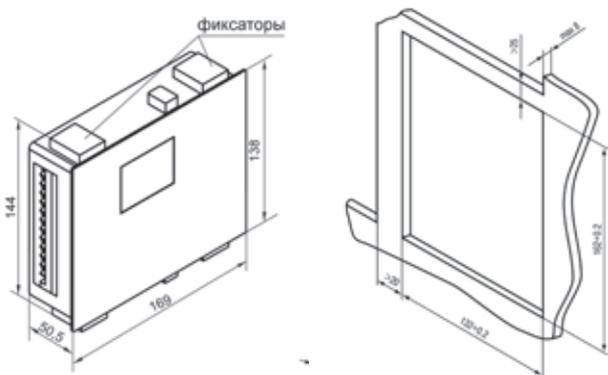


Щ11 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 96x96x49 мм,
степень защиты со стороны передней панели IP54

Щ5 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 48x48x102 мм
степень защиты со стороны передней панели IP54


Щ7 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 169x138x50 мм,
степень защиты со стороны передней панели IP54

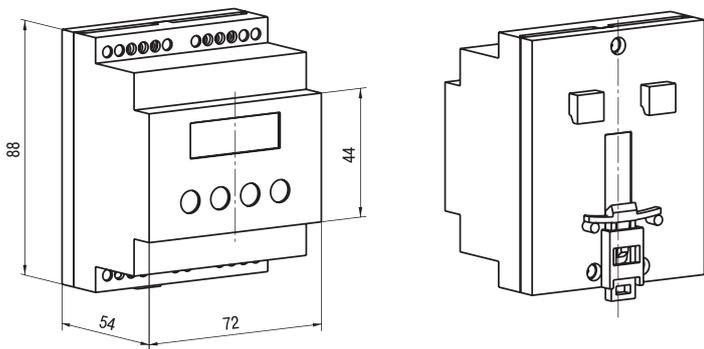


Д — корпус для крепления на DIN-рейку
габаритные размеры: 72x88x54 мм
степень защиты со стороны передней панели IP20

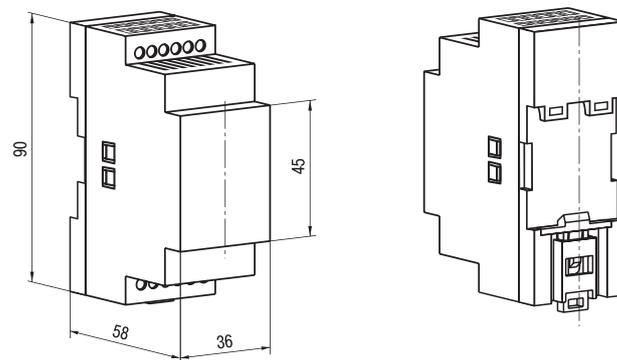


Д2 — корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм
габаритные размеры: 36x90x58 мм
степень защиты со стороны передней панели IP20

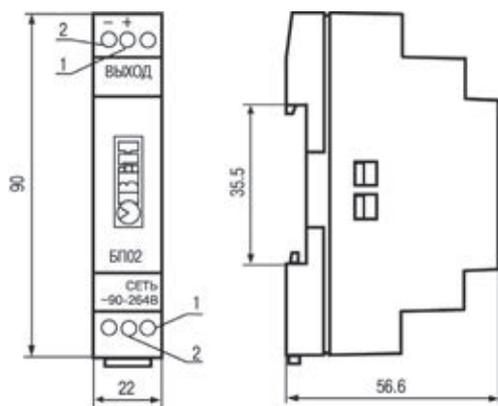



Д1 — корпус для крепления на DIN-рейку
габаритные размеры: 22x90x56,6 мм
степень защиты со стороны передней панели IP20

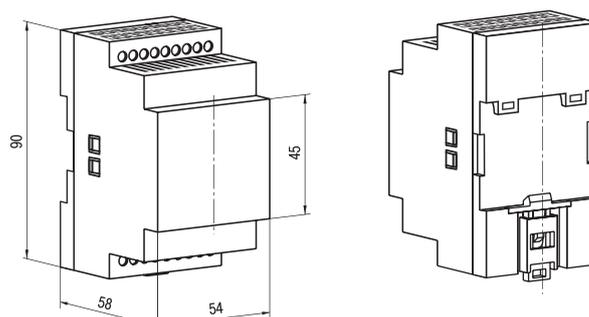


Д3 — корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм,
габаритные размеры: 54x90x58 мм
степень защиты со стороны передней панели IP20

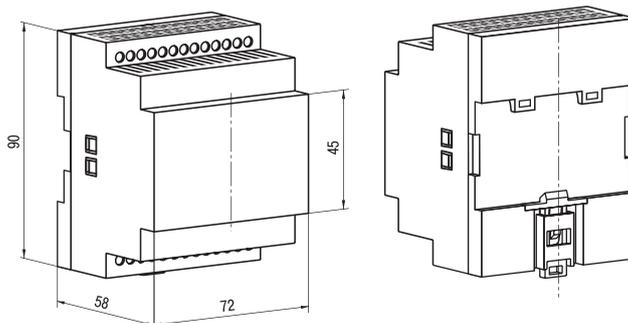

Д4 — корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм,
габаритные размеры: 72x90x58 мм,
степень защиты со стороны передней панели IP20

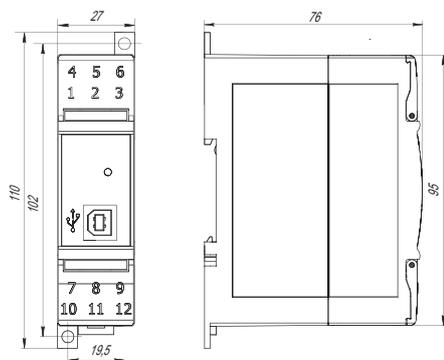


Д1,5 — корпус для крепления на DIN-рейку
габаритные размеры: 27x110x76 мм
степень защиты со стороны передней панели IP20

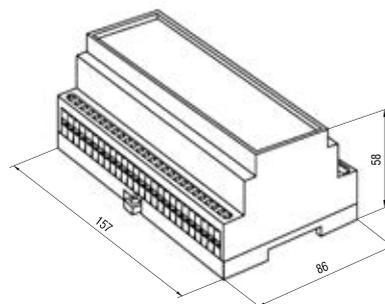

Д9 — корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм,
габаритные размеры: 157x86x58 мм,
степень защиты со стороны передней панели IP20

Обобщенная функциональная схема измерителей-регуляторов

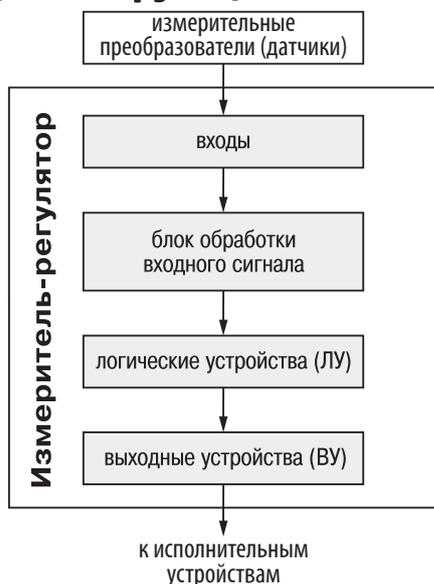

Измерители-регуляторы температуры состоят из следующих функциональных блоков (см. рисунок):

- входы — служат для подключения к прибору различных типов датчиков;
- блок обработки входного сигнала — включает в себя коррекцию показаний датчиков, цифровые фильтры и вычислители дополнительных величин (разности, отношения и т. п.);
- логические устройства (ЛУ) — формируют управляющие сигналы для выходных устройств;
- выходные устройства (ВУ) — служат для передачи управляющих или других выходных сигналов на исполнительные или регистрирующие устройства.

ВХОДЫ ПРИБОРОВ

В таблице приведен полный список датчиков, с которыми могут работать приборы ОВЕН, и указан максимальный диапазон измерения. Точный список подключаемых датчиков см. для каждого прибора в разделе «Технические характеристики». Измерители-регуляторы ОВЕН выпускаются с одним, двумя и восьмью каналами измерения.

Модификации входов

Измерители-регуляторы ОВЕН 2TRM0...TRM12 старой линейки, УКТ38-В, УКТ38-Щ4, МПР51, TRM32, TRM33 имеют модификации входов для подключения отдельных групп датчиков (например, ТС, ТП, АТ, АН и др., см. обозначение при заказе для конкретного прибора). Тип датчика устанавливается пользователем при программировании прибора. В многоканальных приборах ко всем входам подключаются датчики только одного типа.

Универсальные входы

Приборы ОВЕН 2TRM0...TRM12 новой линейки, TRM2xx, TRM101, TRM501, TRM138, TRM138В, TRM148, TRM151, TRM251, TRM133, МВА8 имеют универсальные входы, к которым можно подключить любые датчики, приведенные в таблице технических характеристик данного прибора. Тип датчика устанавливается пользователем при программировании прибора. В многоканальных приборах к разным входам можно подключать датчики различных типов.

Измерение температуры

Для измерения температуры к входам приборов ОВЕН подключаются термодатчики, термометры сопротивления или любые другие датчики с унифицированным выходным сигналом. При этом при заказе прибора, не имеющего универсальных входов, необходимо правильно выбрать модификацию его входов.

Измерение расхода, давления и других физических величин

Приборы ОВЕН позволяют измерять расход, давление и пр. физические величины, для этого ко входам должны быть подключены датчики с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения. Для вывода на индикатор реального значения параметра измеренный сигнал масштабируется.

Параметры линии для соединения прибора с датчиком

Тип датчика	Макс. длина линии	Макс. сопротивление линии	Исполнение линии
ТСП, ТСМ	100 м	15,0 Ом	Трехпроводная, провода равной длины и сечения
Термопара	20 м	100 Ом	Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Датчик с унифицированным сигналом тока	100 м	100 Ом	Двухпроводная
Датчик с унифицированным сигналом напряжения	100 м	5,0 Ом	Двухпроводная

Характеристики измерительных датчиков, подключаемых ко входам приборов ОВЕН

Термометры сопротивления			
Датчик	W100	α , °C ⁻¹	Диапазон измерений
ТСМ (Cu50)	1,426	0,00426	-50...+200 °C
ТСМ (50M)	1,428	0,00428	-190...+200 °C
ТСП (Pt50)	1,385	0,00385	-200...+750 °C
ТСП (50П)	1,391	0,00391	-200...+750 °C
ТСМ (Cu100)	1,426	0,00426	-50...+200 °C
ТСМ (100M)	1,428	0,00428	-190...+200 °C
ТСП (Pt100)	1,385	0,00385	-200...+750 °C
ТСП (100П)	1,391	0,00391	-200...+750 °C
ТСН (Ni100)	1,617	0,00617	-60...+180 °C
ТСМ (Cu500)	1,426	0,00426	-50...+200 °C
ТСМ (500M)	1,428	0,00428	-190...+200 °C
ТСП (Pt500)	1,385	0,00385	-200...+650 °C
ТСП (500П)	1,391	0,00391	-200...+650 °C
ТСН (Ni500)	1,617	0,00617	-60...+180 °C
ТСМ (Cu1000)	1,426	0,00426	-50...+200 °C
ТСМ (1000M)	1,428	0,00428	-190...+200 °C
ТСМ (Pt1000)	1,385	0,00385	-200...+650 °C
ТСМ (1000П)	1,391	0,00391	-200...+650 °C
ТСМ (Ni1000)	1,617	0,00617	-60...+180 °C
ТСМ (53M) гр. 23	1,426	0,00426	-50...+200 °C

Термопары	
Датчик	Диапазон измерений
ТХК (L)	-200...+800 °C
ТХА (K)	-200...+1300 °C
ТПП (S)	0...+1750 °C
ТПП (R)	0...+1750 °C
ТЖК (J)	-200...+1200 °C
ТНН (N)	-200...+1300 °C
ТПР (В)	+200...+1800 °C
ТВР (А-1)	0...+2500 °C
ТВР (А-2)	0...+1800 °C
ТВР (А-3)	0...+1600 °C
ТМК (Т)	-200...+400 °C
Датчики с унифицированным выходным сигналом	
Сигнал тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА	0...100 %
Сигнал напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В	0...100 %
Датчики положения задвижек (д.п.з.)	
Резистивный д.п.з. (до 900 Ом)	0...100 %
Токовый д.п.з. 0...20 мА или 4...20 мА	0...100 %
Токовый д.п.з. 0...5 мА	0...100 %

ОСОБЕННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ



Подключение термометров сопротивления

Принцип работы термометров сопротивления (ТСМ, ТСР, ТСН, Pt100 и др.) основан на зависимости электрического сопротивления металлов от температуры. Термопреобразователи выполняют в виде катушки из тонкой проволоки на каркасе из изоляционного материала, заключенной в защитную гильзу.

Термометры сопротивления характеризуются двумя параметрами: R_0 — сопротивление датчика при 0 °С и W_{100} — отношение сопротивления датчика при 100 °С к его сопротивлению при 0 °С. В связи с введением нового ГОСТа на термометры сопротивления (ГОСТ Р 8.625-2006) для новых приборов ОВЕН в документации вместо W_{100} приведен параметр α — отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R_0), деленное на 100 °С.

Для подключения термометров сопротивления к приборам ОВЕН используется **трехпроводная схема**, которая позволяет уменьшить погрешность измерения, возникающую при изменении сопротивления проводов в результате изменения их температуры. Два провода подсоединяются к одному из выводов терморезистора R_t , а третий подключается к другому выводу R_t . При этом необходимо соблюдать условие равенства сопротивлений всех трех проводов.

Термометры сопротивления могут подключаться к прибору с использованием двухпроводной линии, но при этом отсутствует компенсация сопротивления соединительных проводов и поэтому будет наблюдаться некоторая зависимость показаний прибора от колебаний температуры проводов.

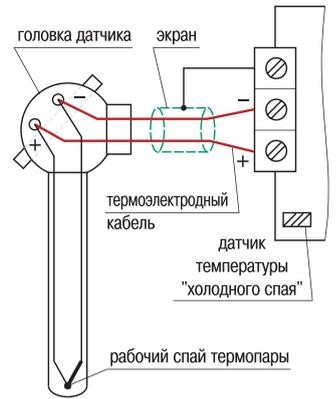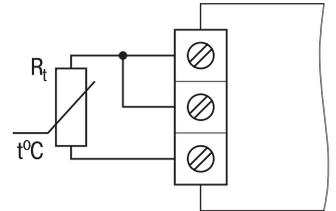

Подключение термопар


Термопара (термоэлектрический преобразователь) типа ТХА, ТХК, ТПП и пр. состоит из двух спаянных на одном из концов проводников, изготовленных из металлов, обладающих разными термоэлектрическими свойствами. Спаянный конец, называемый «рабочим спаем», погружается в измеряемую среду, а свободные концы («холодный спай») термопары подключаются ко входу прибора. Если температуры «рабочего» и «холодного спаев» различны, то термопара вырабатывает термоЭДС, которая и подается на прибор. Поскольку термоЭДС зависит от разности температур двух спаев термопары, то для получения корректных показаний температуры необходимо знать температуру «холодного спаев».

В модификациях входов, предназначенных для работы с термопарами, предусмотрена схема измерения температуры «холодного спаев». Датчик температуры «холодного спаев» установлен рядом с присоединительным клеммником.

Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных **компенсационных (термоэлектрических) проводов**, изготовленных из тех же материалов, что и термопара. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, аналогичными характеристикам материалов электродов термопары в диапазоне температур 0...100 °С. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность.


Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать. В качестве экрана может быть использована заземленная стальная труба.

При нарушении указанных условий могут иметь место значительные погрешности при измерении.

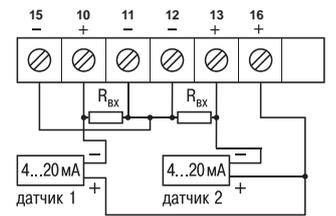

Подключение датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения

Многие датчики различных физических величин оснащены нормирующими измерительными преобразователями. Нормирующие преобразователи преобразуют сигналы термопар, термометров сопротивления, манометров, дифманометров и др. в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения с диапазонами: 0...20 мА, 4...20 мА, 0...5 мВ или 0...1 В. Диапазон выходного тока нормирующего преобразователя пропорционален значению физической величины, измеряемой датчиком, и соответствует рабочему диапазону датчика, указанному в его технических характеристиках. В ряде приборов ОВЕН для питания этих преобразователей имеется встроенный источник питания постоянного тока, гальванически изолированный от схемы прибора. На рисунках показаны схемы подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом 4...20 мА по двухпроводной линии к прибору 2ТРМ1-Х.У.ХХ (верхний — со встроенным источником питания, нижний — с внешним питанием).

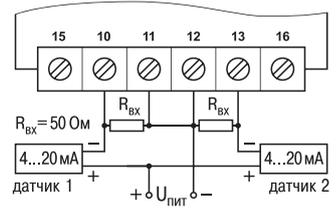

Измерение влажности психрометрическим методом

Психрометрический метод основан на измерении разности температур сухого и влажного термометров. Температура влажного термометра всегда ниже температуры сухого из-за испарения воды с поверхности фитиля. Чем суше воздух (влажность ниже), тем интенсивнее испаряется вода с поверхности фитиля, тем ниже температура увлажняемого термометра.

Существуют полумпирические психрометрические формулы, из которых выведена общепринятая формула относительной влажности:

$$\varphi = \frac{E_{\text{влаж.}}}{E_{\text{сух.}}} - \frac{A \cdot p \cdot (T_{\text{сух.}} - T_{\text{влаж.}})}{E_{\text{сух.}}}$$

, где

φ — относительная влажность воздуха, %;

$E_{\text{влаж.}}$ — максимально возможное парциальное давление водяного пара при температуре воздуха $T_{\text{влаж.}}$, °С;

$E_{\text{сух.}}$ — максимально возможное парциальное давление водяного пара при температуре воздуха $T_{\text{сух.}}$, °С;

p — атмосферное давление;

$T_{\text{сух.}}$ — температура сухого термометра, °С;

$T_{\text{влаж.}}$ — температура влажного термометра, °С;

A — психрометрический коэффициент (психрометрическая постоянная).

Психрометрический коэффициент A зависит от многочисленных факторов:

- размера и формы чувствительного элемента увлажнённого термометра;
- вида и состояния смачиваемого фитиля;
- температуры смачивающей воды и теплопроводности фитиля;
- влияния тепловой радиации.

Среди внешних факторов наибольшее значение имеет скорость воздушного потока, обдувающего увлажненный термометр. Если она больше 2,5 м/сек, то коэффициент A приближается к величине ~0,064 1/°С. Если обдува нет, то коэффициент A сильно возрастает, поэтому рекомендуется устанавливать принудительную вентиляцию. В приборах ОВЕН значение A устанавливается пользователем — например, в МПП51 допускаются значения 0,064...0,008 1/°С.

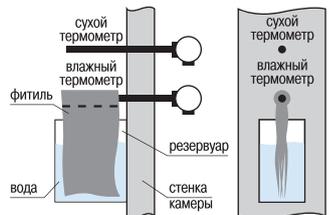


Рис. 1



Рис. 2

«Сухой» и «влажный» датчики температуры следует крепить один над другим на расстоянии 50...100 мм, перпендикулярно (рис. 1) или параллельно стенке (рис. 3). Под «влажным» датчиком помещается резервуар с водой, в который опускается увлажняющий фитиль, закрывающий датчик. Резервуар изготавливается из нержавеющей стали, оцинкованного железа, термостойкой пластмассы, стекла или другого стойкого к условиям эксплуатации материала, не выделяющего вредных веществ. Увлажняющий фитиль чаще всего изготавливается из тонкой неотбеленной хлопчатобумажной ткани — марли, батиста, муслина, обладающих максимальной всасывающей способностью. Фитиль должен закрывать чувствительный элемент и максимальную площадь поверхности датчика.

Для снижения площади испарения воды из резервуара рекомендуется «бутылочный» профиль резервуара (рис. 2). Для пополнения резервуара можно поставить дополнительный резервуар вне камеры и соединить его с внутренним (рис. 4).

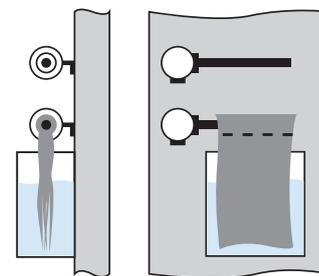


Рис. 3

Установка диапазона измерения при использовании датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока или напряжения (масштабирование)

При работе с датчиками, формирующими на выходе унифицированный сигнал тока или напряжения, в измерителях-регуляторах ОБЕН предусматривается возможность масштабирования шкалы измерения по каждому из каналов. Для этого в соответствующих параметрах программирования прибора устанавливаются нижняя и верхняя границы диапазона измерения, а также положение десятичной точки.

Параметр «нижняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение будет присваиваться входной переменной и выводиться на индикатор при минимальном уровне сигнала с датчика (например, при 4 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА).

Параметр «верхняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение будет присваиваться входной переменной и выводиться на индикатор при максимальном уровне сигнала с датчика (например, при 20 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА или 1 В для датчика с выходным сигналом напряжения 0...1 В).

Параметр «положение десятичной точки» определяет количество знаков после запятой, которое будет выводиться на индикатор.

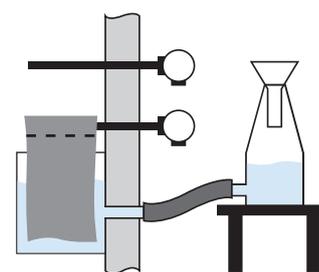


Рис. 4

БЛОК ОБРАБОТКИ ВХОДНОГО СИГНАЛА


В блоке обработки входного сигнала осуществляется коррекция и цифровая фильтрация измеренных значений, а также вычисление дополнительных параметров.

Коррекция измерений (компенсация погрешности датчиков)

Для устранения начальной погрешности преобразования датчиков и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренное прибором значение может быть откорректировано. В большинстве приборов ОБЕН существует два типа коррекции, позволяющих осуществлять сдвиг или изменение наклона характеристики измерительного преобразователя на заданную величину.


Сдвиг характеристики

Пример для датчика ТСМ50, $W_{100} = 1,426$ ($\alpha = 0,00426$)

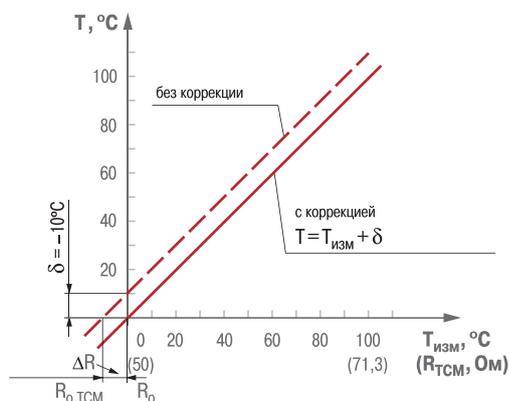

Изменение наклона характеристики

Пример для датчика ТСМ50, $W_{100} = 1,426$ ($\alpha = 0,00426$)

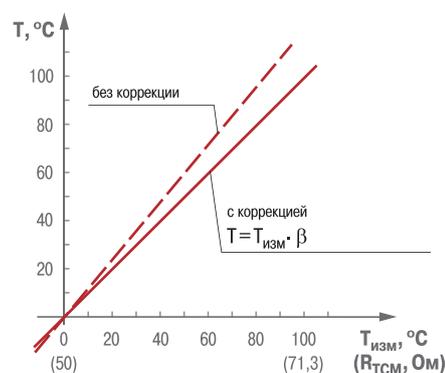

К каждому измеренному значению параметра $T_{изм}$ прибавляется заданное пользователем значение δ («сдвиг характеристики»).

Используется для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлениями подводящих проводов (ΔR) при использовании двухпроводной схемы подключения термопреобразователей сопротивления.

Каждое измеренное значение параметра $T_{изм}$ умножается на заданный пользователем в пределах 0,900...1,100 поправочный коэффициент β («наклон характеристики»).

Используется для компенсации погрешностей датчиков при отклонении значения W_{100} (α) от номинального.

БЛОК ОБРАБОТКИ ВХОДНОГО СИГНАЛА

Цифровая фильтрация измерений

Цифровая фильтрация входного сигнала уменьшает влияние случайных импульсных помех на результаты измерения. В большинстве измерителей-регуляторов ОВЕН предусмотрена двухступенчатая фильтрация: «полосовая», устраняющая значительные единичные помехи, и «сглаживающая», снижающая действие небольших высокочастотных помех.

Первая ступень фильтрации описывается параметром «полоса фильтра», вторая — параметром «глубина фильтра» или «постоянная времени фильтра».

Полоса фильтра

Параметр «полоса фильтра» позволяет защитить измерительный тракт от сильных единичных помех. Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины. Если текущее показание отличается от предыдущего измеренного значения более чем на значение этого параметра, то оно игнорируется, и прибор производит повторное измерение. На цифровом индикаторе остается значение предыдущего измерения. Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстроменяющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра или отключить фильтр, задав значение параметра равное 0. В случае работы в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу прибора необходимо уменьшить значение параметра. При этом возможно ухудшение быстродействия прибора из-за повторных измерений.

Глубина фильтра


Параметр «глубина фильтра» позволяет добиться «сглаживания» изменений показаний прибора за счет их усреднения. Значение этого параметра задает количество последних измерений, для которых прибор вычисляет среднее арифметическое. Полученная величина используется прибором в дальнейшей работе. Вид переходных характеристик фильтра для разных N показан на рисунке.

Уменьшение значения глубины фильтра приводит к более быстрой реакции прибора на скачкообразные изменения контролируемой величины, но снижает помехозащищенность прибора. Увеличение значения приводит к улучшению помехозащищенности, но вместе с этим повышает инерционность прибора.


Постоянная времени фильтра

В новых моделях регуляторов глубина фильтра заменена на «постоянную времени фильтра». Параметр «постоянная времени фильтра» τ_ϕ позволяет осуществлять экспоненциальное сглаживание. Постоянной времени фильтра называют интервал, в течение которого выходной сигнал достигает 0,63 от величины установившегося изменения сигнала. На рисунке показана реакция фильтра на единичный скачок температуры при различных τ_ϕ .


Большое значение τ_ϕ приводит к замедлению реакции прибора на изменение входной величины, но помехи значительно подавлены (кривая I). Малые значения τ_ϕ позволяют довольно точно отслеживать изменения входной величины, но уровень помех практически не уменьшается (кривая II).

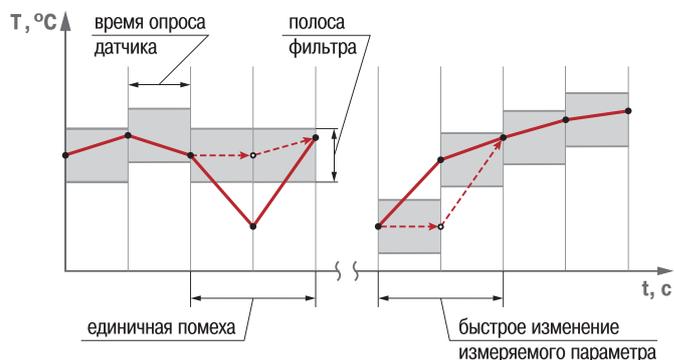

● значение параметра на входе прибора
○ значение параметра на выходе фильтра

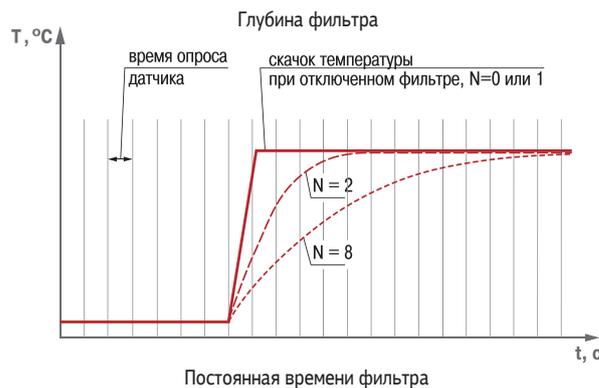

Постоянная времени фильтра

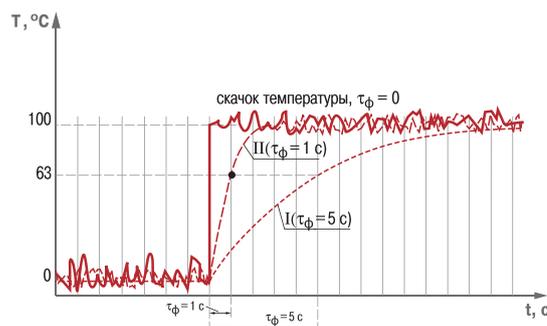

ВЫЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН

В ряде измерителей-регуляторов ОВЕН предусмотрена возможность вычисления дополнительных величин (помимо измеряемых) и их поддержания. Все эти дополнительные величины также могут быть поданы на входы регуляторов.

Одной из таких дополнительных величин является разность входных сигналов $\Delta T = T_1 - T_2$, которую можно регулировать. Вычислитель разности входных сигналов есть, например, в приборах 2TRM1. Наиболее часто регулирование разности входных сигналов применяется для регулирования влажности, когда прибор поддерживает значение ΔT , установленное по психрометрической таблице в соответствии с необходимым значением влажности.

Кроме того, 2TRM1 имеет вычислитель квадратного корня (при работе с унифицированными аналоговыми сигналами), который может преобразовывать квадратичную зависимость перепада давления от расхода в линейную.

Прибор МПП51 имеет вычислитель влажности с заложенными значениями психрометрической таблицы, что позволяет поддерживать непосредственно влажность.

Приборы TRM151 и TRM148 могут вычислять целый ряд функций от величин, измеренных на входах:

- относительную влажность психрометрическим методом;
- квадратный корень из измеренной величины;
- разность измеренных величин;
- среднее арифметическое измеренных величин;
- минимальное и максимальное значения измеренных величин;
- взвешенную сумму и частное измеренных величин.

ЛОГИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (ЛУ)

Логические устройства (ЛУ) в соответствии с заданными пользователем параметрами формируют сигналы управления, которые через выходные устройства прибора (реле, транзисторные ключи и т. п.) подаются на исполнительные механизмы.

Логические устройства в приборах ОВЕН

Режим работы логического устройства	Тип выхода
Двухпозиционный регулятор (ON/OFF, компаратор)	ключевой (Р, К, С, Т, СЗ)
Аналоговый П-регулятор	аналоговый: ЦАП 4...20 мА (И) или 0...10 В (У)
ПИД-регулятор	ключевой (Р, К, С, Т, СЗ) или аналоговый (И, У)
Регистратор (измеритель-регистратор)	ЦАП 4...20 мА (И), 0...10 В (У)

Основным назначением ЛУ является реализация функции регулирования. Помимо этого ЛУ некоторых приборов могут дополнительно выполнять функции сигнализации отклонений и регистрации процессов с выводом сигнала на внешнее устройство.

Регулятор – устройство, предназначенное для поддержания контролируемой величины PV на заданном уровне SP с помощью регулирующего воздействия MV.

Основными частями регулятора являются:

- узел вычисления сигнала рассогласования (невязки);
- формирователь управляющего сигнала (алгоритм регулирования);

- исполнительное устройство (ИУ), формирующее воздействие MV на технологический объект под действием сигнала управления Y.

Текущее значение переменной PV поступает в регулятор от блока обработки входных сигналов.

По виду функции регулирования алгоритмы ЛУ разделяются на две группы:

- двухпозиционные (On/Off) алгоритмы регулирования, или компараторы, которые относятся к классу нелинейных алгоритмов;
- линейные алгоритмы в рамках классического ПИД-закона регулирования.

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР (РЕЛЕЙНЫЙ, ON/OFF, КОМПАРАТОР)

В режиме двухпозиционного регулятора (компаратора) ЛУ сравнивает значение входной величины с уставками и выдает управляющий сигнал на выходное устройство в соответствии с заданной логикой.

Выходной сигнал двухпозиционного регулятора может иметь только два значения: 100 % (ВКЛ.) или 0 % (ВЫКЛ.). Поэтому для работы ЛУ в режиме двухпозиционного регулятора требуется выходное устройство ключевого типа (э/м реле, транзисторная оптопара, оптосимистор, выход для управления внешним твердотельным реле). Тип логики двухпозиционного регулятора, уставка Tуст. и гистерезис Δ задаются пользователем при программировании прибора.

Двухпозиционный регулятор используется:

- для регулирования измеренной величины в несложных системах, когда не требуется особой точности поддержания PV при условии, что свойства объекта позволяют сглаживать периодические колебания регулируемой величины;
- для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы.

Тип логики 1 (прямой гистерезис)

Применяется в случае использования прибора для управления работой нагревателя (например, ТЭНа) или сигнализации о том, что значение текущего измерения T меньше уставки Tуст. При этом выходное устройство, подключенное к ЛУ, первоначально включается при значениях $T < T_{уст.} - \Delta$, выключается при $T > T_{уст.} + \Delta$ и вновь включается при $T < T_{уст.} - \Delta$, осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование температуры объекта по уставке Tуст. с гистерезисом ±Δ.

Тип логики 2 (обратный гистерезис)

Применяется в случае использования прибора для управления работой «холодильника» (например, вентилятора) или сигнализации о превышении значения уставки. При этом выходное устройство первоначально включается при значениях $T > T_{уст.} + \Delta$, выключается при $T < T_{уст.} - \Delta$ и вновь включается при $T > T_{уст.} + \Delta$, также осуществляя двухпозиционное регулирование.


Тип логики 3 (П-образная)

Применяется при использовании прибора для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы. При этом выходное устройство включается при $T_{уст.} - \Delta < T < T_{уст.} + \Delta$.

Тип логики 4 (U-образная)

Применяется при использовании прибора для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы. При этом выходное устройство включается при $T < T_{уст.} - \Delta$ и $T > T_{уст.} + \Delta$.

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР (КОМПАРАТОР) сравнивает значение измеренной величины с эталонным (уставкой). Состояние выходного сигнала изменяется на противоположное, если входной сигнал (измеренная величина) пересекает пороговый уровень (уставку).

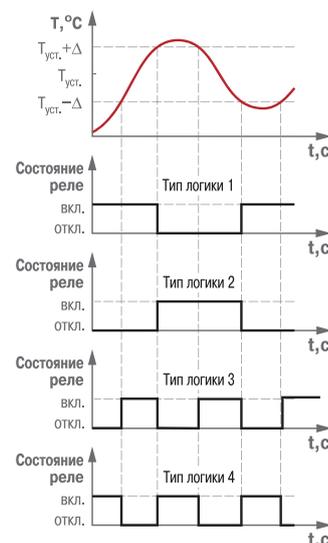


ЛИНЕЙНЫЕ АЛГОРИТМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Алгоритм работы и вид выходного сигнала логического устройства должны быть согласованы с типом исполнительного устройства. С учетом этого, по виду исполнительного устройства алгоритмы регулирования подразделяют на два типа:

- 1) алгоритмы регулирования для исполнительных устройств пропорционального типа (например, управление нагревателем в электропечи);
- 2) алгоритмы регулирования для исполнительных устройств интегрирующего типа: исполнительных механизмов (ИМ) постоянной скорости типа МЭО, КЗР, двигателей и др.

Работа регулятора в системе с использованием исполнительных устройств пропорционального типа с управлением средней мощностью нагревателя (охладителя) через двухпозиционный ШИМ

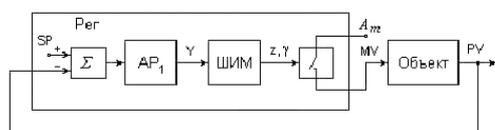

Reg – регулятор;

AP1 – алгоритм регулирования для исполнительных устройств пропорционального типа;

Y – сигнал управления;

Am – номинальная мощность нагревателя;

z – сигнал на выходе ШИМ;

γ – скважность сигнала z, % ($\gamma = 0 \dots 100$).

Если выходное устройство регулятора ключевого типа (реле, транзисторная или симисторная оптопара, выход для управления твердотельным реле), то выходной сигнал преобразуется в последовательность управляющих импульсов с длительностью D (см. $D = \frac{Y}{100} \cdot T_{сл}$ рисунок):

D — длительность импульса, с;

Tсл — период следования импульсов, с

(задается пользователем при программировании);


Y — выходной сигнал регулятора, %.

Если в качестве выходного устройства используется ЦАП, выходной сигнал Y преобразуется в пропорциональный ему ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В. Исполнительные устройства пропорционального типа могут управляться двумя способами:

- непосредственно аналоговым унифицированным сигналом тока или напряжения от формирователя алгоритма регулирования (позиционеры);


- с помощью двухпозиционного широтно-импульсного модулятора (ШИМ) импульсным сигналом, коэффициент заполнения (скважность) которого изменяется пропорционально сигналу управления Y, что позволяет управлять средним значением регулирующего воздействия MV, в частности, - средним значением мощности нагревателей или охладителей.

Работа ШИМ при различных значениях управляющего сигнала Y

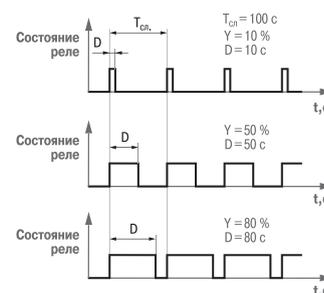

Работа регулятора в системе с исполнительными механизмами постоянной скорости

Исполнительные механизмы постоянной скорости (МЭО, КЗР, задвижки) характеризуются временем полного хода T_m (от 0 до 100 %). Они управляются реверсивными импульсными сигналами (Меньше; Стоп; Больше) с помощью трехпозиционного ШИМ.



Структурная схема системы регулирования с ИМ постоянной скорости.

AP2 – алгоритм регулирования для ИМ интегрирующего типа; М – выход «Меньше»; И – выход «ИМ»;

Б – выход «Больше»;
z – сигнал управления ИМ;
γ – скважность сигнала z, % ($\gamma = -100 \dots 0 \dots 100$).

В связи с интегрирующим действием исполнительного механизма сигнал Y' на выходе алгоритма регулирования AP2, в отличие от алгоритма AP1, характеризует не регулирующее воздействие, а его скорость. С помощью трехпозиционного ШИМ изменяется средняя скорость регулирующего воздействия на объект при работе ИМ постоянной скорости.

Особенности работы с датчиком положения ИМ

Если ИМ снабжен датчиком положения, то на его основе можно создать позиционер. Который управляется аналоговым унифицированным сигналом. Промышленные позиционеры выполняются обычно на базе серийных исполнительных механизмов со встроенным контроллером. Управление позиционерами производится с помощью алгоритмов регулирования, предназначенных для исполнительных устройств пропорционального типа.

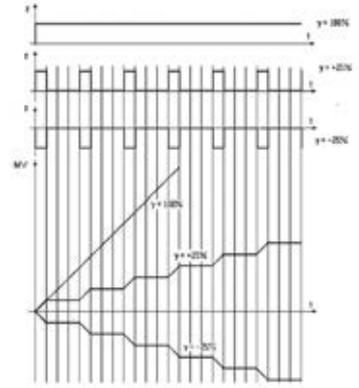


График сигналов на выходе ШИМ и ИМ при управлении средней скоростью регулирующего воздействия Y'

ПИД-РЕГУЛЯТОР. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЯ

Классический ПИД закон регулирования можно представить в следующем виде:


$$MV(t) = MV(0) + Kr \cdot \left[E(t) + \frac{1}{Ti} \cdot \int_0^t E(t) \cdot dt + Td \cdot \frac{dE}{dt} \right]$$

где Kr – коэффициент пропорциональности регулятора;
 Ti, Td – постоянные времени интегрирования и дифференцирования, с;
 $MV(0)$ – начальное значение MV .
 $E(t)$ – величина рассогласования ($E = SP - PV$).

В регуляторах ОВЕН вместо параметра Kr используется параметр Xp – зона пропорциональности. По определению, параметр Xp равен значению входного сигнала регулятора $E = SP - PV$, при котором приращение его выходного сигнала составляет полный диапазон изменения (100 %). Между параметрами Kr и Xp имеется следующее соотношение:

$$Kr = 100 / Xp \text{ или } Xp = 100 / Kr.$$

Выходной сигнал П-регулятора и длительность управляющих ШИМ-импульсов при различных значениях Xp и $E = 10$

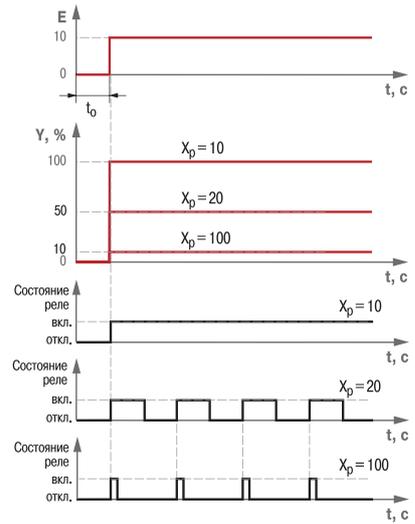

Как частные случаи ПИД-регулятора могут применяться отдельные составляющие и их сочетания, например:


- пропорциональный (П) закон регулирования:

$$MV(t) = MV(0) + Kr \cdot E(t)$$

- интегральный (И) закон регулирования:

$$MV(t) = MV(0) + \frac{Kr}{Ti} \cdot \int_0^t E(t) \cdot dt$$


Зависимость выходного сигнала П-регулятора от рассогласования при различных значениях Xp

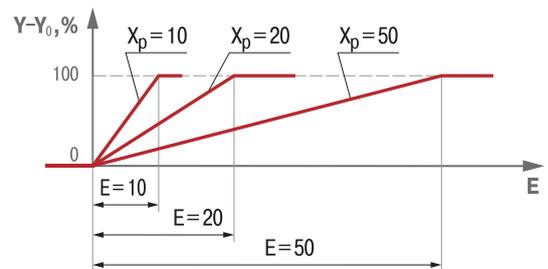

- пропорционально - интегральный (ПИ) закон регулирования:

$$MV(t) = MV(0) + Kr \cdot \left[E(t) + \frac{1}{Ti} \cdot \int_0^t E(t) \cdot dt \right]$$

Выходной сигнал ПИ-регулятора и длительность управляющих ШИМ-импульсов при различных значениях $\tau_{и}$ и $E = 10$

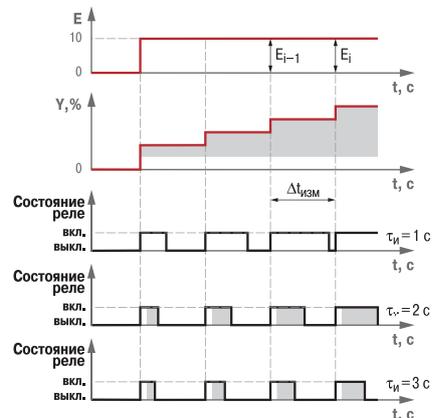

Свойства системы с П-регулятором

Достоинством П закона регулирования является отсутствие инерционности: реакция П регулятора на изменение входной переменной $E(t)$, происшедшее в момент времени t , формируется в тот же самый момент времени без какой либо задержки.

Благодаря этому в системе с П-регулятором обеспечивается хорошее быстродействие и относительно невысокий уровень максимальной динамической ошибки. Однако в системе с П-регулятором свойственно наличие ошибки регулирования в установившемся состоянии $E_{уст}$. (кривая 2).

Свойства системы с И-регулятором

Достоинством И-регулятора (или любого регулятора с И-составляющей) является отсутствие ошибки регулирования в установившемся состоянии, т. е. в системе с И-составляющей при любых объектах выполняется условие: $E_{уст} = 0$. Это связано с тем, что в соответствии с И-законом регулирования регулирующее воздействие $MV(t)$ перестанет изменяться только тогда, когда сигнал рассогласования E будет иметь нулевое значение.

Однако система с И-регулятором обладает низким быстродействием. При этом процесс регулирования характеризуется большой продолжительностью и большим значением максимального динамического отклонения (кривая 3).

Свойства системы с ПИ-регулятором

Применение ПИ-закона регулирования позволяет сочетать в одном устройстве положительные свойства П- и И- регуляторов, а именно, за счет П- составляющей обеспечить быстродействие системы (хорошее качество начальной стадии процесса регулирования), а за счет И-составляющей обеспечить отсутствие статической ошибки (необходимое качество заключительной стадии процесса регулирования).


Однако при этом необходимо определить рациональное соотношение между П- и И-составляющими (кривая 4).

Свойства системы с ПИД - регулятором

Применение дифференциальной (Д) составляющей позволяет повысить быстродействие системы регулирования благодаря тому, что регулятор начинает реагировать не только тогда, когда появляется достаточно заметное отклонение регулируемой переменной $PV(t)$ от заданного значения, а с опережением, как только намечилась тенденция изменения переменной, т.е. на основе измерения скорости изменения переменной dPV/dt .

Однако применение Д-составляющей повышает чувствительность регулятора к пульсациям входного сигнала.

ПИД-закон является наиболее совершенным из общепромышленных алгоритмов регулирования с точки зрения достижимого качества регулирования. Для иллюстрации ниже показаны графики процессов регулирования совместно с кривой разгона объекта для вариантов систем с П-, И-, ПИ- и ПИД- регуляторами при ступенчатом возмущении по каналу регулирующего воздействия и оптимальной настройке каждого регулятора (кривая 5).

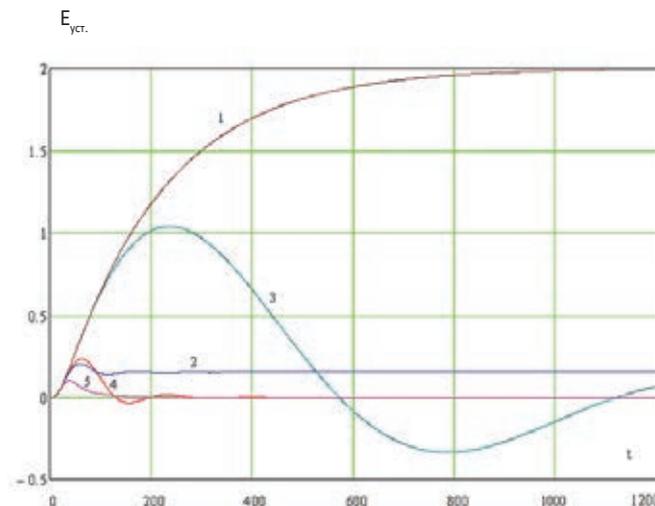

Процессы с различными регуляторами:
1 - без регулятора; 2 - с П-регулятором; 3 - с И-регулятором;
4 - с ПИ-регулятором; 5 - с ПИД-регулятором.

$E_{уст}$ – величина рассогласования

ПИД-РЕГУЛЯТОР. ПАРАМЕТРЫ ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЯ

Зона нечувствительности X_d

Для исключения излишних срабатываний регулятора при небольшом значении рассогласования E , для вычисления значений Y , используется уточненное значение E_p , вычисленное в соответствии с условиями:

- если $|E_i| \leq X_d$, то $E_p = 0$;
- если $E_i > X_d$, то $E_p = E_i - X_d$;
- если $E_i < -X_d$, то $E_p = E_i + X_d$;



где X_d — зона нечувствительности.

Прибор будет выдавать управляющий сигнал только после того, как регулируемая величина выйдет из этой зоны. Зона нечувствительности не должна превышать необходимую точность регулирования.

Ограничение управляющего сигнала

Если существуют технологические ограничения, не позволяющие, например, полностью выключать нагрев или, наоборот, включать нагрев на полную мощность, то для выходного управляющего сигнала $Y_{вых}$ задаются ограничения в виде максимального и минимального значений. Если выходной сигнал регулятора Y превышает заданную величину $Y_{огр.max}$, то на исполнительное устройство выдается сигнал $Y_{огр.max}$, если сигнал меньше заданной величины $Y_{огр.min}$, то выдается сигнал $Y_{огр.min}$.

Кроме того, в некоторых регуляторах можно задать скорость изменения выходного сигнала, что позволяет избежать резкого изменения регулируемой величины.

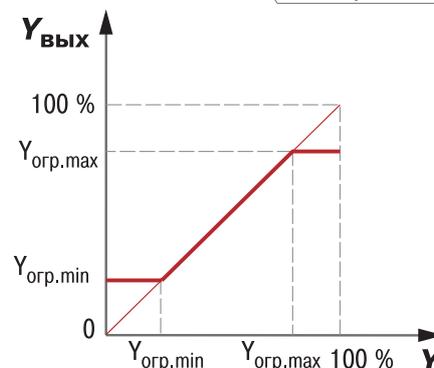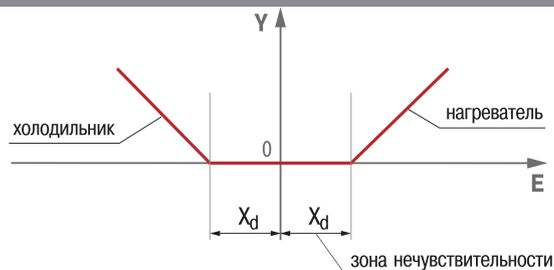

Зона накопления интеграла

В некоторых случаях по внешним причинам (например, при открывании двери печи или холодильника) рассогласование E долго сохраняет знак. Вследствие этого величина интегральной составляющей становится очень большой (эффект интегрального насыщения), что может привести к перерегулированию после возврата системы в нормальное состояние.

Для устранения влияния этого эффекта задают зону накопления интеграла, в пределах которой регулятор вычисляет интегральную составляющую. За пределами этой зоны, где интегральная сумма слишком велика, для формирования управляющего сигнала используется только пропорциональная составляющая. В зависимости от режима работы регулятора (нагреватель или холодильник), эта зона расположена выше или ниже уставки. Если регулятор (МПП51) управляет задвижкой без датчика положения, значение этого параметра не влияет на работу регулятора.

Период управляющих импульсов T_{cl}

При использовании ПИД-регулятора с выходным устройством ключевого типа (э/м реле, транзисторная или симисторная оптопара) необходимо правильно выбрать период управляющих импульсов. Чем меньше период управляющих импульсов, тем быстрее реакция регулятора на внешнее возмущение.

В идеале частота импульсов управления должна совпадать с частотой опроса датчика. Однако слишком частое срабатывание может привести к быстрому износу силовых контактов.

Автонастройка

Для автоматического определения параметров настройки ПИД-регулятора в большинстве приборов ОВЕН реализован алгоритм автонастройки.

Во время автонастройки регулятор работает в 2-х позиционном режиме, что вызывает колебания значения регулируемой величины (Pv) в окрестности уставки (SP). В зависимости от вида алгоритма автонастройки, реализованного в приборе, система может совершить от одного до трех колебаний.

По амплитуде и периоду этих колебаний прибор определяет оптимальные значения X_p , t_d и t_r , а также оптимальный период следования ШИМ-импульсов и параметры входного фильтра. Эти значения сохраняются в памяти прибора, и регулятор переходит в ПИД-режим.

Быстрый выход на уставку

В некоторых регуляторах ОВЕН – ТРМ212, ТРМ210, ТРМ101, программируемых контроллерах ПЛК с библиотекой Pid_Reg2 и некоторых других моделях реализован алгоритм быстрого выхода на уставку (БВУ).


Алгоритм включается при существенном изменении уставки (SP) и выводит объект на новое задание с максимальной скоростью и минимальным перерегулированием.

Порог включения режима БВУ задается отдельным параметром.


При переходе в режим БВУ на выходе регулятора сначала устанавливается предельный уровень сигнала с учетом направления изменения SP .

Далее, в определенный момент времени, уровень выходного сигнала регулятора сначала уменьшается до расчетного значения, а затем, после замедления процесса изменения регулируемой переменной PV и ее приближения к новой уставке, включается режим ПИД-регулирования.


Все необходимые данные для корректной работы БВУ определяются во время автонастройки.

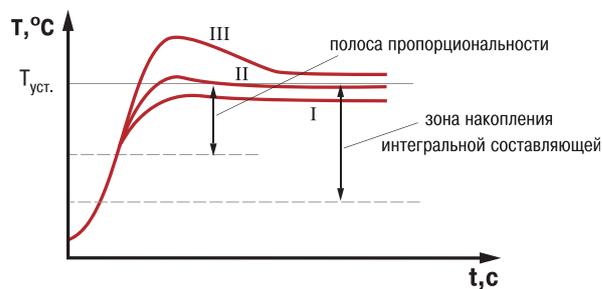

- I – П-регулятор
- II – ПИ-регулятор с ограничением накопления интегральной составляющей
- III – ПИ-регулятор без ограничения интегральной составляющей

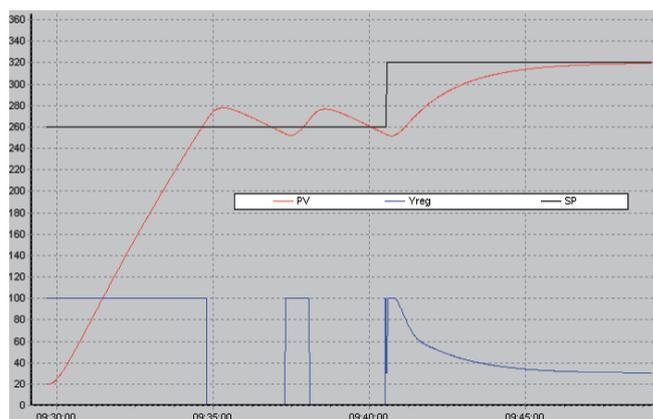

Работа регулятора в режиме автонастройки

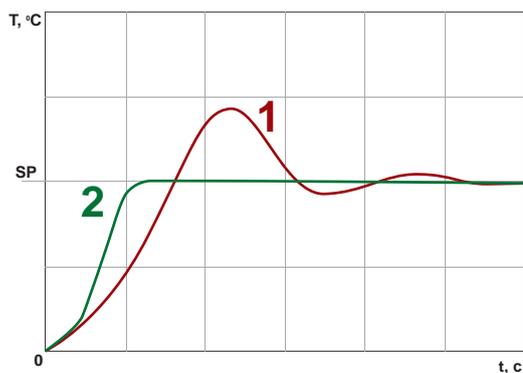

- 1 – стандартный ПИД-регулятор
- 2 – регулятор с функцией БВУ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Для поддержания заданного значения регулируемого параметра при работе ЛУ в режиме «Регулятор» можно использовать разные типы исполнительных устройств, но все они могут быть условно разделены на две группы:

- нагреватели;
- холодильники.

Нагревателем условно называют устройство, включение которого должно приводить к увеличению значения измеряемого параметра.

Холодильником называют устройство, включение которого должно приводить к уменьшению значения измеряемого параметра.

Нагреватель («обратное» управление)


Управление процессом с помощью устройств типа «нагреватель» называют также «обратным», так как с увеличением значения регулируемого параметра уменьшается значение выходного сигнала Y . Регулятор при «обратном» управлении включается при текущих значениях T меньших уставки $T_{уст.}$ (при положительных отклонениях E) и отключается при $T > T_{уст.}$ (см. рисунок).

Холодильник («прямое» управление)


Управление процессом с помощью устройств типа «холодильник» называют также «прямым», так как с увеличением значения регулируемого параметра увеличивается значение выходного сигнала Y . Регулятор при «прямом» управлении включается при текущих значениях T больших уставки $T_{уст.}$ (при отрицательных отклонениях E) и отключается при $T < T_{уст.}$.

Одновременное управление нагревателем и холодильником

Для поддержания регулируемой величины регулятор может одновременно управлять двумя исполнительными устройствами — нагревателем и холодильником. Если в момент включения регулятора значение регулируемого параметра меньше уставки, регулятор включает нагреватель и использует это устройство до тех пор, пока величина выходного сигнала Y не изменит знак на противоположный. После этого регулятор включает холодильник.

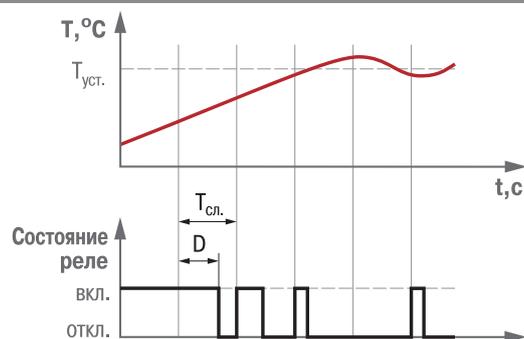

Выходной сигнал регулятора и временная диаграмма выходного реле при ШИМ-управлении нагревателем

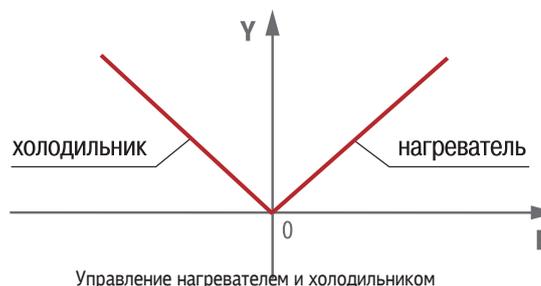

Управление нагревателем и холодильником

ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГИСТРАТОР

Измеритель-регистратор — устройство, предназначенное для преобразования измеренной величины в аналоговый сигнал тока 4...20 мА.

При работе в режиме «измеритель-регистратор» ЛУ преобразует входную величину в аналоговый сигнал в виде тока 4...20 мА, который можно подавать на самописец или другое регистрирующее устройство.

Тип соответствующего измерителю выходного устройства — «И» — цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4...20 мА».

Принцип формирования тока регистрации показан на рисунке.

При программировании прибора устанавливаются два параметра. Первый параметр — значение нижнего предела, соответствующее минимальному значению тока. Вторым параметром для разных приборов ОВЕН может быть либо диапазон регистрации, либо значение верхнего предела, соответствующее максимальному значению тока.



ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Выходные устройства (ВУ) предназначены для передачи выходного управляющего сигнала на исполнительные механизмы либо для передачи данных на регистрирующее устройство.

Выходные устройства ключевого типа

К выходным устройствам ключевого типа относятся:

- электромагнитное реле (Р);
- транзисторная оптопара (К);
- симисторная оптопара (С);
- выход для управления внешним твердотельным реле (Т).

Выходное устройство ключевого типа используется для управления (включения/выключения) нагрузкой либо непосредственно, либо через более мощные управляющие элементы, такие как пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы.

Цепи ключевых выходных устройств имеют гальваническую изоляцию от схемы прибора. Исключение составляет выход «Т» для управления внешним твердотельным реле. В этом случае гальваническую изоляцию обеспечивает само твердотельное реле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУ

Обозначение	Тип выходного устройства (ВУ)	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	Максимальный ток нагрузки – 1 А (для ПИД-регуляторов), 8 А (для сигнализации) при 220 В 50...60 Гц, $\cos \varphi \geq 0,4$ или 30 В пост. тока
К	транзисторная оптопара структуры п-р-п-типа	Максимальный ток нагрузки – 400 мА при 60 В пост. тока
С	симисторная оптопара	Максимальный ток нагрузки – 50 мА при 240 В (постоянно открытый симистор) или 0,5 А (симистор включается с частотой не более 50 Гц и $t_{имп.} = 5$ мс)
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4...20 мА»	номинальное сопротивление нагрузки – 0...1000 Ом, напряжение питания 10...30 В пост. тока
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение 0...10 В»	номинальное сопротивление нагрузки – не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В
Т	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4...6 В, максимальный выходной ток 50 мА
СЗ	три симисторные оптопары (для 3-фазной нагрузки)	Максимальный ток нагрузки – 50 мА при 240 В (постоянно открытый симистор) или 0,5 А (симистор включается с частотой не более 50 Гц и $t_{имп.} = 5$ мс)

Транзисторная оптопара (выход «К»)

Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным электромагнитным или твердотельным реле (до 60 В постоянного тока). Схема включения приведена на рис. 1. Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле P1 необходимо установить диод VD1, рассчитанный на ток 1А и напряжение 100 В.

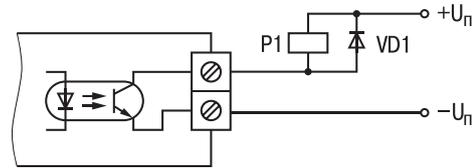


Рис. 1

Симисторная оптопара (выход «С»)

Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, приведенной на рис. 2. Значение сопротивления резистора определяет величина тока управления симистора.

Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров VS1 и VS2 (рис. 3). Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC-цепочку (R2 C1). Оптосимистор имеет встроенное устройство перехода через ноль и поэтому обеспечивает полное открытие подключаемых тиристоров без применения дополнительных устройств.

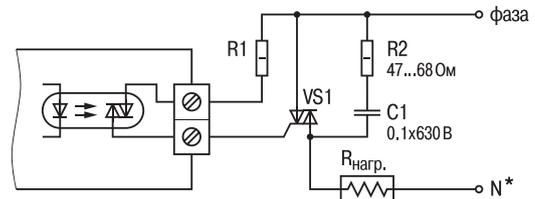


Рис. 2

Постоянное напряжение для управления твердотельным реле (Выход «Т»)

Выход «Т» для управления твердотельным реле выполнен на основе транзисторного ключа п-р-п-типа (рис. 4), который имеет два состояния: низкий логический уровень соответствует напряжениям 0...1 В, высокий уровень – напряжениям 4...6 В. Выход «Т» используется для подключения твердотельного реле, рассчитанного на управление постоянным напряжением 4...6 В с током управления не более 100 мА. Внутри выходного элемента установлен ограничительный резистор R_{огр} номиналом 100 Ом.

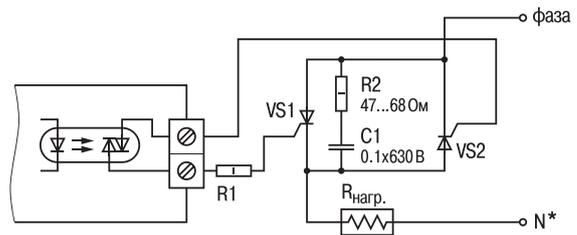


Рис. 3

Выходные устройства аналогового типа

Выходное устройство аналогового типа – это цифроаналоговый преобразователь, который формирует плавно изменяющийся сигнал тока в диапазоне 4...20 мА или напряжения 0...10 В и, как правило, используется для управления электронными регуляторами мощности.

Цепи аналоговых выходных устройств имеют гальваническую изоляцию от схемы прибора.

ЦАП 4...20 мА (выход «И»)

Для работы ЦАП 4...20 мА используется внешний источник питания постоянного тока, номинальное значение напряжения U_н которого рассчитывается следующим образом:

$$U_{n.min} < U_n < U_{n.max};$$

$$U_{n.min} = 10 \text{ В} + 0,02 \text{ А} \cdot R_n;$$

$$U_{n.max} = U_{n.min} + 2,5 \text{ В},$$

где U_{n.min} и U_{n.max} — минимально и максимально допустимое напряжения питания, соответственно, В;

R_n — сопротивление нагрузки ЦАП, Ом (рис. 5).

Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП, находящегося в распоряжении пользователя, превышает расчетное значение U_{n.max'}, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор (см. рис. 6), сопротивление которого R_{огр} рассчитывается по формулам:

$$R_{огр.min} < R_{огр} < R_{огр.max}; R_{огр.min} = \frac{(U_n - U_{n.max})}{I_{ЦАП.max}} \times 10^3; R_{огр.max} = \frac{(U_n - U_{n.min})}{I_{ЦАП.max}} \times 10^3.$$

где R_{огр.ном'}, R_{огр.min} и R_{огр.max} — номинальное, минимально и максимально допустимое значения сопротивления ограничительного резистора, соответственно, Ом;

I_{ЦАП.max} — максимальный выходной ток ЦАП, мА.

ВНИМАНИЕ! Напряжение источника питания U_н ЦАП 4...20 мА не должно превышать 36 В.

ЦАП 0...10 В (выход «У»)

Для работы ЦАП 0...10 В используется внешний источник питания постоянного тока (для ВУ1 см. рис. 7), номинальное значение напряжения которого U_п находится в диапазоне 15...32 В. Сопротивление нагрузки R_н, подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм.

ВНИМАНИЕ! Напряжение источника питания U_п ЦАП 0...10 В не должно превышать 36 В.

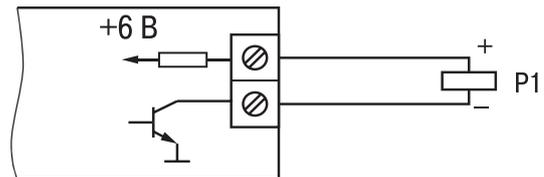


Рис. 4

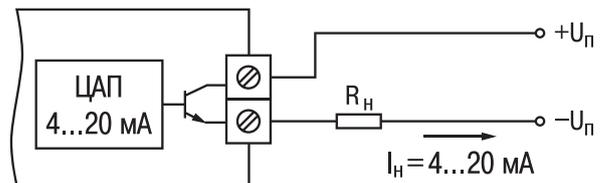


Рис. 5

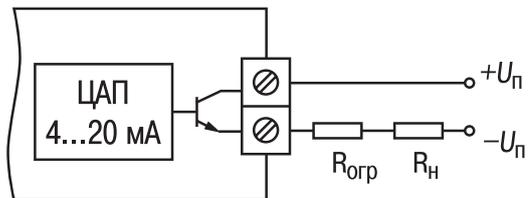


Рис. 6

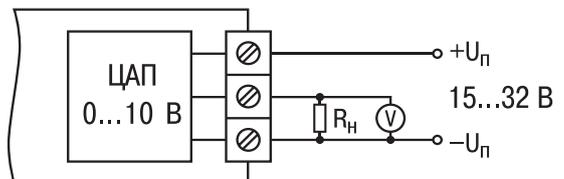


Рис. 7

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и среда их программирования

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ И СРЕДА ИХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Программируемый логический контроллер (ПЛК)

Законченное изделие, имеющее физические входы, выходы, интерфейсы и человеко-машинный интерфейс.

Отличие ПЛК от контрольно-измерительных приборов заключается в отсутствии жестко прописанного алгоритма работы. За счет этого на ПЛК можно реализовывать практически любые алгоритмы управления, но сам алгоритм управления должен создать непосредственно пользователь контроллера. Для создания алгоритма, его тестирования и записи в контроллер используется среда программирования.

Для программирования контроллеров ОВЕН ПЛК используется среда программирования CODESYS v.2.3. Описание изделия ОВЕН ПЛК приведено в каталоге.

CODESYS (используется для программирования контроллеров ОВЕН ПЛК)

Среда CODESYS разработана немецкой компанией 3S-Software для программирования контроллеров различных производителей. Так, с помощью этой же среды программируются контроллеры Wago, Beckhoff, ABB.

Полный список контроллеров, программируемых на CODESYS приведен здесь:

http://www.automation-alliance.com/index.shtml?aa_partner.

CODESYS включает в себя следующие основные компоненты:

- система исполнения;
- среда программирования.

Среда программирования

Графическая оболочка, устанавливается на ПК. Служит для создания проекта, его отладки, и перевода в машинный язык (компилирование).

Среда программирования включает:

- редактор, компилятор и отладчик МЭК-проектов;
- поддержку всех 5 языков программирования МЭК;
- средства построения и конфигурирования периферийных модулей ввода/вывода ПЛК (PLC Configuration);
- средства создания визуализации;
- средства коммуникаций (сетевые переменные, OPC-сервер, DDE-сервер).

Среда программирования CODESYS поставляется в комплекте с контроллером (на CD), для покупателей контроллеров ОВЕН – бесплатно.

Target-файлы (набор файлов целевой платформы)

Необходимы для того, чтобы указать среде программирования, для какого типа контроллера пишется проект. Target-файлы содержат в себе системную информацию о подключаемом ПЛК:

- наличие и тип физических входов и выходов контроллера;
- описание ресурсов контроллера;
- расположение данных в МЭК-памяти.

Данная информация используется средой программирования CODESYS при создании проекта и загрузке его в ПЛК. Каждая модель ОВЕН ПЛК имеет соответствующий набор Target-файлов. Перед созданием проекта необходимо установить Target-файл, соответствующий типу контроллера и прошивке.

Target-файлы поставляются на CD в комплекте с ПЛК, а также доступны для загрузки с сайта www.owen.ru.

Для инсталляции Target-файлов в среду программирования CODESYS используется программа InstallTarget, которая устанавливается на ПК вместе со средой программирования CODESYS.

Прошивка

Системное программное обеспечение ПЛК. Управляет работой контроллера на аппаратном уровне (уровень драйверов для аппаратных устройств внутри контроллера – описывает их взаимодействие). Каждый произведенный контроллер изначально имеет прошивку. Новые версии прошивки создаются для внесения исправлений в работу контроллера либо для добавления новых функций.

Замена версии прошивки ПЛК может производиться пользователем самостоятельно с помощью стандартного кабеля для программирования, поставляемого в комплекте с ПЛК, и программы перепрошивки, доступной на сайте www.owen.ru. Иногда изменение прошивки влечет за собой необходимость смены Target-файла.

Определить версию прошивки и Target-файла можно стандартными средствами ОС Windows – программой «Гипертерминал», либо используя ресурс CODESYS – PLC Browser.

Не рекомендуется изменять прошивку контроллера в отсутствие необходимости.

Цикл ПЛК

Программы, написанные для исполнения на ПК и ПЛК, различаются. Исполнение программы в ПЛК происходит циклически. Это означает, что в течение заданного интервала времени (времени цикла ПЛК) система исполнения:

- считывает значения из области входов;
- вызывает и один раз выполняет необходимую программу (PLC_PRG по умолчанию);
- пройдя алгоритм от начала и до конца, записывает результаты его работы в память выходов.

Затем эти операции повторяются вновь.

Время цикла ПЛК зависит от объема и сложности программы ПЛК. Для простой программы время цикла ОВЕН ПЛК составляет 1 мс, для более сложных программ оно может увеличиться. Реальную длительность цикла можно узнать, подключив модуль Statistic в окне PLC Configuration.

Время опроса датчиков или подключенных сетевых устройств, а также время изменения состояния выходов не связаны напрямую со временем цикла ПЛК. Работа с интерфейсами, входами и выходами и исполнение цикла ПЛК производятся параллельно.

Память входов-выходов (МЭК-память)

Выделенная область памяти, предназначенная для хранения данных, поступающих с физических (сетевых) входов или передаваемых на физические (сетевые) выходы контроллера.

В начале каждого цикла своей работы ПЛК считывает значения из памяти входов (обозначается %I) и использует в соответствии с пользовательским алгоритмом. В конце цикла полученные (вычисленные) значения записываются в память выходов (обозначается %Q).

Запись значений, полученных с физических входов в область входов, и передача значений из области выходов на физические выходы производится параллельно выполнению цикла ПЛК с помощью специальных внутренних драйверов. В зависимости от типа лицензии ПЛК, размер этой области памяти может быть ограничен 360 байтами или не ограничен.

Лицензия (размер памяти входов/выходов)

Существуют лицензии двух типов:

- L (low) – в ПЛК с такой лицензией есть ограничение на размер памяти ввода/вывода до 360 байт. Это означает, что к такому контроллеру возможно подключение ограниченного количества сигналов с помощью модулей ввода/вывода, панелей оператора и других устройств;
- M (medium) – контроллер с такой лицензией не имеет указанного ограничения, количество подключаемых внешних модулей ограничено лишь пропускной способностью интерфейсов связи.
- Выбор типа лицензии необходимо сделать перед приобретением контроллера. Ограничение в контроллерах с лицензией типа L накладывается только на память входов/выходов и ни на что более.


Проект (проект CODESYS)

Включает в себя:

- написанные пользователем программы (POU), описывающие алгоритм работы ПЛК;
- конфигурирование периферийного оборудования и драйверов ввода/вывода (PLC Configurations);
- визуализации процесса управления (Visualizations) и т. д.

Все эти компоненты хранятся в одном файле с расширением *.pro.



Проект однозначно связан с версией target-файла. При смене версии target-файла или замене модели ПЛК необходимо внести изменения в проект с тем, чтобы устранить несоответствия между версиями.

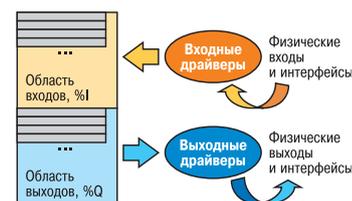

Языки МЭК (языки программирования контроллеров)


Стандартом МЭК предусмотрено 5 языков программирования ПЛК: **IL, LD, FBD, ST, SFC**. При разработке проекта пользователь может выбрать любой из языков для написания конкретного программного модуля (POU). В рамках одного проекта могут присутствовать программные модули, написанные на разных языках. В CoDeSys поддерживаются все 5 языков, а также один дополнительный:

- **IL (Instruction List)** – Список инструкций – язык программирования, напоминающий ассемблер Siemens STEP7. Все операции производятся через ячейку памяти, «аккумулятор», в который программа записывает результаты произведенных действий.
- **LD (Ladder Diagram)** – Релейные диаграммы – графический язык программирования, использующий принципы построения электрических схем. С помощью элементов «контакт» и «катушка» пользователь собирает схему прохождения сигнала. Язык удобен для реализации логических алгоритмов работы с дискретными сигналами.
- **FBD (Functional Block Diagram)** – Диаграмма функциональных блоков – графический язык программирования. Все действия и операторы, используемые в данном языке, представляются в виде функциональных блоков (ФБ). ФБ имеют входы и выходы определенных типов, которые могут быть связаны между собой. Помимо стандартных ФБ пользователь может вставлять в алгоритм собственные POU, созданные в рамках данного проекта или реализованные в подключенных к проекту библиотеках. В CoDeSys реализован улучшенный язык программирования с помощью функциональных блоков, получивший обозначение SFC.
- **ST (Structured Text)** – Структурный текст – текстовый язык программирования, схожий с языком высокого уровня (C, Pascal). Язык ST удобен для реализации сложных вычислений, циклов и условий, для работы с аналоговыми сигналами.
- **SFC (Sequential Functional Chart)** – Последовательные функциональные схемы – графический язык, приспособленный для создания последовательности этапов алгоритма работы. Каждый этап реализуется на любом удобном для пользователя языке. Язык удобен для создания алгоритмов управления сложными процессами, имеющими несколько ступеней, написания моделей автоматов.



```

a:=a+1;
FOR y THEN
b:=b*3.14;
END_IF;
    
```



Визуализация

Специальный редактор, встроенный в среду программирования CODESYS для создания экранов с пользовательскими мнемосхемами.

На экране визуализации можно добавить простые геометрические объекты, кнопки, графики, таблицы, гистограммы, элементы ввода и вывода информации. В одном проекте может быть создано несколько окон визуализации, вызываемых с помощью кнопок либо другими способами.

Просматривать созданные окна можно:

- с помощью программы CODESYS HMI. Демо-версия программы устанавливается при установке среды программирования CODESYS на ПК пользователя;
- для контроллеров, имеющих встроенный дисплей, – непосредственно на дисплее контроллера;
- с помощью любого Web Браузера (Internet Explorer, FireFox...). Для этого производитель контроллеров должен обеспечить поддержку CoDeSys Web server в своем контроллере.
- В настоящее время визуализацию в контроллерах OВЕН ПЛК можно просматривать только с помощью CODESYS HMI.

PLC configuration (Конфигурация ПЛК)

Специальное окно в среде программирования CODESYS, позволяющее настраивать драйверы ввода/вывода и периферийный обмен по интерфейсам ПЛК.

С помощью данного ресурса производится настройка:

- связи ПЛК с модулями расширения, GSM-модемом, панелями оператора или другими устройствами, подключаемыми к контроллеру по сетевым интерфейсам и через поддерживаемые протоколы OВЕН, Modbus, Modbus TCP и DCON;
- настройка входов и выходов ПЛК для подключения датчиков и исполнительных механизмов;
- для контроллеров OВЕН можно настраивать модуль статистики (сервисные данные о контроллере) и модуль архиватора.
- Полное описание работы с PLC Configuration для контроллеров OВЕН ПЛК есть на компакт-диске, поставляемом в комплекте с контроллером.

Target Settings (Настройка целевой платформы)

В этом окне CODESYS выбирается целевая (аппаратная) платформа, с которой будет использоваться текущий проект, и задаются настройки выбранной платформы. При создании нового проекта диалог выбора целевой платформы открывается автоматически.

Выбор платформ ограничен числом установленных на вашем компьютере наборов файлов целевой платформы (Target-файлов). Выбор платформы определяет базовые параметры генератора кода и функциональность доступных в системе команд.

Некоторые параметры целевой платформы доступны для изменения (это определяется производителем контроллера):

- целевая платформа (тип контроллера);
- распределение памяти;
- общие параметры;
- сетевые настройки;
- визуализация.

Более подробно о работе с Target Settings – см. встроенный Help.

Библиотеки CODESYS

Файл с расширением *.lib, содержащий совокупность уже созданных программных модулей.

Библиотеки часто содержат следующие программные модули:

- реализованные функции стандартных вычислений (сложение, вычитание, умножение, счетчики времени, триггеры и т. д.);
- реализованные функции сложных алгебраических вычислений (тригонометрические и логарифмические функции, преобразования типов данных, генераторы сигналов, П-, PI-, ПИД-регуляторы, интеграторы, графики);
- реализованные функции, позволяющие работать со специализированными и низкоуровневыми функциями контроллера.
- **Библиотеки могут быть созданы:**
- создателем среды программирования CODESYS (Standart.lib, Util.lib, SysLibTime.lib и т. д.);
- производителем контроллеров (компанией OВЕН созданы библиотеки PID_Regulator.lib, UNM.lib);
- непосредственно конечным пользователем – пользователь сам может создавать библиотеки, включая в них программные модули, написанные единожды, но которые ему могут в дальнейшем понадобиться.

Элементы библиотек становятся доступны для использования при подключении библиотеки к конкретному проекту. Подключение библиотек производится с помощью ресурса Library manager (Менеджер библиотек).

Library Manager (Менеджер библиотек)

Служит для подключения в проект библиотек – как стандартных, так и пользовательских. Содержит список всех библиотек, которые связаны с проектом. Взятые из библиотек POU (программные модули), типы данных и глобальные переменные можно использовать так же, как определенные пользователем.

Более подробно о работе с менеджером библиотек – см. встроенный Help.

Пользовательская память

Встроенная в контроллер память. Объем доступной памяти составляет порядка 3 Мб.


Может быть использована пользователем для ведения архивов данных и событий, для хранения исходных файлов проекта, созданного в среде программирования CODESYS, и любых других файлов. При отключении питания все файлы сохраняются и могут быть выгружены из контроллера при последующем включении (например, с помощью PLC_IO или PLC Browser).

Аппаратные часы реального времени

Встроены в ПЛК. Работают даже при выключенном питании контроллера благодаря встроенному в ПЛК аккумулятору. Дата и время могут быть заданы с помощью PLC Browser или системной библиотеки SysLibTime.lib.

Использование значения часов реального времени в работе алгоритма ПЛК также производится с помощью элементов библиотеки SysLibTime.lib.

Интерфейсы и протоколы, используемые в приборах и контроллерах ОВЕН

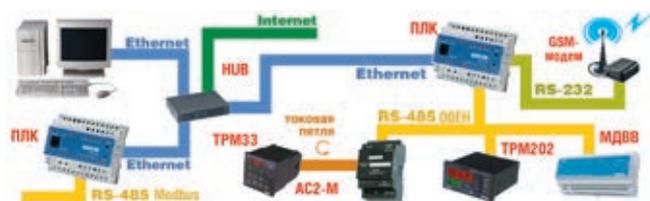

Интерфейсы информационного обмена между приборами, применяемые в промышленности, могут быть двух типов:

- «точка-точка», соединяющий два прибора между собой;
- мультиприборный, позволяющий подключать более двух приборов на одну линию передачи данных.

Основная характеристика интерфейса – **пропускная способность**, которая показывает, сколько бит информации передается по интерфейсу за 1 секунду и измеряется в bit per second (bps, Mbps), или бит в секунду (бит/с, Мбит/с). Необходимо учитывать, что эта пропускная способность включает «накладные расходы», связанные со способом передачи данных. Для разных интерфейсов и протоколов доля полезной информации, передаваемой в секунду, может быть от 30 % до 90 % от общей пропускной способности.

Интерфейсы и протоколы, используемые в приборах и контроллерах ОВЕН

Интерфейс	Тип	Пропускная способность	Длина линии связи	Протоколы*
RS-485	мультиприборный (до 32 приборов)	стандартно 115200 bps, есть реализации до 2 Mbps	не более 1200 м (без повторителя)	ОВЕН, Modbus ASCII, DCON
RS-232	точка-точка	до 115200 bps	не более 3 м	Modbus RTU
«токовая петля»	точка-точка	до 115200 bps	не более 1000 м	DCON
Ethernet 10/100 base T (по витой паре)	точка-точка	10 Mbps/100 Mbps	не более 100 м	Modbus TCP
USB 1.1	точка-точка	12 Mbps	не более 3 м	Mass Storage Device, CDC Device
USB 2.0	точка-точка	до 480 Mbps		

* зависит от типа прибора

ИНТЕРФЕЙС RS-485

При проектировании промышленных систем автоматизации наибольшее распространение получили информационные сети, основанные на интерфейсе стандарта EIA RS-485. Это высокоскоростной и помехоустойчивый последовательный интерфейс, который позволяет создавать сети путем параллельного подключения многих устройств к одной физической линии.

Большинство приборов ОВЕН, предназначенных для работы в информационной сети, имеют встроенный интерфейс RS-485.

В обычном персональном компьютере (не промышленного исполнения) этот интерфейс отсутствует, поэтому для подключения к ПК промышленной сети RS-485 необходим специальный адаптер – преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4).

По интерфейсу RS-485 данные передаются с помощью «симметричного» (дифференциального) сигнала по двум линиям (А и В).

Максимальная длина линии связи между крайними устройствами может составлять до 1200 м (и более с использованием повторителей). При длине линии

ИНТЕРФЕЙС – это стандартизованная среда или способ обмена информацией между двумя или более единицами оборудования: приборами, контроллерами, персональным компьютером и т.п.

ПРОТОКОЛ – это стандартизованный набор правил передачи информации по какому-либо интерфейсу.


Для сложных протоколов принята практика разделения их на несколько уровней (слоев). При этом каждый уровень реализуется отдельно и дополнительно стандартизуется обмен между уровнями. Это также позволяет заменять какие-то уровни (например для адаптации к разным интерфейсам), оставляя неизменными другие.

Совместимость приборов

Совместимость приборов – это их способность осуществлять информационный обмен между собой. Каждый из приборов, участвующих в информационном обмене, должен иметь определенный интерфейс и понимать определенный протокол. И даже в этом случае не гарантируется возможность обмена, т. к. один прибор может оказаться неспособным передавать ту информацию, которую требуется получить другому. Но что делать, если приборы способны к передаче нужной информации, но имеют разные интерфейсы и/или понимают разные протоколы? В этом случае требуется применение преобразователей интерфейсов или шлюзов.

Преобразователь интерфейсов – это устройство, имеющее два или более различных интерфейсов, ретранслирующее информацию из одного интерфейса в другой (другие). При этом передача информации осуществляется без ее преобразования. Поэтому к преобразователю интерфейсов имеет смысл подключать только те устройства, которые способны работать по одному протоколу.

Шлюз (или мост) – это интеллектуальное устройство, способное к преобразованию данных из одного протокола в другой. При этом шлюз может выступать также и в качестве преобразователя интерфейсов. Шлюз, в отличие от преобразователя интерфейса, требует дополнительной настройки, т. к. ему требуется указать, какие данные по каким протоколам надо принимать и передавать.

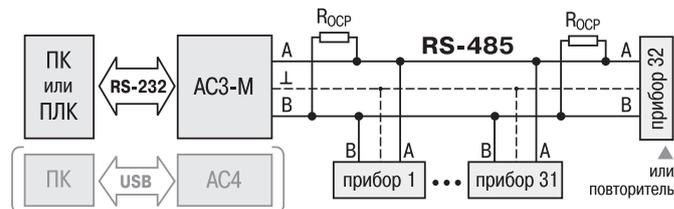

связи более 100 м в максимально удаленных друг от друга точках сети рекомендуется устанавливать оконечные согласующие резисторы номиналом от 100 до 250 Ом, позволяющие компенсировать волновое сопротивление кабеля и минимизировать амплитуду отраженного сигнала. Количество приборов в сети не должно превышать 32 (без использования повторителя). Типовая схема промышленной сети, построенной на базе интерфейса RS-485.

ИНТЕРФЕЙС RS-232

Интерфейс стандарта EIA RS-232C предназначен для последовательной связи двух устройств (соединение «точка-точка»). Он является общепринятым и широко используется для подсоединения внешнего оборудования к ПК.

Передача данных по интерфейсу RS-232C осуществляется с помощью «несимметричного» сигнала по двум линиям – TxD и RxD, а амплитуда сигнала измеряется относительно линии GND («нуля») (см. рис.).

Несимметричность сигнала обуславливает низкую помехозащищенность данного интерфейса, особенно при промышленных помехах, поэтому длина линии связи RS-232, как правило, ограничена расстоянием в несколько метров. Наличие линий приема (RxD) и передачи (TxD) данных позволяет поддерживать полудуплексную передачу информации, т.е. одновременно информация может как передаваться, так и приниматься.

Устройства для связи по интерфейсу RS-232 обычно соединяются кабелем с 9-контактными или 25-контактными разъемами (DB9, DB25 и др.).

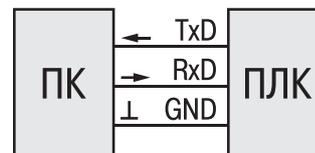


Схема подключения контроллера к ПК по интерфейсу RS-232

Интерфейс RS-232 имеют контроллеры ОВЕН ПЛК и панели оператора, другие приборы ОВЕН могут быть подключены по RS-232 к ПК через преобразователь ОВЕН АС3-М или АС2.

ИНТЕРФЕЙС «ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ» (РАЗНОВИДНОСТЬ RS-232)

«Токовая петля» – разновидность интерфейса RS-232, также обеспечивающая связь двух приборов (соединение «точка-точка»). Информация в токовой петле передается не напряжением, а током по двухпроводной линии, что обеспечивает высокий уровень помехозащищенности. Стандарт «токовая петля» позволяет передавать данные на расстояния до 1000 м со скоростью до 19,2 кбит/с. Из-за наличия одной линии связи стандартом обеспечивается полудуплексная передача данных, т. е. в каждый момент времени информация может либо передаваться, либо приниматься.

Приборы ОВЕН ТРМ32, ТРМ33, МПР51 в базовой модификации, УКТ38, приборы серии PiC и некоторые другие имеют встроенный интерфейс «токовая петля».

Приборы ОВЕН с интерфейсом «токовая петля», могут быть подключены:


- к ПК через адаптер «токовая петля»/RS-232 ОВЕН AC2;
- к сети RS-485 через шлюз «токовая петля»/RS-485 ОВЕН AC2-M, в т. ч. обеспечивающий преобразование данных в протокол Modbus.

ИНТЕРФЕЙС ETHERNET

Ethernet — транспортная технология для передачи данных в вычислительных сетях, преимущественно локальных. Протокол, используемый в кабельных сетях Ethernet — CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов. В соответствии с этим протоколом устройства начинают передачу данных только после обнаружения свободного канала связи для сокращения между ними количества коллизий (ошибок). Все версии семейства Ethernet ориентированы на поддержку работы до 1024 узлов сети.

Этот интерфейс получил широкое распространение в компьютерных сетях благодаря высокой пропускной способности и помехоустойчивости.

Контроллеры ОВЕН ПЛК имеют встроенный интерфейс Ethernet 10/100 Base-T, что позволяет встраивать их в распределенные информационные системы более высокого уровня.

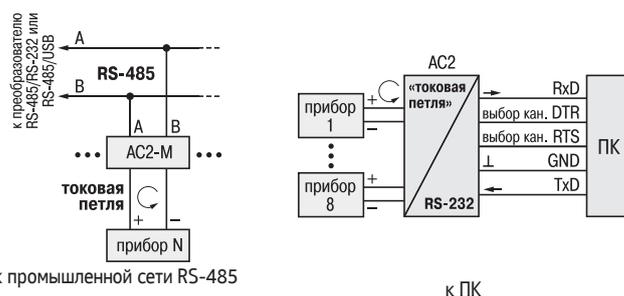

Типовые схемы подключения приборов с интерфейсом «токовая петля» к сети

ИНТЕРФЕЙС USB

Стандарт USB разработан как альтернатива более «медленным» компьютерным стандартам RS-232 и LPT. В настоящее время устройства с интерфейсом USB 2.0 позволяют передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с.


Интерфейс USB, как и RS-485, является симметричным и позволяет передавать данные по двум проводам (D+ и D-), при этом логические уровни аналогичны соответствующим уровням стандарта RS-485. Интерфейс USB имеет линии питания Vcc и GND для запитывания подключенного устройства (при условии, что потребляемый им ток не превышает 500 мА).

После установки драйвера операционная система распознает подключаемое устройство как COM-порт и использует стандартный асинхронный режим передачи данных, применяемый для работы с аппаратным COM-портом.

Контроллеры ОВЕН ПЛК имеют встроенный интерфейс USB-Device, другие приборы ОВЕН могут быть подключены к ПК по USB через преобразователь RS-485/USB ОВЕН AC4.

ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485, RS-232, «ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ»

Интерфейсы RS-485, RS-232, «токовая петля» поддерживают асинхронный режим передачи. Данные посылаются побайтно, формат передачи представлен на рисунке. Передача каждого байта начинается со стартового бита, сигнализирующего приемнику о начале передачи, за которым следуют биты данных и, возможно, бит четности. Завершает передачу стоп/бит, определяющий паузу между сообщениями. Для асинхронного режима принят ряд стандартных скоростей обмена: 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. Количество бит данных может составлять 5, 6, 7 или 8 (5- и 6-битные форматы распространены незначительно).

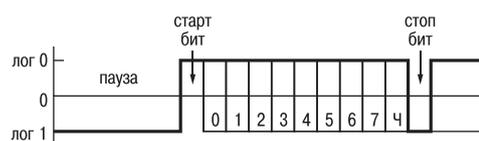

ПРОТОКОЛЫ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В ПРИБОРАХ ОВЕН ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСАМ RS-485, RS-232, «ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ»

Применяемые в приборах ОВЕН протоколы используют технологию ведущий (master) – подчиненный или ведомый (slave), при которой только одно устройство (ведущий) может инициировать передачу, т. е. сделать запрос. Другие устройства (подчиненные) передают ведущему запрашиваемые данные или производят запрашиваемые действия. Мастером сети может быть ПК, программируемый контроллер или прибор, который способен выполнять эту функцию.

Большинство приборов ОВЕН поддерживают протокол ОВЕН. Контроллеры ОВЕН ПЛК, модули ввода/вывода и операторские панели ОВЕН могут также поддерживать протоколы Modbus и DCON (поддерживаемые протоколы уточняйте для каждого прибора по каталогу).

Протокол Modbus (ASCII, RTU)

Modbus – стандартный открытый протокол, который широко применяется для организации связи промышленного электронного оборудования. Разработан компанией Modicon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org). Использует для передачи данных последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, а также сети TCP/IP. Возможны два режима передачи: ASCII и RTU, которые отличаются способом упаковки сообщений.

Протокол Modbus наиболее удобен для обмена оперативными данными.

Протокол DCON

DCON – открытый протокол обмена по сети RS-485, достаточно простой в реализации. Разработан компанией Advantech, применяется для обмена данными с модулями ввода/вывода ADAM, модулями компании ICP DAS и некоторыми другими.

Протокол DCON подходит для организации обмена несколькими оперативными параметрами, но при большом объеме различных данных неудобен из-за отсутствия стандартизации.

Протокол ОВЕН

Протокол ОВЕН разработан для описания процесса обмена информацией приборов ОВЕН между собой и с ПК в сети RS-485 (есть также разновидность протокола ОВЕН для приборов с интерфейсом «токовая петля»).

Протокол ОВЕН имеет удобную организацию для конфигурирования приборов.

Описание протокола ОВЕН для обмена по сети RS-485 и по «токовой петле» размещены на сайте ОВЕН www.owen.ru.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ – способность технического средства (ТС) функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим ТС.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПОМЕХЕ (ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ) – способность ТС сохранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних помех с регламентируемыми значениями параметров.

ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Приборы ОВЕН относятся к классу оборудования А, предназначенному для применения в промышленных зонах, и проходят обязательное тестирование на помехоустойчивость с учетом требований следующих основных стандартов по ЭМС:

- ГОСТ Р 51317.6.2 (МЭК 61000-6-2) «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах»;
- ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) «Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения».

Большинство новых разработок ОВЕН полностью соответствует требованиям ГОСТ (МЭК) по ЭМС к промышленному оборудованию, при этом для всех важных функций* выполняется критерий качества функционирования «А» (см. таблицу).

* см. ГОСТ 51317.6.2

Критерии качества функционирования

Критерий	Описание согласно ГОСТ Р 51222
A	Как в период воздействия помехи, так и после ее прекращения оборудование должно выполнять заявленные функции. При этом не допускается даже временное ухудшение рабочих характеристик.
B	Во время действия помехи допускается временное ухудшение рабочих характеристик, но после прекращения помехи они должны восстанавливаться без вмешательства оператора.
C	Во время действия помехи допускается временное ухудшение рабочих характеристик или потеря функций, но после ее прекращения всё должно восстанавливаться при помощи действий оператора или перезапуска системы.
D	Во время действия помехи происходит необратимое ухудшение рабочих характеристик или потеря функций. Критерий D при испытаниях не применяется

ТРЕБОВАНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА А

Наименование порта	Вид помехи	Основопологающий стандарт	Уровень испытательного воздействия
Порт корпуса	Электростатические разряды	ГОСТ Р 51317.4.2	±4 кВ/±8 кВ (контактный разряд/воздушный разряд)
	Радиочастотное электромагнитное поле в полосе частот 80–1000 МГц	ГОСТ Р 51317.4.3	10 В/м
	Магнитное поле промышленной частоты	ГОСТ Р 50648	30 В/м ¹⁾
Порты электропитания переменного тока	Динамические изменения напряжения электропитания: провалы напряжения прерывания напряжения выбросы напряжения	ГОСТ Р 51317.4.11	70 % Uном, 50 периодов < 5 % Uном, 5 периодов 120 % Uном, 50 периодов
	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4	±2 кВ
	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	ГОСТ Р 51317.4.5	±1 кВ ²⁾ /±2 кВ ³⁾
	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц – 80 МГц	ГОСТ Р 51317.4.6	3 В ⁴⁾
Порты электропитания постоянного тока ⁷⁾	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4	±1 кВ
	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	ГОСТ Р 51317.4.5	±1 кВ ³⁾ , ⁶⁾
	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц – 80 МГц	ГОСТ Р 51317.4.6	3 В ⁴⁾ , ⁵⁾
Порты ввода-вывода	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4	±1 кВ
	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	ГОСТ Р 51317.4.5	±1 кВ ³⁾ , ⁶⁾
	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц – 80 МГц	ГОСТ Р 51317.4.6	3 В ⁴⁾ , ⁵⁾
Порты ввода-вывода при передаче сигналов по электрическим сетям (см. ГОСТ Р 51317.3.8)	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4	±2 кВ
	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	ГОСТ Р 51317.4.5	±1 кВ ³⁾ /±2 кВ ³⁾
	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц – 80 МГц	ГОСТ Р 51317.4.6	3 В ⁴⁾

¹⁾ Только для оборудования, чувствительного к магнитному полю.

²⁾ Поддача помехи по схеме «провод–провод».

³⁾ Поддача помехи по схеме «провод–земля (заземление)».

⁴⁾ Уровень испытательного воздействия для кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, ниже, чем для радиочастотного электромагнитного поля, поскольку первые имитируют условия резонанса на каждой частоте и поэтому являются более жестким испытанием.

⁵⁾ Только в случае, когда длина кабеля превышает 3 м.

⁶⁾ Только в случае протяженных линий.


⁷⁾ Соединения по постоянному току между частями оборудования или системы, которые не подключены к распределительной сети постоянного тока, рассматриваются как порты ввода-вывода.

Приводная техника

du/dt-фильтры снижают величину du/dt на клеммах линейного напряжения двигателя, что важно для коротких моторных кабелей. Линейное напряжение по-прежнему сохраняет прямоугольную форму. Фильтр du/dt позволяет снизить быстрое нарастание напряжения (быстрое изменение кинетической энергии двигателя) и предотвратить тем самым преждевременное старение и поверхностный пробой изоляции. Фильтры du/dt оказывают положительное влияние на излучение электромагнитного шума в моторном кабеле, который соединяет ПЧ и двигатель.

Автоматическая адаптация двигателя (ААД) – алгоритм, после задания основных данных с шильдика определяющий электрические параметры подключенного двигателя, находящегося в остановленном состоянии. Во время этой процедуры ПЧ измеряет и запоминает актуальные параметры двигателя, чтобы затем использовать их в эквивалентной схеме замещения (модели) двигателя в алгоритме управления. Процедура для ОВЕН ПЧВ выполняется без вращения вала двигателя (что очень удобно, т.к. не всегда имеется возможность пускать весь агрегат в таком режиме). Применение данной функции оптимизирует работу электродвигателя и дает дополнительно от 3 до 5% экономии электроэнергии.

Автоматическая оптимизация энергопотребления (АОЭ) – эта функция увеличивает КПД двигателя, оптимизируя его намагничивание (регулируется реактивная составляющая тока), и дополнительно экономит от 5 до 15 % потребляемой электроэнергии в зависимости от режима работы. При помощи данной функции привод потребляет энергии ровно столько, сколько это необходимо для нагрузки в данный момент. АОЭ позволяет обеспечивать минимальное потребление реактивной составляющей тока двигателем, обеспечивая при этом требуемый момент. Помимо экономии значительно снижается акустический шум при работе двигателя.

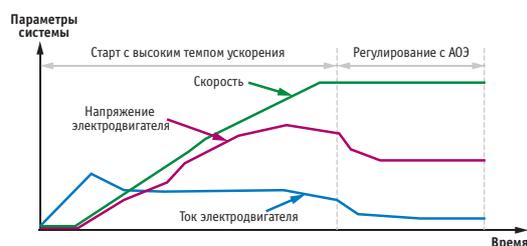

Векторное управление — метод управления синхронными и асинхронными двигателями, не только формирующим гармонические токи (напряжения) фаз, но и обеспечивающим управление магнитным потоком ротора (моментом на валу двигателя). Векторное управление применяется в случае, когда в процессе эксплуатации нагрузка может меняться на одной и той же частоте, т.е. нет четкой зависимости между моментом нагрузки и скоростью вращения, а также в случаях, когда необходимо получить расширенный диапазон регулирования частоты при номинальных моментах. Это позволяет существенно увеличить диапазон управления, точность регулирования, повысить быстродействие электропривода. Этот метод обеспечивает непосредственное управление вращающим моментом двигателя. Вращающий момент определяется током статора, который создает возбуждающее магнитное поле. При непосредственном управлении моментом необходимо изменять, кроме амплитуды, и фазу статорного тока, то есть вектор тока. Этим и обусловлен термин «векторное управление». Векторный способ управления преобразователем частоты позволяет осуществлять гораздо более качественное управление электродвигателем, нежели скалярный.

Встроенный ПЛК ПЧВ. Функции встроенного контроллера (таймеры, счетчики, компараторы, булевская логика) позволяют реализовать локальное управление технологическим процессом, интеллектуальную обработку ошибок. Пользователь определяет последовательность действий и событий. Действия и события нумеруются и образуют пары (всего может быть запрограммировано до 20 таких пар). Событие может принимать значение ИСТИНА или ЛОЖЬ. Событие наступает, если оно принимает значение ИСТИНА. Действие выполняется, если наступает событие с тем же номером.

Гармоники – это синусоидальные волны, суммирующиеся с фундаментальной (основной) частотой 50 Гц (т.е. 1-я гармоника = 50 Гц, 5-я гармоника = 250 Гц). Любая комплексная форма синусоиды может быть разложена на составляющие частоты, таким образом, комплексная синусоида есть сумма определенного числа четных или нечетных гармоник с меньшими или большими величинами. Гармоники – есть продолжительные возмущения или искажения в электрической сети, имеющие различные источники и проявления – такие как импульсы, перекосы фаз, броски и провалы.

Динамическое торможение (электродинамическое торможение) – вид торможения асинхронных электродвигателей, при котором обмотка статора отключается от сети переменного тока и включается на постоянное напряжение. Этот тормозной режим используется для точной остановки двигателей. Во время торможения обмотка статора создает постоянное неподвижное магнитное поле. При вращении ротора относительно этого магнитного поля изменяется направление ЭДС и тока ротора, что приведет к изменению направления электромагнитного момента, т.е. он станет тормозным и под действием этого момента происходит торможение. Кинетическая энергия вращающихся частей переходит в тепло, выделяющуюся в цепи ротора за счет токов, индуцированных в ней неподвижным полем статора. Изменяя величину подведенного к обмотке статора напряжения, можно регулировать величину тормозного момента. Основным достоинством этого тормозного режима является точная остановка. Постоянное напряжение можно подводить к обмотке статора только на время торможения. После остановки двигателя нужно отключить от сети постоянного тока.

Дроссели постоянного тока. Все ОВЕН ПЧВЗ имеют встроенный сетевой фильтр гармоник в DC-контуре (после выпрямителя), который сглаживает ток и напряжение промежуточного контура, снижает эмиссию гармоник, ограничивает нагрузку на сеть и компоненты и увеличивает срок службы двигателя, снижает тепловые потери во входном кабеле и трансформаторе.

Защита двигателя. Во время работы двигатель защищен от короткого замыкания между фазами, от замыкания на землю. Привод имеет вход для прямого подключения термистора и функцию электронного теплового реле для тепловой защиты двигателя.

Контроль обрыва ремня основан на определении момента (функционирует от 15 Гц). Если ремень вентилятора порвался, то мотор работает на высокой скорости, а момент двигателя маленький, т.к. нет нагрузки. Если момент двигателя ниже запрограммированной величины момента холостого хода, а выходная частота ПЧ больше или равна 15 Гц, то привод выдает предупреждение или аварию и останавливается. Эта функция работает как с обратной связью, так и без нее.

ЛПО (панель локального управления) образует полный интерфейс для управления и программирования преобразователя частоты. Клавиатура панели управления является съемной и может устанавливаться на расстоянии до 3 м от преобразователя частоты, т.е. на передней панели с использованием дополнительного монтажного комплекта.


Параллельное соединение двигателей. Преобразователь частоты может управлять несколькими двигателями, включенными параллельно. Общий ток, потребляемый двигателями, не должен превышать номинальный выходной ток преобразователя частоты. Если мощности двигателей значительно различаются, то могут возникнуть проблемы при пуске и на малых скоростях вращения, поскольку относительно большое активное сопротивление статора маломощных двигателей требует более высокого напряжения при пуске и на малых оборотах.

Пожарный режим (противопожарный режим) предназначен для использования в критических ситуациях, когда требуется, чтобы двигатель работал вне зависимости от того, находится ли преобразователь частоты в нормальных условиях или в условиях с повышенной пожароопасностью. Например, если ПЧВ используется для управления работой вентиляторов в туннелях или лестничных колодцах, где непрерывная работа вентилятора способствует безопасной эвакуации персонала в случае пожара. Некоторые варианты выбора функции противопожарного режима игнорируют условия аварийной сигнализации и отключения, позволяя двигателю работать без отключения. Противопожарный режим активизируется только через клеммы цифровых входов.

Пропуск резонансных частот (байпас). В каждом из наборов параметров может быть запрограммировано по две полосы частот, которые привод будет пропускать, чтобы исключить механический резонанс (например, в воздуховодах). Во время ввода системы в эксплуатацию необходимо проверить ее на резонанс во всем рабочем диапазоне частот.

Предустановленное задание – предварительно установленное задание, значение которого может находиться в диапазоне от -100 до +100 % от максимального задания.

Спящий режим используется с целью обеспечения программного останова ПЧВ в ситуациях, в которых экономически нецелесообразна постоянная работа привода, и система может некоторые промежутки времени находиться в простое. Спящий режим позволяет сократить энергопотребление и не допускает превышение нормальных условий работы системы (слишком высокое давление, переохлаждение воды в охладительных колоннах, проблемы герметизации здания). Спящий режим также важен по той причине, что некоторые устройства не позволяют ПЧВ снизить скорость двигателя. Это может стать причиной раннего износа насосных систем, преждевременной выработке смазки в коробках передач или неравномерной работе вентиляторов. Контроллер спящего режима обладает двумя функциями: способностью переходить в спящий режим в любое время и способностью в любое время выходить из него. Целью является удержание ПЧВ в спящем режиме как можно дольше с тем, чтобы не допустить частое включение и выключение двигателя и, в то же время поддерживать изменения в управляемой системе в приемлемых пределах.

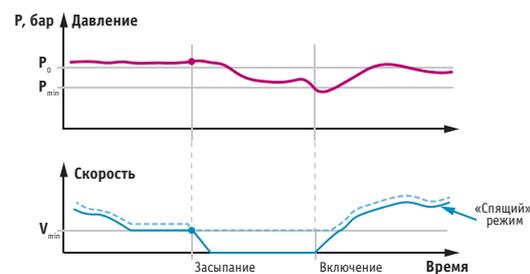

Скалярное (модульное, частотное) управление. При этом типе управления формируются гармонические токи фаз двигателя, что означает поддержание постоянного отношения максимального момента двигателя к моменту сопротивления на валу (перегрузочной способности двигателя). То есть при изменении частоты амплитуда напряжения изменяется таким образом, что отношение максимального момента двигателя к текущему моменту нагрузки остается неизменным. При постоянстве перегрузочной способности номинальные коэффициент мощности и к.п.д. двигателя на всем диапазоне регулирования частоты вращения практически не изменяются. Скалярный метод дает возможность одновременного управления группой электродвигателей.

Старт на лету – подхват вращающегося двигателя после восстановления питания.

Тормозной резистор представляет собой модуль, способный рассеивать мощность торможения, выделяемую при рекуперативном торможении. Регенеративная мощность торможения повышает напряжение промежуточной цепи, и тормозной преобразователь обеспечивает передачу этой мощности в тормозной резистор.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

РЕГУЛЯТОРЫ

ТРМ500 Экономичный терморегулятор

ТРМ500-Щ2.5А	тип корпуса Щ2, реле 5 А	2 006 руб.
ТРМ500-Щ2.30А	тип корпуса Щ2, реле 30 А	2 419 руб.

ТРМ501 Реле-регулятор с таймером

ТРМ501	Микропроцессорное реле-регулятор с таймером, дискретность работы таймера 1 мин. (стандартная позиция)	2 832 руб.
ТРМ501-С	модификация на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней), дискретность работы таймера 1 с	2 832 руб.
ТРМ501-Д	модификация на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней), дискретность работы таймера 0,1 с	2 832 руб.

ТРМ502 Реле-регулятор температуры с термопарой ТХК

ТРМ502	Реле-регулятор с ручным задатчиком в комплекте с термопарой ТПЛ(ХК) длиной 1,5 м	3 009 руб.
--------	--	------------

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОДНО- И ДВУХКАНАЛЬНЫЕ

2ТРМ0 Измеритель двухканальный

2ТРМ0-х.У	тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальные входы	3 127 руб.
-----------	--	------------

ТРМ1 Измеритель-регулятор одноканальный

ТРМ1-х.У.Р	тип корпуса Н, Щ1, Щ2, универсальный вход, выход – Р (э/м реле)	2 891 руб.
ТРМ1-х.У.Р	тип корпуса Щ11, Д, универсальный вход, выход – Р (э/м реле)	2 773 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)		
ТРМ1-х.У.х	тип корпуса Н, Щ1, Щ2, универсальный вход, выход – К, С, С3, Т, И, У	3 717 руб.
ТРМ1-х.У.х	тип корпуса Щ11, Д, универсальный вход, выход – К, С, С3, Т, И, У	3 422 руб.

2ТРМ1 Измеритель-регулятор двухканальный

2ТРМ1-х.У.РР	тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальные входы, два выхода Р (э/м реле)	3 953 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)		
2ТРМ1-х.У.хх	тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Д, универсальные входы, выходы – К, С, Т, И, У* в различных сочетаниях	4 838 руб.
<i>Прооба! при заказе располагать выходы 2ТРМ1 в такой последовательности: дискретный → дискретный, аналоговый → аналоговый, дискретный → аналоговый (дискретные – Р, К, С, Т, аналоговые – И, У)</i>		

ТРМ10 Измеритель ПИД-регулятор одноканальный

Стандартные позиции		
ТРМ10-х.У.РР	тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальный вход, два выхода Р (э/м реле)	3 894 руб.
ТРМ10-Щ2.У.СР	тип корпуса Щ2, универсальный вход, выход 1 – С (оптосимистор), выход 2 – Р (э/м реле)	3 894 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)		
ТРМ10-х.У.хх	тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальный вход, выход 1 – Р, К, С, Т, И, У, выход 2 – Р, К, С, Т (или один выход С3)	4 897 руб.

ТРМ12 ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами

Стандартные позиции		
ТРМ12-х.У.Р	тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальный вход, два выхода Р (э/м реле)	4 720 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)		
ТРМ12-х.У.х	тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Д, универсальный вход, выходы Р, К, С, Т	5 900 руб.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОДНО- И ДВУХКАНАЛЬНЫЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS-485

ТРМ101 ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485

Стандартные позиции, класс точности 0,5		
ТРМ101-РР; ТРМ101-РИ; ТРМ101-СР; ТРМ101-ТР		4 897 руб.
Все остальные модификации ТРМ101 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)		
ТРМ101-хх	два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях	4 897 руб.

ТРМ200 Измеритель двухканальный с RS-485

ТРМ200-х.х	тип корпуса Н, Щ1, Щ2, с универсальными входами и RS-485	3 835 руб.
ТРМ200-Н2	тип корпуса Н2, с универсальными входами и RS-485	4 779 руб.

ТРМ201 Измеритель-регулятор одноканальный с RS-485

ТРМ201-Щ1.Р; ТРМ201-Щ2.Р; ТРМ201-Н.Р		4 248 руб.
ТРМ201-Н2.Р		4 897 руб.
Все остальные модификации ТРМ201 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)		
ТРМ201-х.х	типы корпусов Щ1, Щ2, Н; выход И, С, К, Т, С3, У	5 133 руб.
ТРМ201-Н2.х	типы корпусов Н2; выход И, С, К, Т, С3, У	5 900 руб.

ТРМ202 Измеритель-регулятор двухканальный с RS-485

ТРМ202-Щ1.РР; ТРМ202-Щ1.РИ; ТРМ202-Щ2.РР; ТРМ202-Щ2.РИ; ТРМ202-Н.РР		4 838 руб.
ТРМ202-Н2.РР	тип корпуса Н2, универсальный вход, два выхода Р (э/м реле)	5 546 руб.
Все остальные модификации ТРМ202 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)		
ТРМ202-х.хх	типы корпусов Щ1, Щ2, Н; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях	5 959 руб.
ТРМ202-Н2.хх	типы корпусов Н2; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях	6 726 руб.

ТРМ210 ПИД-регулятор одноканальный с RS-485

Стандартные позиции		
ТРМ210-Щ1.РР; ТРМ210-Щ2.РР		5 074 руб.
ТРМ210-Н2.РР		6 372 руб.
Все остальные модификации ТРМ210 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)		
ТРМ210-х.хх	типы корпусов Щ1, Щ2, Н; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях	6 372 руб.
ТРМ210-Н2.хх	типы корпусов Н2; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях	7 552 руб.

ТРМ212 ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с RS-485

Стандартные позиции		
ТРМ212-Щ1.РР; ТРМ212-Щ2.РР; ТРМ212-Н.РР		5 428 руб.
ТРМ212-Н2.РР		6 726 руб.
Все остальные модификации ТРМ212 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)		
ТРМ212-х.хх	типы корпусов Щ1, Щ2, Н; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях	7 198 руб.
ТРМ212-Н2.хх	типы корпусов Н2; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях	8 083 руб.

ИЗМЕРИТЕЛИ

ИТП-11 Индикатор токовой петли

ИТП-11.КР	Индикатор токовой петли, вход 4...20 мА, красный индикатор	2 006 руб.
ИТП-11.ЗЛ	Индикатор токовой петли, вход 4...20 мА, зелёный индикатор	2 242 руб.

ИДЦ1 Измеритель цифровой одноканальный

ИДЦ1-Щ8	Измеритель цифровой одноканальный	4 307 руб.
---------	-----------------------------------	------------

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

УКТ38-Щ4 Устройство контроля температуры 8-канальное с аварийной сигнализацией

УКТ38-Щ4 Устройство контроля температуры 8-канальное с аварийной сигнализацией, входы ТС (ТСМ, ТСП), ТП (ХА, ХК, НН, ЖК), ТПП(S/R), АТ (0...5 мА, 0(4)...20 мА) или АН (0...1 В); выходы – два э/м реле 8 201 руб.

УКТ38-В Устройство контроля температуры 8-канальное с аварийной сигнализацией и встроенным барьером искрозащиты

УКТ38-В Устройство контроля температуры 8-канальное с аварийной сигнализацией и встроенным барьером искрозащиты15 989 руб.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ

ТРМ136 Измеритель-регулятор 6-канальный

ТРМ136-х.Щ7 6 однотипных ключевых выходов* ТРМ136-Р, ТРМ136-К, ТРМ136-Т11 505 руб.
6 однотипных аналоговых выходов ТРМ136-И или комбинация выходов.....13 924 руб.

ТРМ138 Измеритель-регулятор 8-канальный

Стандартные позиции, класс точности 0,5
8 однотипных ключевых выходов* ТРМ138-Р, ТРМ138-К, ТРМ138-С, ТРМ138-Т12 803 руб.
8 однотипных аналоговых выходов ТРМ138-И и набор выходов ТРМ138-ИИИИРРРР15 989 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
различные комбинации выходов ТРМ138-xxxxxxx с типами выходов И, Т, С, К, Р*15 989 руб.
(*Просьба!* при заказе располагать выходные элементы в последовательности И→Т→С→К→Р→У)
Возможно исполнение в корпусе Щ4 (по умолчанию) или Щ7 (указывается при заказе).

ТРМ138В Измеритель-регулятор 8-канальный со встроенным барьером искрозащиты

Стандартные позиции, класс точности 0,5
8 однотипных ключевых выходов* ТРМ138В-Р19 824 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
различные комбинации выходов ТРМ138В-xxxxxxx с типами выходов И, Т, С, К, Р, У*22 479 руб.
(*Просьба!* при заказе располагать выходные элементы в последовательности И→Т→С→К→Р→У)

ТРМ148 Универсальный ПИД-регулятор 8-канальный

Стандартные позиции, класс точности 0,5, тип корпуса Щ4, Щ7
8 однотипных ключевых выходов* ТРМ148-Р, ТРМ148-К, ТРМ148-С, ТРМ148-Т14 632 руб.
8 однотипных аналоговых выходов ТРМ148-И и набор выходов ТРМ148-ИИИИРРРР19 116 руб.
Возможно исполнение в корпусе Щ4 (по умолчанию) или Щ7 (указывается при заказе, например ТРМ148-х.Щ7)
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
различные комбинации выходов ТРМ148-xxxxxxx с типами выходов И, Т, С, К, Р, У*19 116 руб.
(*Просьба!* при заказе располагать выходные элементы в последовательности И→Т→С→К→Р→У)
Возможно исполнение в корпусе Щ4 (по умолчанию) или Щ7 (указывается при заказе, например ТРМ148-xxxxxxx.Щ7)

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

МПП51-Щ4 Регулятор температуры и влажности, программируемый по времени

МПП51-Щ4.х с интерфейсом «токковая петля»11 210 руб.
МПП51-Щ4.х.RS с интерфейсом RS-48512 449 руб.
Кабель для МПП51 Кабель для программирования МПП51-Щ4 на ПК649,00 руб.
БКМ-1 Блок коммутации релейный 8-канальный для МПП512 301 руб.

ТРМ151 Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор

Стандартные позиции
ТРМ151-Щ1.РР.01; ТРМ151-Щ1.РР.03; ТРМ151-Щ1.КК.03; ТРМ151-Щ1.ИР.05; ТРМ151-Щ1.РР.06; ТРМ151-Щ1.СС.01; ТРМ151-Н.РР.01; ТРМ151-Н.РР.0313 688 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
ТРМ151-х1.х2.х3 (х1 – тип корпуса (Щ1, Н); х2 – различные сочетания выходов Р, К, С, Т, И, У*; х3 – модификация по алгоритму работы).....13 688 руб.

ТРМ251 Одноканальный программный ПИД-регулятор

Стандартные позиции
ТРМ251-Щ1.РРР; ТРМ251-Щ1.ТРР6 844 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)
ТРМ251-х1.хРх (х1 – тип корпуса (Щ1, Н); х – выход 1 (Р, К, С, Т, И*) и выход 3 (Р, И*))7 788 руб.

Приборы для холодильной техники

ТРМ974-Щ3 Блок управления холодильными машинами, витринами, шкафами и т.п. с автоматической разморозкой, щитовой4 012 руб.
ТРМ974-Д Блок управления холодильными машинами, витринами, шкафами и т.п. с автоматической разморозкой, на DIN-рейку5 192 руб.
ТРМ961 Блок управления холодильными машинами, витринами, шкафами и т.п. с аварийной сигнализацией3 186 руб.

Расходомер

РМ1 Расходомер17 169 руб.
Аксессуары: таблетка DS1996L-F5 – 826 руб.; считыватель DS9097U-009 – 3 186 руб.
контактное устройство DS1402D – 885 руб.; контактное устройство DS9092 – 767 руб.

Резисторы для подключения входных сигналов к приборам

Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 100 Ом, 10 шт. (точность 0,1 %)89,68 руб.
Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 100 Ом, 50 шт. (точность 0,1 %)448,40 руб.
Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 50 Ом, 10 шт. (точность 0,1 %)89,68 руб.
Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 50 Ом, 50 шт. (точность 0,1 %)448,40 руб.
РД10-01 ...резистивный делитель 1/10 на левом контакте входа179,36 руб.
РД10-02 ...резистивный делитель 1/10 на правом контакте входа179,36 руб.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ для приборов 2ТРМО, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12			
Тип корпуса:	Тип входа:	Тип выхода:	
Н – настенный (130x105x65, IP44) Щ1 – щитовой (96x96x65, IP54 ¹⁾ Щ11 – щитовой (96x96x47, IP54 ¹⁾ Щ2 – щитовой (96x48x100, IP54 ¹⁾ Д – на DIN-рейку (72x88x54, IP20 ¹⁾	У – универсальный	Р – э/м реле 8(4) А 220 В К – отпотранзистор n-p-n-типа 400 мА 60 В С – оптосимистор 50 мА 250 В (пост. откр.) или 0,5 А (50 Гц; длит. имп. 5 мс) И – ЦАП 4...20 мА	С3 – три оптосимистора для управления трехфазной нагрузкой Т – для управления твердотельным реле 4...6 В 25 мА У – ЦАП 0...10 В

¹⁾ со стороны передней панели

СЧЕТЧИКИ, ТАХОМЕТРЫ

СИ10 Простой счетчик импульсов

Стандартные позиции
СИ10-24.Щ3 тип корпуса Щ3; питание =24 В1 770 руб.

СИ20 Универсальный счетчик импульсов

Стандартные позиции
СИ20-У.х.Р тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выход – Р (э/м реле), питание ~220 В / =24 В3 186 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
СИ20-У.х.х тип корпуса Щ1, Щ2, Н; выход – К или С, питание ~220 В / =24 В3 186 руб.

СИЗО Реверсивный счетчик импульсов (интерфейс RS-485, USB-порт)

Стандартные позиции	
СИЗО-220-х.Р	тип корпуса Щ1, Щ2, Н; выходы – Р (два э/м реле), питание –220 В 4 779 руб.
СИЗО-24-х.Р	тип корпуса Щ1; Щ2, Н; выходы – Р (два э/м реле), питание =24 В 4 779 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)	
СИЗО-х-х.х	тип корпуса Щ1, Щ2, Н; выходы – К или С, питание –220 В или =24 В 4 779 руб.

СИ8 Счетчик импульсов и времени наработки

Стандартные позиции	
СИ8-х.Р	тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – Р (два э/м реле) 4 779 руб.
СИ8-х.Р.РС	тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – Р (два э/м реле); интерфейс RS-485 5 369 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)	
СИ8-х.К/С	тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – К (два оптотранзистора) или С (два оптосимистора) 5 369 руб.
СИ8-х.К/С.РС	тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – К (два оптотранзистора) или С (два оптосимистора); интерфейс RS-485 5 369 руб.

ТХ01 Многофункциональный тахометр

Стандартные позиции	
ТХ01-224.х	тип корпуса Н, Щ2; без выходов 3 186 руб.
ТХ01-224.х.Р	тип корпуса Н, Щ2; выход Р 3 245 руб.
ТХ01-224.х.И	тип корпуса Н, Щ2; выход И 3 540 руб.
ТХ01-224.х.ИР	тип корпуса Н, Щ2; выходы ИР 3 717 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения – 45 дней)	
ТХ01-224.х.х	тип корпуса Н, Щ2; выход К или С 3 245 руб.
ТХ01-224.х.У	тип корпуса Н, Щ2; выход У 3 540 руб.
ТХ01-224.х.хх	тип корпуса Н, Щ2; комбинация двух выходов Р, С, К, И, У 3 717 руб.

ТАЙМЕРЫ

СВ01 Счетчик времени наработки

СВ01-у.х	у-питание –220 В / =24 В, х-тип корпуса Н, Щ1 или Щ2 без выходного устройства 3 186 руб.
СВ01-у.х.Р	у-питание –220 В / =24 В, х-тип корпуса Н, Щ1 или Щ2, выход Р 3 304 руб.
СВ01-у.х.Р.РС	у-питание –220 В / =24 В, х-тип корпуса Н, Щ1 или Щ2, выход Р, с интерфейсом RS-485 3 717 руб.
Стандартные позиции - в корпусе Щ1 и Щ2, питание –220 В, остальные изготавливаются на заказ (срок исполнения – 45 дней)	

УТ1 Двухканальный таймер реального времени

УТ1 Двухканальный таймер реального времени (корпус Д, Н, Щ1 или Щ2) 3 245 руб.
--

УТ24 Универсальное двухканальное реле времени

стандартные позиции: тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – Р 3 245 руб.
стандартные позиции: тип корпуса Д; выходы – Р 3 540 руб.
позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней): тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Д; выходы – К или С 3 540 руб.

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

ИНС-Ф1 Вольтметр

ИНС-Ф1.1.Щ3	Вольтметр (для однофазной сети, напряжения от 40 В до 400 В) 2 832 руб.
ИНС-Ф1.2.Щ3	Вольтметр (для однофазной сети, для напряжения от 5 В до 400 В) 2 950 руб.
ИНС-Ф1.1.Щ9	Вольтметр однофазной сети в компактном корпусе (для напряжения от 40 В до 400 В) 2 419 руб.
ИНС-Ф1.2.Щ9	Вольтметр однофазной сети в компактном корпусе (для напряжения от 5 В до 400 В) 2 891 руб.

ИТС-Ф1 Амперметр

ИТС-Ф1.Щ3	Амперметр (переменный ток, 0,02...5 А) 2 714 руб.
-----------	---

ИМС-Ф1 Мультиметр

ИМС-Ф1.Щ1	Мультиметр 3 894 руб.
-----------	-----------------------------

КМС-Ф1 Контроллер-монитор сети

КМС-Ф1.Щ2.ххх	Контроллер-монитор сети с RS-485 (с однотипными выходами ключевого типа) 5 959 руб.
КМС-Ф1.Щ2.ххх	Контроллер-монитор сети с RS-485 (с аналоговыми выходами или любыми комбинациями разнотипных выходов) 7 139 руб.

ПРИБОРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ, СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЕЙ

САУ-М6	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный; корпус Н 3 304 руб.
БКК1	Сигнализатор уровня жидкости 4-канальный
БКК1-24	напряжение питания 24 В постоянного тока, выходы – транзисторные ключи 3 481 руб.
БКК1-220	напряжение питания 220 В переменного тока, выходы – э/м реле 3 658 руб.
САУ-М2	Прибор для автоматического регулирования уровня жидкости (для управления погружным насосом); корпус Н 2 891 руб.
САУ-М7Е	Регулятор уровня жидких и сыпучих сред; корпус Н или Щ1 3 422 руб.
САУ-У.х	Универсальный прибор для управления насосами; корпус (х) Н, Д, Щ11 4 779 руб.
САУ-МП	Прибор для управления системой подающих насосов; корпус Н или Щ1 6 254 руб.
Кабели для САУ-МП	Кабели для программирования САУ-МП «ПРИБОР – ПРИБОР» или «ПК – ПРИБОР» 708 руб.

НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

НПТ-1.00.1.1	Нормирующий преобразователь на DIN-рейку, питание =24 В, выход 0(4)...20 мА 3 363 руб.
НПТ-1.00.1.1.Ех	Нормирующий преобразователь на DIN-рейку во взрывозащищенном исполнении 6 018 руб.
НПТ-2.хх.1.2	Нормирующий преобразователь в головку типа «Луцкая»; хх обозначает тип датчика и диапазон (см. каталог) 1 711 руб.
НП-КП20	Комплект для программирования прибора НПТ-2 (подключение через USB-порт) 1 593 руб.

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ

ИСКРА Барьер искрозащиты

ИСКРА-ТС.02	Барьер искрозащиты, для подключения датчиков типа ТСМ/ТСП, сертификат [Exia]IIC 2 714 руб.
ИСКРА-ТТ.02	Барьер искрозащиты, для подключения термопар и датчиков с выходом –1...+1 В, сертификат [Exia]IIC 2 714 руб.
ИСКРА-АТ.02	Барьер искрозащиты, для подключения датчиков с выходом 0...5 мА, 0(4)...20 мА, сертификат [Exia]IIC 2 714 руб.

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

ТРМ32 Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС

ТРМ32-Щ4.х	без интерфейса 9 794 руб.
ТРМ32-Щ4.х.РС	с интерфейсом RS-485 11 387 руб.
ТРМ32-Щ7.ТС	без интерфейса 9 794 руб.
ТРМ32-Щ7.ТС.РС	с интерфейсом RS-485 11 387 руб.

ТРМ132М Контроллер для систем отопления и ГВС (необходим модуль МР1)

ТРМ132М-РРРРРР.01	Контроллер для систем отопления и ГВС 13 570 руб.
ТРМ132М-РУОУОР.01	с комбинацией выходов 14 278 руб.
Позиции на заказ в соответствии с каталогом (срок исполнения 15 рабочих дней) 14 278 руб.	

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

TRM33 Контроллер для регулирования температуры в системах приточной вентиляции

TRM33-Щ4.х..... без интерфейса.....	9 794 руб.
TRM33-Щ4.х.RS..... с интерфейсом RS-485.....	11 387 руб.
TRM33-Щ7.TC..... без интерфейса.....	9 794 руб.
TRM33-Щ7.TC.RS..... с интерфейсом RS-485.....	11 387 руб.
TRM133-И.01..... Контроллер для систем приточной вентиляции с водяным калорифером и выходом 4...20 мА.....	12 449 руб.
TRM133-У.01..... Контроллер для систем приточной вентиляции с водяным калорифером и выходом 0...10 В.....	12 449 руб.

TRM133M Контроллер для регулирования температуры в приточно-вытяжных системах вентиляции с водяным или фреоновым охладителем
(с отопителем и охладителем, необходим модуль MP1).....

TRM133M-PPPPPP.02..... Контроллер с релейными выходами.....	13 570 руб.
TRM133M-PUOUOP.02..... Контроллер с комбинацией выходов.....	14 278 руб.
Позиции на заказ в соответствии с каталогом (срок исполнения 15 рабочих дней).....	14 278 руб.
TRM133M-PPPPPP.04..... Контроллер для систем приточной вентиляции с электр. отопителем и охладителем.....	13 570 руб.
TRM133M-OUUOUO.04..... с комбинацией выходов.....	14 278 руб.
Позиции на заказ в соответствии с каталогом (срок исполнения 15 рабочих дней).....	14 278 руб.

MP1 Модуль расширения выходных элементов (Р, К, С, Т) для MBV8, MPP51
MP1-P (стандартная позиция); MP1-K, MP1-C, MP1-T, MP1-xxxxxxx (заказные позиции)..... 3 953 руб.

ЭРВЕН Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры..... 4 956 руб.

ДАТЧИКИ

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТЯВЛЕНИЯ

ДТСхх4 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАДУИРОВКИ 50М/100М С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ

Модификация ДТСХХ4	Длина погружаемой части, мм							
	до 160		180-320		400-800		1000	
	50М	100М	50М	100М	50М	100М	50М	100М
014, 024, 034, 044, 214, 314, 414	413	649	-	-	-	-	-	-
054, 064, 074, 084, 194, 124, 134, 144, 154, 204	767	1003	885	1121	1239	1652	1416	1770
094, 104, 114	531	708	590	767	944	1239	1121	1475
174, 184	1062	1416	1003	1298	-	-	-	-
224, 324	1062	1298	-	-	-	-	-	-

ДТСхх4 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С 2-МЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

064, 074, 084, 194, 134, 144	1180	1534	1298	1711	1829	2360	2065	2714
094, 104, 114	826	1062	885	1180	1475	1888	1711	2242
184	1475	1947	1534	1947	-	-	-	-

ДТСхх4 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАДУИРОВКИ 50П/100П/РТ100 С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ

Модификация ДТСХХ4	Длина погружаемой части, мм											
	до 160			180-320			400-800			1000		
	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000
014, 024, 034, 044, 214, 314, 414 до 250 °С	1357	1475	767	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054, 064, 074, 084, 194, 124, 134, 144, 154, 204	1416	1475	1003	1416	1475	1062	1475	1534	1180	1534	1652	1239
094, 104, 114	1180	1298	944	1239	1298	1003	1239	1298	1062	1298	1357	1121
174, 184	1770	2714	1239	1888	2714	1298	1829	2773	1416	-	-	-
164	-	-	1239	-	-	1652	-	-	1416	-	-	-
224, 324	1652	2714	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДТСхх4 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С 2-МЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

064, 074, 084, 134, 144, 194	2006	2124	1062	1829	1947	1239	1888	2006	1298	2124	2242	1416
094, 104, 114	1652	1829	1180	1652	1770	1003	1770	1888	1062	1770	1947	1180
184	2242	3422	1593	2183	3127	1652	2183	3127	1652	-	-	-

Стандартная длина кабеля 0,2 м. При большей длине кабеля к цене датчика прибавляется цена кабеля, при 2-х чувств. элементах двойная цена кабеля. Датчики класса «А».....+20 %. Датчики класса А производятся только с 3х или 4х проводной схемой соединения. При заказе датчика с другим типом штуцера стоимость увеличивается на 15%.

ДТСхх4.ЕХ1 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ



- Все термопреобразователи сопротивления могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExiallCT1...T6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EX1 и температурный диапазон T1...T6.
- Позиции на заказ, стоимость взрывозащищенных термопреобразователей +100 %.

КАБЕЛЬ К ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДТСхх4

К моделям ДТСХХ4 провод МГТФЭ 3х0,12 (подключение по схемам 2, 3).....	73,16 руб./м
К моделям ДТСХХ4 провод МГТФЭ 4х0,12 (подключение по схеме 4).....	94,40 руб./м
К моделям ДТСХХ4 провод МГТФЭС 3х0,12 (подключение по схемам 2, 3).....	141,60 руб./м
К моделям ДТСХХ4 провод МГТФЭС 4х0,12 (подключение по схеме 4).....	153,40 руб./м

ДТСхх5 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАДУИРОВКИ 50М/100М С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ

Модификация ДТСХХ5	Длина погружаемой части, мм					
	до 250		320-800		1000-2000	
	50М	100М	50М	100М	50М	100М
(015, 025)*	708	944	885	1180	1357	1711
(035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 145)*	885	1062	1062	1357	1593	2065
Датчики тем-ры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 2-проводная	885	1121	-	-	-	-
Датчики тем-ры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 3-проводная	1062	1357	1180	1534	1829	2419
Датчики тем-ры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 4-проводная	1121	1416	1239	1593	1947	2478
125, 125Л	649	826	-	-	-	-

ДТСxx5 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАДУИРОВКИ 50М/100М С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ

Модификация ДТСХХ5	Длина погружаемой части, мм								
	до 250			320-800			1000-2000		
	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000
(015, 025)*	1357	1416	1003	1357	1475	1121	1888	2006	1652
(035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 115, 145)*	1593	1652	1121	1593	1711	1357	2124	2242	1888
Датчики тем-ры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 2-проводная	1947	1888	1652	-	-	-	-	-	-
Датчики тем-ры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 3-проводная	2006	2242	1711	2124	2360	1947	2714	2950	2478
Датчики тем-ры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 4-проводная	2183	2360	1770	2183	2478	2006	2950	3127	2714
125, 125Л	1121	1239	885	-	-	-	-	-	-

* Указанные модели ДТСХХ5 (с одним чувствительным элементом) с двух-, трех-, четырехпроводной схемой соединений могут быть изготовлены с металлической коммутационной головкой, цена + 413 руб.

** Термопреобразователи с длиной монтажной части 2000 мм (от 10 шт. в один адрес) поставляются только в упаковке (ящик), цена упаковки – 944 рублей с НДС.

Датчики класса «А» +20 %. Датчики класса А производятся только с 3- или 4-проводной схемой соединения.

Датчики с 2-мя чувствительными элементами и металлической головкой изготавливаются только по 2-проводной схеме соединения.

При заказе датчика с другим типом штуцера стоимость увеличивается на 15 %.

ДТСxx5.ЕХ1 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ



- Все термопреобразователи сопротивления могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExiallCT1...Т6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EX1 и температурный диапазон Т1...Т6.
- Позиции на заказ, стоимость взрывозащищенных термопреобразователей +100 %.

КАБЕЛЬ К ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДТСxx4, ДТСxx5

Кабель МКЭШ 2х0,5	43,66 руб./м
Кабель МКЭШ 2х0,75	51,92 руб./м
Кабель МКЭШ 3х0,35	53,10 руб./м
Кабель МКЭШ 3х0,5	59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3х0,75	64,90 руб./м
Кабель МКЭШ 5х0,35	70,80 руб./м
Кабель МКЭШ 5х0,75	88,50 руб./м
Кабель МКШ 3х0,35	47,20 руб./м
Кабель МКШ 3х0,5	53,10 руб./м
Кабель МКШ 3х0,75	59,00 руб./м

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ДТПxx4 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ

Модификация ДТПК(L)XX4	Длина погружаемой части, мм		
	до 200	250-500	630-1000
014, 024, 034, 044, 094, 104, 114	354	472	826
054, 064, 074, 084, 194, 124, 134, 144, 154	590	826	-
174, 184	2950	3540	-
204	590	649	-
214, 314, 344, 354	472	649	944
224, 234, 244	590	708	826

Стандартная длина кабеля – 0,2 м. При большей длине кабеля к цене датчика прибавляется цена кабеля, сечением 0,5.

При заказе датчика с нестандартной резьбой цена датчика увеличивается на 15 %.

ДТПxx4.ЕХ1 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ



- Все преобразователи термоэлектрические ДТПЛХХ4 могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExiallCT1...Т6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EX1 и температурный диапазон Т2...Т6.
- Позиции на заказ, стоимость взрывозащищенных термопреобразователей +100 %.

КАБЕЛЬ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДТПЛХХ4 И ДТПО31

Кабель ДКTK(L)011-0,5	236,00 руб./м
Кабель ДКTK(L)011-0,7	295,00 руб./м
Кабель ДКTK(L)011-1,2	354,00 руб./м
Кабель СФКЭ-ХХ 2х0,5 (СФКЭ-ХА 2х0,5)	236,00 руб./м

ДТПxx5 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ (модели 015–105, 185–295)

Модификация ДТПК(L)XX5	Длина погружаемой части, мм									
	60-200*		250-500		630-800		1000-1250		1600-2000	
	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.
ДТПК до 800 °С и ДТПЛ до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т, пластмассовая коммутационная головка										
015, 025	590	649	649	708	708	885	1003	1180	1770	1947
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	708	944	826	1062	1003	1180	1239	1534	1652	2065
ДТПК до 800 °С и ДТПЛ до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т, металлическая коммутационная головка										
015, 025	1239	1416	1298	1416	1475	1652	1770	2006	2124	2419
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	1357	1652	1534	1711	1711	1888	2006	2301	2419	2655
ДТПК до 800 °С, сталь АІSІ321 (диаметр 2, 3 мм), пластиковая коммутационная головка										
275	649	-	708	-	767	-	1062	-	1829	-
285, 295	767	-	885	-	1062	-	1298	-	1711	-
ДТПК до 900 °С, сталь 08Х20Н14С2, металлическая коммутационная головка										
025	2301	2596	2360	2596	2596	2714	2773	2891	2950	3009
045, 075, 085	2419	2655	2478	2714	2714	2832	2891	2950	2950	3068

* Для моделей 015–105, 185–265 из стали 12Х18Н10Т с длиной погружаемой части 60–200 мм указанные температурные диапазоны обеспечиваются только при использовании металлической коммутационной головки.

При заказе датчика с нестандартной резьбой цена датчика увеличивается на 15 %.

ДТПхх5 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ (мод. 115–165)

Модификация ДТПК(Л)ХХ5	Длина погружаемой части, мм								
	до 320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
ДТПК до 800 °С и ДТПЛ до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т									
115*, 125	2183	2360	2655	3127	3599	4484	5074	6077	7257
135	2714	2950	3186	3717	4189	4956	5664	6667	7316
ДТПК до 1000 °С, сталь 15Х25Т									
115*, 125	2419	2596	2950	3422	3953	4779	5546	6667	7965
135	3009	3245	3540	4130	4602	5428	6254	7375	8083
ДТПК до 1100 °С, керамика МКРц**									
145**	1770	1829	1888	1947	2006	2242	2537	2950	3068
155**	1829	1947	2124	2596	2950	3422	3894	4484	4720
165**	2242	2301	2360	3009	3304	3835	4307	4956	5074
ДТПК до 1100 °С, сталь ХН45Ю									
115*, 125	3776	4366	5074	6254	7552	9440	10325	12803	15635
135	4189	4897	5605	6844	8083	10030	10915	13334	16166
ДТПН до 1250 °С, сталь ХН45Ю									
115*, 125	4838	5546	6431	7552	8968	10620	12862	15871	19293
135	5310	5959	6844	7965	9381	11151	13275	16284	19706
ДВОЙНАЯ ТЕРМОПАРА***									
ДТПК до 800 °С и ДТПЛ до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т									
115*, 125	2301	2478	2773	3304	3776	4720	5310	6372	7670
135	2832	3068	3304	3894	4366	5192	5959	6962	7080
ДТПК до 1000 °С, сталь 15Х25Т									
115*, 125	2537	2714	3068	3599	4130	5015	5782	6962	8319
135	3186	3363	3658	4248	4838	5723	6549	7729	7788
ДТПК до 1100 °С, сталь ХН45Ю									
115*, 125	3953	4602	5310	6549	7906	9912	10856	13452	16520
135	4366	5133	5900	7139	8496	10561	11446	14042	16874
ДТПК до 1100 °С, керамика МКРц**									
145**	1888	1947	2006	2065	2124	2242	2655	3068	3245
155**	1947	2006	2242	2714	3127	3599	4130	4720	4956
165**	2360	2419	2478	3186	3540	4130	4484	5192	5310

* Для модели 115 длина погружаемой части рассчитывается как сумма длин двух взаимно перпендикулярных частей.
 ** Термопреобразователи с защитной арматурой из керамики поставляются только в упаковке (ящик), цена упаковки – 944 рублей с НДС.
 *** Для модели 145 и для моделей 115–135 с двойным спаем максимальный диаметр термоэлектродной проволоки только 1,2 мм.
 При заказе датчика с нестандартной резьбой цена датчика увеличивается на 15 %.

ДТПхх5.ЕХ1 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ



- Все преобразователи термоэлектрические ДТПКХХ5, ДТПЛХХ5, кроме мод. 185–265, могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExIaIICT...T6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EX1 и температурный диапазон T1...T6.
- Позиции на заказ, стоимость взрывозащищенных термопреобразователей +100 %.

КАБЕЛЬ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДТПхх5

К термопарам ДТПК, ДТПЛ.кабель СФКЭ-ХК 2х0,5 (СФКЭ-ХА 2х0,5) 236,00 руб./м
 К термопарам ДТПН.....кабель N 2х1,5 ВВТ 295,00 руб./м

ДТПхх1 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ

Модификация ХХ1 ДТПКХХ1, ДТПЛХХ1	Диаметр термоэлектродов, мм			
	0,5	0,7	1,2	3,2
011, 1 м каб.	236	295	354	-
021, 1 м каб.	318,60	354	590	2006
031, 1 м каб.	318,60	354	590	-

КАБЕЛЬ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДТПхх4 И ДТПОЗ1

Кабель ДКТК(Л)011-0,5 236,00 руб./м
 Кабель ДКТК(Л)011-0,7 295,00 руб./м
 Кабель ДКТК(Л)011-1,2 354,00 руб./м
 Кабель СФКЭ-ХК 2х0,5 (СФКЭ-ХА 2х0,5) 236,00 руб./м

Спай..... 75,52 руб

ДТП (ПП) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ (ПЛАТИНА-ПЛАТИНОРОДИЕВЫЕ)

Модификация	длина термопары, м											
	0,2	0,25	0,32	0,35	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,25	1,6	2,0
ДТПСО21.1Э-0,5/х	6254	7611	9499	10266	11564	14160	16874	22184	27553	34338	43601	54339
ДТПСО21.10-0,5/х												

*Цену для произвольной длины, уточняйте в отделе сбыта.
 Термопреобразователи с защитной арматурой из керамики поставляются только в упаковке (ящик), цена упаковки – 944 рублей с НДС.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4...20 МА

(датчики температуры с встроенным нормирующим преобразователем)
 Термосопротивления и термопары могут выпускаться со встроенным нормирующим преобразователем с напряжением питания 24 В и выходным сигналом тока 4...20 мА.
 Нормирующий преобразователь может быть встроен в следующие типы датчиков.

ДТСхх5 Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой

Модели: 015, 025, 035, 045, 145, 055, 065, 075, 085, 095, 105

ДТС1.25Л Для измерения температуры воздуха

ДТПхх5 Преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой

Модели: 015, 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265.

Цена такого датчика равна сумме цен аналогичного датчика без нормирующего преобразователя и нормирующего преобразователя НПТ-2 (1 711 руб.)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ТЕРМИСТОРЫ ДРТС

ДРТСО14-1000 Ом.50/2 295 руб.
 ДРТСО94-1000 Ом.500/1 472 руб.
 ДРТС174-1000 Ом.120/6 531 руб.

ДТЭСХХХ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Назначение	Модель	Длина монтажной части, мм	НСХ			IP
			Pt100	Pt500	Pt1000	
Датчик температуры для контуров нагрева	3014	50		944		67
Датчик температуры для трубопроводов	3194	260		1 239	-	67
	3105	70, 120, 220		1 239	-	54
Датчик температуры для воздухопроводов	3015	200		1 180	-	54
Датчик температуры наружного воздуха	3005	-		944	944	54
Датчик температуры воды накладной	3225	-		1 180	1 180	54

КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ (КДТС)

Модификация КДТС	Длина монтажной части, мм					
	40-60			80-180		
	Pt100	Pt500	Pt1000	Pt100	Pt500	Pt1000
014		1711			2006	
054		1888			2124	
105		2832			3127	
035, 045, 145		2183			2419	

Для КДТС014 используется провод МГТФЭС 4х0,12
 Для КДТС054 используется провод МГТФЭ 4х0,12
 Датчики класса «А».....+20 %. Датчики класса А производятся только с 4-проводной схемой соединения.

АРМАТУРА ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДТС125Л

Модификация	Длина монтажной части датчика, мм	Цена, руб. с НДС
ЭКРАНО1	60	590
ЭКРАНО2	80	
ЭКРАНО3	100	

ГИЛЬЗЫ ЗАЩИТНЫЕ

Модификация гильз	Длина монтажной части, мм										
	до 200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
Гильза защитная Ру=16 МПа, крепежная резьба М20х1,5, М27х2, G1/2, М33х2, R1/2, G3/4: Г3.16.х.х.L	708	767	826	885	944	1003	1062	1180	1298	1534	1711
Гильза защитная Ру=25 МПа, крепежная резьба М20х1,5: Г3.25.1.1.L	826	885	944	1003	1062	1121	1416	1534	1652	1888	2183
Гильза защитная Ру=25 МПа, крепежная резьба М27х2, G1/2, М33х2, R1/2, G3/4: Г3.25.х.х.L	944	1003	1062	1121	1180	1298	1416	1534	1770	2006	2242

ШТУЦЕРЫ ПОДВИЖНЫЕ

ШП М20х1,5,10,5 Штуцер подвижный, внутренний диаметр 10,5 мм 590 руб.
 ШП М20х1,5,8,5 Штуцер подвижный, внутренний диаметр 8,5 мм 590 руб.
 ШП М27х2,10,5 Штуцер подвижный, внутренний диаметр 10,5 мм 826 руб.
 ШП М27х2,21,5 Штуцер подвижный, внутренний диаметр 21,5 мм 826 руб.
 ШП М27х2,8,5 Штуцер подвижный, внутренний диаметр 8,5 мм 826 руб.
 ШП G1/2,10,5 Штуцер подвижный, внутренний диаметр 10,5 мм 826 руб.
 ШП G1/2,8,5 Штуцер подвижный, внутренний диаметр 8,5 мм 826 руб.

КАБЕЛИ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Кабель к термопреобразователям сопротивления ДТСхх4, ДТСхх5

Кабель МКЭШ 2х0,5 43,66 руб./м
 Кабель МКЭШ 2х0,75 51,92 руб./м
 Кабель МКЭШ 3х0,35 53,10 руб./м
 Кабель МКЭШ 3х0,5 59,00 руб./м
 Кабель МКЭШ 3х0,75 64,90 руб./м
 Кабель МКЭШ 5х0,35 70,80 руб./м
 Кабель МКЭШ 5х0,75 88,50 руб./м
 Кабель МКШ 3х0,35 47,20 руб./м
 Кабель МКШ 3х0,5 53,10 руб./м
 Кабель МКШ 3х0,75 59,00 руб./м

Кабель к термопреобразователям сопротивления ДТСхх4

К моделям ДТСХХ4 провод МГТФЭ 3х0,12 (подкл. по схемам 2, 3) 73,16 руб./м
 К моделям ДТСХХ4 провод МГТФЭ 4х0,12 (подкл. по схеме 4) 94,40 руб./м
 К моделям ДТСХХ4 провод МГТФЭС 3х0,12 (подкл. по схемам 2, 3) 141,60 руб./м
 К моделям ДТСХХ4 провод МГТФЭС 4х0,12 (подкл. по схеме 4) 153,40 руб./м

Кабель к преобразователям термоэлектрическим ДТПхх5

К термопарам ДТПК, ДТПЛ кабель СФКЭ-ХК 2х0,5 (СФКЭ-ХА 2х0,5) 236,00 руб./м
 К термопарам ДТПН кабель N 2х1,5 ВВТ 295,00 руб./м

Кабель к преобразователям термоэлектрическим ДТПхх4 и ДТП031

Кабель ДКТК(L)011-0,5 236,00 руб./м
 Кабель ДКТК(L)011-0,7 295,00 руб./м
 Кабель ДКТК(L)011-1,2 354,00 руб./м
 Кабель СФКЭ-ХК 2х0,5 (СФКЭ-ХА 2х0,5) 236,00 руб./м

БОБЫШКИ

Наименование	Крепежная резьба (Z)	Высота бобышки (L), мм		
		20-40	50-60	70-100
Бобышка прямая, сталь 20: Б.П.Х.З.Л.1	20x1,5	212,40	236	295
	16x1,5			
	27x2			
	24x1,5			
	27x2			
	28x1,5			
Бобышка прямая, сталь 12Х18Н10Т: Б.П.Х.З.Л.2	20x1,5	354	472	649
	16x1,5			
	27x2			
	24x1,5			
	27x2			
	28x1,5			
Бобышка прямая, сталь 20: Б.П.Х.З.Л.1	G1/2	295	306,80	413
	G1/4			
	G3/4			
	R1/2			
	G3/4			
	G1/2			
Бобышка прямая, сталь 12Х18Н10Т: Б.П.Х.З.Л.2	G1/2	413	472	649
	G1/4			
	R1/2			
	G3/4			
	G1/2			
	G1/4			
Бобышка угловая, сталь 20: Б.У.Х.З.Л.1	20x1,5	236	295	413
	16x1,5			
	27x2			
	24x1,5			
	27x2			
	28x1,5			
Бобышка угловая, сталь 12Х18Н10Т: Б.У.Х.З.Л.2	20x1,5	413	531	590
	16x1,5			
	27x2			
	24x1,5			
	27x2			
	28x1,5			
Бобышка угловая, сталь 20: Б.У.Х.З.Л.1	G1/2	295	354	472
	G1/4			
	G3/4			
	R1/2			
	G3/4			
	G1/2			
Бобышка угловая, сталь 12Х18Н10Т: Б.У.Х.З.Л.2	G1/2	531	590	708
	G1/4			
	R1/2			
	G3/4			
	G1/2			
	G1/4			

где Х – конструктивное исполнение:
 1 – для монтажа датчиков с приварным штуцером и гильзой;
 2 – для монтажа датчиков сподвижным штуцером;
 3 – для монтажа датчиков давления с открытой мембраной.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 3у1 / 1у1 Преобразователи давления общепромышленные / для ЖКХ (выход 4...20 мА)

ПД100-Дих-3у1-1,0	предел измерений $x = 0,1...4,0$ МПа, резьба штуцера G1/2", M20x1,5, класс точности 1,0	2 950 руб.
ПД100-Дих-111-1,0	предел измерений $x = 0,6; 1,0; 1,6$ МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 1,0	3 835 руб.
ПД100-Дих-111-1,0	предел измерений $x = 0,016...0,4; 2,5...6,0$ МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 1,0	4 425 руб.
ПД100-Дих-1у1-1,0	предел измерений $x = 0,016...6,0$ МПа, y – тип резьбы штуцера (7 / 8), класс точности 1,0	4 425 руб.
ПД100-Дих-111-0,5	предел измерений $x = 0,6; 1,0; 1,6$ МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,5	4 248 руб.
ПД100-Дих-111-0,5	предел измерений $x = 0,016...0,4; 2,5...6,0$ МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,5	4 897 руб.
ПД100-Дих-1у1-0,5	предел измерений $x = 0,016...6,0$ МПа, y – тип резьбы штуцера (7 / 8), класс точности 0,5	4 897 руб.
ПД100-Дих-1у1-0,25	предел измерений $x = 0,025...4,0$ МПа y – тип резьбы штуцера (1 / 7), класс точности 0,25	6 608 руб.
ПД100-Дих-1у1-1,0	предел измерений $x = 10,0; 16,0; 25,0$ МПа, y – тип резьбы штуцера (1 / 7), класс точности 1,0	4 956 руб.
ПД100-Дих-1у1-0,5	предел измерений $x = 10,0; 16,0; 25,0$ МПа, y – тип резьбы штуцера (1 / 7), класс точности 0,5	5 841 руб.
ПД100-ДИВх-1у1-0,5	предел измерений $x = -/+0,02...-0,1+2,4$ МПа, y – тип резьбы штуцера (1 / 7), класс точности 0,5	6 608 руб.
ПД100-ДИВх-111-0,25	предел измерений $x = -/+0,03...-0,1+2,4$ МПа, y – тип резьбы штуцера (1 / 7), класс точности 0,25	7 198 руб.
ПД100-ДВх-1у1-0,5	предел измерений $x = -0,016...-0,1$ МПа, y – тип резьбы штуцера (1 / 7), класс точности 0,5	6 608 руб.
ПД100-ДВх-111-0,25	предел измерений $x = -0,025...-0,1$ МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,25	7 198 руб.
ПД100-ДАх-111-0,5	предел измерений $x = 0,1...1,6$ МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,5	6 608 руб.
ПД100-ДАх-111-0,25	предел измерений $x = 0,1...1,6$ МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,25	7 198 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 111 – EXIA Преобразователи давления во взрывозащищенном исполнении («искробезопасная цепь») 1Exia IICt6Gb, выход 4...20 мА

ПД100-Дих-111-0,5-EXIA	предел измерений $x = 0,016...6,0$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс точности 0,5	6 372 руб.
ПД100-Дих-111-0,25-EXIA	предел измерений $x = 0,025...4,0$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс точности 0,25	6 903 руб.
ПД100-ДАх-111-0,5-EXIA	предел измерений $x = 0,1...1,6$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс точности 0,5	6 903 руб.
ПД100-ДАх-111-0,25-EXIA	предел измерений $x = 0,1...1,6$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс точности 0,25	7 375 руб.
ПД100-ДИВх-111-0,5-EXIA	предел измерений $x = -/+0,02... -0,1+2,4$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс 0,5	6 903 руб.
ПД100-ДИВх-111-0,25-EXIA	предел измерений $x = -/+0,03... -0,1+2,4$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс 0,25	7 375 руб.

ПД100 – ДГ – 137 Погружной преобразователь гидростатического давления (выход 4...20 мА)

ПД100-ДГх-137-1,0,у	верхний предел измерений $x = 0,01...1,6$ МПа, y – длина кабеля в метрах (от 1 до 180), класс 1,0	10 915 руб.
ПД100-ДГх-137-0,5,у	верхний предел измерений $x = 0,01...1,6$ МПа, y – длина кабеля в метрах (от 1 до 180), класс 0,5	11 682 руб.
К стоимости датчика ПД100-ДГ обязательно добавляется цена гидрометрического кабеля, длина которого «у» указывается в коде заказа:		
Кабель LIUCY 4x0,25+РА	Кабель гидрометрический, 4-жильный, оболочка- ПВХ (PVC)	306,80 руб./м
В случае приобретения кабеля гидрометрического отдельно от погружного уровнемера		
Кабель LIUCY 4x0,25+РА	Кабель гидрометрический, 4-жильный, оболочка- ПВХ (PVC)	330,40 руб./м
КК-01	Клемная коробка для монтажа и подключения ПД100-ДГ	1 770 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 115 Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе общепромышленные (выход 4...20 мА)

ПД100-Дих-115-0,5	предел измерений $x = 0,016...4,0$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс точности 0,5	10 325 руб.
ПД100-Дих-115-0,25	предел измерений $x = 0,025...4,0$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс точности 0,25	10 797 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,5	предел измерений $x = -/+0,02... -0,1+2,4$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5	11 151 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,25	предел измерений $x = -/+0,03... -0,1+2,4$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,25	11 446 руб.
ПД100-ДВх-115-0,5	предел измерений $x = -0,016...-0,1$ МПа, полевой корпус, M20x1,5, класс точности 0,5	11 151 руб.
ПД100-ДВх-115-0,25	предел измерений $x = -0,025...-0,1$ МПа, полевой корпус, M20x1,5, класс точности 0,25	11 446 руб.
ПД100-ДАх-115-0,5	предел измерений $x = 0,1...1,6$ МПа, полевой корпус, M20x1,5, класс точности 0,5	11 151 руб.
ПД100-ДАх-115-0,25	предел измерений $x = 0,1...1,6$ МПа, полевой корпус, M20x1,5, класс точности 0,25	11 446 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 115 – EXD Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICt6Gb (выходной сигнал 4...20 мА)

ПД100-Дих-115-0,5-EXD	предел измерений $x = 0,016...4,0$ МПа, полевой корпус, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,5	11 151 руб.
ПД100-Дих-115-0,25-EXD	предел измерений $x = 0,025...2,5$ МПа, полевой корпус, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,25	11 446 руб.
ПД100-ДВх-115-0,5-EXD	предел измерений $x = -0,016...-0,1$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5	11 446 руб.
ПД100-ДВх-115-0,25-EXD	предел измерений $x = -0,025...-0,1$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,25	11 800 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,5-EXD	предел измерений $x = -/+0,02...-0,1+2,4$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5	11 446 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,25-EXD	предел измерений $x = -/+0,03...-0,1+2,4$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,25	11 800 руб.
ПД100-ДАх-115-0,5-EXD	предел измерений $x = 0,1...1,6$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5	11 446 руб.
ПД100-ДАх-115-0,25-EXD	предел измерений $x = 0,1...1,6$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,25	11 800 руб.
ПД100 модели 115 – EXD поставляются в комплекте с кабельным вводом под бронированный кабель.		
ВК-1	Ввод кабельный под НЕбронированный кабель 6-12 мм, взрывозащита ExdIIC, резьба M20x1,5	1 475 руб./м

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ – 415 – EXD Преобразователи давления с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICt6Gb (с титановым сенсором, установленным без уплотнения, в полевом корпусе, выход 4...20 мА)

ПД100-Дих-415-0,5-EXD	предел измерений $x = 0,1...10,0$ МПа, титановый сенсор, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5	11 446 руб.
ПД100-ДВО, 1-415-0,5-EXD	предел измерений $x = -0,1$ МПа, титановый сенсор, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5	11 800 руб.
ПД100-ДИВО, 1-415-0,5-EXD	предел измерений $x = -/+0,1$ МПа, титановый сенсор, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5	11 800 руб.
ПД100 модели 415 – EXD поставляются в комплекте с кабельным вводом под бронированный кабель		
ВК-1	Ввод кабельный под НЕбронированный кабель 6-12 мм, взрывозащита ExdIIC, резьба M20x1,5	1 475 руб./м

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ – 811 Преобразователи на низкие давления для неагрессивных газов (выход 4...20 мА)

ПД100-Дих-811-2,5	предел измерений $x = 0,25...10,0$ кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 2,5	5 782 руб.
ПД100-Дих-811-1,5	предел измерений $x = 0,4...10,0$ кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 1,5	5 782 руб.
ПД100-Дих-811-1,0	предел измерений $x = 1,0...100,0$ кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 1,0	5 841 руб.
ПД100-Дих-811-0,5	предел измерений $x = 1,0...100,0$ кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 0,5	6 608 руб.
ПД100-Дих-811-0,25	предел измерений $x = 6,0...100,0$ кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 0,25	7 139 руб.
ПД100-ДИВх-811-2,5	предел измерений $x = -/+0,125... -/+0,2... -/+0,3$ кПа, неагрессивные газы, M20x1,5, класс 2,5	5 782 руб.
ПД100-ДИВх-811-1,5	предел измерений $x = -/+0,5... -/+0,8$ кПа, неагрессивные газы, M20x1,5, класс 1,5	5 782 руб.
ПД100-ДИВх-811-1,0	предел измерений $x = -/+1,25... -/+100,0$ кПа, неагрессивные газы, M20x1,5, класс 1,0	5 841 руб.
ПД100-ДИВх-811-0,5	предел измерений $x = -/+1,25... -/+100,0$ кПа, неагрессивные газы, M20x1,5, класс 0,5	6 608 руб.
ПД100-ДИВх-811-0,25	предел измерений $x = -/+ 5,0... -/+100,0$ кПа, неагрессивные газы, M20x1,5, класс 0,25	7 139 руб.
ПД100-ДВх-811-2,5	предел измерений $x = -0,25...-10,0$ кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 2,5	5 782 руб.
ПД100-ДВх-811-1,5	предел измерений $x = -0,4...-10,0$ кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 1,5	5 782 руб.
ПД100-ДВх-811-1,0	предел измерений $x = -1,0...-100,0$ кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 1,0	5 841 руб.
ПД100-ДВх-811-0,5	предел измерений $x = -1,0...-100,0$ кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 0,5	6 608 руб.
ПД100-ДВх-811-0,25	предел измерений $x = -6,0...-100,0$ кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 0,25	7 139 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 141 Преобразователи давления с открытым сенсором для вязких, загрязненных сред (выход 4...20 мА)

ПД100-Дих-141-1,0	предел измерений $x = 0,016...2,5$ МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 1,0	4 956 руб.
ПД100-Дих-141-0,5	предел измерений $x = 0,025...2,5$ МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,5	5 841 руб.
ПД100-Дих-141-0,25	предел измерений $x = 0,025...2,5$ МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,25	6 608 руб.
ПД100-ДИВх-141-0,5	предел измерений $x = -/+0,02...-/+0,1$ МПа, «открытый сенсор» M 24x1,5, класс точности 0,5	6 608 руб.
ПД100-ДИВх-141-0,25	предел измерений $x = -/+0,03...-/+0,08$ МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,25	7 198 руб.
ПД100-ДВх-141-0,5	предел измерений $x = -0,025...-0,1$ МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,5	6 608 руб.
ПД100-ДВх-141-0,25	предел измерений $x = -0,025...-0,1$ МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,25	7 198 руб.
ПД100-ДАх-141-0,5	предел измерений $x = 0,1...1,6$ МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,5	6 608 руб.

ПД100-ДАх-141-0,25	предел измерений $x=0,1...1,6$ МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,25	7 198 руб.
Б.П.3.24X1,5.20.1	Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 20, высота 20 мм, резьба M24x1,5	212,40 руб.
Б.П.3.24X1,5.20.2	Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 12X18H10T, высота 20 мм, M20x1,5	354,00 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ – 411 Преобразователи давления для агрессивных низкотемпературных сред (с титановым сенсором, установленным без уплотнения, выход 4...20 МА)		
ПД100-ДИх-411-0,5	предел измерений $x=0,1...10,0$ МПа, титановый сенсор, резьба M20x1,5, класс точности 0,5	5 841 руб.
ПД100-ДВ0,1-411-0,5	предел измерений 0...-0,1 МПа, штуцер M20x1,5, класс точности 0,5	6 608 руб.
ПД100-ДИВ0,1-411-0,5	предел измерений -/+0,1 МПа, штуцер M20x1,5, класс точности 0,5	6 608 руб.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ		
ПД200 – ДД / ДИ Преобразователи давления интеллектуальные общепромышленные (высокоточные преобразователи давления с полевым корпусом, перенастройкой предела измерений, выход 4...20 МА + HART-протокол)		
ПД200-ДД0,006-155-0,25-2-H	предел измерений (номинал сенсора) 6,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25	34 338 руб.
ПД200-ДДх-155-0,1-2-H	предел измерений (номинал сенсора) $x=0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0$ МПа, фланец, перенастройка 1:100, класс 0,1	34 338 руб.
ПД200-ДИх-315-0,1-2-H	предел (номинал) $x=0,0063 / 0,04 / 0,1 / 0,4 / 1,0 / 4,0 / 6,0$ МПа, M20x1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1	30 857 руб.

ПД200 – ДД / ДИ – EXD Преобразователи давления интеллектуальные взрывозащищенные (высокоточные с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICtGb, перенастройкой предела измерений, полевым корпусом, выход 4...20 МА + HART-протокол)		
ПД200-ДД0,006-155-0,25-2-H-EXD	предел измерений (номинал сенсора) 6,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25	35 518 руб.
ПД200-ДДх-155-0,1-2-H-EXD	предел измерений (номинал) $x=0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0$ МПа, фланец, перенастройка 1:100, класс 0,1	35 518 руб.
ПД200-ДИх-315-0,1-2-H-EXD	предел измерений (номинал) $x=1,0 / 4,0 / 6,0$ МПа, штуцер M20x1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1	32 155 руб.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ		
Трубки импульсные		
ТИ-2.50	Трубка импульсная спиральная, сталь AISI 304S, 50 см, гайка/штуцер M20x1,5	2 478 руб.
Трубки отводные		
ТО-П1-2.35	Трубка отводная прямая, нерж. сталь, 35 см, штуцер M20x1,5, накидная гайка M20x1,5	885 руб.
ТО-П2-1.35	Трубка отводная прямая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка M20x1,5	531 руб.
ТО-П2-2.35	Трубка отводная прямая, нерж. сталь, 35 см, под сварку, накидная гайка M20x1,5	708 руб.
ТО-СП1-2.35	Трубка отводная петлевая, нерж. сталь, 35 см, штуцер M20x1,5, накидная гайка M20x1,5	1 062 руб.
ТО-СП2-1.35	Трубка отводная петлевая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка M20x1,5	826 руб.
ТО-СП2-2.35	Трубка отводная петлевая, нерж. сталь, 35 см, под сварку, накидная гайка M20x1,5	1 003 руб.
ТО-СУ1-2.35	Трубка отводная петлевая угловая, нерж. сталь, 35 см, штуцер M20x1,5, гайка M20x1,5	1 534 руб.
ТО-СУ2-1.35	Трубка отводная петлевая угловая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка M20x1,5	885 руб.
Блоки вентильные		
БВ-113	Блок одновентильный для монтажа ДИ/ДВ/ДИВ датчиков, M20x1,5, дренаж болтом	3 009 руб.
БВ-211	Блок двухвентильный для монтажа ДИ/ДВ/ДИВ датчиков, M20x1,5, дренаж вентилем	4 189 руб.
БВ-310	Блок трехвентильный, межосевое расстояние 54 мм, M20x1,5, для монтажа датчиков ДД	6 490 руб.
БВ-312	Блок трехвентильный с дренажными болтами для монтажа датчиков ДД, M 20x1,5	6 903 руб.

Устройства переходные с резьбы M20x1,5 (внутренняя) на резьбу «Х» (внешняя)		
УП-х	резьба в сторону процесса $x= G1/2"; G1/4"; G3/4"; G3/8"; M12x1,5; M10x1; G1/8"$	649 руб.
УП-10	нипель под приварку диам. 14, длина 30 мм, сталь 12X18H10T, с накидной гайкой M20x1,5	649 руб.

Устройства демпферные		
УД-х-В	Рабочая среда – Вода; верхний предел давления $x=0,4 / 4,0 / 40$ МПа	3 540 руб.
УД-х-М	Рабочая среда – Масло; верхний предел давления $x=0,4 / 4,0 / 40$ МПа	3 540 руб.
УД-х-Г	Рабочая среда – Газ; верхний предел давления $x=0,4 / 4,0 / 40$ МПа	3 540 руб.

Автоматический преобразователь интерфейсов USB/HART		
АС6-Д	Автоматический преобразователь интерфейсов USB/HART	10 030 руб.

Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный		
ИТП-10	Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный (местный измеритель сигнала токовой петли, разъемы DIN 43650, питание 6 В)	3 127 руб.

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ		
Кондуктометрические датчики одноэлектродные		
ДС.2	Датчик с гильзой из фторопласта с резьбой 27x1,5	1 239,00 руб.
ДС.К	Датчик с гильзой из керамики	778,80 руб.
ДС.П	Датчик с гильзой из пластмассы	202,96 руб.
ДС.ПВТ	Датчик с гильзой из полифениленсульфида	637,20 руб.
ДС.З	Датчик с гильзой из пластмассы трехэлектродный	625,40 руб.

* Стержень не входит в комплект поставки датчиков, комплектуется по заказу отдельно.

Стержни

Наименование	Длина L, м						
	0,5	1,0	1,95	2,5	3,0	3,5	4,0
Стержень (электрод)	93,22	125,08	202,96	259,60	311,52	350,46	389,40
Стержень с адаптером			236,00				

при L ≥ 2,5 м возможность доставки в ваш город уточняйте при заказе

Трех-, четырех- и пятиэлектродные датчики ДУ

Наименование	Длина электродов (стержней) L, м						
	0,5	1,0	1,95	2,5	3,0	3,5	4,0
ДУ.3-L	311,52	467,28	700,92	856,68	999,46	1155,22	1298,00
ДУ.4-L	389,40	545,16	856,68	1077,34	1298,00	1534,00	1652,00
ДУ.5-L	436,60	623,04	1038,40	1298,00	1593,00	1829,00	2124,00

при L ≥ 2,5 м возможность доставки в ваш город уточняйте при заказе

ПОПЛАВКОВЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ

Одноуровневые поплавковые датчики уровня

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)			
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050-2500
ПДУ-1.1.L.X.X	1 475,00	1 770,00	2 124,00	2 950,00
ПДУ-2.1.L.X.X				
Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)			
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050-3000
ПДУ-3.1.L.X.X	2 124,00	2 478,00	2 773,00	3 540,00

Цена метра кабель AWG24x2C составляет 118 рублей с НДС, минимальная длина составляет 3 м

Одноуровневые поплавковые датчики уровня во взрывозащищенном исполнении 0ExiaIICT4X

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)			
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050-2500
ПДУ-1.1.L.X.X-Ex	124,00	2 596,00	3 186,00	3 776,00
ПДУ-2.1.L.X.X-Ex				
Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)			
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050-3000
ПДУ-3.1.L.X.X-Ex	3 186,00	3 658,00	4 130,00	4 720,00

Цена метра кабель AWG24x2C составляет 118 рублей с НДС, минимальная длина составляет 3 м

Двухуровневые поплавковые датчики уровня

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)			
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050-2500
ПДУ-2.2.L.X.X.X	1 770,00	2 006,00	2 183,00	3 009,00
Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)			
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050-3000
ПДУ-3.2.L.X.X.X	2 124,00	2 478,00	2 773,00	3 658,00

L – длина штока до нижнего уровня, мм; L2 – длина штока до верхнего уровня, мм; L2_{min}=15 мм, L2<L
Возможно изготовление под заказ ПДУ-1.2

Двухуровневые поплавковые датчики уровня во взрывозащищенном исполнении 0ExiaIICT4X

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)			
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050-2500
ПДУ-2.2.L.X.X.X-Ex	2 714,00	3 068,00	3 304,00	3 835,00
Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)			
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050-3000
ПДУ-3.2.L.X.X.X-Ex	3 186,00	3 658,00	4 130,00	4 838,00

L – длина штока до нижнего уровня, мм; L2 – длина штока до верхнего уровня, мм; L2_{min}=15 мм, L2<L. Возможно изготовление под заказ ПДУ-1.2

Поплавковые датчики уровня с аналоговым выходом 4...20 мА

Наименование	Диапазон измерения уровня L, мм												
	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250
ПДУ-И.L	7 257	9 027	10 915	13 157	14 986	16 225	17 936	19 529	21 535	23 600	25 960	28 615	32 037

при L ≥ 2500 мм возможность доставки в ваш город уточняйте при заказе
Рекомендуется упаковка в специальную тару (ящик) – 944 руб.
Датчики при L ≥ 1500 мм обязательно упаковываются в специальную тару – ящик.

СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ

- ДЗ-1-СН4** Сигнализатор загазованности для метана (горючих газов)
детектируемый газ – метан СН4, порог срабатывания 10% НКПР, 1 перекидное реле)..... 5 192 руб.
- ДЗ-1-СО** Сигнализатор загазованности для окиси углерода
детектируемый газ – угарный газ СО, пороги срабатывания 20 и 100 мг/м3, 2 реле 9 086 руб.

ДАТЧИКИ БЕСКОНТАКТНЫЕ (ЕМКОСТНЫЕ, ИНДУКТИВНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ)

Марка	Тип датчика	Диаметр резьбы, мм	Длина L, мм	Расстояние срабатывания Sn, мм	Питание
Датчики емкостные бесконтактные ВБ1					
ВБ1.18М.75.10.1/2/3/4.1.К	–	18М	75	10	=10...30 В
ВБ1.30М.65.20.1/2/3/4.1.К	–	30М	65	20	=10...30 В
ВБ1.30М.65.20.7/8.4.К	–	30М	65	20	~220 В/=220 В
Датчики индуктивные бесконтактные ВБ2					
ВБ2.08М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	08М	33; 52*	1,5*; 2,5*	=10...30 В
ВБ2.12М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	12М	33; 55*; 73	2*; 4*	=10...30 В
ВБ2.12М.Х.Х.5/6.1.К	–	12М	70*; 85	2*; 4*	=10...30 В
ВБ2.12М.Х.Х.7/8.2.К	–	12М	70*; 85	2*; 4*	~30...250 В
ВБ2.12М.Х.Х.7/8.4.К	–	12М	70*; 85	2*; 4*	~220 В/=220 В
ВБ2.18М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	18М	53*; 65; 68	5*; 8*	=10...30 В
ВБ2.18М.Х.Х.5/6.1.К	–	18М	53*; 65; 68	5*; 8*	=10...30 В
ВБ2.18М.Х.Х.7/8.2.К	–	18М	75*; 85; 90	5*; 8*	~30...250 В
ВБ2.18М.Х.Х.7/8.4.К	–	18М	75*; 85; 90	5*; 8*	~220 В/=220 В
ВБ2.30М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	30М	53*; 68	10*; 15	=10...30 В
ВБ2.30М.Х.Х.5/6.1.К	–	30М	53*; 68	10*; 15	=10...30 В
ВБ2.30М.Х.Х.7/8.2.К	–	30М	70*; 80; 85	10*; 15	~30...250 В
ВБ2.30М.Х.Х.7/8.4.К	–	30М	70*; 80; 85	10*; 15	~220 В/=220 В
Датчики оптические бесконтактные ВБ3					
ВБ3.18М.65.ТR200.1/2П.1.К	Диффузный	18М	65	100; 200*; 400	=10...30 В
ВБ3.18М.65.ТR200.5/6.1.К					=10...30 В
ВБ3.18М.65.Т16000.Х.1.К	Барьерный: излучатель	18М	65	16000	=10...30 В
ВБ3.18М.65.Р16000.1/2П.1.К					=10...30 В
ВБ3.18М.65.Р16000.5/6.1.К	барьерный: приемник	18М	65	16000	=10...30 В
ВБ3С.18М.65.ТRL5000.1/2П.1.К					=10...30 В
ВБ3С.18М.65.ТRL5000.5/6.1.К	лазерный рефлекторный	18М	65	5000	=10...30 В
ВБ3С.18М.65.ТRL5000.5/6.1.К					=10...30 В
ВБ3МС.48.хх.ТRL100.1/2П.1.К	лазерный маркерный	18М	–	100	=10...30 В

ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

Марка	Тип датчика	D резьбы, мм	Длина L, мм	Расстояние срабатывания Sp, мм	Питание	Цена, руб. с НДС
Датчики индуктивные бесконтактные KIPPRIBOR серии LA						
LA08-45.1N2.U1.K	-	8M	45	1*	=6...36 В	890,90
LA08-45.1P1.U1.K	-	8M	45	1*	=6...36 В	890,90
LA08-45.4N2.U1.K	-	8M	45	4*	=6...36 В	890,90
LA08-45.4P1.U1.K	-	8M	45	4*	=6...36 В	890,90
LA08M-45.2P1.U1.K	-	8M	45	2*	=6...36 В	890,90
LA12-50.2D1.U4.K	-	12M	50	2*	=6...36 В	1 003,00
LA12-50.2D2.U4.K	-	12M	50	2*	=6...36 В	1 003,00
LA12-50.2N1.U1.K	-	12M	50	2*	=6...36 В	731,60
LA12-50.2N2.U1.K	-	12M	50	2*	=6...36 В	731,60
LA12-50.2N4.U1.K	-	12M	50	2*	=6...36 В	885,00
LA12-50.2P1.U1.K	-	12M	50	2*	=6...36 В	731,60
LA12-50.2P2.U1.K	-	12M	50	2*	=6...36 В	731,60
LA12-50.2P4.U1.K	-	12M	50	2*	=6...36 В	885,00
LA12-60.2A1.U7.K	-	12M	60	2*	~90...250 В	1 392,40
LA12-60.2A2.U7.K	-	12M	60	2*	~90...250 В	1 392,40
LA12M-50.4D1.U4.K	-	12M	50	4*	=6...36 В	1 003,00
LA12M-50.4D2.U4.K	-	12M	50	4*	=6...36 В	1 003,00
LA12M-50.4N1.U1.K	-	12M	50	4*	=6...36 В	731,60
LA12M-50.4N2.U1.K	-	12M	50	4*	=6...36 В	731,60
LA12M-50.4N4.U1.K	-	12M	50	4*	=6...36 В	885,00
LA12M-50.4P1.U1.K	-	12M	50	4*	=6...36 В	731,60
LA12M-50.4P2.U1.K	-	12M	50	4*	=6...36 В	731,60
LA12M-50.4P4.U1.K	-	12M	50	4*	=6...36 В	885,00
LA12M-60.4A1.U7.K	-	12M	60	4*	~90...250 В	1 392,40
LA12M-60.4A2.U7.K	-	12M	60	4*	~90...250 В	1 392,40
LA18-55.5A1.U7.K	-	18M	55	5*	~90...250 В	1 475,00

LA18-55.5A2.U7.K	-	18M	55	5*	~90...250 В	1 475,00
LA18-55.5D1.U4.K	-	18M	55	5*	=6...36 В	1 392,40
LA18-55.5D2.U4.K	-	18M	55	5*	=6...36 В	1 392,40
LA18-55.5N1.U1.K	-	18M	55	5*	=6...36 В	973,50
LA18-55.5N2.U1.K	-	18M	55	5*	=6...36 В	973,50
LA18-55.5N4.U1.K	-	18M	55	5*	=6...36 В	1 392,40
LA18-55.5P1.U1.K	-	18M	55	5*	=6...36 В	973,50
LA18-55.5P2.U1.K	-	18M	55	5*	=6...36 В	973,50
LA18-55.5P4.U1.K	-	18M	55	5*	=6...36 В	1 392,40
LA18M-55.8A1.U7.K	-	18M	55	8*	~90...250 В	1 475,00

LA18M-55.8A2.U7.K	-	18M	55	8*	~90...250 В	1 475,00
LA18M-55.8D1.U4.K	-	18M	55	8*	=6...36 В	1 392,40
LA18M-55.8D2.U4.K	-	18M	55	8*	=6...36 В	1 392,40
LA18M-55.8N1.U1.K	-	18M	55	8*	=6...36 В	973,50
LA18M-55.8N2.U1.K	-	18M	55	8*	=6...36 В	973,50
LA18M-55.8N4.U1.K	-	18M	55	8*	=6...36 В	1 392,40
LA18M-55.8P1.U1.K	-	18M	55	8*	=6...36 В	973,50
LA18M-55.8P2.U1.K	-	18M	55	8*	=6...36 В	973,50
LA18M-55.8P4.U1.K	-	18M	55	8*	=6...36 В	1 392,40
LA30-55.10D1.U4.K	-	30M	55	10*	=6...36 В	1 652,00
LA30-55.10D2.U4.K	-	30M	55	10*	=6...36 В	1 652,00
LA30-55.10P1.U1.K	-	30M	55	10*	=6...36 В	1 534,00
LA30-55.10N2.U1.K	-	30M	55	10*	=6...36 В	1 534,00
LA30-55.10N4.U1.K	-	30M	55	10*	=6...36 В	1 652,00
LA30-55.10P1.U1.K	-	30M	55	10*	=6...36 В	1 534,00
LA30-55.10P4.U1.K	-	30M	55	10*	=6...36 В	1 652,00
LA30-80.10A1.U7.K	-	30M	80	10*	~90...250 В	1 711,00
LA30-80.10A2.U7.K	-	30M	80	10*	~90...250 В	1 711,00
LA30M-55.15D1.U4.K	-	30M	55	15*	=6...36 В	1 652,00
LA30M-55.15D2.U4.K	-	30M	55	15*	=6...36 В	1 652,00
LA30M-55.15N1.U1.K	-	30M	55	15*	=6...36 В	1 534,00
LA30M-55.15N2.U1.K	-	30M	55	15*	=6...36 В	1 534,00
LA30M-55.15N4.U1.K	-	30M	55	15*	=6...36 В	1 652,00
LA30M-55.15P1.U1.K	-	30M	55	15*	=6...36 В	1 534,00
LA30M-55.15P4.U1.K	-	30M	55	15*	=6...36 В	1 652,00
LA30M-80.15A1.U7.K	-	30M	80	15*	~90...250 В	1 711,00
LA30M-80.15A2.U7.K	-	30M	80	15*	~90...250 В	1 711,00

Датчики индуктивные бесконтактные KIPPRIBOR серии LK						
LK08M-23.2.5N1.U1.K	-	8M	23	2,5*	=12...24 В	1 298,00
LK08M-23.2.5N2.U1.K	-	8M	23	2,5*	=12...24 В	1 475,00
LK08M-23.2.5P1.U1.K	-	8M	23	2,5*	=12...24 В	1 298,00
LK08M-23.2.5P2.U1.K	-	8M	23	2,5*	=12...24 В	1 475,00
LK11-4N1	-	11M	-	4*	=12...24 В	1 416,00
LK18-35.12N1.U1.K	-	18M	35	12*	=12...24 В	1 416,00
LK18-35.12N2.U1.K	-	18M	35	12*	=12...24 В	1 416,00
LK18M-35.4N1.U1.K	-	18M	35	4*	=12...24 В	649,00
LK18M-35.4N2.U1.K	-	18M	35	4*	=12...24 В	649,00

* Выделенные позиции являются стандартными

Для Вб.хх стандартный вывод кабеля – 2 м. За каждый дополнительный 1 м кабеля – 10 руб.

Для Lx.хх хх стандартный вывод кабеля – 1,5 м

ВНИМАНИЕ! Датчики, применяемые с приборами ОВЕН (СИ и САУ-М7Е), должны иметь выходную функцию п-п, питание датчика 10...30 В.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ

Программируемое реле	Часы реального времени	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОВЕН ПР110							
ПР110-24.8Д.4Р	Нет	=24 В	8	-	4	-	3 186
ПР110-24.8Д.4Р-Ч	Да	=24 В	8	-	4	-	3 540
ПР110-24.12Д.8Р	Нет	=24 В	12	-	8	-	4 838
ПР110-24.12Д.8Р-Ч	Да	=24 В	12	-	8	-	5 133
ПР110-220.8ДФ.4Р	Нет	~220 В	8	-	4	-	3 186
ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч	Да	~220 В	8	-	4	-	3 540
ПР110-220.12ДФ.8Р	Нет	~220 В	12	-	8	-	4 838
ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч	Да	~220 В	12	-	8	-	5 133
ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ С ПОДДЕРЖКОЙ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОВЕН ПР114							
ПР114-224.8Д4А.PPPPPPP	Нет	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 546
ПР114-224.8Д4А.PPPPPPP-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 664
ПР114-224.8Д4А.PPPPKKKK	Нет	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 546
ПР114-224.8Д4А.PPPPKKK-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 664
ПР114-224.8Д4А.PPPPPUUU	Нет	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 139
ПР114-224.8Д4А.PPPPPUU-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 198
ПР114-224.8Д4А.PPPPPRII	Нет	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 139
ПР114-224.8Д4А.PPPPPRII-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 198
ПР114-224.8Д4А.PPPRUUUU	Нет	~220 В или =24 В	8	4	4	4	8 732
ПР114-224.8Д4А.PPPRUUU-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	4	4	8 791
ПР114-224.8Д4А.PPPRIIII	Нет	~220 В или =24 В	8	4	4	4	8 732
ПР114-224.8Д4А.PPPRIIII-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	4	4	8 791

Модификации ПР114 с другими комбинациями выходов изготавливаются на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней).

Программируемое реле	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Интерфейсы RS-485	Цена, руб. (с НДС)
ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ С ИНДИКАЦИЕЙ И ПОДДЕРЖКОЙ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ОВЕН ПР200							
ПР200-220.1.0.0	~ 220 В	8	-	6	-	0	5 133
ПР200-220.1.1.0	~ 220 В	8	-	6	-	1	5 487
ПР200-220.1.2.0	~ 220 В	8	-	6	-	2	5 900
ПР200-220.2.0.0	~ 220 В	8	4	8	2	0	5 782
ПР200-220.2.1.0	~ 220 В	8	4	8	2	1	6 136
ПР200-220.2.2.0	~ 220 В	8	4	8	2	2	6 490
ПР200-24.1.0.0	= 24 В	8	-	6	-	0	5 133
ПР200-24.1.1.0	= 24 В	8	-	6	-	1	5 487
ПР200-24.1.2.0	= 24 В	8	-	6	-	2	5 900
ПР200-24.2.0.0	= 24 В	8	4	8	2	0	5 782
ПР200-24.2.1.0	= 24 В	8	4	8	2	1	6 136
ПР200-24.2.2.0	= 24 В	8	4	8	2	2	6 490

ПР-КП10..... Комплект программирования для реле ПР110 (подключение через COM-порт)..... 1 475 руб.
 ПР-КП20..... Комплект программирования для реле ПР110 (подключение через USB-порт)..... 1 475 руб.
 ПР-МИ485..... Модуль интерфейсный для ПР110 (подключение по RS-485) 2 714 руб.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ С НМИ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
Контроллер с НМИ для локальных систем автоматизации в корпусе на DIN-рейку для размещения в автоматный щит ОВЕН ПЛК63							
ПЛК63-PPPPPP-L	360 байт	~220 В	8	8	6	нет	12 390
ПЛК63-PPPPPP-M	600 байт	~220 В	8	8	6	нет	13 452
ПЛК63-PPPPPI-L	360 байт	~220 В	8	8	4	2	14 514
ПЛК63-PPPPPI-M	600 байт	~220 В	8	8	4	2	15 399
ПЛК63-PIIIIII-L	360 байт	~220 В	8	8	1	5	14 514
ПЛК63-PIIIIII-M	600 байт	~220 В	8	8	1	5	15 399
ПЛК63-PPPPPI-L	360 байт	~220 В	8	8	4	2	14 514
ПЛК63-PPPPPI-M	600 байт	~220 В	8	8	4	2	15 399
ПЛК63-PIIIIII-L	360 байт	~220 В	8	8	1	5	14 514
ПЛК63-PIIIIII-M	600 байт	~220 В	8	8	1	5	15 399

Модификации ПЛК63 с другим сочетанием выходов могут быть изготовлены на заказ

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
Контроллер с НМИ для локальных систем автоматизации в корпусе для крепления на лицевую панель щита ОВЕН ПЛК73							
ПЛК73-КККК-L	360 байт	~220 В	8	8	8	Нет	12 921
ПЛК73-КККК-M	600 байт	~220 В	8	8	4	Нет	13 983
ПЛК73-ККККККК-L	360 байт	~220 В	8	8	8	Нет	12 921
ПЛК73-ККККККК-M	600 байт	~220 В	8	8	8	Нет	13 983
ПЛК73-ККККРРРР-L	360 байт	~220 В	8	8	8	Нет	12 921
ПЛК73-ККККРРРР-M	600 байт	~220 В	8	8	8	Нет	13 983
ПЛК73-ККККРРИИ-L	360 байт	~220 В	8	8	6	2	14 986
ПЛК73-ККККРРИИ-M	600 байт	~220 В	8	8	6	2	15 989
ПЛК73-ККККРРУУ-L	360 байт	~220 В	8	8	6	2	14 986
ПЛК73-ККККРРУУ-M	600 байт	~220 В	8	8	6	2	15 989
ПЛК73-ККККИИИИ-L	360 байт	~220 В	8	8	4	4	14 986
ПЛК73-ККККИИИИ-M	600 байт	~220 В	8	8	4	4	15 989
ПЛК73-ККККУУУУ-L	360 байт	~220 В	8	8	4	4	14 986
ПЛК73-ККККУУУУ-M	600 байт	~220 В	8	8	4	4	15 989

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ МАЛЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
<i>Модификации ОВЕН ПЛК, имеющиеся в продаже</i>							
Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными входами/выходами ОВЕН ПЛК100							
ПЛК100-24.Р-L	360 байт	=24 В	8	нет	6 реле	нет	12 862
ПЛК100-24.Р-M	Не ограничен	=24 В	8	нет	6 реле	нет	14 396
ПЛК100-24.К-L	360 байт	=24 В	8	нет	12 транз. ключей	нет	12 862
ПЛК100-24.К-M	Не ограничен	=24 В	8	нет	12 транз. ключей	нет	14 396
ПЛК100-220.Р-L	360 байт	~220 В	8	нет	6 реле	нет	12 862
ПЛК100-220.Р-M	Не ограничен	~220 В	8	нет	6 реле	нет	14 396
Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами ОВЕН ПЛК150							
ПЛК150-220.И-L	360 байт	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 4...20 мА	17 346
ПЛК150-220.И-M	Не ограничен	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 4...20 мА	18 998
ПЛК150-220.У-L	360 байт	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 0...10 В	17 346
ПЛК150-220.У-M	Не ограничен	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 0...10 В	18 998
ПЛК150-220.А-L	360 байт	~220 В	6	4	4 реле	2 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	19 116
ПЛК150-220.А-M	Не ограничен	~220 В	6	4	4 реле	2 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	20 650
Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами ОВЕН ПЛК154							
ПЛК154-220.И-L	360 байт	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 4...20 мА	21 122
ПЛК154-220.И-M	Не ограничен	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 4...20 мА	22 774
ПЛК154-220.У-L	360 байт	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 0...10 В	21 122
ПЛК154-220.У-M	Не ограничен	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 0...10 В	22 774
ПЛК154-220.А-L	360 байт	~220 В	4	4	4 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	22 538
ПЛК154-220.А-M	Не ограничен	~220 В	4	4	4 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	24 190

МОНОБЛОЧНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СРЕДНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
Моноблочный контроллер для средних систем автоматизации с дискретными входами/выходами ОВЕН ПЛК110							
ПЛК110-30							
ПЛК110-24.30.К-L	360 байт	=24 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	20 532
ПЛК110-24.30.К-M	Не ограничен	=24 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	22 538
ПЛК110-24.30.Р-L	360 байт	=24 В	18	Нет	12 реле	Нет	20 532
ПЛК110-24.30.Р-M	Не ограничен	=24 В	18	Нет	12 реле	Нет	22 538
ПЛК110-220.30.К-L	360 байт	~220 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	20 532
ПЛК110-220.30.К-M	Не ограничен	~220 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	22 538
ПЛК110-220.30.Р-L	360 байт	~220 В	18	Нет	12 реле	Нет	20 532
ПЛК110-220.30.Р-M	Не ограничен	~220 В	18	Нет	12 реле	Нет	22 538
ПЛК110-32							
ПЛК110-24.32.К-L	360 байт	=24 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	20 532
ПЛК110-24.32.К-M	Не ограничен	=24 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	22 538
ПЛК110-24.32.Р-L	360 байт	=24 В	18	Нет	14 реле	Нет	20 532
ПЛК110-24.32.Р-M	Не ограничен	=24 В	18	Нет	14 реле	Нет	22 538
ПЛК110-220.32.К-L	360 байт	~220 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	20 532
ПЛК110-220.32.К-M	Не ограничен	~220 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	22 538
ПЛК110-220.32.Р-L	360 байт	~220 В	18	Нет	14 реле	Нет	20 532
ПЛК110-220.32.Р-M	Не ограничен	~220 В	18	Нет	14 реле	Нет	22 538
ПЛК110-60							
ПЛК110-24.60.К-L	360 байт	=24 В	36	Нет	24 транз. ключей	Нет	25 724
ПЛК110-24.60.К-M	Не ограничен	=24 В	36	Нет	24 транз. ключей	Нет	27 730
ПЛК110-24.60.Р-L	360 байт	=24 В	36	Нет	24 реле	Нет	25 724
ПЛК110-24.60.Р-M	Не ограничен	=24 В	36	Нет	24 реле	Нет	27 730
ПЛК110-220.60.К-L	360 байт	~220 В	36	Нет	24 транз. ключей	нет	25 724
ПЛК110-220.60.К-M	Не ограничен	~220 В	36	Нет	24 транз. ключей	нет	27 730
ПЛК110-220.60.Р-L	360 байт	~220 В	36	Нет	24 реле	нет	25 724
ПЛК110-220.60.Р-M	Не ограничен	~220 В	36	Нет	24 реле	нет	27 730

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
Моноблочный контроллер для средних систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами ОВЕН ПЛК160							
ПЛК160-24.И-L	360 байт	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4...20 мА	28 792
ПЛК160-24.И-M	Не ограничен	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4...20 мА	30 798
ПЛК160-24.У-L	360 байт	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0...10 В	28 792
ПЛК160-24.У-M	Не ограничен	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0...10 В	30 798
ПЛК160-24.А-L	360 байт	~24 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	29 854
ПЛК160-24.А-M	Не ограничен	~24 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	31 860
ПЛК160-220.И-L	360 байт	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4...20 мА	28 792
ПЛК160-220.И-M	Не ограничен	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4...20 мА	30 798
ПЛК160-220.У-L	360 байт	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0...10 В	28 792
ПЛК160-220.У-M	Не ограничен	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0...10 В	30 798
ПЛК160-220.А-L	360 байт	~220 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	29 854
ПЛК160-220.А-M	Не ограничен	~220 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	31 860

КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Контроллер	Питание, В	Конструктив	Входы/выходы	Ethernet порты	Последовательные порты	Дополнительные порты	Web-visu	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК304-24-CS	24	Пластик	Нет	1	1xRS-232/RS-485 3xRS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host	Нет	21 476
ПЛК323-220.03.01-CS-WEB	220	Пластик	вх. - 4, вых. - 4, вх./вых. - 4	1	1xRS-232, 2xRS-485 1xGSM/GPRS	Micro SD	Есть	32 214
ПЛК323-24.03.01-CS-WEB	24	Пластик	вх. - 4, вых. - 4, вх./вых. - 4	1	1xRS-232, 2xRS-485 1xGSM/GPRS	Micro SD	Есть	32 214

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Контроллер	Питание, В	Конструктив	Входы/выходы	Ethernet порты	Последовательные порты	Дополнительные порты	Web-visu	Цена руб. (с НДС)
Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК1хх для автоматизации локальных систем								
СПК105	24	Пластик	Нет	Нет	1xRS-232/1xRS-485	1xUSB-Host/Device	Нет	13 570
СПК107	24	Пластик	Нет	Нет	2xRS-232/RS-485	SD-разъем, 1xUSB-Host, 1xUSB-Device	Нет	19 824
СПК110	24	Пластик	Нет	Нет	2xRS-232/RS-485	SD-разъем, 1xUSB-Host, 1xUSB-Device	Нет	29 500
Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК2хх для автоматизации распределенных систем								
СПК207-220.03.00-CS	220	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	2xRS-232/RS-485 1xRS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host, 1xUSB-Device, Аудиовыход	Нет	32 214
СПК207-220.03.00-CS-WEB	220	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	2xRS-232/RS-485 1xRS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host, 1xUSB-Device, Аудиовыход	Есть	33 512
СПК207-220.04.00-CS	220	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	1xCAN, 1xRS-232/RS-485, 2xRS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host, 1xUSB-Device, Аудиовыход	Нет	33 630
СПК207-220.04.00-CS-WEB	220	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	1x CAN, 1xRS-232/RS-485, 2xRS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host, 1xUSB-Device, Аудиовыход	Есть	34 810
СПК207-24.03.00-CS	24	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	2xRS-232/RS-485 1xRS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host, 1xUSB-Device, Аудиовыход	Нет	32 214
СПК207-24.03.00-CS-WEB	24	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	2xRS-232/RS-485 1xRS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host 1xUSB-Device, Аудиовыход	Есть	33 512
СПК207-24.04.00-CS	24	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	1xCAN, 1xRS-232/RS-485, 2xRS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host, 1xUSB-Device, Аудиовыход	Нет	33 630
СПК207-24.04.00-CS-WEB	24	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	1xCAN, 1xRS-232/RS-485, 2x RS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host, 1xUSB-Device, Аудиовыход	Есть	34 810

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

MB110 Специализированные модули ввода/вывода

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

MB110-224.8ДФ	8-канальный модуль контроля наличия питания оборудования ~220 (110) В или ~220 (110) В (8 дискретных входов, питание ~220 В / =24 В)	4 484 руб.
MB110-224.1ТД	Одноканальный модуль для подключения тензометрических датчиков (1 вход, питание ~220 В / =24 В)	4 661 руб.
MB110-224.4ТД	4-канальный модуль для подключения тензометрических датчиков (4 входа, питание ~220 В / =24 В)	11 387 руб.
MB110-224.pH	Одноканальный модуль измерения значения pH (или Eh) среды с помощью системы электродов, с возможностью коррекции по температуре (модуль аналогового ввода, питание ~220 В / =24 В) (срок исполнения 45 дней)	7 139 руб.

MB110 Модули дискретного ввода

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

MB110-224.16Д	Модуль 16DI для коммутации сигналов типа «сухой контакт» без внешнего питания: кнопки, реле, герконы (16 дискретных входов, питание ~220 В / =24 В)	4 484 руб.
MB110-224.16ДН	Модуль 16DI с универсальным питанием 24 В/220 В для коммутации сигналов р-п-р, п-р-п, 24 В (16 дискретных входов, питание ~220 В / =24 В)	4 484 руб.
MB110-220.32ДН	Модуль 32DI для коммутации сигналов р-п-р, п-р-п, 24 В (32 дискретных входа, питание ~220 В)	7 493 руб.
MB110-24.32ДН	Модуль 32DI для коммутации сигналов р-п-р, п-р-п, 24 В (32 дискретных входа, питание =24 В)	7 493 руб.

MB110 Модули аналогового ввода

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

MB110-224.2А	2-канальный модуль AI со встроенным источником питания датчиков 24 В (2 аналоговых входа, питание ~220 В / =24 В)	4 661 руб.
MB110-224.2АС	2-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов с универсальным питанием 220/24 В и встроенным источником питания датчиков 24 В (2 аналоговых входа, питание ~220 В / =24 В)	4 956 руб.
MB110-224.8А	8-канальный модуль AI (8 аналоговых входов, питание ~220 В / =24 В)	6 313 руб.
MB110-220.8АС	8-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов (8 аналоговых входов, питание ~220 В)	7 021 руб.
MB110-24.8АС	8-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов (8 аналоговых входов, питание =24 В)	7 021 руб.

МК110 Модули дискретного ввода/вывода

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МК110-220.4ДН.4Р	Модуль 4DI/4DO для коммутации сигналов р-п-р, п-р-п, 24 В, с релейными выходами, встроенным источником питания 24 В (4 дискретных входа, 4 дискретных выхода, питание ~220 В)	5 310 руб.
МК110-224.8Д.4Р	Модуль 8DI/4DO для коммутации сигналов типа «сухой контакт» без внешнего питания (кнопки, реле, герконы), с релейными выходами (8 дискретных входов, 4 дискретных выхода, питание ~220 В / =24 В)	5 841 руб.
МК110-224.8ДН.4Р	Модуль 8DI/4DO для коммутации сигналов типа «сухой контакт» без внешнего питания (кнопки, реле, герконы), с релейными выходами (8 дискретных входов, 4 дискретных выхода, питание ~220 В / =24 В)	6 136 руб.
МК110-220.4ДН.4ТР	Модуль 4DI/4DO для коммутации сигналов р-п-р, п-р-п, 24 В, с выходами ТТР и встроенным источником питания 24 В (4 дискретных входа, 4 дискретных выхода, питание ~220 В)	5 959 руб.
МК110-220.4К.4Р	4-канальный модуль контроля уровня электропроводных жидкостей, с релейными выходами (4 входа для кондуктометрических датчиков, 4 дискретных выхода, питание ~220 В)	5 310 руб.

МУ110 Модули дискретного вывода

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МУ110-224.8К	8-канальный модуль дискретного вывода с оптоэлектронными выходами и универсальным питанием 24 В/220 В (8 дискретных выходов К, питание ~220 В / =24 В)	5 133 руб.
МУ110-224.8Р	8-канальный модуль релейного вывода с универсальным питанием 24 В/220 В (8 дискретных выходов Р, питание ~220 В / =24 В)	5 133 руб.
МУ110-224.16К	16-канальный модуль дискретного вывода с оптоэлектронными выходами и универсальным питанием 24 В/220 В (16 дискретных выходов К, питание ~220 В / =24 В)	8 437 руб.
МУ110-224.16Р	16-канальный модуль релейного вывода с универсальным питанием 24 В/220 В (16 дискретных выходов Р, питание ~220 В / =24 В)	8 437 руб.
МУ110-220.32Р	32-канальный модуль релейного вывода (32 дискретных выхода Р, питание ~220 В)	12 744 руб.
МУ110-24.32Р	32-канальный модуль релейного вывода (32 дискретных выхода Р, питание =24 В)	12 744 руб.

МУ110 Модули аналогового вывода

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МУ110-224.6У	8-канальный модуль аналогового вывода 0...10 В с универсальным питанием 24 В/220 В (6 аналоговых выходов У, питание ~220 В / =24 В)	8 201 руб.
МУ110-224.8И	8-канальный модуль аналогового вывода 4...20 мА с универсальным питанием 24 В/220 В (8 аналоговых выходов И, питание ~220 В / =24 В)	8 614 руб.

МЭ110 Модули измерения параметров электрической сети

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МЭ110-224.1Т	Однофазный амперметр (модуль аналогового ввода, для измерения тока; питание ~220 В / =24 В)	2 891 руб.
МЭ110-224.1Н	Однофазный вольтметр (модуль аналогового ввода, для измерения напряжения; питание ~220 В / =24 В)	2 891 руб.
МЭ110-224.1М	Однофазный мультиметр (модуль аналогового ввода; питание ~220 В / =24 В)	3 186 руб.
МЭ110-220.3М	Трехфазный мультиметр (модуль аналогового ввода, питание ~220 В)	8 673 руб.
МВА8	Модуль аналогового ввода	
МВА8	Модуль ввода аналогового 8-канальный на DIN-рейку, вход универсальный, выход – RS-485	8 260 руб.

МДВВ Модуль дискретного ввода/вывода

МДВВ	Модуль дискретного ввода/вывода на DIN-рейку, 12 дискретных входов, 8 дискретных выходов Р, К, С, Т	
МДВВ-Р	(стандартная позиция); МДВВ-К, МДВВ-С, МДВВ-Т, МДВВ-xxxxxxx (заказные позиции)	6 903 руб.

МВУ8 Модуль аналогового вывода (Модуль вывода управляющий на DIN-рейку)

Стандартные позиции:	8 однотипных выходов Р (э/м реле) МВУ8-Р	6 018 руб.
	8 однотипных выходов И (ЦАП 4...20 мА) МВУ8-И	10 207 руб.

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

	8 однотипных выходов МВУ8-К, МВУ8-С, МВУ8-Т, МВУ8-У; разл. комбинации выходов МВУ8-xxxxxxx (типы выходов И, У, Т, С, К, Р)	10 207 руб.
--	--	-------------

Проблема! При заказе располагать выходы МВУ8 в последовательности И→У→Т→С→К→Р

МР1 Модуль расширения выходных элементов

МР1	Модуль расширения выходных элементов (Р, К, С, Т) для МВУ8, МРП51	
	МР1-Р (стандартная позиция); МР1-К, МР1-С, МР1-Т, МР1-xxxxxxx (заказные позиции)	3 953 руб.

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА

ИП320	Графическая монохромная панель оператора (интерфейсы RS-485 и RS-232)	8 378 руб.
СМИ1	Панель оператора, интерфейсы RS-485 и RS-232 (питание 24/220 В)	5 664 руб.
СМИ2	Светодиодный Modbus индикатор (интерфейсы RS-485, питание 10...30 В)	2 301 руб.
СП270	Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232	21 240 руб.
СП307-Б	Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232	17 700 руб.
СП307-Р	Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232, Ethernet, USB-архив	21 358 руб.
СП310-Б	Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232	29 083 руб.
СП310-Р	Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232, Ethernet, USB-архив	32 096 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Кабель КС2	Кабель для подключения к ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154 (RJ12) панели ИП320 и др. по RS-232 (DB9F)	227,74	БУВР12	Релейный блок усиления выходов для ПЛК100-24 К	2 832,00
Кабель КС3	Кабель для подключения к ПЛК100, ПЛК150, ПЛК110 (RJ12) модема (DB9M)	227,74	ЭДИ-6	Эмулятор входных дискретных сигналов для ПЛК150 6-канальный	590,00
Кабель КС4	Кабель для программирования ИП320 (подключение к ПК или ПЛК100 по RS-232, DB9F)	227,74	ЭДИ-8	Эмулятор входных дискретных сигналов для ПЛК150 8-канальный	767,00
Кабель КС5	Кабель удлинительный RS-232 (DB9F-DB9M)	227,74	МКОП-6	Модуль для присоединения к ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом», 6-канальный	472,00
Кабель КС7	Кабель для подключения GSM-модема ПМ01 или ПЛК30х к ПК по RS-232, DB9M	227,74	МКОП-12	Модуль для присоединения к ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом», 12-канальный	590,00
ПИ73-1	Модуль интерфейсный, 1 порт RS-232	1 593,00	ПДИМ-8	Плата подключения к дискретным входам ПЛК100-24 датчиков с общим «минусом»	472,00
ПИ73-2	Модуль интерфейсный, 1 порт RS-485	1 593,00	ПДИ5-4	Плата подключения к дискретным входам ПЛК100/150/154 уровней TTL (0...5 В) 4-канальная	472,00
ПИ73-3	Модуль интерфейсный, 2 порта RS-232	2 124,00	ПДИ5-8	Плата подключения к дискретным входам ПЛК100/150/154 уровней TTL (0...5 В) 8-канальная	590,00
ПИ73-4	Модуль интерфейсный, 1 порт RS-232, 1 порт RS-485	2 124,00			
ПИ73-5	Модуль интерфейсный, 2 порта RS-485	2 124,00			

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

GSM-модемы

PM01-24.B.....	GSM-модем с интерфейсом RS-485.....	4 897 руб.
PM01-24.AB.....	GSM-модем с интерфейсом RS-232/RS-485.....	5 133 руб.
PM01-220.B.....	GSM-модем с интерфейсом RS-485.....	6 077 руб.
PM01-220.AB.....	GSM-модем с интерфейсом RS-232/RS-485.....	6 254 руб.

Антенны и кабели для GSM-модема

АНТ-1.....	Антенна штыревая.....	295,00 руб.
АНТ-2.....	Антенна на магнитной базе.....	472,00 руб.
АНТ-3.....	Антенна на липком основании.....	472,00 руб.
АНТ-4.....	Антенна антивандальная.....	708,00 руб.
АНТ-5.....	Антенна на магнитной базе с повышенным коэффициентом усиления.....	708,00 руб.
Кабель KC7.....	Кабель для подключения GSM-модема PM01 или ПЛК30х к ПК по RS-232, DB9M.....	227,74 руб.
Кабель KC10-3.....	Удлинитель GSM-антенны 3 метра.....	778,80 руб.
Кабель KC10-5.....	Удлинитель GSM-антенны 5 метров.....	902,70 руб.
Кабель KC10-10.....	Удлинитель GSM-антенны 10 метров.....	1 622,50 руб.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ

АС2.....	Автоматический преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS-232.....	3 186 руб.
АС2-М.....	Автоматический преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS-485.....	3 186 руб.
АС3-М.....	Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, питание ~220 В / =24 В.....	3 186 руб.
АС4.....	Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485.....	2 950 руб.
АС5.....	Повторитель интерфейса RS-485.....	3 186 руб.
АС6-Д.....	Автоматический преобразователь интерфейсов USB/HART.....	10 030 руб.
АС7.....	Автоматический преобразователь интерфейсов USB/UART.....	2 714 руб.

ETHERNET-КОНВЕРТОРЫ

EKOH134-24.4.2.....	Преобразователь интерфейса Ethernet – RS232/RS485.....	11 210 руб.
---------------------	--	-------------

АРХИВАТОРЫ

МСД200 модуль сбора данных

МСД200.....	Модуль сбора данных (сетевой архиватор).....	8 614 руб.
-------------	--	------------

Автономные регистраторы температуры и относительной влажности

Логгер100-Т.....	Автономный регистратор температуры.....	4 336 руб.
Логгер100-ТВ.....	Автономный регистратор температуры и влажности.....	5 192 руб.
SD 8 GB.....	Карта памяти SD 8 GB.....	944 руб.
Батарейка для Логгер100.....	Saft LS14250, 1/2AA 3,6 В.....	354 руб.

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ

Модификации ПЧВ	Мощность, кВт	Входное напряжение	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ				
Однофазные				
ПЧВ101-К18-А	0,18	1 фаза, 200...240 В, 50/60 Гц	3 фазы, 0...240 В	11 151
ПЧВ101-К37-А	0,37			11 682
ПЧВ101-К75-А	0,75			11 977
ПЧВ102-1К5-А	1,5			16 992
ПЧВ103-2К2-А	2,2			19 647
Трехфазные				
ПЧВ101-К37-В	0,37	3 фазы, 380...480 В, 50/60 Гц	3 фазы, 0...480 В	13 806
ПЧВ101-К75-В	0,75			14 632
ПЧВ102-1К5-В	1,5			17 523
ПЧВ102-2К2-В	2,2			20 178
ПЧВ103-3К0-В	3,0			24 426
ПЧВ103-4К0-В	4,0			27 081
ПЧВ203-5К5-В	5,5			34 515
ПЧВ203-7К5-В	7,5			38 763
ПЧВ204-11К-В	11,0			49 383
ПЧВ204-15К-В	15,0			66 906
ПЧВ205-18К-В	18,0	80 712		
ПЧВ205-22К-В	22,0	91 863		
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ ДЛЯ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ (трехфазные, универсальные)				
ПЧВ3-К25-Б	0,25	3 фазы, 200...240 В	3 фазы, 0...240 В	20 178
ПЧВ3-К37-Б	0,37			21 240
ПЧВ3-К75-Б	0,75			24 190
ПЧВ3-1К5-Б	1,5			30 798
ПЧВ3-2К2-Б	2,2			37 170
ПЧВ3-3К7-Б	3,7			43 542
ПЧВ3-5К5-Б	5,5			60 770
ПЧВ3-7К5-Б	7,5			67 437
ПЧВ3-11К-Б	11			70 092

ПЧВ3-К37-В	0,37	3 фазы, 380...480 В	3 фазы, 0...480 В	15 930		
ПЧВ3-К75-В	0,75			19 116		
ПЧВ3-1К5-В	1,5			24 721		
ПЧВ3-2К2-В	2,2			30 267		
ПЧВ3-3К0-В	3			33 984		
ПЧВ3-4К0-В	4			36 108		
ПЧВ3-5К5-В	5,5			41 949		
ПЧВ3-7К5-В	7,5			46 728		
ПЧВ3-11К-В	11			60 534		
ПЧВ3-15К-В	15			69 561		
ПЧВ3-18К-В	18,5			87 084		
ПЧВ3-22К-В	22			103 014		
ПЧВ3-30К-В	30			144 963		
ПЧВ3-37К-В	37			177 354		
ПЧВ3-45К-В	45			217 710		
ПЧВ3-55К-В	55			265 500		
ПЧВ3-75К-В	75			297 360		
ПЧВ3-90К-В	90			350 460		
Частотные преобразователи с повышенной пыле- и влагозащитой (IP54)						
ПЧВ3-К75-Б-54	0,75			3 фазы, 380...480 В	3 фазы, 0...480 В	31 565
ПЧВ3-1К5-Б-54	1,5	39 176				
ПЧВ3-2К2-Б-54	2,2	47 554				
ПЧВ3-3К0-Б-54	3	52 156				
ПЧВ3-4К0-Б-54	4	54 988				
ПЧВ3-5К5-Б-54	5,5	61 655				
ПЧВ3-7К5-Б-54	7,5	69 915				
ПЧВ3-11К-Б-54	11	93 751				
ПЧВ3-15К-Б-54	15	104 607				
ПЧВ3-18К-Б-54	18,5	138 355				
ПЧВ3-22К-Б-54	22	155 465				
ПЧВ3-30К-Б-54	30	197 709				
ПЧВ3-37К-Б-54	37	241 841				
ПЧВ3-45К-Б-54	45	291 755				
ПЧВ3-55К-Б-54	55	349 752				
ПЧВ3-75К-Б-54	75	397 365				
ПЧВ3-90К-Б-54	90	467 811				

АКСЕССУАРЫ К ПЧВ

ЛПО1	Локальная панель оператора (с потенциометром) для ПЧВ1 и ПЧВ2	1 593 руб.
ЛПО2	Локальная панель оператора (без потенциометра) для ПЧВ1 и ПЧВ2	1 593 руб.
ЛПО3	Локальная панель оператора для ПЧВ3	3 186 руб.
Замок ЗД-1	Комплект монтажный (замок DIN-рейки) для ПЧВ1	354 руб.
Комплект КМ1/2	Комплект монтажный (кабель 3 м) для ПЧВ1 и ПЧВ2	1 062 руб.
Комплект КМ3	Комплект монтажный (кабель 3 м) для ПЧВ3	1 593 руб.
Крышка КО1-1	Крышка опции IP21 для ПЧВ1, корпус 01	944 руб.
Крышка КО1-2	Крышка опции IP21 для ПЧВ1, корпус 02	1 180 руб.
Крышка КО1/2-3	Крышка опции IP21 для ПЧВ1 и ПЧВ2, корпус 03	1 357 руб.
Крышка КО2-4	Крышка опции IP21 для ПЧВ2, корпус 04	1 593 руб.
Крышка КО2-5	Крышка опции IP21 для ПЧВ2, корпус 05	1 829 руб.
Крышка КО3-1	Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 01	1 475 руб.
Крышка КО3-2	Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 02	1 475 руб.
Крышка КО3-3	Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 03	1 475 руб.
Крышка КО3-4	Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 04	1 475 руб.
Крышка КО3-5	Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 05	1 888 руб.
Крышка КО3-6	Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 06	7 965 руб.
Крышка КО3-7	Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 07	13 275 руб.
Крышка КО3-8	Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 08	14 868 руб.
Панель ПК1-1/2	Панель кабельная для ПЧВ1, корпус 01 и 02	649 руб.
Панель ПК1/2-3	Панель кабельная для ПЧВ1 и ПЧВ2, корпус 03	649 руб.
Панель ПК2-4/5	Панель кабельная для ПЧВ2, корпус 04 и 05	767 руб.
Панель ПК3-1/2	Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 01 и 02	826 руб.
Панель ПК3-3	Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 03	826 руб.
Панель ПК3-4/5	Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 04 и 05	826 руб.
Панель ПК3-6	Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 06	826 руб.
Панель ПК3-7	Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 07	1 888 руб.
Панель ПК3-8	Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 08	2 124 руб.
РБ1-400-К20	Тормозной резистор, 400 Ом, 0,2 кВт	1 298 руб.
РБ1-080-1К0	Тормозной резистор, 80 Ом, 1 кВт	5 310 руб.
РБ2-019-10К	Тормозной резистор, 19 Ом, 10 кВт	88 146 руб.
РБ2-022-8К0	Тормозной резистор, 22 Ом, 8 кВт	86 022 руб.
РБ2-028-6К0	Тормозной резистор, 28 Ом, 6 кВт	76 464 руб.
РБ2-038-5К0	Тормозной резистор, 38 Ом, 5 кВт	67 968 руб.
РБ3-019-2К2	Тормозной резистор, 19 Ом, 2,2 кВт	33 984 руб.
РБ3-022-1К7	Тормозной резистор, 22 Ом, 1,7 кВт	33 984 руб.
РБ3-028-1К4	Тормозной резистор, 28 Ом, 1,4 кВт	26 550 руб.
РБ3-038-1К1	Тормозной резистор, 38 Ом, 1,13 кВт	23 364 руб.
РБ3-048-К20	Тормозной резистор, 48 Ом, 0,2 кВт	7 965 руб.
РБ3-056-К68	Тормозной резистор, 56 Ом, 0,68 кВт	19 116 руб.
РБ3-070-К20	Тормозной резистор, 70 Ом, 0,2 кВт	7 965 руб.
РБ3-080-К57	Тормозной резистор, 80 Ом, 0,57 кВт	16 992 руб.
РБ3-110-К45	Тормозной резистор, 110 Ом, 0,45 кВт	14 868 руб.
РБ3-145-К30	Тормозной резистор, 145 Ом, 0,3 кВт	8 496 руб.
РБ3-200-К20	Тормозной резистор, 200 Ом, 0,2 кВт	7 965 руб.
РБ3-270-К20	Тормозной резистор, 270 Ом, 0,2 кВт	7 965 руб.
РБ4-048-К96	Тормозной резистор, 48 Ом, 0,96 кВт	21 771 руб.
РБ4-056-3К2	Тормозной резистор, 56 Ом, 3,2 кВт	41 418 руб.
РБ4-070-К57	Тормозной резистор, 70 Ом, 0,57 кВт	16 992 руб.
РБ4-080-2К2	Тормозной резистор, 80 Ом, 2,2 кВт	33 984 руб.
РБ4-110-1К7	Тормозной резистор, 110 Ом, 1,7 кВт	28 674 руб.
РБ4-145-1К3	Тормозной резистор, 145 Ом, 1,13 кВт	23 364 руб.
РБ4-200-К96	Тормозной резистор, 200 Ом, 0,96 кВт	21 771 руб.
РБ4-270-К57	Тормозной резистор, 270 Ом, 0,57 кВт	16 992 руб.

СЕТЕВЫЕ И МОТОРНЫЕ ДРОСЕЛИ

Модификации дросселей	Расчетный ток, А	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
Однофазные сетевые дроссели ОВЕН PCO			
PCO-004	4	3 фазы,	5 841
PCO-006	6		6 903
PCO-016	16		8 496
PCO-020	20	0...240 В	9 558
PCO-025			25
Однофазные моторные дроссели ОВЕН PMO			
PMO-002	2	3 фазы,	5 841
PMO-004	4		5 841
PMO-006	6		6 903
PMO-010	10	0...240 В	8 496
PMO-016	16		9 027
Трехфазные сетевые дроссели ОВЕН PCT			
PCT-2	2	3 фазы,	5 841
PCT-4	4		6 903
PCT-6	6		7 965
PCT-8	8		9 027
PCT-10	10		9 558
PCT-16	16		11 682
PCT-20	20		15 930
PCT-25	25		20 178
PCT-35	35		26 550
PCT-40	40		26 550
PCT-45	45	30 267	
PCT-50	50	31 860	
PCT-63	63	35 046	
PCT-80	80	45 666	
PCT-100	100	75 402	
PCT-115	115	84 960	
PCT-160	160	103 014	
PCT-180	180	105 138	
Трехфазные моторные дроссели ОВЕН PMT			
PMT-2	2	3 фазы,	8 260
PMT-4	4		8 614
PMT-6	6		8 909
PMT-8	8		9 263
PMT-10	10		11 564
PMT-13	13		11 918
PMT-18	18		14 455
PMT-24	24		16 461
PMT-30	30		20 178
PMT-37	37		20 414
PMT-42	42		24 662
PMT-61	61		37 170
PMT-72	72		41 418
PMT-91	91		42 480
PMT-110	110		69 030
PMT-150	150		90 270
PMT-176	176		111 510

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

Модификация	Мощность насоса, кВт	Степень IP	Розничная цена с НДС	
ШУН1-К37-В-41	0,37	IP41	62 953,00	
ШУН1-К75-В-41	0,75		66 493,00	
ШУН1-1К5-В-41	1,5		73 278,00	
ШУН1-2К2-В-41	2,2		84 370,00	
ШУН1-3К-В-41	3		89 090,00	
ШУН1-4К-В-41	4		103 014,00	
ШУН1-5К5-В-41	5,5		110 684,00	
ШУН1-7К5-В-41	7,5		133 930,00	
ШУН1-11К-В-41	11		166 616,00	
ШУН1-15К-В-41	15		176 528,00	
ШУН1-18К-В-41	18		219 657,00	
ШУН1-К37-В-54	0,37		IP54	72 098,00
ШУН1-К75-В-54	0,75			75 638,00
ШУН1-1К5-В-54	1,5			82 423,00
ШУН1-2К2-В-54	2,2			93 574,00
ШУН1-3К-В-54	3			98 235,00
ШУН1-4К-В-54	4			112 159,00
ШУН1-5К5-В-54	5,5			119 829,00
ШУН1-7К5-В-54	7,5	143 075,00		
ШУН1-11К-В-54	11	175 761,00		
ШУН1-15К-В-54	15	185 732,00		
ШУН1-18К-В-54	18	228 861,00		

ШУН1-К37-В-65	0,37	IP65	82 659,00
ШУН1-К75-В-65	0,75		86 199,00
ШУН1-1К5-В-65	1,5		92 984,00
ШУН1-2К2-В-65	2,2		104 135,00
ШУН1-3К-В-65	3		108 796,00
ШУН1-4К-В-65	4		122 720,00
ШУН1-5К5-В-65	5,5		130 390,00
ШУН1-7К5-В-65	7,5		153 636,00
ШУН1-11К-В-65	11		186 322,00
ШУН1-15К-В-65	15		196 293,00
ШУН1-18К-В-65	18		239 422,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ШУН1-М-В-IP-ПАФ
 М – мощность насоса
 В – напряжение питания 380 В
 IP – степень IP (41, 54, 65)
 П – прямой пуск (+12 390 руб.)
 А – внешний амперметр (+3 186 руб.)
 Ф – внешний контроль фаз (+5 192 руб.)

АКСЕССУАРЫ К ШУН1

CX-1 Датчик «сухого хода». 1 062 руб.

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Одноканальные

БП02Б-Д1-24	Блок питания, мощность 2,4 Вт, модификации вых. напряжения 24 В	1 121 руб.
БП04Б-Д2	Блок питания, мощность 4 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В	1 416 руб.
БП15Б-Д2	Блок питания, 15 Вт, стандартные модификации: вых. напряжения 12, 24 или 36 В	2 006 руб.
	заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней): вых. напряжения 5, 9, 15, 48 или 60 В	
БП30Б-Д3	Блок питания, 30 Вт, стандартные модификации: вых. напряжения 12, 24 или 36 В	2 242 руб.
	заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней): вых. напряжения 5, 9, 15, 48 или 60 В	
БП60Б-Д4	Блок питания, 60 Вт, стандартные модификации: вых. напряжения 12, 24 или 36 В	2 891 руб.
	заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней): вых. напряжения 5, 9, 15, 48 или 60 В	

Многоканальные

БП07Б-Д3.2	Блок питания 2-канальный, мощность 7 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В	2 006 руб.
БП14Б-Д4.2	Блок питания 2-канальный, мощность 14 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В	2 655 руб.
БП14Б-Д4.4	Блок питания 4-канальный, мощность 14 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В	2 891 руб.

Для тяжелых условий эксплуатации

БП30Б-Д3-24С	Блок питания для тяжелых условий эксплуатации (30 Вт, вых. напр. 24 В, раб. температура -40 °С до +70 °С)	2 832 руб.
БП60Б-Д4-24С	Блок питания для тяжелых условий эксплуатации (60 Вт, вых. напр. 24 В, раб. температура -40 °С до +70 °С)	3 717 руб.
БП120Б-Д9-24С	Блок питания для тяжелых условий эксплуатации (120 Вт, вых. напр. 24 В, раб. температура -40 °С до +70 °С)	6 372 руб.

Источник бесперебойного питания

ИБП60Б-Д9-24	Источник бесперебойного питания, 60 Вт, вых. напряжение 24 В, подключение внешнего АКБ	3 186 руб.
--------------	--	------------

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ KIPRIVOR

РЕЛЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ

Серия MD

MD-0544.ZD3	Реле малогабаритное однофазное 5 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	413,00 руб.
MD-1044.ZD3	Реле малогабаритное однофазное 10 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	472,00 руб.
MD-1544.ZD3	Реле малогабаритное однофазное 15 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	554,60 руб.

Серия HD-ZA2, ZD3

HD-1044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 10 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	590,00 руб.
HD-1044.ZA2	Реле твердотельное однофазное 10 А/480 VAC, управление ~90-250 VAC	696,20 руб.
HD-2544.ZD3	Реле твердотельное однофазное 25 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	796,50 руб.
HD-2544.ZA2	Реле твердотельное однофазное 25 А/480 VAC, управление ~90-250 VAC	896,80 руб.
HD-4044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 40 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	896,80 руб.
HD-4044.ZA2	Реле твердотельное однофазное 40 А/480 VAC, управление ~90-250 VAC	997,10 руб.
HD-6044.ZA2	Реле твердотельное однофазное 60 А/480 VAC, управление ~90-250 VAC	1 534,00 руб.
HD-8044.ZA2	Реле твердотельное однофазное 80 А/480 VAC, управление ~90-250 VAC	1 593,00 руб.

Серия HDH

HDH-6044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 60 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	1 534,00 руб.
HDH-8044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 80 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	1 593,00 руб.
HDH-10044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 100 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	1 970,60 руб.
HDH-12044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 120 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	2 206,60 руб.

Серия HD-DD3

HD-1025.DD3	Реле твердотельное однофазное 10 А/250 VDC, управление =3-32 VDC	1 050,20 руб.
HD-2525.DD3	Реле твердотельное однофазное 25 А/250 VDC, управление =3-32 VDC	1 168,20 руб.
HD-4025.DD3	Реле твердотельное однофазное 40 А/250 VDC, управление =3-32 VDC	1 321,60 руб.

Серия HD-VA

HD-1044.VA	Реле твердотельное однофазное 10 А/440 VAC, управление: переменный резистор	778,80 руб.
HD-2544.VA	Реле твердотельное однофазное 25 А/440 VAC, управление: переменный резистор	961,70 руб.
HD-4044.VA	Реле твердотельное однофазное 40 А/480 VAC, управление: переменный резистор	1 050,20 руб.

Серия HD-10U

HD-1022.10U	Реле твердотельное однофазное 10 А/220 VAC, управление =0-10 VDC	808,30 руб.
HD-2522.10U	Реле твердотельное однофазное 25 А/220 VAC, управление =0-10 VDC	997,10 руб.
HD-4022.10U	Реле твердотельное однофазное 40 А/220 VAC, управление =0-10 VDC	1 085,60 руб.

Серия HD-LA

HD-1025.LA	Реле твердотельное однофазное 10 А/250 VAC, управление: ток 4...20 mA	1 168,20 руб.
HD-2525.LA	Реле твердотельное однофазное 25 А/250 VAC, управление: ток 4...20 mA	1 298,00 руб.
HD-4025.LA	Реле твердотельное однофазное 40 А/250 VAC, управление: ток 4...20 mA	1 392,40 руб.
HD-6025.LA	Реле твердотельное однофазное 60 А/250 VAC, управление: ток 4...20 mA	1 628,40 руб.
HD-8025.LA	Реле твердотельное однофазное 80 А/250 VAC, управление: ток 4...20 mA	1 711,00 руб.

Серия BDH, SBDH

BDH-10044.ZD3	Реле промышленное однофазное 100 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	2 124,00 руб.
BDH-12044.ZD3	Реле промышленное однофазное 120 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	2 336,40 руб.
BDH-15044.ZD3	Реле промышленное однофазное 150 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	2 478,00 руб.
BDH-20044.ZD3	Реле промышленное однофазное 200 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	3 056,20 руб.
BDH-25044.ZD3	Реле промышленное однофазное 250 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	3 646,20 руб.
SBDH-6044.ZD3	Реле малогабаритное однофазное 60 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	1 829,00 руб.
SBDH-8044.ZD3	Реле малогабаритное однофазное 80 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	2 006,00 руб.
SBDH-10044.ZD3	Реле малогабаритное однофазное 100 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	2 124,00 руб.
SBDH-12044.ZD3	Реле малогабаритное однофазное 120 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	2 242,00 руб.
SBDH-15044.ZD3	Реле малогабаритное однофазное 150 А/440 VAC, управление =3-32 VDC	2 419,00 руб.

Серия GxDH

GADH-500120.ZD3	Реле однофазное с водяным охлаждением 500 А/1000 VAC, управление =3-32 VDC	8 673,00 руб.
GADH-600120.ZD3	Реле однофазное с водяным охлаждением 600 А/1000 VAC, управление =3-32 VDC	9 180,40 руб.
GADH-800120.ZD3	Реле однофазное с водяным охлаждением 800 А/1000 VAC, управление =3-32 VDC	13 050,80 руб.

РЕЛЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

Серия HT

HT-1044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 10 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	2 159,40 руб.
HT-1044.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 10 А/480 VAC, управление ~90-250 VAC	2 383,60 руб.
HT-2544.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 25 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	2 796,60 руб.
HT-2544.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 25 А/480 VAC, управление ~90-250 VAC	2 902,80 руб.
HT-4044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 40 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	3 351,20 руб.
HT-4044.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 40 А/480 VAC, управление ~90-250 VAC	3 492,80 руб.
HT-6044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 60 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	3 941,20 руб.
HT-6044.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 60 А/480 VAC, управление ~90-250 VAC	4 094,60 руб.
HT-8044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 80 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	4 460,40 руб.
HT-8044.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 80 А/480 VAC, управление ~90-250 VAC	4 684,60 руб.
HT-10044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 100 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	5 274,60 руб.
HT-12044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 120 А/480 VAC, управление =3-32 VDC	5 876,40 руб.

РАДИАТОРЫ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ

РТР060	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤20 А	224,20 руб.
РТР061	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤40 А	448,40 руб.
РТР062	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤60 А	649,00 руб.

РТР063	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤100 А	1 121,00 руб.
РТР038	Радиатор для однофазного промышленного реле, ток нагрузки ≤100 А	3 186,00 руб.
РТР039	Радиатор для однофазного промышленного реле, ток нагрузки ≤200 А	5 947,20 руб.
РТР040	Радиатор для однофазного промышленного реле, ток нагрузки ≤250 А	7 434,00 руб.
РТР034	Радиатор для трехфазного реле, ток нагрузки ≤30 А	826,00 руб.
РТР036	Радиатор для трехфазного реле, ток нагрузки ≤40 А	1 050,20 руб.
РТР037	Радиатор для трехфазного реле, ток нагрузки ≤80 А	2 607,80 руб.
ВЕНТИЛЯТОРЫ		
VENT-12038.220VAC.5MSHB	Вентилятор осевой, габариты 120x120x38, поток 2,4 м3/мин	885,00 руб.
VENT-12038.220VAC.5MSMB	Вентилятор осевой, габариты 120x120x38, поток 2,2 м3/мин	885,00 руб.
VENT-18060.220VAC.7MSHB	Вентилятор осевой, габариты 180x180x60, поток 11,3 м3/мин	2 548,80 руб.
VENT-18060.220VAC.PSHB	Вентилятор осевой, габариты 180x180x60, поток 10,8 м3/мин	2 265,60 руб.
VENT-9238.220VAC.PSHB	Вентилятор осевой, габариты 92x92x38, поток 1,1 м3/мин	826,00 руб.
VENT-12738.220VAC.7PSHB	Вентилятор осевой, габариты 127x127x38, поток 2,8 м3/мин	1 062,00 руб.
VENT-17251.220VAC.5MONH.H10	Вентилятор осевой, габариты 172x150x51, поток 5,1 м3/мин	4 130,00 руб.
VENT-15051.220VAC.MSHB	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 5,7 м3/мин	2 419,00 руб.
VENT-9225.220VAC.7PSHB.C40	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 0,9 м3/мин	767,00 руб.
VENT-12038.220VAC.5MSLB	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 1,98 м3/мин	885,00 руб.
VENT-22260.220VAC.5MRHB	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 12,09 м3/мин	4 130,00 руб.
VENT-20872.220VAC.7MSHB	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 26,9 м3/мин	8 024,00 руб.
VENT-18065.220VAC.7MSHB	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 11,3 м3/мин	3 009,00 руб.
VENT-18065.220VAC.7MSHB.SA	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 10,8 м3/мин	3 540,00 руб.
KIPVENT-100.01.230	Решетка с вентилятором, габариты 116,5x116,5x55, поток 28 м3/ч	1 888,00 руб.
KIPVENT-200.01.230	Решетка с вентилятором, габариты 150x150x70, поток 66 м3/ч	2 124,00 руб.
KIPVENT-300.01.230	Решетка с вентилятором, габариты 204x204x103, поток 120 м3/ч	2 360,00 руб.
KIPVENT-400.01.230	Решетка с вентилятором, габариты 255x255x115, поток 265 м3/ч	4 720,00 руб.
KIPVENT-100.01.300	Решетка выпускная, габариты 116,5x116,5x22, класс фильтра G2, степень защиты IP54	767,00 руб.
KIPVENT-200.01.300	Решетка выпускная, габариты 150x150x24, класс фильтра G2, степень защиты IP54	885,00 руб.
KIPVENT-300.01.300	Решетка выпускная, габариты 204x204x30, класс фильтра G2, степень защиты IP54	944,00 руб.
KIPVENT-400.01.300	Решетка выпускная, габариты 255x255x30, класс фильтра G2, степень защиты IP54	1 062,00 руб.
РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ		
RP-402.DLTU	Реле промежуточное 5 А/250 В, управление 12VDC	247,80 руб.
RP-402ALTU	Реле промежуточное 5 А/250 В, управление 12VAC	236,00 руб.
RP-403DL	Реле промежуточное 5 А/250 В, управление 24VDC	200,60 руб.
RP-403DLTU	Реле промежуточное 5 А/250 В, управление 24VDC	224,20 руб.
RP-403.ALTU	Реле промежуточное 5 А/250 В, управление 24VAC	247,80 руб.
RP-405DLTU	Реле промежуточное 5 А/250 В, управление 110VDC	354,00 руб.
RP-405ALTU	Реле промежуточное 5 А/250 В, управление 110VAC	306,80 руб.
RP-407AL	Реле промежуточное 5 А/250 В, управление 220VAC	200,60 руб.
RP-407ALTU	Реле промежуточное 5 А/250 В, управление 220VAC	236,00 руб.
MR-203D	Реле промежуточное компактное 5 А/250 В, управление 24VDC	224,20 руб.
MR-207A	Реле промежуточное компактное 5 А/250 В, управление 220VAC	236,00 руб.
КОЛОДКИ (РОЗЕТКИ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ		
PYF-044BE/2	Монтажная колодка для реле промежуточного 2-ярусная	194,70 руб.
PYF-044BE/3	Монтажная колодка для реле промежуточного 3-ярусная	212,40 руб.
PYF-022BE/2	Монтажная колодка для реле промежуточного 2-ярусная	153,40 руб.
PYF-022BE/3	Монтажная колодка для реле промежуточного 3-ярусная	165,20 руб.
BS-2/15P	Клипса-зажим для промежуточного реле	11,80 руб.
BS-2/25P	Клипса-зажим для промежуточного реле	12,39 руб.
BS-4/36P	Клипса-зажим для промежуточного реле	12,98 руб.
LM-CF24VDC	Модуль индикации для промежуточного реле (=24 В)	49,56 руб.
LM-EN230AC	Модуль индикации для промежуточного реле (~220 В)	49,56 руб.
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ		
БУСТ	Блок управления симисторами и тиристорами для активной нагрузки, включенной в «звезду»	7 257 руб.
БУСТ2	Блок управления симисторами и тиристорами	9 558 руб.
БКСТ1	Блок коммутации силовых симисторов и тиристоров	2 832 руб.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ		
УЗОТЭ-2У	Устройство защитного отключения трехфазного электродвигателя	3 009 руб.
БГР2-24/24	Блок гальванической развязки, 2 канала	2 006 руб.
БГР4-24/24	Блок гальванической развязки, 4 канала	2 714 руб.
МНС1	Монитор напряжения сети	2 773 руб.
БСО-Д2-0,6	Блок сетевого фильтра, в корпусе Д2, максимальный ток нагрузки 0,6 А	1 180 руб.
БСО-Д3-1,2	Блок сетевого фильтра, в корпусе Д3, максимальный ток нагрузки 1,2 А	1 534 руб.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ		
Устройство для индикации и управления задвижками без применения концевых выключателей		
ПКП1Т	Устройство контроля положения задвижки по времени и току со встроенным интерфейсом RS-485	8 201 руб.
ПКП1Т-х.1	заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней): выход 4...20 мА	8 201 руб.
ПКП1И	Устройство контроля положения задвижки по числу оборотов вала со встроенным интерфейсом RS-485	8 201 руб.
ПКП1И-х.1	заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней): выход 4...20 мА	8 201 руб.
ЗАДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО		
РЗУ-420	Генератор унифицированного сигнала тока	7 080 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА		
ЭП10	Эмулятор печи	2 950 руб.
РД10-01	резистивный делитель 1/10 на левом контакте входа	179,36 руб.
РД10-02	резистивный делитель 1/10 на правом контакте входа	179,36 руб.
Рамка монтажная 96x96		236 руб.
Рамка монтажная 96x48		236 руб.

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды t, °C	Давление Pn, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Цена, руб. с НДС				
Клапаны запорно-регулирующие односедельные фланцевые с ЭИМ ST (Словакия) с реостатным датчиком													
25ч945п Корпус – СЧ 21-40 Уплотн. в затворе – фторопласт	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25ч945п Ду15 KvX Py16 Stmini	до +150	16	Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой	130	10	30 963,20				
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	25ч945п Ду20 KvX Py16 Stmini				150	12	31 765,60				
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25ч945п Ду25 KvX Py16 Stmini				160	15	32 379,20				
	32	6,3 10 16	25ч945п Ду32 KvX Py16 ST0				190	18	37 335,20				
	40	10 16 25 40	25ч945п Ду40 KvX Py16 ST0				200	20	38 149,40				
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25ч945п Ду50 KvX Py16 ST0				230	22	39 671,60				
	65	25 40 50 63 100	25ч945п Ду65 KvX Py16 ST0,1				290	34	50 409,60				
	80	40 50 63 80 100 160	25ч945п Ду80 KvX Py16 ST0,1				310	44	53 996,80				
	100	63 80 100 125 160 250	25ч945п Ду100 KvX Py16 ST0,1				350	67	64 392,60				
	125	100 160 200 250 320	25ч945п Ду125 KvX Py16 ST1				400	92	101 055,20				
	25ч945нж Корпус – СЧ 21-40 Уплотн. в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4				25ч945нж Ду15 KvX Py16 Stmini	до +300	16	Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой	130	10	30 963,20
		20	1,6 2,5 4 6,3				25ч945нж Ду20 KvX Py16 Stmini				150	12	31 765,60
25		1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25ч945нж Ду25 KvX Py16 Stmini	160	15	32 379,20							
32		6,3 10 16	25ч945нж Ду32 KvX Py16 ST0	190	18	37 335,20							
40		10 16 25 40	25ч945нж Ду40 KvX Py16 ST0	200	20	38 149,40							
50		10 12,5 16 20 25 32 40 63	25ч945нж Ду50 KvX Py16 ST0	230	22	39 671,60							
65		25 40 50 63 100	25ч945нж Ду65 KvX Py16 ST0,1	290	34	50 409,60							
80		40 50 63 80 100 160	25ч945нж Ду80 KvX Py16 ST0,1	310	44	53 996,80							
100		63 80 100 125 160 250	25ч945нж Ду100 KvX Py16 ST0,1	350	67	64 392,60							
125		100 160 200 250 320	25ч945нж Ду125 KvX Py16 ST1	400	92	101 055,20							
25с947нж Корпус – сталь 25Л Уплотн. в затворе – «металл по металлу»		15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25с945нж Ду15 KvX Py16(25;40) Stmini	до +425	16	Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой				130	6	36 355,80
		20	1,6 2,5 4 6,3	25с945нж Ду20 KvX Py16(25;40) Stmini							150	7	36 603,60
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25с945нж Ду25 KvX Py16(25;40) Stmini	160				7,5	37 701,00				
	32	6,3 10 16	25с945нж Ду32 KvX Py16(25;40) ST0	190				11	42 952,00				
	40	10 16 25 40	25с945нж Ду40 KvX Py16(25;40) ST0	200				12	43 471,20				
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25с945нж Ду50 KvX Py16(25;40) ST0	230				19	44 403,40				
	65	25 40 50 63 100	25с945нж Ду65 KvX Py16(25;40) ST0,1	290				35	54 657,60				
	80	40 50 63 80 100 160	25с945нж Ду80 KvX Py16(25;40) ST0,1	310				38	57 879,00				
	100	63 80 100 125 160 250	25с945нж Ду100 KvX Py16(25;40) ST0,1	350				48	67 543,20				
	125	100 160 200 250 320	25с945нж Ду125 KvX Py16(25;40) ST1	400				70	122 177,20				
	25нж947нж Корпус – сталь 12Х18Н9ТЛ Уплотнение в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4,0	25нж945нж Ду15 KvX Py16(25;40) Stmini				до +425	16	Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой	130	6	53 949,60
		20	1,6 2,5 4,0 6,3	25нж945нж Ду20 KvX Py16(25;40) Stmini							150	7	55 542,60
25		1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8,0 10,16	25нж945нж Ду25 KvX Py16(25;40) Stmini	160	7,5	57 182,80							
32		6,3 10 16	25нж945нж Ду32 KvX Py16(25;40) ST0	190	11	64 498,80							
40		10 16 25 40	25нж945нж Ду40 KvX Py16(25;40) ST0	200	12	68 204,00							
50		10 12,5 16 20 25 32 40 63	25нж945нж Ду50 KvX Py16(25;40) ST0	230	19	74 989,00							
65		25 40 50 63 100	25нж945нж Ду65 KvX Py16(25;40) ST0,1	290	35	88 724,20							
80		40 50 63 80 100 160	25нж945нж Ду80 KvX Py16(25;40) ST0,1	310	38	97 102,20							
100		63 80 100 125 160 250	25нж945нж Ду100 KvX Py16(25;40) ST0,1	350	48	123 310,00							
125		100 160 200 250 320	25нж945нж Ду125 KvX Py16(25;40) ST1	400	70	193 850,40							

X – усл. пропускная способность, м.куб./час

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды t, °C	Давление Pn, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Цена, руб. с НДС				
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом SAUTER (аналоговый сигнал управления)													
КПСР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150	16	Холодная и горячая вода	130	6	102 424,00				
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7	103 014,00				
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8,5	107 734,00				
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				180	11	108 914,00				
	40	10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13	108 678,00				
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				230	17	111 156,00				
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				290	25	122 484,00				
	80	40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				310	33	131 570,00				
	100	63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				350	40	141 010,00				
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				400	53	195 998,00				
	КПСР Корпус – высокопрочный чугун (ВЧ)	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2				КПСР 1-15-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	до +220	25	Водяной и насыщенный пар	130	6	107 380,00
		20	1,6 2,5 4,0 6,3				КПСР 1-20-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				150	7	107 970,00
25		1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	160	8,5	109 032,00							
32		6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	180	11	115 168,00							
40		10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	200	13	115 758,00							
50		10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	230	17	122 720,00							
65		25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	290	25	128 384,00							
80		40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	310	33	139 712,00							
100		63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	350	40	154 226,00							
125		100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	400	53	198 122,00							
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 100)													
КПСР Корпус – чугун СЧ20		15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150	16	Холодная и горячая вода				130	6	37 996,00
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	150				7	38 704,00				
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	160				8,5	39 412,00				
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	180				11	42 716,00				
	40	10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	200				13	43 660,00				
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У	230				17	44 486,00				
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У	290				25	56 168,00				
	80	40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У	310				33	60 180,00				
	100	63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У	350				40	71 390,00				
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.1300-СЧ-1,6-1-150-У	400				53	122 838,00				

Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 200)										
КПСР Корпус – высокопрочный чугун(ВЧ)	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У	до +220	25	Водяной и насыщенный пар	130	6	43 660,00	
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				150	7	44 486,00	
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				160	8,5	45 312,00	
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				180	11	47 082,00	
	40	10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				200	13	47 908,00	
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				230	17	48 498,00	
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				290	25	60 416,00	
	80	40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				310	33	63 956,00	
	100	63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				350	40	73 868,00	
125	100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.1300-ВЧ-2,5-1-220-У	400	53	154 226,00					
Клапаны смесительные с приводом REGADA (СЕРИЯ 100)										
КССР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КССР 1-15-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150	16	Холодная и горячая вода	130	6,5	41 772,00	
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КССР 1-20-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У						42 480,00	
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КССР 1-25-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8	43 188,00	
	32	6,3 10 16	КССР 1-32-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				180	8,5	44 840,00	
	40	10 16 25	КССР 1-40-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13	48 616,00	
	50	10 16 25 32 40	КССР 1-50-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				230	15,5	52 864,00	
	65	25 32 40 63	КССР 1-65-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				290	26,5	68 204,00	
	80	40 63 100	КССР 1-80-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				310	32,5	74 222,00	
	100		КССР 1-100-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У						138 414,00	

*XXX – пропускная способность Kv

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см ²	Усл. проп. способн. Kv, м ³ /ч	Температура рабоч. среды t, °C	Минимальное раб. давление, кгс/см ²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/уплотнение					
Клапаны соленоидные CEME (Италия)														
CEME (н.з., н.о.)														
CEME НЗ ДУ15	15	10	2,1	0...+80	0,3	Чистая питьевая и технич. вода, воздух	61	0,5	латунь/ NBR					
CEME НЗ ДУ20	20		5,7				87	0,8						
CEME НЗ ДУ25	25		9,6				100	1,1						
CEME НЗ ДУ32	32		22				131	2,5						
CEME НЗ ДУ40	40		27				146	3						
CEME НЗ ДУ50	50		35				174	4,6						
CEME НЗ ДУ65	65		63				245	9,4						
CEME НЗ ДУ80	80		63				250	11,23						
Клапаны соленоидные SMS-TORK (Турция)														
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления														
S101002125N230/50AC(T-GP102)НЗ ДУ10	10	16	2,9	-10...+80	0,5	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	75	0,68	латунь/ NBR					
S101003145N230/50AC(T-GP103)НЗ ДУ15	15		4,2				79	0,71						
S101004170N230/50AC(T-GP104)НЗ ДУ20	20		5,1				79	0,8						
S101005170N230/50AC(T-GP105)НЗ ДУ25	25		5,4				87	0,97						
S101006460N230/50AC(T-GP106)НЗ ДУ32	32		23,4				141	2,65						
S101007460N230/50AC(T-GP107)НЗ ДУ40	40		27,6				139	2,55						
S101008460N230/50AC(T-GP108)НЗ ДУ50	50		34,8				145,5	2,98						
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления														
S102003145N230/50AC(T-GZ103)НЗ ДУ15	15		16				3,7	-10...+80		0,15	Вода	79	0,72	латунь/ NBR
S102004170N230/50AC(T-GZ104)НЗ ДУ20	20	5,1		80	0,8									
S102005170N230/50AC(T-GZ105)НЗ ДУ25	25	6		85	0,98									
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО														
S102103145N230/50AC(T-GZN103)НО ДУ15	15	12	3,7	-10...+80	0,3	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	79	0,73	латунь/ NBR					
S102104170N230/50AC(T-GZN104)НО ДУ20	20		5,1				79	0,81						
S102105170N230/50AC(T-GZN105)НО ДУ25	25		6				87	0,99						
Клапаны для воды и водяного пара, требующие наличия минимального рабочего давления														
S201002125T230/50AC(T-B202)НЗ ДУ10	10	6	2,9	-10...+160	0,5	Перегретая вода, насыщенный пар	75	0,68	латунь/ PTFE					
S201003145T230/50AC(T-B203)НЗ ДУ15	15		4,2				79	0,71						
S201004170T230/50AC(T-B204)НЗ ДУ20	20		5,1				79	0,8						
S201005170T230/50AC(T-B205)НЗ ДУ25	25		5,4				87	0,97						
S201006460E230/50AC(T-B206)НЗ ДУ32	32		23,4				141	2,65						
S201007460E230/50AC(T-B207)НЗ ДУ40	40		27,6				139	2,55						
S201008460E230/50AC(T-B208)НЗ ДУ50	50		34,8				145,6	2,98						
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО														
S103102125N230/50AC(T-GLN102)НО ДУ10	10		10				2,7	-10...+80		0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	74	0,7	латунь/ NBR
S103103125N230/50AC(T-GLN103)НО ДУ15	15	3,9		79	0,73									
S103104200N230/50AC(T-GLN104)НО ДУ20	20	7,2		80	0,81									
S103105250N230/50AC(T-GLN105)НО ДУ25	25	10,2		85	0,99									
S103106460N230/50AC(T-GLN106)НО ДУ32	32	23,4		141	2,65									
S103107460N230/50AC(T-GLN107)НО ДУ40	40	27,6		139	2,55									
S103108460N230/50AC(T-GLN108)НО ДУ50	50	34,8		145,6	2,98									
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НО														
S602003160N230/50AC(T-SYDZ603)НЗ ДУ15	15	10		4,2	-10...+80	0	Вода, светлые нефтепродукты, нейтральные газы		69			1,04	нерж/NBR	
S602004200N230/50AC(T-SYDZ604)НЗ ДУ20	20		6,5	73				1,06						
S602005250N230/50AC(T-SYDZ605)НЗ ДУ25	25		10,3	99				1,2						
S602006320N230/50AC(T-SYDZ606)НЗ ДУ32	32		20,7	112				3,45						
S602007400N230/50AC(T-SYDZ607)НЗ ДУ40	40		24,9	123				3,35						
S602008500N230/50AC(T-SYDZ608)НЗ ДУ50	50		41,4	168				3,78						

На отдельные партии товара возможно установление договорных цен

Марка	DN, мм	Pу, кгс/см ²	Усл. проп. способн. Kv, м ³ /ч	Температура рабоч. среды t, °C	Минимальное раб. давление, кгс/см ²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/уплотнение
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (фланцевые)									
S107006460N230/50AC(T-LF106)H3 ДУ32	32	12	23,4	-10...+80	0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	180	6,65	латунь \NBR
S107007460N230/50AC(T-GLF107)H3 ДУ40	40		27,5		200		6,9		
S107008460N230/50AC(T-GLF108)H3 ДУ50	50		34,7		230		8,6		
S107210800N230/50AC(T-GLF110)H3 ДУ80	80								
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (для высокого давления)									
S101302125V230/50AC(T-GH102)H3 ДУ10	10	50	2,9	-10...+80	2	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	180	6,65	латунь \NBR
S101303145V230/50AC(T-GH103)H3 ДУ15	15		4,2		200		6,9		
S101304170V230/50AC(T-GH104)H3 ДУ20	20		5,1		230		8,6		
S101305170V230/50AC(T-GH105)H3 ДУ25	25		5,4						
Клапаны регулирующие с пневмоприводом с позиционером «Д» ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)									
E290B045PD.B67 H3 ДУ15 16 БАР	15			от -10 до +184		Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла			нерж/ PTFE
E290A048PD.B67 H3 ДУ20 16 БАР	20								
E290B053PD.B67 H3 ДУ25 10 БАР	25								
E290A060PD.B67 H3 ДУ32 12 БАР	32								
E290A495PD.B67 H3 ДУ40 16 БАР	40								
E290A498PD.B67 H3 ДУ50 10 БАР	50								

Марка	DN, мм	Pу, кгс/см ²	Усл. проп. способн. Kv, м ³ /ч	Температура рабоч. среды t, °C	Минимальное раб. давление, кгс/см ²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/уплотнение
Клапаны соленоидные ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)									
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления									
SCE 238D002 230/50AC H3 ДУ15	15	10	2,4	от -10 до +85	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	62	0,4	латунь/ NBR
SCE 238D004 230/50AC H3 ДУ20	20		6,6				95	0,8	
SCE 238D005 230/50AC H3 ДУ25	25		9,9				105,5	1	
SCG 238D016 230/50AC H3 ДУ32	32		15				113	1,7	
SCG 238D017 230/50AC H3 ДУ40	40		27				140	2,6	
SCG 238D018 230/50AC H3 ДУ50	50		34				157	2,9	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления									
SCE 210D094 230/50AC H3 ДУ15	15	9	3,4	от -20 до +85	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	70	0,9	латунь/ NBR
SCE 210D095 230/50AC H3 ДУ20	20		4,3				71	1	
SCE 210B154 230/50AC H3 ДУ25	25		11,1				95	2,5	
SCE 210B155 230/50AC H3 ДУ32	32		12,8				95	2	
SCE 210B156 230/50AC H3 ДУ40	40		19,3				111	2,5	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления									
SCG 238A046 230/50AC H3 ДУ15	15	10	3,4	от -10 до +85	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	62	0,4	латунь/ NBR
SCG 238A048 230/50AC H3 ДУ20	20		3,9				95	0,8	
SCG 238A050 230/50AC H3 ДУ25	25		9,6				105,5	1	
Клапаны для пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
E 220K406S1T00H8 230/50AC H3 ДУ15	15	10	3,5	до +185	0,35	Пар	70	0,9	латунь/ PTFE
E 220K409S1T00H8 230/50AC H3 ДУ20	20		4,3				71	1	
E 220K411S1T00H8 230/50AC H3 ДУ25	25		11,6				95	1,8	
SCE 220.027 220/50AC H3 ДУ32	32		12,8				93	2,1	
SCE 220.029 230/50AC H3 ДУ40	40		19,5				111	2,8	
SCE 220.031 230/50AC H3 ДУ50	50		37				129	4,6	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления. НО									
SCG 238D019 230/50AC H3 ДУ32	32	10	15	от -10 до +85	0,5	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	113	66	латунь/ NBR
SCG 238D020 230/50AC H3 ДУ40	40		27				140	79	
SCG 238D021 230/50AC H3 ДУ50	50		34				145	105	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления. НО									
SCE 210C034 230/50AC H3 ДУ15	15	9	3,4	от -20 до +85	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	70	0,9	латунь/ NBR
SCE 210C035 230/50AC H3 ДУ20	20		4,7				70	1	
SCE 210B057 230/50AC H3 ДУ25	25		11,1				95	2	
Клапаны для горячей воды и пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
SCG 240A101 230/50AC H3 ДУ15	15	6	2,5	от +60 до +170	0,4	Горячая вода, пар	66	0,41	латунь/ NBR
SCG 240A102 230/50AC H3 ДУ20	20		4,5				79	0,61	
SCG 240A103 230/50AC H3 ДУ25	25		8,5				105	1,34	

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (СОЛЕНОИДНЫЕ) DANFOSS

Марка	DN, мм	Py, кгс/см ²	Усл. проп. способн. Kv, м ³ /ч	Температура рабоч. среды t, °C	Минимальное рабочее давление, кгс/см ²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/уплотнение
Клапаны соленоидные серии EV220W (Дания)									
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НЗ									
042U436132 EV220W 230/50AC НЗ ДУ10	10	16	1,6	-10...+80	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	50	0,56	латунь/ NBR
042U436432 EV220W 230/50AC НЗ ДУ15	15		4				50	0,62	
042U436532 EV220W 230/50AC НЗ ДУ20	20		7				50	0,84	
042U436632 EV220W 230/50AC НЗ ДУ25	25		7				50	1,12	
042U436732 EV220W 230/50AC НЗ ДУ32	32		15				50	2,12	
042U436832 EV220W 230/50AC НЗ ДУ40	40		18				50	3,32	
042U436932 EV220W 230/50AC НЗ ДУ50	50		32				50	4,32	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НЗ									
042U426132 EV220W 230/50AC НЗ ДУ10	10	16	1,6	-10...+80	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	50	0,56	латунь/ NBR
042U426432 EV220W 230/50AC НЗ ДУ15	15		4				50	0,62	
042U426532 EV220W 230/50AC НЗ ДУ20	20		7				50	0,84	
042U426632 EV220W 230/50AC НЗ ДУ25	25		7				50	1,12	
042U426732 EV220W 230/50AC НЗ ДУ32	32		15				50	2,12	
042U426832 EV220W 230/50AC НЗ ДУ40	40		18				50	3,32	
042U426932 EV220W 230/50AC НЗ ДУ50	50		32				50	4,32	
Клапаны соленоидные серии EV251B (Дания)									
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НЗ									
032U538031 EV251B 230/50AC НЗ ДУ10	10	10	1,5	-10...+90	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	51.5	0,58	латунь/ NBR
032U538131 EV251B 230/50AC НЗ ДУ15	15		3,9				58	0,64	
032U538231 EV251B 230/50AC НЗ ДУ20	20		7,2				90	0,94	
032U538331 EV251B 230/50AC НЗ ДУ25	25		10,2				90	0,94	

Аксессуары:

- 042N8601 Катушка AS230C..... 230 В, 50 Гц
- 042N7608 Катушка AS024C..... 24 В, 50 Гц
- 042N7687 Катушка AS024D..... 24 В, пост

При заказе напряжения питания могут быть: 230/50 AC – 230 В перем. ток; 24/50 AC – 24 В перем. ток; 24 VDC – 24 В пост. ток

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- OPM..... SCADA-система OWEN PROCESS MANAGER (программа для регистрации данных с приборов OWEN)..... 4 425 руб.
- Lectus..... Modbus OPC/DDE-сервер..... 5 664 руб.
- MasterSCADA..... Система автоматизации рабочих мест оператора..... см. на сайте www.owen.ru

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Для оперативного и качественного обслуживания клиентов компанией ОВЕН создана широкая сеть региональных сервисных центров (РСЦ), охватывающих территорию России и стран СНГ. Все РСЦ осуществляют гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание изделий ОВЕН. Покупатель может обращаться в любой сервисный центр по своему выбору независимо от места приобретения продукции ОВЕН. Вопросы по режиму работы и условиям технического обслуживания можно задать по телефону и электронной почте любого РСЦ. Замечания и пожелания по качеству услуг, предоставляемых нашими РСЦ, просим направлять в Центральный сервисный центр компании ОВЕН по e-mail: rem@owen.ru.

Регион	Организация	Адрес	Телефон	E-mail
Москва	Научно-производственная фирма ОВЕН-К	111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5	(495) 641-11-56	rem@owen.ru
Алматы	ТОО АКЭТО	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Павлодарская, д. 82	(8-107-727) 299-37-74, 390-32-07	rs@owen.kz
Барнаул	ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА	656010, г. Барнаул, ул. Титова, д. 9	(3852) 22-98-68, 33-35-06	service@roskip.ru
Благовещенск	Амурская Электронная Станция	675000, г. Благовещенск, ул. Северная 167/5	8 (914) 557-31-57	manager@aesdv.ru
Владивосток	Инфовира	690041, г. Владивосток ул. Радио, 5, 4 этаж, каб. 429	(423) 231-75-44, 231-75-99	infovira@infovira.ru
Волгоград	ЦТО КИПАСО	400071, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 71, оф. 312	(8442) 26-76-52	remont@kipaso.ru
Екатеринбург	ОВЕН-УРАЛ	620130, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, д. 3	(343) 286-75-40	owen-ural@ya.ru
	Сервисный центр Группы компаний «ЭЛЕКОМ»	620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212	(343) 257-50-52	service1@elecom-ural.ru
Ижевск	Системы автоматизации	426077, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 161а	(3412) 52-92-98, 52-92-75, 52-93-39	info@kipdepo.ru
Йошкар-Ола	Компания «КИП-комплект»	424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 77	(8362) 63-20-00, 97-91-92, 63-33-04	nikolay@kip12.ru
Казань	СОЮЗ-ПРИБОР	420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 105	(843) 293-44-20, 293-44-60	info@souz-pribor.ru
Киров	АЛЬФА-ПРОМ	610035, г. Киров, Мелькомбинатовский проезд, д. 8а	(8332) 54-20-84, 54-04-42	kip@alfa-prom.ru
	ЭНЕРГИС	610050, г. Киров, ул. Менделеева, д. 2	(8332) 51-75-45, 62-14-52	pribor@energistd.ru
Краснодар	ЭЛЕКТРО-Сервис	350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 126/3	(961) 50-90-561, (918) 110-60-60	service@kipautomatika.ru
Минск	ЛОГОПРОМ-СЕРВИС	220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Багратиона, д. 62, каб. 11	(10-375-17) 269-90-29, 269-90-30	logoprom@mail.ru
	ПромКомплектПрибор	220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 54 Б, каб. 48	(10-375-17) 346-41-30, 346-41-31	pkp-kip@mail.ru
Нижний Новгород	Дельта-КИП-Плюс	603032, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 85а, оф. 1	(831) 250-00-86, 257-19-75, 253-93-09	delta-kip@yandex.ru
Новосибирск	РЭЛСИБ	630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 79/1	(383) 319-64-01, 319-64-02	tech@relsib.com
Орел	ИП Цимерман	302000, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 3/5	(4862) 48-42-15, 73-15-01, 63-01-05	o6675@mail.ru, serv@kip57.ru
Оренбург	ПРОМАВТОМАТИКА	460050, г. Оренбург, ул. Народная, д. 24	(3532) 52-16-76, 52-18-76	promavto@esoo.ru
Пенза	ТДА-Электро	440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 135а	(8412) 45-88-88, 90-00-33	service@tda-group.ru
Самара	Группа компаний КИП	443099, г. Самара, ул. Пионерская, д. 100, оф. 24	(846) 989-22-26	engineer@kipsamara.ru
Уфа	ОВЕН-Уфа	450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Разина, д. 30	(347) 224-26-98, 266-92-55	sc@owen-ufa.ru
Ульяновск	ПОИСК	432026, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, стр. 18	(8422) 300-150	root@poisk-company.ru
Чита	Монтаж автоматики	672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 158, 3 этаж	(3022) 71-06-71	ooskazis@ya.ru

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ ОВЕН

Региональные дилеры России

Регион	Предприятие	Телефон
Армавир	Бином автоматик	(86137) 3-33-66, 3-87-99
Астрахань	ПНЕВМО-АВТОМАТИКА	(8512) 35-42-56, (905) 362-83-71
Александров	ТехПрибор	(499) 707-11-57
Барнаул	ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА	(3852) 22-98-68, 33-35-06
Белгород	Центр КИП	(4722) 34-65-47, 58-11-76
	ПКФ Теллогаз-КИП	(4722) 31-70-15, 34-16-36
Бийск	Амрита	(3854) 30-66-00, 45-01-13
Благовещенск	Амурская Электронная Станция	(4162) 77-46-43, (914) 557-31-57
	Байд	(4162) 42-51-90
Брянск	Электроснаб	(4832) 62-03-03, 62-10-15
Великий Новгород	НТС-ЭКО-Н	(8162) 55-77-40, 55-69-49
Владивосток	Авиор	(4232) 49-15-80
Владимир	Автоматика и системы связи	(4922) 47-07-07, 38-19-50
	Градус +	(4922) 37-03-04, 38-32-42
Волгоград	КИПАСО	(8442) 26-76-52
	КОИРТ	(8442) 26-78-17
Волжский	КИПАСО	(8443) 21-53-33, 21-53-34
Вологда	Мелиус КОМПЛЕКТ	(8172) 76-78-75, 76-78-99
Воронеж	ИП Щекин Б.А.	(473) 244-91-49, 229-43-92
Екатеринбург	НПП ОВЕН-Урал	(343) 286-75-40
	Элеком	(343) 257-40-42, 257-51-43
Иваново	Техприбор	(4932) 48-31-28
	Электропривод-Сервис	(4932) 32-72-78, 32-64-64
Ижевск	Приборы контроля	(3412) 65-83-83
	Системы автоматизации	(3412) 52-92-98, 52-92-75
	Смарт-Инжиниринг	(3412) 51-05-05
	Уральский центр автоматизации	(3412) 65-87-08
Иркутск	Автоматизация Сибири	(3952) 50-60-24, 915-460
	Марс Стиль	(3952) 338-886, 338-887
Йошкар-Ола	Компания «КИП-Комплект»	(8362) 63-20-00, 97-91-92
Казань	СОЮЗ-ПРИБОР	(843) 293-44-20, 293-44-60
	Дельта КИП плюс	(843) 248-56-65
Калининград	Техприбор	(4012) 65-03-22, 65-38-33
Калуга	ИП Хангараев С.М.	(4842) 59-16-82, 59-16-83
Кемерово	Промкомплект	(3842) 57-00-55
Киров	Альфа-Пром	(8332) 54-20-84, 54-04-42
	ТД Энергис	(8332) 62-38-92, 51-75-45
Кострома	НПК «Фазис»	(4942) 49-92-87
	КИП Центр	(4942) 49-54-01
Краснодар	Южный Бизнес-Союз	(861) 239-62-77, 267-54-40
	КИПторг	(861) 201-12-19
Красноярск	Группа компаний «Симплекс»	(391) 205-10-01, 240-47-28
	Сибирь КИПиА ЦЕНТР	(391) 291-39-52, 292-81-14
Курск	Кварцоль	(4712) 58-12-75
Липецк	Промэлектроника	(4742) 505-172, 505-173
Магнитогорск	ЭнергоКБ	(3519) 24-38-35
Москва	МЕГАПРИБОР	(495) 974-07-72, 974-74-13
	ОвенКомплектАвтоматика	(499) 784-44-70, 784-44-80
Москва (Королев)	Энергопромавтоматика	(495) 710-70-37, 710-70-38
Мурманск	Коланга	(8152) 25-15-75
Набережные Челны	Интеграл Автоматика	(8552) 51-94-42
Нижевартовск	Васюган	(3466) 29-00-05
Нижний Новгород	Дельта-КИП-НН	(831) 250-00-86, 257-19-75
	Термет-НН	(831) 463-83-78, 270-43-73
	Техно-КИП	(831) 463-82-70
Нижний Новгород (Бор)	Спектр-Автоматика	(83159) 6-50-77
Нижний Тагил	Прибор-ПК	(3435) 34-23-80
Новороссийск	Электро-Сервис	8 800-700-4313
Новосибирск	Джемани Электро	(383) 325-31-81
	Мерасиб	(383) 287-30-94
	Приборика	(383) 213-56-37, 214-19-06
	Сибхолод-Н	(383) 201-22-46, 335-67-08
	ТСЦ РЭЛСИБ	(383) 319-64-01, 319-64-02
Новокузнецк	Автоматика	(3843) 74-17-12, 64-00-68
Омск	ИП Аракчеев В.И.	(3812) 78-13-74, (913) 988-73-56
	ТСЦ РЭЛСИБ	(3812) 51-06-74, 30-62-23
	Джемани Электро	(3812) 53-00-42

Оренбург	Оренбургпромавтоматика	(3532) 75-25-20
	Промавтоматика	(3532) 52-16-76, 52-18-76
Орел	ИП Цимерман Г.И.	(4862) 73-15-01, 48-42-15
Пенза	ГК ТДА-Электро	(8412) 45-88-88, 90-00-33
Пермь	Приборы и системы контроля ПРИСК	(342) 217-91-42, 217-91-43
	Приборы контроля-Пермь	(342) 206-12-40, 210-38-89
	Приборы контроля и привод	(342) 270-02-27
Петрозаводск	Компания АТН	(8142) 78-27-12
Прокопьевск	Прогресс	(3846) 695-505, 33-02-40
Псков	ИП Яшунин Ю.П.	(8112) 55-29-66
Пятигорск	Электротехнологии	(928) 341-40-24
Ростов-на-Дону	Донские Измерительные Системы	(863) 290-42-69, 291-01-93
	Спецарматура-Комплект	(863) 277-73-45, 219-85-15
Рязань	КИП и Автоматика	(4912) 777-287, (910) 905-67-99
Самара	ГК КИП (КИП-АС)	(846) 310-86-23, 310-86-22
	Метрология и Автоматизация	(8462) 47-89-29
Санкт-Петербург	Овен Северо-Запад	(812) 327-32-74
	Овен СПб	(812) 528-68-38, 528-35-81
	ИТЦ Термоника	(812) 677 56 53
	Элефант	(812) 528-65-00
Саранск	Дельта-КИП-Саранск	(8342) 37-34-23
	ТДА Электро	(8342) 32-51-30
Саратов	Алгол-В	(8452) 90-80-04
	КИПАСО	(8452) 96-90-38, 96-90-39
Смоленск	Стройпроект-С	(4812) 35-46-26
	Инженерный Центр «ОЛТА»	(4812) 31-01-95, 31-22-71
Ставрополь	КИП-Юг	(8652) 42-12-25
	МаксПрофиЭлектро	(8652) 73-94-63; 60-60-19
	СтавропольПневматик	(8652) 94-70-82, (988) 763-44-04
Сургут	Прибор-ТК	(3462) 51-71-64, 98-26-97
Сыктывкар	КВАНТ	(8212) 21-66-80, 26-24-27
Тамбов	Энерготехпроект	(4752) 633-120, 633-123
Тверь	КИП-Автоматика	(4822) 45-19-73, 45-19-90
Тольятти	ПромАвтоматика	(8482) 52-97-33
Томск	Компания СиТи-Томск	(3822) 42-35-36, 21-60-93
	Сибавтоматика+	(3822) 42-35-55, 56-08-80
Тула	АТМ Технолджи	(4872) 701-354, 701-345
Тюмень	Алетейя Салон автоматик	(3452) 500-740, 42-00-43
Улан-Удэ	Аква Сити (ИП Кожевников И.П.)	(3012) 200-151, 200-152
Ульяновск	ПОИСК	(8422) 30-01-50
Уфа	ТД «МетаТерм»	(347) 276-33-11, 257-93-28
	Овен-Уфа	(347) 224-26-98, 266-92-55
	УралАвтоматика	(347) 295-98-32
Хабаровск	ИНКО	(4212) 30-17-78
	ТС Мирэкс	(4212) 73-60-40
Чебоксары	СКБ СПА	(8352) 45-89-50
	Юрат	(8352) 635-566, 631-092
	Дельта-КИП-ПЛЮС	(8352) 62-02-42, 62-03-63
Челябинск	Дельта Инжиниринг	(351) 797-58-01, 796-37-16
	ИТЦ УКАВТ	(351) 790-50-57, 796-42-77
	Новатор	(35151) 4-07-18
Чита	Монтаж автоматик	(3022) 71-06-71, (924) 270-98-86
Якутск	Инновационная ЭлектроТехническая Компания	(4112) 32-54-93
Ярославль	НПК Фазис	(4852) 58-80-85, 58-80-87

Региональные дилеры Белоруссии

Минск	ОВЕН-ТЕХНО	+10 3 (7517) 297-02-37, 328-04-34
	Логопром - Сервис	+10 3 (7517) 361-39-00, 871-95-68
	ПромКомплектПрибор	+10 3 (7517) 297-04-04


Региональные дилеры Казахстана

Караганда	ТОО НПФ «Эргономика»	+10 7 (7212) 909-487, 909-489
Алматы	ТОО АКЭТО	+10 7 (727) 390-32-07, 390-32-06
Семей	ИП Нурженов М.Б.	+10 7 (722) 244-23-06, 251-58-91
Актобе	Динар-Электромаш	+10 7 (7132) 516-778
Павлодар	Павлодарэнерго ТД	+10 7 (7182) 615-778, 615-779
Астана	Астана Ком	+10 7 (7172) 27-32-38
Шымкент	Потенциал	+10 7 (7252) 53-67-07

Региональные дилеры Молдавии

Кишинев	ElectroTechnoImport	+10 3 (7322) 92-11-71, 92-12-72
---------	---------------------	---------------------------------

СХЕМА ПРОЕЗДА

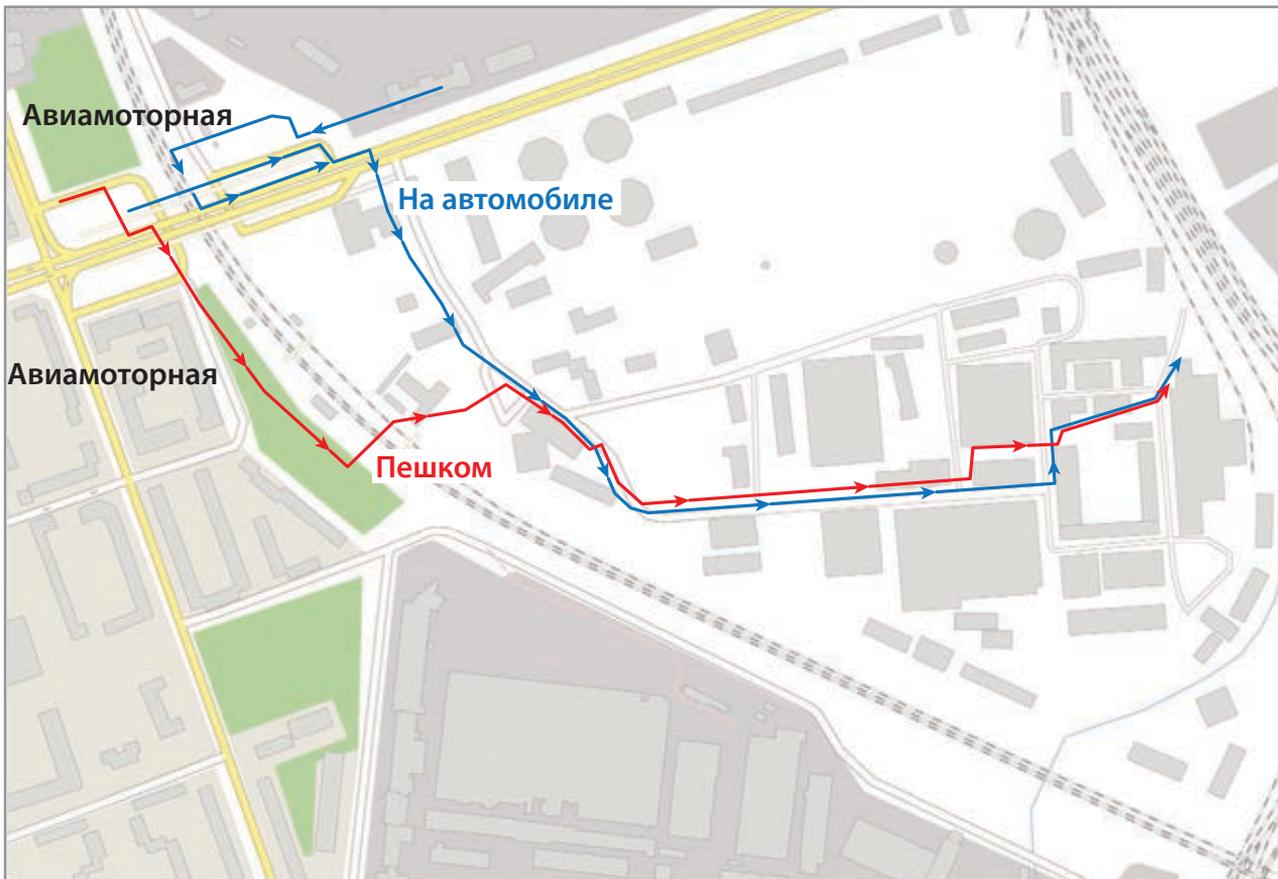

Адрес: г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 (на территории завода «Компрессор»)

На метро: до станции м. Авиамоторная, из перехода – 1-й выход налево, далее – по схеме.

На электричке: с Казанского вокзала до платформы Новая, выход – в середине платформы, перейти по мосту через ж/д пути, далее – налево в сторону магазина «Энтузиаст», далее – по схеме.

На машине: по шоссе Энтузиастов, далее – по схеме.

Просьба при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для оформления пропуска на территорию завода.

ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЛЕР



111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45
отдел продаж: sales@owen.ru
тех. поддержка: support@owen.ru
www.owen.ru